

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

FOLIO

219

FECHA

13-X-95

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS  
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

**DATOS DEL PROYECTO**NOMBRE. Mantenimiento Preventivo a los Equipos de la Sección de Red contra Incendio

OBJETIVO. Conservar las instalaciones y equipos que conforman la red contra incendio del S.T.C., en las mejores condiciones de funcionalidad y presentación, mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecidas en los programas de trabajo aprobados.

CONTENIDO. Objetivo, Políticas y/o Normas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagramas de Flujo, Formatos e Instructivos de Manejo y Llenado,  
Total de Páginas 42

**DIRECCION (ES)**Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

Lic. Andrés Figueroa Cobian

Nombre y Firma del Responsable

Dirección de Operación

Vo. Bo.

Ing. Miguel Gerardo Requis Bustos

Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y Firma del Responsable

**AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL**VIGENTE A PARTIR DE: 13-X-95LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES.




CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:** OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

13

X

95

DE: 42

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO**



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA  
SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

13

X

95

DE: 42

## OBJETIVO

Conservar las instalaciones y equipos que conforman la red contra incendio del S.T.C. en las mejores condiciones de funcionalidad y presentación, mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecidas en los programas de trabajo aprobados.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

13

X

95

DE: 42

## POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACION

- EL presente procedimiento será de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento preventivo a las instalaciones y equipos que conforman la red contra incendio del S.T.C.
- Se entenderá por servicio de mantenimiento preventivo, a las tareas orientadas a conservar los equipos e instalaciones de la red contra incendio, en las mejores condiciones de funcionalidad y presentación.
- Los servicios de mantenimiento deberán realizarse conforme al "Programa anual" aprobado por la Gerencia de Instalaciones Fijas. Asimismo deberán ejecutarse conforme a las normas y especificaciones técnicas establecidas en los respectivos instructivos y/o manuales, por lo que dicho programa puede tener presentación mensual, quincenal, semanal o diaria.
- Para los efectos del presente procedimiento se entenderá por red contra incendio a las instalaciones y equipos que a continuación se enuncian, mismos que se encuentran ubicados en túneles, estaciones, talleres, edificios y naves de depósito:
  - 1.-Gabinetes con hidrante
  - 2.-Gabinetes sin hidrante
  - 3.-Tomas siamesas
  - 4.-Kilómetros de tubería
    - Válvulas de seccionamiento
    - Soportería
    - Abrazaderas
  - 5.-Casas de máquinas
    - Bomba eléctrica
    - Bomba de combustión interna
    - Bomba jockey



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

13

X

95

DE: 42

6.-Mangueras

7.-Rociadores

8.-Extractores de humo

- El mantenimiento preventivo a las instalaciones y equipos que integran la red contra incendio, es responsabilidad de la Sección de Red Contra Incendio, dependiente del Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas.
- En el caso de equipos contra incendio que se encuentren bajo garantía, solo se realizarán aquellas actividades de mantenimiento preventivo especificadas en la misma.
- El mantenimiento preventivo a que se refiere el presente procedimiento comprenderá las tareas de revisión periódica de instalaciones y equipos, limpieza, lubricación y cambio de partes dañadas, entre otras.
- El personal técnico recibirá al inicio de actividades en la sección, herramienta personal a utilizar y custodiar permanentemente, de acuerdo a sus actividades mediante el "Vale de herramienta, equipo o material" y el resguardo respectivo.
- El control y acceso a la bodega de materiales, refacciones y herramientas será única y exclusivamente facultad del Jefe y Subjefe de Sección y Supervisor de Mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

13

X

95

DE: 42

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                       | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCION DE RED CONTRA INCENDIO<br>-JEFATURA Y/O SUBJEFATURA | (Viene del "Procedimiento general para el cálculo, programación y evaluación del Programa Operativo Anual (Metas) del metro neumático)<br><br>Recibe el "Programa de mantenimiento preventivo" para cada día, grupo y turno, analiza y determina si para cada día de la semana correspondiente, existen los recursos tanto humanos como materiales necesarios para llevar a cabo las actividades señaladas; si los hay, continúa en la actividad No. 3. |
| 2   |                                                             | De no existir suficientes recursos, marca prioridades de trabajos de mantenimiento preventivo no realizados y turna . (Continúa en la actividad No. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3   |                                                             | (Viene de la actividad No. 1)<br>Consulta el "Reporte de maniobras, fallas y averías" para determinar si se debe realizar algún trabajo urgente en algunos días precisos de la semana; en caso de no existir prioridades prosigue en las actividades de preventivo; si existen averías prioritarias analiza y decide (Continúa en el procedimiento "Mantenimiento correctivo a los equipos de la Sección de Red contra Incendio".                       |
| 4   |                                                             | Efectúa el ajuste al "Programa de mantenimiento preventivo", de manera diaria y por turno, en cualquiera de los casos citados en la actividad No. 1 y lo turna.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5   |                                                             | (Viene de la actividad No. 2 y anterior)<br>Recibe y estudia el "Programa de mantenimiento preventivo" a fin de determinar la forma en que suministrará los materiales y/o herramientas especiales y la manera en que efectuará la supervisión.                                                                                                                                                                                                         |
| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                       | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

13

X

95

DE: 42

- |    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  |                                                                            | Elabora la "Forma única para movimiento en bodega" en original y solicita firma de autorización.                                                                                                                                                          |
| 7  | SECCION DE RED<br>CONTRA INCENDIO<br>-JEFATURAY/O SUBJEFATURA-             | Recibe la "Forma única para movimiento en bodega", la revisa, emite observaciones, en su caso, la autoriza y regresa.                                                                                                                                     |
| 8  | SECCION DE RED<br>CONTRA INCENDIO<br>-SUPERVISOR DE<br>MANTENIMIENTO-      | Recibe la "Forma única..." autorizada, surte el material, la firma de recibido, la turna a la Jefatura para su archivo y entrega material y/o herramientas especiales y el "Programa de mantenimiento preventivo"                                         |
| 9  | SECCION DE RED<br>CONTRA INCENDIO<br>-RESPONSABLE DEL<br>GRUPO DE TRABAJO- | Recibe y estudia el "Programa de mantenimiento preventivo", a fin de determinar la forma en que distribuirá el material y herramental especial requerido y la manera en que dirigirá el trabajo y turna.                                                  |
| 10 | SECCION DE RED<br>CONTRA INCENDIO<br>-GRUPO DE TRABAJO-                    | Recibe verbalmente las actividades específicas a realizar, el material y/o herramientas especiales, de ser éstas voluminosas, solicita el servicio de transporte al pool de vehículos; de no ser necesario se traslada directamente al lugar determinado. |
| 11 |                                                                            | De requerirse el descenso a vías solicita autorización, de lo contrario, procede a realizar el mantenimiento preventivo.                                                                                                                                  |
| 12 |                                                                            | Al finalizar su turno, reporta verbalmente las actividades realizadas y/o por medio de las formas establecidas.                                                                                                                                           |

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                             |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 13  | SECCION DE RED        | Recibe el reporte de lo realizado y elabora el "Reporte |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

13

X

95

DE: 42

CONTRA INCENDIO  
-RESPONSABLE DEL  
GRUPO DE TRABAJO-

de actividades realizadas" en original, en su caso, elabora el "Reporte de inspección", el "Reporte de inspección y/o pruebas al equipo de bombeo", el "Reporte de válvulas, tubería, soportería y abrazaderas" y el "Reporte de gabinetes", todos en original y los turna.

14 SECCION DE RED  
CONTRA INCENDIO  
-SUPERVISOR DE  
MANTENIMIENTO-

Recibe el (los) reporte (s), analiza y, en su caso, verifica la correcta realización de las actividades; en los casos de mantenimiento preventivo programado no realizado, elabora la "Hoja de trabajos no realizados", en original y copia y la turna junto con los demás reportes.

15 SECCION DE RED  
CONTRA INCENDIO  
-JEFATURA Y/O SUBJEFATURA-

Recibe el "Reporte de actividades realizadas", en su caso, el "Reporte de inspección", el "Reporte de inspección y/o pruebas al equipo de bombeo", el "Reporte de válvulas, tubería, soportería y abrazaderas" y el "Reporte de gabinetes" y la "Hoja de trabajos no realizados"; analiza toda la información, verifica las causas de las actividades no realizadas como falta de material y/o refacciones, de transporte, etc. y aplica las medidas correctivas que procedan

16

Archiva todos los documentos excepto el original de la "Hoja de trabajos no realizados", la cual envía al Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas, Area de Programación y Control para efectos de evaluación.

(Continúa en el "Procedimiento general para el cálculo, programación y evaluación del Programa Operativo Anual (metas) del metro neumático)



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

13

X


95

DE: 42

## SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

### JEFATURA Y/O SUBJEFATURA

### SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

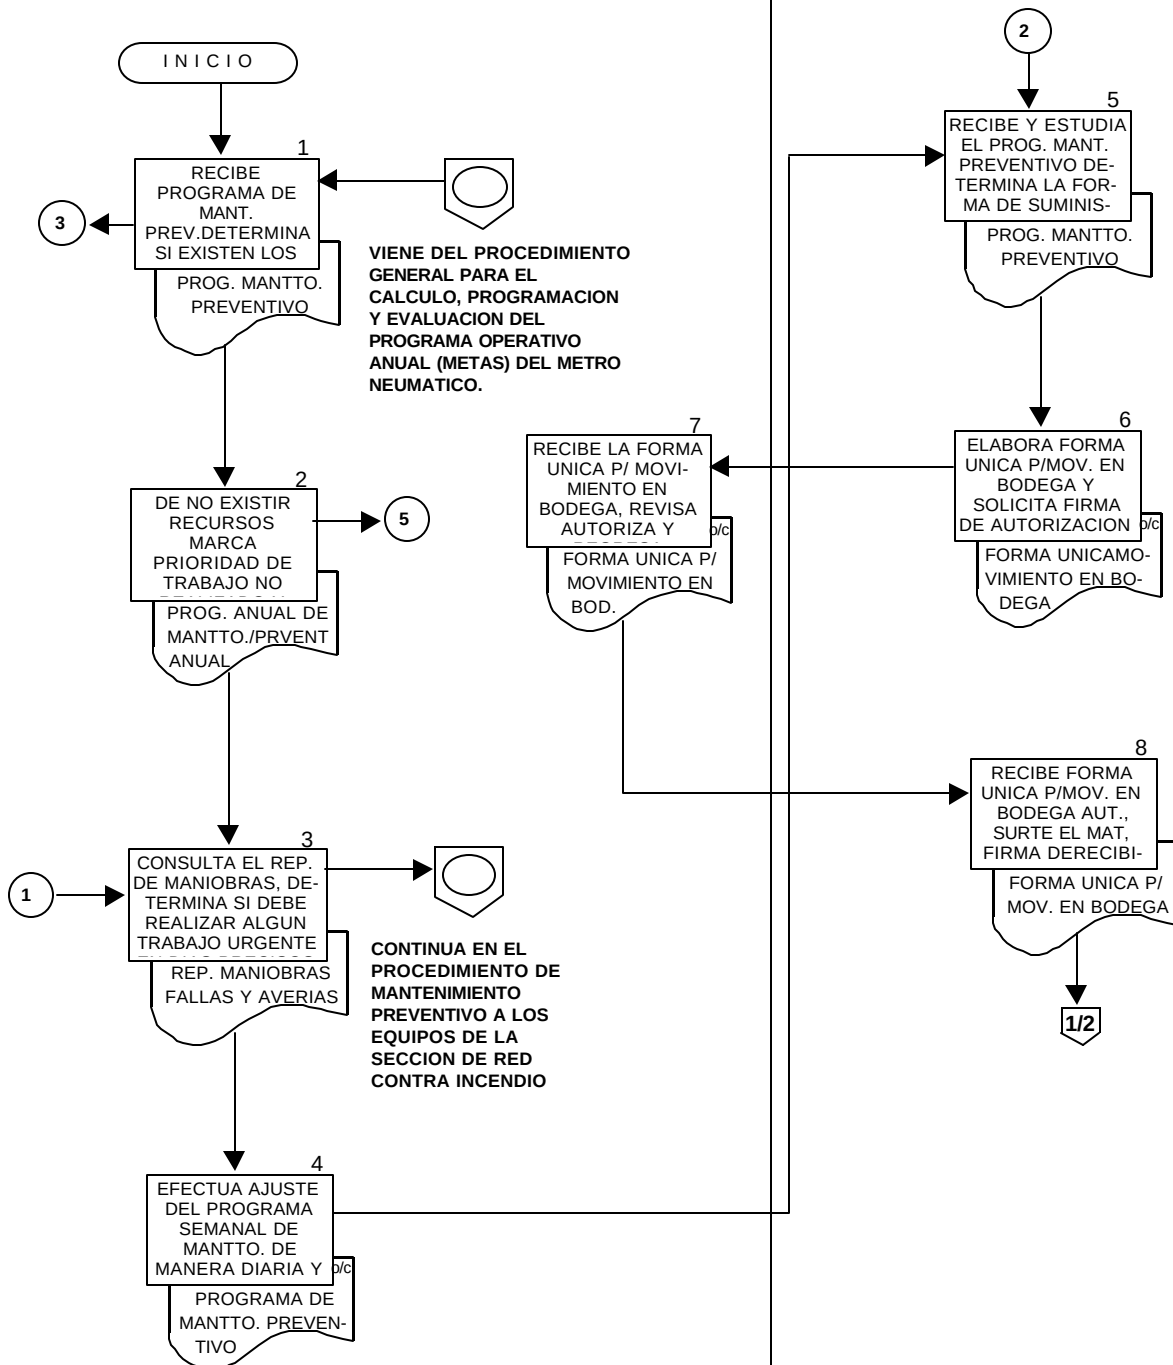



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

13

X


95

DE: 42

## SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

### RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO

### GRUPO DE TRABAJO

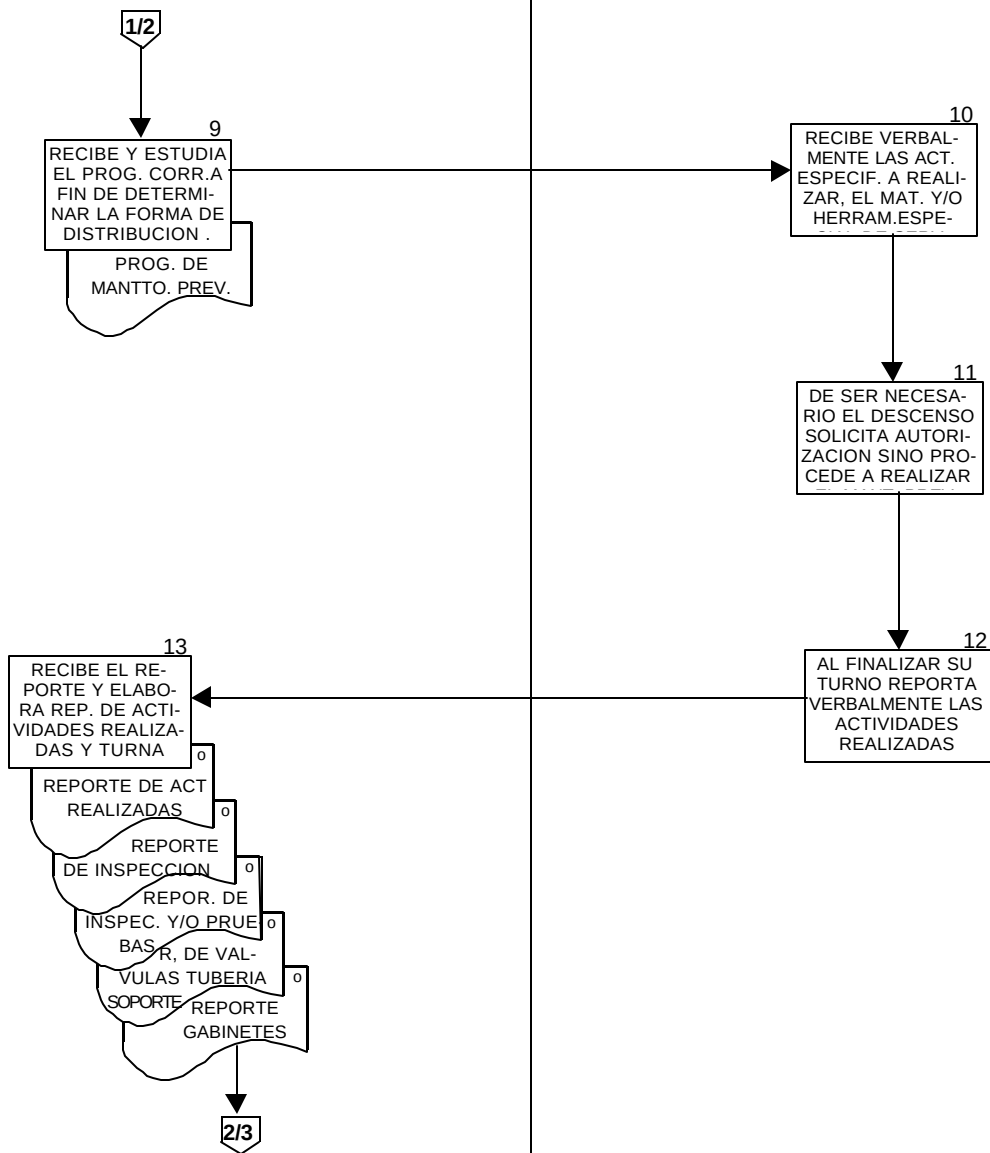



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 10

13

X

95


DE: 42

## SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

### SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

### JEFATURA Y/O SUBJEFATURA

2/3

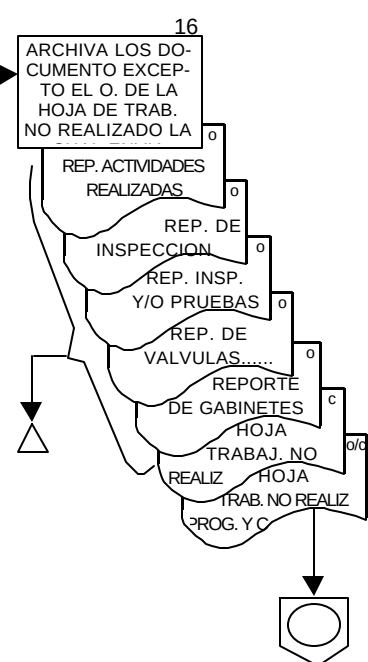




CIUDAD DE MÉXICO

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.** GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:** OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA  
SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

**VIGENCIA**

**FECHA**

**PAG. 11**

13

X

95


**DE: 42**

## FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- FORMA UNICA PARA MOVIMIENTO EN BODEGA
- REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
- REPORTE DE INSPECCION
- REPORTE DE INSPECCION Y/O PRUEBAS AL EQUIPO DE BOMBEO
- REPORTE DE VALVULAS, TUBERIA, SOPORTERIA Y ABRAZADERAS
- REPORTE DE GABINETES
- HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS



## OPERACION Y MANTENIMIENTO



DE: 42

**EXP. No.:**

EXP. No.: \_\_\_\_\_



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA  
SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

**VIGENCIA**

**FECHA**

**PAG. 13**

13

X

95

**DE: 42**



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

13

X

95

DE: 42

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### FORMA UNICA PARA MOVIMIENTOS EN BODEGA

CLAVE:

S/N

OBJETIVO

Controlar los movimientos de entrada y salida de materiales, herramientas y refacciones de la bodega de la sección de Red Contra Incendio.

FORMULACION A CARGO DE:

Supervisor de Mantenimiento

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCION:

Original.- Jefatura y/o Subjefatura de Sección



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

13

X

95

DE: 42

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### FORMA UNICA PARA MOVIMIENTO EN BODEGA

| No. | CONCEPTO                                                                                            | SE DEBE ANOTAR                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN DE                                                                                          | Nombre de la sección que corresponda                                 |
| 2   | FOLIO NO.                                                                                           | Número progresivo del control interno de la bodega                   |
| 3   | FECHA:<br>MOVIMIENTO                                                                                | Día, mes y año de elaboración de la forma.                           |
| 4   | ENTRADA<br>-NOTA DE ENTRADA AL ALMACÉN<br>-MATERIAL DE RECUPERACIÓN<br>-COMPRA DIRECTA<br>-ESPECIAL | Señalar (X) el tipo de entrada que se realice                        |
| 5   | TRASPASO DE:<br>A:                                                                                  | Nombre de las secciones que se traspasan materiales y/o refacciones. |
| 6   | SALIDA<br>-ORDEN DE T<br>-EMERGENCIA<br>-ESPECIAL                                                   | Señalar (X) el tipo de salida que corresponda                        |
| 7   | NO. E.:                                                                                             | Sin Uso                                                              |
| 8   | NO. O.T.                                                                                            | Sin uso                                                              |
| 9   | BODEGA                                                                                              | Nombre de la bodega donde se realizó el movimiento                   |
| 10  | NO.                                                                                                 | Número progresivo de la partida                                      |

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

13

X

95

DE: 42

- |    |                                                         |                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | CÓDIGO                                                  | El código del artículo                                                               |
| 12 | DESCRIPCIÓN                                             | La descripción del artículo                                                          |
| 13 | UNIDAD                                                  | La unidad de medida que corresponda (kilo, litro, etc.)                              |
|    | CANTIDAD                                                |                                                                                      |
| 14 | SURT                                                    | Cantidad del artículo entregado                                                      |
| 15 | UTIL                                                    | Cantidad del artículo utilizada                                                      |
| 16 | DEV.                                                    | Cantidad del artículo devuelta (En su caso)                                          |
| 17 | OBSERVACIONES                                           | Información adicional respecto del artículo, lugar de utilización, etc.              |
|    | USO EXCLUSIVO PARA TRASPASO                             |                                                                                      |
| 18 | RECIBE<br>NOMBRE:<br>FIRMA:<br>NO. EXP.:                | Nombre completo, firma y número de expediente de cada persona que recibe el artículo |
| 19 | SELLO DE LA BODEGA                                      | Sello de la bodega de entregado                                                      |
| 20 | AUTORIZÓ<br>NOMBRE:<br>FIRMA:<br>EXP. NO.:              | Nombre completo, firma y número de expediente del Jefe y/o Subjefe de Sección        |
| 21 | ENTREGA<br>(ENCARGADO)<br>NOMBRE:<br>FIRMA:<br>EXP. NO. | <u>Sin uso</u>                                                                       |



CIUDAD DE MÉXICO


## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA  
SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

13

X

95

DE: 42

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

22

RECIBO DE CONFORMIDAD

Nombre completo, firma y número de expediente del  
Supervisor de Mantenimiento


NOMBRE:

FIRMA:

EXP. NO.:



## OPERACION Y MANTENIMIENTO



DE: 42

| REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------|--------------------|--------|-----|
| GRUPO                             | (1)       | NOMBRE                | (2)               | HOJA     | (3)                | FECHA  | (4) |
| FALLA No.                         | UBICACION | COMPONENTE DEL S.C.I. | TRABAJO EFECTUADO |          | MATERIAL UTILIZADO |        |     |
| (5)                               | (6)       | (7)                   | (8)               |          | (9)                |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
|                                   |           |                       |                   |          |                    |        |     |
| PERSONAL ASISTENTE:               |           |                       | OBSERVACIONES:    |          | Bo. Vo.            |        |     |
| PERSONAL FALTANTE: (10)           |           |                       |                   |          |                    |        |     |
| PERSONAL DESCANSO:                |           |                       |                   |          |                    |        |     |
| PERSONAL VACACIONES:              |           |                       |                   |          |                    |        |     |
| TOTAL DEL GRUPO:                  |           |                       |                   |          |                    |        |     |
| ENTRADA                           |           |                       | SALIDA            |          |                    |        |     |
| VEHICULO No.                      | GASOLINA  | Kms.                  | (13)              | GASOLINA | Kms.               | ACEITE |     |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA  
SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

**VIGENCIA**

**FECHA**

**PAG. 19**

13

X

95

**DE: 42**

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

**CLAVE:**

S/N

**OBJETIVO:**

Registrar y reportar diariamente las actividades realizadas de mantenimiento preventivo y correctivo.

**FORMULACION A CARGO DE:**

Responsable del grupo de trabajo que corresponda.

**MEDIO DE ELABORACION:**

Manual

**No. DE EJEMPLARES:**

Original

**DISTRIBUCION:**

Original.- Jefatura y/o Subjefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

13

X

95

DE: 42

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

| No. | CONCEPTO                                                                                               | SE DEBE ANOTAR                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | GRUPO                                                                                                  | Identificación del grupo de trabajo.                                              |
| 2   | NOMBRE                                                                                                 | Nombre del responsable del grupo.                                                 |
| 3   | HOJA                                                                                                   | Número de hojas que integra el reporte.                                           |
| 4   | FECHA                                                                                                  | Día, mes y año de referencia.                                                     |
| 5   | FALLA NO.                                                                                              | Número de falla del control de PDC o CC, en caso de mantenimiento correctivo.     |
| 6   | UBICACIÓN                                                                                              | Especificación el lugar, línea, taller y edificio.                                |
| 7   | COMPONENTE DEL S.C.I.                                                                                  | Componente específico del sistema contra incendio que se intervino.               |
| 8   | TRABAJO REALIZADO                                                                                      | Descripción detallada, pero breve, de las actividades realizadas.                 |
| 9   | MATERIAL UTILIZADO                                                                                     | Descripción del material utilizado en el mantenimiento preventivo y/o correctivo. |
| 10  | PERSONAL ASISTENTE:<br>PERSONAL FALTANTE:<br>PERSONAL DESCANSO:<br>PERSONAL VACACIONES<br>TOTAL GRUPO: | Nombre completo del personal del grupo, según sea el caso.                        |
| 11  | OBSERVACIONES                                                                                          | Información general referente al mantenimiento realizado o al grupo.              |
| 12  | VO. BO:                                                                                                | Firma de Vo. Bo. del responsable del grupo.                                       |



CIUDAD DE MÉXICO


## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

13

X

95

DE: 42

**No.**

**CONCEPTO**

**SE DEBE ANOTAR**

13 ENTRADA

En caso de vehículo cedido a la sección los litros de combustible y kilometraje al inicio y fin del servicio.

VEHÍCULO NO..

GASOLINA

KMS.

SALIDA

GASOLINA

KMS.

ACEITE



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

13

X

95

DE: 42

## REPORTE DE INSPECCION

### SECCION RED CONTRA INCENDIO

REPORTE DE INSPECCION

MARTES, JUEVES Y SABADO

|                                  |     |            |                           |         |
|----------------------------------|-----|------------|---------------------------|---------|
| INSPECCION EN:                   | (1) |            |                           |         |
| NIVEL DE ACEITE:                 | (2) |            | NIVEL DE GASOLINA:        | (3)     |
| RUIDOS ANORMALES:                | (4) |            | LA PRESION SE ENCONTRO A: | (5)     |
| EN 15 MINUTOS LA PRESION BAJO DE | (6) | Kg./cm2 A  | (7)                       | Kg./cm2 |
| EL EQUIPO SE QUEDA EN            |     | AUTOMATICO | MANUAL                    | FUERA   |
| CONMUTADOR ELECTRICA             |     |            |                           |         |
| CONMUTADOR COMBUSTION            |     |            |                           |         |
| CONMUTADOR JOCKEY                |     |            |                           |         |

|                                  |  |            |                           |         |
|----------------------------------|--|------------|---------------------------|---------|
| INSPECCION EN:                   |  |            |                           |         |
| NIVEL DE ACEITE:                 |  |            | NIVEL DE GASOLINA:        |         |
| RUIDOS ANORMALES:                |  |            | LA PRESION SE ENCONTRO A: |         |
| EN 15 MINUTOS LA PRESION BAJO DE |  | Kg./cm2 A  |                           | Kg./cm2 |
| EL EQUIPO SE QUEDA EN            |  | AUTOMATICO | MANUAL                    | FUERA   |
| CONMUTADOR ELECTRICA             |  |            |                           |         |
| CONMUTADOR COMBUSTION            |  |            |                           |         |
| CONMUTADOR JOCKEY                |  |            |                           |         |

|                                  |  |            |                           |         |
|----------------------------------|--|------------|---------------------------|---------|
| INSPECCION EN:                   |  |            |                           |         |
| NIVEL DE ACEITE:)                |  |            | NIVEL DE GASOLINA:        |         |
| RUIDOS ANORMALES:                |  |            | LA PRESION SE ENCONTRO A: |         |
| EN 15 MINUTOS LA PRESION BAJO DE |  | Kg./cm2 A  |                           | Kg./cm2 |
| EL EQUIPO SE QUEDA EN            |  | AUTOMATICO | MANUAL                    | FUERA   |
| CONMUTADOR ELECTRICA             |  |            |                           |         |
| CONMUTADOR COMBUSTION            |  |            |                           |         |
| CONMUTADOR JOCKEY                |  |            |                           |         |

|                                  |  |            |                           |         |
|----------------------------------|--|------------|---------------------------|---------|
| INSPECCION EN:                   |  |            |                           |         |
| NIVEL DE ACEITE:                 |  |            | NIVEL DE GASOLINA:        |         |
| RUIDOS ANORMALES:)               |  |            | LA PRESION SE ENCONTRO A: |         |
| EN 15 MINUTOS LA PRESION BAJO DE |  | Kg./cm2 A  |                           | Kg./cm2 |
| EL EQUIPO SE QUEDA EN            |  | AUTOMATICO | MANUAL                    | FUERA   |
| CONMUTADOR ELECTRICA             |  |            |                           |         |
| CONMUTADOR COMBUSTION            |  |            |                           |         |
| CONMUTADOR JOCKEY                |  |            |                           |         |

|                                  |  |            |                           |         |
|----------------------------------|--|------------|---------------------------|---------|
| INSPECCION EN:                   |  |            |                           |         |
| NIVEL DE ACEITE:                 |  |            | NIVEL DE GASOLINA:        |         |
| RUIDOS ANORMALES:                |  |            | LA PRESION SE ENCONTRO A: |         |
| EN 15 MINUTOS LA PRESION BAJO DE |  | Kg./cm2 A  |                           | Kg./cm2 |
| EL EQUIPO SE QUEDA EN            |  | AUTOMATICO | MANUAL                    | FUERA   |
| CONMUTADOR ELECTRICA             |  |            |                           |         |
| CONMUTADOR COMBUSTION            |  |            |                           |         |
| CONMUTADOR JOCKEY                |  |            |                           |         |

|        |     |  |  |  |
|--------|-----|--|--|--|
| NOTAS: | (8) |  |  |  |
|        |     |  |  |  |
|        |     |  |  |  |

EJECUTO:

(9)



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 23

13

X

95

DE: 42

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### REPORTE DE INSPECCION

#### “DIARIO”

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar y reportar diaria y detalladamente las actividades realizadas a los equipos de casa de máquinas.

FORMULACION A CARGO DE:

Responsable del grupo de trabajo que corresponda.

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCION:

Original.- Jefatura y/o Subjefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

13

X

95

DE: 42

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### REPORTE DE INSPECCION DIARIO

| No. | CONCEPTO                          | SE DEBE ANOTAR                                                                         |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | INSPECCIÓN EN:                    | Lugar de instalación de la casa de máquinas.                                           |
| 2   | NIVEL DE ACEITE:                  | Señalar ( ) bien o (x) mal.                                                            |
| 3   | NIVEL DE GASOLINA                 | La cantidad que corresponda.                                                           |
| 4   | RUIDOS ANORMALES                  | Señalar ( ) bien o (x) mal.                                                            |
| 5   | LA PRESIÓN SE ENCONTRÓ A:         | Kg/cm2 que corresponda.                                                                |
| 6   | EN 15 MINUTOS LA PRESIÓN BAJÓ DE: | La lectura de inicio que corresponda.                                                  |
| 7   | A:                                | La lectura final que corresponda. (Similar información en los siguientes 4 apartados). |
| 8   | NOTAS                             | Información adicional referente a los equipos y actividades realizadas.                |
| 9   | EJECUTÓ                           | Nombre completo de quien realizó la inspección.                                        |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 25

13

X

95

DE: 42

## REPORTE DE INSPECCION Y/O PRUEBAS AL EQUIPO DE BOMBEO

### REPORTE DE INSPECCION Y/O PRUEBAS AL EQUIPO DE BOMBEO

#### SECCION RED CONTRA INCENDIO

REPORTE DE INSPECCION

Y/O

PRUEBAS AL EQUIPO DE BOMBEO

EN: (1)

FECHA: (2)

| PRUEBAS                               |                                 |                    |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Bomba Eléctrica (3)                   | Bomba de Combustión Interna (4) |                    | Bomba Jockey (5)   |
| Arranca a kgrs/cm2                    | Arranca a kgrs/cm2              | Arranca a kgrs/cm2 | Arranca a kgrs/cm2 |
| Para a kgrs/cm2                       | Para a kgrs/cm2                 | Para a kgrs/cm2    | Para a kgrs/cm2    |
| INSPECCION                            |                                 |                    |                    |
| Nivel de aceite (6)                   | Nivel de gasolina (7)           |                    |                    |
| Ruidos anormales (8)                  |                                 |                    |                    |
| La presión se encontró a (9)          |                                 |                    |                    |
| En 15 minutos la presión bajó de (10) | kgrs/cm"                        | a kgrs/cm"         |                    |
| OBSERVACIONES (11)                    |                                 |                    |                    |
| El equipo se queda en                 | Automático                      | Manual             | Fuera              |
| Conmutador Eléctrico                  |                                 |                    |                    |
| Conmutador Combustión                 |                                 |                    |                    |
| Conmutador Jockey                     |                                 |                    |                    |
|                                       |                                 |                    |                    |
|                                       |                                 |                    |                    |
| (12)                                  |                                 |                    |                    |
|                                       |                                 |                    |                    |
|                                       |                                 |                    |                    |
|                                       |                                 |                    |                    |

EJECUTO: (13)



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA  
SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

**VIGENCIA**

**FECHA**

**PAG.** 26

13

X

95

**DE:** 42

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### REPORTE DE INSPECCION Y/O PRUEBAS AL EQUIPO DE BOMBEO

**CLAVE:**

S/N

**OBJETIVO:**

Registrar y reportar diaria y detalladamente las actividades realizadas al equipo de bombeo.

**FORMULACION A CARGO DE:**

Responsable del grupo de trabajo que corresponda.

**MEDIO DE ELABORACION:**

Manual

**No. DE EJEMPLARES**

Original

**DISTRIBUCION:**

Original.- Jefatura y/o Subjefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 27

13

X

95

DE: 42

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### REPORTE DE INSPECCION Y/O PRUEBAS AL EQUIPO DE BOMBEO

| No. | CONCEPTO                               | SE DEBE ANOTAR                                               |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | EN                                     | Lugar específico donde se realizan las pruebas.              |
| 2   | FECHA:<br>PRUEBAS                      | Día, mes y año de realización.                               |
| 3   | BOMBA ELÉCTRICA<br>ARRANCA A __KGS/CM2 | Presión de arranque que corresponda.                         |
|     | PARA A __KGS/CM2__                     | Presión de paro que corresponda.                             |
| 4   | BOMBA DE COMBUSTIÓN<br>INTERNA:        |                                                              |
|     | ARRANCA A __ KGS/CM2 __                | Presión de arranque que corresponda.                         |
|     | PARA A __KGS/CM2 __                    | Presión de paro que corresponda.                             |
| 5   | BOMBA JOCKEY                           |                                                              |
|     | ARRANCA A __KGS/CM2 __                 | Presión de arranque que corresponda.                         |
|     | PARA A __KGS/CM2__                     | Presión de paro que corresponda.                             |
| 6   | NIVEL DE ACEITE                        | El nivel que corresponda en cuanto a la bomba de combustión. |
| 7   | NIVEL DE GASOLINA                      | El nivel que corresponda en cuanto a la bomba de combustión. |
| 8   | RUIDOS ANORMALES                       | Señalar si existe o no.                                      |
| 9   | LA PRESIÓN SE ENCONTRÓ A:              | La presión que corresponda.                                  |
| 10  | EN 15 MINUTOS LA PRESIÓN               |                                                              |



CIUDAD DE MÉXICO


## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA  
SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 28

13

X


95

DE: 42

| No. | CONCEPTO                                                                                                                                      | SE DEBE ANOTAR                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     | BAJÓ DE___KGS/CM2                                                                                                                             | La lectura de inicio que corresponda                              |
|     | A___KGS/CM2___                                                                                                                                | La lectura final que corresponda.                                 |
| 11  | OBSERVACIONES<br>EL EQUIPO SE QUEDA EN<br>CONMUTADOR ELÉCTRICO<br>CONMUTADOR COMBUSTIÓN<br>CONMUTADOR JOCKEY<br>AUTOMÁTICO<br>MANUAL<br>FUERA | Señalar (x) el que corresponda.                                   |
| 12  |                                                                                                                                               | Información general referente al equipo o actividades realizadas. |
| 13  | EJECUTÓ                                                                                                                                       | Nombre completo de quien realizó la inspección.                   |



|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>UNIDAD ADMVA.</b> | GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS |
| <b>SISTEMA:</b>      | OPERACION Y MANTENIMIENTO       |



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 29

13

X

95

DE: 42

## REPORTE DE VALVULAS, TUBERIA, SOPORTERIA Y ABRAZADERAS

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES MECANICAS

S E C C I O N   R E D   C O N T R A   I N C E N D I O

(1) **REPORTE DE VALVULAS, TUBERIA, SOPORTERIA Y ABRAZADERAS**

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA  
SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

**VIGENCIA**

FECHA

PAG. 30

13

X

95

DE: 42

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### REPORTE DE VALVULAS, TUBERIA, SOPORTERIA Y ABRAZADERAS

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar y reportar las actividades de mantenimiento realizadas a las válvulas, tubería, soportería y abrazaderas.

FORMULACION A CARGO DE:

Responsable del grupo de trabajo que corresponda.

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCION:

Original.- Jefatura y/o Subjefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 31

13

X

95

DE: 42

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA


### REPORTE DE VALVULAS, TUBERIA, SOPORTERIA Y ABRAZADERAS

| No. | CONCEPTO  | SE DEBE ANOTAR                                           |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------|
| 1   | AREA      | Ubicación del equipo.                                    |
| 2   | NOMBRE    | Nombre completo de quien realiza la inspección.          |
| 3   | HOJA      | Cantidad de hojas que integra el reporte                 |
| 4   | FECHA     | Día, mes y año de la inspección.                         |
| 5   | UBICACIÓN | Especificación del equipo, por ejemplo, el cadenamiento. |
| 6   |           | Descripción del estado del equipo                        |

**UNIDAD ADMVA.**

**SISTEMA:**

## OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 32

13

X

95

DE: 42

## DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES MECANICAS

## SECCION RED CONTRA INCENDIO

## REPORTE DE GABINETES

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 33

13

X

95

DE: 42

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### REPORTE DE GABINETES

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar y reportar las actividades de mantenimiento realizadas a gabinetes.

FORMULACION A CARGO DE:

Responsable del grupo de trabajo que corresponda.

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

No. DE EJEMPLARES

Original

DISTRIBUCION:

Original.- Jefatura y/o Subjefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 34

13

X

95

DE: 42

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### REPORTE DE GABINETES


| No. | CONCEPTO                                                                                                                        | SE DEBE ANOTAR                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AREA                                                                                                                            | Ubicación de los hidrantes a inspeccionar (estación, interestación, edificio, taller, etc.) |
| 2   | NOMBRE                                                                                                                          | Nombre completo de quien realizó la inspección.                                             |
| 3   | HOJA                                                                                                                            | Cantidad de hojas que integra el reporte.                                                   |
| 4   | FECHA                                                                                                                           | Día, mes y año de realización de la inspección.                                             |
| 5   | COTA                                                                                                                            | Identificación del cadenamiento en metros.                                                  |
| 6   | NO. DE GABINETE                                                                                                                 | El que corresponda.                                                                         |
| 7   | PINTURA<br>CRISTAL<br>CHAPA<br>ANCLAJE<br>VÁLVULA<br>VOLANTE<br>MANGUERA<br>BOQUEREL<br>MANEACO<br>FUGAS<br>OXIDACIÓN<br>OTROS. | Señalar( ) bien o (X) mal lo que corresponda, en su caso, la clave del estado del equipo.   |
| 8   |                                                                                                                                 | Aclaraciones de las notas referentes al estado del equipo.                                  |

**UNIDAD ADMVA.**

## GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

**SISTEMA:**

## OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 35

13

X

95

DE: 42

## HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS

GRUPO:  $\frac{1}{3}$  (3)

**HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS**

SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

REPORTE QUINCENAL No. (1)

FECHA DEL AL DE (2) DE 19

## ATENCIÓN DE AVERIAS

| TRABAJOS NO PROCESADOS |       |               |                         |        |                   |              |                     |               |                     |               |
|------------------------|-------|---------------|-------------------------|--------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TIPO                   | FECHA | REPORTADA POR | LOCALIZACION            | CAUSA  | ACCION CORRECTIVA | TIEMPO       | TRABAJADORES        | TIEMPO TOTAL  | M.P.P. NO REALIZADO | OBSERVACIONES |
| (4)                    | (5)   | (6)           | (7)                     | (8)    | (9)               | (10)         | (11)                | (12)          | (13)                | (14)          |
|                        |       |               |                         |        |                   |              |                     |               |                     |               |
| TRABAJOS NO PROCESADOS |       |               |                         |        |                   |              |                     |               |                     |               |
| CLASIFICACION          | FECHA | LOCALIZACION  | DESCRIPCION DEL TRABAJO | TIEMPO | TRABAJADORES      | TIEMPO TOTAL | M.P.P. NO REALIZADO | OBSERVACIONES |                     |               |
| (15)                   | (16)  | (17))         | (18)                    | (19)   | (20)              | (21)         | (22)                | (23))         |                     |               |
|                        |       |               |                         |        |                   |              |                     |               |                     |               |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 36

13

X

95

DE: 42

## HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS



### HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS

GRUPO \_\_\_\_ (3) \_\_\_\_

SELECCIÓN DE RED CONTRA INCENDIO  
REPORTE QUINCENAL No. \_\_\_\_  
FECHA DEL \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

#### AUSENTISMO

| TIPO | FECHA | TIEMPO | GRUPO | M.P.P NO REALIZADO | OBSERVACIONES | NOTAS |
|------|-------|--------|-------|--------------------|---------------|-------|
| (24) | (25)  | (26)   | (27)  | (28)               | (29)          | (30)  |

#### IMPEDIMENTO DE ACCESO A ESTACIONES Y/O LOCALES

| CLASIFICACION | FECHA | LOCALIZACION | MOTIVO | TIEMPO | TRABAJADORES | TIEMPO TOTAL | M.P.P.NO REALIZADO | OBSERVACIONES |
|---------------|-------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------------|---------------|
| (31)          | (32)  | (33)         | (34)   | (35)   | (36)         | (37)         | (38)               | (39)          |

#### FALTA DE REFACCIONES Y/O MATERIALES

| FECHA | TIPO DE | PARA EL EQUIPO | LOCALIZACION | MOTIVO DE LA FALTA | TIEMPO | TRABAJADORES | TIEMPO TOTAL | M. P. P. NO REALIZADO | OBSERVACIONES |
|-------|---------|----------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|
| (40)  | (41)    | (42)           | (43)         | (44)               | (45)   | (46)         | (47)         | (48)                  | (49)          |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 37

13

X

95

DE: 42

## HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS

### HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS

3/3

SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

REPORTE QUINCENAL No.)

FECHA DEL AL DE (2) DE 19

#### FALTA DE TRANSPORTE

| FECHA | SOLICITADO POR: | NOMBRE | EMPLEARLO EN | MOTIVO DE LA FALTA | TIEMPO | TRABAJADORES | TIEMPO TOTAL | M.P.P. NO REALIZADO | OBSERVACIONES |
|-------|-----------------|--------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|---------------------|---------------|
| (50)  | (51)            | (52)   | (53)         | (54)               | (55)   | (56)         | (57)         | (58)                | (59)          |

#### OTROS

| FECHA | MOTIVO | DESCRIPCION DEL TRABAJADOR | TIEMPO | # TRABAJADORES | TIEMPO TOTAL | M.P.P. NO REALIZADOS | OBSERVACIONES |
|-------|--------|----------------------------|--------|----------------|--------------|----------------------|---------------|
| (60)  | (61)   | (62)                       | (63)   | (64)           | (65)         | (66)                 | (67)          |

ELABORO

REVISOR

Vo. Bo.

(68)

(69)

(70)



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 38

13

X

95

DE: 42

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar y reportar específicamente las actividades realizadas y las no realizadas, así como las causas de éstas últimas.

FORMULACION A CARGO DE:

Responsable del grupo de trabajo que corresponda.

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

No. DE EJEMPLARES

Original y copia

DISTRIBUCION:

Original.- Area de Programación y Control del Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas.

Copia.- Jefatura y/o Subjefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 39

13

X

95

DE: 42

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS

| No. | CONCEPTO                 | SE DEBE ANOTAR                                                                      |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | REPORTE QUINCENAL NO.    | Número progresivo de control interno.                                               |
| 2   | FECHA DEL __AL__DE__1994 | Fecha correspondiente a la quincena.                                                |
| 3   | GRUPO:                   | Clave del grupo que corresponda.                                                    |
|     | ATENCION DE AVERIAS      |                                                                                     |
| 4   | TIPO:                    | Tipo de avería                                                                      |
| 5   | FECHA:                   | Día, mes y año del reporte.                                                         |
| 6   | REPORTADA POR            | Nombre de quien reporta por parte de PDC o CC.                                      |
| 7   | LOCALIZACIÓN             | Ubicación específica de la avería.                                                  |
| 8   | CAUSA                    | Causa de la avería (reportada)                                                      |
| 9   | ACCIÓN CORRECTIVA        | Actividades realizadas para solucionarla.                                           |
| 10  | TIEMPO                   | Tiempo empleado en la realización de actividades.                                   |
| 11  | #TRABAJADORES            | Número de trabajadores que intervinieron.                                           |
| 12  | TIEMPO TOTAL             | La suma del tiempo empleado para cada trabajador.                                   |
| 13  | M.P.P. NO REALIZADO      | La descripción de actividades de mantenimiento preventivo programado no realizadas. |
| 14  | OBSERVACIONES            | Información adicional que apoye el análisis de atención de averías.                 |
| 15  | CLASIFICACIÓN            | Sin uso                                                                             |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 40

13

X

95

DE: 42

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

|    |                         |                                                                                     |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | FECHA                   | Día, mes y año de realización de trabajo.                                           |
| 17 | LOCALIZACIÓN            | Ubicación de la avería                                                              |
| 18 | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | Actividades realizadas para solucionar el problema                                  |
| 19 | TIEMPO                  | Tiempo empleado en la realización de actividades.                                   |
| 20 | #TRABAJADORES           | Número de trabajadores que intervinieron.                                           |
| 21 | TIEMPO TOTAL            | La suma del tiempo empleado para cada trabajador.                                   |
| 22 | M.P.P. NO REALIZADO     | La descripción de actividades de mantenimiento preventivo programado no realizadas. |
| 23 | OBSERVACIONES           | Información adicional que apoye el análisis de los trabajos no programados.         |
|    | AUSENTISMO              |                                                                                     |
| 24 | TIPO                    | Tipo de ausentismo como incapacidades, faltas, capacitación, etc.                   |
| 25 | FECHA                   | Día, mes y año del ausentismo.                                                      |
| 26 | TIEMPO                  | Especificación del tiempo de ausencia.                                              |
| 27 | GRUPO                   | Clave de identificación del grupo de trabajo que corresponda.                       |
| 28 | M.P.P. NO REALIZADO     | La descripción de actividades de mantenimiento preventivo programado no realizadas. |
| 29 | OBSERVACIONES           | Información adicional que apoye el análisis del ausentismo.                         |
| 30 | NOTAS                   | Información adicional que apoye el análisis del ausentismo.                         |



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 41

13

X

95

DE: 42

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

IMPEDIMENTO DE ACCESO A LOCALES

31 CLASIFICACIÓN

Sin uso

32 FECHA

Día, mes y año del impedimento.

33 LOCALIZACIÓN

Ubicación específica del lugar en cuestión.

34 MOTIVO

Explicación del impedimento como cambio de cerradura, etc.

35 TIEMPO

La cantidad de horas perdidas por el impedimento, desde el traslado del personal.

36 # TRABAJADORES

Número de trabajadores que intervendrían.

37 TIEMPO TOTAL

La suma del tiempo empleado por cada trabajador.

38 M.P.P. NO REALIZADO

La descripción de actividades de mantenimiento preventivo programado no realizadas.

39 OBSERVACIONES

Información adicional que apoye el análisis de los impedimentos.

FALTA DE REFACCIONES Y/O MATERIALES

40 FECHA

Día, mes y año de la falta de refacciones y/o materiales.

41 TIPO DE

Especificación de las refacciones y/o materiales.

42 PARA EL EQUIPO

Especificación del equipo

43 LOCALIZADO

Area de ubicación

44 MOTIVO DE LA FALTA

Explicación breve al respecto.



CIUDAD DE MÉXICO


# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 42

13

X

95

DE: 42

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

|    |                     |                                                                                                   |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | TIEMPO              | Cantidad de horas perdidas según el programa de mantenimiento preventivo.                         |
| 46 | # TRABAJADORES      | Número de trabajadores que intervendría.                                                          |
| 47 | TIEMPO TOTAL        | La suma del tiempo perdido por cada trabajador                                                    |
| 48 | M.P.P. NO REALIZADO | La descripción de las actividades de mantenimiento preventivo programado no realizadas.           |
| 49 | OBSERVACIONES       | Información adicional que apoye el análisis de las causas de falta de refacciones y/o materiales. |
|    | FALTA DE TRANSPORTE |                                                                                                   |
| 50 | FECHA               | Día, mes y año de solicitud del servicio.                                                         |
| 51 | SOLICITADO A        | La identificación y ubicación del pool de vehículos.                                              |
| 52 | NOMBRE              | Nombre del responsable del pool de vehículos                                                      |
| 53 | EMPLEARLO EN        | Lugar de destino del vehículo.                                                                    |
| 54 | MOTIVO DE LA FALTA  | Explicación (breve) recibida de la negativa.                                                      |
| 55 | TIEMPO              | Tiempo aproximado a emplear en la actividad no realizada.                                         |
| 56 | #TRABAJADORES       | Número de trabajadores que intervendrían.                                                         |
| 57 | TIEMPO TOTAL        | La suma del tiempo perdido por cada trabajador.                                                   |
| 58 | M.P.P. NO REALIZADO | La descripción de las actividades de mantenimiento preventivo programado no realizadas.           |
| 59 | OBSERVACIONES       | Información adicional que apoye el análisis de la falta de transporte.                            |



CIUDAD DE MÉXICO


## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENCIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 43

13

X

95

DE: 42

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

|    |                         |                                                                      |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 60 | FECHA                   | Día, mes y año de la actividad.                                      |
| 61 | MOTIVO                  | Explicación breve del motivo.                                        |
| 62 | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | Especificación breve.                                                |
| 63 | TIEMPO                  | Cantidad de horas empleadas                                          |
| 64 | # TRABAJADORES          | El total de trabajadores que intervinieron.                          |
| 65 | TIEMPO TOTAL            | La suma del tiempo empleado por cada trabajador.                     |
| 66 | M.P.P. NO REALIZADO     | La actividades de mantenimiento preventivo programado no realizadas. |
| 67 | OBSERVACIONES           | Información adicional que apoye el análisis de lo realizado.         |
| 68 | ELABORÓ                 | Nombre y firma del supervisor de mantenimiento.                      |
| 69 | REVISÓ                  | Nombre y firma del Subjefe de la Sección de Red contra Incendio.     |
| 70 | VO. BO.                 | Nombre y firma del Jefe de Sección de Red contra Incendio.           |