

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

237

FECHA

24 - IV - 98

NOMBRE : Mantenimiento Correctivo a los Equipos de la Sección de Mando Centralizado

OBJETIVO : Regular la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo necesarias para solucionar de forma inmediata las averías que presentan las instalaciones y equipos que conforman el mando centralizado.

CONTENIDO: Objetivo, Políticas y/o Normas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formatos e Instructivos de Manejo y Llenado, Número de páginas 24.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 17-X-95

ACTUALIZACIONES

Dirección de Operación

Vo. Bo.

Ing. Andrés Reynoso Gómez

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

M. en E. Mario J. Zepeda Martínez

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Instalaciones Fijas

Vo. Bo.

Ing. José Antonio Torres Ibarra

Nombre y firma del Responsable

Gerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

Lic. Hector Eduardo Reyes Carcaño

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Este procedimiento sustituye al anterior del mismo nombre y número de folio con fecha de autorización del 17- X - 95 (Primera Actualización).




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA PAG. 1

24 IV 98 DE: 24

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

24

IV

98

DE: 24

OBJETIVO

Regular la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo necesarias para solucionar de forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y equipos que conforman el mando centralizado.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

24

IV

98

DE: 24

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento correctivo a las instalaciones y equipos que conforman el mando centralizado del S.T.C.
- El mantenimiento correctivo a las instalaciones y equipos del mando centralizado, es responsabilidad de la Sección de Mando Centralizado, dependiente del Departamento de
- En la ejecución del mantenimiento correctivo al equipo de mando centralizado, las fallas más frecuentes son las siguientes:
 - Lámparas fundidas en el tablero y pupitre del TCO.
 - Cartas electrónicas averiadas
 - Teletransmisión bloqueada
 - Puño de ruptor extraviado.
- Cada avería tiene un procedimiento propio para su atención, el cual puede realizarse en el PCC, en el Local Técnico No. 1, en la Estación, en el Puesto de Rectificación, en la Vía o en el Taller.
- Cuando la atención de la avería se realice en las vías, se deberá notificar al Inspector o Regulador en turno del PCC, el descenso y salida de las mismas.
- Para efectos del presente procedimiento se entenderá por mando centralizado a las instalaciones

1.- Equipos:

1.1 Teletransmisión (TT)

1.2 Lógica de Tráfico(LF)

1.3 Lógica de Tracción (LT)

1.4 Lógica del Puesto de Despacho de Carga (PDC)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

24

IV

98

DE: 24

1.5 Distribución Horaria ((DH)

1.6 Distribución de Energía (DE)

1.7 Alarmas (AL)

2.- Subequipos

2.1 Armario de TT y LF (FFx)

2.2 Armario de LT (TTx)

2.3 Armario repartidor (RRx)

2.4 Armario de lógica del PDC

2.5 Armario del ondulador (CND)

2.6 Armario del rectificador (REC)

2.7 Armario de Distribución (DIS)

2.8 Tablero de control óptico (TCO)

2.9 Pupitre (PUP)

2.10 Centro de comunicaciones (CC)

2.11 Ruptor (RUP)

2.12 Batería (BAT)

2.13 Reloj (RLJ)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

24

IV

98

DE: 24

2.14 Numerador (NUM)

2.15 Cofre de marcha (COF)

2.16 Caja de explotación (EXP)

2.17 Local técnico No. 1

2.18 Cubículo de Jefe de Estación (CJE)

2.19 Puesto de maniobras (PM)

3.- Módulos:

3.1 Rack

3.2 Nivel

3.3 Cajón

4.- Componentes:

4.1 Tarjeta (TARJ)

4.2 Relevador (RELE)

4.3 Fusible (FUS)

4.4 Eclator (ECLA)

4.5 Botón (BOTO)

4.6 Fuente (FNTE)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

24

IV

98

DE: 24

4.7 Palanca (PALA)

4.8 Diodo (DIOD)

4.9 Hilo (HILO)


4.10 Bocina (BOCI)

4.11 Lámpara (LAMP)

4.12 Timbre (TIMB)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO


VIGENCIA

FECHA			PAG. 7
24	IV	98	DE: 24

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	PUESTO DE DESPACHO DE CARGA (PDC) O CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- INSPECTOR DE TURNO-	Reporta la avería vía telefónica.
2	SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO -PERSONAL TÉCNICO-	Recibe y registra en el "Libro de Fallas" los datos de la avería: 3) Fecha del reporte por parte del PDC 4) Número de la avería del control del PDC. 5) Hora de recepción del reporte en PDC 6) Texto de la avería 7) Ubicación específica de la avería 8) Nombre del Técnico de Mando Centralizado que recibe el reporte de la avería. 9) La hora de recepción del reporte en la Sección de Mando Centralizado.
3		Solicita información adicional de la avería al Inspector del TCO (Tablero de Control Optico), vía telefónica, con la finalidad de llevar la herramienta y refacciones adecuadas; en caso de requerir material de consumo lo solicita en forma verbal.
4	SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO - JEFATURA Y/O SUPERVISOR DE MANTTO-	Recibe la solicitud y entrega el material de consumo y, en su caso, refacciones adicionales e indica al personal que se traslade al lugar donde se ubica el equipo.
5	SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO - PERSONAL TÉCNICO-	Se traslade directamente al lugar donde se ubica el equipo, en caso de requerir transporte, lo solicita al servicio de vehículos haciendo referencia que es para la atención de una avería.
5.1		¿Se proporciona el servicio? No, notifica al Inspector del PDC, para que se tomen las medidas pertinentes.
5.2		Si, se traslada al lugar para atender la avería reportada (Puesto Central de Control, Estación, Taller o Subestación).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

24

IV


98

DE: 24

No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
6		En caso de que la intervención afecte al servicio, la notifica a los Reguladores del Tablero de Control Optico del PCC, del TCO local o al del Puesto de Maniobras (PM), según corresponda e inicia la atención de la avería .
7		Arriba al lugar donde se localiza la avería, se identifica y notifica al vigilante (si está presente) la ubicación de los equipos y los trabajos de mantenimiento correctivo, que se realizarán.
8		Ubica el equipo a intervenir e inicia el desarrollo de actividades de acuerdo a procedimientos establecidos para cada equipo.
9		Realiza las pruebas de funcionamiento y comprueba ante diferentes situaciones de uso que el equipo al que se le realizó el mantenimiento correctivo se encuentra en óptimas condiciones de operación.
10		Comunica al Regulador que corresponda la solución -una vez terminada-, y que el equipo de la Sección de Mando Centralizado ya está trabajando en condiciones normales.
11		Notifica al Inspector del PDC o al CEE la terminación de la intervención efectuada y la causa que la ocasionó, toma nota de los datos de la avería y se traslada a su permanencia.
12		Vacía la información en el "Libro de Fallas" los siguientes datos de la terminación de la avería: 10) Fecha de recepción del aviso de terminación de la atención de la avería 11) Hora de recepción del aviso de terminación de la atención de la avería 12) Causa de la avería 13) Intervención o reparación que efectuó el personal técnico.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA PAG. 9

24 IV 98 DE: 24


No	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
13	SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO - ENCARGADO DEL GRUPO DE PERSONAL TÉCNICO-	14) Nombre del técnico de la Sección de Mando Centralizado que da por concluida la avería. 15) Nombre del Inspector del PDC que recibió la e la avería y notifica. Recibe la información en el "Libro de Fallas" y elabora el "Informe de actividades diarias" en lo que respecta a mantenimiento correctivo-, en original y lo turna, al finalizar el mes entrega el "Libro de Fallas" para su archivo.
14	SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO - SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO-	Consulta los "Informes de actividades diarias" -al finalizar el turno- y elabora el "Reporte complementario de mantenimiento correctivo" en original y dos copias y distribuye: Original.- Departamento de Automatización y Control, Área Administrativa. Copia No. 1.-Subjefatura del Departamento, Área Mando Centralizado. Copia No. 2.- Jefatura de Sección Mando Centralizado. Original del Informe de actividades diarias.- Lo archiva (CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL SOBRE EL REPORTE DE AVERÍAS DEL DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL)

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA


PAG. 10

24

IV

98

DE: 24

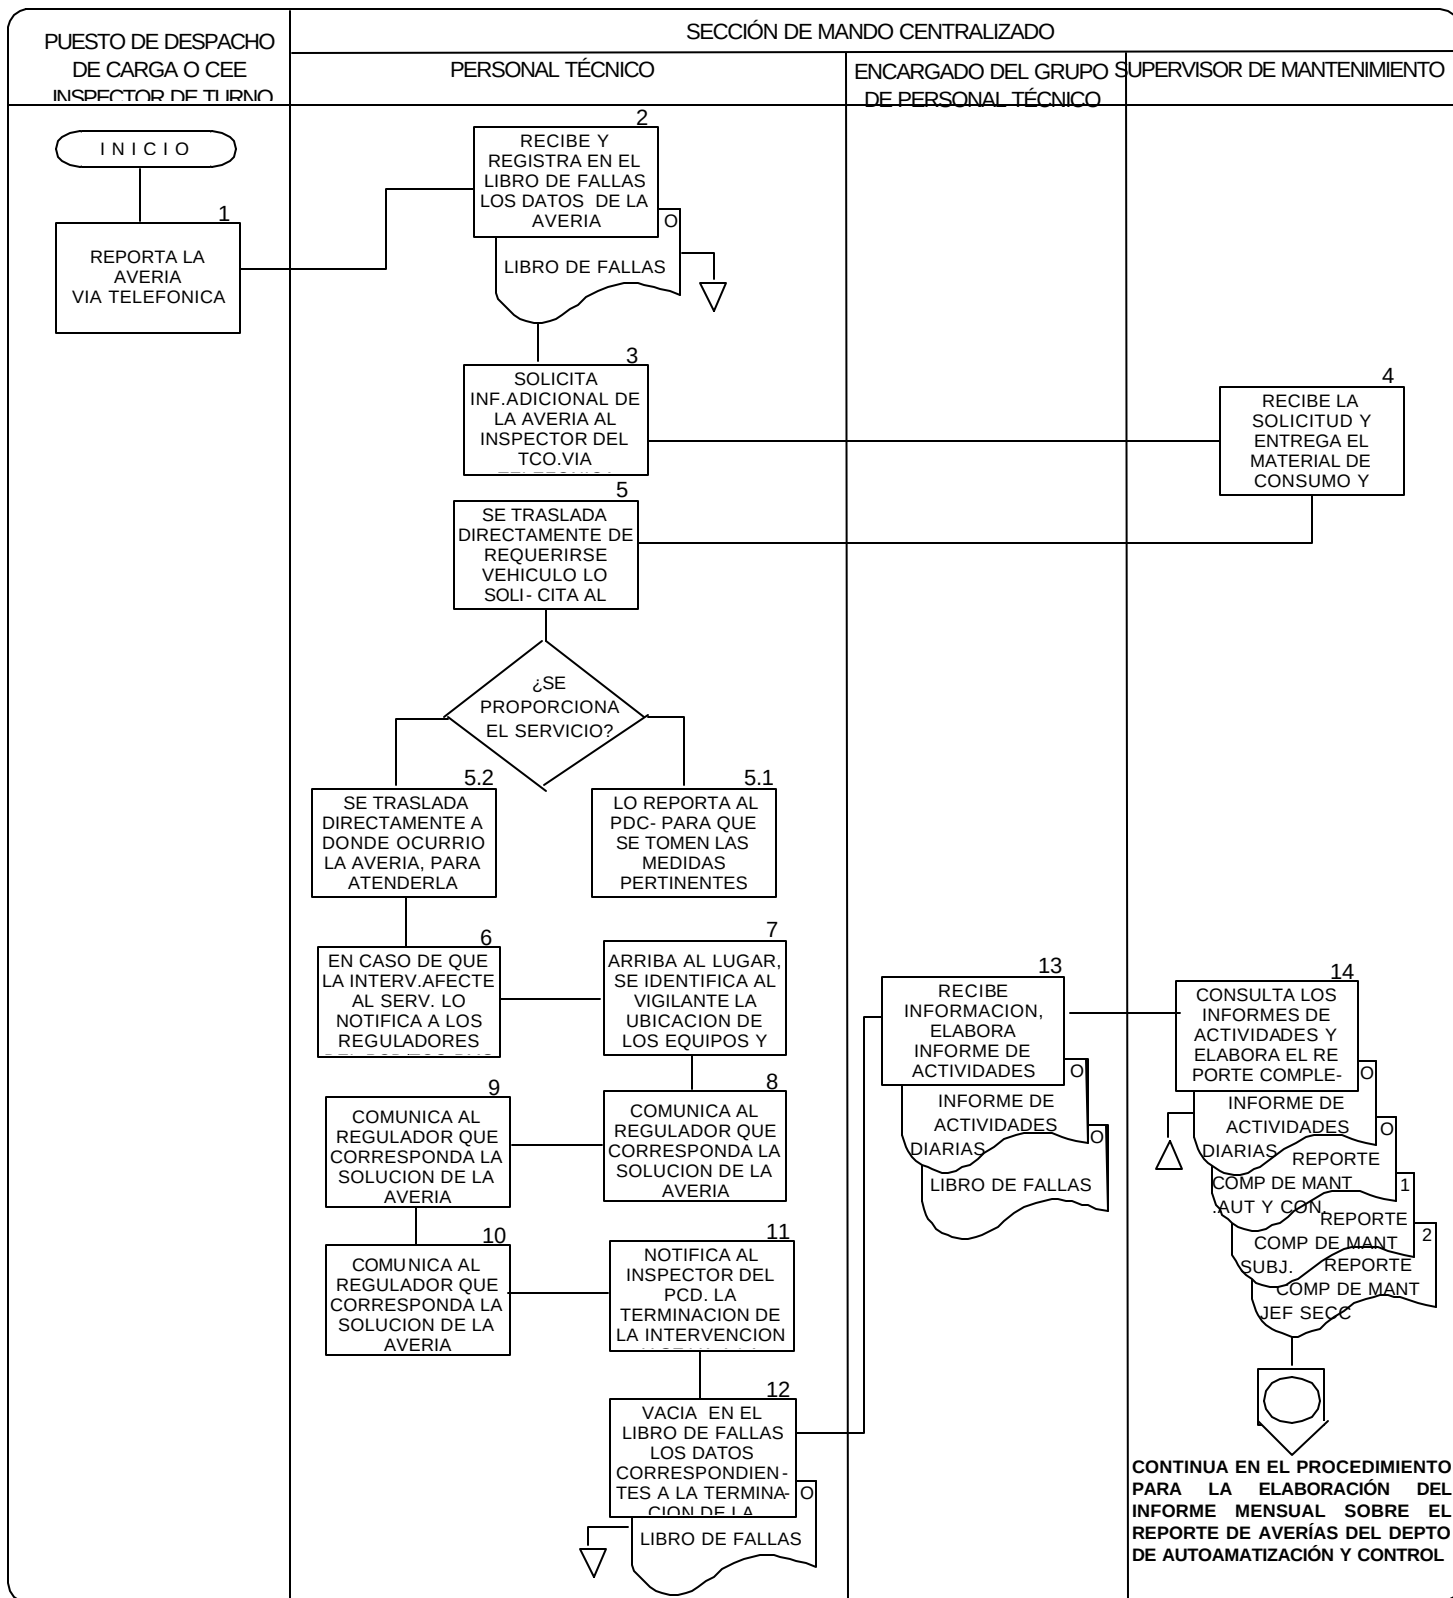



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

24

IV

98

DE: 24

FORMATOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- LIBRO DE FALLAS
- INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS
- REPORTE COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO



UNIDAD ADMVA.	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA	PAG. 12
-------	---------

24	IV	98	DE: 24
----	----	----	--------

LIBRO DE FALLAS

Fecha: (1)

Folio No. (2)

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

24

IV

98

DE: 24

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“LIBRO DE FALLAS”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar diariamente los datos de la recepción y terminación de las averías reportadas.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Personal técnico de la Sección de Mando Centralizado.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCIÓN: Original.- Supervisor de mantenimiento.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

24

IV

98

DE: 24

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“LIBRO DE FALLAS”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Fecha:	Día, mes y año de elaboración del reporte
2	Folio No.	El número consecutivo que le corresponde a la forma.
RECEPCIÓN DE LA FALLA		
3	Fecha	Día y mes en que se recibe del pdc el reporte de la
4	No.	El número consecutivo que le corresponde a la avería reportada.
5	Hora	La hora exacta en que se recibe el reporte de la avería.
6	Descripción de la falla	El detalle de la avería que fue reportada.
7	Localización	La ubicación exacta donde se encuentra el equipo que presenta la falla.
8	Recibió	Firma del personal que recibió el reporte.
9	Hora Fin	La hora exacta en que se termino de recibir el reporte.
10	Fecha	Día y mes en que se termino de reparar la avería.
11	Hora	La hora exacta en que se termino de reparar la falla.



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO
SECCIÓN DE MANDO CENTRAL

No.	CONCEPTO	
12	Causa de la falla	
13	Descripción de la intervención	
14	Reporto en M.C.	
15	Recibio en PDC	Nombre y apellido del personal de PDC que recibió el reporte de terminación.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

24

IV

98

DE: 24

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

ÁREA DE (1)

SECCIÓN: (2)

GRUPO: (3)

FECHA: (4)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

AVERÍAS ATENDIDAS (No DE pDC)	TIEMPO DE INTERV.	HORA INICIO INTERV.	PERSONAL QUE INTERV.	REFACCIONES USADAS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	MATERIALES USADOS	E.Q.P	EQ.R	U.M.P.	U.M.R.
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

EQUIPOS	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	MATERIALES USADOS	EQ.R	U.M.R.
(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(18)

PERSONAL ASISTENTE:	OBSERVACIONES (21)
PERSONAL FALTANTE:	
(20)	

ELABORÓ (TÉCNICO RESPONSABLE)	REVISÓ (SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO)
NOMBRE: (22) FIRMA	NOMBRE (23) FIRMA



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

24

IV

98

DE: 24

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar y reportar diariamente las actividades desarrolladas tanto de mantenimiento preventivo como de correctivo.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Personal técnico de la Sección de Mando Centralizado.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCIÓN: Original.- Supervisor de mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

24

IV

98

DE: 24

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Fecha:	Día, mes y año de elaboración del reporte
2	Grupo:	La clave del grupo que reporta (por turno)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO		
3	Línea	Número de línea que corresponda.
4	Equipo	El tipo de equipo atendido.
5	Actividades	Clave de la actividad realizada según programa de mantenimiento preventivo.
NO REALIZADO		
6	Línea	Número de línea que corresponda.
7	Equipo	El tipo de equipo atendido.
8	Actividades	Clave de la actividad realizada según programa de mantenimiento preventivo.
9	Causas	Especificación de las causas por las que no se real mantenimiento.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

24

IV

98

DE: 24

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO

- | | | |
|----|---------------------|--|
| 10 | Línea | Número de línea que corresponda. |
| 11 | No. PDC. | Número de control del reporte por parte del PDC. |
| 12 | Descripción | Información proporcionada por el PDC, respecto a la avería |
| 13 | Causa y descripción | Descripción de las causas que provocaron la avería. |

NO REALIZADO

- | | | |
|----|-------------|---|
| 14 | Línea | Número de la línea que corresponda. |
| 15 | No. PDC | Número de control del reporte por parte del PDC |
| 16 | Descripción | Información proporcionada por el PDC, respecto a la avería |
| 17 | Motivo | Breve explicación del porqué no se realizaron las actividades |

ACTIVIDADES ESPECIALES

- | | | |
|----|-------------|--|
| 18 | Línea | Número de la línea que corresponda |
| 19 | Ubicación | Lugar específico de la actividad a realizar. |
| 20 | Descripción | En qué consistió la actividad especial. |



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

24

IV

98

DE: 24

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
21	Observaciones y Aclaraciones	Información adicional que apoye la atención del mantenimiento preventivo y correctivo.
22	Personal Asistente	Nombre y apellidos de los técnicos del grupo que trabajó.
23	Reportó (Iniciales y firma)	Iniciales y firma del encargado del grupo.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

24

IV

98

DE: 24

REPORTE COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA		(1)	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS										ELABORÓ: (4)		
DÍA		MES	AÑO	SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS										NOCTURNO: _____	
SECCIÓN DE:		(2)		DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL										MATUTINO: _____	
ÁREAS		(3)		REPORTE COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO										VESPERTINO: _____	
ACTUALIZAR	No. DE PDC	LÍNEA	CAUSA	COND. CAUSA				INTERVENCIÓN				COD. INTERV.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)							
FECHA TERM.	HORA TERM.	TIEMPO	TIPO AVERÍA	ESTACIÓN	UBICACIÓN	SUBSISTEMA	No. SUBSIST.	EQUIPO	SUBEQUIPO	MÓDULO	No. MÓDULO				
(11)	(12)		(13)		(14)			(15)	(16)	(17)					
COMPONENTES		OBSERVACIONES													
(18)		(19)													
ACTUALIZAR	No. DE PDC	LÍNEA	CAUSA	COND. CAUSA				INTERVENCIÓN				COD. INTERV.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)							
FECHA TERM.	HORA TERM.	TIEMPO	TIPO AVERÍA	ESTACIÓN	UBICACIÓN	SUBSISTEMA	No. SUBSIST.	EQUIPO	SUBEQUIPO	MÓDULO	No. MÓDULO				
(11)	(12)		(13)		(14)			(15)	(16)	(17)					
COMPONENTES		OBSERVACIONES													
(18)		(19)													
ACTUALIZAR	No. DE PDC	LÍNEA	CAUSA	COND. CAUSA				INTERVENCIÓN				COD. INTERV.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)							
FECHA TERM.	HORA TERM.	TIEMPO	TIPO AVERÍA	ESTACIÓN	UBICACIÓN	SUBSISTEMA	No. SUBSIST.	EQUIPO	SUBEQUIPO	MÓDULO	No. MÓDULO				
(11)	(12)		(13)		(14)			(15)	(16)	(17)					
COMPONENTES		OBSERVACIONES													
(18)		(19)													
ACTUALIZAR	No. DE PDC	LÍNEA	CAUSA	COND. CAUSA				INTERVENCIÓN				COD. INTERV.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)							
FECHA TERM.	HORA TERM.	TIEMPO	TIPO AVERÍA	ESTACIÓN	UBICACIÓN	SUBSISTEMA	No. SUBSIST.	EQUIPO	SUBEQUIPO	MÓDULO	No. MÓDULO				
(11)	(12)		(13)		(14)			(15)	(16)	(17)					
COMPONENTES		OBSERVACIONES													
(18)		(19)													
ACTUALIZAR	No. DE PDC	LÍNEA	CAUSA	COND. CAUSA				INTERVENCIÓN				COD. INTERV.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)							
FECHA TERM.	HORA TERM.	TIEMPO	TIPO AVERÍA	ESTACIÓN	UBICACIÓN	SUBSISTEMA	No. SUBSIST.	EQUIPO	SUBEQUIPO	MÓDULO	No. MÓDULO				
(11)	(12)		(13)		(14)			(15)	(16)	(17)					
COMPONENTES		OBSERVACIONES													
(18)		(19)													
ACTUALIZAR	No. DE PDC	LÍNEA	CAUSA	COND. CAUSA				INTERVENCIÓN				COD. INTERV.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)							
FECHA TERM.	HORA TERM.	TIEMPO	TIPO AVERÍA	ESTACIÓN	UBICACIÓN	SUBSISTEMA	No. SUBSIST.	EQUIPO	SUBEQUIPO	MÓDULO	No. MÓDULO				
(11)	(12)		(13)		(14)			(15)	(16)	(17)					
COMPONENTES		OBSERVACIONES													
(18)		(19)													
ACTUALIZAR	No. DE PDC	LÍNEA	CAUSA	COND. CAUSA				INTERVENCIÓN				COD. INTERV.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)							
FECHA TERM.	HORA TERM.	TIEMPO	TIPO AVERÍA	ESTACIÓN	UBICACIÓN	SUBSISTEMA	No. SUBSIST.	EQUIPO	SUBEQUIPO	MÓDULO	No. MÓDULO				
(11)	(12)		(13)		(14)			(15)	(16)	(17)					
COMPONENTES		OBSERVACIONES													
(18)		(19)													



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

24

IV

98

DE: 24

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“REPORTE COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO”

CLAVE:

SN - MC

OBJETIVO:

Tener un registro y control diario de las averías reportadas a la sección para efectuar su seguimiento y la elaboración de estadísticas.

FORMULACIÓN:

Supervisores de mantenimiento de la Sección de Mando Centralizado.

ELABORACIÓN

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original y dos copias

DISTRIBUCIÓN:

Original.- Departamento de Automatización y Control.-
Área administrativa.

Copia No. 1.- Subjefatura de Departamento.- Área
Mando Centralizado.

Copia No. 2.- Jefatura de la Sección de Mando
Centralizado.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 23

24

IV

98

DE: 24

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“REPORTE COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Fecha DIA__MES__ANO	Fecha de elaboración del reporte
2	Sección de:	Nombre de la sección que corresponda
3	Áreas	Nombre de las áreas que corresponda
4	Elaboró: Nocturno: Matutino: Vespertino:	Nombre del supervisor de mantenimiento, según el turno que corresponda
5	Actualizar	Esta área se debe sombrear cuando se de por terminada una avería que haya quedado pendiente en un reporte anterior.
6	No. de PDC	El número de control de la avería por parte del PDC.
7	Línea	El número de la línea en la cual ocurrió la avería.
8	Causa.	Brevemente la causa que dio origen a la avería.
9	Cod. Causa	El código o clave de la falla.
10	Intervención	Brevemente el trabajo efectuado para la solución de la
11	Fecha Term.	La fecha de terminación de la avería reportada al PDC
12	Hora Term.	La hora de terminación de la avería reportada al PDC
13	Tipo avería	La abreviatura del tipo de avería.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE MANDO CENTRALIZADO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

24

IV

98

DE: 24

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
14	Ubicación	El lugar en donde se hizo la intervención (PCC, Estación, Taller)
15	Equipo	La abreviatura del equipo averiado.
16	Subequipo	La abreviatura del subequipo averiado.
17	Módulo	El nombre del módulo del equipo en el cual se presentó
18	Componentes	La abreviatura del componente afectado
19	Observaciones	Información adicional con respecto a la avería.