

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

251

FECHA

08-III-96

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE: Procedimiento para el Mantenimiento Correctivo a los Equipos de la Sección de -
Alta Tensión

OBJETIVO : Solucionar en forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y
equipos de Alta Tensión del Organismo, mediante la ejecución de las tareas de mante-
nimiento correctivo necesarias, a fin de asegurar la continuidad de la prestación --
del servicio.

CONTENIDO: Objetivo, Políticas y/o Normas de Operación, Descripción del Procedimiento,
Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y Llenado.
Total de páginas 31.

DIRECCION (ES)Dirección de Programación y PresupuestoDirección de Operación**RESPONSABLE (S)**Vo.Bo. Lic. Andrés Figueroa Cobla

Nombre y Firma del Responsable

Vo.Bo. Ing. Miguel Gerardo Requiza Bustos

Nombre y Firma del Responsable

Vo.Bo. _____

Nombre y Firma del Responsable

Vo.Bo. _____

Nombre y Firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERALVIGENTE A PARTIR DE : 08-III-96Dr. ALFONSO CASO AGUILAR**OBSERVACIONES:**




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA			PAG.	1
08	III	96	DE:	31

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA


FECHA			PAG.	2
08	III	96	DE:	31

OBJETIVO

Solucionar en forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y equipos de Alta Tensión del Organismo, mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo necesarias, a fin de asegurar la continuidad de la prestación del servicio.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA			PAG.	3
08	III	96	DE:	31

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento correctivo a las instalaciones y equipos de Alta Tensión.
- Para efectos de este documento se entenderá por:
 - **Servicio de mantenimiento correctivo.-** Aquel trabajo tendiente a restaurar las condiciones de operación de un equipo que se ha visto sometido a la acción de una avería, la cual le impide desarrollar la función para la que fue instalado.
 - **Pruebas eléctricas locales o de vacío.-** Son las que realiza el personal técnico en el sitio de la intervención.
 - **Pruebas eléctricas dinámicas a distancia.-** Son las que realiza el Regulador del P.D.C. conjuntamente con el personal de mantenimiento.
 - **P.D.C.-** Puesto de Despacho de Carga
- Para efectos de distribución interna de cargas de trabajo y atención inmediata de las mismas, la Subjefatura de Alta Tensión distribuye a su personal de la siguiente manera:

SECCIÓN DE ALTA TENSION I

- Subestación de potencia del S.T.C. (Central) Buentono
- Subestaciones de rectificación centralizadas Líneas 1,2 y 3
- Plataforma de Pruebas Zaragoza
- Cables de energía en 15 KV



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA			PAG.	4
08	III	96	DE:	31

SECCIÓN DE ALTA TENSION II

- Subestaciones de rectificación descentralizadas Líneas 4,5,6,7,9 y ampliación de Líneas 1,2,3
- Plataforma de pruebas Ticomán
- Cables de energía en 23 KV

SECCIÓN DE ALTA TENSION III

- Subestación S.E.A.T. Estrella
 - Subestaciones de rectificación de Línea 8
 - Cables de energía en 23 KV
- Todo el personal de la Sección de Alta Tensión tiene la obligación de recibir los reportes para atención de averías y turnarlos para su inmediata atención.
 - La Sección de Alta Tensión al recibir reportes de averías, deberá analizarlas y determinar prioridades, procediendo a la reparación inmediata de aquellas que por encontrarse los equipos fuera de funcionamiento, pongan en alto riesgo su operación y, por consiguiente, la prestación del servicio al público usuario.
 - La atención de averías puede realizarse con el personal técnico que se encuentre más cercano a la instalación en falla o con el personal que se encuentre en la permanencia, dependiendo de la hora en que se reciba el reporte.
 - En la atención de fallas prioritarias (que afecten la continuidad del servicio) deberá auxiliar todo el personal necesario de la Jefatura de Sección en la solución de las mismas.
 - Referente a los problemas resueltos y pendientes del mantenimiento correctivo, además de los antecedentes que deben quedar por escrito en los "Reportes diarios de trabajo" y en la "Bitácora de reportes de trabajo", deberá existir información directa hacia la Jefatura de Sección.
 - Para el caso de atención de fallas en la Subestación Central, ubicada en el Puesto Central de Control I (PCC I), en éste existe una permanencia de alta tensión, por lo que las actividades de traslado de personal y materiales descritas en el presente procedimiento, quedan sin efecto.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA			PAG.	5
08	III	96	DE:	31


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

08

III


96

DE: 31

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	PUESTO DE DESPACHO DE CARGA (PDC) -REGULADOR-	Detecta la avería y la canaliza vía telefónica.
2	SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN -PERMANENCIA-	Recibe el reporte y anota en la "Bitácora de reportes de trabajo" la siguiente información: -La fecha de recepción del reporte -El número de falla (avería) por parte del P.D.C. - La hora en que se recibe el reporte -Nombre de quien reporta por parte del P.D.C. -Nombre de quien recibe por parte de Alta Tensión - Descripción específica de la falla.
3	SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN -JEFATURA, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Y RESPONSABLE DE TURNO -	Revisan la "Bitácora de reportes de trabajo", evalúan y dan prioridad de atención a las averías de equipos, que por encontrarse fuera de servicio, ponen en alto riesgo la continuidad del servicio al usuario y giran instrucciones.
4	SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN -RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO-	Recibe instrucciones y junto con el personal técnico a su cargo prepara los materiales y herramientas (y si el trabajo lo requiere equipo de medición); en su caso, lo solicita a la persona designada a través de la "Autorización de salida de material y/o equipo", en original, previa firma del Jefe de Sección, y lo conserva.
5		Solicita vía telefónica el servicio de transporte al "Pool de vehículos" para el traslado al lugar del mantenimiento; en caso de no haber disponibilidad de servicio, lo reporta a su responsable de turno o instancia superior inmediata para la solución del problema o, en su caso, se traslada por medio de tren.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA			PAG. 7
08	III	96	DE: 31

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
6		De existir disponibilidad de servicio, (y también en caso de traslado en tren), entrega a vigilancia la "Autorización de salida de material y/o equipo" y se dirige al lugar del mantenimiento, antes de iniciarlo se reporta vía telefónica con el Regulador del Puesto de Despacho de Carga, para indicarle que va a proceder a la intervención del equipo y anota de manera económica el nombre del Regulador y la hora en que éste recibe el reporte; si la falla es transitoria o de restablecimiento, le comunica que sí está en condiciones de energizar.
7	SECCIÓN DE ALTA TENSION -RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO-	Realiza las maniobras necesarias para asegurar que el equipo está eléctricamente aislado para su intervención y, una vez comprobado lo anterior, "lo descarga a tierra" y procede a su reparación.
8		De prolongarse la intervención avisa telefónicamente al Regulador del P.D.C. que los trabajos se continuarán en el siguiente turno; se traslada a su permanencia, anota en la "Bitácora de reportes de trabajo" y en su "Reporte diario de trabajo" lo realizado y las observaciones para el siguiente turno y reporta.
9	SECCIÓN DE ALTA TENSION -RESPONSABLE DE TURNO O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO-	Recibe el reporte e indica al Responsable de Turno o Supervisor de Mantenimiento entrante, los detalles del avance de los trabajos para su continuación y terminación y gira instrucciones.
10	SECCIÓN DE ALTA TENSION -RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO-	Recibe instrucciones, continúa trabajos y al término de la intervención realiza pruebas eléctricas al equipo y posteriormente se comunica al Puesto de Despacho de Carga (P.D.C.) para que se efectúen las pruebas eléctricas y dinámicas del equipo.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

08

III

96

DE: 31

11		De no presentarse ninguna anomalía se concluye la
12		intervención a la avería y reporta de nuevo al P.D.C. y anota de manera económica, el nombre del Regulador, la fecha y hora de terminación reportada.
13		Se reporta a su Responsable de Turno y de existir alguna maniobra o avería, se aboca a su atención (reinicia en la actividad No. 6), de lo contrario, junto con el personal técnico se traslada a su permanencia.
14	SECCIÓN DE ALTA TENSIÓN -RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO-	Solicita a personal de vigilancia el formato "Autorización de salida de material y/o equipo" y lo conserva.
15		Registra en la "Bitácora de reportes de trabajo" en que consistió la intervención, la terminación de la misma y las condiciones del equipo; la información de los reportes (anotada de manera económica) como son los nombres de los Reguladores del P.D.C., la fecha y las horas en que recibieron: Reporte de inicio de la intervención Reporte de continuación de la intervención en otro turno (en su caso) Reporte de terminación de la intervención.
		Elabora el "Reporte diario de trabajo" en original y dos copias y el formato "Control de material de consumo y refacciones" en original, donde detalla el material, refacciones y equipos de medición utilizados y junto con la "Autorización de salida de material y/o equipo" los turna.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

08

III

96

DE: 31

16 RESPONSABLE DE TURNO

Recibe los documentos "Reporte diario de trabajo", "Autorización de salida de material y/o equipo" y "Control de material de consumo y refacciones", los revisa, en su caso emite opiniones, los firma y turna.

17 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Recibe los documentos señalados, los revisa, firma y, en su caso, conjunta los de diferentes grupos de trabajo y elabora el "Reporte de supervisión de actividades" en original y dos copias, lo firma y turna todos los documentos informando de las actividades realizadas y anomalías detectadas.

18 JEFATURA DE SECCIÓN

Recibe los documentos, los analiza, firma y distribuye:

"Reporte diario de trabajo"

Original.- Area de Programación y Control, para efectos de evaluación.

Copia No. 1.- Subjefatura del Departamento de Alta Tensión.

Copia No. 2.- Jefatura de Sección.

"Autorización de salida de material y/o equipo"

Original.- Jefatura de Sección.

"Control de material de consumo y refacciones"

Original.- Jefatura de Sección, junto con los equipos de medición.

"Reporte de supervisión de actividades"

Original.- Jefatura de Departamento

Copia No. 1.- Subjefatura de Departamento

Copia No. 2.- Jefatura de Sección

(Continúa en el procedimiento "Cálculo, integración y evaluación del programa de trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas")



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

08

III

96

DE: 31

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS


SECCION DE ALTA TENSION

PUESTO DE DESPACHO DE CARGA (PDC)-REGULADOR-

PERMANENCIA

JEFATURA / SUP. DE MANTO. /RESP. DE TURNO

RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO

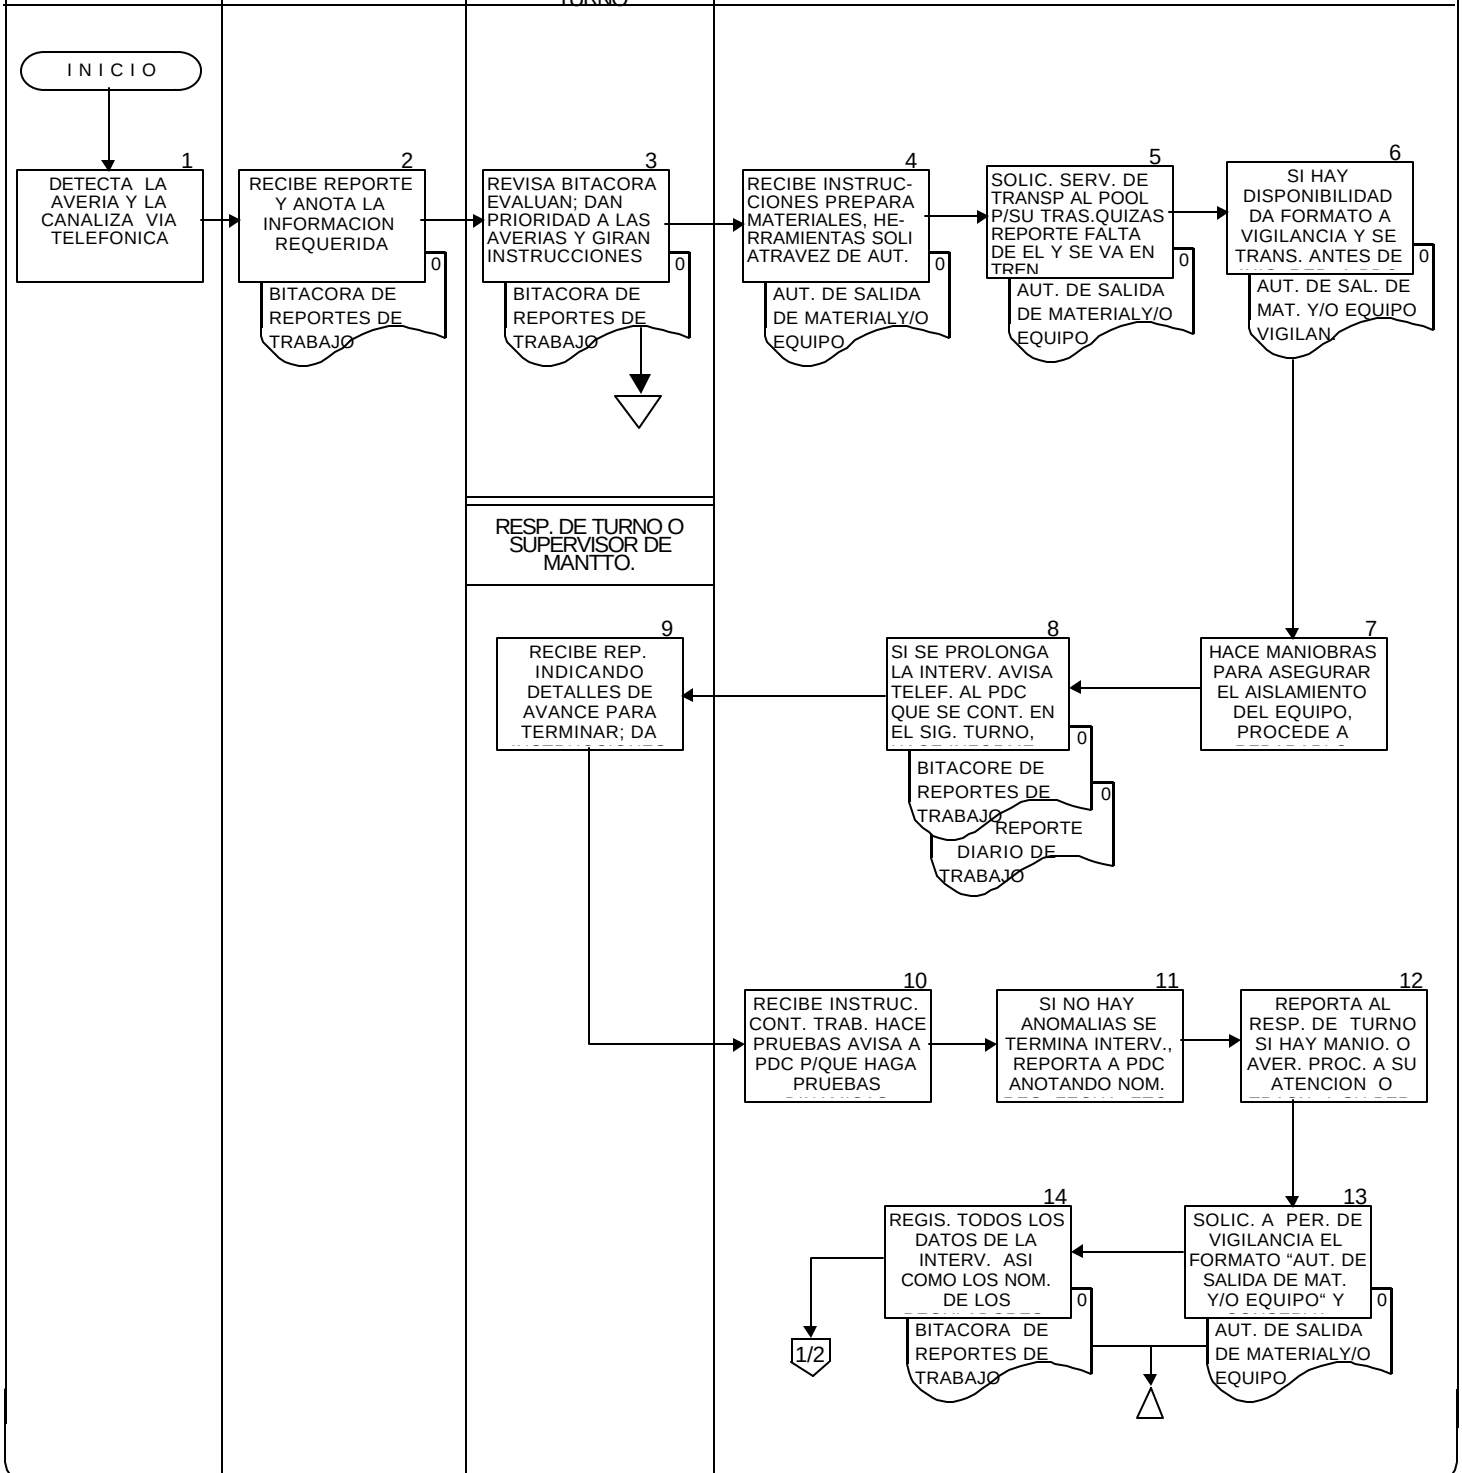



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

08


III

96

DE: 31

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

SECCION DE ALTA TENSION

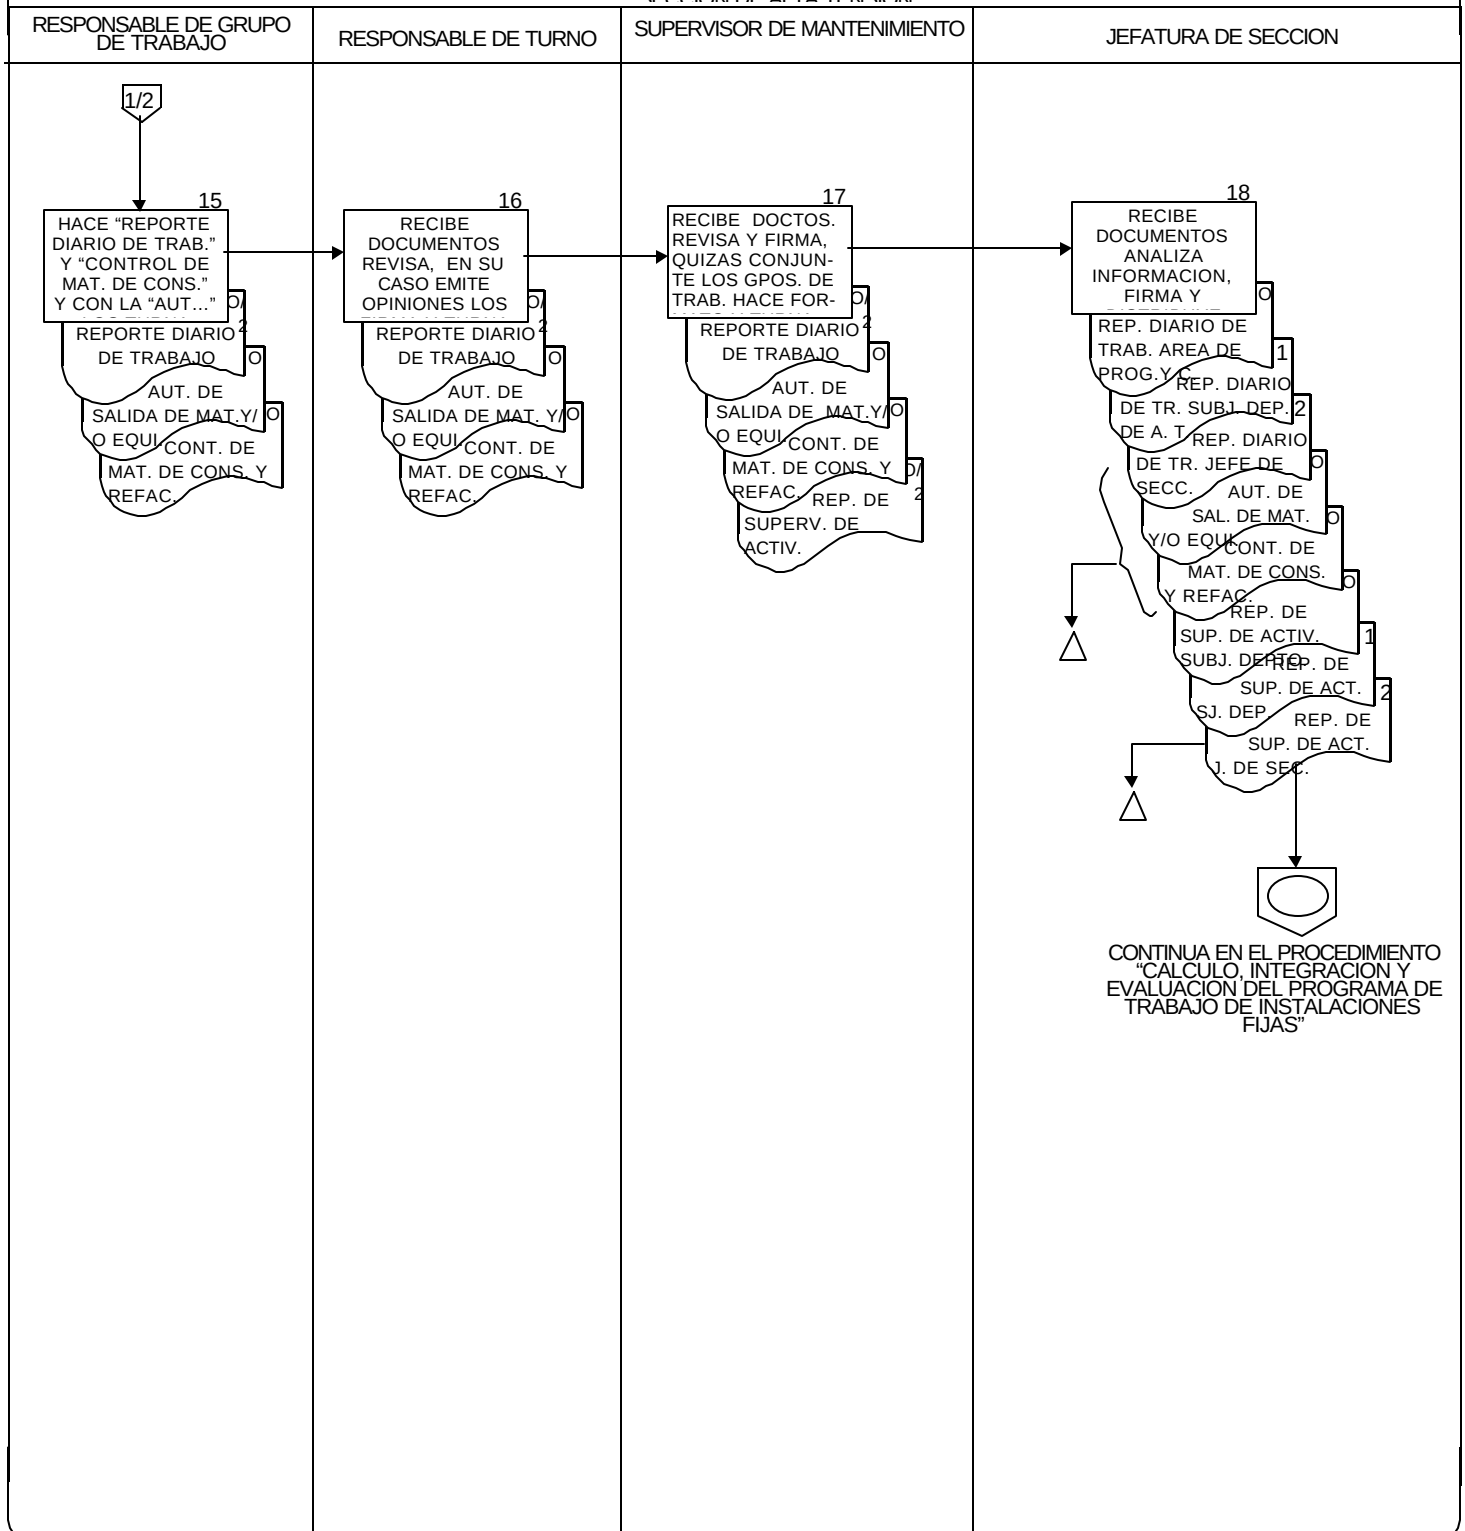



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

08

III

96

DE: 31

FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO


- BITÁCORA DE REPORTES DE TRABAJO
- AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE MATERIAL Y/O EQUIPO
- CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO Y REFACCIONES
- REPORTE DIARIO DE TRABAJO
- REPORTE DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES



UNIDAD ADMVA.

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

08

III

96

DE: 31

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUBJEFATURA DE ALTA TENSIÓN

BITÁCORA DE REPORTES DE TRABAJOS

SECCIÓN: (1) [illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA			PAG.	14
08	III	96	DE:	31



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

08

III

96

DE: 31

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“BITÁCORA DE REPORTES DE TRABAJO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO Controlar y concentrar la información referente a la atención de averías y de todo trabajo de mantenimiento realizado a los equipos de Alta Tensión.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Personal de las Secciones de Alta Tensión.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original (La información aquí descrita puede ser anotada en libretas de control que se consideren pertinentes, debiendo ser una por cada sección)

DISTRIBUCIÓN: Deberá conservarse en la permanencia; si bien no es un formato que deba distribuirse, dada la importancia de su información se describe a manera de instructivo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

08

III

96

DE: 31

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“BITÁCORA DE REPORTES DE TRABAJO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN RECEPCIÓN DE REPORTES DE FALLAS REPORTES DEL P.D.C.	I, II, III, según corresponda.
2	FECHA	Día, mes y año de recepción del reporte.
3	HORA	Hora de recepción del reporte.
4	NÚMERO	No. de la falla del control interno del P.D.C. (Puesto de Despacho de Carga).
5	REPORTÓ	Nombre completo del regulador del P.D.C. que canalizó el reporte.
6	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA.	Descripción específica del equipo averiado.
7	RECIBIÓ EN ALTA TENSION. ATENCIÓN DE FALLAS Y/O TRABAJOS	Nombre completo de la persona que recibió el reporte en las Secciones de Alta Tensión.
8	FECHA	Día, mes y año de solicitud de la libranza, de inicio, continuación o terminación de los trabajos de mantenimiento.
9	REPARACIÓN EFECTUADA. REPORTES AL P.D.C.	Descripción específica de la reparación efectuada.
10	INICIO	La hora de reporte al P.D.C. de inicio de los trabajos de mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

08

III

96

DE: 31

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 11 | CONT. | Hora de reporte al P.D.C. de continuación de los trabajos de mantenimiento en caso de no haberse concluido. |
| 12 | TÉRMINO. | Hora de reporte al P.D.C. del término de los trabajos de mantenimiento. |
| 13 | RECIBÍÓ | Nombre completo del regulador del P.D.C. que recibió el reporte de inicio, continuación o término de los trabajos de mantenimiento. |
| 14 | REPORTÓ (DE A.T.) | Nombre completo de la persona de Alta Tensión que reportó al P.D.C. el inicio, continuación o término de los trabajos de mantenimiento. |
| 15 | OBSERVACIONES | Toda información adicional que apoye la atención y seguimiento de los trabajos de mantenimiento realizados o por realizar. |



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

08

III

96

DE: 31

AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE MATERIAL Y/O EQUIPO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES

(1)

AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE MATERIAL Y/O EQUIPO

A VIGILANCIA

ÁREA
ZONA

O

(2)

FECHA

(3)

EL SR.

CON VEHÍCULOS N° ECONÓMICO

TIENE AUTORIZACIÓN DE SALIR DE ESTAS INSTALACIONES CON EL SIGUIENTE MATERIAL Y/O EQUIPO

1- (4)

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

QUE UTILIZAR EN: (5)

SECCIÓN: (6) AUTORIZÓ: (7)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA			PAG.	19
08	III	96	DE:	31

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL MATERIAL Y/O EQUIPO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Controlar la salida de materiales, refacciones y/o equipos destinados al desarrollo de actividades de mantenimiento.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Sección de Alta Tensión (Responsable de grupo de trabajo)

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual y/o mecanográfico.

No. DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

08

III

96

DE: 31

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“AUTORIZACION DE SALIDA DE MATERIAL Y/O EQUIPO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	DEPARTAMENTO INSTALACIONES	DE Nombre del departamento que solicita la autorización de salida del material.
2	ÁREA O ZONA	El nombre del área o zona del cual sale el material y/o equipo.
3	FECHA	Día, mes y año de salida del material y/o equipo.
4	EL SR.	Nombre(s) completo de la persona a la cual le es autorizada la salida del material y/o equipo.
5	CON VEHÍCULO NO. ECONÓMICO	El número económico del vehículo que transporta el material y/o equipo.
6	TIENE AUTORIZACIÓN DE SALIR DE ESTAS INSTALACIONES CON EL SIGUIENTE MATERIAL (ES) Y/O EQUIPO (S):	Nombre y número de material(es) y/o equipo(s) autorizados a salir de las instalaciones
7	QUE UTILIZARÁ EN:	Lugar específico del desarrollo de actividades
8	SECCIÓN	Nombre completo y firma del responsable del grupo de trabajo en la sección.
9	AUTORIZÓ	Nombre completo y firma de la persona que autorizó la salida del material y/o equipo.




UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

08

III

96

DE: 31

CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO Y REFACCIONES

ALTA Tensión
CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO Y REFACCIONES

SECCIÓN: (1)

PERIODO: (2)

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

PARA USARSE EN

ENTREGO

R E C I B I O

GPO.

CANTIDAL

UNIDAD

FECHA

(7)

(8)

NOMBRE

FIRMA

NOMBRE

FIRMA

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

(11)

(12)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

08

III

96

DE: 31

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO Y REFACCIONES”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Detallar y controlar las refacciones y materiales de consumo utilizados en el desarrollo de trabajos.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Sección de Alta Tensión (responsable de grupo de trabajo)


MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual y/o mecanográfico.

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Sección.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
 SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA			PAG. 23
08	III	96	DE: 31

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO Y REFACCIONES”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN	I, II ó III, según corresponda.
2	PERÍODO:	Día, mes y año de inicio y término del período que se controla.
3	GRUPO	Clave de identificación del grupo de trabajo.
4	CANTIDAD	Total de materiales de consumo o refacciones a entregar.
5	UNIDAD	Unidad de medida del material de consumo o refacciones a entregar.
6	FECHA	Día, mes y año de entrega del material de consumo o refacciones.
7	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	Descripción específica del material de consumo o refacciones a entregar.
8	PARA USARSE EN: ENTREGÓ	Descripción del equipo donde se utilizará lo entregado.
9	NOMBRE	Nombre completo de la persona que entregó el material de consumo o refacciones.
10	FIRMA	Firma de la persona que entregó el material de consumo o refacciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

08

III

96

DE: 31

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

RECIBÍÓ

11 NOMBRE

Nombre completo de la persona que recibió el material de consumo o refacciones.

12 FIRMA

Firma de la persona que recibió el material de consumo o refacciones.




UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG.	25
------	----

08

III

96

DE: 31

REPORTE DIARIO DE TRABAJO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

REPORTE DIARIO DE TRABAJO

SECCIÓN: _____ (1) GRUPO: _____ (2) FECHA: _____ (3) HOJA: _____ (4)

FALLA No.	HORA DE INICIO	EQUIPO	LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	PERSONAL EMPLEADO Y CATEGORÍA	MATERIAL		HORA DE TERMINACIÓN
						SOLICITADO	UTILIZADO	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		</						

(M.P.) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

(M.C.) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

(T.P.) TRABAJOS PENDIENTES

(T.E



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 26

08

III

96

DE: 31

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“REPORTE DIARIO DE TRABAJO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Controlar las actividades de cada uno de los grupos de trabajo y reportar diariamente la ejecución de trabajos realizados a los equipos a cargo de la sección.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Sección de Instalaciones Eléctricas (grupos de trabajo).

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual y/o mecanográfico.

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCIÓN: Original.- Area de programación y control.
Copia.- Jefatura de Sección.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 27

08

III

96

DE: 31

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“REPORTE DIARIO DE TRABAJO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN	Alta Tensión I, II o III, según corresponda.
2	GRUPO DE TRABAJO	Clave de identificación del grupo de trabajo según turno.
3	FECHA DE ELABORACIÓN	Día, mes y año de elaboración
4	HOJA	Número de hojas que integra el documento.
5	FALLA N°.	Número de falla o maniobra reportada por el Puesto de Despacho de Carga (PDC).
6	HORA DE INICIO	La hora cuando se da la libranza y se pueden iniciar actividades.
7	EQUIPO	Nombre del equipo a reparar.
8	LOCALIZACIÓN	El lugar específico en donde se encuentra el equipo a intervenir.
9	DESCRIPCIÓN	Detallar las intervenciones de trabajos realizados.
10	PERSONAL EMPLEADO CATEGORÍA	Y Nombre del personal que intervino, con sus respectivas categorías.
11	MATERIAL SOLICITADO	Material y/o refacciones solicitadas para el desarrollo de la actividad, indispensable.
12	MATERIAL UTILIZADO	Material y/o refacciones utilizados, todo lo empleado en el desarrollo de la actividad indispensable.
13	HORA DE TERMINACIÓN	Hora de terminación del trabajo que se reportó al P.D.C.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 28

08

III

96

DE: 31

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
14	PERSONAL ASISTENTE	Relación de asistencia completa, incluyendo al responsable de grupo.
15	PERSONAL FALTANTE	Relación de personal ausente sin importar la causa.
16	PENDIENTE AL SIGUIENTE TURNO:	Actividades específicas que quedaron pendientes de desarrollar.
17	OBSERVACIONES	Indicar refacciones y/o materiales necesarios, comentarios relacionados con el personal, anomalías detectadas en las instalaciones, etc.
18	VO. BO.	Firma del (los) responsable (s) del grupo, turno y supervisor de mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 29

08

III

96

DE: 31

REPORTE DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBJEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE I - II- ALTA TENSION

REPORTE DE SUPERVISIÓN

SECCIÓN (1)

FECHA: / / (2)

CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL			(3)	A	F	SUPERVISIÓN DE SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN				
SOBRESTANTE:						SUBESTACIÓN RECTIFICADORA		OBSERVACIONES	LINEA	
ELECTRICISTA EN JEFE:						(4)	D	M	(5)	(6)
ELECTRICISTA OFICIAL:						TRANSFORMADOR				
ELECTRICISTA ESPECIALISTA						RECTIFICADOR				
ELECTRICISTA TÉCNICO						ARMARIO DE PROTECCIÓN Y REPARTICIÓN				
AYUDANTE GENERAL						GABINETES DE 23 K.V.				
AYUDANTE GENERAL						SECCIONADOR DE 750 V.C.C.				
SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO						TABLERO DE BAJA TENSION				
EQUIPOS:						ALUMBRADO.				
						APAGADORES Y CONTACTOS.				
						TELÉFONO				
						PUERTAS, CHAPAS Y CANDADOS.				
						FILTRACIONES				
						TAPAS DE REGISTRO				
						PROTECCIÓN DE FILTROS				
						MATERIAL DE DESECHO.				
						LIMPIEZA GENERAL				
						ATENCIÓN DE FALLAS.				
						No. de FALLA	HORA INICIO	TERMINO	PERSONAL QUE RECIDE A.T.	INTERVENCIÓN
						(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
EQUIPOS FUERA DE SERVICIO.			MOTIVO							
(9)			(10)							
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO: (11)										
ENTRADA: (12) SALIDA: (13)										
(14)										
FIRMA						OBSERVACIONES: (20)				



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 30

08

III

96

DE:

31



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA			PAG.	31
08	III	96	DE:	31

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“REPORTE DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Reportar diariamente la supervisión realizada a los trabajos ejecutados a los equipos a cargo de la sección que corresponda.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Sección de Alta Tensión, Supervisor de Mantenimiento

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual y/o mecanográfico

No. DE EJEMPLARES: Original y 2 copias

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Departamento
Copia No. 1.- Subjefatura de Departamento
Copia No. 2.- Jefatura de Sección



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 32

08

III

96

DE: 31

INTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“REPORTE DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN	Alta Tensión I, II ó III, según corresponda.
2	FECHA	Día, mes y año de elaboración del reporte.
3	CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL	Señalar (X) en A (Asistió) o F (Faltó) en el puesto que corresponda.
	SUPERVISIÓN DE SUBESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN	
4	SUBESTACIÓN RECTIFICADORA	Señalar (X) en B (Bien) o M (Mal) en el concepto que corresponda.
5	OBSERVACIONES	Información adicional que oriente la toma de decisiones en cuanto al mantenimiento realizado.
6	LÍNEA	El número de identificación de la línea que corresponda.
	SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	
7	EQUIPOS	Especificar los equipos atendidos y señalar (X) en B (Bien) o M (Mal) en el concepto que corresponda.
8	MATERIALES Y REFACCIONES UTILIZADOS	Especificar lo utilizado en estos conceptos.
9	EQUIPOS FUERA DE SERVICIO	Especificar los equipos que quedaron en esta condición.
10	MOTIVO	Especificar la causa aparente por la cual quedaron fuera de servicio.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE ALTA TENSION

VIGENCIA

FECHA

PAG. 33

08

III

96

DE: 31

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
11	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Nombre completo del supervisor encargado de la realización de los trabajos.
12	ENTRADA	Hora de entrada a laborar por parte del supervisor.
13	SALIDA	Hora de salida de labores por parte del supervisor.
14	FIRMA	Firma del supervisor responsable.
	ATENCIÓN DE FALLAS	
15	NO. DE FALLA	El número de falla proporcionado por el P.D.C. (Puesto de Despacho de Carga).
	HORA	
16	INICIO	Hora de inicio de atención de la avería.
17	TERMINÓ	Hora de terminación de atención de la avería.
18	PERSONAL QUE RECIBE A.T.	Nombre completo del personal que recibe la falla en Alta Tensión.
19	INTERVENCIÓN	Información resumida de la atención que se le dio a la falla.
20	OBSERVACIONES	Información adicional que oriente o apoye las mejoras en el desarrollo del mantenimiento.