S.T.C
METRO

# LINEA 7

**PLANO DE PERFIL ,**
**SEÑALIZACION Y**
**ALIMENTACION - TRACCION**

EL ROSARIO
BARRANCA DEL MUERTO

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

GERENCIA DE INGENIERÍA Y
NUEVOS PROYECTOS

COORDINACIÓN DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO

ESC: 1 : 5000

AREA DE DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
ENERO 2004 Vázquez Hernández Felipe de Jesus.

| No. | MODIFICACIONES |
|---|---|
| 1 | - LA ESCALA DE LA NAVE DE DEPOSITO Y VIA ADYACENTE ES DE 1:2500 |
| 2 | - ACTUALIZACIÓN |
| 3 | - SE ACTUALIZAN LAS PLACAS DE CAMBIO DE CABINA |
| 4 | - ACTUALIZACION DE LAS SEÑALES INVERTIDAS EN LAS ZONAS DE MA |
| 5 | - ACTUALIZADO CON LAS ZONAS DE VISIBILIDAD REDUCIDA |

| | FECHA | APROBO |
|---|---|---|
| | | |
| | NOVIEMBRE / 1988 | |
| | AGOSTO/ 1989 | |
| NIOBRAS | JUNIO / 1992 | |
| | MARZO / 1993 | |
| | | |

## SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
|  | SECCIONADOR INVERSOR BIPOLAR MANUAL |
|  | INTERRUPTOR AUTOMATICO |
|  | SECCIONADOR MANUAL |
|  | SECCIONADOR INVERSOR MANUAL |
| N | POSICION NORMAL |
| S | POSICION SOCORRO |
| | PLACA DE LIMITE DE MANIOBRA |
| J24A/44A | JDA SEÑALES 24A y 44A |
| | SEÑAL FIJA DE ALTO |
| | SEÑAL DE 2 LUCES |
| | SEÑAL DE 3 LUCES |
| | SEÑAL DE 4 LUCES |
|  | SEÑAL CON INDICACION DE DIRECCION |
| | ROJO |
| | AMARILLO |
| | VERDE |
| | ADVERTIDOR DE I L V |
| | EJECUTOR DE ILV |
| | RECUPERADOR DE I L V |
| | RECUPERADOR DE I V A |
| (22) | CIRCUITO DE VIA o CDV 22 |
|  | ZONA DE VISIBILIDAD REDUCIDA |
| | PLACA CAMBIO DE CABINA |
| * | CORTE NO PUENTEABLE |

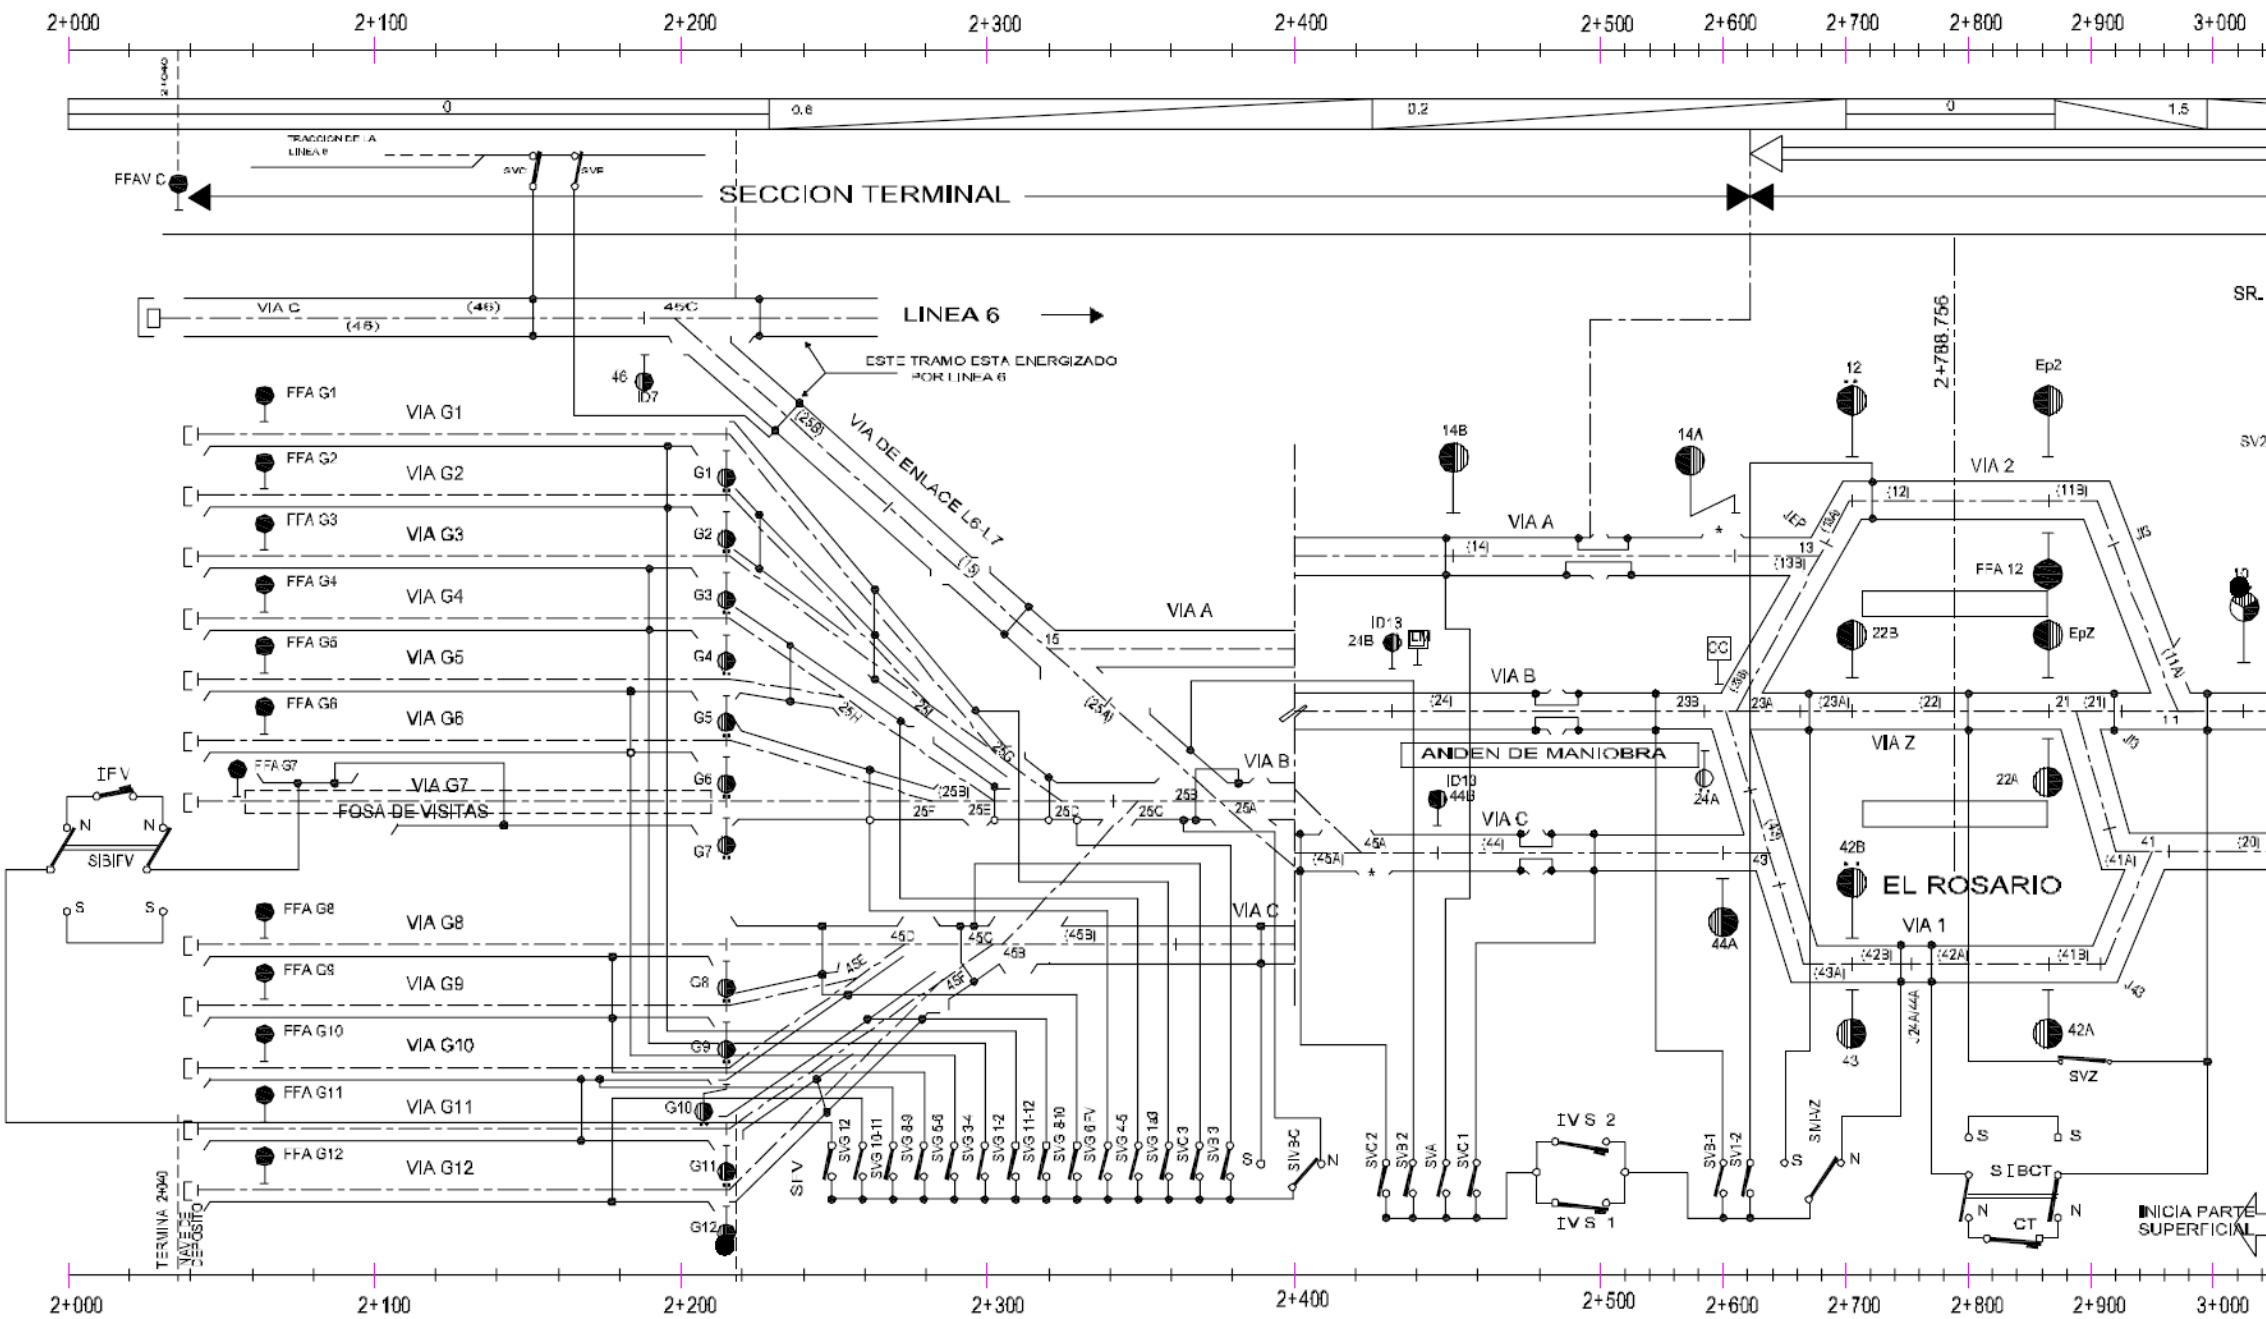
2+000
2+100
2+200
2+300
2+400
2+500
2+600
2+700
2+800
2+900
3+000
0
0.6
0.2
0
1.5
TRACCION DE LA LINEA 6
SVC
SVE
FFAV C
SECCION TERMINAL
VIA C
(46)
(46)
45C
LINEA 6
ESTE TRAMO ESTA ENERGIZADO POR LINEA 6
46
ID7
VIA DE ENLACE L6-L7
(25B)
(15)
15
(25A)
VIA A
VIA B
VIA C
FFA G1
VIA G1
FFA G2
VIA G2
FFA G3
VIA G3
FFA G4
VIA G4
FFA G5
VIA G5
FFA G6
VIA G6
FFA G7
VIA G7
FOSA DE VISITAS
FFA G8
VIA G8
FFA G9
VIA G9
FFA G10
VIA G10
FFA G11
VIA G11
FFA G12
VIA G12
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
25H
25I
25G
(25B)
25F
25E
25D
25C
25B
25A
45A
(45A)
45D
45C
(45B)
45B
45E
45F
IFV
SIBIFV
N
N
S
S
TERMINA 2+040
NAVE DE DEPOSITO
SI V
SVG 12
SVG 10-11
SVG 8-9
SVG 5-6
SVG 3-4
SVG 1-2
SVG 11-12
SVG 8-10
SVG 6 FV
SVG 4-5
SVG 1a3
SVC 3
SVB 3
S
SIVB-C
N
14B
14A
(14)
13
(13B)
ID13
24B
(24)
23B
ANDEN DE MANIOBRA
ID10
44B
24A
(44)
CC
SVC 2
SVB 2
SVA
SVC 1
IVS 2
IVS 1
SVB-1
SVI-2
S
SIVI-Z
N
2+788.756
12
Ep2
VIA 2
JEP
(12)
(11B)
J/3
FFA 12
22B
EpZ
(23B)
23A
(23A)
(22)
21
(21)
11
(11A)
VIA Z
22A
J/3
42B
EL ROSARIO
41
(41A)
(20)
(42)
VIA 1
(43B)
(43A)
(42B)
(42A)
(41B)
J/43
44A
43
J 24A/44A
42A
SVZ
S
S
S IBCT
N
N
CT
INICIA PARTE SUPERFICIAL
SR
SV2
10

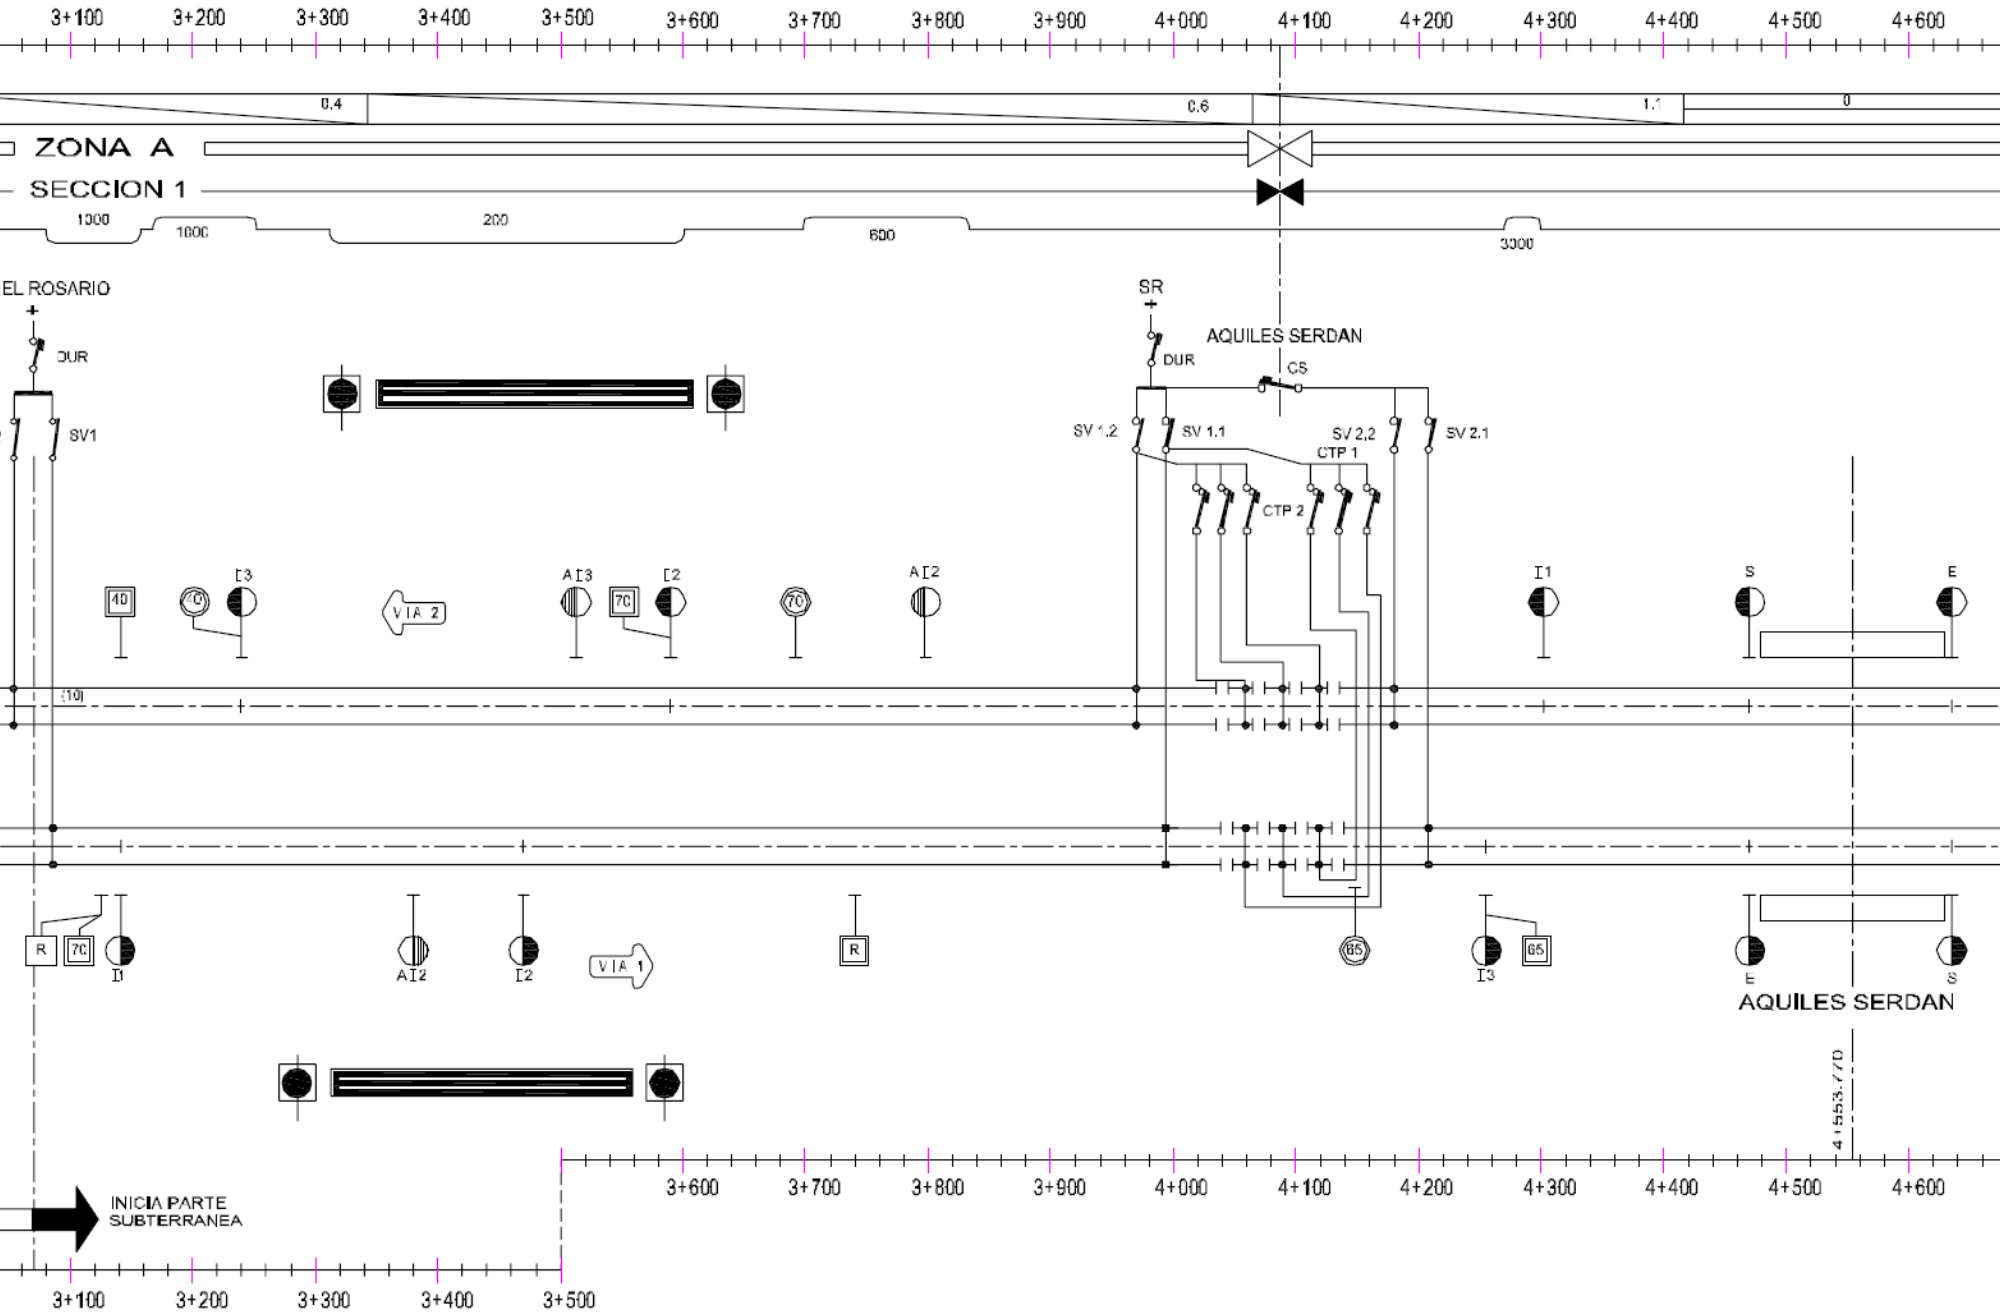
3+100
3+200
3+300
3+400
3+500
3+600
3+700
3+800
3+900
4+000
4+100
4+200
4+300
4+400
4+500
4+600
0.4
0.6
1.1
0
ZONA A
SECCION 1
1000
1600
200
600
3300
EL ROSARIO
DUR
SV1
SR
DUR
AQUILES SERDAN
CS
SV 1.2
SV 1.1
SV 2.2
CTP 1
SV 2.1
CTP 2
40
70
I3
VIA 2
AI3
70
I2
70
AI2
I1
S
E
(10)
R
70
I1
AI2
I2
VIA 1
R
65
I3
65
E
S
AQUILES SERDAN
4+553.770
INICIA PARTE SUBTERRANEA
3+600
3+700
3+800
3+900
4+000
4+100
4+200
4+300
4+400
4+500
4+600
3+100
3+200
3+300
3+400
3+500

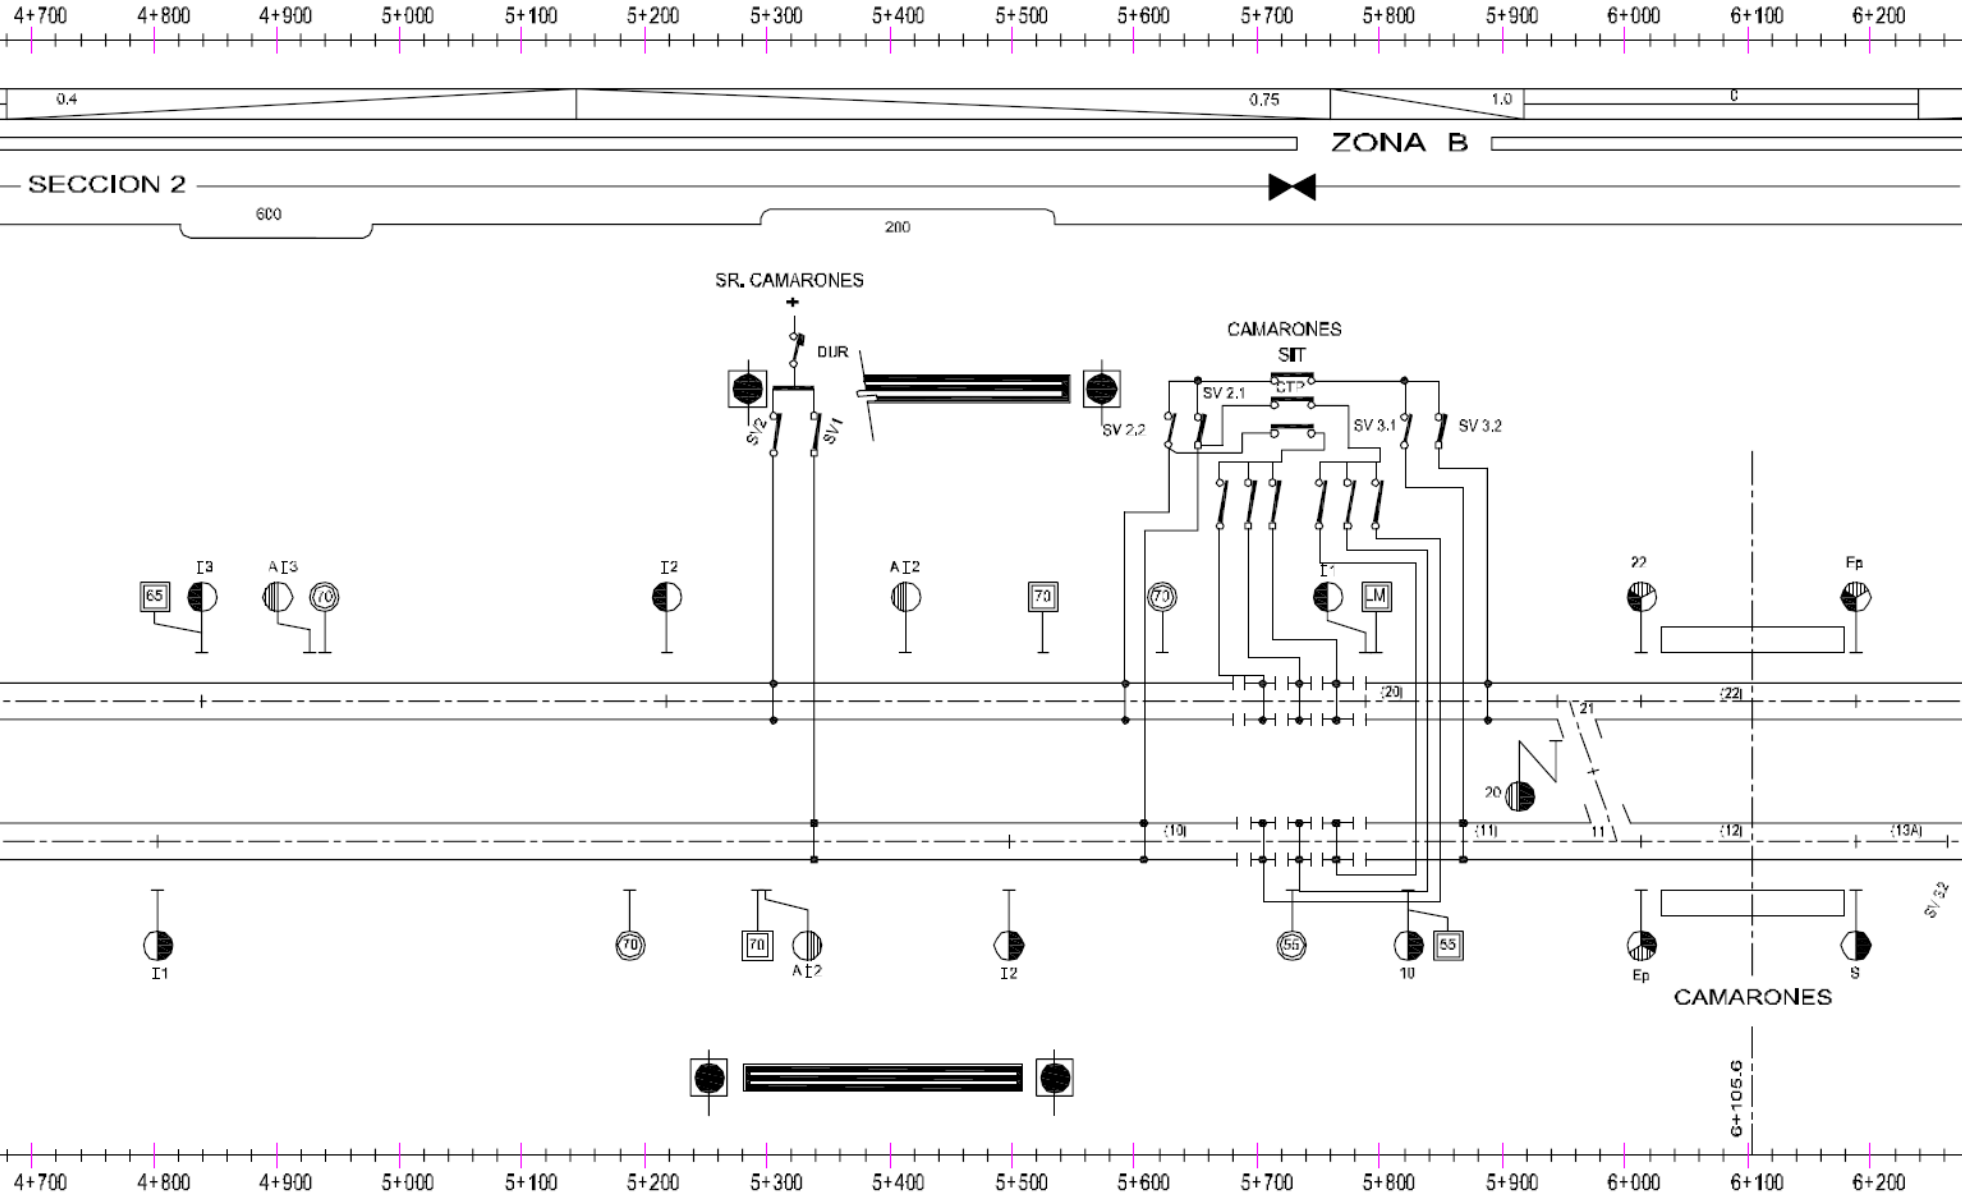
4+700
4+800
4+900
5+000
5+100
5+200
5+300
5+400
5+500
5+600
5+700
5+800
5+900
6+000
6+100
6+200
0.4
0.75
1.0
0
ZONA B
SECCION 2
600
200
SR. CAMARONES
DUR
SV2
SV1
SV 2.2
CAMARONES
SIT
CTP
SV 2.1
SV 3.1
SV 3.2
65
I3
A I3
70
I2
A I2
70
70
I1
LM
22
Fp
(20)
21
(22)
20
(10)
(11)
11
(12)
(13A)
I1
70
70
A I2
I2
55
10
55
Ep
S
SV 32
CAMARONES
6+105.6
4+700
4+800
4+900
5+000
5+100
5+200
5+300
5+400
5+500
5+600
5+700
5+800
5+900
6+000
6+100
6+200

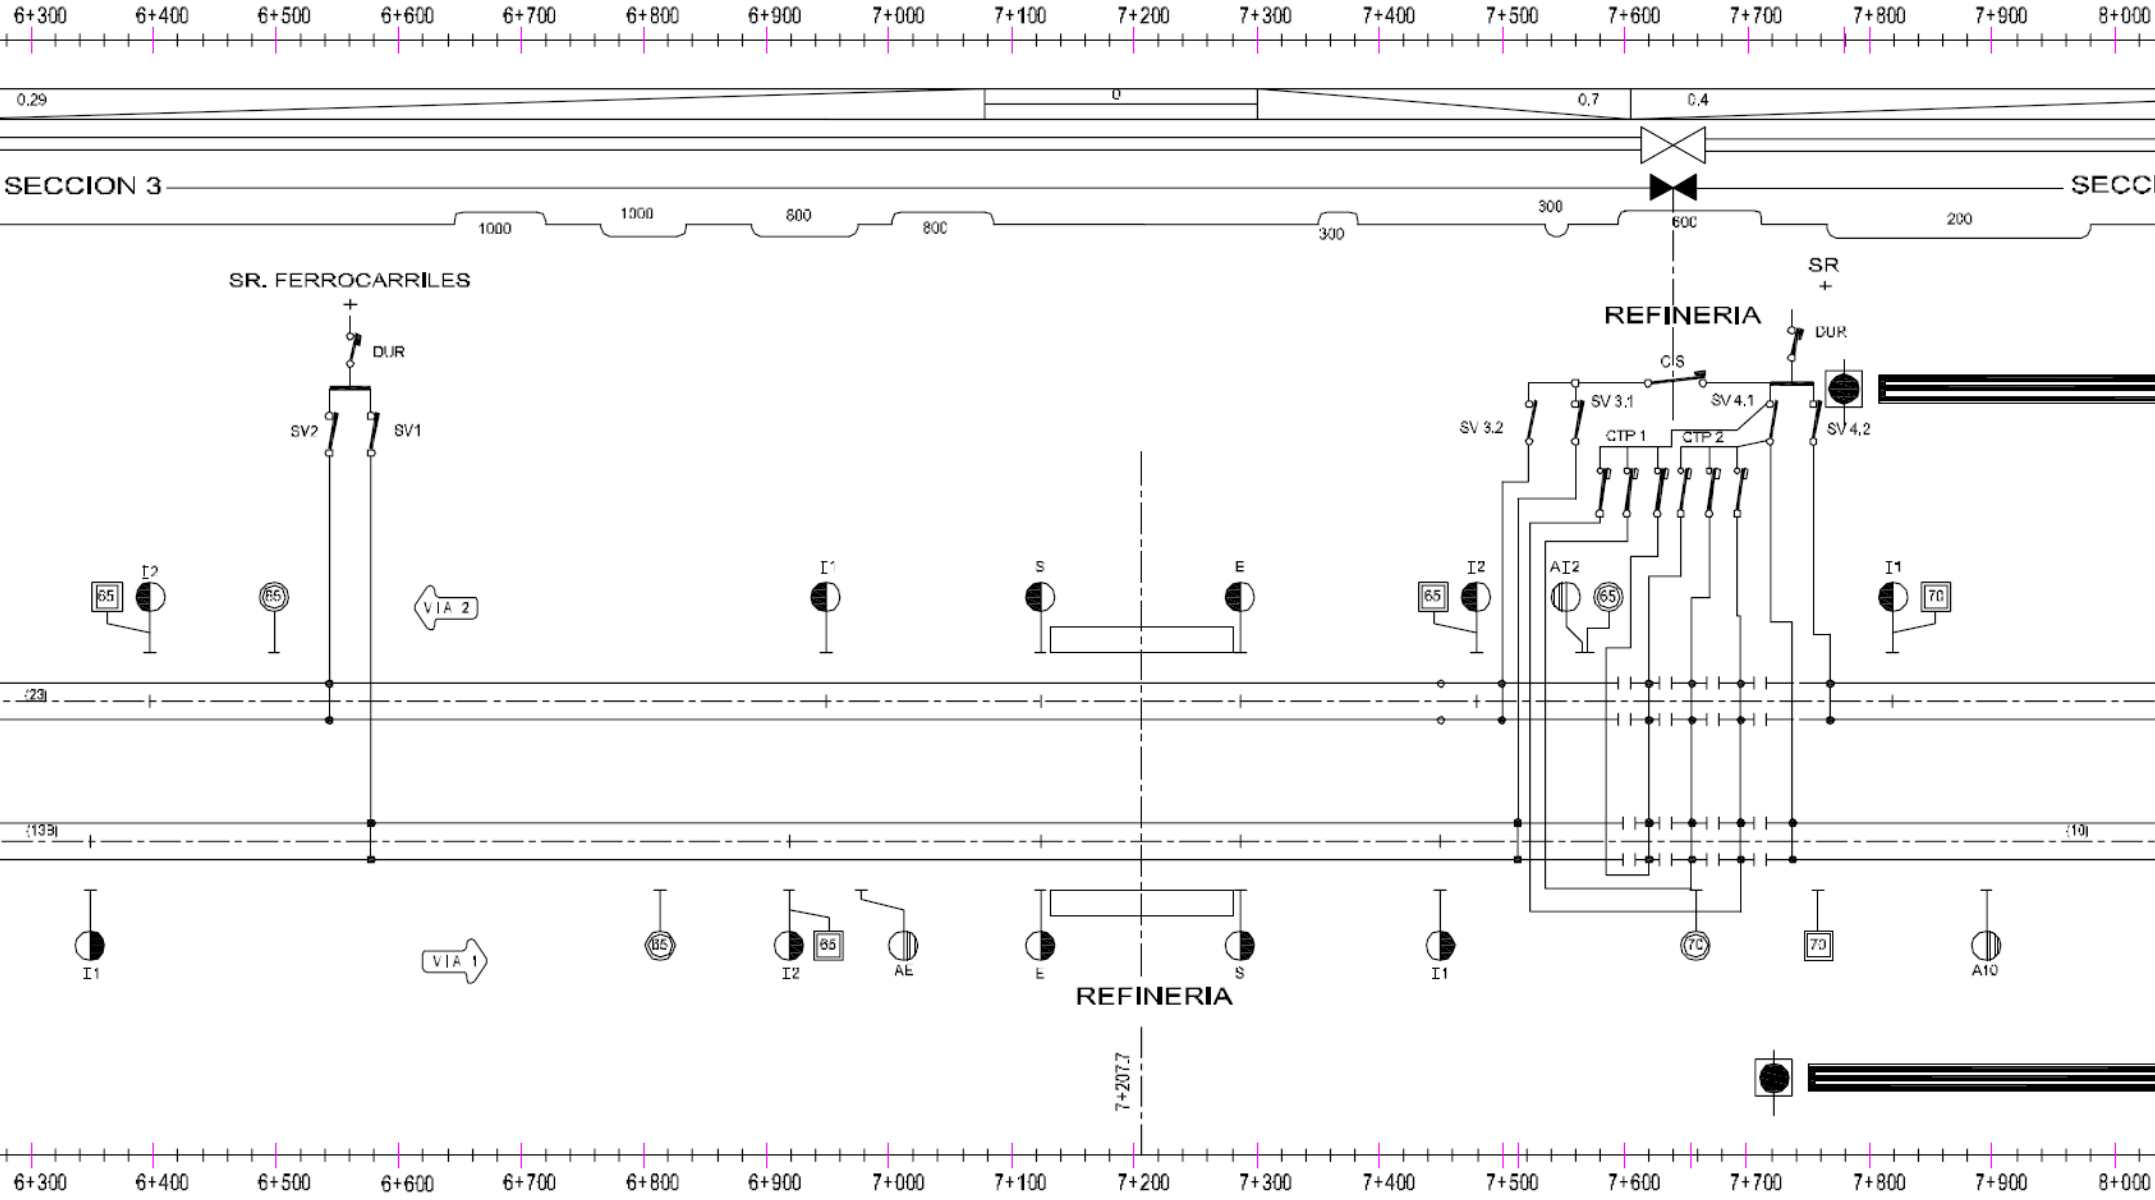
6+300
6+400
6+500
6+600
6+700
6+800
6+900
7+000
7+100
7+200
7+300
7+400
7+500
7+600
7+700
7+800
7+900
8+000
0.29
0
0,7
0,4
SECCION 3
SECC
1000
1000
800
800
300
300
600
200
SR. FERROCARRILES
DUR
SV2
SV1
REFINERIA
SR
DUR
CIS
SV 3.1
SV 4.1
SV 3.2
CTP 1
CTP 2
SV 4.2
65
I2
65
VIA 2
I1
S
E
65
I2
AI2
65
I1
70
(23)
(13B)
(10)
I1
VIA 1
65
I2
65
AE
E
S
I1
70
70
A10
REFINERIA
7+207.7

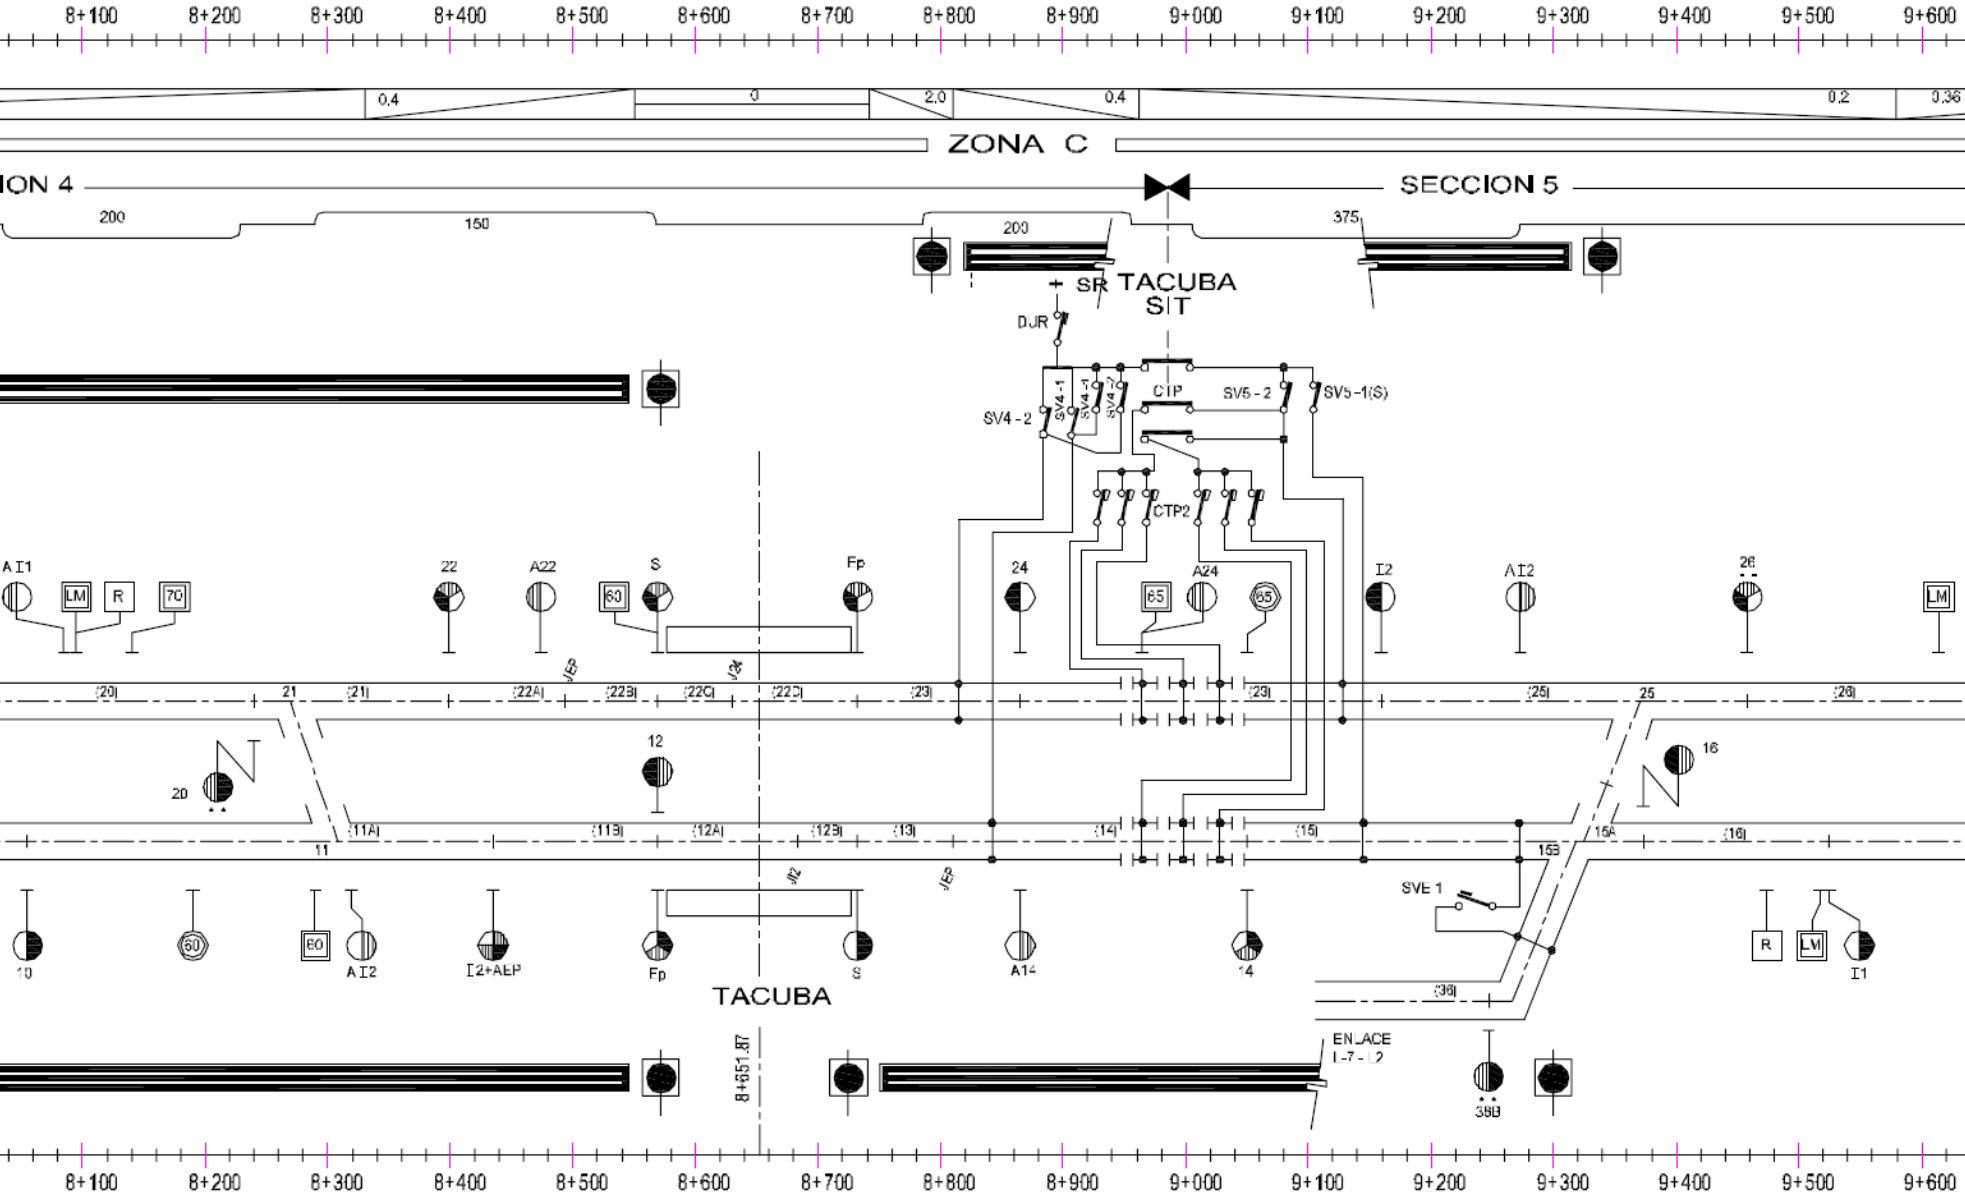
8+100
8+200
8+300
8+400
8+500
8+600
8+700
8+800
8+900
9+000
9+100
9+200
9+300
9+400
9+500
9+600
0,4
0
2,0
0,4
0,2
0,36
ZONA C
ION 4
SECCION 5
200
150
200
375
SR
TACUBA
SIT
DJR
SV4 - 2
SV4 -1
SV4 -1
SV4 -2
CTP
SV5 - 2
SV5 -1(S)
CTP2
A I1
LM
R
70
22
A22
60
S
Fp
24
65
A24
65
I2
A I2
26
LM
(20)
21
(21)
(22A)
(22B)
(22C)
(22D)
(23)
(23)
(25)
25
(26)
JEP
J24
20
12
16
(11A)
(11B)
(12A)
(12B)
(13)
(14)
(15)
15A
(16)
11
15B
J12
JEP
SVE 1
10
60
60
A I2
I2+AEP
Fp
S
A14
14
R
LM
I1
TACUBA
(36)
ENLACE
L-7 - L2
8+651.87
38B

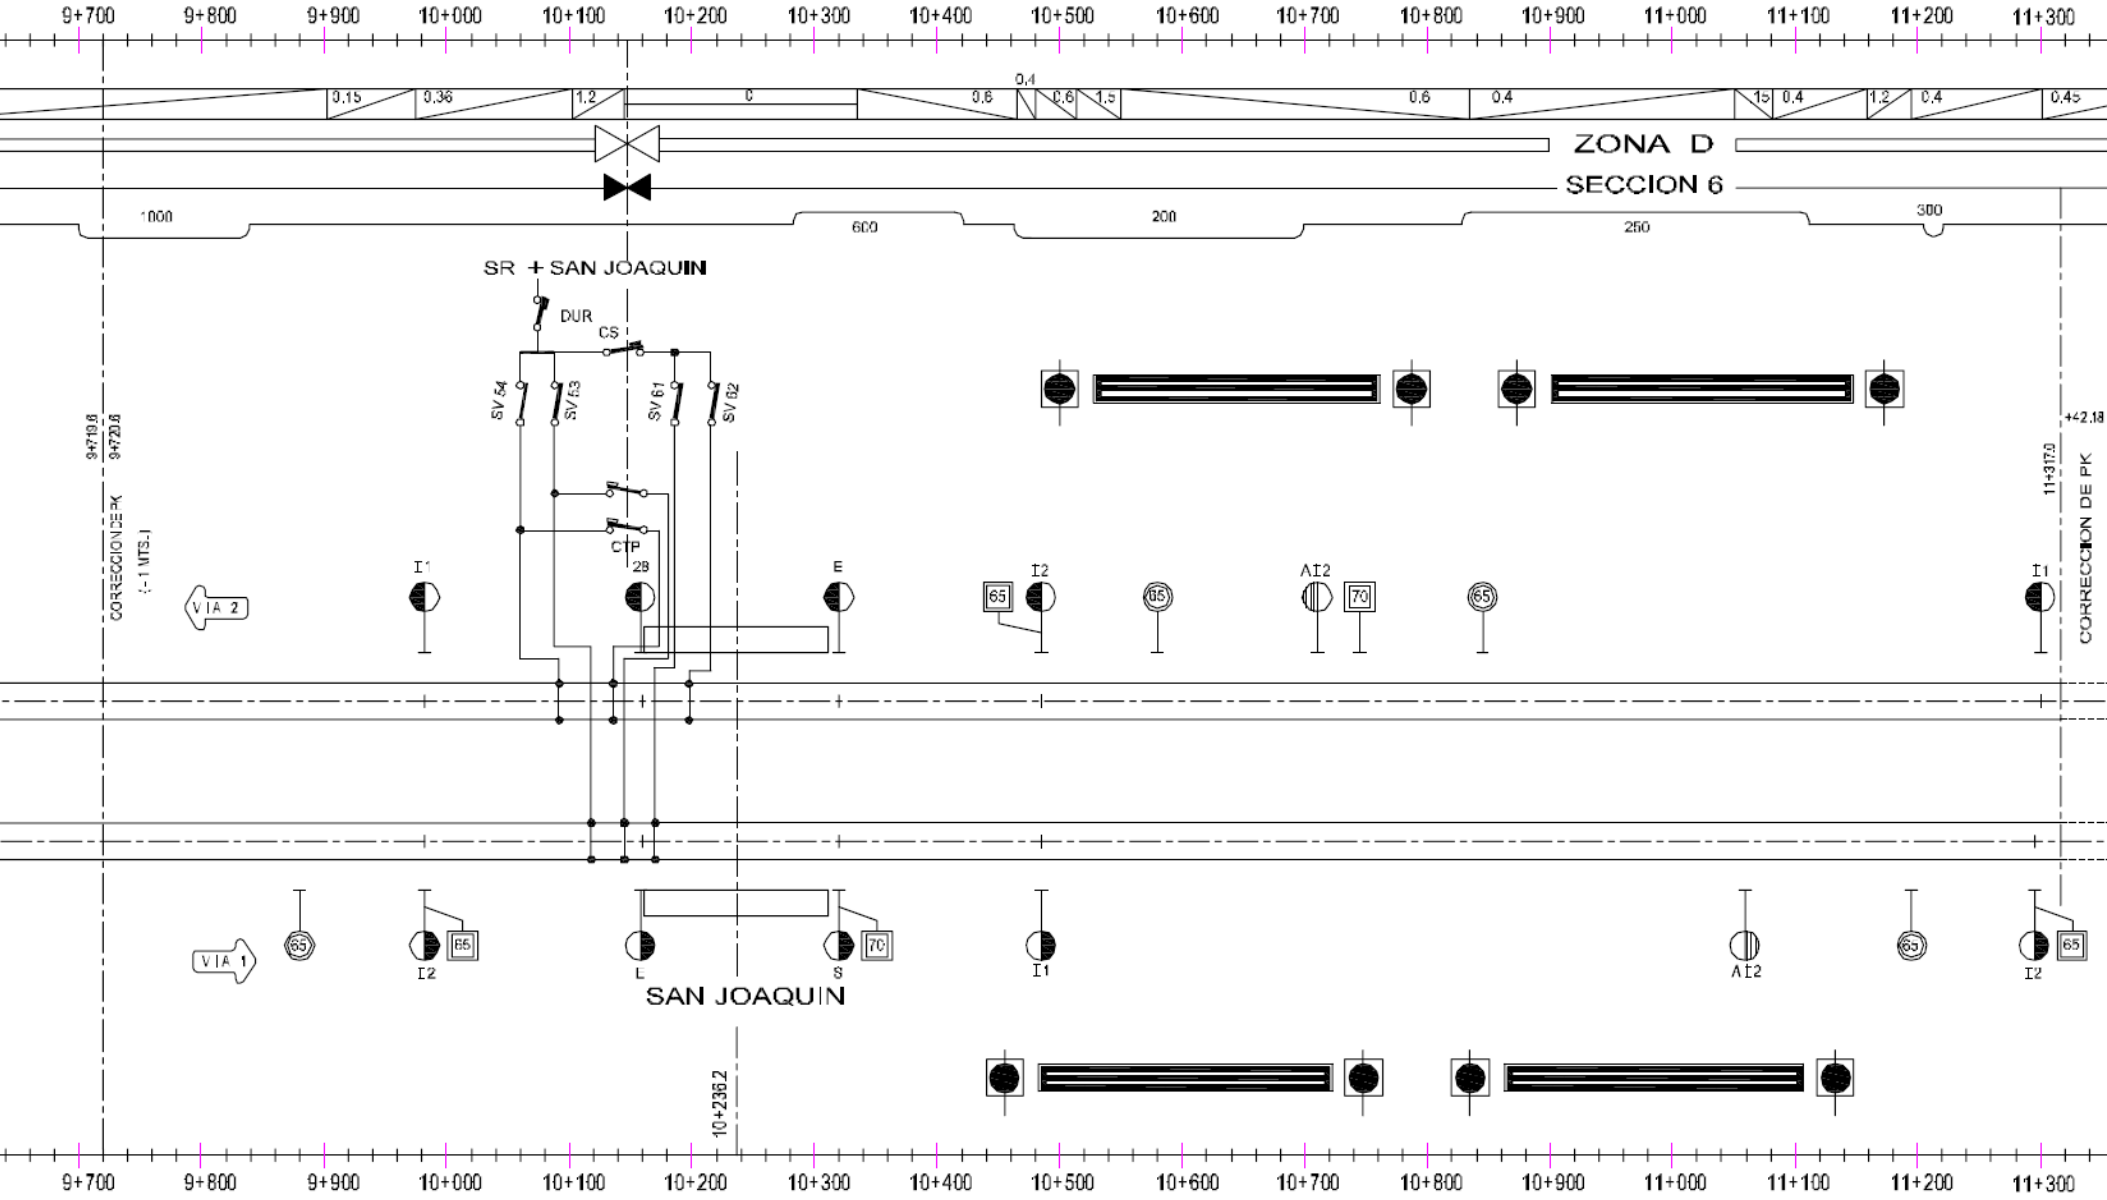
9+700
9+800
9+900
10+000
10+100
10+200
10+300
10+400
10+500
10+600
10+700
10+800
10+900
11+000
11+100
11+200
11+300
0,15
0,36
1,2
0
0,6
0,4
0,6
1,5
0,6
0,4
15
0,4
1,2
0,4
0,45
ZONA D
SECCION 6
1000
600
200
250
300
SR + SAN JOAQUIN
DUR
CS
SV 54
SV 53
SV 61
SV 62
CTP
9+719.6
9+720.6
CORRECCION DE PK
(-1 MTS.)
VIA 2
I1
2B
E
65
I2
65
AI2
70
65
I1
11+317.0
+42.18
CORRECCION DE PK
VIA 1
65
I2
65
L
S
70
I1
AI2
65
I2
65
SAN JOAQUIN
10+236.2
9+700
9+800
9+900
10+000
10+100
10+200
10+300
10+400
10+500
10+600
10+700
10+800
10+900
11+000
11+100
11+200
11+300

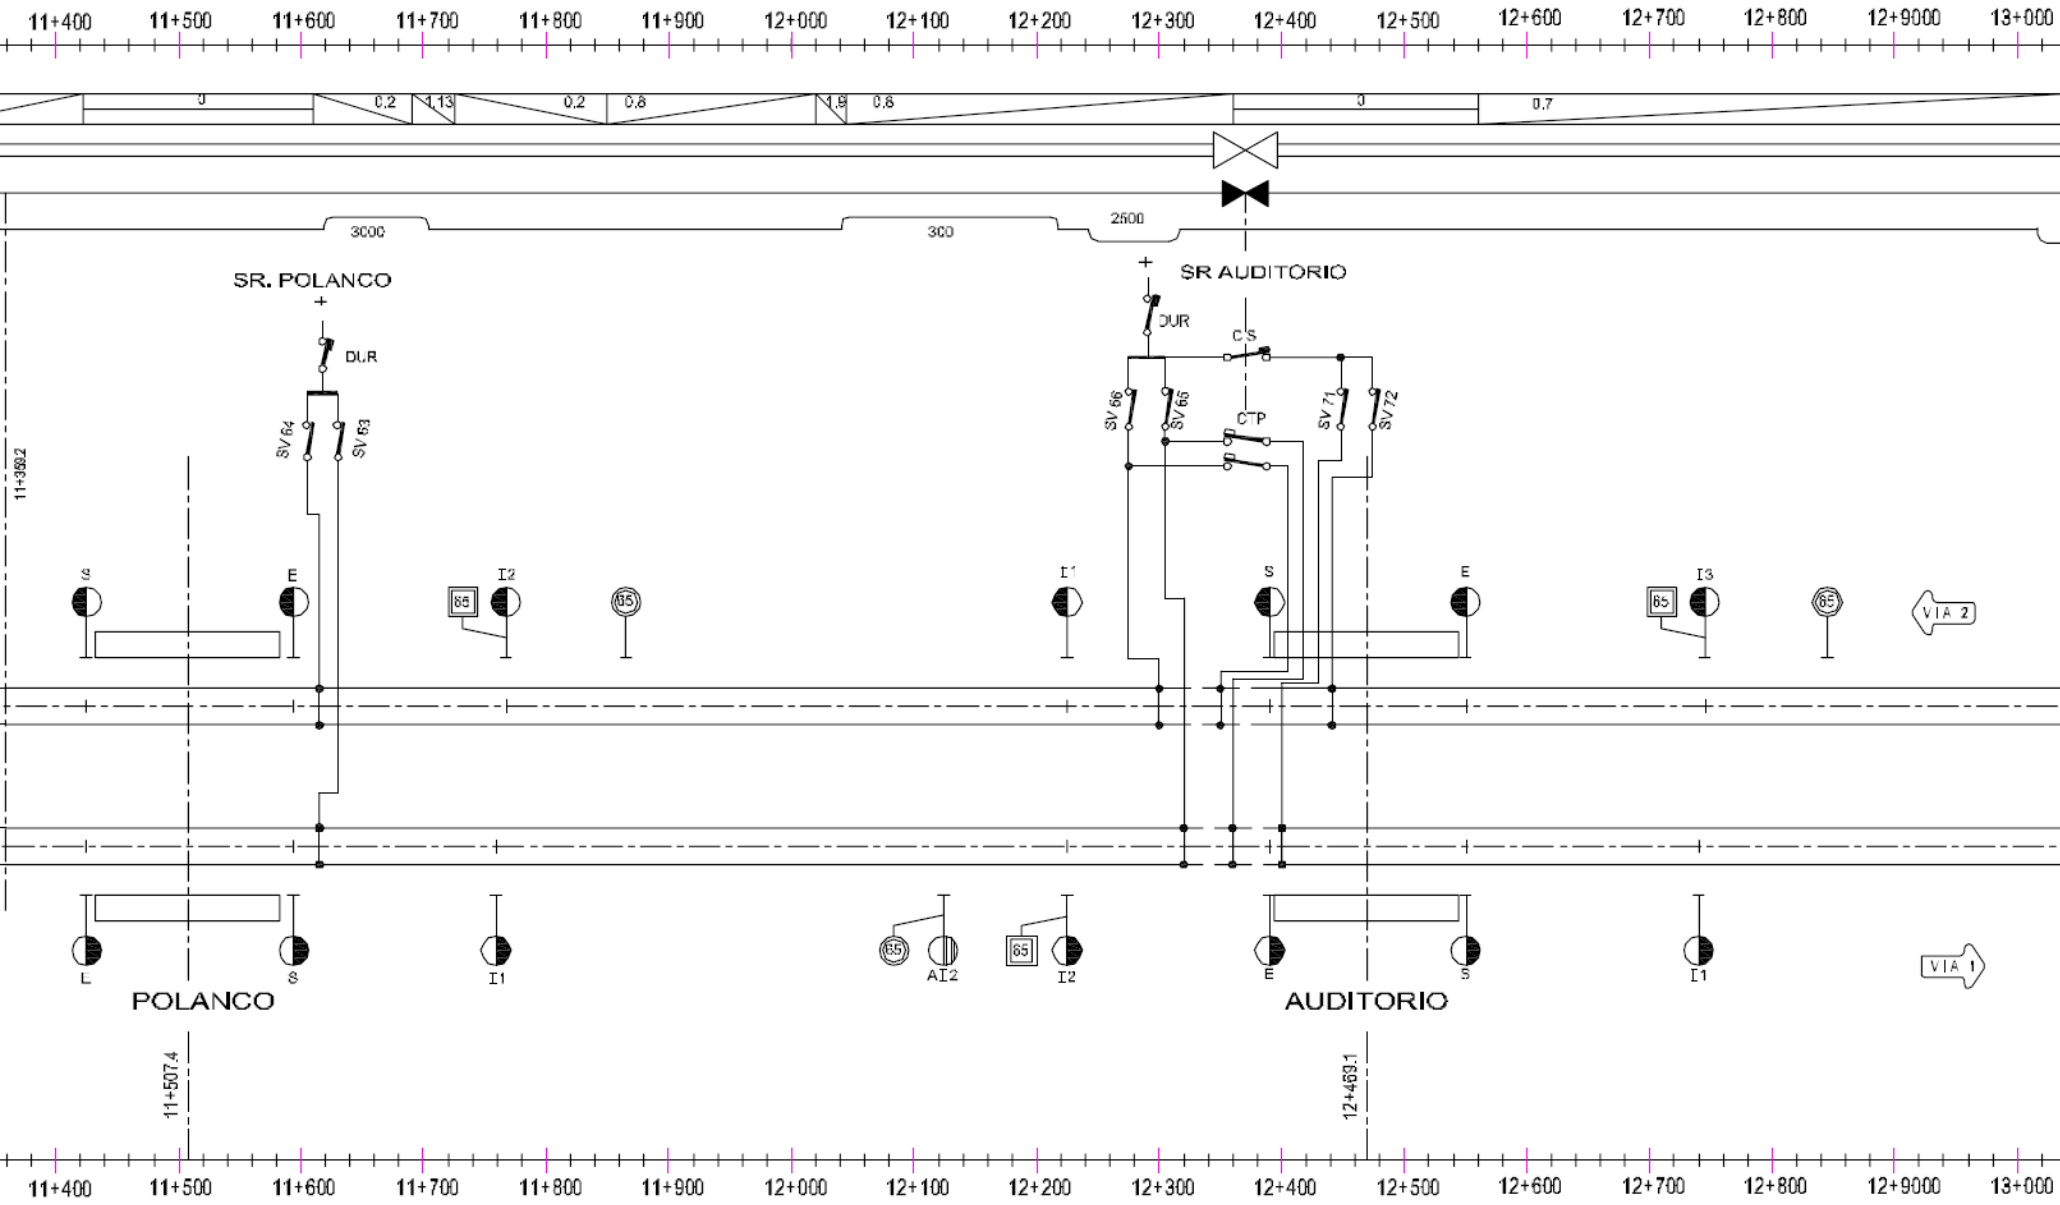
11+400
11+500
11+600
11+700
11+800
11+900
12+000
12+100
12+200
12+300
12+400
12+500
12+600
12+700
12+800
12+9000
13+000
0
0,2
1,13
0,2
0,8
1,9
0,8
0
0,7
3000
300
2500
SR. POLANCO
+
DUR
SV 64
SV 63
SR AUDITORIO
+
DUR
CS
SV 66
SV 65
CTP
SV 71
SV 72
11+359.2
S
E
65
I2
65
I1
S
E
65
I3
65
VIA 2
E
S
I1
65
AI2
65
I2
E
S
I1
VIA 1
POLANCO
AUDITORIO
11+507.4
12+469.1
11+400
11+500
11+600
11+700
11+800
11+900
12+000
12+100
12+200
12+300
12+400
12+500
12+600
12+700
12+800
12+9000
13+000

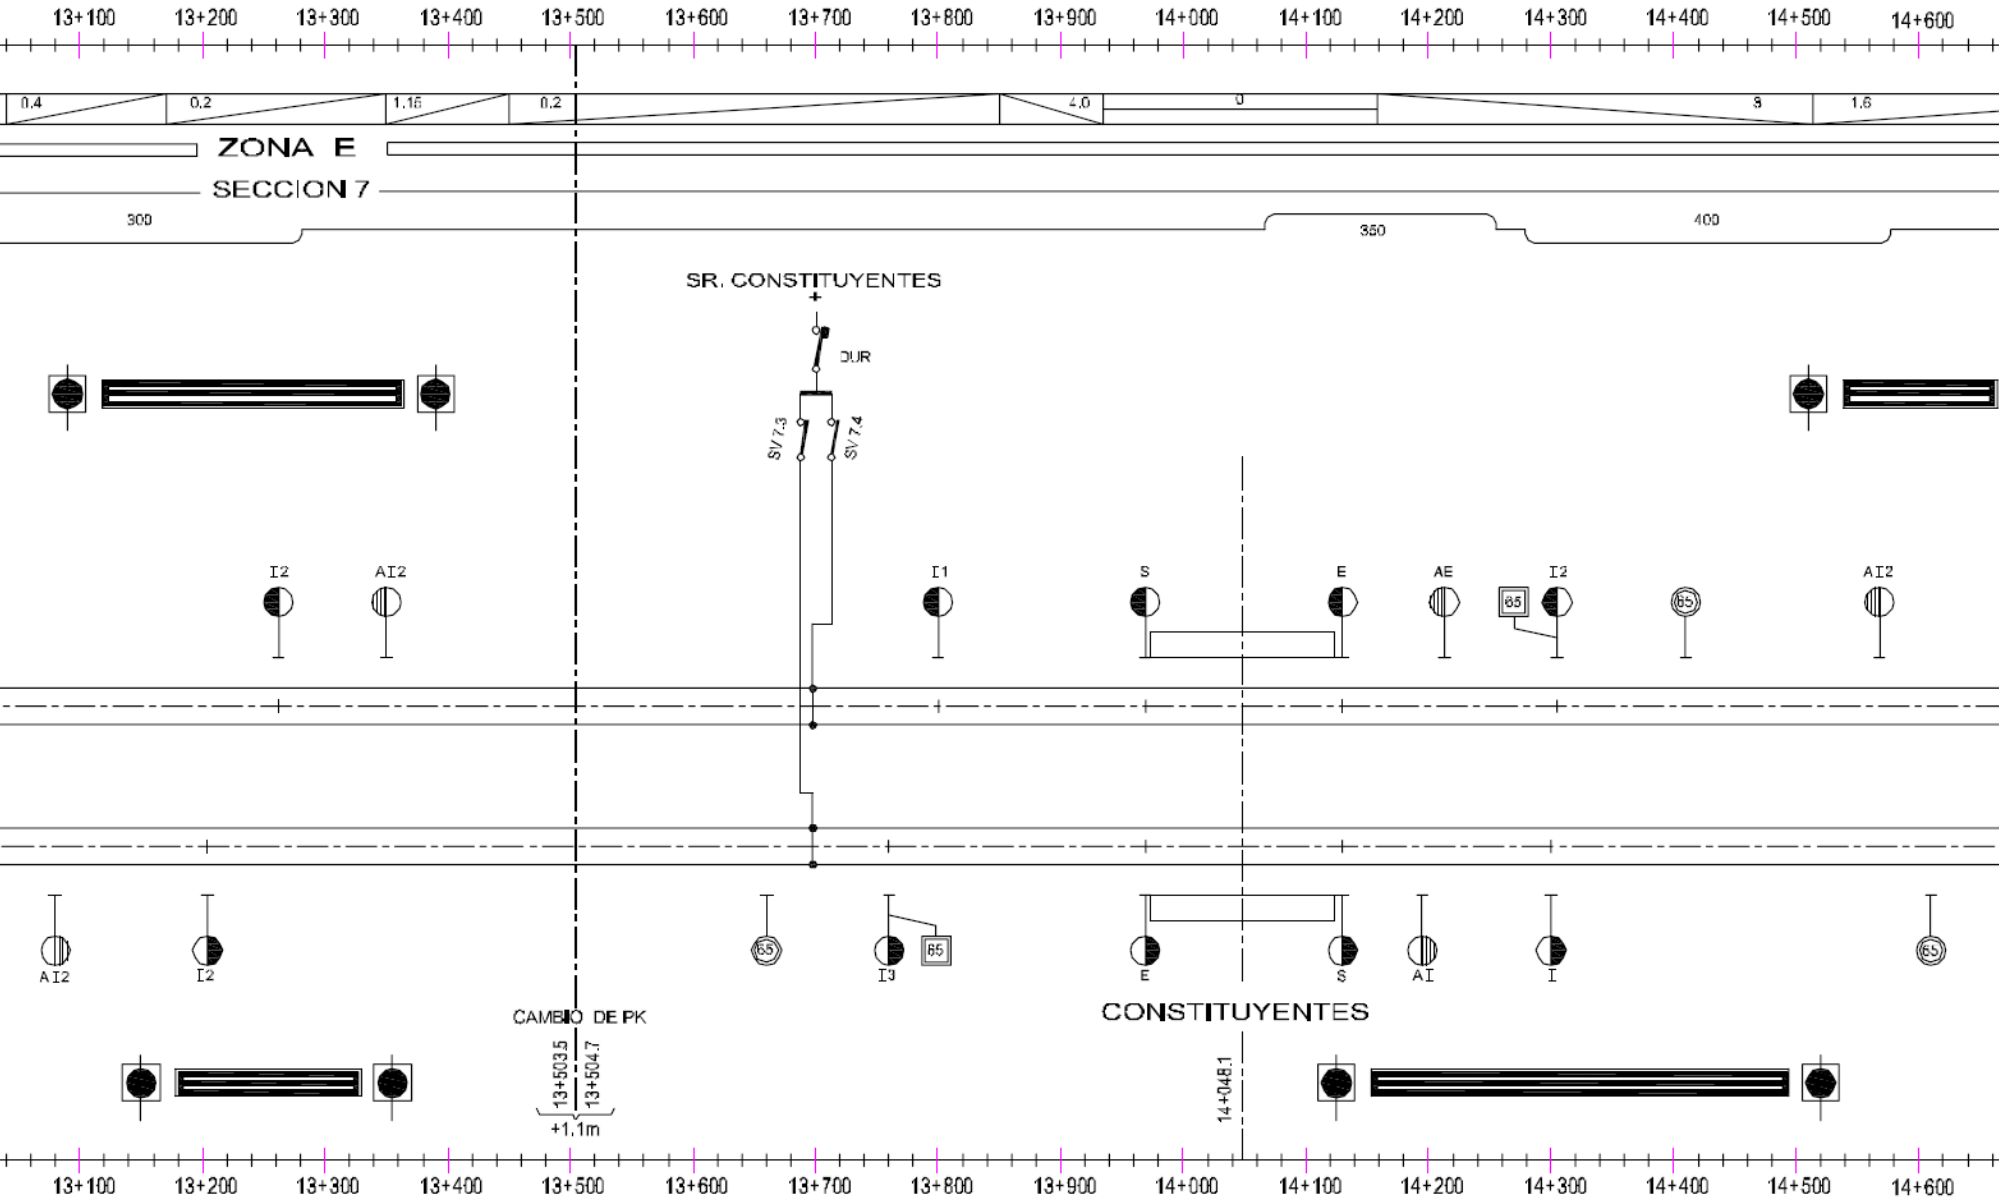
13+100
13+200
13+300
13+400
13+500
13+600
13+700
13+800
13+900
14+000
14+100
14+200
14+300
14+400
14+500
14+600
0.4
0.2
1.15
0.2
4.0
0
8
1.6
ZONA E
SECCION 7
300
350
400
SR. CONSTITUYENTES
+
DUR
SV 7.3
SV 7.4
I2
AI2
I1
S
E
AE
65
I2
65
AI2
AI2
I2
65
I3
65
E
S
AI
I
65
CAMBIO DE PK
13+503.5
13+504.7
+1.1m
CONSTITUYENTES
14+048.1
13+100
13+200
13+300
13+400
13+500
13+600
13+700
13+800
13+900
14+000
14+100
14+200
14+300
14+400
14+500
14+600

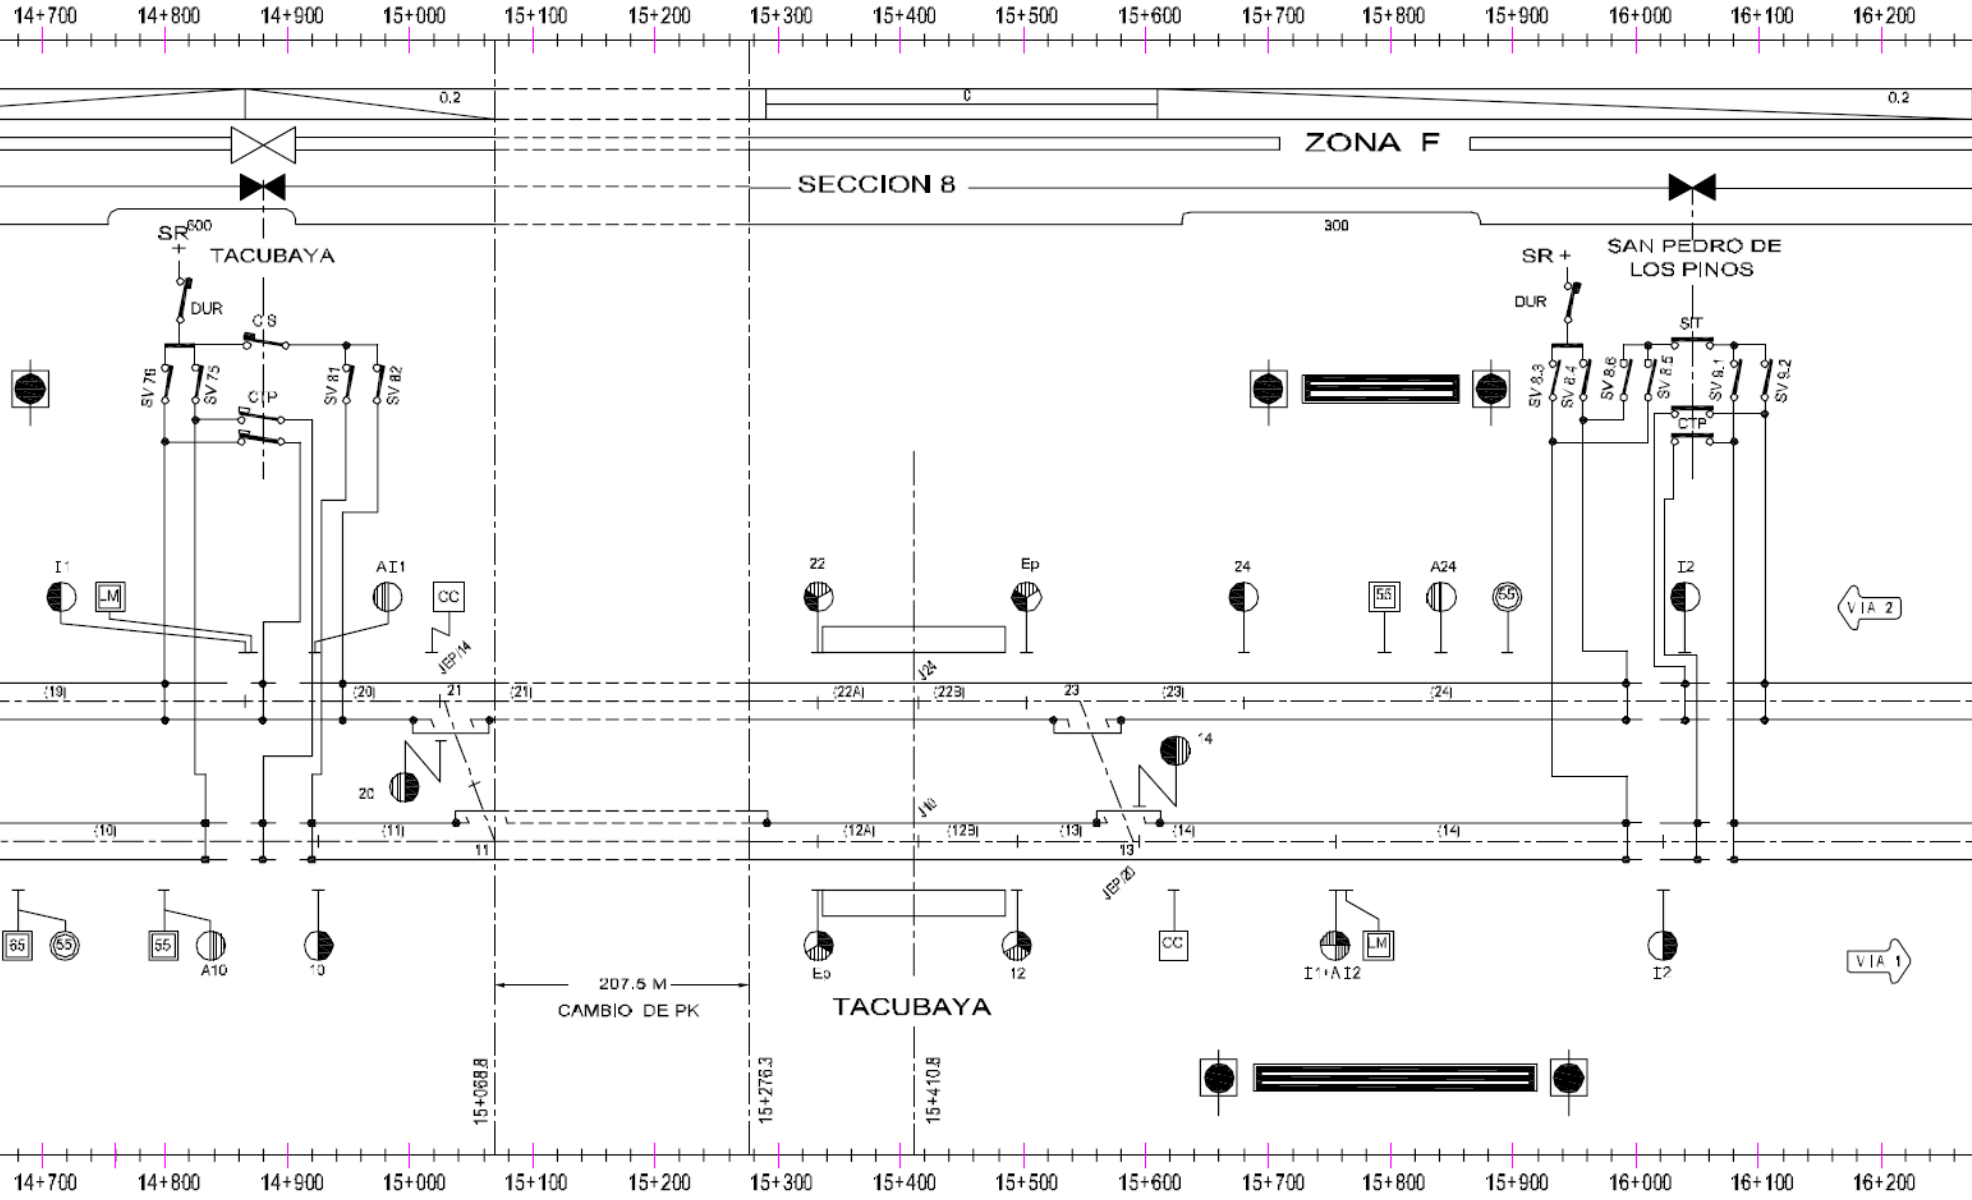
14+700
14+800
14+900
15+000
15+100
15+200
15+300
15+400
15+500
15+600
15+700
15+800
15+900
16+000
16+100
16+200
0.2
0
0.2
ZONA F
SECCION 8
600
300
SR
+
TACUBAYA
DUR
CS
CTP
SV 76
SV 75
SV 81
SV 82
SR +
DUR
SAN PEDRO DE
LOS PINOS
SIT
CTP
SV 8.3
SV 8.4
SV 8.6
SV 8.5
SV 9.1
SV 9.2
I1
LM
AI1
CC
JEP14
22
Ep
J24
24
55
A24
55
I2
VIA 2
(19)
(20)
21
(21)
(22A)
(22B)
23
(23)
(24)
20
14
(10)
(11)
11
J10
(12A)
(12B)
(13)
13
(14)
(14)
JEP20
65
55
55
A10
10
Eb
12
CC
I1+AI2
LM
I2
VIA 1
207.5 M
CAMBIO DE PK
TACUBAYA
15+068.8
15+276.3
15+410.8

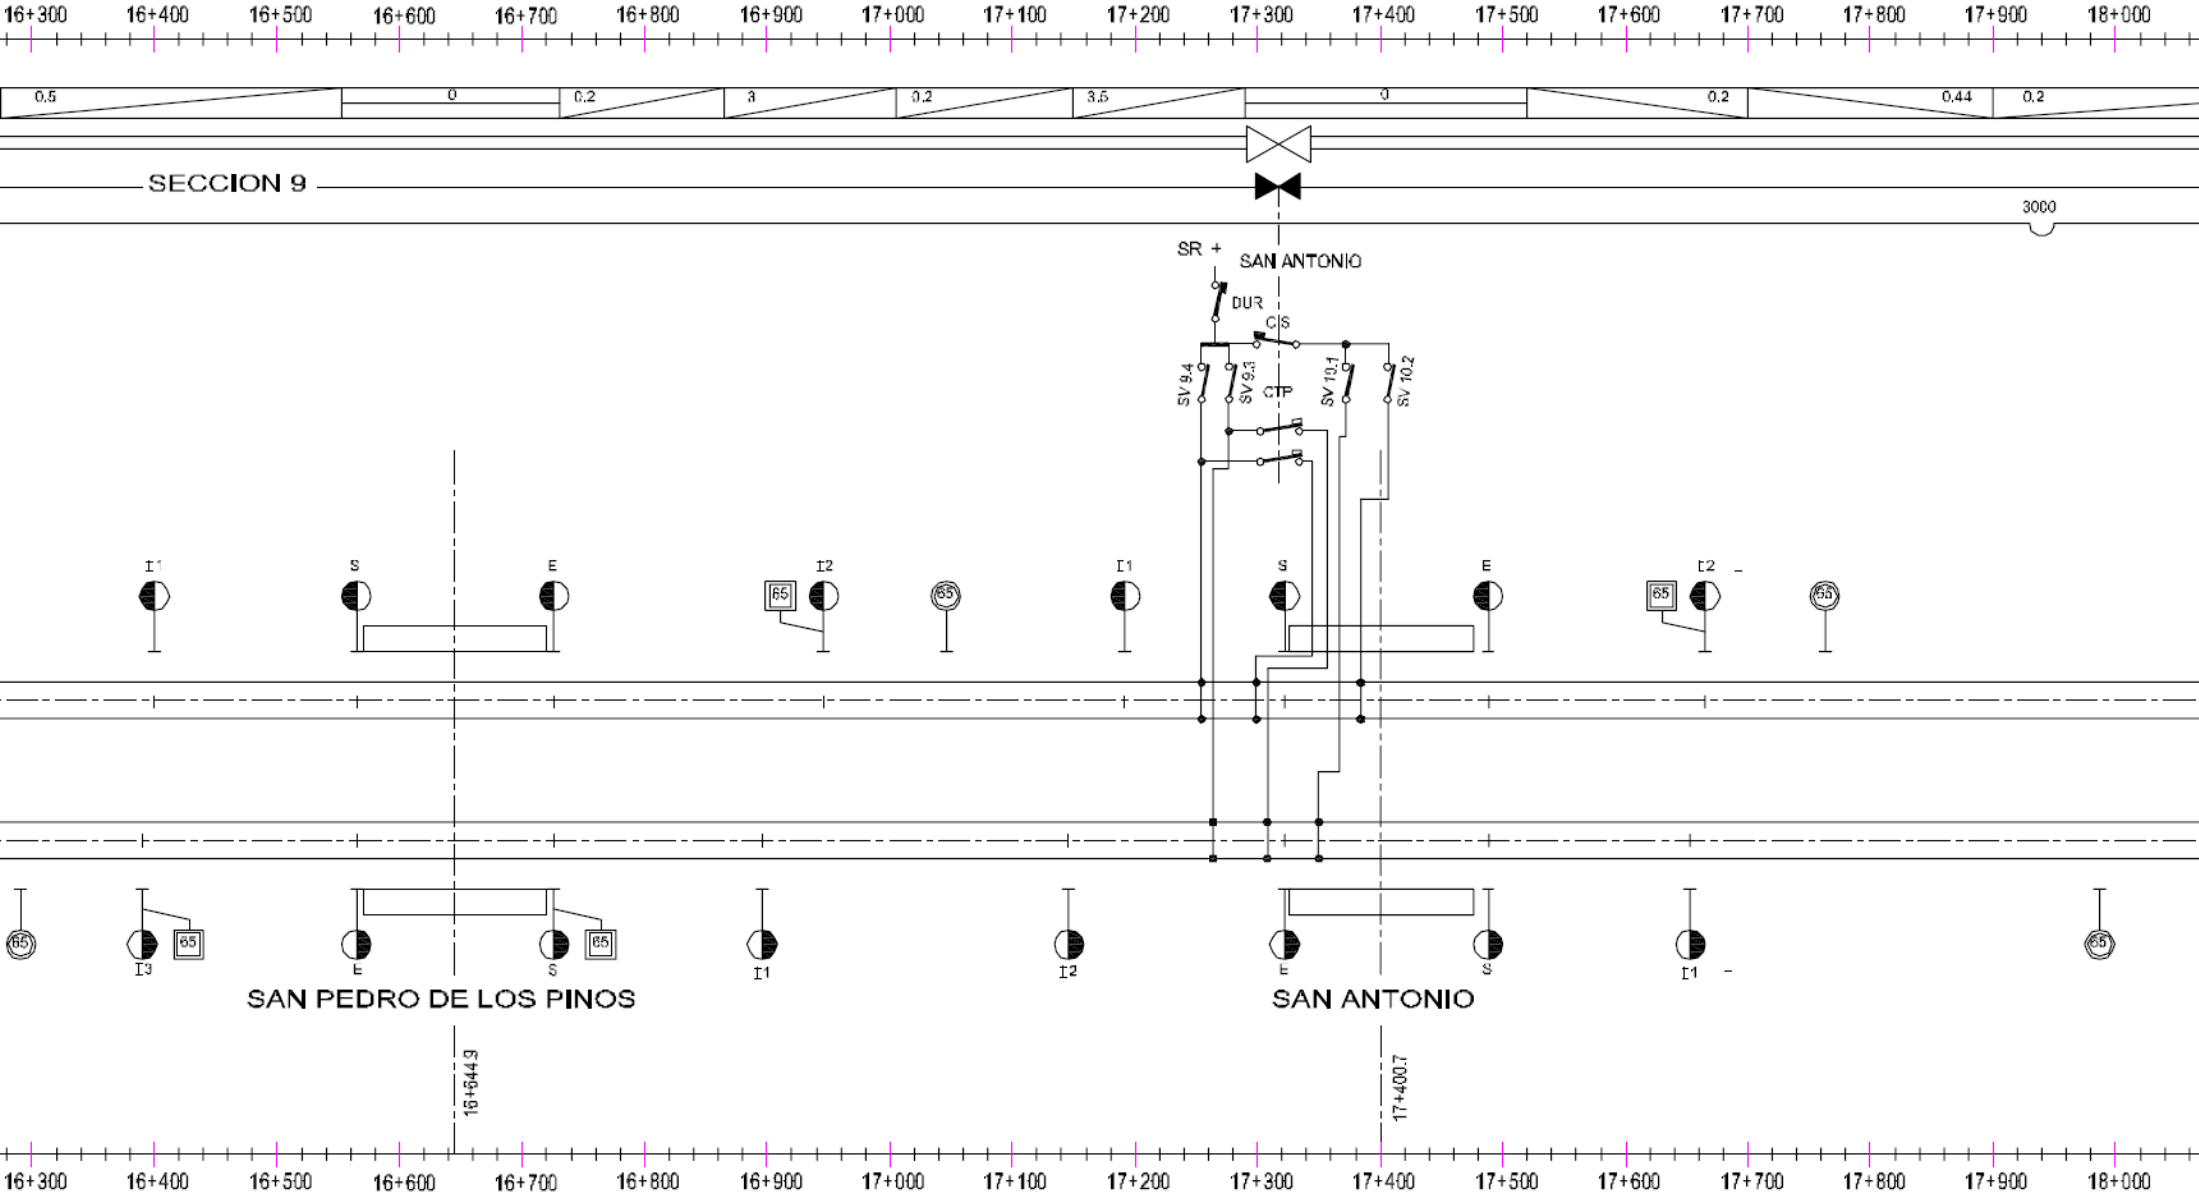
16+300
16+400
16+500
16+600
16+700
16+800
16+900
17+000
17+100
17+200
17+300
17+400
17+500
17+600
17+700
17+800
17+900
18+000
0.5
0
0.2
3
0.2
3.5
0
0.2
0.44
0.2
SECCION 9
3000
SR +
SAN ANTONIO
DUR
CIS
SV 9.4
SV 9.3
CTP
SV 10.1
SV 10.2
I1
S
E
65
I2
65
I1
S
E
65
I2
65
65
I3
65
E
S
65
I1
I2
E
S
I1
65
SAN PEDRO DE LOS PINOS
SAN ANTONIO
16+644.9
17+400.7
16+300
16+400
16+500
16+600
16+700
16+800
16+900
17+000
17+100
17+200
17+300
17+400
17+500
17+600
17+700
17+800
17+900
18+000

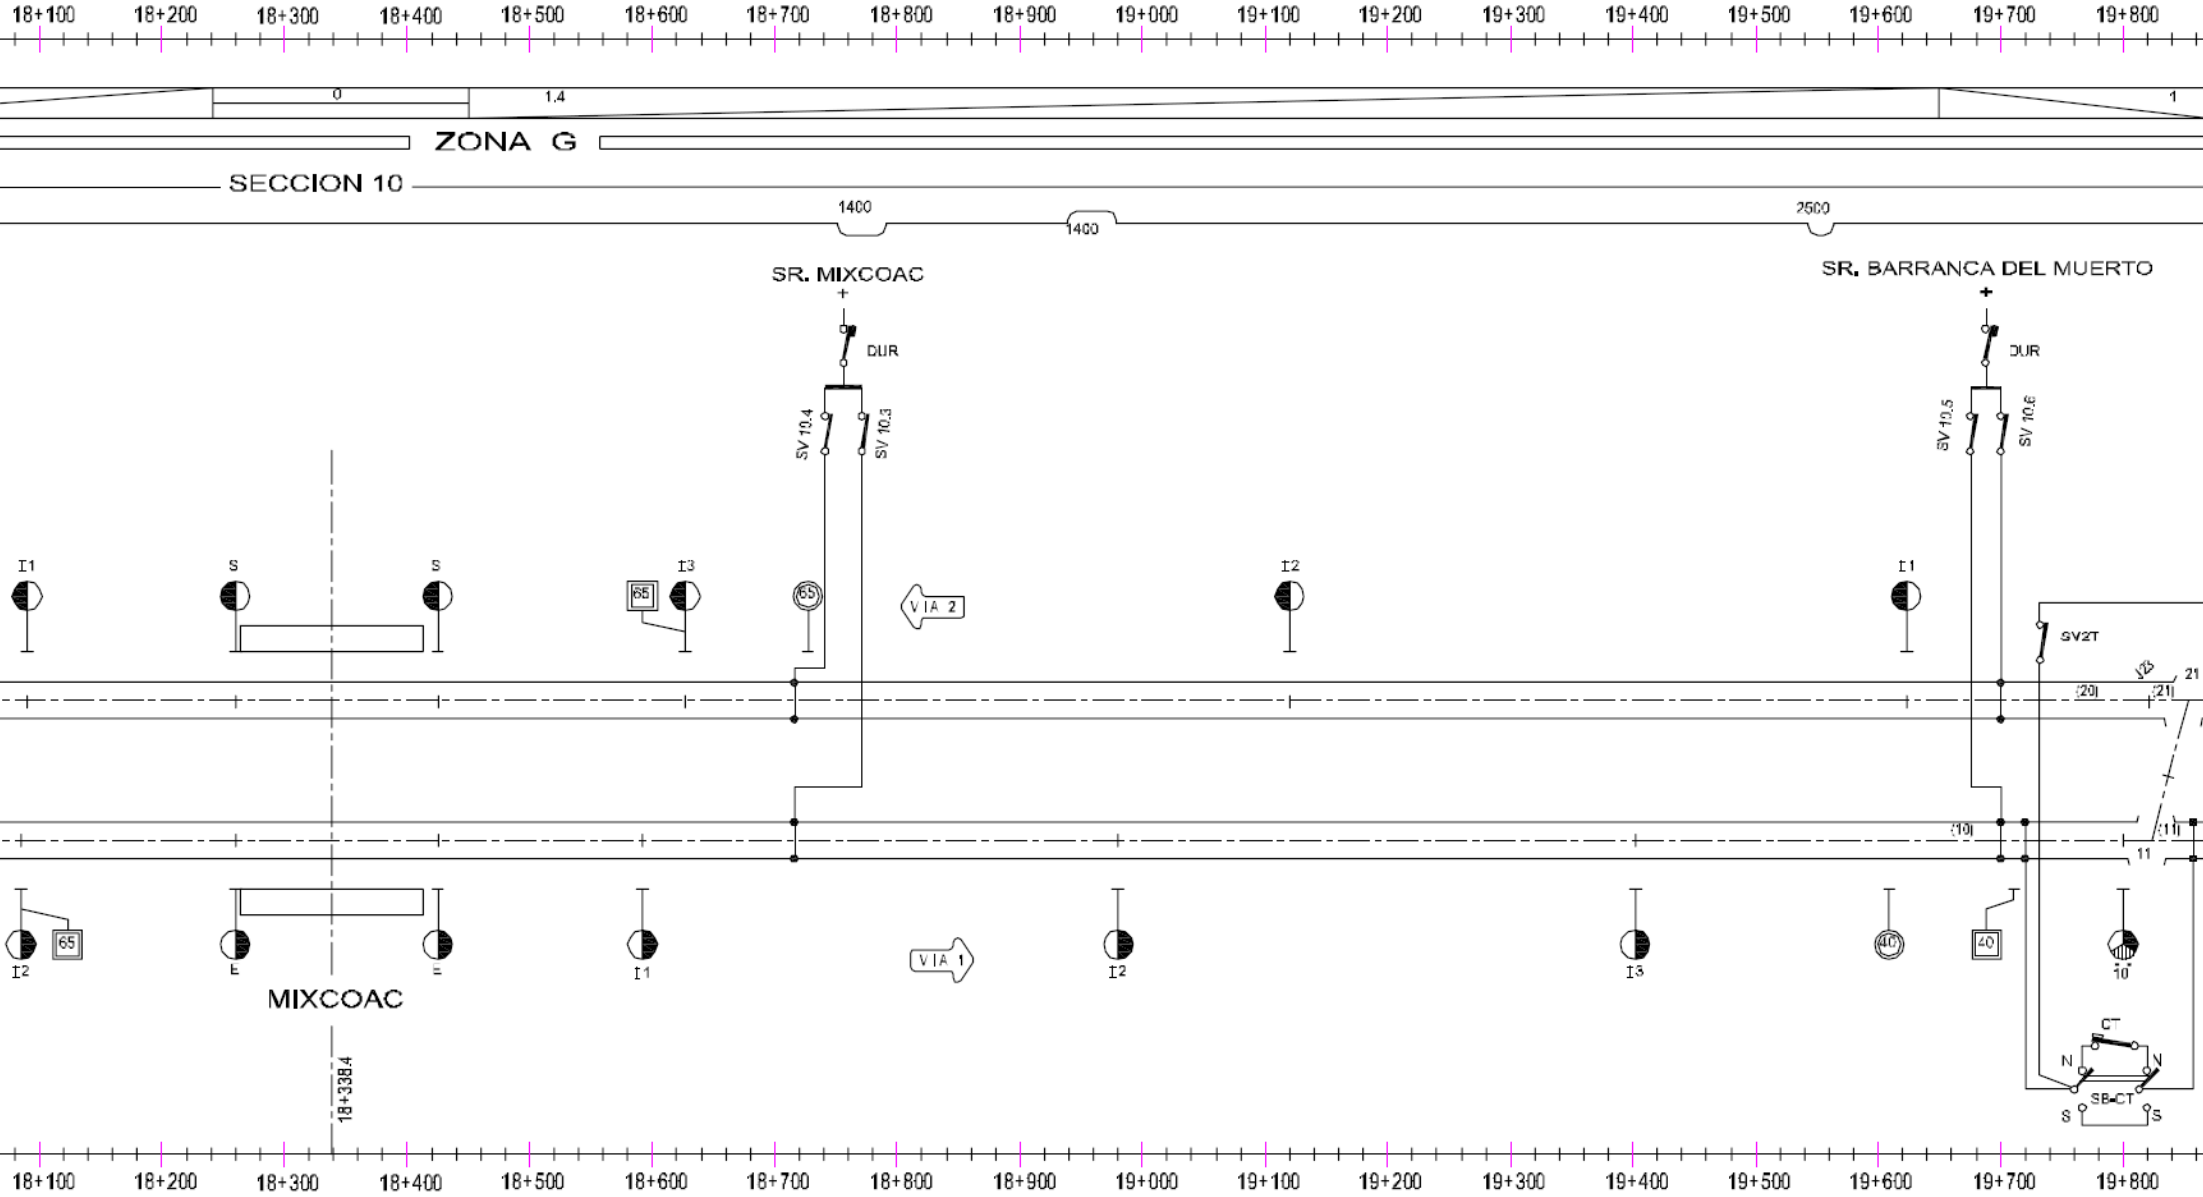
18+100
18+200
18+300
18+400
18+500
18+600
18+700
18+800
18+900
19+000
19+100
19+200
19+300
19+400
19+500
19+600
19+700
19+800
0
1.4
1
ZONA G
SECCION 10
1400
1400
2500
SR. MIXCOAC
+
DUR
SV 10.4
SV 10.3
SR. BARRANCA DEL MUERTO
+
DUR
SV 10.5
SV 10.6
I1
S
S
65
I3
65
VIA 2
I2
I1
SV2T
(20)
(21)
21
(10)
(11)
11
I2
65
E
E
I1
VIA 1
I2
I3
40
40
10
MIXCOAC
18+338.4
CT
N
N
SB-CT
S
S

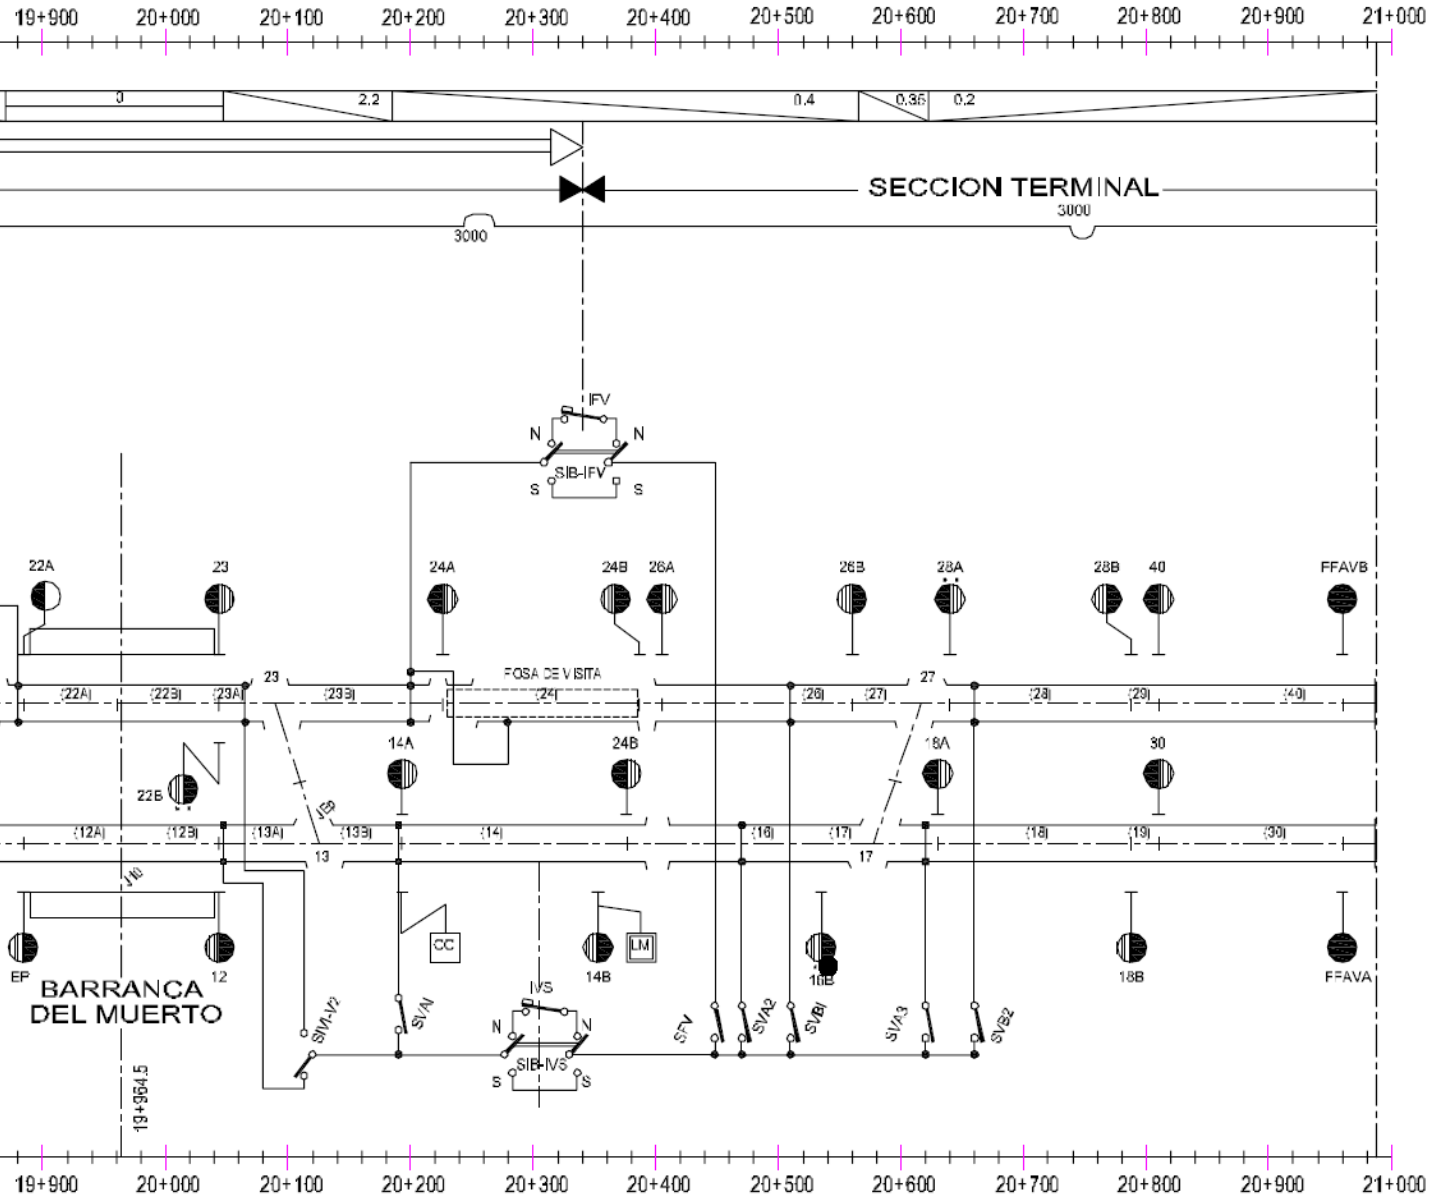
19+900
20+000
20+100
20+200
20+300
20+400
20+500
20+600
20+700
20+800
20+900
21+000
0
2.2
0.4
0.36
0.2
SECCION TERMINAL
3000
3000
IFV
N
N
SIB-IFV
S
S
22A
23
24A
24B
26A
26B
28A
28B
40
FFAVB
FOSA DE VISITA
23
27
(22A)
(22B)
(23A)
(23B)
(24)
(26)
(27)
(28)
(29)
(40)
22B
14A
24B
18A
30
JEB
(12A)
(12B)
(13A)
(13B)
(14)
(16)
(17)
(18)
(19)
(30)
13
17
J10
CC
LM
EP
12
14B
16B
18B
FFAVA
BARRANCA
DEL MUERTO
SIM-V2
SVAI
IVS
N
N
SIB-IVS
S
S
SFV
SVA2
SVBI
SVA3
SVB2
19+964.5
19+900
20+000
20+100
20+200
20+300
20+400
20+500
20+600
20+700
20+800
20+900
21+000