

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

218

FECHA

21-IV-97

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Procedimiento para el Mantenimiento Correctivo a los Equipos de la Sección de Ventilación y Acondicionamiento de Aire.

OBJETIVO : Solucionar en forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y equipos que conforman el sistema de ventilación y acondicionamiento de aire del S.T.C., mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo necesarias, a fin de asegurar la continuidad de la prestación del servicio.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de manejo y de llenado. Total de páginas 20.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 13 - X - 1995

ACTUALIZACIONES**DIRECCION (ES)****RESPONSABLE (S)**Gerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

Lic. Hector Eduardo Mayas CarrascoNombre y firma del ResponsableGerencia de Instalaciones Fijas

Vo. Bo.

Ing. Javier Fernando Ortega AvilaNombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Sustituye al procedimiento de mismo nombre y número de folio de fecha 13-X-95 (Primera Actualización).




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA			PAG.	1
21	IV	97	DE:	20

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE VENTILACION Y
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE**



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

21

IV

97

DE: 20

OBJETIVO

Solucionar en forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y equipos que conforman el sistema de ventilación y acondicionamiento de aire del S. T. C., mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo necesarias, a fin de asegurar la continuidad de la prestación del servicio.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

21

IV

97

DE: 20

POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACION

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento correctivo a las instalaciones y equipos que conforman ventilación y acondicionamiento de aire.
- Para efectos del presente procedimiento se entenderá por ventilación y acondicionamiento de aire a las instalaciones y equipos que a continuación se enuncian:
 - Líneas:
 - Ventilación mayor
 - Ventilación menor
 - Aire Acondicionado:
 - Edificios
 - PCC 1
 - PCC 2
 - Administrativo
 - Evaporativos:
 - Chabacano
 - Incade
- El mantenimiento correctivo a las instalaciones y equipos que integran ventilación y acondicionamiento de aire, es responsabilidad de la Sección de Ventilación y Acondicionamiento de Aire, dependiente del Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas.
- En la ejecución de tareas de mantenimiento, toda avería que afecte al servicio invariablemente tendrá prioridad de atención.
- La captación de averías en la Sección de Ventilación y Acondicionamiento de Aire se realizará a través de:
 - Reportes del Puesto de Despacho de Carga (PDC)
 - Reportes de la Central de Comunicaciones (CC)
 - Detectadas durante el desarrollo del mantenimiento preventivo
 - Reportes telefónicos



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

21

IV


97

DE: 20

- Solicitud por oficios
- Cuando existan averías de repercusión directa al servicio, se deberán reportar telefónicamente hacia la jefatura y/o subjefatura de sección, donde serán anotadas en registro especial o a través de radio, para que sean tomadas las medidas pertinentes.
- La Sección de Ventilación y Acondicionamiento de Aire deberá controlar y proporcionar el material y refacciones a su personal operativo, pudiéndose obtener mediante:
 - Solicitud directa al almacén general
 - Mediante vales a sus bodegas
 - Recuperación de partes por medio de solicitud al taller
 - Compra directa por caja chica

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA


FECHA PAG. 5

21 IV 97 DE: 20

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
1	PUESTO DE DESPACHO DE CARGA (PDC)	Reporta la avería para su atención, vía telefónica.
2	SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE- SUPERVISORES DE MANTENIMIENTO-	Recibe el reporte y analiza las características de la avería.
2.1		En caso de requerir atención inmediata, transmite las instrucciones para su atención al grupo de trabajo que le corresponda.
2.2		En caso contrario, registra para su atención de acuerdo a cargas de trabajo
3		Anota en la "Bitácora General" la siguiente información: general" 1) Fecha de recepción en la permanencia 2) Número de falla del control del PDC 3) Descripción de la avería, incluyendo la hora de ocurrencia 4) Nombre de la persona que reporta 5) Hora del reporte por parte del PDC 6) Nombre de la persona que transcribe los datos de la avería
4	SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE - -ENCARGADO DEL GRUPO-	Y Recibe reporte de la avería, se comunica con el supervisor para recibir instrucciones y se traslada al lugar de la avería.
5	SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE -GRUPO DE TRABAJO-	Prepara herramientas, recaba material de trabajo y en su caso solicita servicio de transporte al pool de vehículos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE


VIGENCIA

FECHA			PAG. 6
21	IV	97	DE: 20

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
6.		Envía a un técnico a verificar el tipo de falla, de tratarse de un restablecimiento de equipo, lo efectúa y reporta al PDC para que se realicen las pruebas y se de la falla de baja; de encontrar el equipo funcionando o a personal de otra área que le corresponda la falla y la este atendiendo, reporta al PDC y a su supervisor que el equipo queda en condiciones de operar.
7		Se traslada al lugar de la avería, realiza la revisión y/o reparación que se requiera, realiza pruebas de funcionamiento, reporta al PDC que el equipo de su sección está funcionando correctamente además de transmitirle la siguiente información: 1) Número de falla del control del PDC (Con que fue reportada inicialmente) 2) Descripción de la atención de la avería 3) Nombre de quien reporta y hora de término de atención de la avería
8		Solicita trabajos mayores al taller -en caso de requerirlos- a través de la forma "Solicitud de trabajo" en original y dos copias y distribuye: Original.- Taller Copia 1.- Personal operativo Copia 2.- Jefatura de sección (CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE AVERIAS INHERENTES A LAS INSTALACIONES FIJAS)
9	PUESTO DE DESPACHO DE CARGA	Recibe la información, proporciona el nombre de quien recibe el reporte y notifica si da por terminada la atención en su caso.
10	SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE - GRUPO DE TRABAJO	Recibe el nombre de quien recibió el reporte, se da por terminada la avería y transmite dicha información.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
 SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA			PAG. 7
21	IV	97	DE: 20

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
11	SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE -SUPERVISORES DE MANTTO.-	Recibe la información y la transcribe en la "Bitácora General".
12	SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE- ENCARGADO DEL GRUPO	Se traslada a su permanencia y elabora el "Reporte Diario de Trabajo" en original y copia, en donde incluye, en su caso, trabajos pendientes de realizar, turna el original y conserva copia.
13	SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE -SUPERVISOR DE MANTTO.-	Recibe los originales de los "Reportes Diarios de Trabajo" de los grupos de trabajo que coordina, los analiza, verifica los resultados en campo.
14		Con base en los "Reportes Diarios", registra los datos en el "Reporte Semanal de Trabajo", genera nuevos criterios de mantenimiento para mejorar la atención del equipo y turna diariamente original de los "Reportes Diarios de Trabajo" a la Jefatura de Sección para su evaluación.
15		Al concluir la semana, cierra el formato "Reporte Semanal de Trabajo", turna original a la Jefatura de Sección para determinar prioridades y conserva copia.
16	SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE JEFATURA DE SECCION	Recibe originales del "Reporte Diario de Trabajo" y del "Reporte Semanal de Trabajo" los evalúa, registra en concentrados quincenales y entrega para proceso al Area de Programación y Control. (CONTINUA EN EL "PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CALCULO, PROGRAMACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (METAS) DEL METRO NEUMATICO)"



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA


PAG. 8

21

IV

97

DE: 20

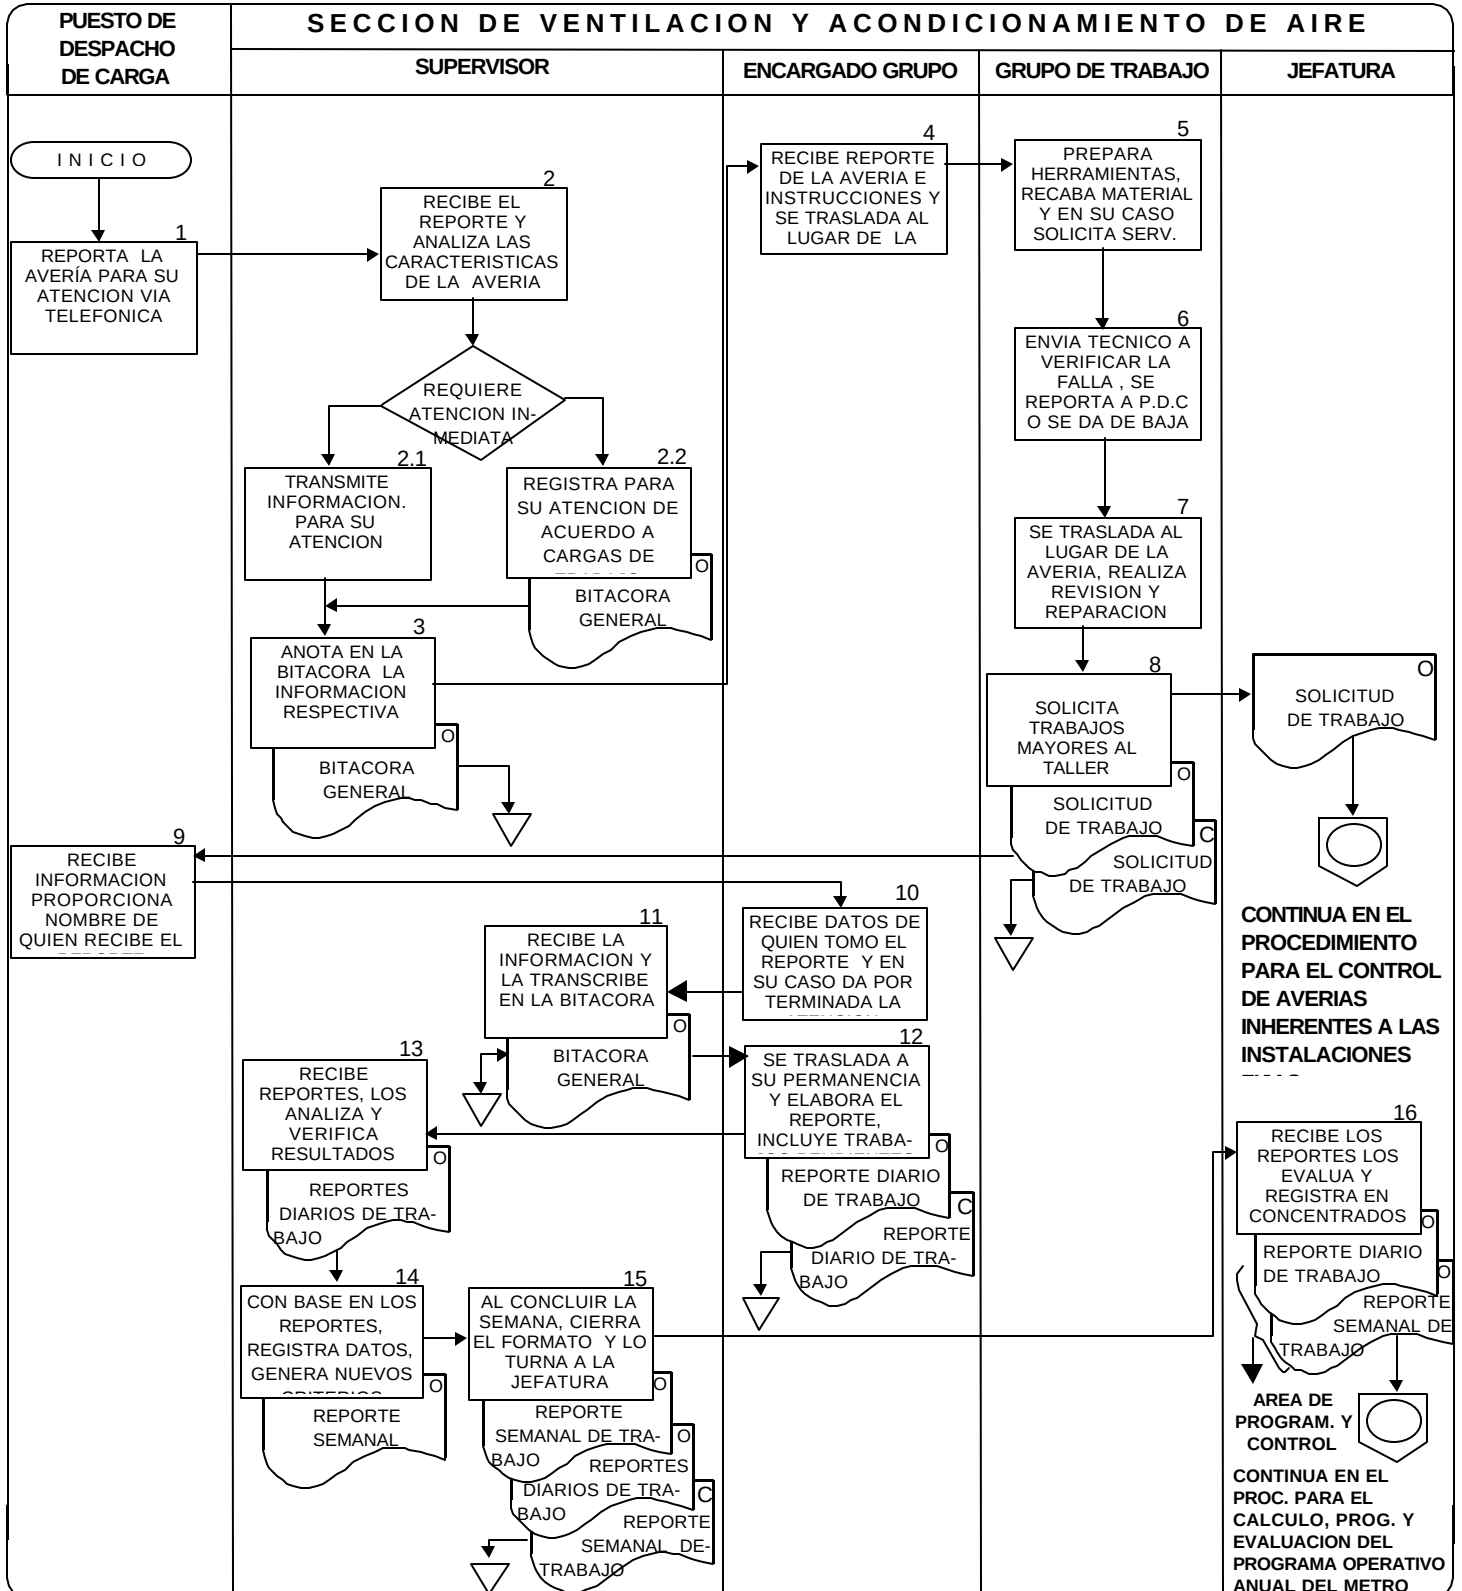



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

21

IV

97

DE: 20

“SOLICITUD DE TRABAJO”



GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA
SECCION DE TALLER ELECTROMECANICO
SOLICITUD DE TRABAJO

CLAVE (1)

O.T. (2)

FECHA (3) AREA SOLICITANTE (4)

EQUIPO, DISPOSITIVO O TRABAJO EN GENERAL PERTENECIENTE O PARA INSTALARSE

EN: (5)

SERVICIO REQUERIDO: (6) ORDINARIO URGENTE

NUM. ECONOMICO DEL EQUIPO: (7)

DESCRIPCION DEL TRABAJO (8)

DIAGNOSTICO PROBABLE: (9)

INFORMACIÓN QUE ANEXA: (10)

MODIFICACIONES A REALIZAR EN CASO NECESARIO(ANEXAR CROQUIS) (11)
PARA USO EXCLUSIVO DEL TALLER

MATERIALES EMPLEADOS: (12)

REFACCIONES (13)

MANO DE OBRA (TOTAL DE H-H-) (14)

OBSERVACIONES GENERALES (15)

ORDEN INICIADA (16) ORDEN TERMINADA (17)

Vo. Bo. (18) RECIBO POR PARTE DEL TALLER (19) Vo.Bo. (20)

AREA SOLICITANTE
AUTORIZACIÓN TALLER (21) RECIBO DE CONFORMIDAD TRABAJO TERMINADO (22) INSPECCION REALIZADA POR (22)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

21

IV

97

DE: 20

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“SOLICITUD DE TRABAJO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Llevar el control de la órdenes de trabajo para dar prioridades en la solución de los diferentes problemas existentes en las áreas solicitantes.

FORMULACION A CARGO DE: Area de Taller (Supervisor responsable)

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original y 1 copia

DISTRIBUCION: Original.- Jefatura de Sección
Copia No. 1.- Personal operativo del área solicitante.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

21

IV

97

DE: 20

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“SOLICITUD DE TRABAJO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	CLAVE	Clave del área solicitante
2	O.T.	Número consecutivo de control del área de taller.
3	FECHA	Día, mes y año de elaboración de la orden de trabajo.
4	AREA SOLICITANTE	Nombre completo del área solicitante.
5	EQUIPO, DISPOSITIVO O TRABAJO EN GENERAL PERTENECIENTE O PARA INSTALARSE EN:	Nombre del equipo y ubicación del mismo.
6	SERVICIO REQUERIDO: ORDINARIO URGENTE	Marcar con (X) o subrayar el tipo de servicio requerido.
7	NÚM. ECONÓMICO DEL EQUIPO	El Número que se les da a los equipos dentro de la sección.
8	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	Descripción completa de las actividades a realizar por el taller.
9	DIAGNÓSTICO PROBABLE	Diagnóstico técnico de la posible falla.
10	INFORMACIÓN QUE SE ANEXA	Datos necesarios para la fabricación de la pieza (muestras, diagramas, proyectos, etc.).
11	MODIFICACIONES A REALIZAR EN CASO NECESARIO (ANEXAR CROQUIS)	Modificaciones realizadas para la fabricación de la pieza.
	PARA USO EXCLUSIVO DEL TALLER	
12	MATERIALES EMPLEADOS:	Lista de materiales utilizados en la orden de trabajo para la realización de la pieza o modificaciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

21

IV

97

DE: 20

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
13	REFACCIONES	Lista de refacciones utilizadas en la orden de trabajo.
14	MANO DE OBRA (TOTAL DE H-H)	Horas hombre totales empleadas para la ejecución del trabajo.
15	OBSERVACIONES GENERALES	Datos exclusivos de la orden de trabajo.
16	ORDEN TERMINADA	Día, mes y año de inicio de la orden de trabajo.
17	ORDEN TERMINADA	Día, mes y año de terminación de la orden de trabajo.
18	VO. BO.	Firma del responsable del área solicitante.
19	RECIBÍÓ POR PARTE DEL TALLER	Firma del responsable del taller.
20	VO. BO.	Firma autorizada de visto bueno por inspección realizada por el personal responsable del taller.
21	AUTORIZACIÓN TALLER	Firma autorizada del personal responsable del taller.
22	RECIBÍÓ DE CONFORMIDAD TRABAJO TERMINADO	Firma de conformidad del área solicitante.




UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

21

IV

97

DE: 20

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES MECANICAS E HIDRAULICAS
REPORTE DIARIO DE TRABAJO

SECCION _____ (1) GRUPO _____ (2) FECHA _____ (3) HOJA _____ (4)

[illegible]

(MP) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

(MC)MANTENIMIENTO CORRECTIVO

(TP) TRABAJOS PENDIENTES

(TE)TRABAJOS ESPECIALES



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

21

IV

97

DE: 20

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“REPORTE DIARIO DE TRABAJO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar y reportar todos los trabajos realizados y pendientes tanto de mantenimiento preventivo como de correctivo.

FORMULACION A CARGO DE: Encargado de grupo.

MEDIO DE ELABORACION: Manual.

No. DE EJEMPLARES: Original y copia.

DISTRIBUCION: Original.- Jefatura de Sección.

Copia.- Encargado de grupo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

21

IV

97

DE: 20

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

REPORTE DIARIO DE TRABAJO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN	Nombre de la sección.
2	GRUPO	Clave del grupo de trabajo que reporta, según turno.
3	FECHA	Día, mes y año de elaboración.
4	HOJA	Número de hojas de que esté formado el reporte.
5	FALLA NO.	El número de control del PDC.
6	HORA DE INICIO	Horas de recepción de la falla en la sección y de inicio del trabajo.
7	EQUIPO	Especificación del equipo a intervenir.
8	LOCALIZACIÓN	Ubicación del equipo.
9	DESCRIPCIÓN	Descripción de las actividades realizadas, incluyendo hora de inicio del trabajo.
10	PERSONAL (CATEGORÍA)	EMPLEADO Número de personal que intervino y categoría que corresponda
11	SOLICITADO	Tipo de material y/o refacciones requeridas para la atención de las reparaciones.
12	UTILIZADO	Tipo de material y/o refacciones utilizadas durante las reparaciones.
13	HORA DE TERMINACIÓN	Hora de terminación del trabajo.
14	PERSONAL FALTANTE	ASISTENTE Nombre completo y cantidad del personal asistente y faltante.
15	PENDIENTE TURNO:	AL SIGUIENTE Descripción del trabajo pendiente, en los casos en que se termine.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

21

IV

97

DE: 20

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

16 OBSERVACIONES

Recomendaciones o información adicional en especial del equipo o materiales que se requieren, etc.

17 VO. BO.

Firmas del encargado de grupo y supervisor de mantenimiento.




UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17


21

IV

97

DE: 20

VENTILACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
REPORTE SEMANAL DE TRABAJO Y ASISTENCIA DE PERSONAL DE CONFIANZA



REPORTE SEMANAL DE TRABAJO Y ASISTENCIA DE PERSONAL DE CONTINER			
NOMBRE	(1)	TURNO	(5)
EXPEDIENTE	(2)	HORARIO DE :	(6) A (6)
SUPERVISIÓN A GRUPOS	(3)	PERMANENCIA	(7)
FECHA DEL (4) AL (4) DE (4)		DESCANSO	(8)
DÍA MES AÑO		SEMANA	(9)

ACTIVIDAD	(10)	EQUIPO: 11	LOCALIZACIÓN	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
-----------	------	------------	--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ADMINISTRATIVAS (13)		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES						
☐	ACTUALIZACIÓN DE FICHAS TECNICAS	(14)						
☐	CALIFICACIÓN DE REPORTES DE TRABAJO							
☐	CALIFICACIÓN DE REPORTE DE ASISTENCIA							
☐	HISTORIAL DE EQUIPO							
☐	ASISTENCIA ALMACENES							
☐	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTTO.							
☐	ATENCIÓN AL PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL							
☐	ELABORACIÓN DE REQUISICIONES							

OBSERVACIONES:	ASISTENCIA	ENTRADA		(18)					
	FIRMA	SALIDA							
(16)	(19):	← ← ← ← ← ← ← ← ← ←							
(17)									



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

21

IV

97

DE: 20

Vo. Bo



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

21

IV

97

DE: 20

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“REPORTE SEMANAL DE TRABAJO Y ASISTENCIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA

CLAVE: S/N.

OBJETIVO: Registrar y reportar todos los trabajos realizados y pendientes tanto de mantenimiento preventivo como de correctivo, así como también tener un registro de sus asistencias.

FORMULACION A CARGO DE: Supervisor.

MEDIO DE ELABORACION. Manual.

No DE EJEMPLARES: Original y copia.

DISTRIBUCION: Original.- Jefatura de Sección.

Copia: Supervisor.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

21

IV

97

DE: 20

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“REPORTE SEMANAL DE TRABAJO Y ASISTENCIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	NOMBRE:	Nombre de quien elabora el reporte.
2	EXPEDIENTE:	Número de expediente de quien elaboro el reporte.
3	SUPERVISIÓN A GRUPOS:	Los grupos de trabajo que tienen a cargo.
4	FECHA:	El día que inicia, el día que concluye la semana, el mes y el año.
5	TURNO:	Matutino, vespertino y nocturno según corresponda.
6	HORARIO:	La hora de inicio y término de la jornada de trabajo.
7	PERMANENCIA:	La ubicación de la permanencia.
8	DESCANSOS:	Los días de descanso.
9	SEMANA:	El número de semana que corresponde en el año.
10	ACTIVIDAD:	Con una “X” marcar en el recuadro o recuadros las actividades que realizo.
11	EQUIPO:	El nombre de los equipos que intervino.
12	LOCALIZACIÓN:	La ubicación exacta de los equipos que se mencionaron en el punto anterior.
13	ADMINISTRATIVAS:	Con una "X" marcar el recuadro de las actividades que realizó.
14	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:	Descripción breve de los trabajos realizados.
15	LUN, MAR, MIE, JUE, VIE, SAB Y DOM.	Con una “X” marcar el día en que se intervino a los equipos.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE VENTILACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

21

IV

97

DE: 20

No

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

- | | | |
|----|----------------|--|
| 16 | OBSERVACIONES: | Toda la información complementaria. |
| 17 | VO. BO.: | Fecha y firma de la jefatura de sección. |
| 18 | ASISTENCIA: | La hora de entrada y salida de la jornada. |
| 19 | FIRMA: | Firma por cada día que labore, anotando en el recuadro la fecha del día. |