

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

220

FECHA

13-X-95

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE. Mantenimiento Correctivo a los equipos de la Sección de Red contra Incendio

OBJETIVO. Solucionar en forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y equipos que conforman la Red contra Incendio, mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo necesarias, a fin de asegurar la continuidad de la prestación del servicio.

CONTENIDO. Objetivo, Políticas y/o Normas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagramas de Flujo, Formatos e Instructivos de Manejo y Llenado,
Total de Páginas 30.

DIRECCION (ES)Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo. Lic. Andrés Figueroa Cobian
Nombre y Firma del Responsable

Dirección de Operación

Vo. Bo. Ing. Miguel Gerardo Regula Bustos
Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo. _____
Nombre y Firma del Responsable

Vo. Bo. _____
Nombre y Firma del Responsable

RESPONSABLE(S)**AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL**

VIGENTE A PARTIR DE : 13-X-95

Lic. Alfonso Caso Aguilar

OBSERVACIONES.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA			PAG.	1
13	X	95	DE:	30

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

13

X

95

DE: 30

OBJETIVO

Solucionar en forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y equipos que conforman la Red Contra Incendio, mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo necesarias, a fin de asegurar la continuidad de la prestación del servicio.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA			PAG.	3
13	X	95	DE:	30

POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACION

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución el mantenimiento correctivo a las instalaciones y equipos que conforman la red contra incendio.
- El mantenimiento correctivo a las instalaciones y equipos que integran la red contra incendio, es responsabilidad de la Sección de Red Contra Incendio, dependiente del Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas.
- Para efectos del presente documento se entenderá por: Servicio de Mantenimiento correctivo aquel trabajo tendiente a restaurar las condiciones de operación de un equipo que se ha visto sometido a la acción de una avería, lo cual le impide desarrollar la función para la que fue instalado.
- Para los efectos del presente procedimiento se entenderá por red contra incendio a las instalaciones y equipos que a continuación se enuncian, mismos que se encuentran ubicados en los túneles, estaciones, talleres, edificios y naves de deposito:
 - ° 1.-Gabinetes con hidrante
 - ° 2.-Gabinetes sin hidrante
 - ° 3.-Tomas siamesas
 - ° 4.-Kilómetros de tubería
 - Válvulas de seccionamiento
 - Soportería
 - Abrazaderas
 - ° 5.-Casas de máquinas
 - Bomba eléctrica
 - Bomba de combustión interna
 - Bomba jockey
 - ° 6.-Mangueras
 - ° 7.-Rociadores


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

13

X

95

DE: 30

° 8.-Extractores de humo

- Para la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo, la captación de fallas y/o averías en la Sección de Red Contra Incendio es través de lo siguiente:
 - ° Reportadas por el Puesto de Despacho de Carga y Central de Comunicaciones
 - ° Detectadas por el propio personal de la sección
- Dependiendo del grado de importancia, la atención de las fallas y/o averías en las y equipos de red contra incendio es:
 - ° De solución inmediata
 - ° Previo requerimiento de personal adicional, materiales y/o refacciones.
- Dependiendo de la magnitud de la avería, el responsable del grupo de trabajo deberá eliminar riesgos para evitar la afectación a otras áreas y, seguidamente, atender la avería.
- Si durante el desarrollo de actividades el personal técnico detecta fallas de funcionamiento en el equipo o sistemas de protección contra incendio, lo debe reportar a la Jefatura o Subjefatura de Sección de Red contra Incendio, a fin de que se asignen prioridades, ya sea que se atiendan en forma inmediata o se programen.
- Debido a que el tiempo de duración de una avería, desde su aparición hasta el momento que termina su atención debe ser el mínimo posible, los pasos indicados en este procedimiento podrán ser acortados, no siendo esto consecuencia de que la información concerniente a cada paso del procedimiento no quede registrada en los formatos correspondientes.
- Ocasionalmente, para la prestación del servicio de mantenimiento correctivo, se deberá hacer uso de la libranza, la cual se define como el permiso solicitado por el personal encargado de la atención de una avería, a la autoridad responsable de la utilización de uno o varios bienes correlacionados, pertenecientes al organismo, para que esta no los utilice durante el tiempo que duren las reparaciones.
- Para la realización de cualquier servicio de mantenimiento correctivo se deberán llevar registros precisos de las desviaciones causadas al programa de mantenimiento preventivo.
- Si por falta de refacciones, materiales o retiro de alguna parte del sistema para reparación externa, una instalación requiere quedarse parcialmente fuera de servicio, ésta quedará



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA			PAG.	5
13	X	95	DE:	30

operando con elementos provisionales y se buscará su restablecimiento de la manera más expedita posible.

- En el caso de tener que transportar equipo auxiliar al sitio de una avería, aquel se hará preferiblemente en vehículos propiedad del Organismo ya sea de asignación directa o del pool de vehículos.
- Cuando una avería sea de consecuencias muy amplias y se requiera personal adicional al de la propia sección encargada del equipo problema, se podrá hacer uso del personal de cualquiera de las otras secciones del departamento.
- En el caso de equipos que se encuentren bajo garantía, sólo se realizarán aquellas actividades de mantenimiento correctivo especificadas en la misma, en caso necesario el Jefe de la Sección correspondiente deberá comunicarse con el proveedor del equipo para la atención plena del problema.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA			PAG. 6
13	X	95	DE: 30

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	PUESTO DE DESPACHO DE CARGA	Reporta la existencia de una avería generalmente por vía telefónica.
2	SECCION DE RED CONTRA INCENDIO	Recibe la información de la avería y la anota en el "Reporte de maniobras, fallas y averías" la siguiente información: 1.-No. de falla del control del Puesto de Despacho de Carga (PDC) o de la Central de Comunicaciones (CC) 2.-Fecha y hora de recepción en la Sección de Red contra incendio 3.-Nombre de quien reporta 4.-Nombre de quien recibe en la Sección de Red contra Incendio 5.-Descripción de la falla
3		Asigna la avería en forma verbal, proporcionando la información anotada en el "Reporte de maniobras..."
4	SECCION DE RED CONTRA INCENDIO -RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO-	Recibe la información de la avería y analiza el tipo de falla para determinar los requerimientos tales como personal adicional herramienta especial, materiales y los solicita.
5	SECCION DE RED CONTRA INCENDIO -SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO -	Recibe requerimientos y elabora la "Forma única para movimiento en bodega" en original y solicita firma de autorización.
6	SECCION DE RED CONTRA INCENDIO -JEFATURA Y/O SUBJEFATURA -	Recibe la "Forma única para movimiento en bodega", la revisa, emite observaciones en su caso, la autoriza y regresa.
7	SECCION DE RED CONTRA INCENDIO - SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Recibe la "Forma única..." autorizada, surte el material, la firma de recibido, la entrega a la Jefatura para su archivo y entrega el material y /o herramientas especiales.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

13

X

95


DE: 30

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
8	SECCION DE RED CONTRA INCENDIO RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO	Recibe el material y/o herramientas especiales, en caso de ser éstas voluminosas, solicita servicio de transporte al pool de vehículos.
9		Se traslada al lugar reportado e interviene la avería de acuerdo al instructivo que corresponda.
10		Reporta vía telefónica la intervención efectuada proporcionando la siguiente información: 6.-Actividades realizadas en la intervención 7.-Tiempo empleado en la intervención y personal que intervino.(horas hombre) 8.-Materiales empleados 9.-Fecha y hora de terminación de la atención a la avería.
11	SECCION DE RED CONTRA INCENDIO	Recibe la información citada y reporta al PDC o CC la terminación de la avería proporcionando: 11.-Nombre de quien reporta la avería como terminada y solicita: 12.-Nombre de quien recibe el reporte, anotando la información de éstos dos puntos en el "Reporte de maniobras, fallas y averías"
12	SECCION DE RED CONTRA INCENDIO - RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO -	Al finalizar su turno, registra la intervención en el "Reporte de actividades realizadas" en original y lo turna para Vo. Bo.
13	SECCION DE RED CONTRA INCENDIO - SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO -	Recibe el "Reporte de actividades realizadas", lo revisa; en su caso, elabora la "Hoja de trabajos no realizados" en original y copia, otorga Vo. Bo. al "Reporte de actividades realizadas" y turna ambos documentos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

13

X

95

DE: 30

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
14	SECCION DE RED CONTRA INCENDIO - JEFATURA Y/O SUBJEFATURA -	Recibe el original del "Reporte de actividades realizadas" y, en su caso, la "Hoja de trabajos no realizados" en original y copia, analiza la información, verifica las causas de las actividades no realizadas - en su caso-, como falta de material y/o refacciones o de transporte, etc. y aplica las medidas correctivas que procedan.
15		Archiva el original del "Reporte de actividades realizadas" y la copia de la "Hoja de trabajos no realizados" y el original de ésta última los envía al área de Programación y Control para efectos de evaluación. TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA


PAG. 9

13

X

95

DE: 30

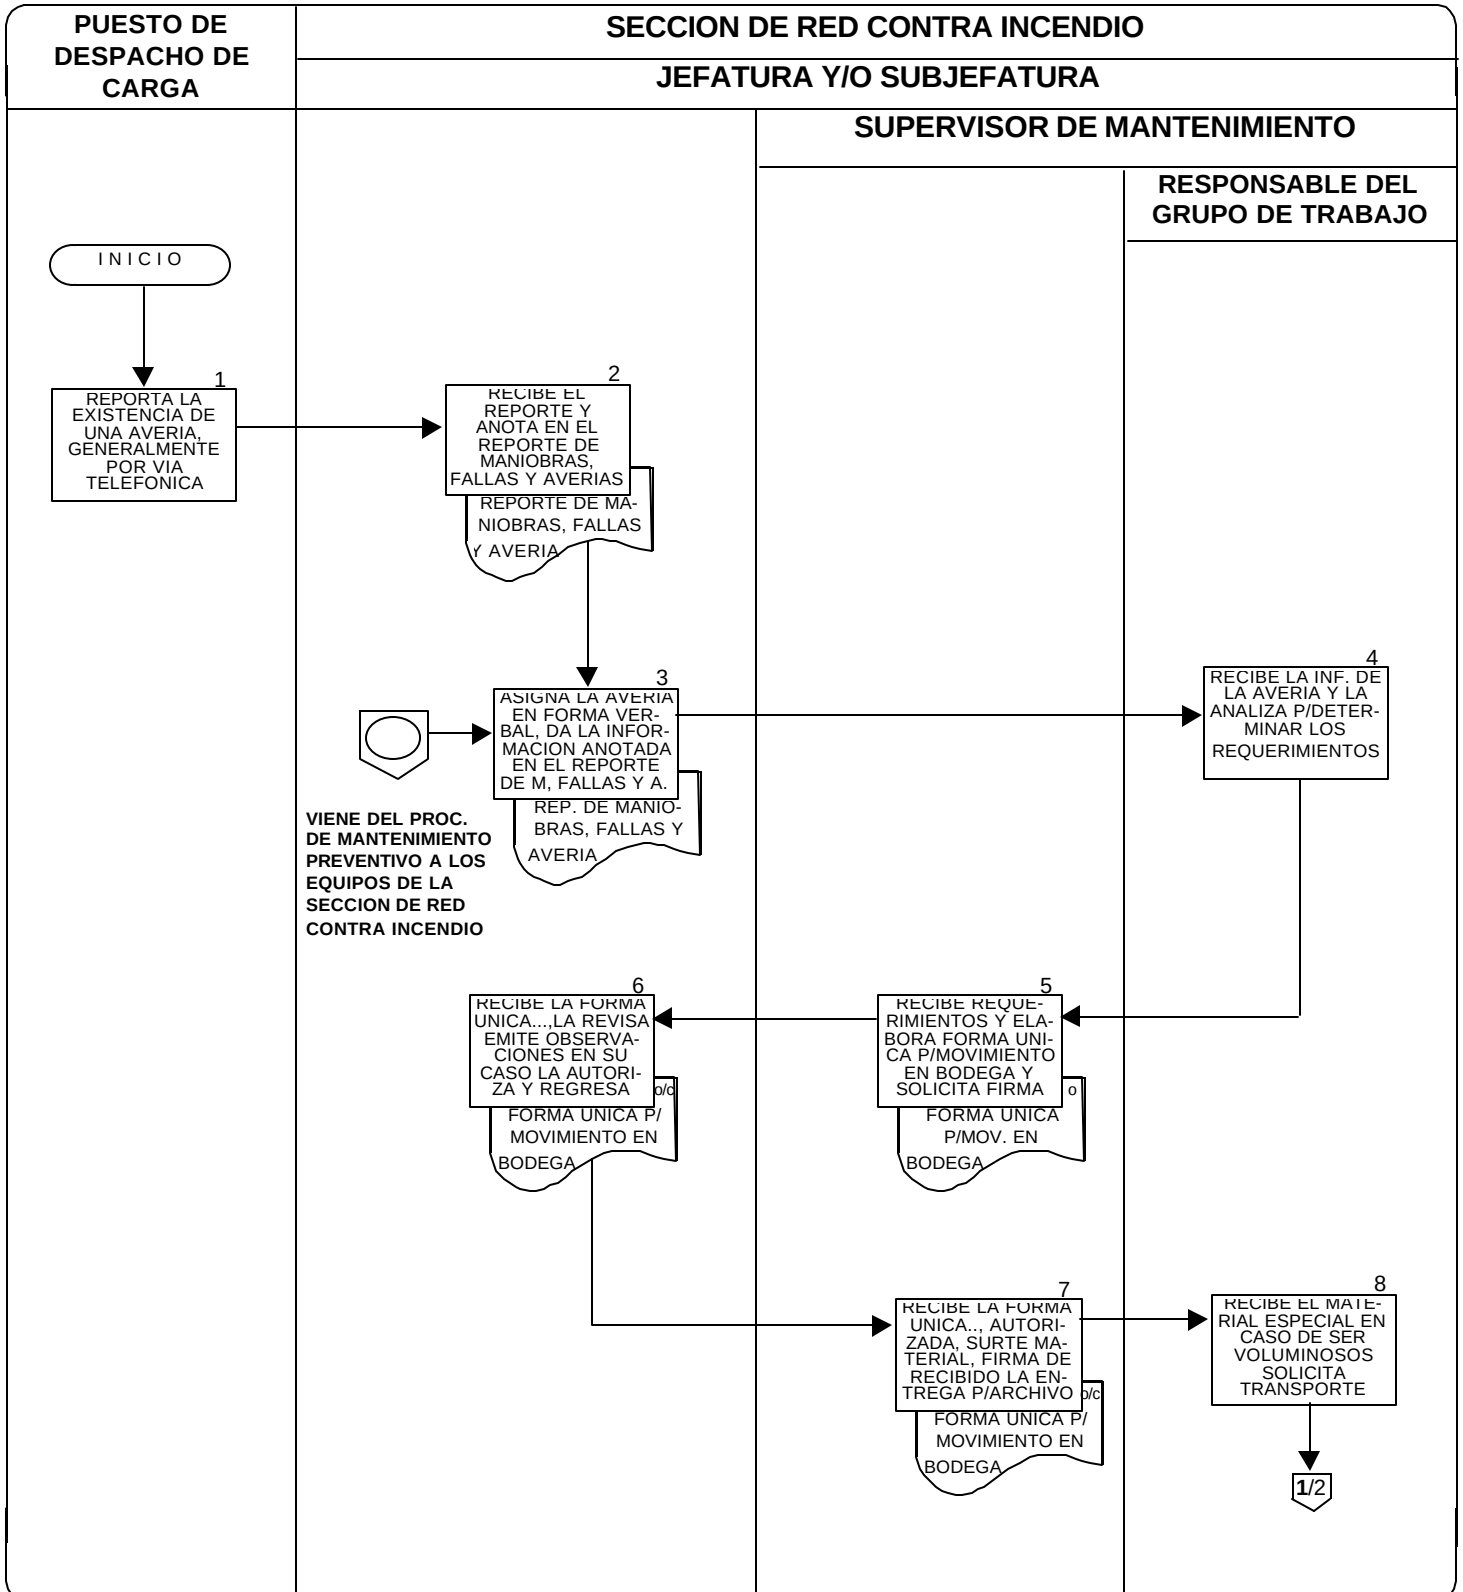



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

13

X

95


DE: 30

SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

JEFATURA Y/O SUBJEFATURA

SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DEL GRUPO DE TRABAJO

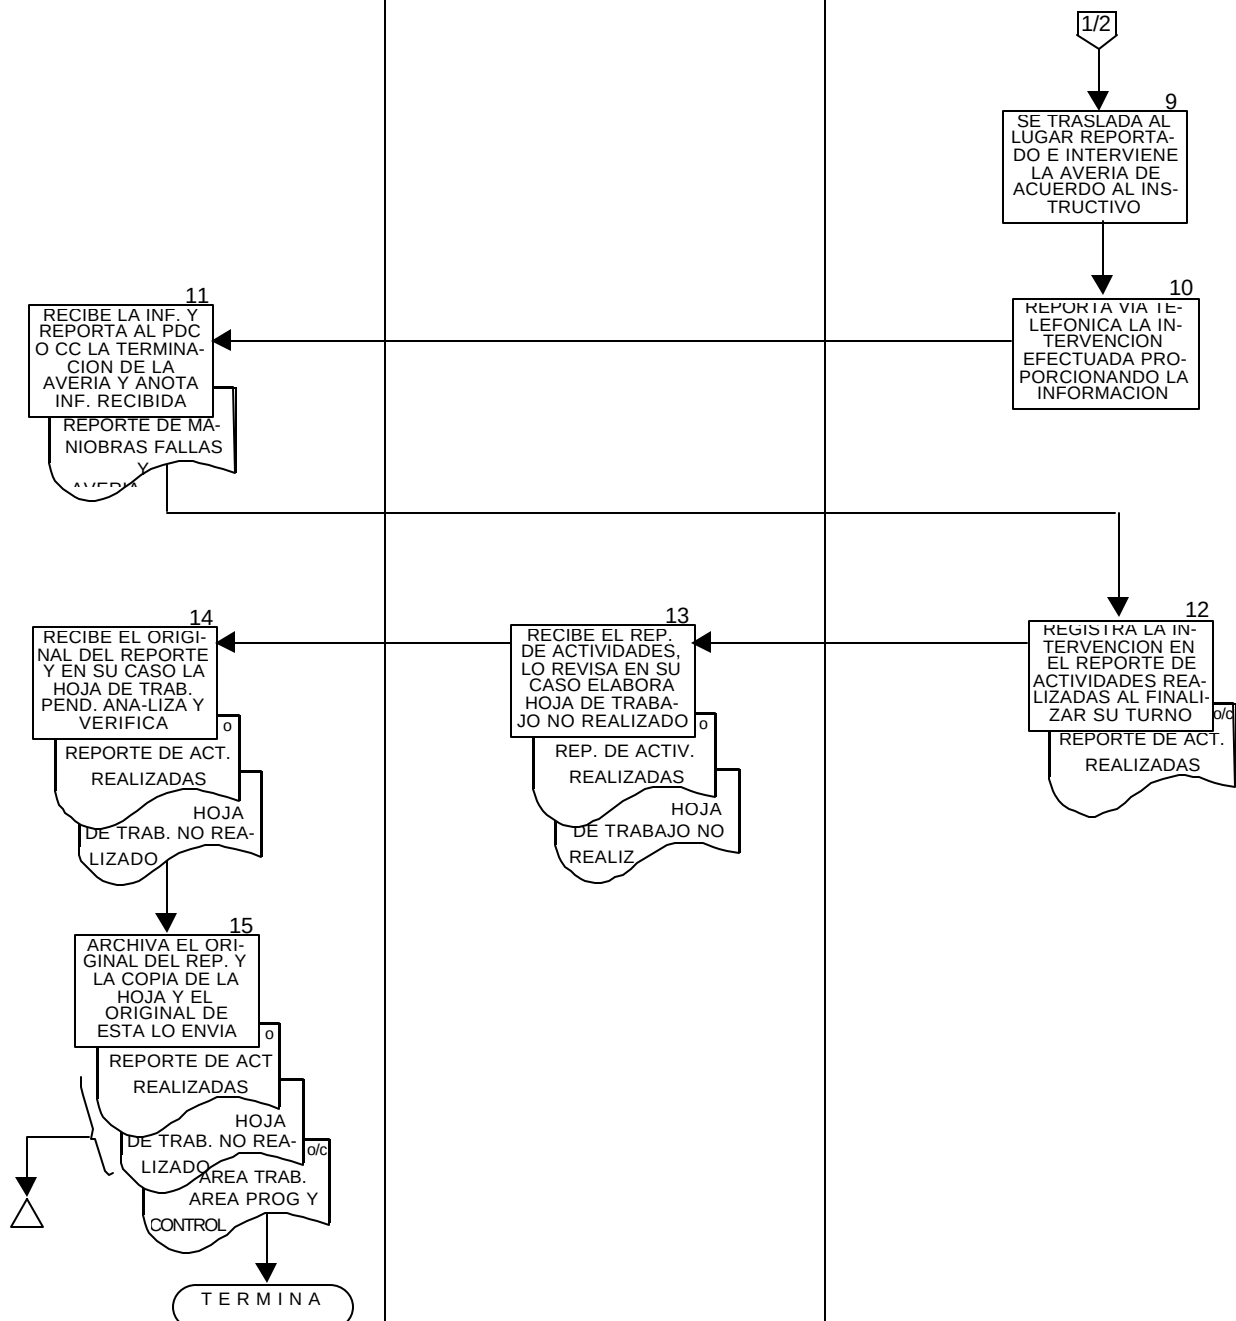



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA PAG. 11

13 X 95 DE: 30

FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- FORMA UNICA PARA MOVIMIENTO EN BODEGA
- REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
- HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

13

13

X

95

DE:

30

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

FORMA UNICA PARA MOVIMIENTO EN BODEGA

CLAVE:

S/N

OBJETIVO

Controlar los movimientos de entrada y salida de materiales, herramientas y refacciones de la bodega de la sección de Red Contra Incendio.

FORMULACION A CARGO DE:

Supervisor de Mantenimiento

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCION:

Original.- Jefatura y/o Subjefatura de Sección

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

14

13

X

95

DE:

30

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA:

FORMA UNICA PARA MOVIMIENTO EN BODEGA

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN DE	Nombre de la sección que corresponda
2	FOLIO NO.	Número progresivo del control interno de la bodega
3	FECHA: MOVIMIENTO	Día, mes y año de elaboración de la forma.
4	ENTRADA -NOTA DE ENTRADA AL ALMACÉN -MATERIAL DE RECUPERACIÓN -COMPRA DIRECTA -ESPECIAL	Señalar (X) el tipo de entrada que se realice
5	TRASPASO DE: A:	Nombre de las secciones que se traspasan materiales y/o refacciones.
6	SALIDA -ORDEN DE T. -EMERGENCIA -ESPECIAL	Señalar (X) el tipo de salida que corresponda
7	NO. E.:	Sin Uso
8	NO. O.T.	Sin uso
9	BODEGA	Nombre de la bodega donde se realizó el movimiento
10	NO.	Número progresivo de la partida

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

15

13

X

95

DE:

30

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

- | | | |
|----|---------------|---|
| 11 | CÓDIGO | El código del artículo |
| 12 | DESCRIPCIÓN | La descripción del artículo |
| 13 | UNIDAD | La unidad de medida que corresponda (kilo, litro, etc.) |
| | CANTIDAD | |
| 14 | SURT | Cantidad del artículo entregado |
| 15 | UTIL | Cantidad del artículo utilizada |
| 16 | DEV. | Cantidad del artículo devuelta (En su caso) |
| 17 | OBSERVACIONES | Información adicional respecto del artículo, lugar de utilización, etc. |


USO EXCLUSIVO PARA TRASPASO

- | | | |
|----|---|--|
| 18 | RECIBE
NOMBRE:
FIRMA:
NO. EXP.: | Nombre completo, firma y número de expediente de cada persona que recibe el artículo |
| 19 | SELLO DE LA BODEGA | Sello de la bodega de entregado |
| 20 | AUTORIZÓ
NOMBRE:
FIRMA:
EXP. NO.: | Nombre completo, firma y número de expediente del Jefe y/o Subjefe de Sección |
| 21 | ENTREGA
(ENCARGADO)
NOMBRE:
FIRMA:
EXP. NO. | <u>Sin uso</u> |

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA PAG. 16

13 X 95 DE: 30

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

22	RECIBO DE CONFORMIDAD	Nombre completo, firma y número de expediente del Supervisor de Mantenimiento
	NOMBRE:	
	FIRMA:	
	EXP. NO.:	




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG.	17
------	----

13

X

95

DE: 30

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES MECANICAS E HIDRAULICAS
SECCION RED CONTRA INCENDIO

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

GRUPO: (1) NOMBRE: (2) HOJA (3) FECHA (4)

[illegible]

PERSONAL ASISTENTE : _____
PERSONAL FALTANTE: _____
PERSONAL DESCANSO : _____ (10)
PERSONAL VACACIONES: _____
TOTAL DEL GRUPO: _____

OBSERVACIONES: _____

(11)

Vo. Bo.
(12)

ENTRADASALIDA


VEHICULO No.	GASOLINA	Kms	(13)	GASOLINA	Kms	ACEITE
--------------	----------	-----	------	----------	-----	--------



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA			PAG.	18
13	X	95	DE:	30

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar y reportar diariamente las actividades realizadas de mantenimiento preventivo y correctivo.

FORMULACION A CARGO DE: Responsable del grupo de trabajo que corresponda.

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Jefatura y/o Subjefatura de Sección.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

19

13

X

95

DE:

30

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	GRUPO	Identificación del grupo de trabajo.
2	NOMBRE	Nombre del responsable del grupo.
3	HOJA	Número de hojas que integra el reporte.
4	FECHA	Día, mes y año de referencia.
5	FALLA NO.	Número de falla del control de PDC o CC, en caso de mantenimiento correctivo.
6	UBICACIÓN	Especificación del lugar, línea, taller y edificio.
7	COMPONENTE DEL S.C.I.	Componente específico del sistema contra incendio que se intervino.
8	TRABAJO REALIZADO	Descripción detallada, pero breve, de las actividades realizadas.
9	MATERIAL UTILIZADO	Descripción del material utilizado en el mantenimiento preventivo y/o correctivo.
10	PERSONAL ASISTENTE: PERSONAL FALTANTE: PERSONAL DESCANSO: PERSONAL VACACIONES TOTAL GRUPO:	Nombre completo del personal del grupo, según sea el caso.
11	OBSERVACIONES	Información general referente al mantenimiento realizado o al grupo.
12	VO. BO:	Firma de Vo. Bo. del responsable del grupo.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

13

X

95

DE: 30

No

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

13	ENTRADA VEHÍCULO NO. GASOLINA KMS. SALIDA GASOLINA KMS. ACEITE	En caso de vehículo cedido a la sección los litros de combustible y kilometraje al inicio y fin del servicio.
----	---	---

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

13

X

95

DE: 30

HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS

1/3
GRUPO : (3)

HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS

SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

REPORTE QUINCENAL No. (1)

FECHA DEL AL DE (2) DE 19

ATENCION DE AVERIAS

TIPO	FECHA	REPORTADA POR	LOCALIZACION	CAUSA	ACCION CORRECTIVA	TIEMPO	TRABAJADORES	TIEMPO TOTAL	M.P.P. NO REALIZADO	OBSERVACIONES
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

TRABAJOS NO PROCESADOS

CLASIFICACION	FECHA	LOCALIZACION	DESCRIPCION DEL TRABAJO	TIEMPO	TRABAJADORES	TIEMPO TOTAL	M.P.P. NO REALIZADO	OBSERVACIONES
(15)	(16)	(17))	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23))

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

13

X

95

DE: 30

HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS



HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS

GRUPO ____ (3) ____

SELECCIÓN DE RED CONTRA INCENDIO
 REPORTE QUINCENAL No. ____
 FECHA DEL ____ AL ____ DE ____

AUSENTISMO						
TIPO	FECHA	TIEMPO	GRUPO	M.P.P NO REALIZADO	OBSERVACIONES	NOTAS
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)

IMPEDIMENTO DE ACCESO A ESTACIONES Y/O LOCALES								
CLASIFICACION	FECHA	LOCALIZACION	MOTIVO	TIEMPO	TRABAJADORES	TIEMPO TOTAL	M.P.P.NO REALIZADO	OBSERVACIONES
(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)

FALTA DE REFACCIONES Y/O MATERIALES									
FECHA	TIPO DE	PARA EL EQUIPO	LOCALIZACION	MOTIVO DE LA FALTA	TIEMPO	TRABAJADORES	TIEMPO TOTAL	M. P. P. NO REALIZADO	OBSERVACIONES
(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA			PAG.	23
13	X	95	DE:	30

HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS



HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS

3/3

SELECCIÓN DE RED CONTRA INCENDIO
 REPORTE QUINCENAL No. _____
 FECHA DEL ____ AL ____ DE ____

FALTA DE TRANSPORTE									
FECHA	SOLICITADO A:	NOMBRE:	EMPLEADO EN	MOTIVO DE LA FALTA	TIEMPO	TRABAJADORES	TIEMPO TOTAL	M.P.P.NO REALIZADO	OBSERVACIONES
(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)

OTROS							
FECHA	MOTIVO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	TIEMPO	TRABAJADORES	TIEMPO TOTAL	M. P. P. NO REALIZADO	OBSERVACIONES
(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.

 (68)

 (20)

 (69)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

13

X

95

DE: 30

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar y reportar específicamente las actividades realizadas y las no realizadas, así como las causas de éstas últimas.

FORMULACION A CARGO DE:

Responsable del grupo de trabajo que corresponda.

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

No. DE EJEMPLARES

Original y copia

DISTRIBUCION:

Original.- Area de Programación y Control del Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas.

Copia.- Jefatura y/o Subjefatura de Sección.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

25

13

X

95

DE:

30

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

HOJA DE TRABAJOS NO REALIZADOS

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	REPORTE QUINCENAL NO.	Número progresivo de control interno.
2	FECHA DEL__AL__DE__1994	Fecha correspondiente a la quincena.
3	GRUPO:	Clave del grupo que corresponda.
	ATENCION DE AVERIAS	
4	TIPO:	Tipo de avería
5	FECHA:	Día, mes y año del reporte.
6	REPORTADA POR	Nombre de quien reporta por parte de PDC o CC.
7	LOCALIZACIÓN	Ubicación específica de la avería.
8	CAUSA	Causa de la avería (reportada)
9	ACCIÓN CORRECTIVA	Actividades realizadas para solucionarla.
10	TIEMPO	Tiempo empleado en la realización de actividades.
11	# TRABAJADORES	Número de trabajadores que intervinieron.
12	TIEMPO TOTAL	La suma del tiempo empleado para cada trabajador.
13	M.P.P. NO REALIZADO	La descripción de actividades de mantenimiento preventivo programado no realizadas.
14	OBSERVACIONES	Información adicional que apoye el análisis de atención de averías.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 26

13

X

95

DE: 30

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
15	CLASIFICACIÓN	Sin uso
16	FECHA	Día, mes y año de realización de trabajo.
17	LOCALIZACIÓN	Ubicación de la avería
18	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	Actividades realizadas para solucionar el problema
19	TIEMPO	Tiempo empleado en la realización de actividades.
20	# TRABAJADORES	Número de trabajadores que intervinieron.
21	TIEMPO TOTAL	La suma del tiempo empleado para cada trabajador.
22	M.P.P. NO REALIZADO	La descripción de actividades de mantenimiento preventivo programado no realizadas.
23	OBSERVACIONES	Información adicional que apoye el análisis de los trabajos no programados.
	AUSENTISMO	
24	TIPO	Tipo de ausentismo como incapacidades, faltas, capacitación, etc.
25	FECHA	Día, mes y año del ausentismo.
26	TIEMPO	Especificación del tiempo de ausencia.
27	GRUPO	Clave de identificación del grupo de trabajo que corresponda.
28	M.P.P. NO REALIZADO	La descripción de actividades de mantenimiento preventivo programado no realizadas.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

27

13

X

95

DE:

30

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
29	OBSERVACIONES	Información adicional que apoye el análisis del ausentismo.
30	NOTAS	Información adicional que apoye el análisis del ausentismo.
	IMPEDIMENTO DE ACCESO A LOCALES	
31	CLASIFICACIÓN	Sin uso
32	FECHA	Día, mes y año del impedimento.
33	LOCALIZACIÓN	Ubicación específica del lugar en cuestión.
34	MOTIVO	Explicación del impedimento como cambio de cerradura, etc.
35	TIEMPO	La cantidad de horas perdidas por el impedimento, desde el traslado del personal.
36	# TRABAJADORES	Número de trabajadores que intervendrían.
37	TIEMPO TOTAL	La suma del tiempo empleado por cada trabajador.
38	M.P.P. NO REALIZADO	La descripción de actividades de mantenimiento preventivo programado no realizadas.
39	OBSERVACIONES	Información adicional que apoye el análisis de los impedimentos.
	FALTA DE REFACCIONES Y/O MATERIALES	

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 28

13

X

95

DE: 30

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
40	FECHA	Día, mes y año de la falta de refacciones y/o materiales.
41	TIPO DE	Especificación de las refacciones y/o materiales.
42	PARA EL EQUIPO	Especificación del equipo
43	LOCALIZADO	Area de ubicación
44	MOTIVO DE LA FALTA	Explicación breve al respecto.
45	TIEMPO	Cantidad de horas perdidas según el programa de mantenimiento preventivo.
46	# TRABAJADORES	Número de trabajadores que intervendría.
47	TIEMPO TOTAL	La suma del tiempo perdido por cada trabajador
48	M.P.P. NO REALIZADO	La descripción de las actividades de mantenimiento preventivo programado no realizadas.
49	OBSERVACIONES	Información adicional que apoye el análisis de las causas de falta de refacciones y/o materiales.
	FALTA DE TRANSPORTE	
50	FECHA	Día, mes y año de solicitud del servicio.
51	SOLICITADO A	La identificación y ubicación del pool de vehículos.
52	NOMBRE	Nombre del responsable del pool de vehículos
53	EMPLEARLO EN	Lugar de destino del vehículo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG.

29

13

X

95

DE:

30

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
54	MOTIVO DE LA FALTA	Explicación (breve) recibida de la negativa.
55	TIEMPO	Tiempo aproximado a emplear en la actividad no realizada.
56	# TRABAJADORES	Número de trabajadores que intervendrían.
57	TIEMPO TOTAL	La suma del tiempo perdido por cada trabajador.
58	M.P.P. NO REALIZADO	La descripción de las actividades de mantenimiento preventivo programado no realizadas.
59	OBSERVACIONES	Información adicional que apoye el análisis de la falta de transporte.
60	FECHA	Día, mes y año de la actividad.
61	MOTIVO	Explicación breve del motivo.
62	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	Especificación breve.
63	TIEMPO	Cantidad de horas empleadas
64	# TRABAJADORES	El total de trabajadores que intervinieron.
65	TIEMPO TOTAL	La suma del tiempo empleado por cada trabajador.
66	M.P.P. NO REALIZADO	Las actividades de mantenimiento preventivo programado no realizadas.
67	OBSERVACIONES	Información adicional que apoye el análisis de lo realizado.
68	ELABORÓ	Nombre y firma del supervisor de mantenimiento.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCION DE RED CONTRA INCENDIO

VIGENCIA

FECHA

PAG. 30

13

X

95

DE: 30

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

69 REVISÓ

Nombre y firma del Subjefe de la Sección de Red contra Incendio.

70 VO. BO.

Nombre y firma del Jefe de Sección de Red contra Incendio.