

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

235

FECHA

27 - X - 97

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Procedimiento para el Mantenimiento Correctivo a los Equipos de la Sección de Computadoras.

OBJETIVO : Regular la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo necesarias para solucionar en forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y equipos que conforman la Sección de Computadoras.

CONTENIDO: Objetivo, Políticas de Operación, Descripción de las Actividades, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de Páginas: 22.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 17-X-95

ACTUALIZACIONES**DIRECCION (ES)****RESPONSABLE (S)**Gerencia de Instalaciones Fijas

Vo. Bo.

Ing. José Antonio Torres IbarraNombre y firma del ResponsableGerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

Lic. Hector Eduardo Reyes CarcanoNombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Sustituye al procedimiento de mismo nombre y número de folio de fecha 17-X-95 (Primera Actualización).



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

27

X

97

DE: 22

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE COMPUTADORAS




CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA			PAG.	2
27	X	97	DE:	22

OBJETIVO

Regular la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo necesarias para solucionar en forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y equipos que conforman la Sección de Computadoras.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

27

X

97

DE: 22

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento correctivo a las instalaciones y equipos que conforman la Sección de Computadoras.
- El mantenimiento correctivo a las instalaciones y equipos de la Sección de Computadoras es responsabilidad de la mencionada sección, dependiente del Departamento de Automatización y Control.
- El personal técnico tiene la responsabilidad de llevar la herramienta, instrumental y el equipo necesarios para la atención de toda avería.
- Toda avería será intervenida por el personal técnico que deberá portar la ropa y equipo de seguridad necesarios.
- Cuando una avería sea reportada a la permanencia, el personal técnico deberá hacerlo del conocimiento de la Jefatura de Sección.
- Cuando se está atendiendo una avería deberá reportarse periódicamente en el siguiente lapso al área correspondiente:
 - A los 45 minutos: Comunicarse a la permanencia con personal de la categoría superior.
 - A los 60 minutos: Comunicarse con la Jefatura de la Sección.
 - A 1 Hr. con 15 minutos: Comunicarse con el Puesto Despacho de Carga (PDC) y notificarle el avance en la atención de la avería.
 - Dar por terminada la avería al PDC en cuanto esté solucionada.
- Es responsabilidad de la Jefatura de Sección tener un lote de refacciones en buen estado en la permanencia.
- Los Supervisores de Mantenimiento deberán elaborar el reporte de mantenimiento correctivo con todas las averías registradas durante el día.
- El Personal Técnico deberá reportar todas aquellas averías que de forma independiente se encuentren al realizar el mantenimiento correctivo, para que sean programadas y atenderlas oportunamente.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

27

X

97

DE: 22

- En la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo, las averías que son reportadas con más frecuencia a la Sección de Computadoras son:
 1. Puesto de diálogos 1 ó 2 bloqueada
 2. Puesto de diálogos 1 ó 2 no acepta diálogos
 3. Sistema de optimización no da salidas
 4. Sistema de optimización sin seguimiento
 5. Falla en equipo AYDIN.
 6. Sistema BINOI no opera
 7. Platina PGT lámparas fundidas
 8. Mando injustificado de itinerarios en terminal.
 9. CDV no señala presencia de tren.
- Cada avería tiene un procedimiento propio para su atención, el cual puede realizarse en el PCC, en el TCO, BINOI o Gestión.
- Cuando la atención de la avería afecta la operación se debe informar al PDC y al Jefe de Departamento sobre los trabajos que se efectuaron.
- Para los efectos del presente procedimiento se entenderá por computadoras a las instalaciones y equipos que a continuación se enuncian:
 - 1.- Equipos:
 - 1.1 Regulación automática
 - 1.2 Lógica número de tren
 - 1.3 Gestión
 - 1.4 BINOI
 - 1.5 Alimentación



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

27

X

97

DE: 22

2.- Subequipos:

2.1 Armario de RTP

2.2 Armario de conmutación

2.3 Computador de regulación (Tráfico, Adquisición de datos y diálogos y de conmutación).

2.4 Computador de gestión

2.5 Impresora de línea

2.6 Cesto de número de tren

2.7 Indicadores de número de tren

2.8 Monitores de video

2.9 Platinas PGT y monitores de diálogo

2.10 Unidad de disco

2.11 Canasta SAC's.

2.12 Monitores AYDIN y cestos

2.13 Sistema telefónico

2.14 Tablero de Control Optico y PML's.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

27

X

97

DE: 22

2.15 Armario ondulator

2.16 Armario rectificador

2.17 Armario distribución

2.18 Cofre distribución

2.19 Banco de baterías

3. Módulos:

3.1 Rack

3.2 Cajón

3.3 Nivel

4. Componentes:

4.1 Tarjeta (TARJ)

4.2 Relevador (RELE)

4.3 Fusible (FUS)

4.4 Botón (BOTO)

4.5 Fuente (FNTE)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA			PAG.	7
27	X	97	DE:	22

4.6 Diodo (DIOD)


4.7 Hilo (HILO)

4.8 Lámpara (LAMP)

4.9 Timbre (TIMB)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA			PAG. 8
27	X	97	DE: 22

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	PUESTO DE DESPACHO DE CARGA - INSPECTOR DE TURNO -	Reporta la avería vía telefónica.
2	SECCIÓN DE COMPUTADORAS - PERSONAL TÉCNICO-	Registra en la "Bitácora de control de averías" de la sección, los siguientes datos de recepción de la avería: 1.- Fecha de elaboración de la "Bitácora..." 2.- Fecha de recepción de la avería 3.- Número de la avería en el PDC. 4.- Hora en que el PDC reporta la avería a la permanencia 5.- Descripción de los efectos que se presentan debido a la avería 6.- Lugar donde se presentaron los efectos de la avería 7.- Nombre del técnico de la Sección de Computadoras que recibe el reporte de la avería.
3		Solicita información adicional de la avería con el Operador del Tablero de Control Optico (TCO), Gestión o BINOI con la finalidad de llevar las herramientas adecuadas.
4		Se traslada al sitio en donde se presenta la avería ya sea PCC-I, PCC-II, Gestión o BINOI.
5		Inicia la intervención de la avería, en caso necesario se le notifica la misma al operador del equipo.
6		Comunica al operador interesado - una vez solucionada la avería -, que el equipo de la Sección de Computadoras ya está operando en condiciones normales.
7		Notifica al Inspector por PDC la terminación de la avería, indicando la causa y la intervención efectuada.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

27

X

97

DE: 22

- 8
- Registra en la "Bitácora de control de avería" de la sección los datos de terminación de la avería indicando:
- 8.- Fecha de terminación de la avería
 - 9.- Hora en que el PDC recibe el reporte de terminación de la atención de la avería
 - 10.- Equipo y/o subequipo que falló
 - 11.- Breve descripción de la intervención realizada
 - 12.- Nombre del técnico de la Sección de Computadoras que reporta la terminación de la atención de la avería al PDC.
 - 13.- Nombre del Inspector en turno del PDC que recibe el reporte de terminación de la atención de la avería.
- 9 SECCIÓN DE COMPUTADORAS - ENCARGADO DEL GRUPO DE TRABAJO
- Elabora el "Informe de actividades diarias" en original y lo turna.
- 10 SECCIÓN DE COMPUTADORAS - SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO-
- Recibe el "Informe de actividades diarias" y registra las averías en el "Reporte complementario de mantenimiento correctivo" (Original y dos copias) y distribuye:
- Original.- Departamento de Automatización y Control
 - Copia No. 1.- Subjefatura del departamento, Área de computadoras
 - Copia No. 2.- Jefatura de Sección de Computadoras
 - Original del Informe de actividades diarias.- Archivo

TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA


PAG. 10

27

X

97

DE: 22

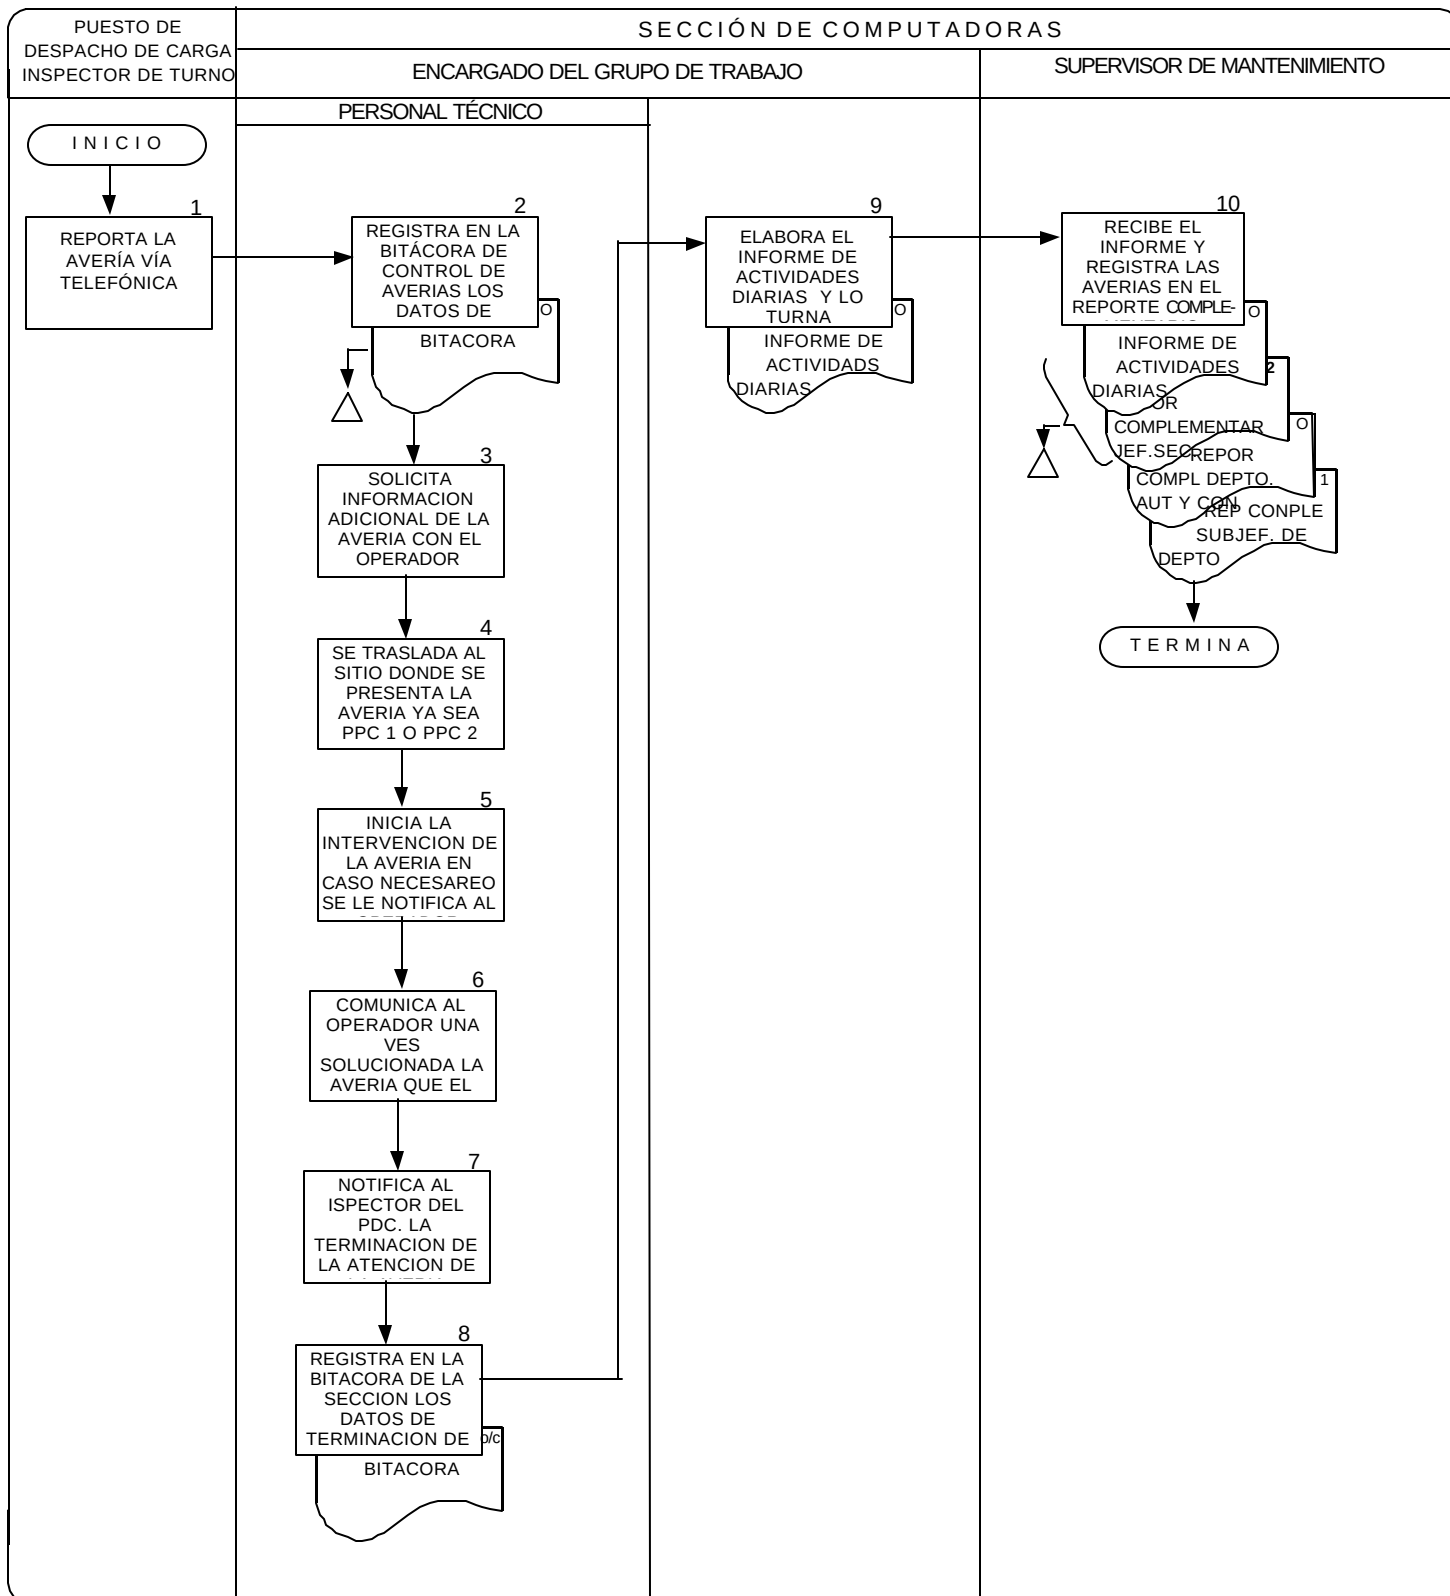



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

27

X

97

DE: 22

FORMATOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- BITÁCORA DE CONTROL DE AVERÍAS*
- INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS
- REPORTE COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
- BITÁCORA DE INTERVENCIONES AVERÍAS NO REPORTADAS*


*Sólo se incluye para efectos ilustrativos

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12


27

X

97

DE: 22

BITÁCORA DE CONTROL DE AVERÍAS



SECCIÓN DE COMPUTADORAS
BITÁCORA DE CONTROL DE AVERÍAS

(1)

MES

AÑO

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

27

X

97

DE: 22


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

27

X

97

DE: 22

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS

DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

ÁREA DE: (1)

SECCIÓN: (2) GRUPO: (3) FECHA: (4)

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

AVERÍAS ATENDIDAS (No. DE PDC)	TIEMPO DE INTERV.	HORA INICIO INTERV.	PERSONAL QUE INTERV.	REFACCIONES USADAS	OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPOS	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	MATERIALES USADOS	EQ. P	EQ. R	U.M.P.	U.M.R.
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

EQUIPOS	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	MATERIALES USADOS	EQ. R	U.M.R.
(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(18)

PERSONAL ASISTENTE:

OBSERVACIONES

(19)

(21)

PERSONAL FALTANTE:

(20)

ELABORÓ (TÉCNICO RESPONSABLE)

REVISÓ (SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO)

NOMBRE: (22) FIRMA

NOMBRE (23) FIRMA



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

27

X

97

DE: 22

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS”

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar e informar diariamente de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Personal técnico de la Sección de Computadoras

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCIÓN:

Original.- Supervisor de mantenimiento



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

27

X

97

DE: 22

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS”

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	ÁREA DE	El área de adscripción del grupo de trabajo.
2	SECCIÓN	La sección correspondiente al grupo de trabajo.
3	GRUPO	La clave de el grupo correspondiente.
4	FECHA	Día, mes y año en el que se elaboró la forma.
5	NO DE PDC	Número de control del PDC de las averías atendidas durante el turno
6	TIEMPO DE INTERV.	Tiempo de intervención efectiva del personal que atendió la avería descontando tiempos de traslado, de espera y coordinación con otras áreas.
7	HORA INICIO INTERV.	La hora estimada de inicio de intervención de la avería.
8	PERSONAL QUE INTERV.	Cantidad y categoría del personal que atendió la avería.
9	REFACCIONES USADAS	El nombre de las refacciones utilizadas para corregir la avería.
10	OBSERVACIONES O COMENTARIOS ADICIONALES	Información adicional que apoye la atención del mantenimiento correctivo



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

27

X

97

DE: 22

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
11	EQUIPOS	La descripción de el equipo al que se le proporcionó el mantenimiento preventivo, programado o no programado según corresponda.
12	UBICACIÓN	Especificación del lugar donde se localiza la avería reportada, programada o no programada según corresponda.
13	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Especificación de la intervención realizada, programada o no programada según corresponda.
14	MATERIALES USADOS	El nombre de los materiales utilizados durante el mantenimiento preventivo, programado o no programado según corresponda.
15	EQ. P	La cantidad de equipos a intervenir según el Programa de Mantenimiento Preventivo.
16	EQ.R	La cantidad real de los equipos intervenidos, programados o no programados, según corresponda.
17	U.M.P.	Las horas hombre programadas en la atención de cada equipo, expresadas en unidades de mantenimiento..
18	U.M.R.	Las horas hombre reales utilizadas en la intervención de cada equipo, programado o no programado, según corresponda, expresadas en unidades de mantenimiento..



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

27

X

97

DE: 22

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
19	PERSONAL ASISTENTE	El nombre completo del personal de grupo que registro asistencia.
20	PERSONAL FALTANTE	El nombre completo del personal que no registro asistencia.
21	OBSERVACIONES	Información adicional que apoye el desarrollo de actividades de mantenimiento correctivo
22	ELABORÓ	Nombre completo y la firma del responsable de la realización de las actividades de grupo
23	REVISÓ	Nombre completo y firma del personal responsable de la revisión del reporte y de las actividades realizadas por el grupo de trabajo.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

27

X

97

DE: 22

REPORTE COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA		(1)	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS										ELABORÓ: (4)		
DÍA		MES	AÑO	SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTRÓNICAS										NOCTURNO: _____	
SECCIÓN DE:		(2)		DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL										MATUTINO: _____	
ÁREAS		(3)		REPORTE COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO										VESPERTINO: _____	
ACTUALIZAR	No. DE PDC	LÍNEA	CAUSA	COND. CAUSA				INTERVENCIÓN				COD. INTERV.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)							
FECHA TERM.	HORA TERM.	TIEMPO	TIPO AVERÍA	ESTACIÓN	UBICACIÓN	SUBSISTEMA	No. SUBSIST.	EQUIPO	SUBEQUIPO	MÓDULO	No. MÓDULO				
(11)	(12)		(13)		(14)			(15)	(16)	(17)					
COMPONENTES		OBSERVACIONES													
(18)		(19)													
ACTUALIZAR	No. DE PDC	LÍNEA	CAUSA	COND. CAUSA				INTERVENCIÓN				COD. INTERV.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)							
FECHA TERM.	HORA TERM.	TIEMPO	TIPO AVERÍA	ESTACIÓN	UBICACIÓN	SUBSISTEMA	No. SUBSIST.	EQUIPO	SUBEQUIPO	MÓDULO	No. MÓDULO				
(11)	(12)		(13)		(14)			(15)	(16)	(17)					
COMPONENTES		OBSERVACIONES													
(18)		(19)													
ACTUALIZAR	No. DE PDC	LÍNEA	CAUSA	COND. CAUSA				INTERVENCIÓN				COD. INTERV.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)							
FECHA TERM.	HORA TERM.	TIEMPO	TIPO AVERÍA	ESTACIÓN	UBICACIÓN	SUBSISTEMA	No. SUBSIST.	EQUIPO	SUBEQUIPO	MÓDULO	No. MÓDULO				
(11)	(12)		(13)		(14)			(15)	(16)	(17)					
COMPONENTES		OBSERVACIONES													
(18)		(19)													
ACTUALIZAR	No. DE PDC	LÍNEA	CAUSA	COND. CAUSA				INTERVENCIÓN				COD. INTERV.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)							
FECHA TERM.	HORA TERM.	TIEMPO	TIPO AVERÍA	ESTACIÓN	UBICACIÓN	SUBSISTEMA	No. SUBSIST.	EQUIPO	SUBEQUIPO	MÓDULO	No. MÓDULO				
(11)	(12)		(13)		(14)			(15)	(16)	(17)					
COMPONENTES		OBSERVACIONES													
(18)		(19)													
ACTUALIZAR	No. DE PDC	LÍNEA	CAUSA	COND. CAUSA				INTERVENCIÓN				COD. INTERV.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)							
FECHA TERM.	HORA TERM.	TIEMPO	TIPO AVERÍA	ESTACIÓN	UBICACIÓN	SUBSISTEMA	No. SUBSIST.	EQUIPO	SUBEQUIPO	MÓDULO	No. MÓDULO				
(11)	(12)		(13)		(14)			(15)	(16)	(17)					
COMPONENTES		OBSERVACIONES													
(18)		(19)													
ACTUALIZAR	No. DE PDC	LÍNEA	CAUSA	COND. CAUSA				INTERVENCIÓN				COD. INTERV.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)							
FECHA TERM.	HORA TERM.	TIEMPO	TIPO AVERÍA	ESTACIÓN	UBICACIÓN	SUBSISTEMA	No. SUBSIST.	EQUIPO	SUBEQUIPO	MÓDULO	No. MÓDULO				
(11)	(12)		(13)		(14)			(15)	(16)	(17)					
COMPONENTES		OBSERVACIONES													
(18)		(19)													



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

27

X

97

DE: 22

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“REPORTE COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO”

CLAVE:	S/N
OBJETIVO	Tener el registro y control diario de las averías reportadas a la Sección de Computadoras, para efectuar su seguimiento y estadística.
FORMULACIÓN	Supervisor de mantenimiento de la Sección de Computadoras.
MEDIO DE ELABORACIÓN	Manual
No. DE EJEMPLARES	Original y dos copias
DISTRIBUCIÓN	Original.- Área administrativa del Departamento de Automatización y Control. Copia No. 1.- Subjefatura de Departamento.- Área Computadoras Copia No. 2.- Jefatura de la Sección de Computadoras



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

27

X

97

DE: 22

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“REPORTE COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	FECHA DIA__MES__AÑO__	Fecha de elaboración del reporte
2	SECCIÓN DE:	Nombre de la sección que corresponda
3	ÁREAS	El nombre de las áreas que corresponda
4	ELABORÓ: NOCTURNO: MATUTINO: VESPERTINO:	El nombre del supervisor de mantenimiento, según el turno que corresponda
5	ACTUALIZAR	Esta área se debe sombrear cuando se de por terminada la avería que haya quedado pendiente en un reporte anterior.
6	NO. DE P.D.C.	El número de control de la avería por parte del PDC
7	LÍNEA	El número de la línea en la cual ocurrió la avería.
8	CAUSA	Brevemente la causa que dio origen a la avería.
9	CÓD. CAUSA	El código o clave de la falla
10	INTERVENCIÓN	Brevemente el trabajo efectuado para la solución de la avería.
11	FECHA TERM.	La fecha de terminación de la avería reportada al PDC
12	HORA TERM.	La hora de terminación de la avería reportada al PDC



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LA
SECCIÓN DE COMPUTADORAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

27

X


97

DE: 22

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
13	TIPO DE AVERÍA	La abreviatura del tipo de avería.
14	UBICACIÓN	El lugar en donde se hizo la intervención (PCC, TCO, etc.).
15	EQUIPO	La abreviatura del equipo averiado.
16	SUBEQUIPO	La abreviatura del subequipo averiado.
17	MÓDULO	El nombre del módulo del equipo en el que se presentó la avería.
18	COMPONENTES	La abreviatura del componente afectado.
19	OBSERVACIONES	Información adicional con respecto a la avería.



UNIDAD ADMVA.	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA	PAG. 23
-------	---------

27	X	97	DE:	22
----	---	----	-----	----

Gerencia de Instalaciones Fijas – Departamento de Automatización y Control /Sección de Computadoras

[illegible]