

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

273

FECHA

17 - XII - 96

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE : Procedimiento para el Mantenimiento Correctivo a los Equipos de Baja Tensión

OBJETIVO : Solucionar en forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y equipos de baja tensión del Organismo, mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo necesarias, a fin de asegurar la continuidad del servicio.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de Páginas 18.

DIRECCION (ES)**RESPONSABLE (S)**Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

Lic. Andrés Figueroa Cobian

Nombre y firma del Responsable

Dirección de Operación

Vo. Bo.

Ing. Miguel Gerardo Regue Bustos

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERALVIGENTE A PARTIR DE : 17 - XII - 1996LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES:



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE
BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

17

XII

96

DE 16

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE
BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

17

XII

96

DE 16

OBJETIVO

Solucionar en forma inmediata las averías que presenten las instalaciones y equipos de baja tensión del Organismo, mediante la ejecución de las tareas de mantenimiento correctivo necesarias, a fin de asegurar la continuidad de la prestación del servicio.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

17

XII

96

DE 16

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento correctivo a las instalaciones y equipos de baja tensión.
- Para efectos de este documento se entenderá por:
 - **Servicio de mantenimiento correctivo.-** Aquel trabajo tendiente a restaurar las condiciones de operación de un equipo que se ha visto sometido a la acción de una avería o término de vida útil (Alumbrado), la cual le impide desarrollar la función para la que fue instalado.
 - **Pruebas eléctricas locales o de vacío.-** Son las que realiza el personal técnico en el sitio de la intervención.
 - **Pruebas eléctricas dinámicas a distancia.-** Son las que realiza el Regulador del P.D.C. conjuntamente con el personal de mantenimiento.
 - **P.D.C.-** Puesto de Despacho de Carga
- El PDC reporta las averías a los CBT (Control de Fallas de Baja Tensión), el cual lo turna al personal que tiene la obligación de atender la avería.
- El CBT al recibir reportes de averías, deberá analizarlas y determinar prioridades, procediendo a turnarlo al personal técnico para la reparación inmediata de aquellas que por encontrarse los equipos fuera de funcionamiento, pongan en alto riesgo su operación y, por consiguiente, la prestación del servicio al público usuario.
- La atención de averías puede realizarse con el personal técnico que se encuentre más cercano a la instalación en falla o con el personal que se encuentre en la permanencia, dependiendo de la hora en que se reciba el reporte.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE
BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

17

XII

96

DE 16

- En la atención de fallas prioritarias (que afecten la continuidad del servicio) deberá auxiliar todo el personal necesario de la Jefatura de Sección en la solución de las mismas.
- Referente a los problemas resueltos y pendientes del mantenimiento correctivo, además de los antecedentes que deben quedar por escrito en los "Reportes diarios de trabajo" y en la "Bitácora de Ingenieros", deberá existir información directa hacia la Jefatura de Sección.
- Los reportes de fallas de lámparas apagadas se atenderán con la siguiente prioridad:
 - 1.- Atención inmediata a locales, taquillas y diferentes partes de la estación.
 - 2.- Por programa o por bitácora al turno nocturno inmediato en el túnel.
- Los equipos de alumbrado a cargo de la Sección de Baja Tensión son:
 - 1.- Alumbrado de Emergencia
 - 1.1.- Unidad FAE Alumbrado de Emergencia
 - 1.2.- Tableros de Distribución de Circuitos
 - 1.3.- Lámparas de Alumbrado de Emergencia
 - 1.4.- Balastra de Alumbrado de Emergencia
 - 2.- Tableros de Distribución
 - 2.1.- Apagadores y Contactos
 - 2.2.- Lámparas de Alumbrado Normal
 - 2.3.- Balastras de Alumbrado Normal
 - 2.4.- Lámparas de Alumbrado Vapor de Mercurio



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

17

XII

96

DE 16

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	PUESTO DE DESPACHO DE CARGA (PDC) -REGULADOR-	Detecta o recibe reporte de la avería y la canaliza vía telefónica.
2	SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN CBT	Recibe el reporte y anota en Libro de Control de Averías la siguiente información: – La fecha de recepción del reporte – El número de falla (Avería por parte del P.D.C.) – La hora en que se recibe el reporte – Nombre de quien reporta por parte del P.D.C. – Nombre de quien recibe por parte del personal técnico de Baja Tensión – Descripción específica de la falla
3	SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN - JEFATURA, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Y RESPONSABLE DE TURNO -	Revisan en el “Libro de Control de Averías”, evalúan y dan prioridad de atención a las averías de equipos, que por encontrarse fuera de servicio, ponen en alto riesgo la continuidad del servicio al usuario y giran instrucciones.
4	SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN - RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO -	Recibe instrucciones y junto con el personal técnico a su cargo, prepara los materiales y herramientas (y si el trabajo lo requiere equipo de medición).
5		Solicita vía telefónica el servicio de transporte al “Pool de vehículos” para el traslado al lugar del mantenimiento; en caso de no haber disponibilidad de servicio, lo reporta a su responsable de turno o instancia superior inmediata para la solución del problema o, en su caso, se traslada por medio de tren.
6		De existir disponibilidad de servicio, (y también en caso de traslado en tren), entrega a vigilancia en su caso la “Autorización de Salida de Material” y se dirige al lugar del mantenimiento, antes de iniciarlo se reporta vía telefónica con el Regulador del Puesto de Despacho de Carga, para indicarle que va a proceder



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

17

XII

96

DE 16

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
7	SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN - RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO -	a la intervención del equipo y anota de manera económica el nombre del Regulador y la hora en que éste recibe el reporte; si la falla es transitoria o de restablecimiento, le comunica que sí está en condiciones de energizar.
8		Realiza las maniobras necesarias y solicita las libranzas correspondientes para asegurar que el equipo está eléctricamente aislado para su intervención y, una vez comprobado lo anterior, "lo descarga a tierra" y procede a su reparación.
9	SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN - RESPONSABLE DE TURNO O SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO -	De prolongarse la intervención avisa telefónicamente al Regulador del P.D.C. que los trabajos se continuarán en el siguiente turno; se traslada a su permanencia, anotando en su "Reporte Diario de Trabajo" lo realizado y las observaciones para el siguiente turno y reporta al CBT.
10	SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN - RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO -	Recibe el reporte e indica al Responsable de Turno o Supervisor de Mantenimiento entrante, los detalles del avance de los trabajos para su continuación y terminación y gira instrucciones.
11		Recibe instrucciones, continúa trabajos y al término de la intervención realiza pruebas eléctricas al equipo y posteriormente se comunica al Puesto de Despacho de Carga (P.D.C.) para que se efectúen las pruebas eléctricas y dinámicas del equipo.
		De no presentarse ninguna anomalía se concluye la intervención a la avería y reporta de nuevo al P.D.C. y anota de manera económica, el nombre del Regulador, la fecha y hora de terminación reportada.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

17

XII

96

DE 16

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
12		Reporta al CBT los trabajos y de existir alguna maniobra o avería, se aboca a su atención (reinicia en la actividad No. 6), de lo contrario, junto con el personal técnico se traslada a su permanencia.
13	SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN - RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO -	Registra en su "Reporte Diario de Trabajo" en que consistió la intervención, la terminación de la misma y las condiciones del equipo; detalla el material, refacciones y equipos de medición utilizados; la información de los reportes (anotada de manera económica) como son los nombres de los Reguladores del P.D.C., la fecha y las horas en que recibieron: - Reporte de inicio de la intervención - Reporte de continuación de la intervención en otro turno (en su caso) - Reporte de terminación de la intervención
14	RESPONSABLE DE TURNO	Elabora el documento "Reporte Diario de Trabajo", lo revisa; en su caso emite opiniones, los firma y turna.
15	JEFATURA DE SECCIÓN	Recibe el documento, analiza, procesa información, firma y distribuye: Original del "Reporte Diario de Trabajo".- Jefatura de Sección Copia No. 1.- Area de Programación y Control, para efectos de evaluación. (Continúa en el procedimiento "Cálculo, Integración y Evaluación del Programa de Trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas")



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

17

XII

96

DE 16

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

PUESTO DE DESPACHO
DE CARGA (PDC)
- REGISTADOR -

SECCION DE BAJA TENSION

PERMANECIA

JEFATURA/SUP.DE MANTO.
RESPONSABLE DE TURNO

RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO

INICIO

DETECTA LA
AVERIA Y
CANALIZA VIA
TELEFONICA

RECIBE REPORTE Y
ANOTA LA
INFORMACION
REQUERIDA

BITAC. REPORTES
DE TRABAJO

REVISAR BITACORA,
EVALUA Y DA
PRIORIDAD DE
ATENCION A
AVERIAS

BITAC. REPORTES
DE TRABAJO

RECIBE
INSTRUCCIONES,
PREPARA
MATERIAL Y
HERRAMIENTAS

AUTORIZ. SALIDA
MAT. Y/O EQUIPO

SOLICITA SERVICIO
DE TRANSPORTE, O
SE TRASLADA EN
TREN.

AUTORIZ. SALIDA
MAT. Y/O EQUIPO

REALIZA
MANIOBRAS PARA
ASEGURAR EQUIPO
Y EFECTUA
REPARACION

EN CASO DE
DISPONIBILIDAD DE
VEHICULO,
ENTREGA FORMATO
Y SE TRASLADA

AUTORIZ. SALIDA
MAT. Y/O EQUIPO

DE PROLONGARSE
INTERVENCION,
AVISA AL PDC, SE
TRASLADA Y
ANOTA

BITAC. REPORTES
DE TRABAJO

REPORTE DIARIO
DE TRABAJO

RECIBE REPORTE,
INDICA DETALLES Y
GIRA
INSTRUCCIONES

RECIBE INSTRUCC.,
CONTINUA
TRABAJOS,
REALIZA PRUEBAS Y
COMUNICA

DE NO HABER
ANOMALIAS, DA
POR TERMINADA LA
INTERVENCION Y
REPORTA

SE REPORTA,
ATIENDE MANIOBRA
O AVERIA O SE
TRASLADA A SU
PERMANENCIA

1/2



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

17

XII

96

DE 16

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS




SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN

RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO

RESPONSABLE DE TURNO

JEFATURA DE SECCION

1/2

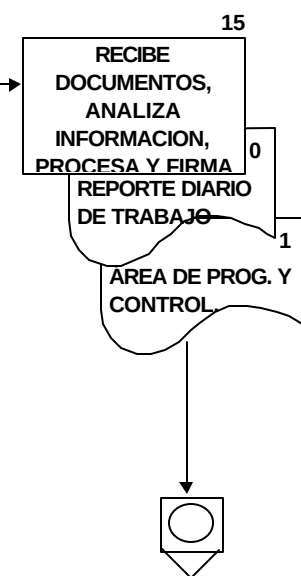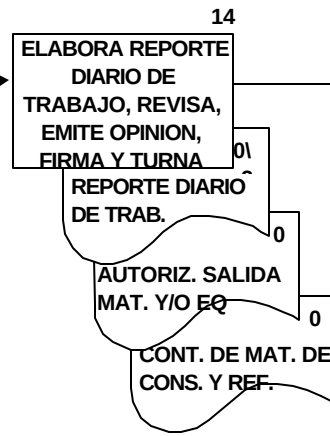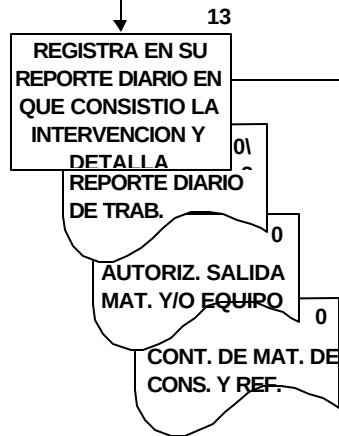



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

17

XII

96

DE 16

“ AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE MATERIAL Y/O EQUIPO ”

* (5 (1 & \$ □ (□ 1 67 \$ / \$ & 2 1 (6 □ , - \$ 6
' (3 \$ 57 \$ 0 (1 72 □ (□ 1 67 \$ / \$ & 2 1 (6 (1)
\$ 8 72 5 = \$ & % 1 □ (□ \$ / , ' \$ □ (□ \$ 7 (5 , \$ / □ □ 4 8 , 32

A VIGILANCIA

ÁREA O ZONA:

(2)

FECHA:

(3)

EL SR.

(4)

CON VEHÍCULO No. ECONÓMICO

(5)

TIENE AUTORIZACIÓN DE SALIR DE ESTAS INSTALACIONES CON EL SIGUIENTE MATERIAL Y/O EQUIPO

1.-

2.-

(6)

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

QUE UTILIZARA EN

(7)

SECCIÓN:

(8)

AUTORIZÓ:

(9)



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE
BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

17

XII

96

DE 16

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE MATERIAL Y/O EQUIPO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Controlar la salida de materiales, refacciones y/o equipos destinados al desarrollo de actividades de mantenimiento.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Sección de Baja Tensión (Responsable de grupo de trabajo)

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual y/o mecanográfico.

No. DE EJEMPLARES: Original.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Jefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE
BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

17

XII

96

DE 16


INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE MATERIAL Y/O EQUIPO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES	Nombre del departamento que solicita la autorización de salida del material.
2	AREA O ZONA	El nombre del área o zona del cual sale el material y/o equipo.
3	FECHA	Día, mes y año de salida del material y/o equipo.
4	EL SR.	Nombre (s) completo de la persona a la cual le es autorizada la salida del material y/o equipo.
5	CON VEHÍCULO NO. ECONÓMICO	El número económico del vehículo que transporta el material y/o equipo.
6	TIENE AUTORIZACIÓN DE SALIR DE ESTAS INSTALACIONES CON EL SIGUIENTE MATERIAL (ES) Y/O EQUIPO (S):	Nombre y número de material (es) y/o equipo (s) autorizados a salir de las instalaciones.
7	QUE UTILIZARÁ EN:	Lugar específico del desarrollo de actividades.
8	SECCIÓN	Nombre completo y firma del responsable del grupo de trabajo en la sección.
9	AUTORIZÓ	Nombre completo y firma de la persona que autorizó la salida del material y/o equipo.



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



DE 16

(T.E.) TRABAJOS



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE
BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

17

XII

96

DE 16

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“REPORTE DIARIO DE TRABAJO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Controlar las actividades de cada uno de los grupos de trabajo y reportar diariamente la ejecución de trabajos realizados a los equipos a cargo de la sección.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Sección de Instalaciones Eléctricas (grupos de trabajo).

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual y/o mecanográfico.

No. DE EJEMPLARES: Original y copia.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Area de Programación y Control.
Copia.- Jefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

17

XII

96

DE 16

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“REPORTE DIARIO DE TRABAJO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN	La Sección de Baja Tensión I, II o III, según corresponda.
2	GRUPO DE TRABAJO	Clave de identificación del grupo de trabajo según turno.
3	FECHA DE ELABORACIÓN	Día, mes y año de elaboración.
4	HOJA	Número de hojas que integra el documento.
5	FALLA NO.	Número de falla o maniobra reportada por el Puesto de Despacho de Carga (PDC).
6	HORA DE INICIO	La hora cuando se da la libranza y se pueden iniciar actividades.
7	EQUIPO	Nombre del equipo a reparar.
8	LOCALIZACIÓN	El lugar específico en donde se encuentra el equipo a intervenir.
9	DESCRIPCIÓN	Detallar las intervenciones de trabajos realizados.
10	PERSONAL EMPLEADO Y CATEGORÍA	Nombre del personal que intervino, con sus respectivas categorías.
11	MATERIAL SOLICITADO	Material y/o refacciones solicitadas para el desarrollo de la actividad, indispensable.
12	MATERIAL UTILIZADO	Material y/o refacciones utilizados, todo lo empleado en el desarrollo de la actividad indispensable.
13	HORA DE TERMINACIÓN	Hora de terminación del trabajo que se reportó al P.D.C.
No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
14	PERSONAL ASISTENTE	Relación de asistencia completa, incluyendo al



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE
BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

17

XII

96

DE 16

responsable de grupo.

15 PERSONAL FALTANTE

Relación de personal ausente sin importar la causa.

16 PENDIENTE AL SIGUIENTE
TURNO:

Actividades específicas que quedaron pendientes de
desarrollar.

17 OBSERVACIONES

Indicar refacciones y/o materiales necesarios,
comentarios relacionados con el personal, anomalías
detectadas en las instalaciones, etc.

18 VO. BO.

Firma del (los) responsable (s) del grupo, turno y
supervisor de mantenimiento.