



SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

271

FECHA

25 - III - 99

NOMBRE : Manual de Procedimientos de Control Interno del Departamento de Laboratorio.

OBJETIVO : Orientar la realización de las actividades desarrolladas por el Departamento de Laboratorio, dentro de un marco técnico-administrativo que permita alcanzar los niveles de calidad requeridos por las normas establecidas.

CONTENIDO : Lineamientos para la Calificación del Mérito del Personal Asignado al Departamento de Laboratorio (10pp); para la Elaboración de Métodos de Prueba (11pp); para Determinar Costo de Pruebas (5pp); Inducción al Laboratorio (5pp); Control de Visitas (13pp); Atención de Reclamaciones (9pp); Sistema de Muestreo (13pp); Evaluación del Sistema de Calidad (14pp); Evaluación del Sistema de Medición (45pp); Gestión Documental (35pp); Solicitud de Apoyo para Pruebas de un Laboratorio Externo (6pp); Revaluación del Método de Prueba e Intercomparación con Laboratorios Externos (8pp); Supervisión de Pruebas (7pp); Total de Páginas 181.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 13 - I - 1997

ACTUALIZACIONES

Subdirección General Técnica	Vo. Bo.	Ing. Miguel Gerardo Requena Bustos	<i>Miguel Requena</i>
			Nombre y firma del Responsable
Subdirección General de Administración y Finanzas	Vo. Bo.	Lic. José Antonio Tomasena Larrea	<i>José Antonio Tomasena Larrea</i>
			Nombre y firma del Responsable
Dirección de Operación	Vo. Bo.	Ing. Luis Canut Abarca	<i>Luis Canut Abarca</i>
			Nombre y firma del Responsable
Dirección de Programación y Presupuesto	Vo. Bo.	M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez	<i>Mario J. Zepeda y Martínez</i>
			Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Ingeniería y Desarrollo	Vo. Bo.	Ing. Marcos Mercado Estrada	<i>Marcos Mercado Estrada</i>
			Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Organización y Sistemas	Vo. Bo.	Ing. Enrique Pérez Jiménez	<i>Enrique Pérez Jiménez</i>
			Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Este documento sustituye y actualiza al de mismo nombre y número de folio, de fecha 13-I-1997. (Primera Actualización).



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE VISITAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

25

III

99

DE 13

CONTROL DE VISITAS



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE VISITAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

25

III

99

DE

13

OBJETIVO

Controlar el acceso a las instalaciones del laboratorio del S.T.C., de las personas ajenas que por cualquier motivo lo soliciten, coadyuvando a mantener las condiciones de seguridad e integridad de los equipos e instalaciones.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE VISITAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

3

25

III

99

DE

13

POLITICAS DE OPERACION

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal adscrito al Departamento de Laboratorio.
- Todos los visitantes deberán presentarse en el Edificio Administrativo del Laboratorio, para registrarse en la Bitácora y tramitar un Gafete de Visita.
- En el caso de que cualquier trabajador adscrito al Laboratorio detecte la presencia de personas ajenas sin portar el correspondiente Gafete de Visita, deberá reportarlo al responsable del área, y este a su vez, al titular del Departamento de Laboratorio.
- Todo visitante tendrá acceso a las instalaciones relacionadas con el motivo de su visita. En caso de ser localizado en un área ajena sin justificación, se le retirará inmediatamente y se procederá a investigar dicha situación.
- De tratarse de visitantes relacionados con personal adscrito al Departamento de Laboratorio, se solicitará la presencia de éste para aclarar la situación.
- De tratarse de visitantes adscritos al Organismo, se les requerirá el motivo de su presencia, y en su caso, se notificará a su área de adscripción, para las aclaraciones correspondientes.
- De tratarse de visitantes relacionados con dependencias externas, públicas o privadas, el personal administrativo solicitará la presencia del personal que atenderá la visita.
- Todos los visitantes que ingresen a las instalaciones deberán portar en un lugar visible el “Gafete de Visitante”. El incumplimiento de lo anterior será motivo para que se le retire de las instalaciones.
- Únicamente se permitirá la presencia de visitantes en las instalaciones en jornadas no laborables o fuera del horario de labores, con la autorización escrita del titular del Departamento de Laboratorio.

RESPONSABLE DE LA APLICACION

- Es responsabilidad del Jefe del Departamento, del Subjefe respectivo y de los signatarios autorizados, el vigilar que el procedimiento actualizado sea aplicado en toda su magnitud.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE VISITAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

25

III

99

DE

13

SUPERVISION

- Es de carácter obligatorio para el Jefe y Subjefe del Departamento de Laboratorio, así como para el signatario autorizado, el aplicar una supervisión eficaz, durante la aplicación de el o los procedimientos.

TIEMPO DE VIGENCIA

- El presente procedimiento estará en vigencia mientras no haya otro que lo sustituya.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE VISITAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

25

III

99

DE

13

DEFINICIONES.

- **Laboratorio.**- Cualquier instalación a cargo del Departamento de Laboratorio de la Gerencia de Ingeniería y Desarrollo
- **Visitante.**- Toda persona ajena al Laboratorio, sea trabajador del Organismo o persona externa.
- **Identificación.**- Credencial expedida a nombre del visitante con fotografía y firma autógrafa, expedida por instituciones públicas o privadas.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE VISITAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

25

III

99

DE

13

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	DEPTO. DE LABORATORIO PERSONAL ADMINISTRATIVO	Recibe al visitante que solicita acceso a las instalaciones, y le requiera el motivo de la misma. Es relativo a las funciones propias del área?
1.1		Sí, registra los datos en la “Bitácora de Visitantes” y le requiere una identificación. (Continúa en la Actividad N° 5)
1.2		No, solicita el nombre del trabajador a quien visita y detalle de la razón de su solicitud.
2		Localiza al trabajador y solicita su presencia para permitir el acceso.
3		Requiere al trabajador sobre la posibilidad de permitir el acceso al visitante.
4		De ser procedente, registra los datos en la “Bitácora de Visitantes” y le requiere al visitante una identificación.
5	VISITANTE	Proporciona la información y la identificación para que se le permita el acceso.
6	DEPTO. DE LABORATORIO PERSONAL ADMINISTRATIVO	Recibe la identificación, la conserva y proporciona un “Gafete de Visita”.
7	VISITANTE	Recibe el “Gafete de Visita”, lo coloca en lugar visible e inicia el recorrido de las instalaciones, accediendo únicamente a las áreas motivo de la visita.
8		Al finalizar el recorrido, se presenta con el personal administrativo para devolver el “Gafete de Visita”.
9	DEPTO. DE LABORATORIO PERSONAL ADMINISTRATIVO	Recibe el “Gafete de Visita”, registra los datos en la “Bitácora de Visitantes” y le devuelve la identificación.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE VISITAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

7

25

III

99

DE

13

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
10	VISITANTE	Recibe su identificación y se retira de las instalaciones del laboratorio.
11	DEPTO. DE LABORATORIO PERSONAL ADMINISTRATIVO	Verifica que no haya visitantes en las instalaciones al final del turno, y en caso contrario, conmina a los presentes a que se retiren.
12		Al final de la jornada cierra la hoja del día de la "Bitácora de Visitantes", y archiva.
		TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE VISITAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

25

III


99

DE 13

VISITANTE

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

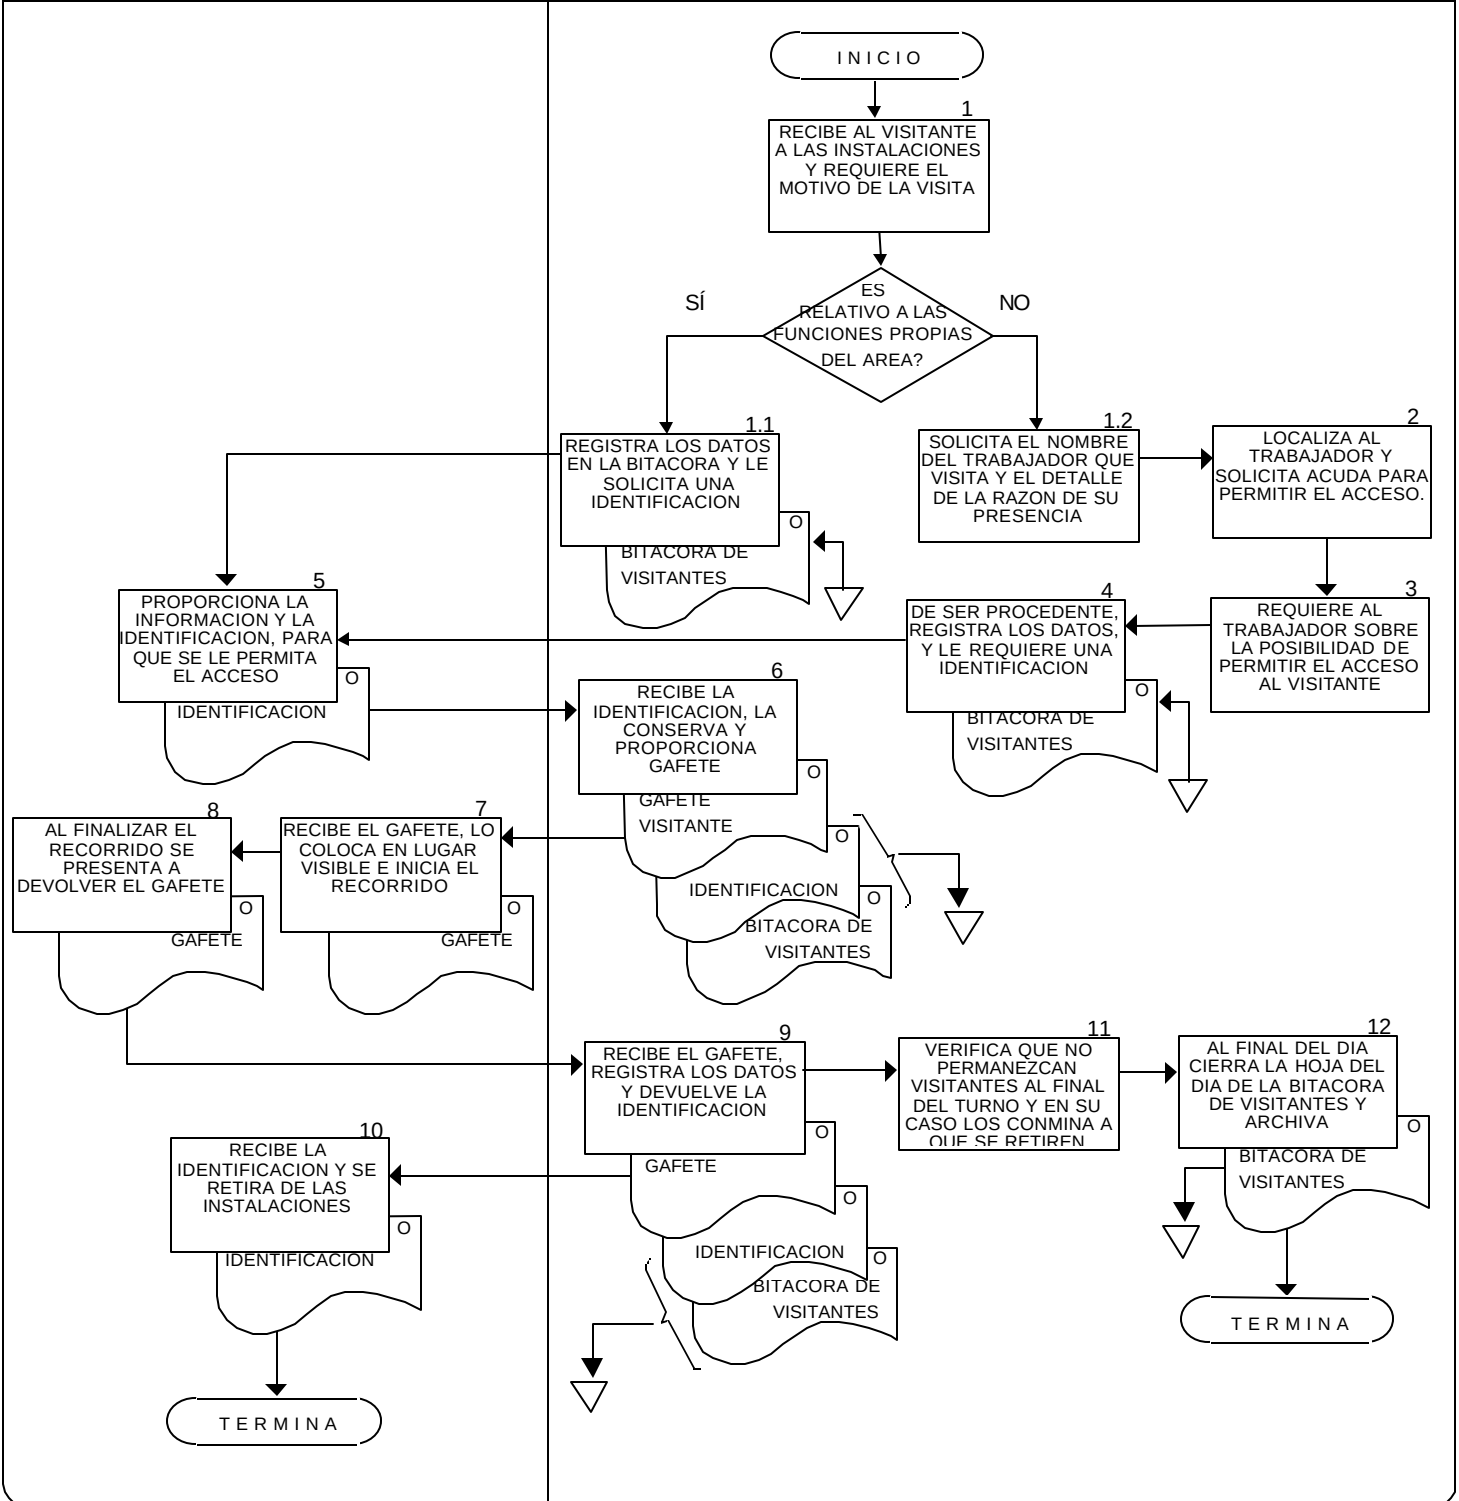



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE VISITAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

25

III

99

DE


13

FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- BITACORA DE VISITANTES
- GAFETE DE VISITA



CONTROL INTERNO



DE 13

[illegible]

FDL/BV



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE VISITAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

25

III

99

DE 13

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

BITACORA DE VISITANTES

CLAVE: FDL/BV

OBJETIVO: Registrar la información relativa a los visitantes al Departamento de Laboratorio.

FORMULACION A CARGO DE: Departamento de Laboratorio

MEDIO DE ELABORACION: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original

DISTRIBUCION: Original.- Departamento de Laboratorio. Para su control.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE VISITAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

25

III

99

DE

13

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

BITACORA DE VISITANTES

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	NOMBRE	Apellido paterno, materno y nombre del visitante al Laboratorio.
2	FECHA	El día, mes y año de la visita.
3	HORA	La hora de entrada y de salida de las instalaciones del laboratorio.
4	LABORATORIO QUE VISITA	Marcar con una "X", en el espacio que corresponda al laboratorio o instalación que visita.
5	MOTIVO DE LA VISITA	Las causas de la visita al laboratorio.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: CONTROL DE VISITAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

25

III

99

DE 13

GAFETE DE VISITA



GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

VISITANTE

000000

Autorizo:

ING. JOSE MANUEL JIMENEZ MARTINEZ