Примечания:
1. Загрузка программы в память осуществляется с помощью преобразователя USB-UART, который подключается к XP1.
2. Питание схемы может осуществляться либо с помощью преобразователя USB-UART, либо с помощью батарейки 9В, которая подключается к XP2.
3. Выводы питания и земли микросхем CD74HC4067 подсоединить к общим линиям питания и земли.

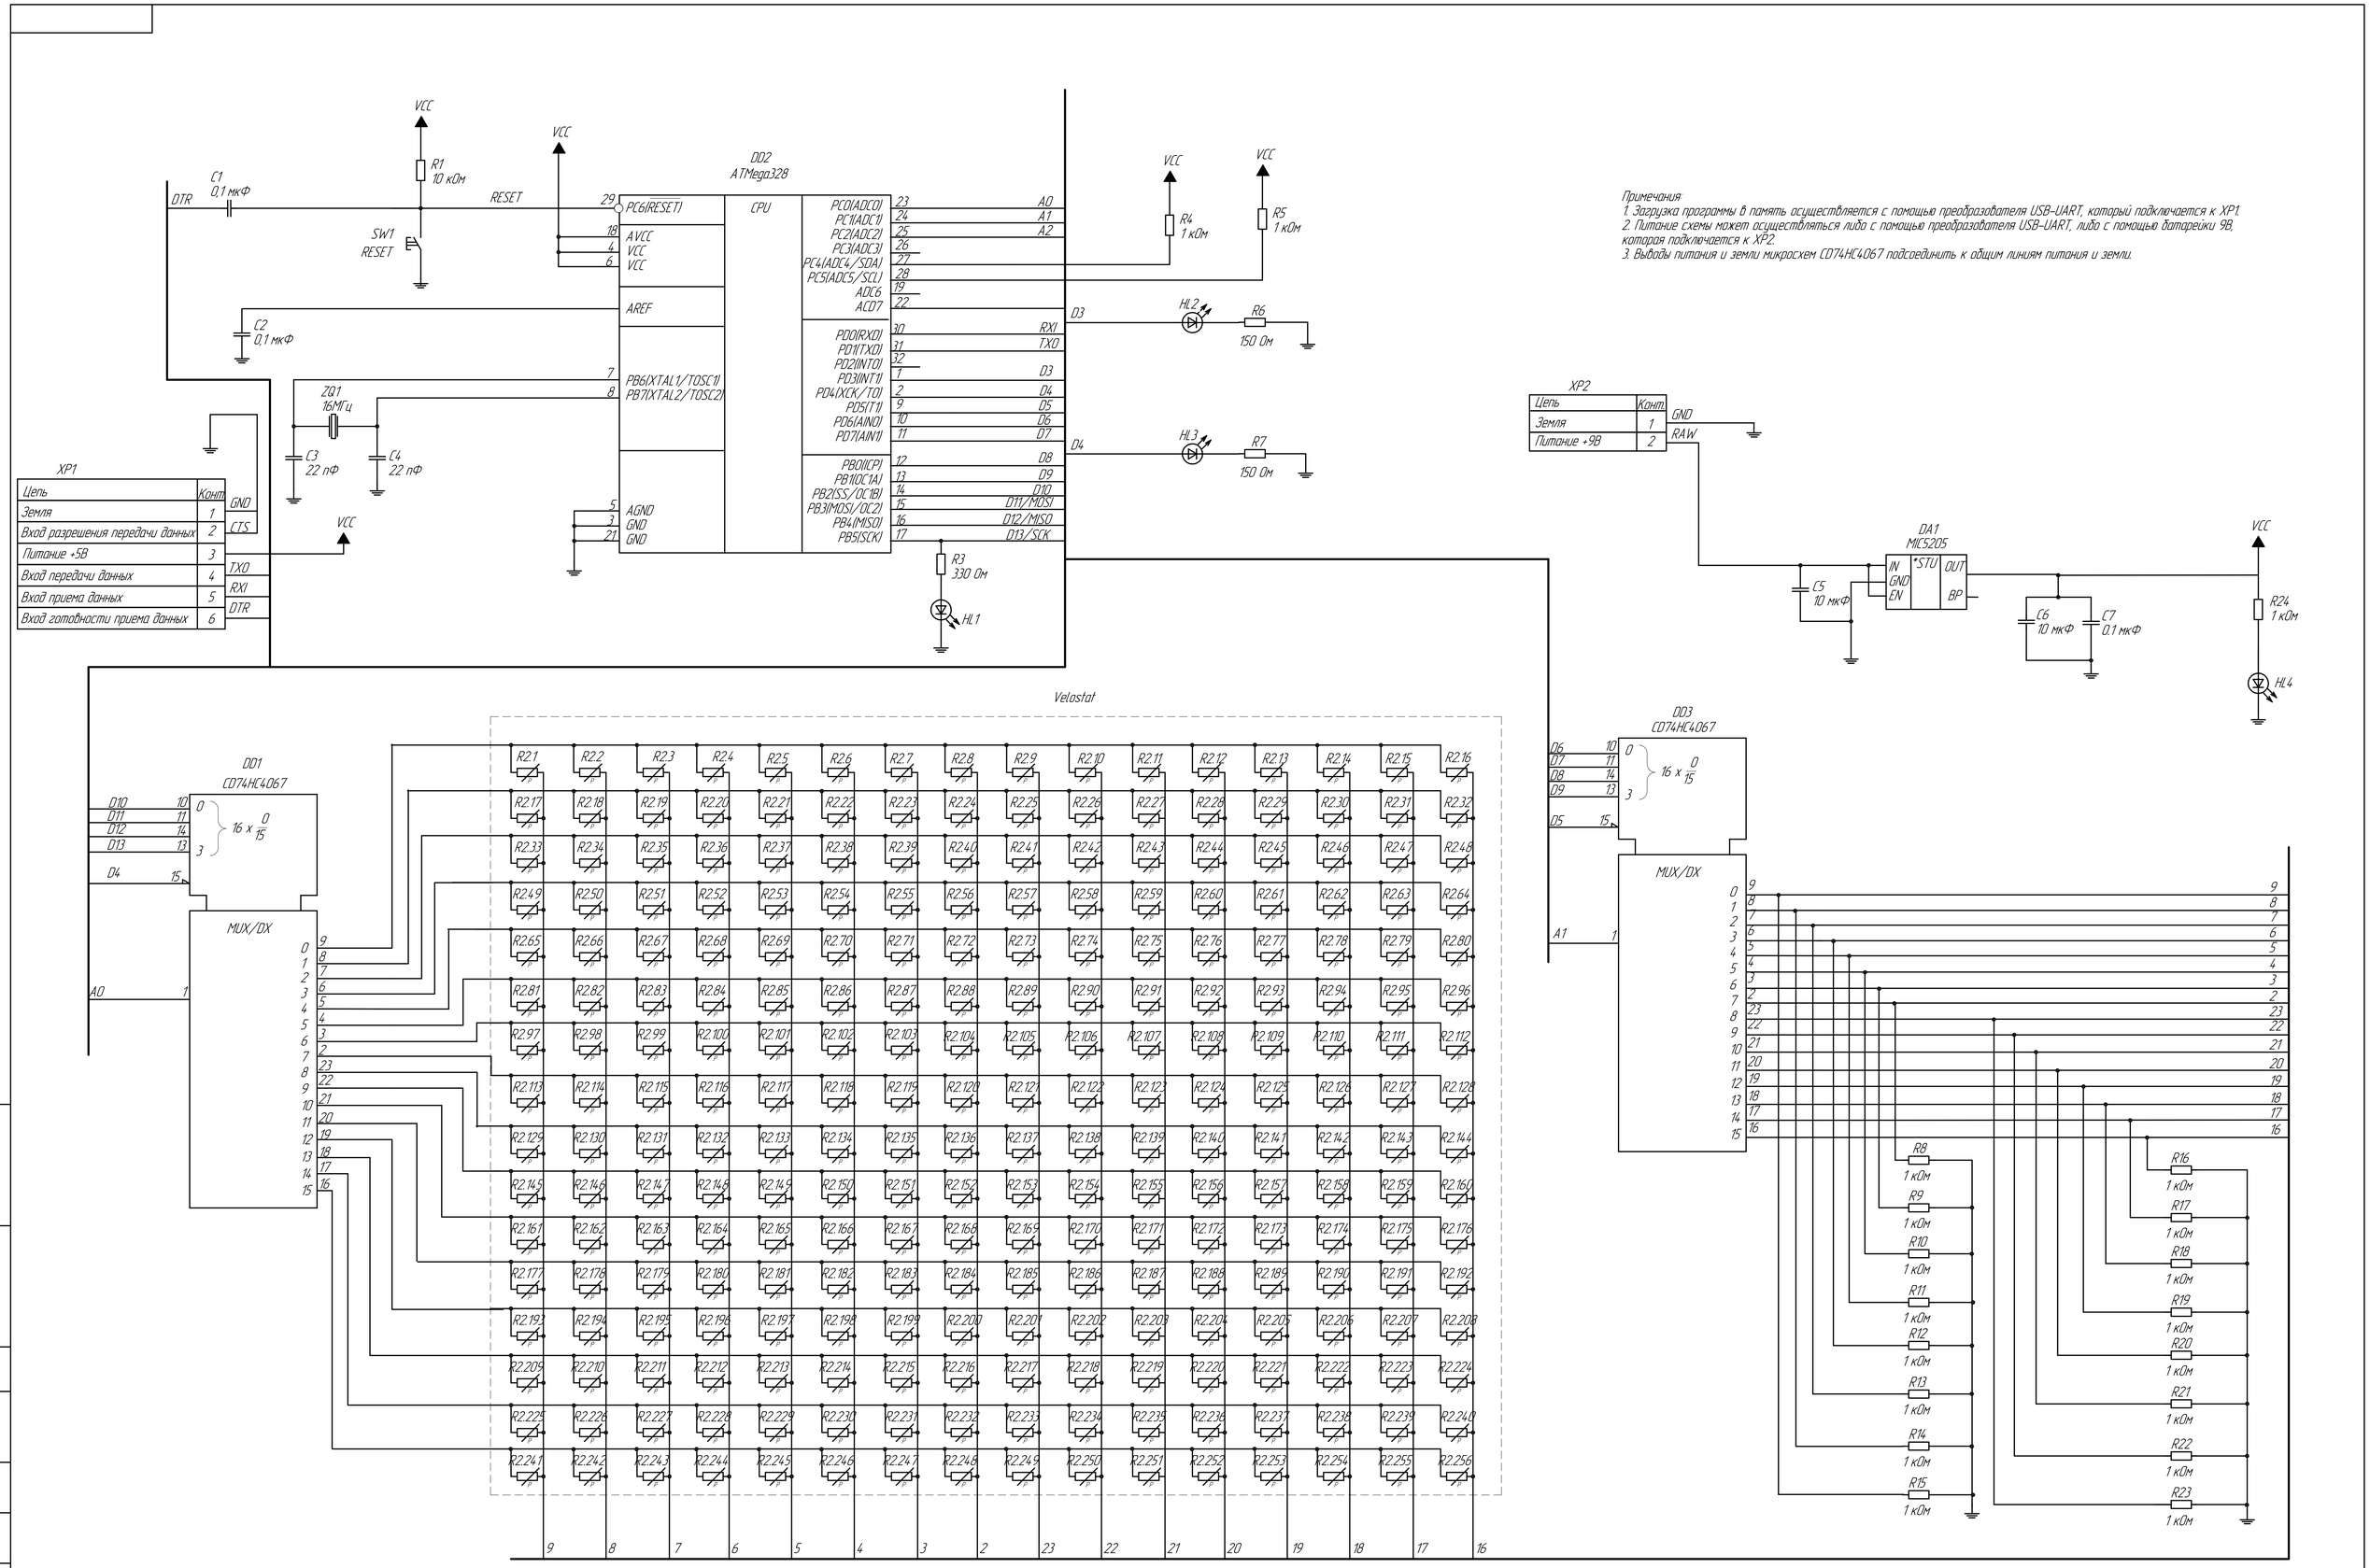

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Микропроцессорная система контроля попадания болона в заданную зону		
Разраб.		Морозова А.А.			Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб 1:1
Пров.		Сатыжов А.А.				Лист	Листов 1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

КОПИЛКА 3D-ПЕЧАТИ Чертёж выполнен в АСКОН "Компас-3D" Версия Все права защищены
Не для коммерческого использования

Копировал | Формат А0