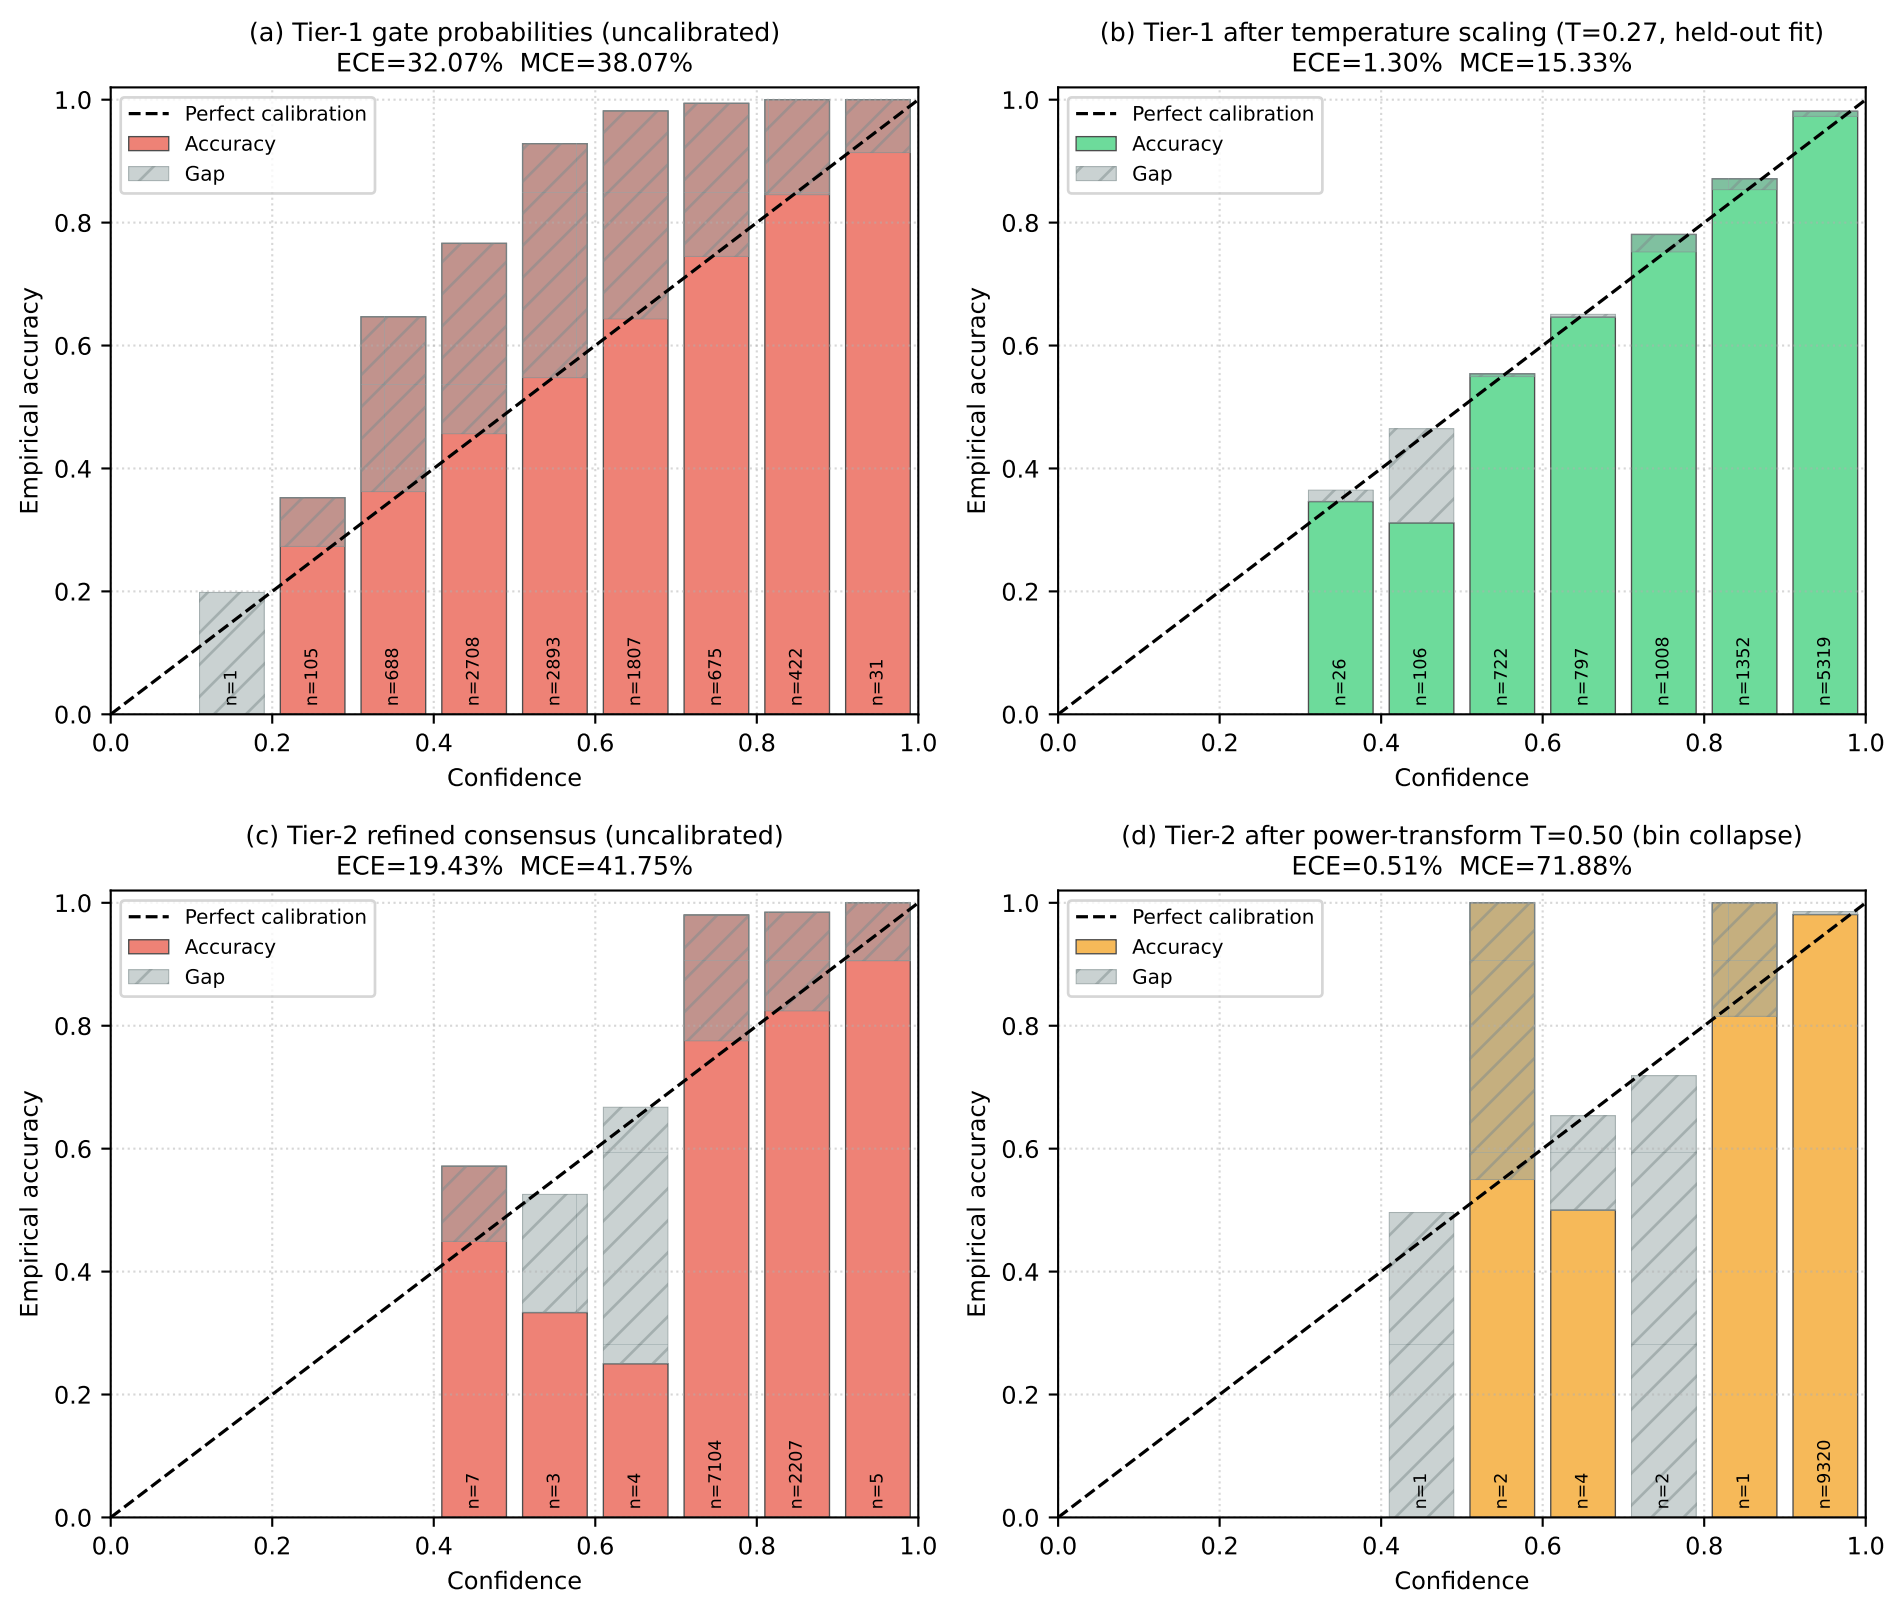
(a) Tier-1 gate probabilities (uncalibrated)
ECE=32.07%  MCE=38.07%
(b) Tier-1 after temperature scaling (T=0.27, held-out fit)
ECE=1.30%  MCE=15.33%
(c) Tier-2 refined consensus (uncalibrated)
ECE=19.43%  MCE=41.75%
(d) Tier-2 after power-transform T=0.50 (bin collapse)
ECE=0.51%  MCE=71.88%
Perfect calibration
Accuracy
Gap
Empirical accuracy
Confidence
n=1
n=105
n=688
n=2708
n=2893
n=1807
n=675
n=422
n=31
n=26
n=106
n=722
n=797
n=1008
n=1352
n=5319
n=7
n=3
n=4
n=7104
n=2207
n=5
n=1
n=2
n=4
n=2
n=1
n=9320