


Типовая схема подключения модуля питания МПА(В,Е)3

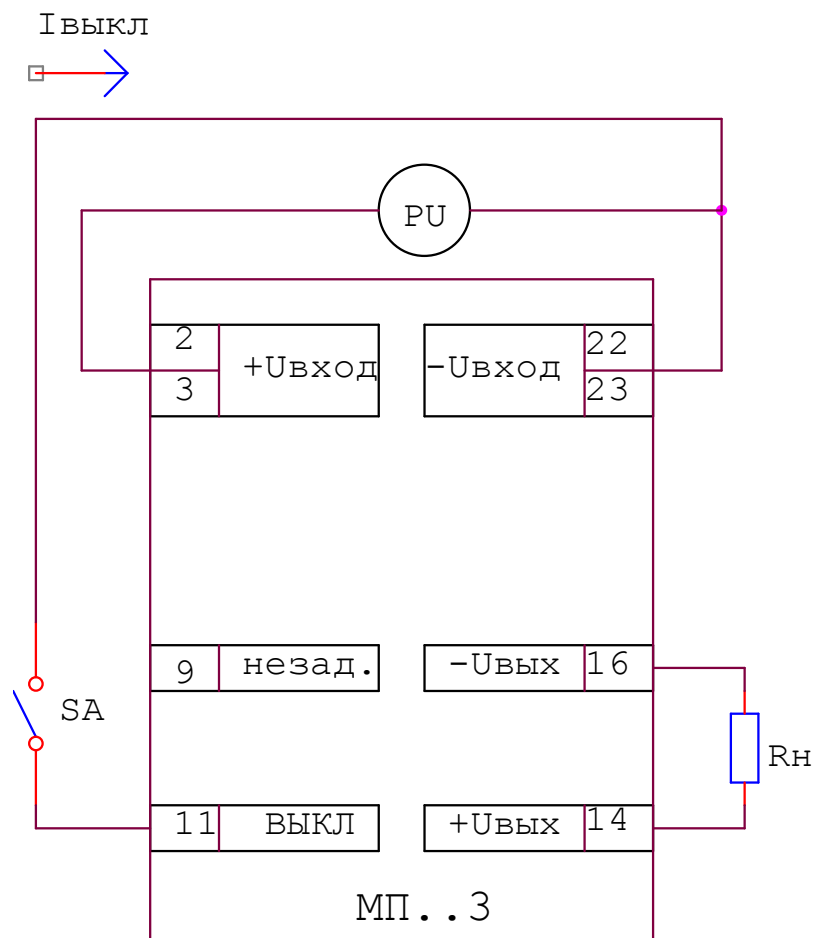

Где: PU – источник питания;

R_н – нагрузка;

SA – любой механический контакт;

$I_{\text{ВЫКЛ}} \leq 0,15 \text{ мА}$ при $U_{\text{ост.}} \leq 0,4 \text{ В}$.

При эксплуатации модуля в условиях, не требующих дистанционного выключения вывод «ВЫКЛ» оставить незадействованным.

Не допускается включение двух модулей на общую нагрузку с последовательным соединением выходов.

№ изменения	Дата	Кто внес	Примечание
1	17.10.2007г	Широкова	