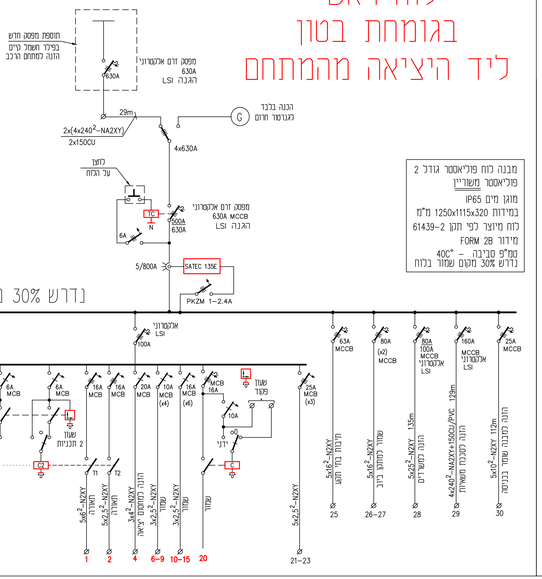
לוח ראשי
בגומחת בטון
ליד היציאה מהמתחם


תוספת מפסק חדש
בפיקוד תשמל קיים
הזנה למחסום הרכב
מפסק זרם אלומרוני
630A
630A
הג.נ.ה LSI
29m
2x(4x240²-NA2XY)
2x150CU
הכנה בלבד
לגנרטור חרום
4x630A
לחצן
על הנחה
630A
מפסק זרם אלומרוני
630A MCCB
הג.נ.ה LSI
500A
6A
5/800A
SATEC 135E
PKZM 1-2.4A
Ik= 20kA
L1,L2,L3 ~ 400A+N+E
נדרש 30% מקום שמור בלוח
3x100A
HRC
4P
100KA
B+C
אלומרוני
LSI
160A
16A
MCB
4x63A/0.03A
32A
4x40A/0.03A
C 0.3
CEE
5x16A
CEE
1x16A
ת.ז.
CEE
5x32A
בתי תקע על הנחת
בטיפסת שרות ויציבות
מתגנת מים IP54
אלומרוני
LSI
100A
שעון
כפול
תכניות 2
T1
T2
6A
MCB
16A
20A
10A
(x4)
(x4)
(x4)
(x4)
C 0.3
10A
דו"כ
63A
MCCB
80A
(x2)
MCCB
80A
100A
MCCB
אלומרוני
LSI
160A
MCCB
אלומרוני
LSI
25A
MCCB
(x2)
5x6²-N2XY
5x16²-N2XY
5x25²-N2XY
4x240²-NA2XY+150CU PVC
5x10²-N2XY
5x6²-N2XY
5x6²-N2XY
5x2.5²-N2XY
3x2.5²-N2XY
3x2.5²-N2XY
3x2.5²-N2XY
3x2.5²-N2XY
3x1.5²-N2XY
3x1.5²-N2XY
3x1