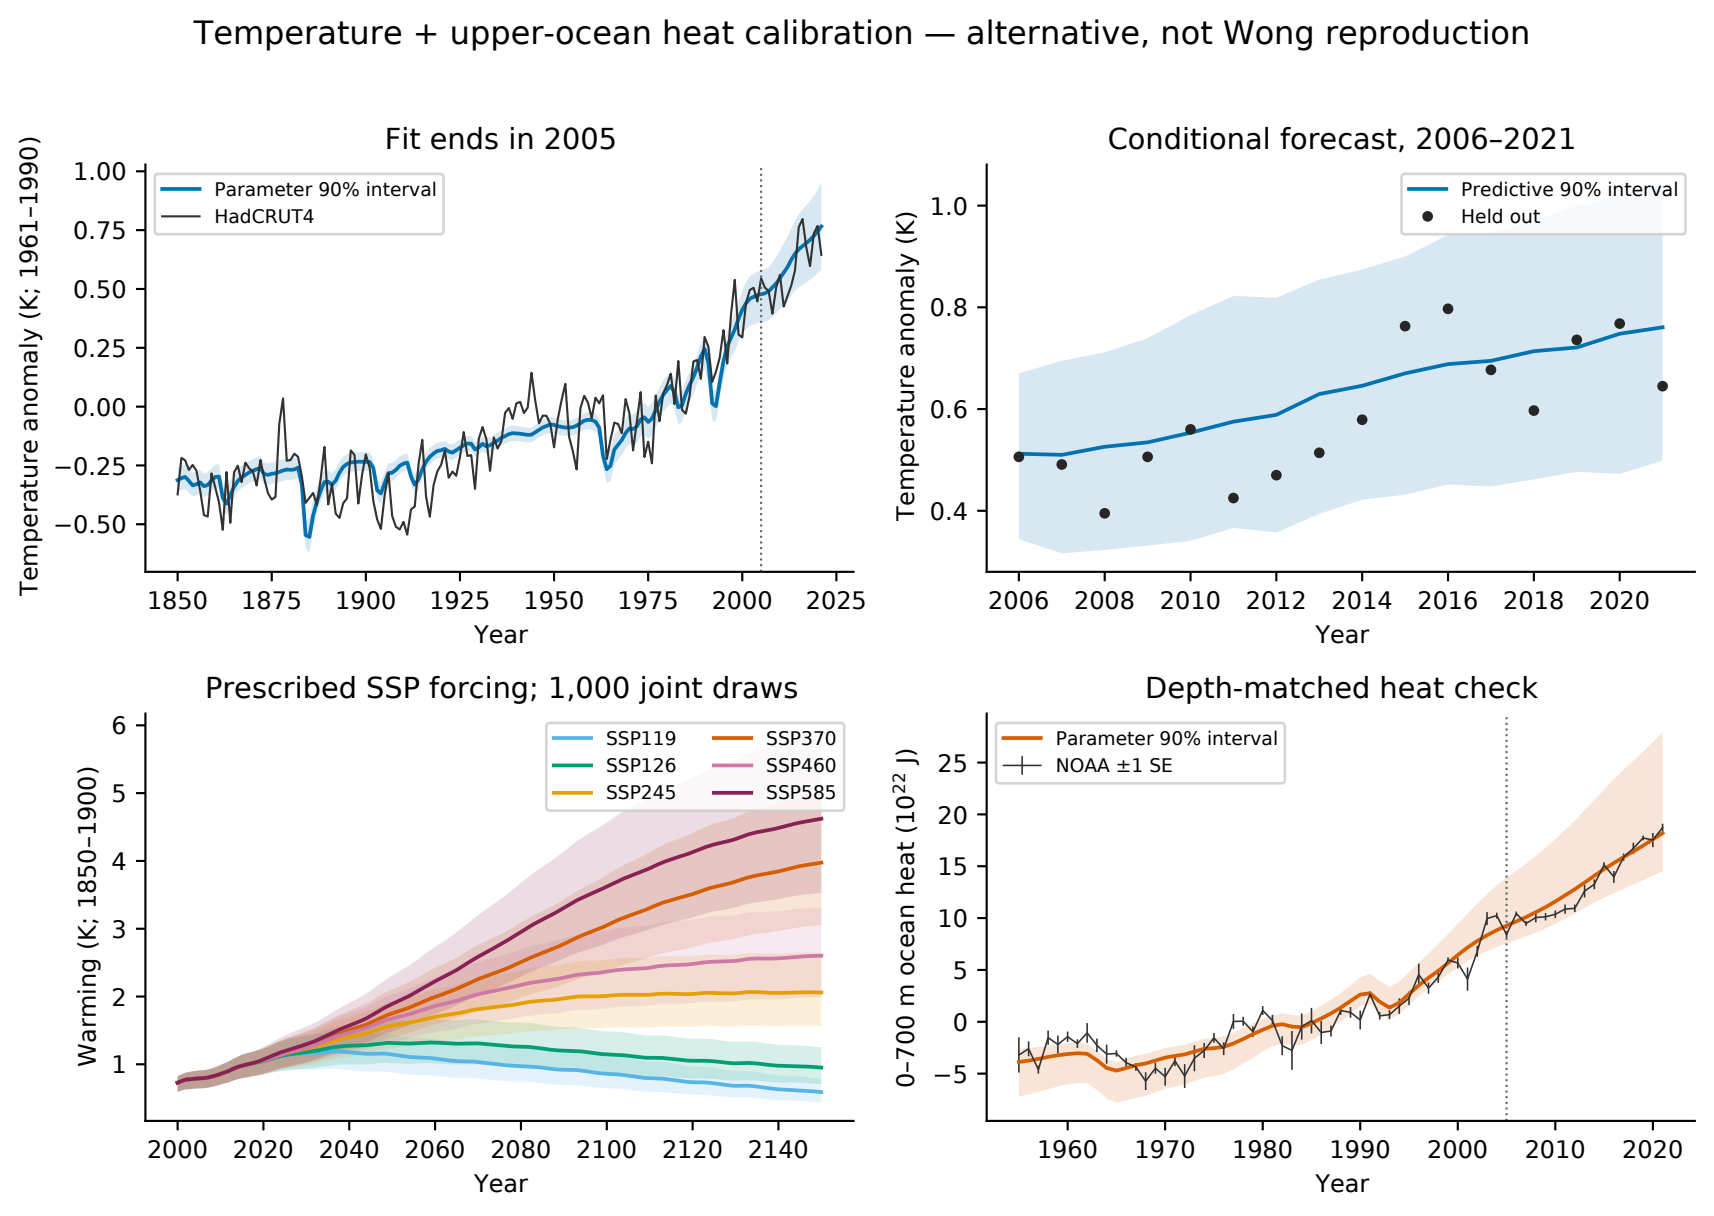

Temperature + upper-ocean heat calibration — alternative, not Wong reproduction
Fit ends in 2005
Parameter 90% interval
HadCRUT4
Temperature anomaly (K; 1961–1990)
Year
Conditional forecast, 2006–2021
Predictive 90% interval
Held out
Temperature anomaly (K)
Year
Prescribed SSP forcing; 1,000 joint draws
SSP119
SSP126
SSP245
SSP370
SSP460
SSP585
Warming (K; 1850–1900)
Year
Depth-matched heat check
Parameter 90% interval
NOAA ±1 SE
0–700 m ocean heat (10^{22} J)
Year