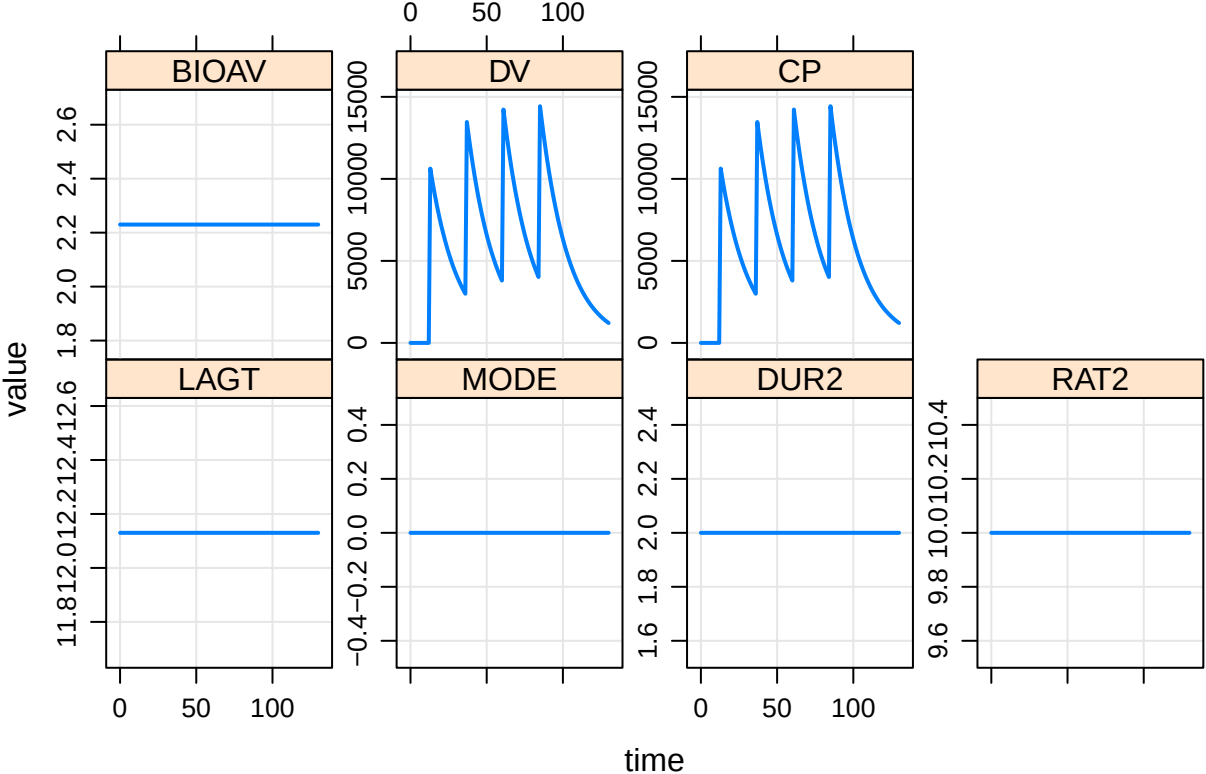
BIOAV
DV
CP
LAGT
MODE
DUR2
RAT2
value
time
0
50
100
5000
10000
15000
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
12.0
12.2
12.4
12.6
11.8
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4