



## INSTALACIONES SANITARIAS

Esc. 1/100

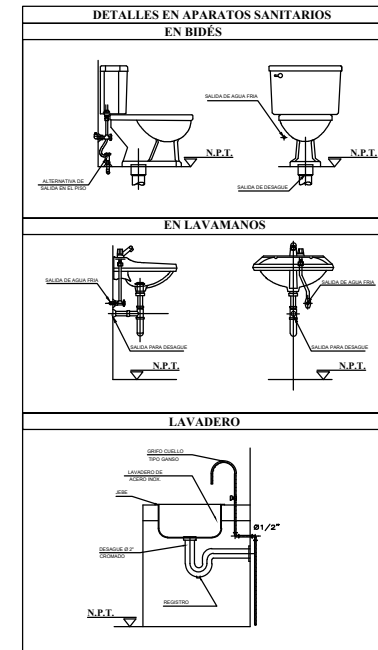

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
- LAS TUBERÍAS DE AGUAS SERVIDAS SERÁN DE PVC SAP
  - LA DISTANCIA DE SEPARACIÓN ENTRE EL EJE DE CIMENTACION Y LA TUBERÍA DE DESAGÜE SERÁ DE 1.00 m
  - LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE TENDRÁN LAS SIGUIENTES PENDIENTES:
    - DE Ø 2" - S=1.5%
    - DE Ø 4" - S=1.5%
  - LAS CAJAS DE REGISTRO SERÁN DE CONCRETO Y SUPERFICIES INTERIORES TARRAJEADAS Y PULIDAS, CON TAPAS DE CONCRETO
  - LAS TUBERÍAS DE VENTILACION VERTICAL SERÁN SUNCHADOS CON ALAMBRE NEGRO
  - LAS COTAS ESTAN REFERIDAS A LOS NIVELES ± 0.00 DEL PROYECTO

LEYENDA	
SIMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERÍA DE DESAGÜE 4"
	TUBERÍA DE DESAGÜE 2"
	REGISTRO ROSCADO 4"
	REDUCCION 4"x2"
	YEE SANITARIA 2"x2"
	YEE SANITARIA 4"x2"
	YEE SANITARIA 4"x4"
	TEE SANITARIA 2"x2"
	SUMIDERO 2"
	CAJA DE REGISTRO



PROYECTO: **"ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC."**

UBICACION : HOSPITAL SUB REGIONAL ANDAHUAYLAS  
DISTRITO: ANDAHUAYLAS  
PROVINCIA: ANDAHUAYLAS  
DEPARTAMENTO: APURIMAC

SUPERVISOR:

PLANO: INSTALACIONES SANITARIAS  
UCI COVID-19

VB.

ESCALA: 1/50

FECHA: MARZO 2020

DIGITALIZACION:

LAMINA: **15-1**

**HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS- APURIMAC**