







LEYENDA AGUA	
SÍMBOLO	DESCRIPCION
	TUBERIA DE AGUA FRIA PVC C-10
	VALVULA DE COMPUERTA
	UNION UNIVERSAL
	CODO 90° SUBE
	CODO 90° BAJA
	CODO 90° PVC C-15
	TEE PVC C-15
	TEE RECTA SUBE
	TEE RECTA BAJA
	REDUCCION
	TAPON HEMBRA Y MACHO

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
RED DE AGUA:	
<ul style="list-style-type: none">• LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE SERAN DE PLASTICO PVC CLASE 10 CON UNIONES ROSCADAS.• LOS ACCESORIOS SERAN DE PLASTICO PVC CLASE 10 CON UNIONES ROSCADAS.• LAS VALVULAS COMPUERTAS Y CHECK, SERAN DE BRONCE, CAPAZ DE SOPORTAR UNA PRESION DE TRABAJO DE 150 PSI. DICHAS VALVULAS IRAN ENTRE DOS UNIONES UNIVERSALES.• TODAS LAS VALVULAS DE INTERRUCCION Y CHECK, SERAN DE MARCA RECONOCIDA.	

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
SISTEMA DE AGUA	
TUBERIAS Y ACCESORIOS	
<ul style="list-style-type: none">• LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS SERAN DE P.V.C. CON MARCA DEL FABRICANTE EN ALTO RELIEVE• SE UTILIZARA PEGAMENTO DEL MISMO MATERIAL• LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS NO SERAN EXPUESTOS AL FUEGO O CALOR EXCESIVO• LOS EMPALMES ENTRE TUBERIAS SE HARAN POR MEDIO DE ACCESORIOS• LOS ACCESORIOS PARA SUMIDERO Y REGISTROS ROSCADOS SERAN DE BRONCE E INSTALADOS A NIVEL DE PISO TERMINADO• LAS CAJAS DE REGISTRO SERAN CON MEDIA CADA DE LA BASE PUEDEN SER DE ALBANELERIA O DE CONCRETO PREFABRICADO, EN AMBOS CASOS CON TARRAJEO PULIDO.• EL SISTEMA DE VENTILACION DEBE GARANTIZAR PRESION ATMOSFERICA EN CADA APARATO SANITARIO Y PROTEGER SELLO DE AGUA CORRESPONDIENTE.	

LEYENDA DESAGÜE	
SÍMBOLO	DESCRIPCION
	CAJA DE REGISTRO 12"x24"
	BUZON PROYECTADO
	SUMIDERO CON TRAMPA
	PUNTO DE DESAGÜE
	REGISTRO ROSCADO
	YEE SANITARIA
	CODO DE 45°
	TEE SANITARIA
	TUBERIA DESAGUE PVC SAL 2"
	TUBERIA DESAGUE PVC SAL 4"
	TUBERIA DE VENTILACION

MATERIAL - RED DE DESAGÜE	
<ul style="list-style-type: none">• LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS SERAN DE P.V.C. CON MARCA DEL FABRICANTE EN ALTO RELIEVE• SE UTILIZARA PEGAMENTO DEL MISMO MATERIAL• LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS NO SERAN EXPUESTOS AL FUEGO O CALOR EXCESIVO• LOS EMPALMES ENTRE TUBERIAS SE HARAN POR MEDIO DE ACCESORIOS• LOS ACCESORIOS PARA SUMIDERO Y REGISTROS ROSCADOS SERAN DE BRONCE E INSTALADOS A NIVEL DE PISO TERMINADO• LAS CAJAS DE REGISTRO SERAN CON MEDIA CADA DE LA BASE PUEDEN SER DE ALBANELERIA O DE CONCRETO PREFABRICADO, EN AMBOS CASOS CON TARRAJEO PULIDO.• EL SISTEMA DE VENTILACION DEBE GARANTIZAR PRESION ATMOSFERICA EN CADA APARATO SANITARIO Y PROTEGER SELLO DE AGUA CORRESPONDIENTE.	

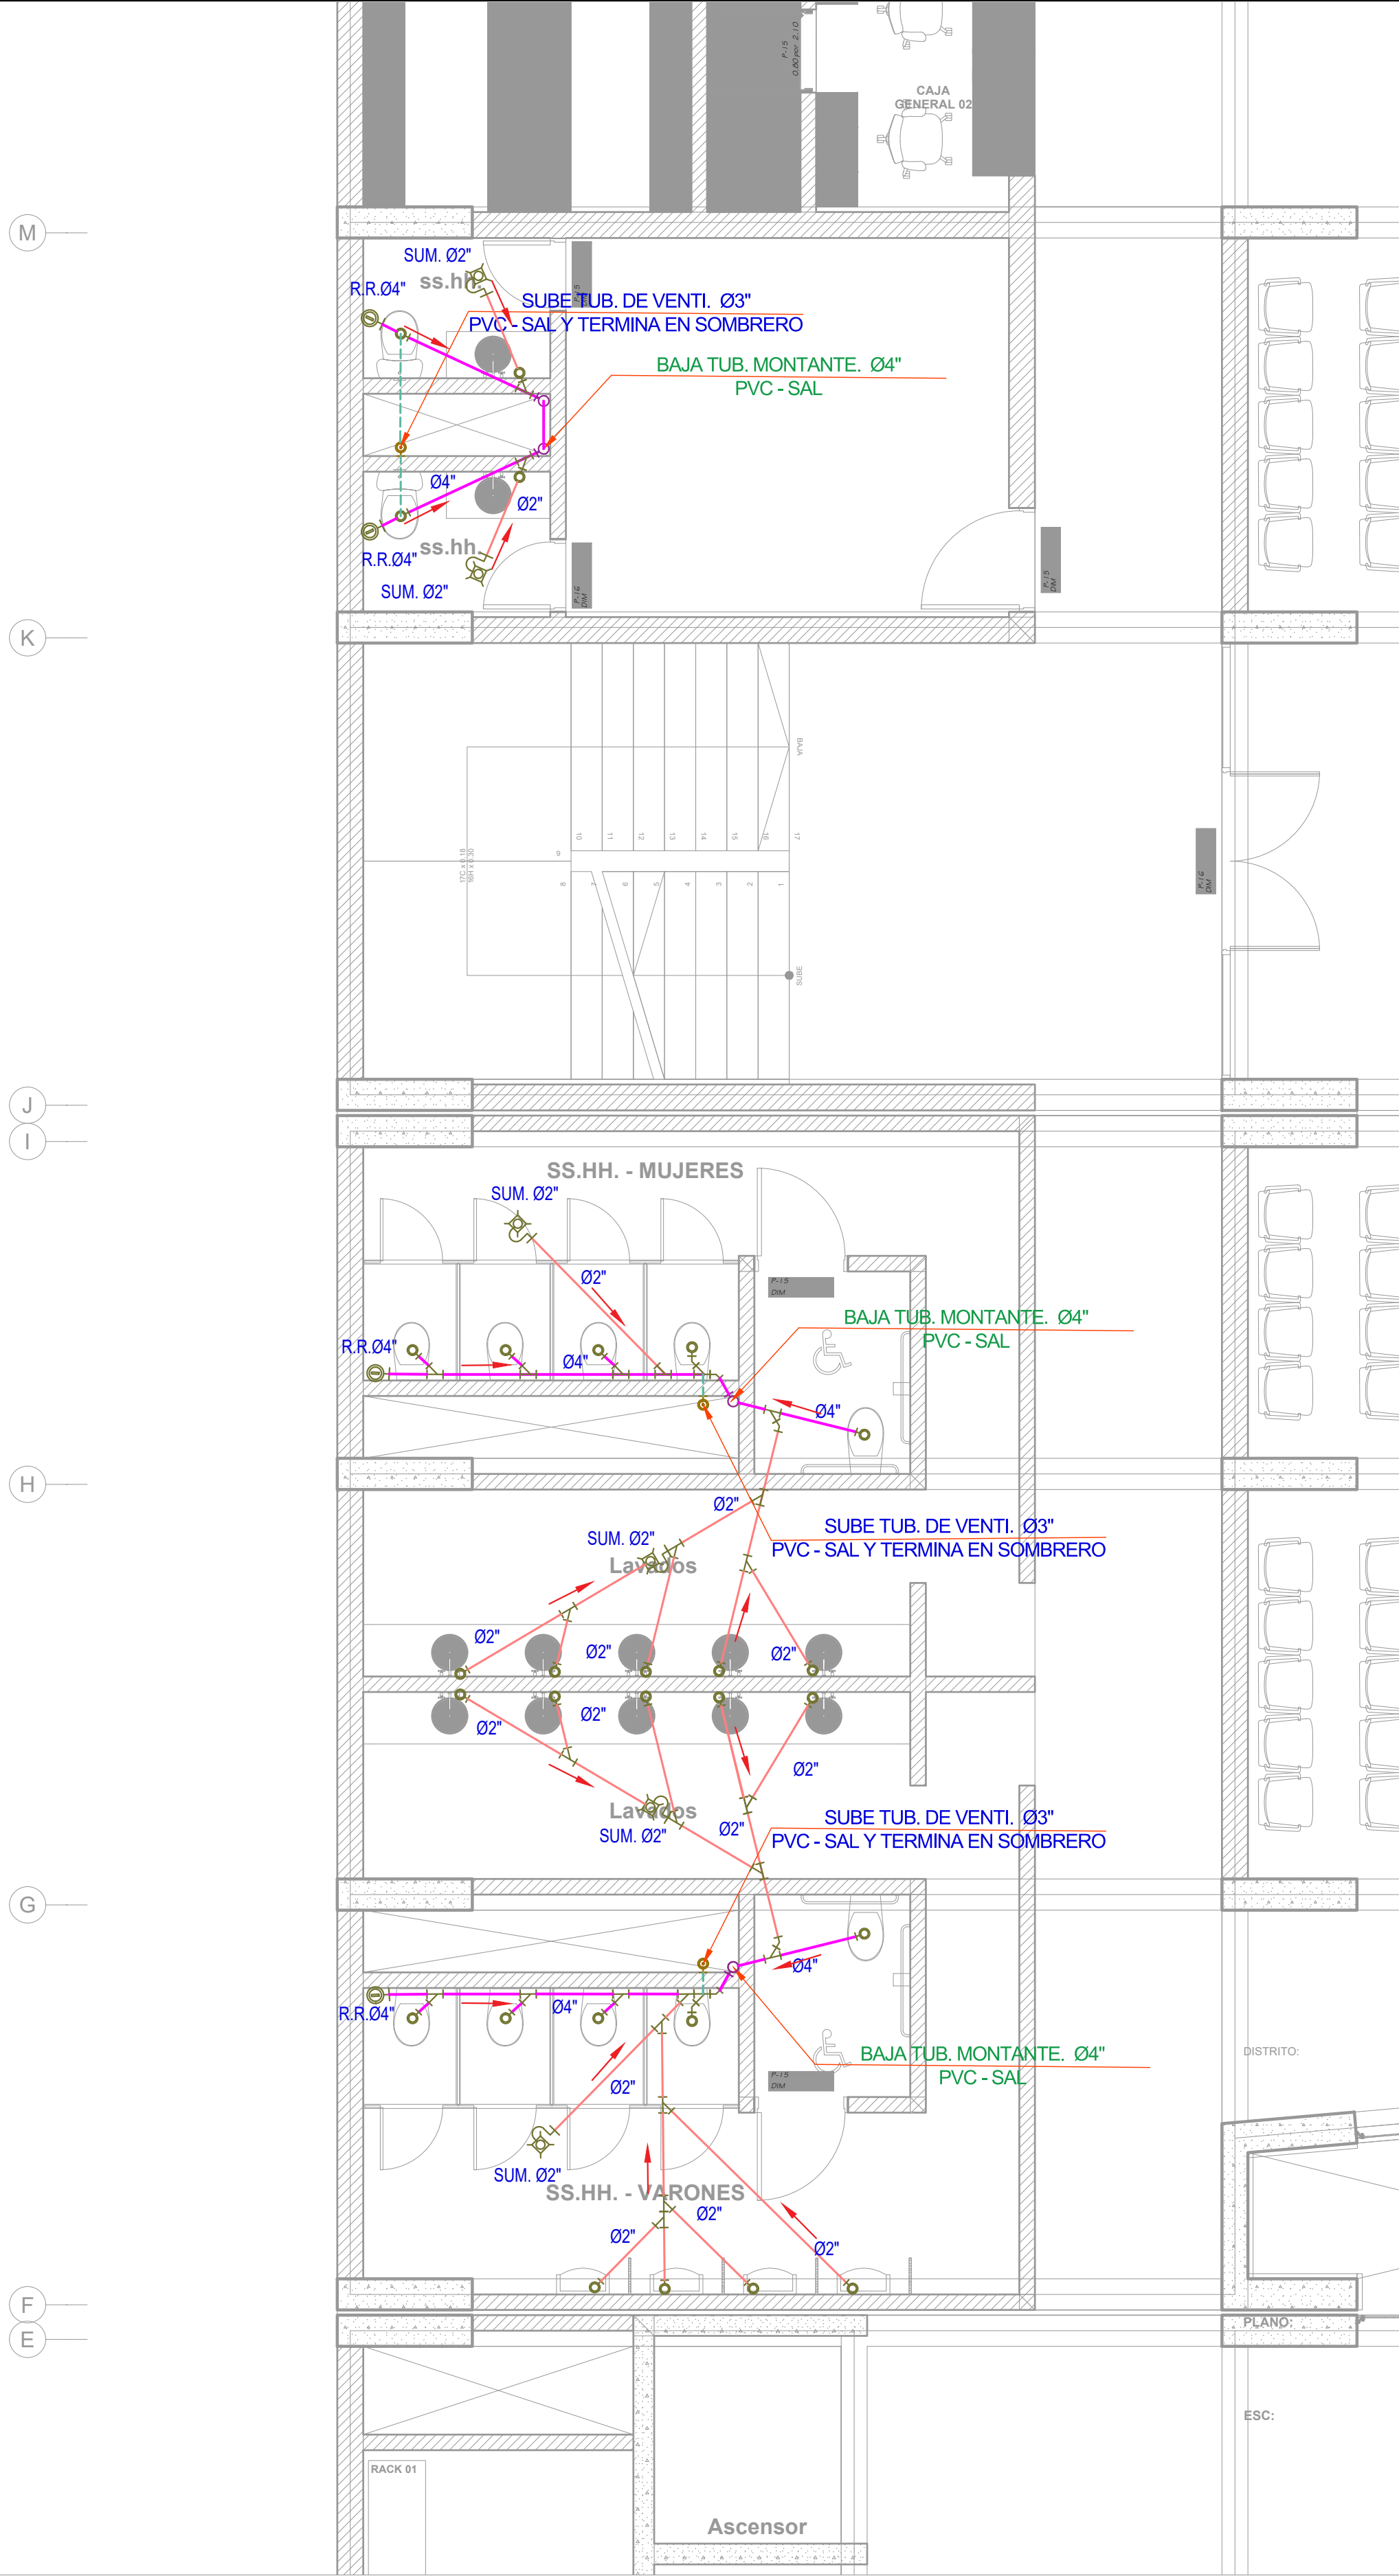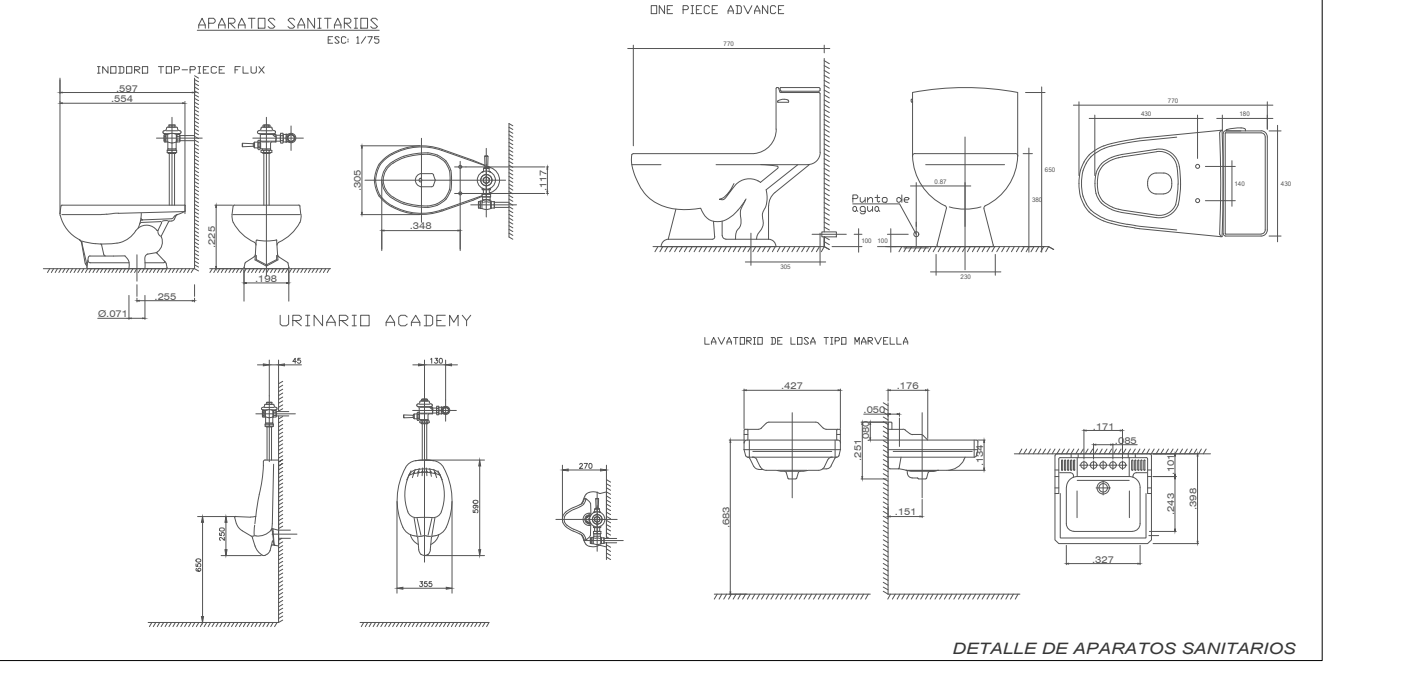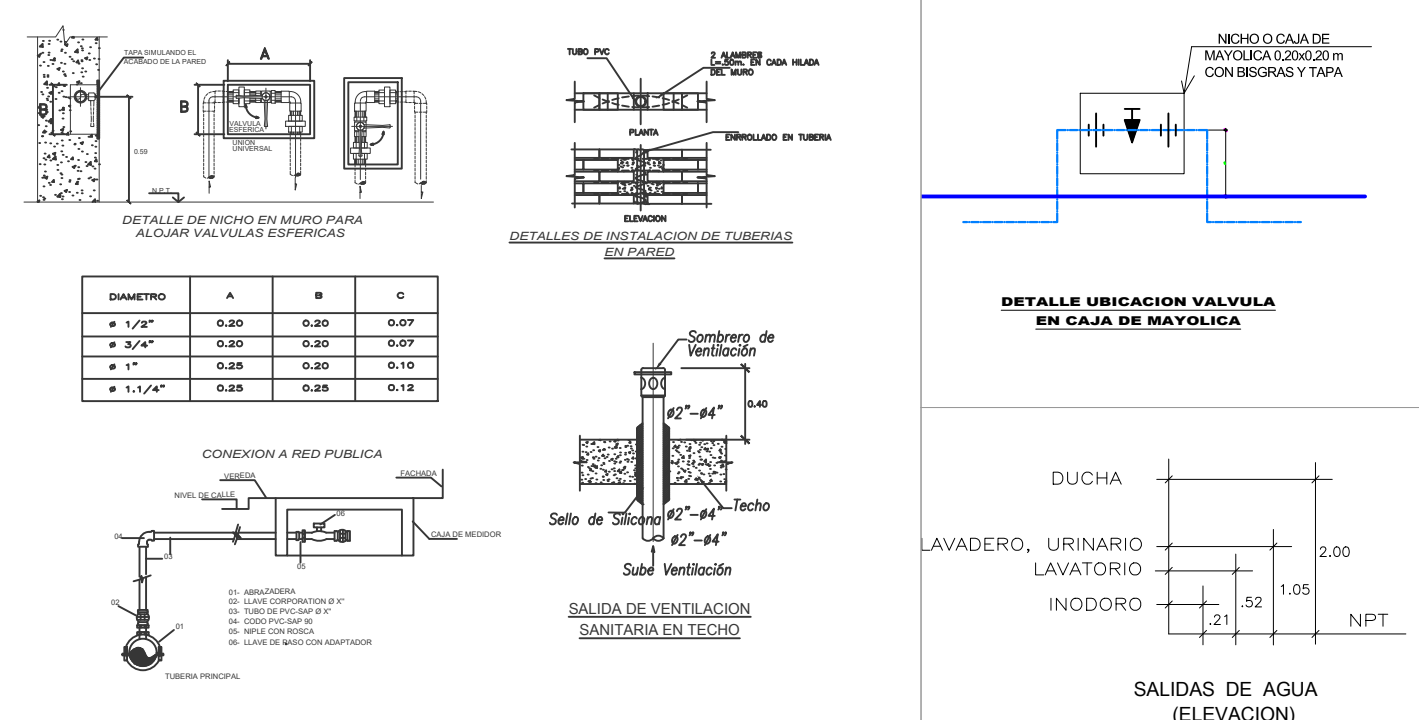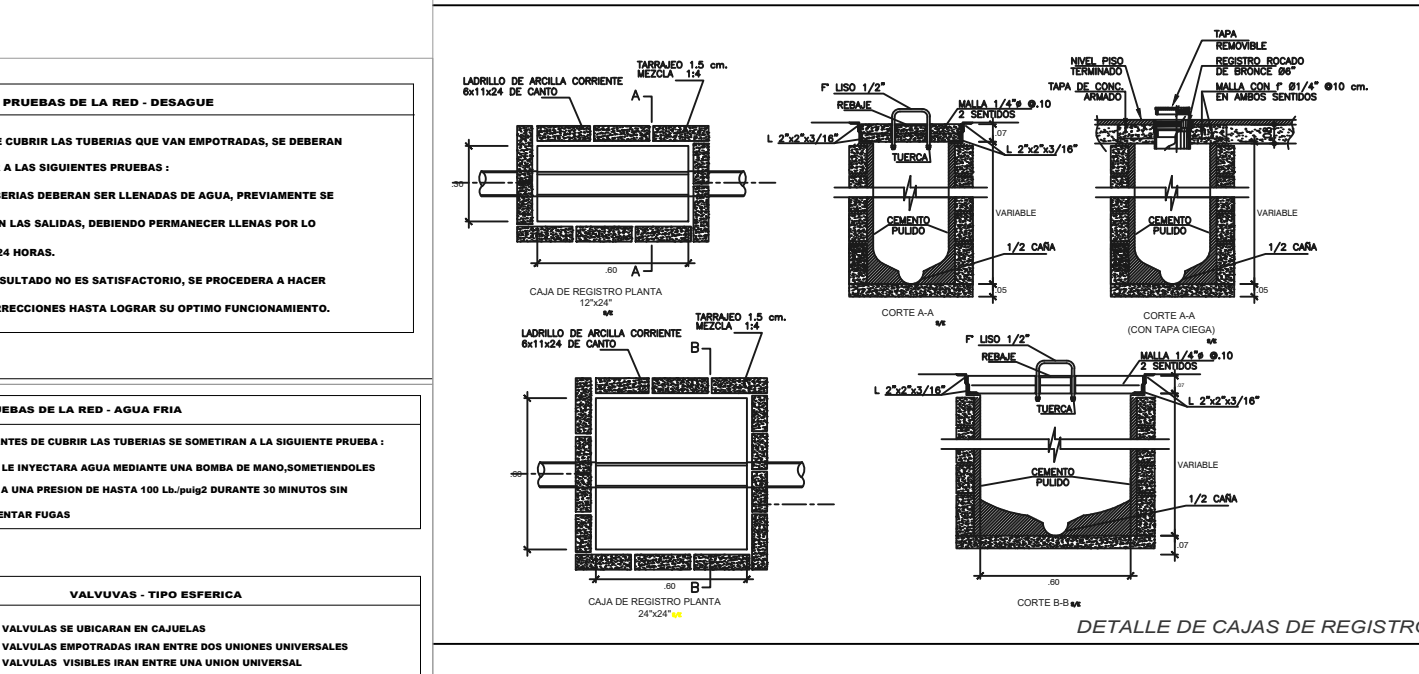

PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

CONSULTORES:
CONSORCIO FRONTERA

PROYECTISTA INST. SANITARIAS:
Ing. Enrique Canal Vargas

UBICACION:
DEPARTAMENTO: APURIMAC
PROVINCIA: ABANCAY
DISTRITO: ABANCAY
DIRECCION: JR. LIMA 206

PLANO:
INSTALACIONES SANITARIAS

ESC: FECHA:
INDICADA SET-2021

LAMINA:
IS-03

INSTALACIONES AGUA POTABLE
ESC 1:50

PRIMER NIVEL

INSTALACIONES DESAGUE
ESC 1:50