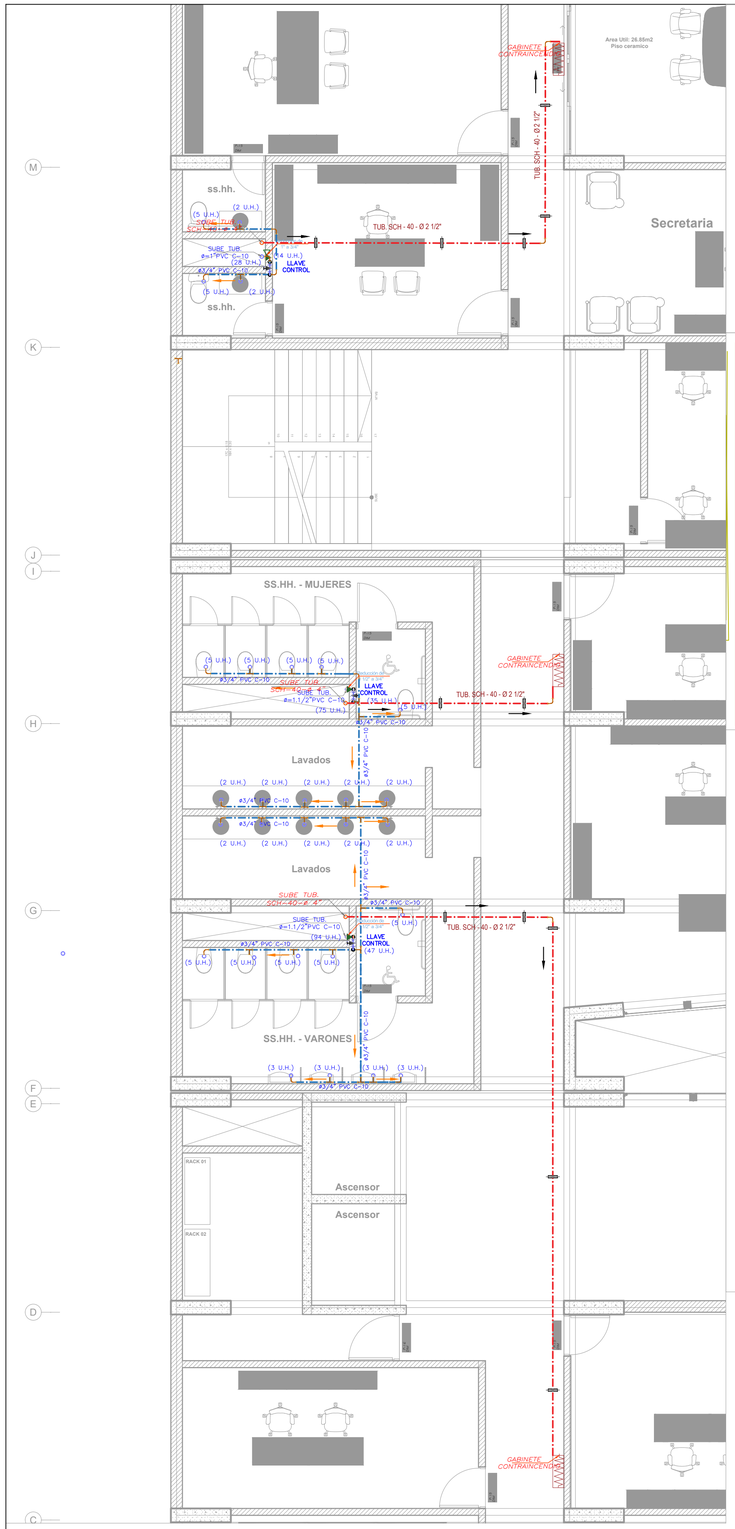

ESC 1:50

LEYENDA DE TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS

SIMBOLO	DESCRIPCION
	GABINETE CONTRA INCENDIO (GCI) (Tipo indicado en el Plano respectivo)
	SALIDA PARA ROCIADORES
	TUBERIA PARA AGUA CONTRA INCENDIOS SCH – 40 COLGADO EN TECHO TUBERIA PARA AGUA CONTRA INCENDIOS (corre adosada y/o colgada)
	MONTANTE DE SUBIDA
	CODO DE 90°
	TEE
	COLGADOR

NOTAS GENERALES:

1. TODAS LAS TUBERIAS DE ACI, QUE CORREN ADOSADOS O COLGANTES, SERAN DE ACERO AL CARBONO SCH–40 SIN COSTURA, Y LAS UNIONES SERAN :
   - LAS DE Ø MAYORES A 2.1/2" SERAN DE TIPO RANURADO Y/O SOLDADAS, Y
   - LAS DE Ø IGUALES O MENORES A 2.1/2", SERAN ROSCADAS.

2. LAS REDES DE AGUA CONTRA INCENDIOS, QUE CORREN ENTERRADAS, SERAN INSTALADAS CON TUBERIA TIPO HDPE.

3. LA LONGITUD MAXIMA DE UBICACION DEL SOPORTE EN UN BRAZO DE ALIMENTACION AL ROCIADOR SERA DE .30m

4. LAS TUBERIAS QUE SE INSTALEN COLGADAS VERTICALES Y/U HORIZONTALES, NO EMPOTRADAS, SERAN FIJADAS CON SOPORTES Y ABRAZADERAS METALICAS DEL TIPO Y ESPACIAMIENTO, INDICADOS EN EL PLANO ACI–04

5. LOS COLGADORES, PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO SERAN LISTADOS POR UL Y APROBADOS POR FM.

6. LOS ROCIADORES SERAN DEL TIPO PENDENT RESPUESTA RAPIDA, CON ORIFICIO DE ⅝"
   - FACTOR "K" DE LOS ROCIADORES 5.8
   - TEMPERATURA DE OPERACION 135°F (57°C)
   - MAXIMA PRESION DE SERVICIO 175 PSI.

7. TODOS LOS GABINETES CONTRA INCENDIO, TIPO "A" IRAN EMPOTRADOS Y/O ADOSADOS AL MURO, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, ABRAZADERAS Y SUS DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN INDICADOS EN EL PLANO ACI–04

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALES

FORMADO Y ACEPTADO, ACERO CONTRA INCENDIO TIPO OS-ACERO ALCARBONO ELECTRICAMENTE SOLDADO, NORMAS ASTM A-53 GRADO A, ASTM A-120 ASTM A-135 ASTM A-53 GRADO B, ASTM A-106 GRADO B, ASTM A-53 GRADO B, ASTM A-106 GRADO B, ASTM A-53 GRADO B, ASTM A-106 GRADO B,