

FACTOR DE SIMULTANEIDAD

CG-15

CG-18

CG-15

CG-16

CG-17


CG-18

TOTAL

Tipo Carga



MONTANTE DE PARRARAYO

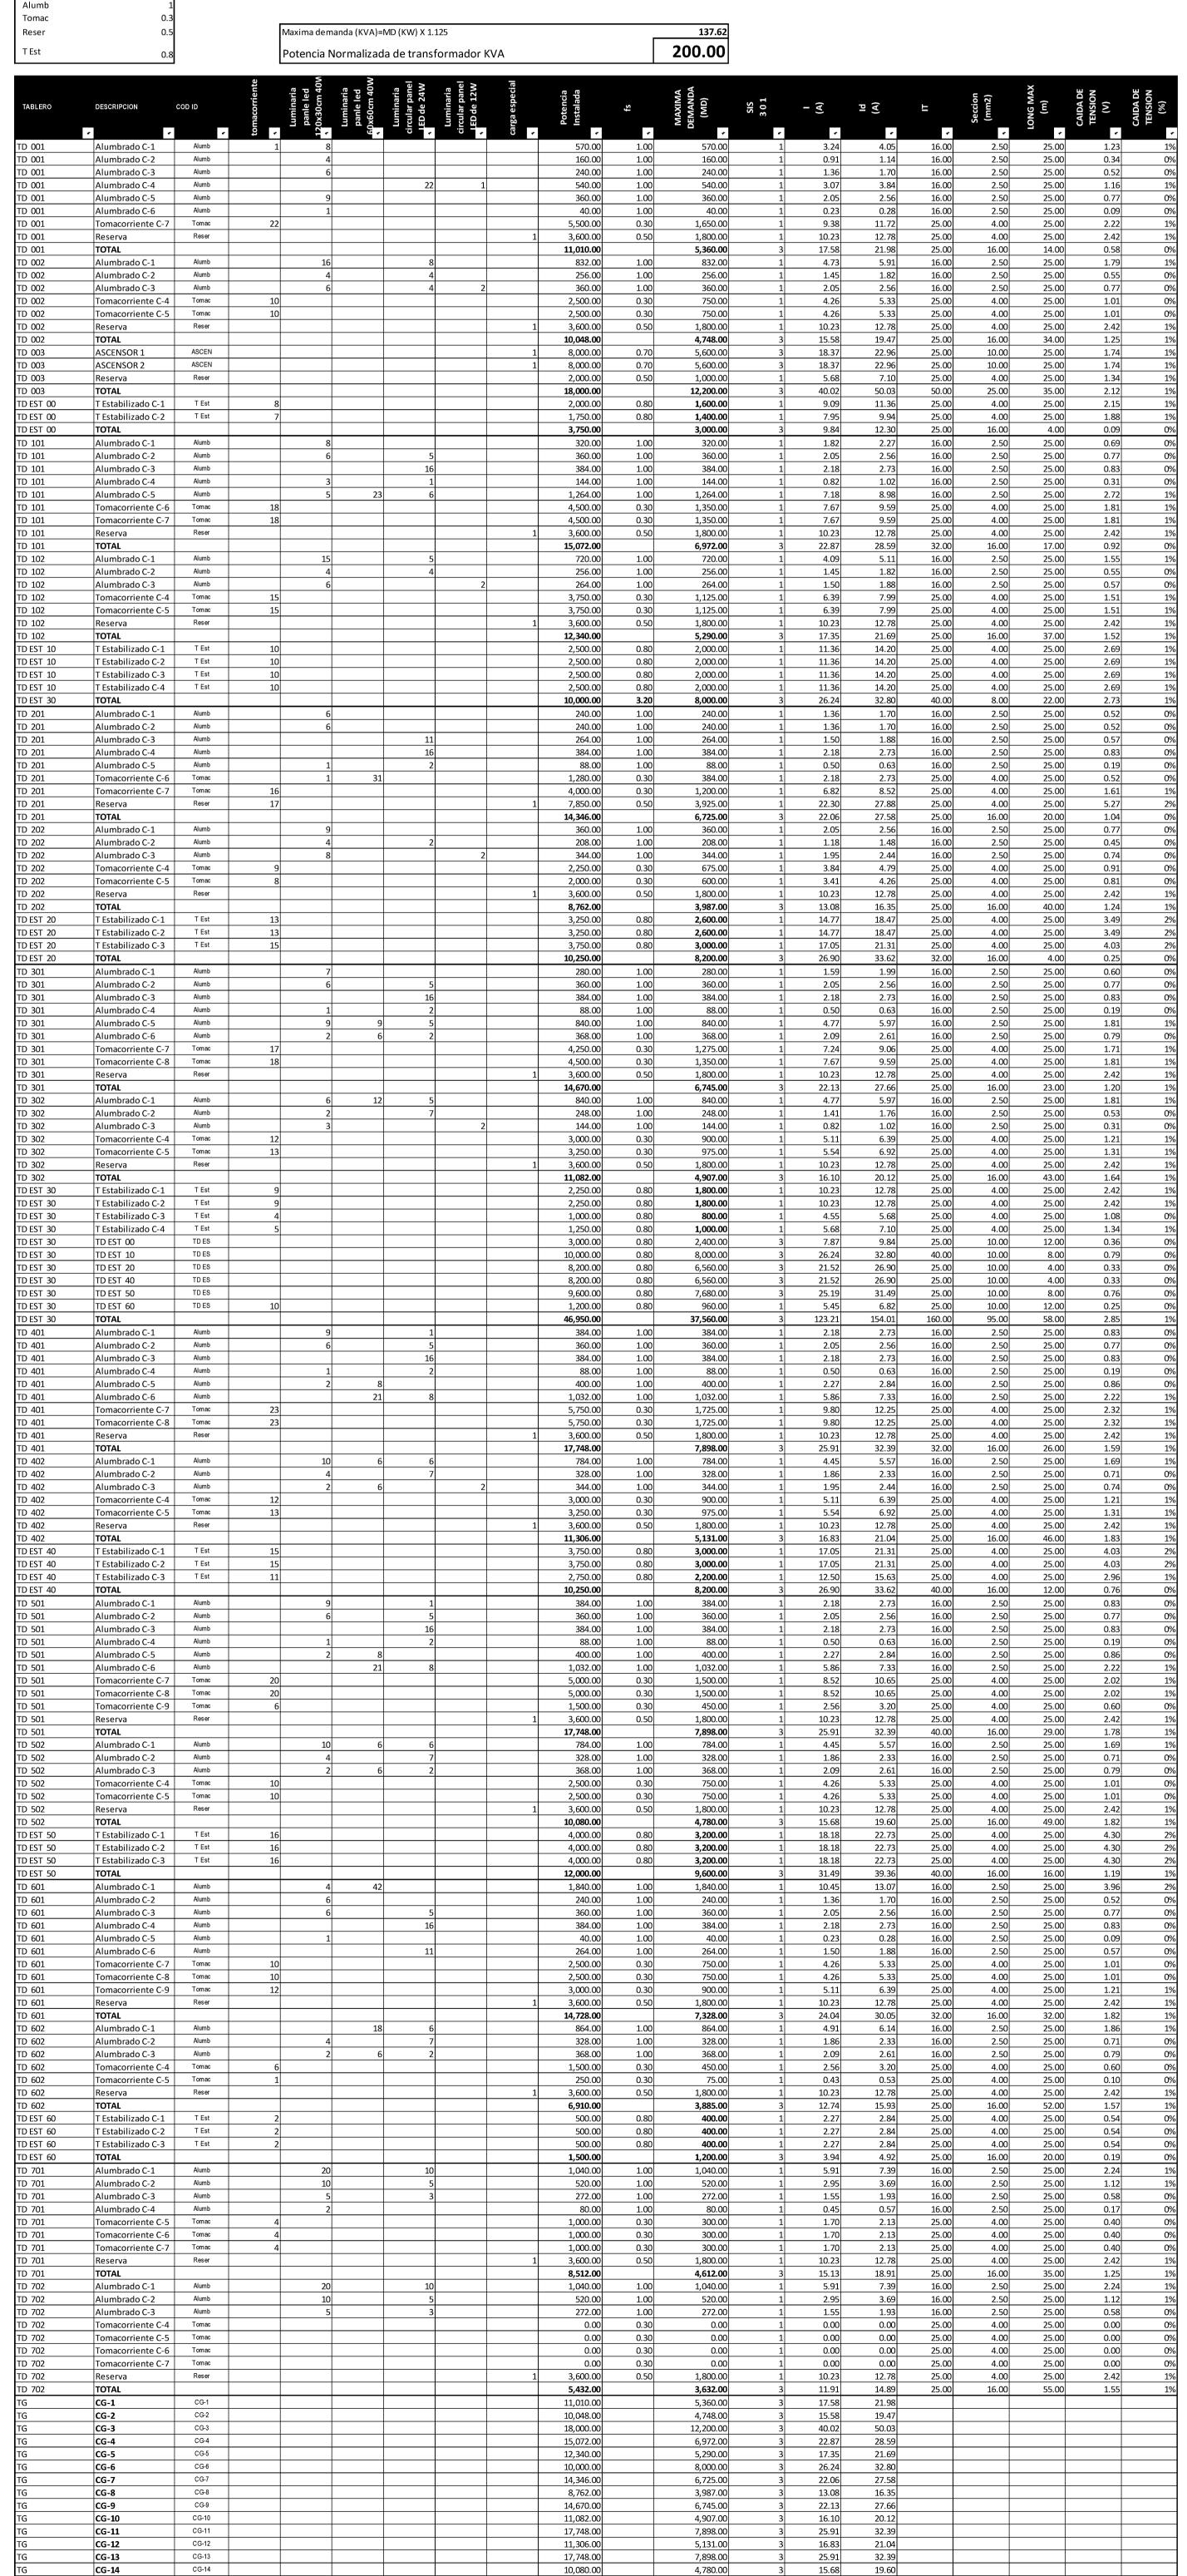

14,728.00

6,910.00

8,512.00

5,432.00

217,794.00

7,328.00

3,885.00

4,612.00

3,632.00

110,098.00

24.04

361.17

30.05

15.93

18.91


14.89

451.46

120.00


15.00


700.00

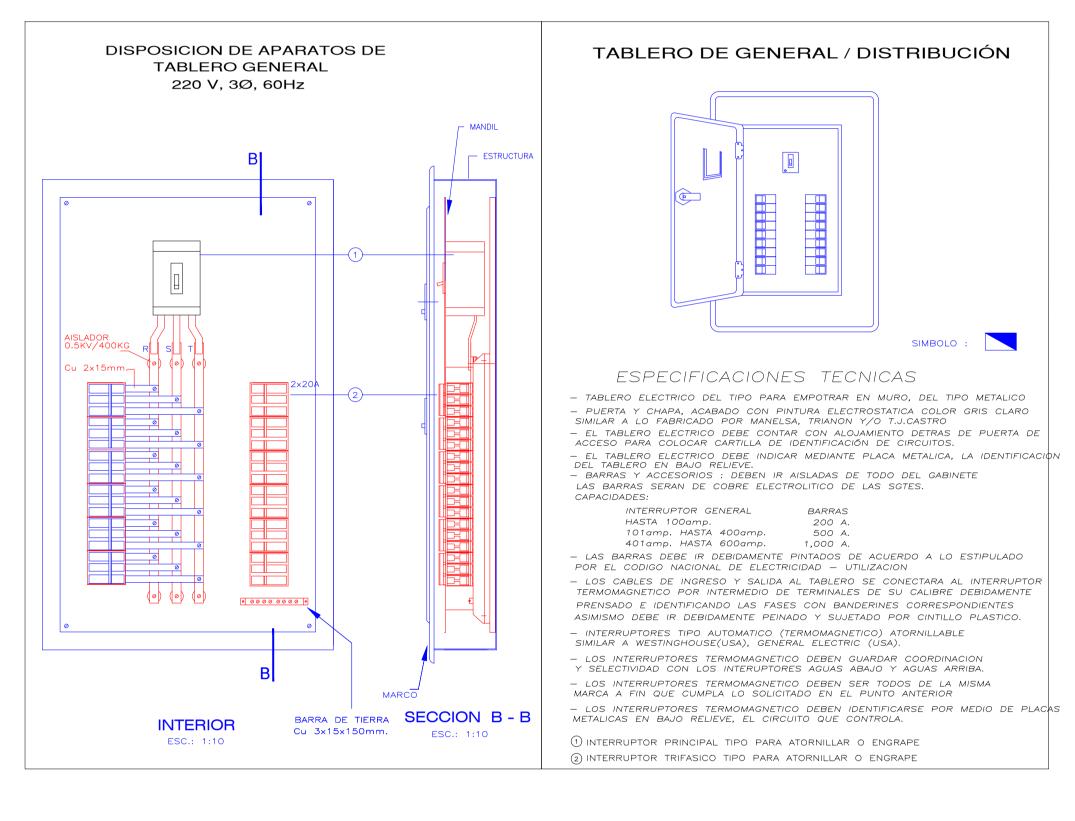

Pozo de tierra Pozo de tierra

ESQUEMA DE MONTANTES DE TABLEROS

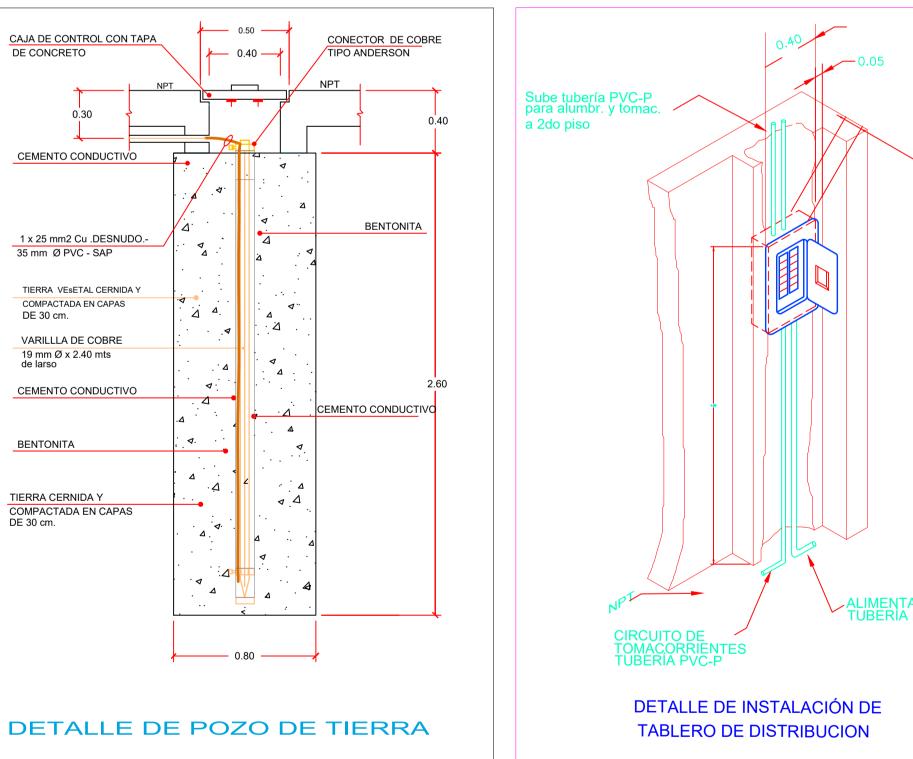

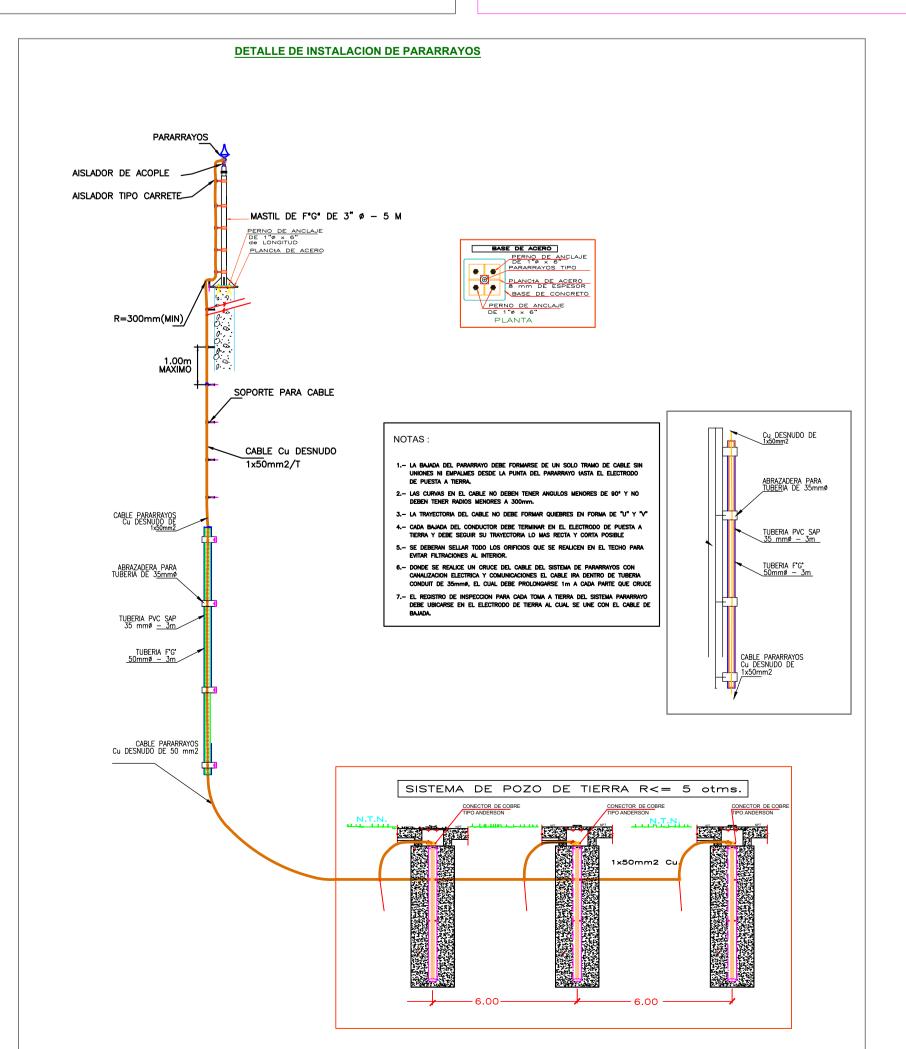



4X95mm2 N2XOH

4X120mm2 N2XOH

4X120mm2 N2XOH





PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE

LA GESTION

MUNICIPAL Y

SERVICIO

ADMINISTRATIVO

DE LA

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE

CONSULTORES:

CONSORCIO FRONTERA

PROYECTISTA ELECTRICAS:

Ing. Edgar Antony
Echegaray Mayorga

ABANCAY

DEPARTAMENTO: APURIMAC
PROVINCIA: ABANCAY
DISTRITO: ABANCAY
DIRECCION: JR. LIMA 206

PLANO:
DISTRIBUCION
ESC: FECHA:
1/50 | 13/09/202 |

IE-19

LAMINA: