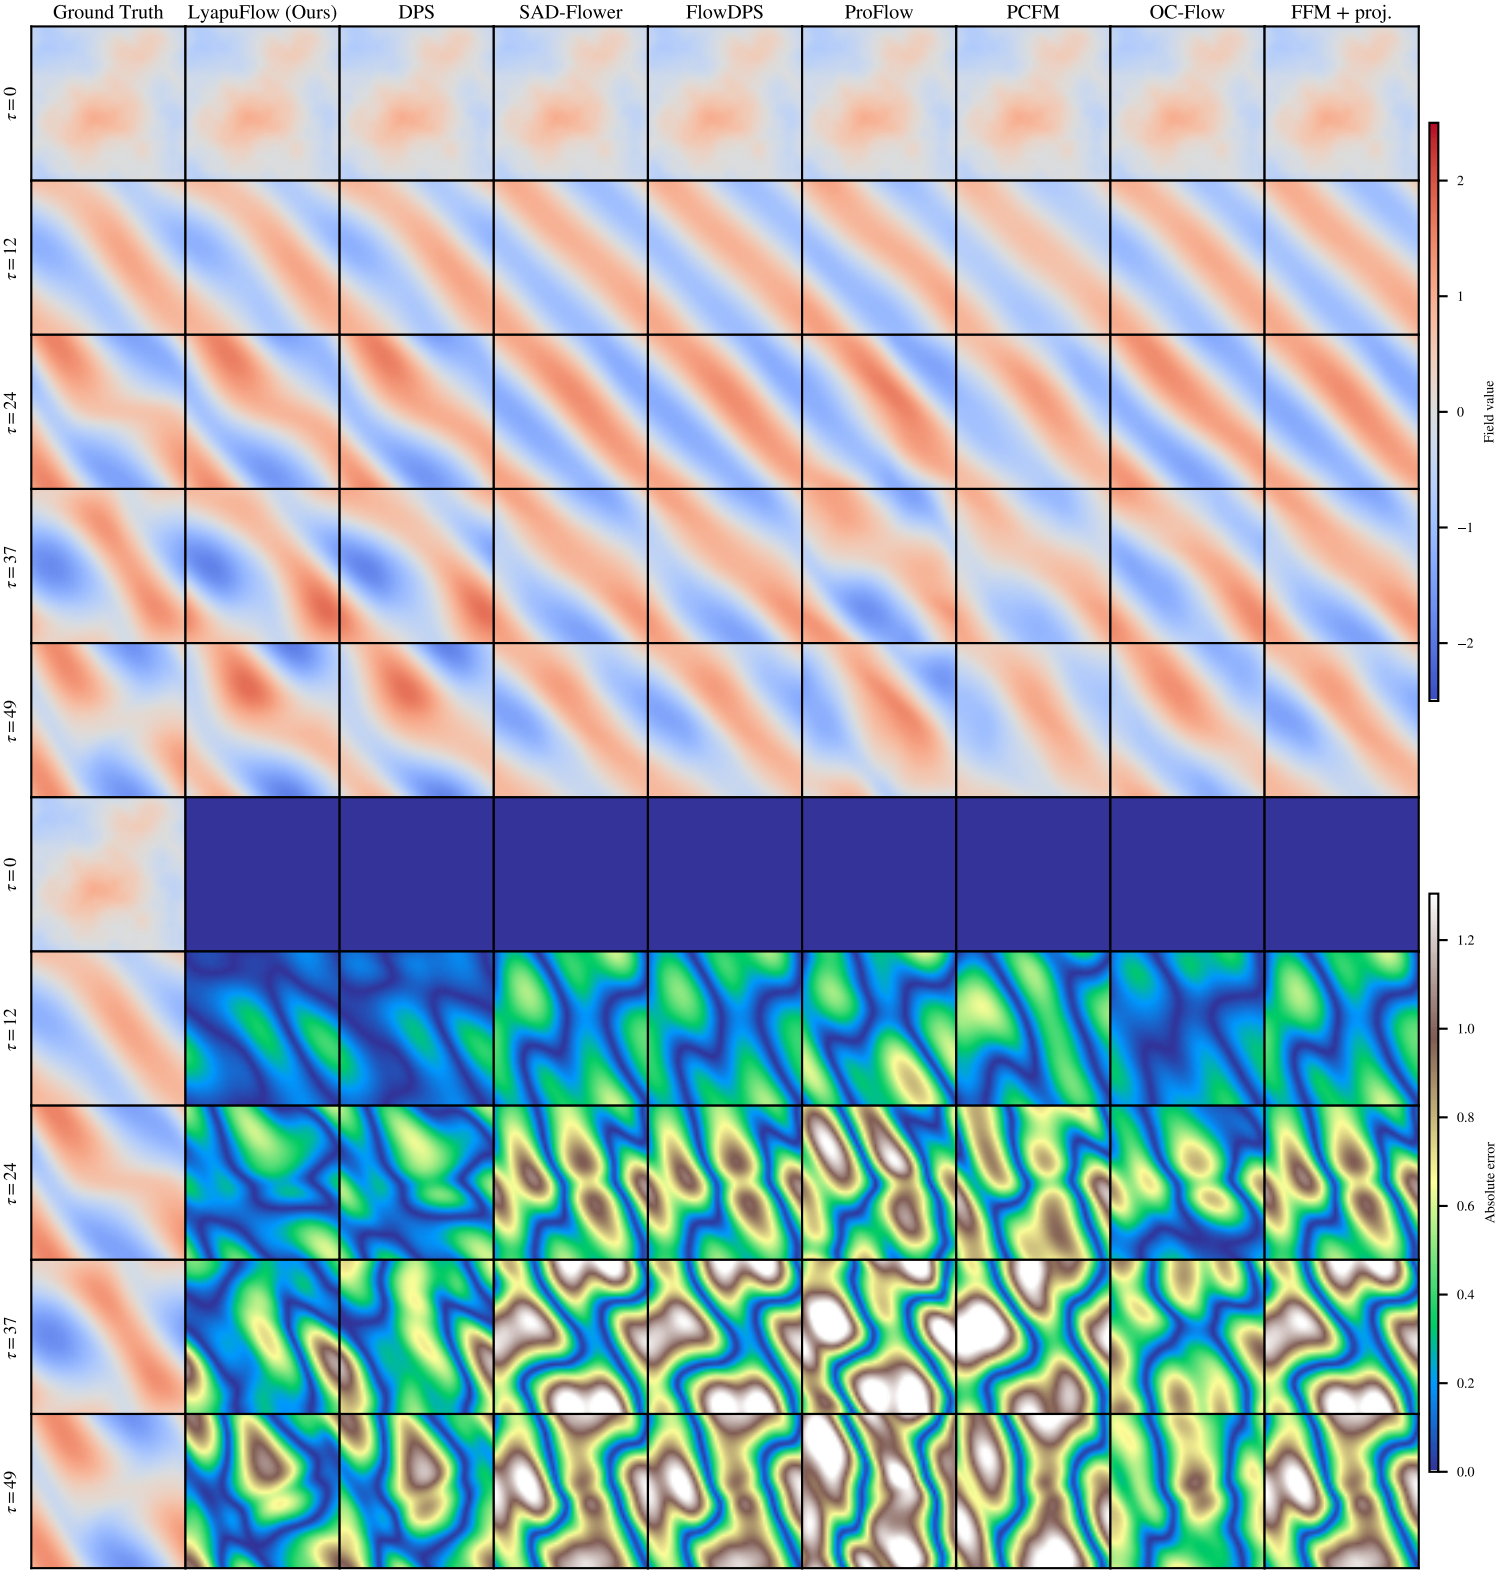
Ground Truth
LyapuFlow (Ours)
DPS
SAD-Flower
FlowDPS
ProFlow
PCFM
OC-Flow
FFM + proj.
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
Field value
2
1
0
−1
−2
Absolute error
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

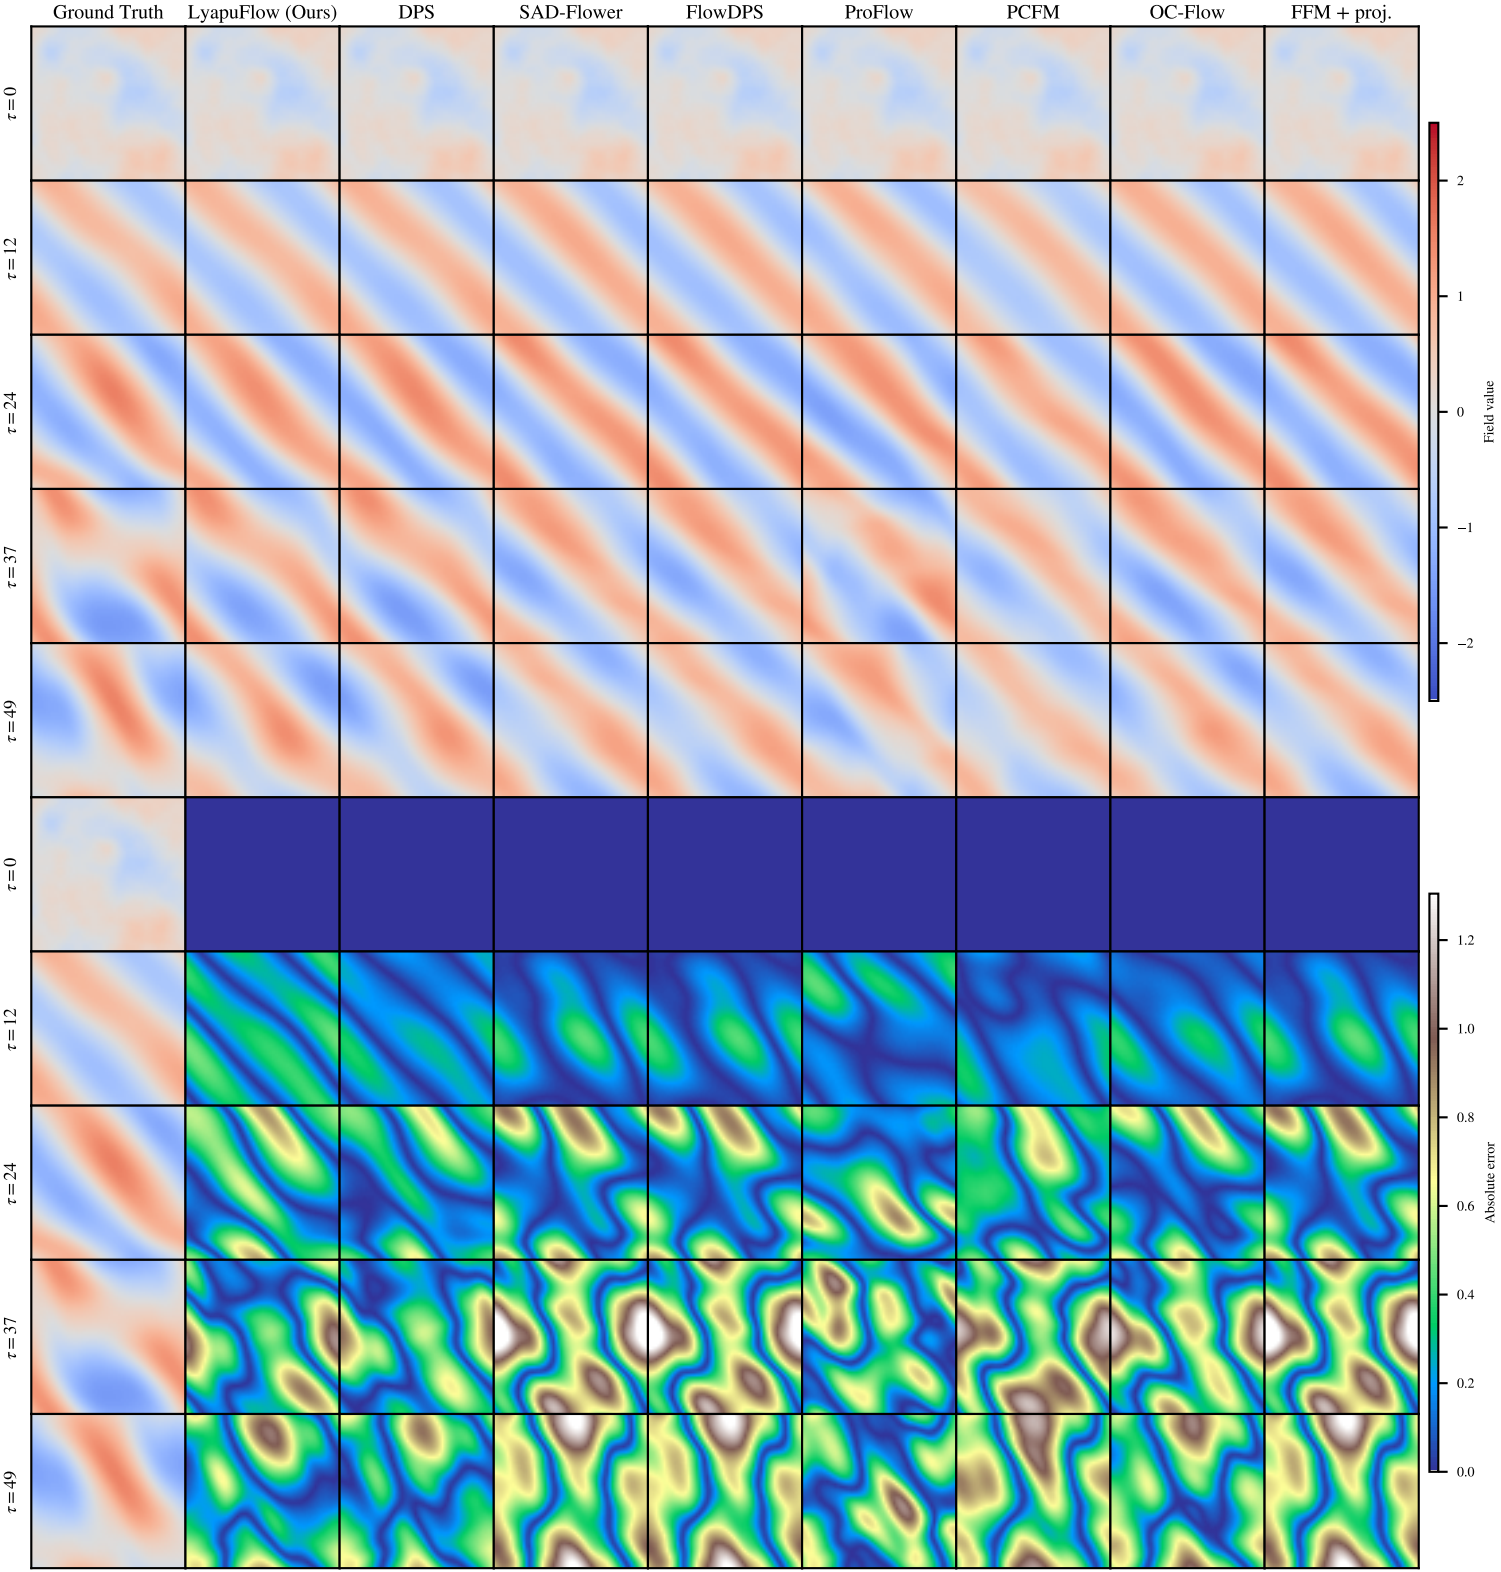
Ground Truth
LyapuFlow (Ours)
DPS
SAD-Flower
FlowDPS
ProFlow
PCFM
OC-Flow
FFM + proj.
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
2
1
0
−1
−2
Field value
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Absolute error

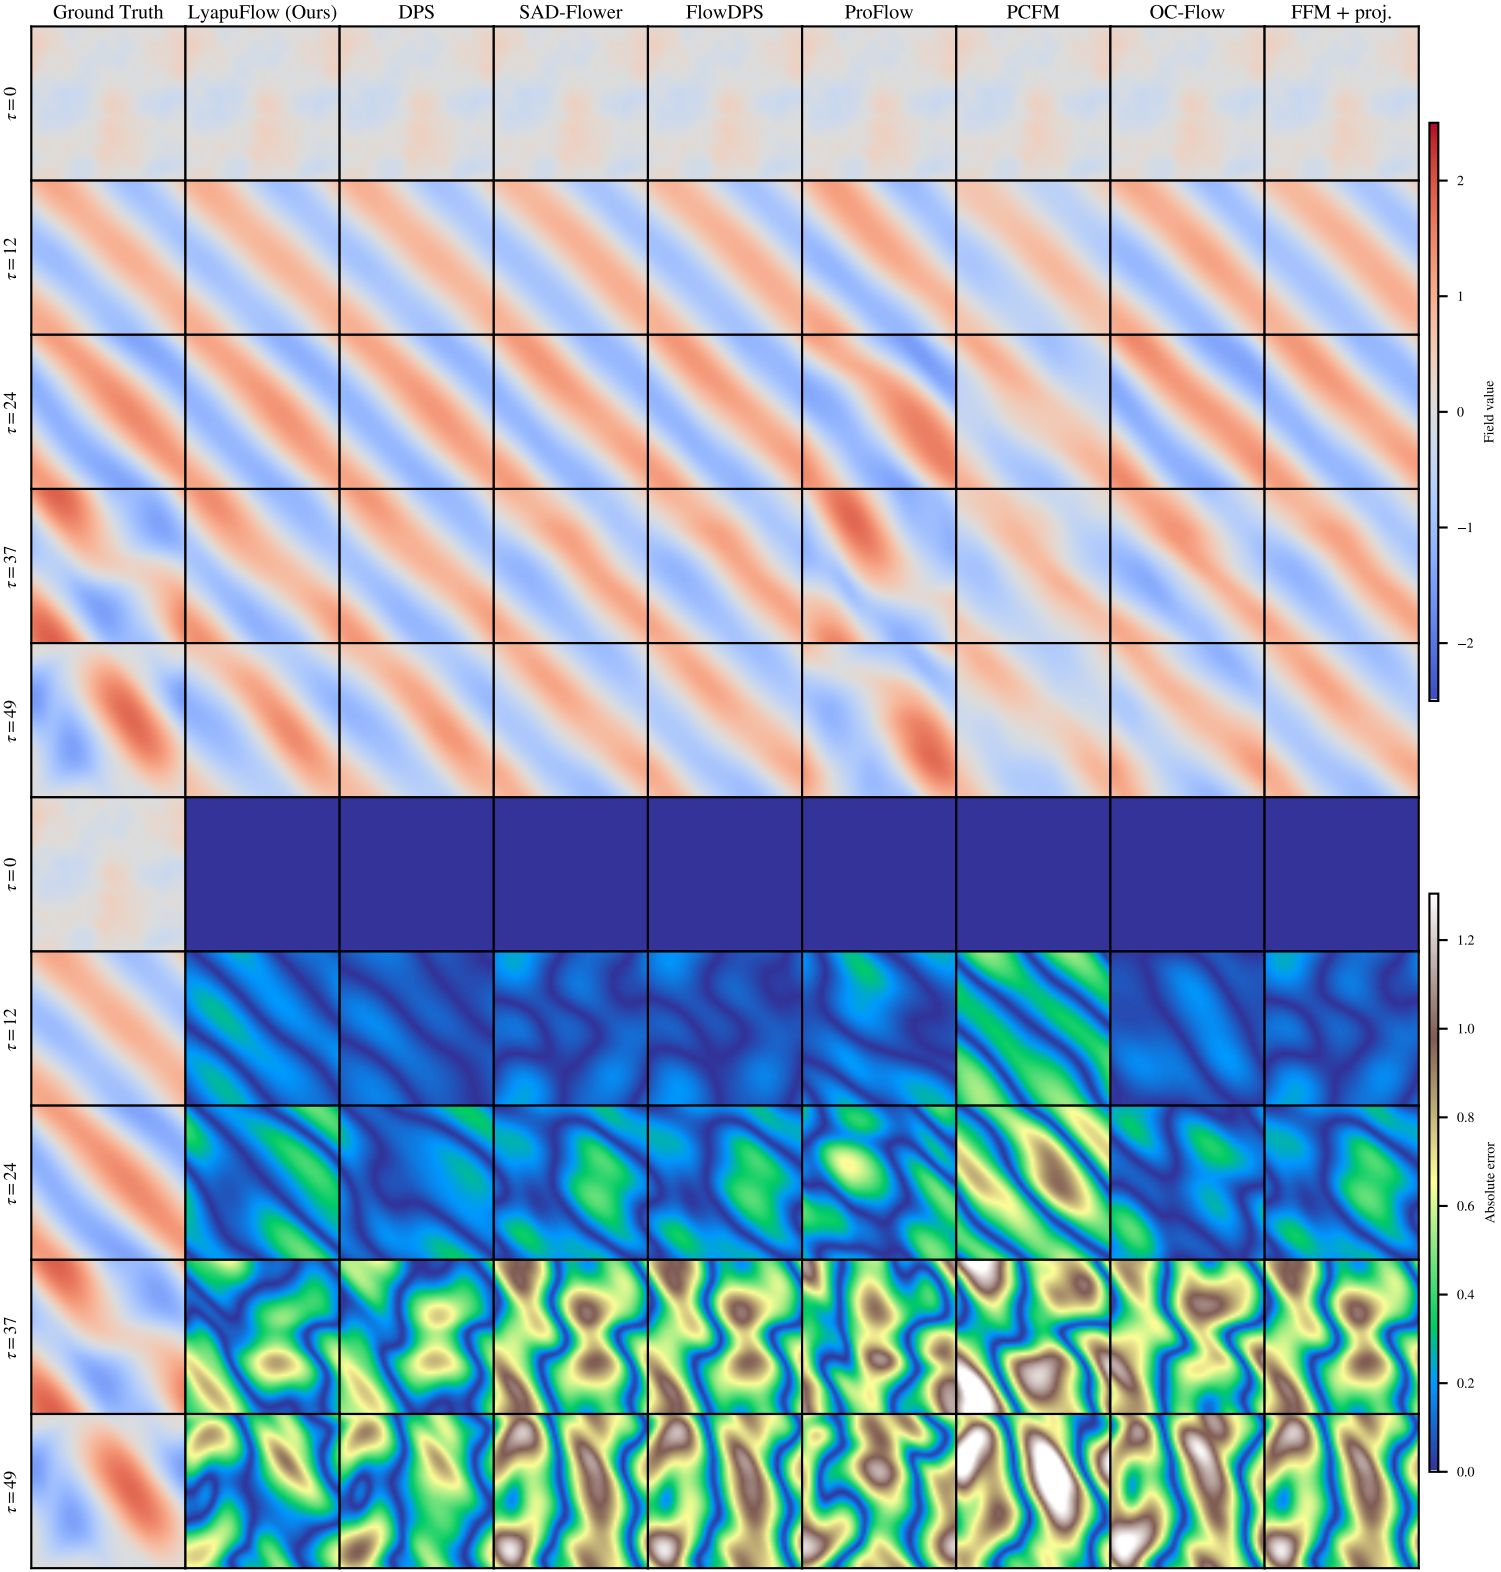
Ground Truth
LyapuFlow (Ours)
DPS
SAD-Flower
FlowDPS
ProFlow
PCFM
OC-Flow
FFM + proj.
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
2
1
0
−1
−2
Field value
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Absolute error

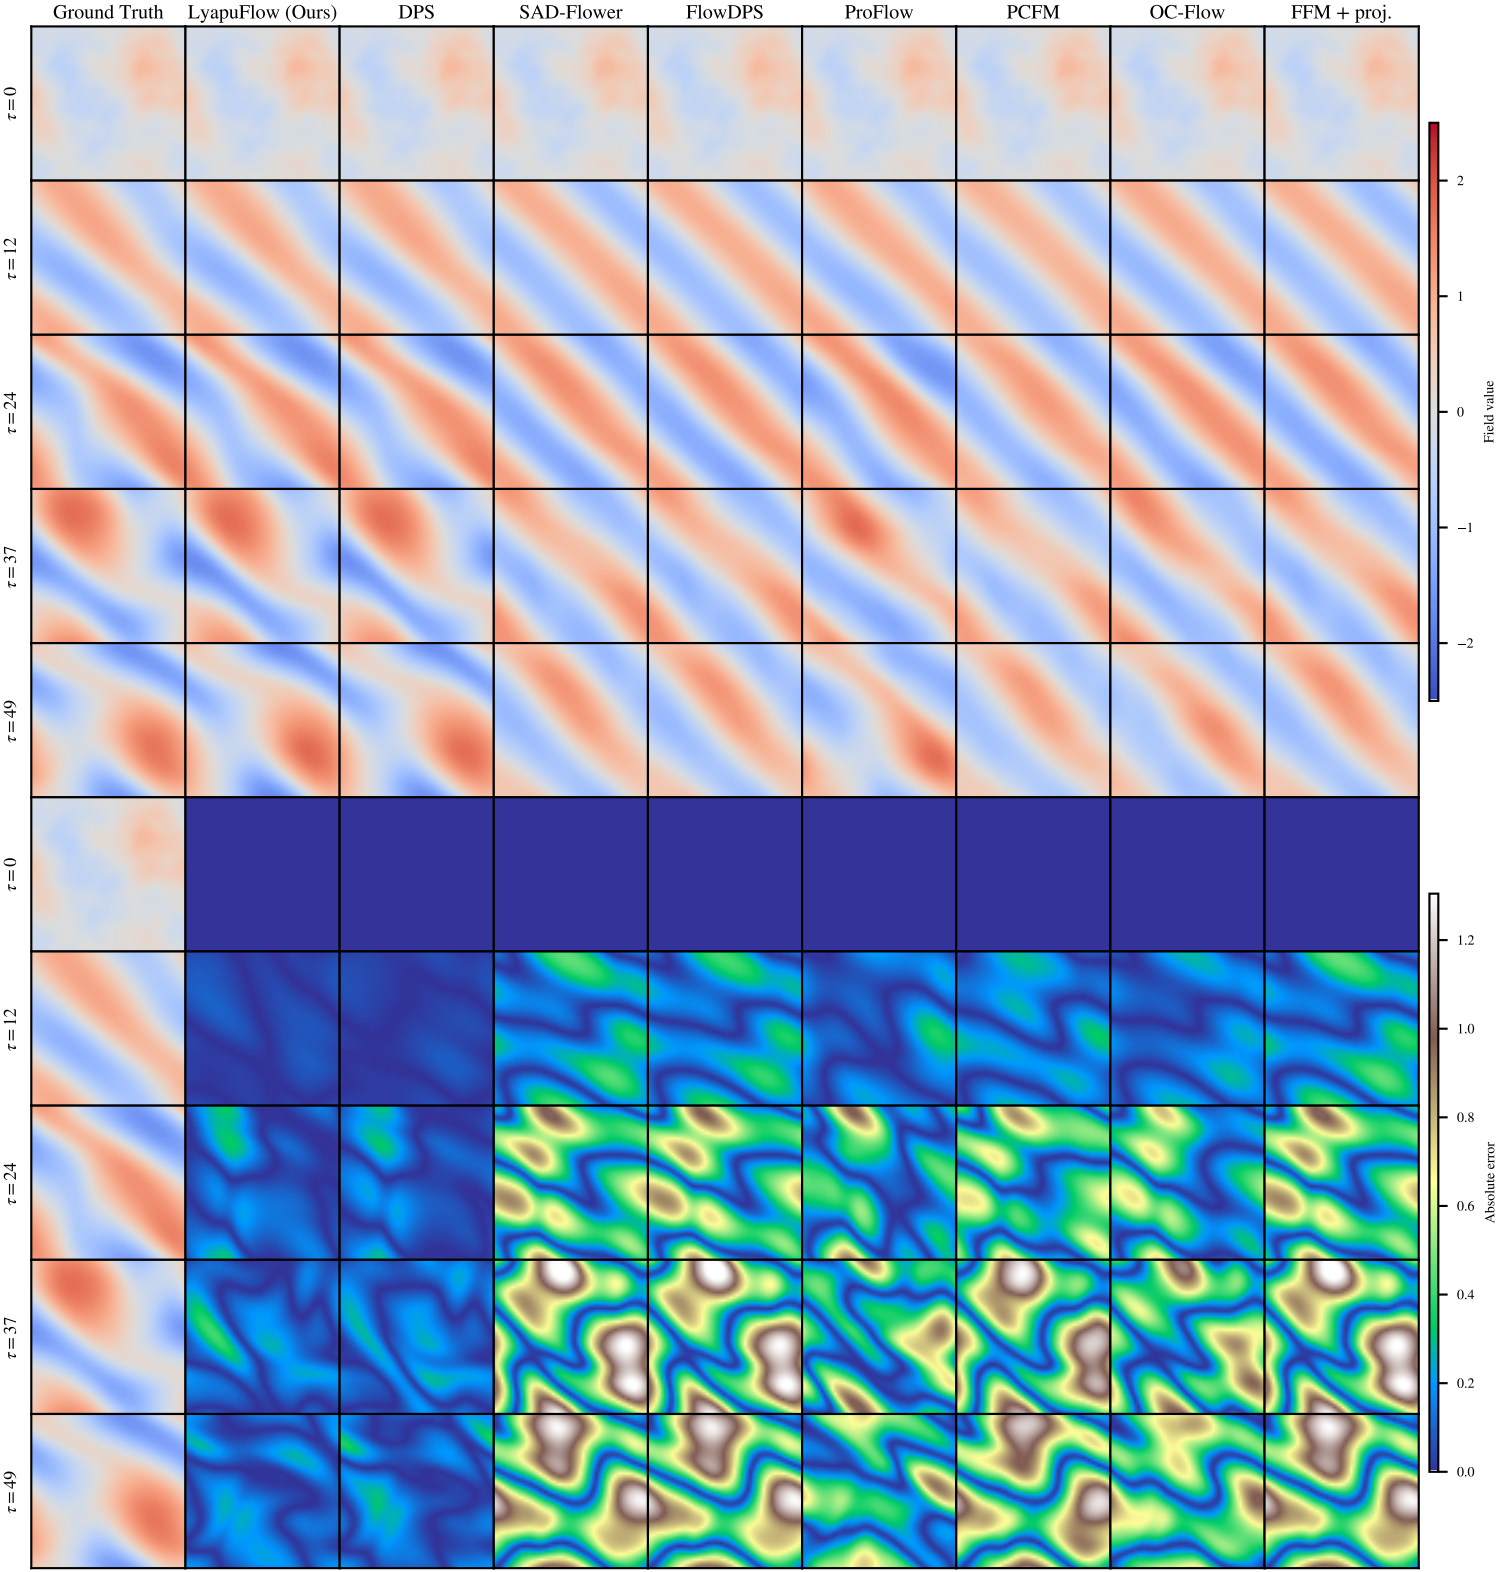
Ground Truth
LyapuFlow (Ours)
DPS
SAD-Flower
FlowDPS
ProFlow
PCFM
OC-Flow
FFM + proj.
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
Field value
2
1
0
−1
−2
Absolute error
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

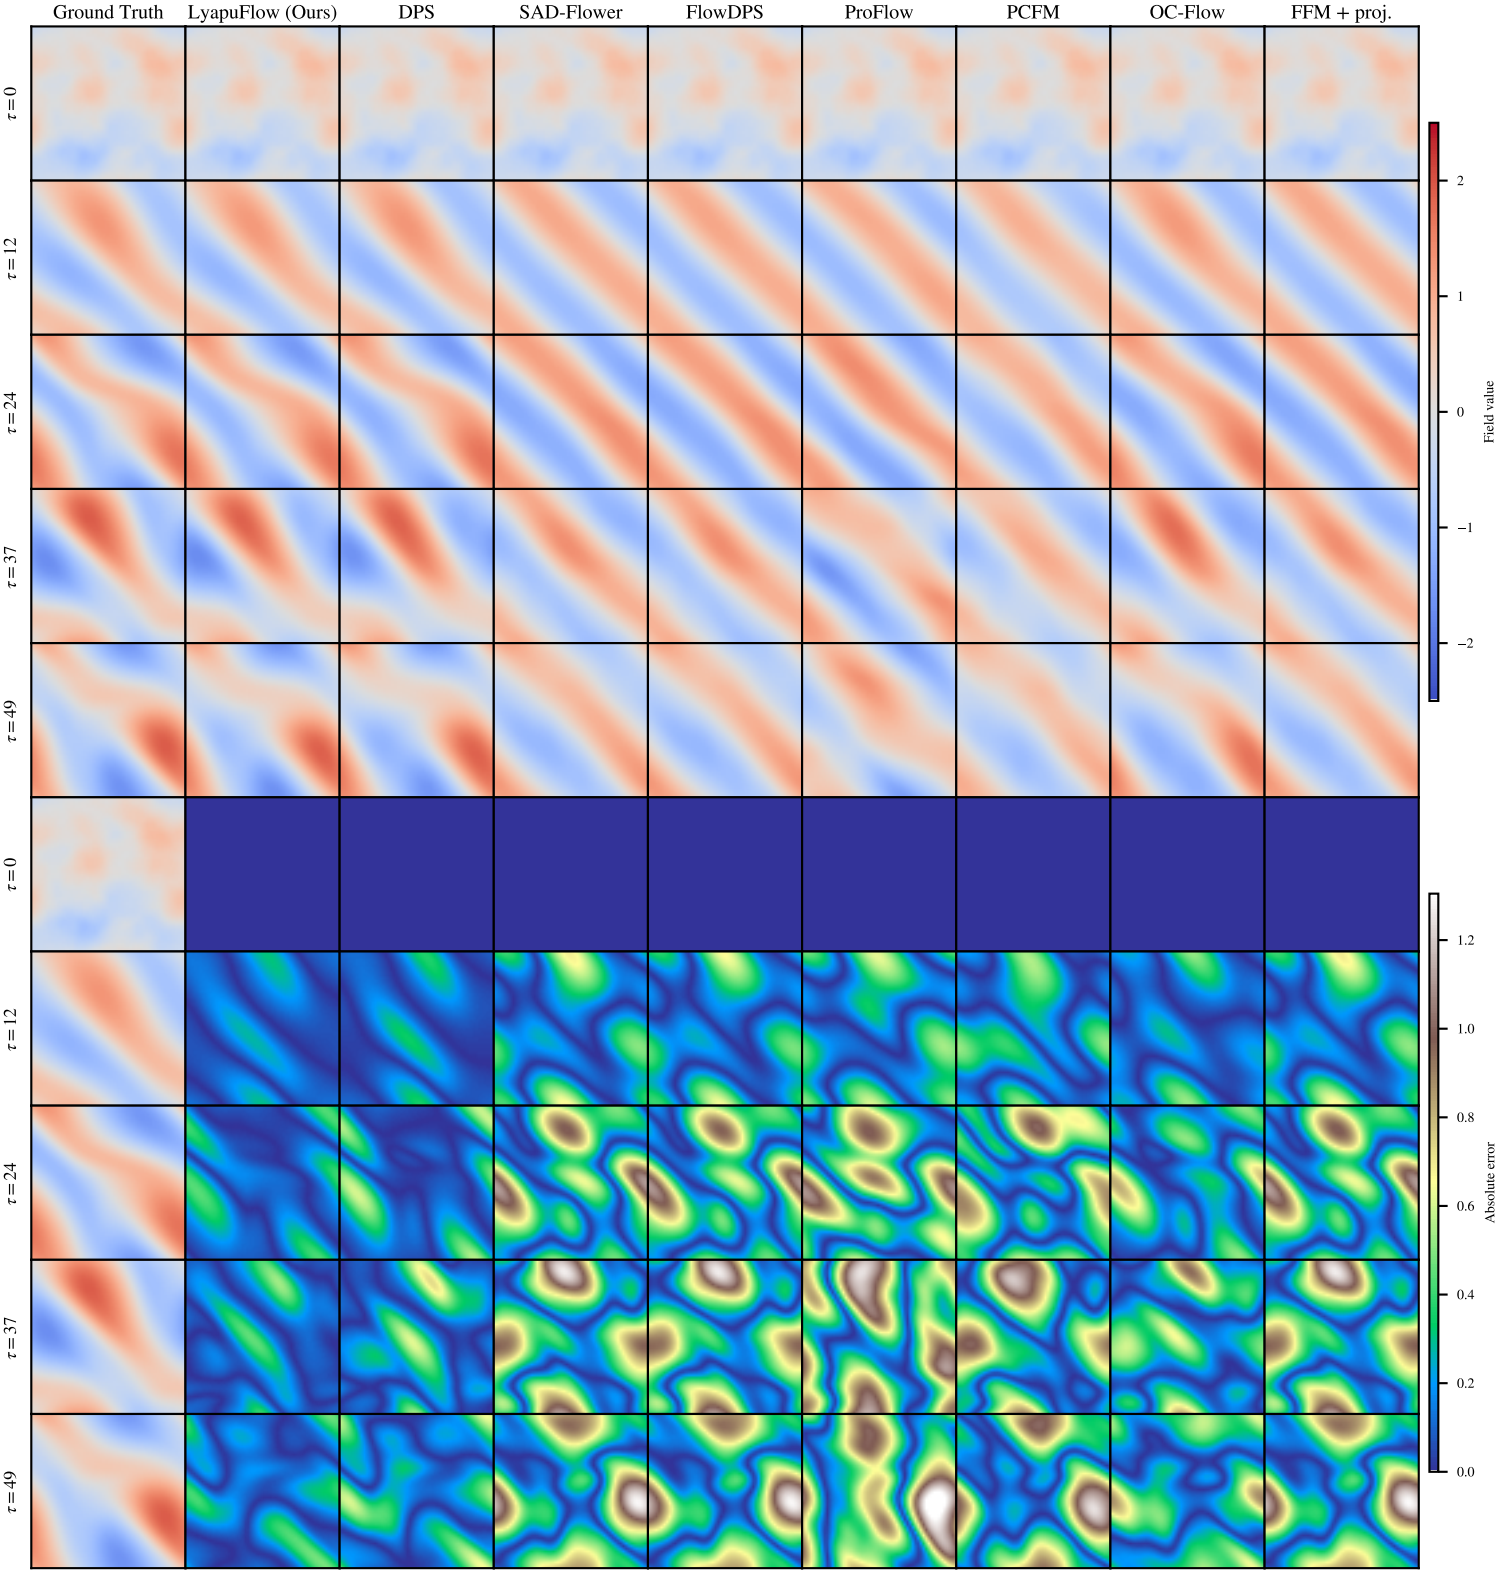
Ground Truth
LyapuFlow (Ours)
DPS
SAD-Flower
FlowDPS
ProFlow
PCFM
OC-Flow
FFM + proj.
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
2
1
0
−1
−2
Field value
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Absolute error

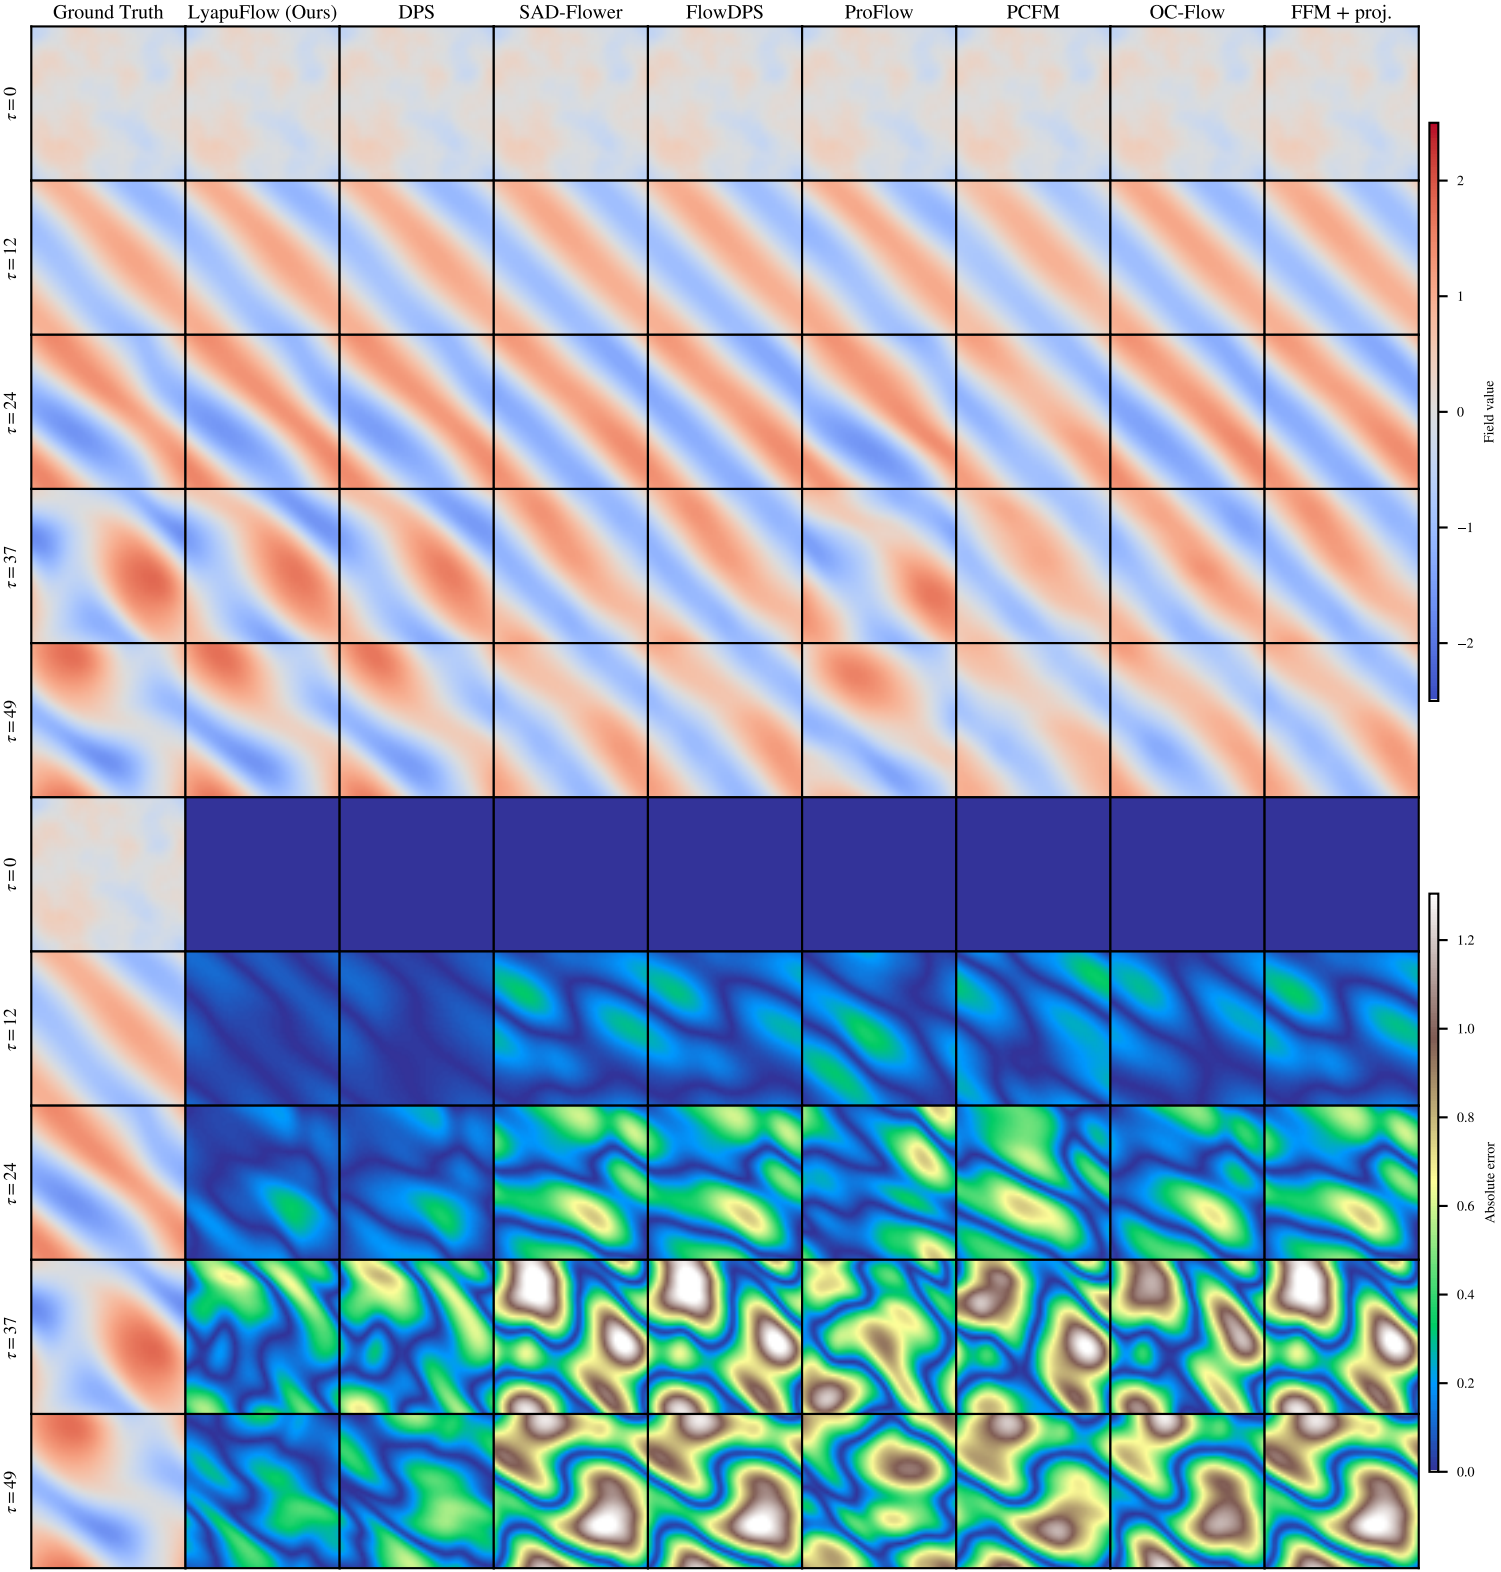
Ground Truth
LyapuFlow (Ours)
DPS
SAD-Flower
FlowDPS
ProFlow
PCFM
OC-Flow
FFM + proj.
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
2
1
0
−1
−2
Field value
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Absolute error

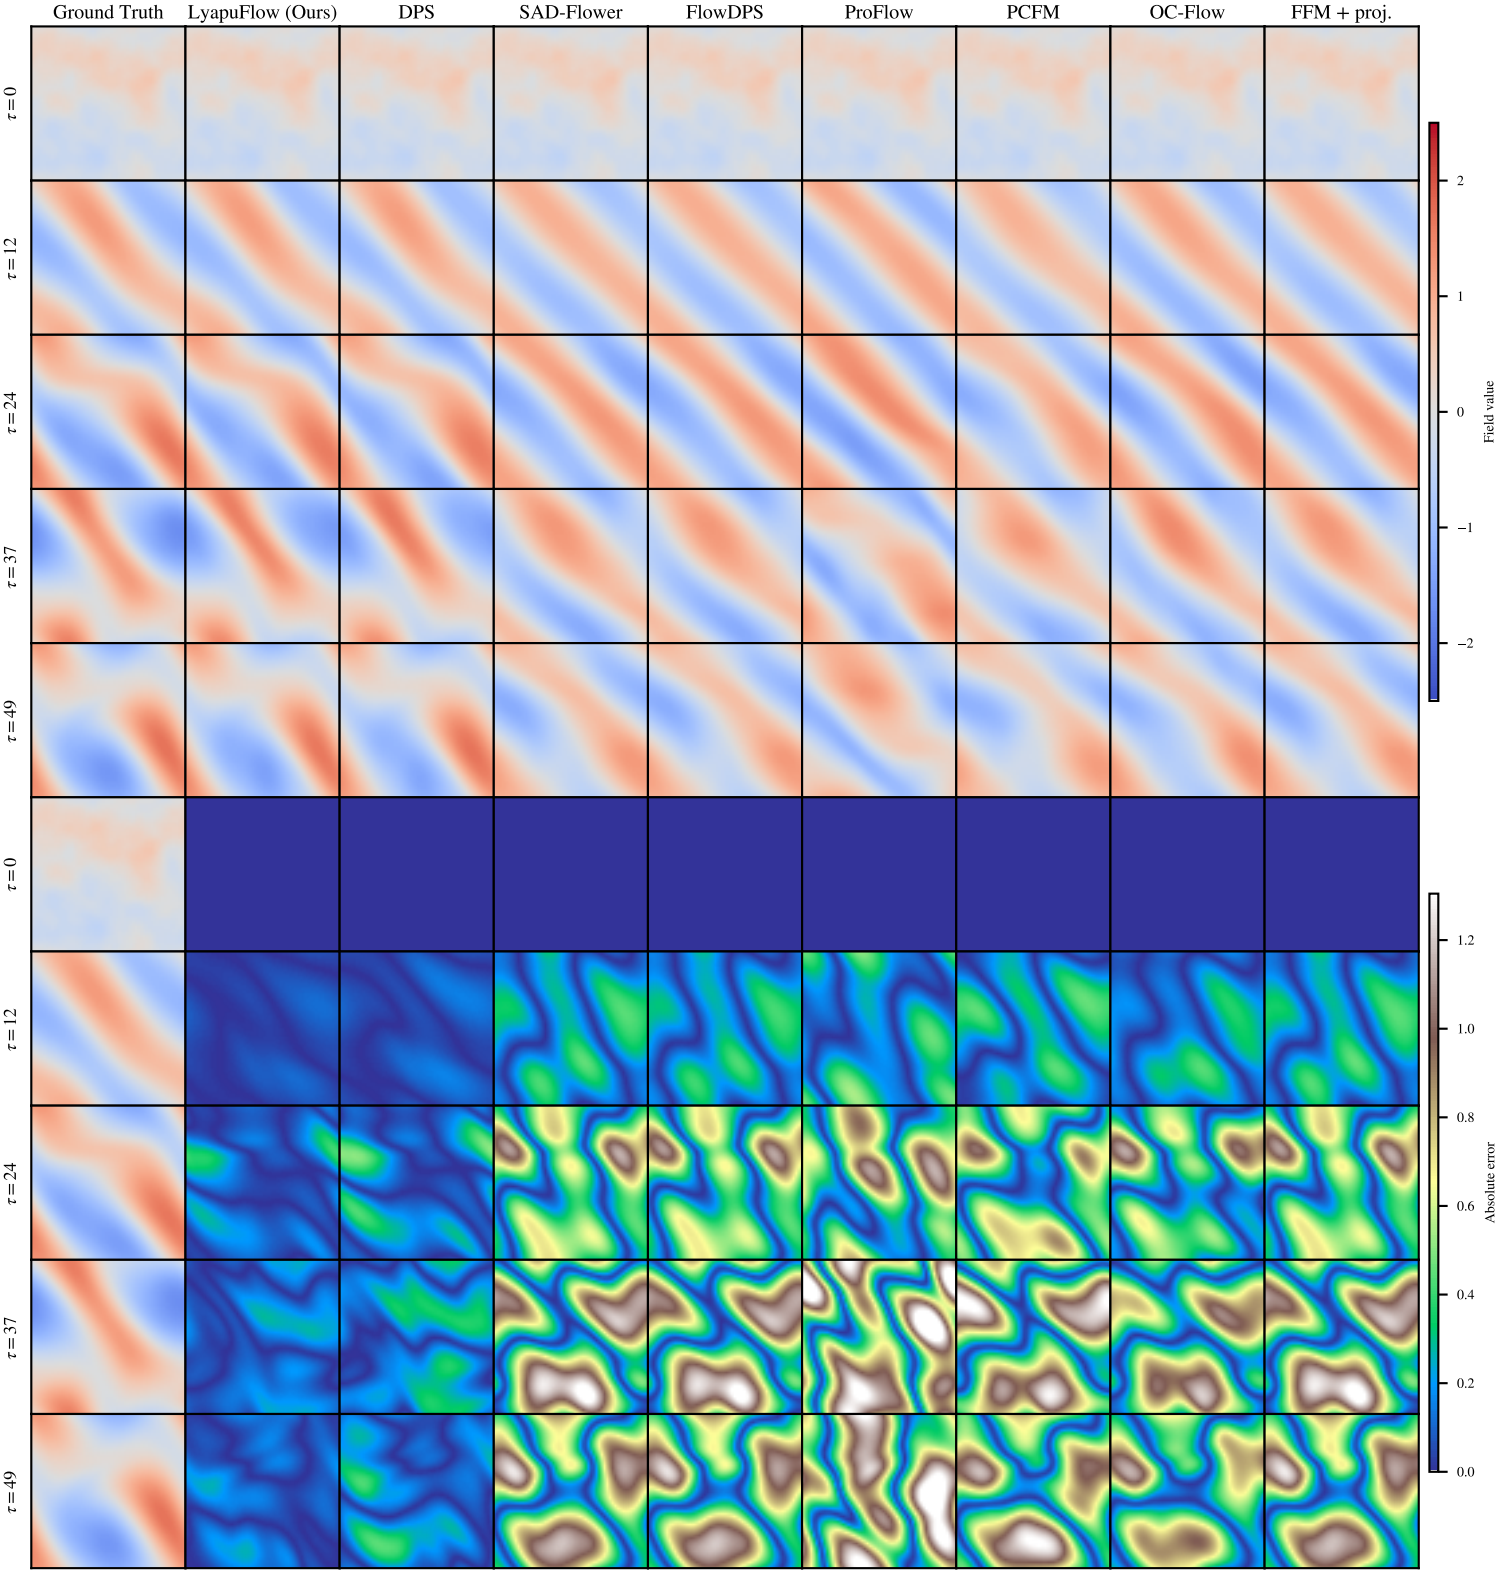
Ground Truth
LyapuFlow (Ours)
DPS
SAD-Flower
FlowDPS
ProFlow
PCFM
OC-Flow
FFM + proj.
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
2
1
0
−1
−2
Field value
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Absolute error

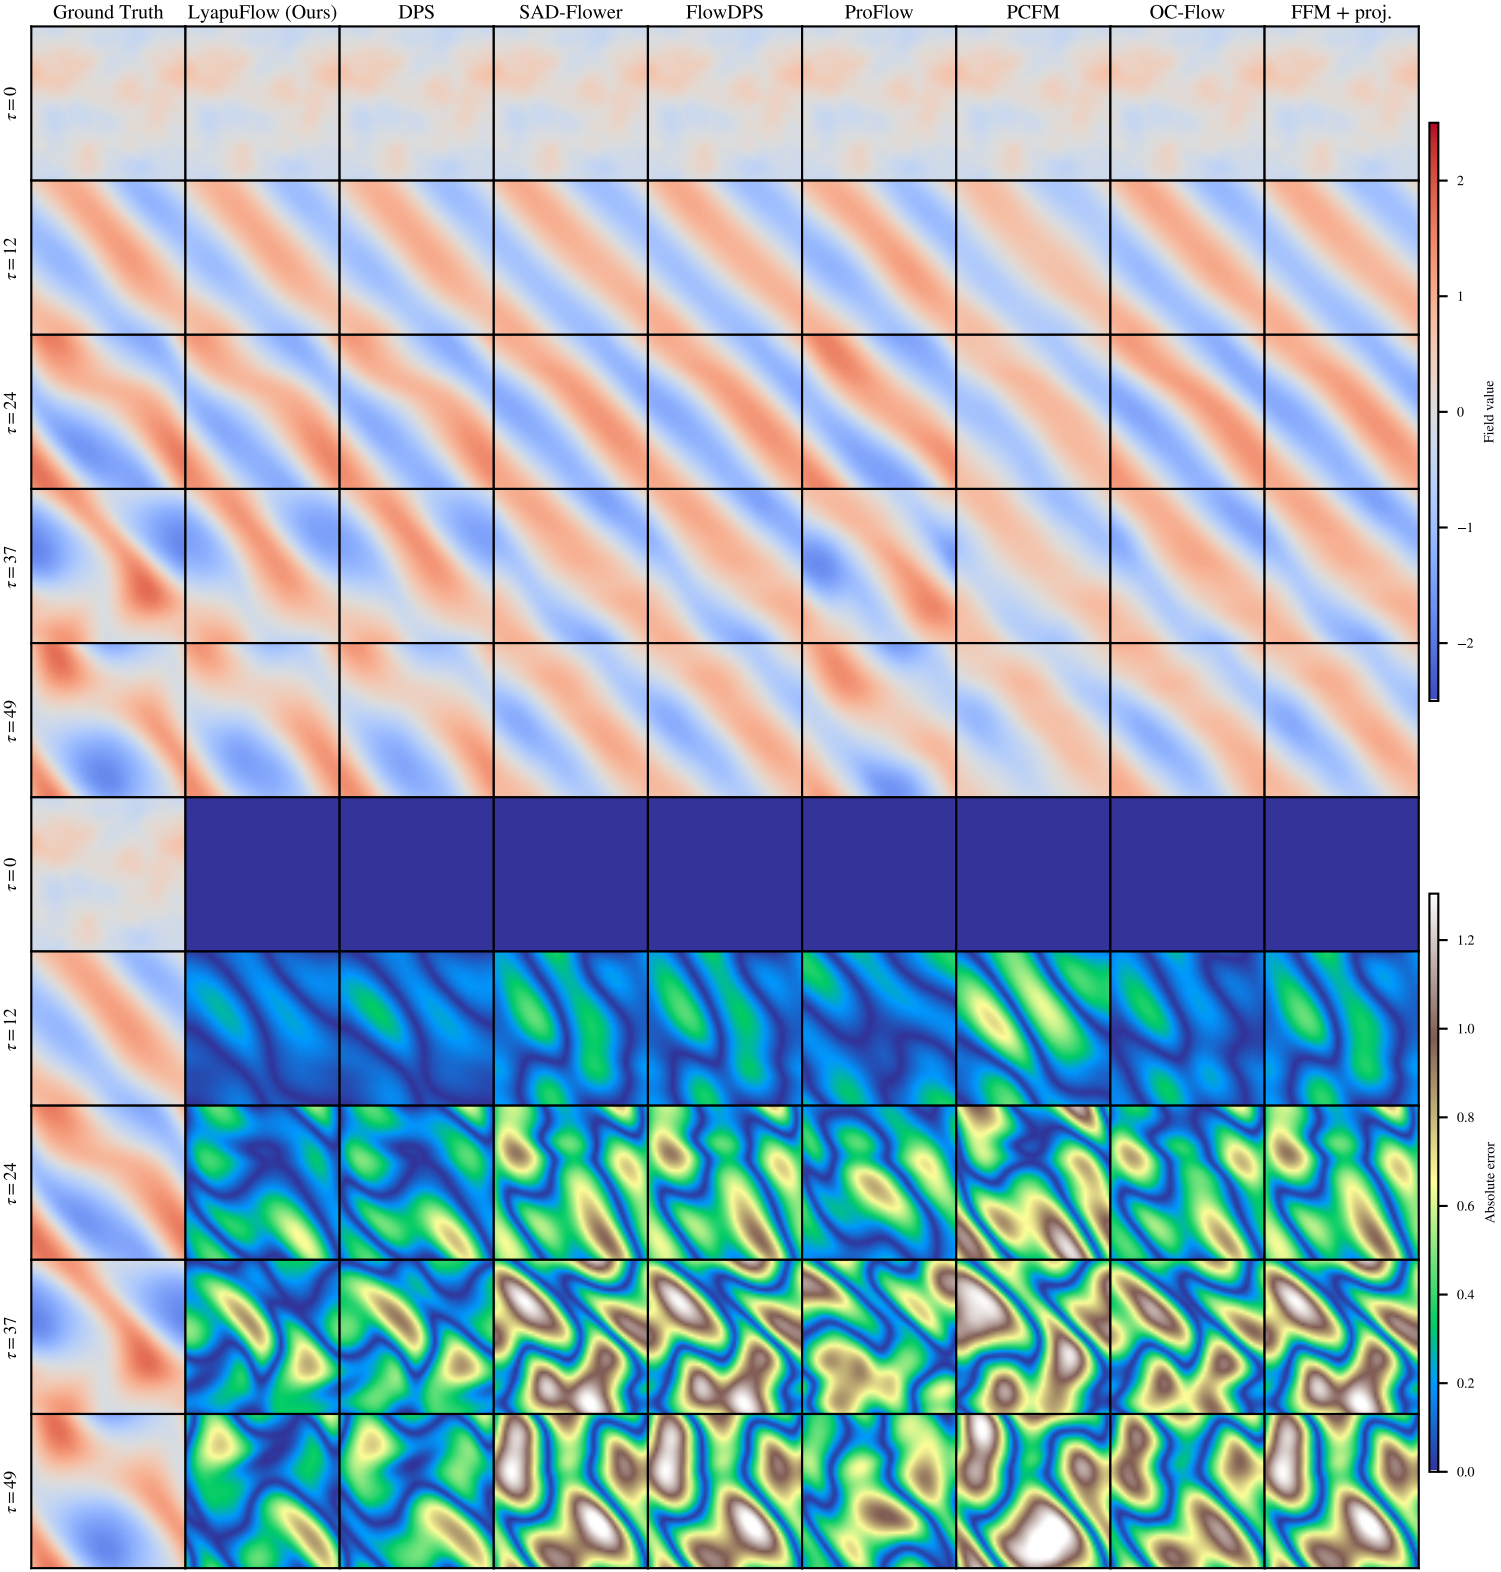
Ground Truth
LyapuFlow (Ours)
DPS
SAD-Flower
FlowDPS
ProFlow
PCFM
OC-Flow
FFM + proj.
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
2
1
0
−1
−2
Field value
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Absolute error

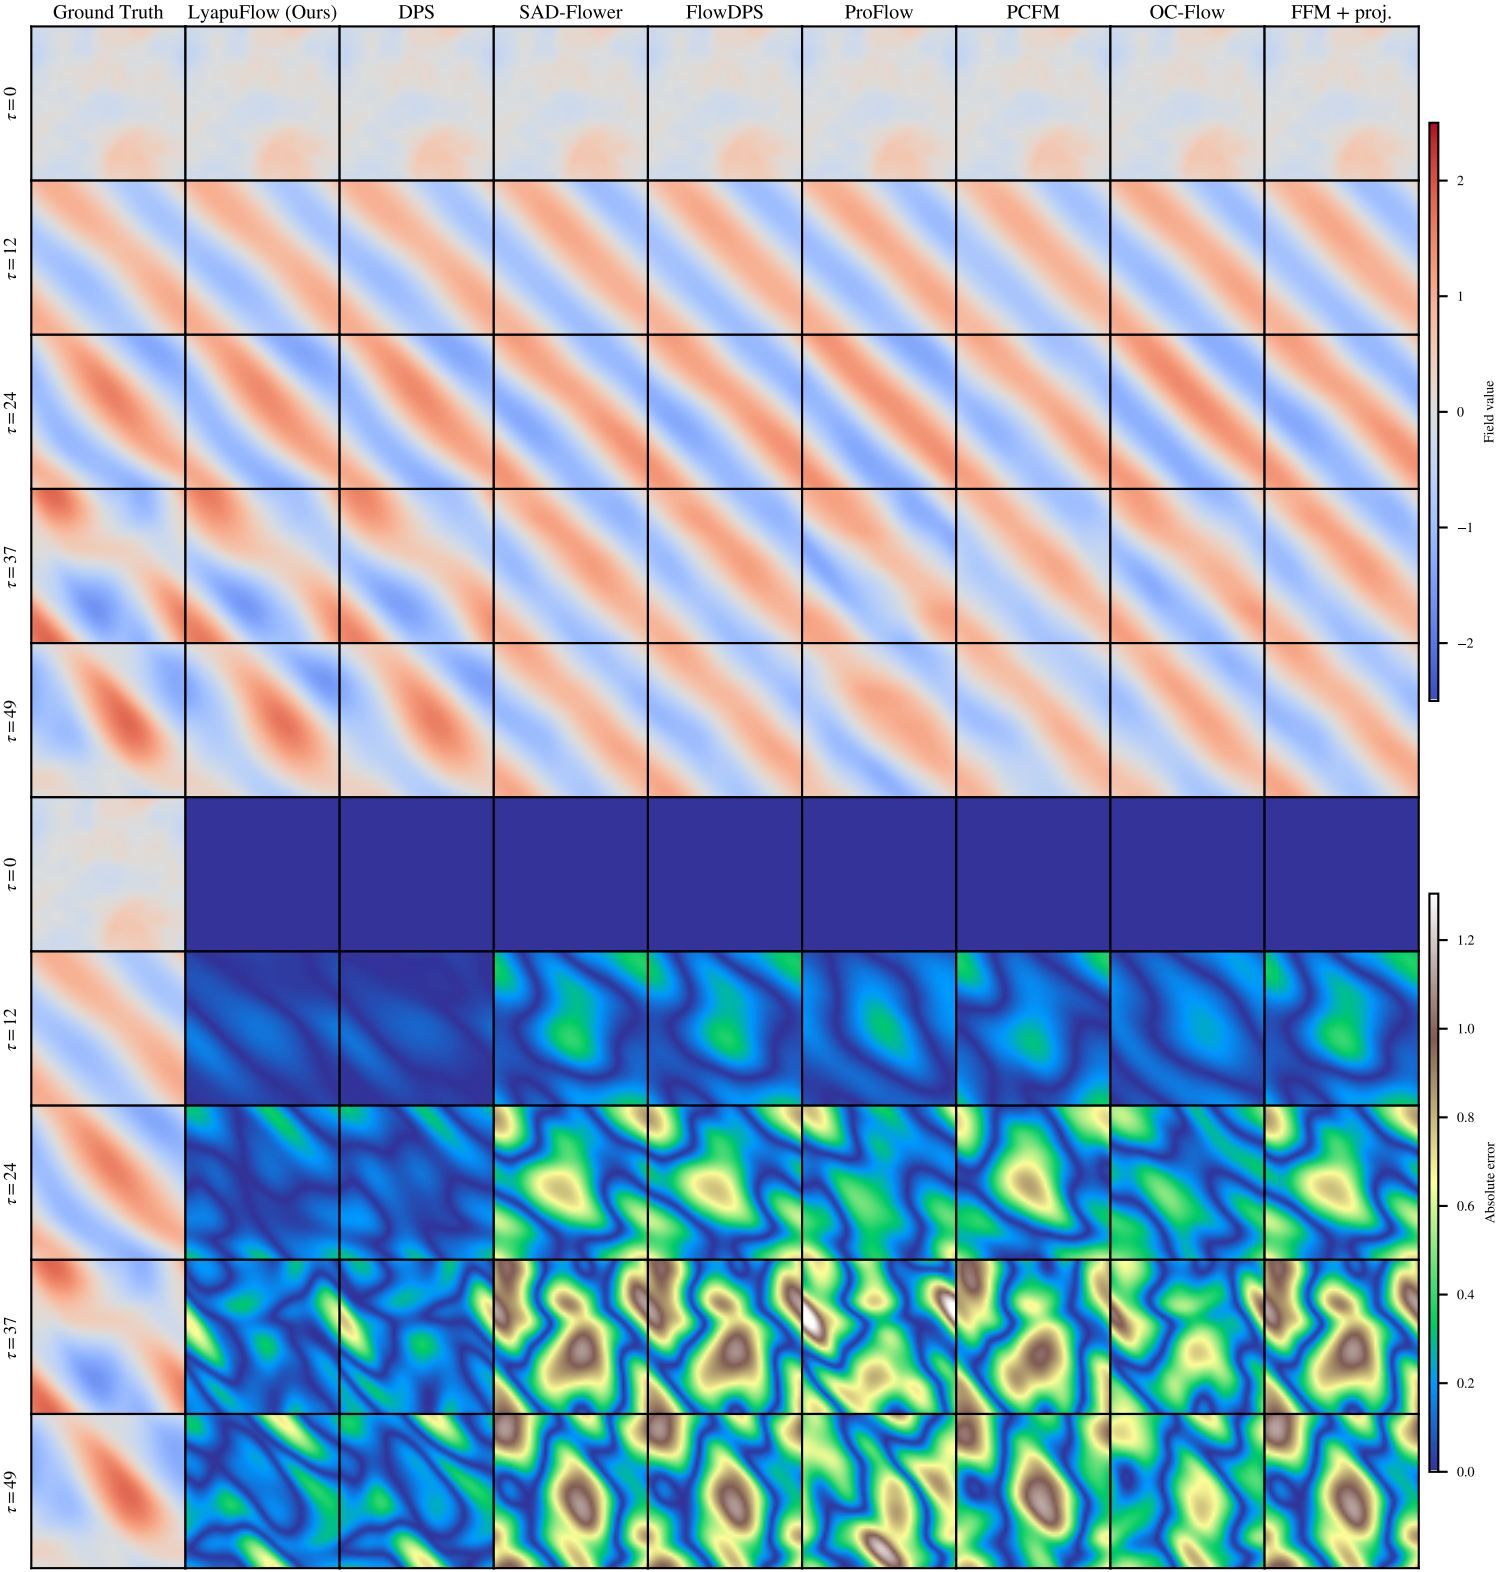
Ground Truth
LyapuFlow (Ours)
DPS
SAD-Flower
FlowDPS
ProFlow
PCFM
OC-Flow
FFM + proj.
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
Field value
2
1
0
−1
−2
Absolute error
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

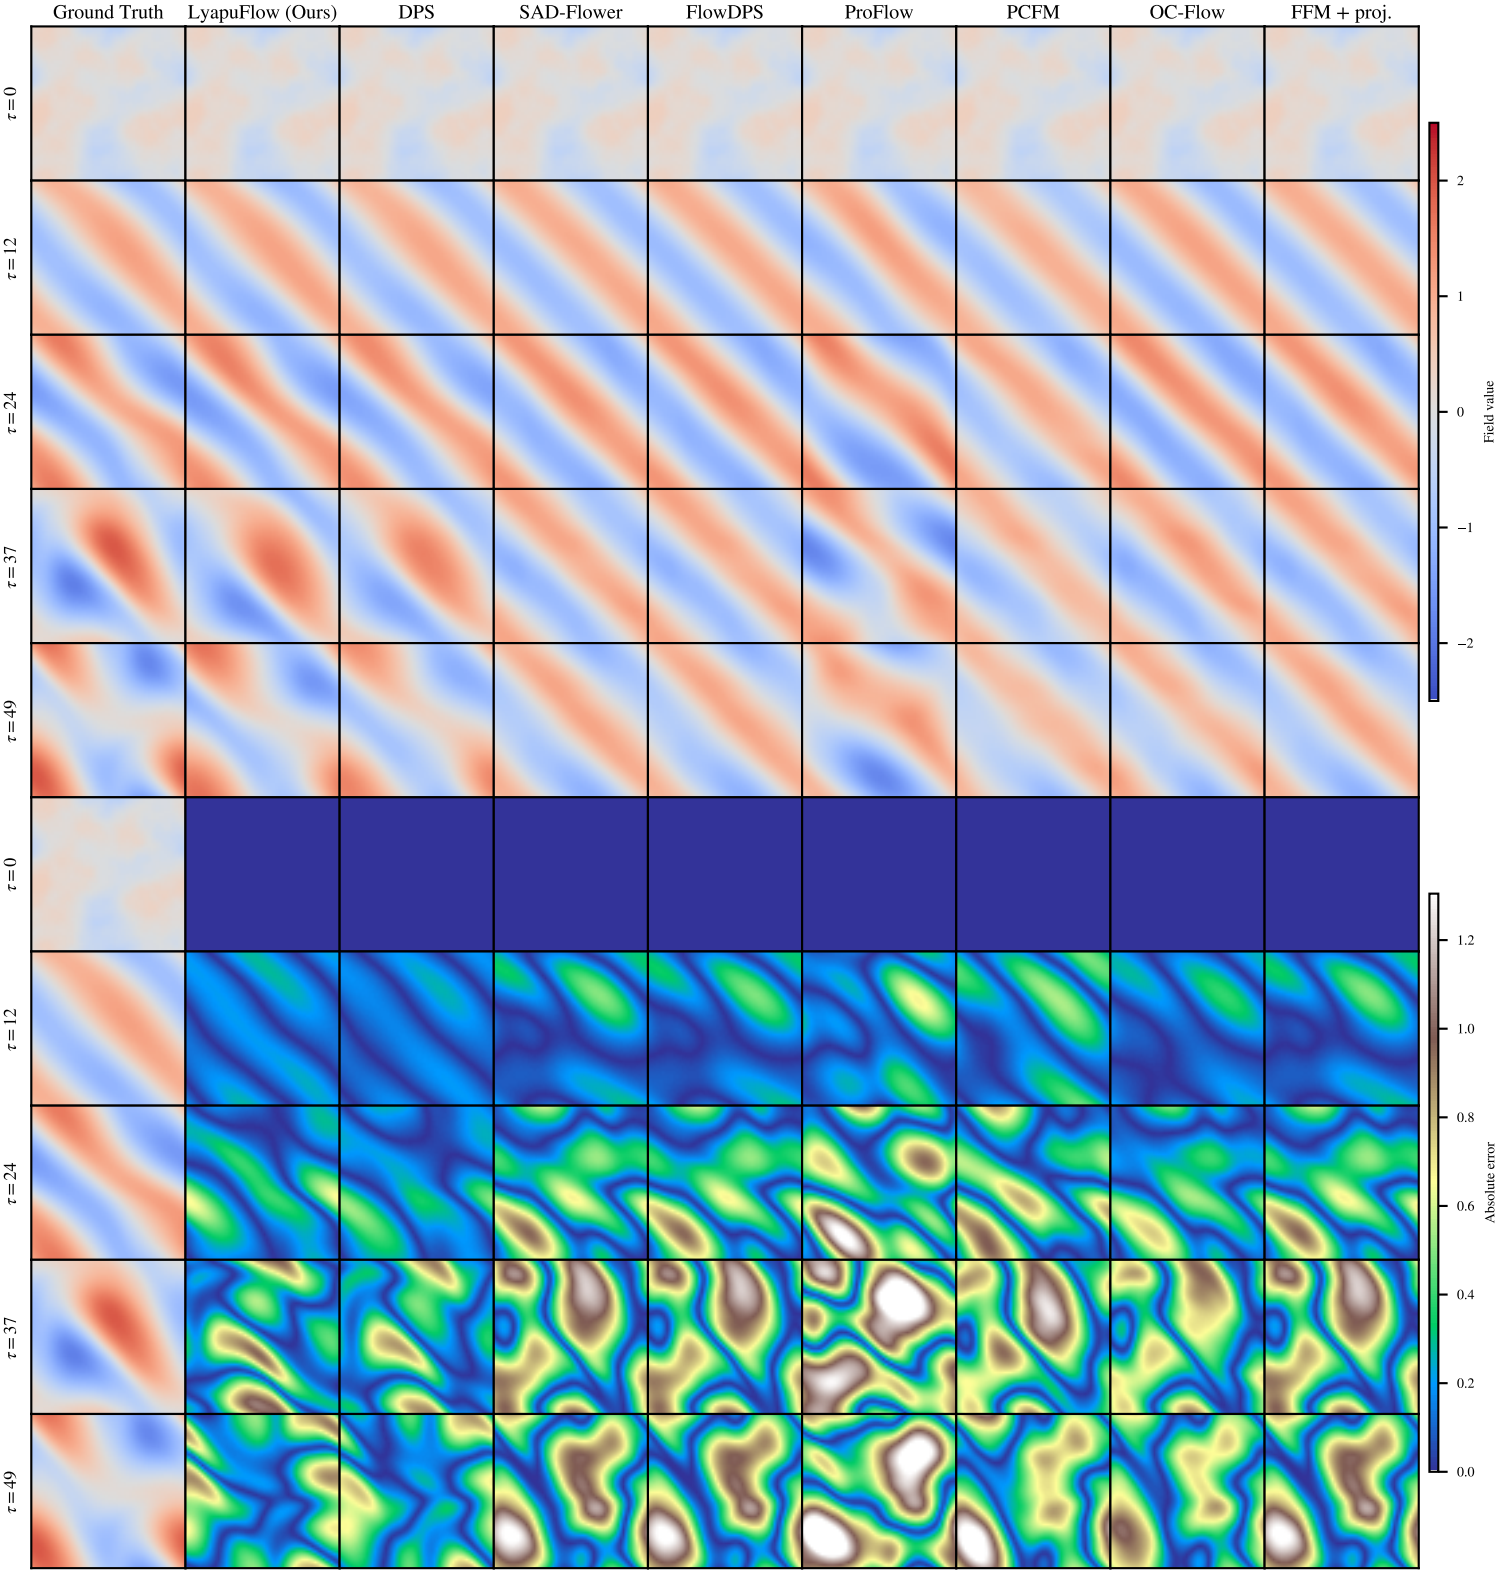
Ground Truth
LyapuFlow (Ours)
DPS
SAD-Flower
FlowDPS
ProFlow
PCFM
OC-Flow
FFM + proj.
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
$\tau = 0$
$\tau = 12$
$\tau = 24$
$\tau = 37$
$\tau = 49$
Field value
2
1
0
−1
−2
Absolute error
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0