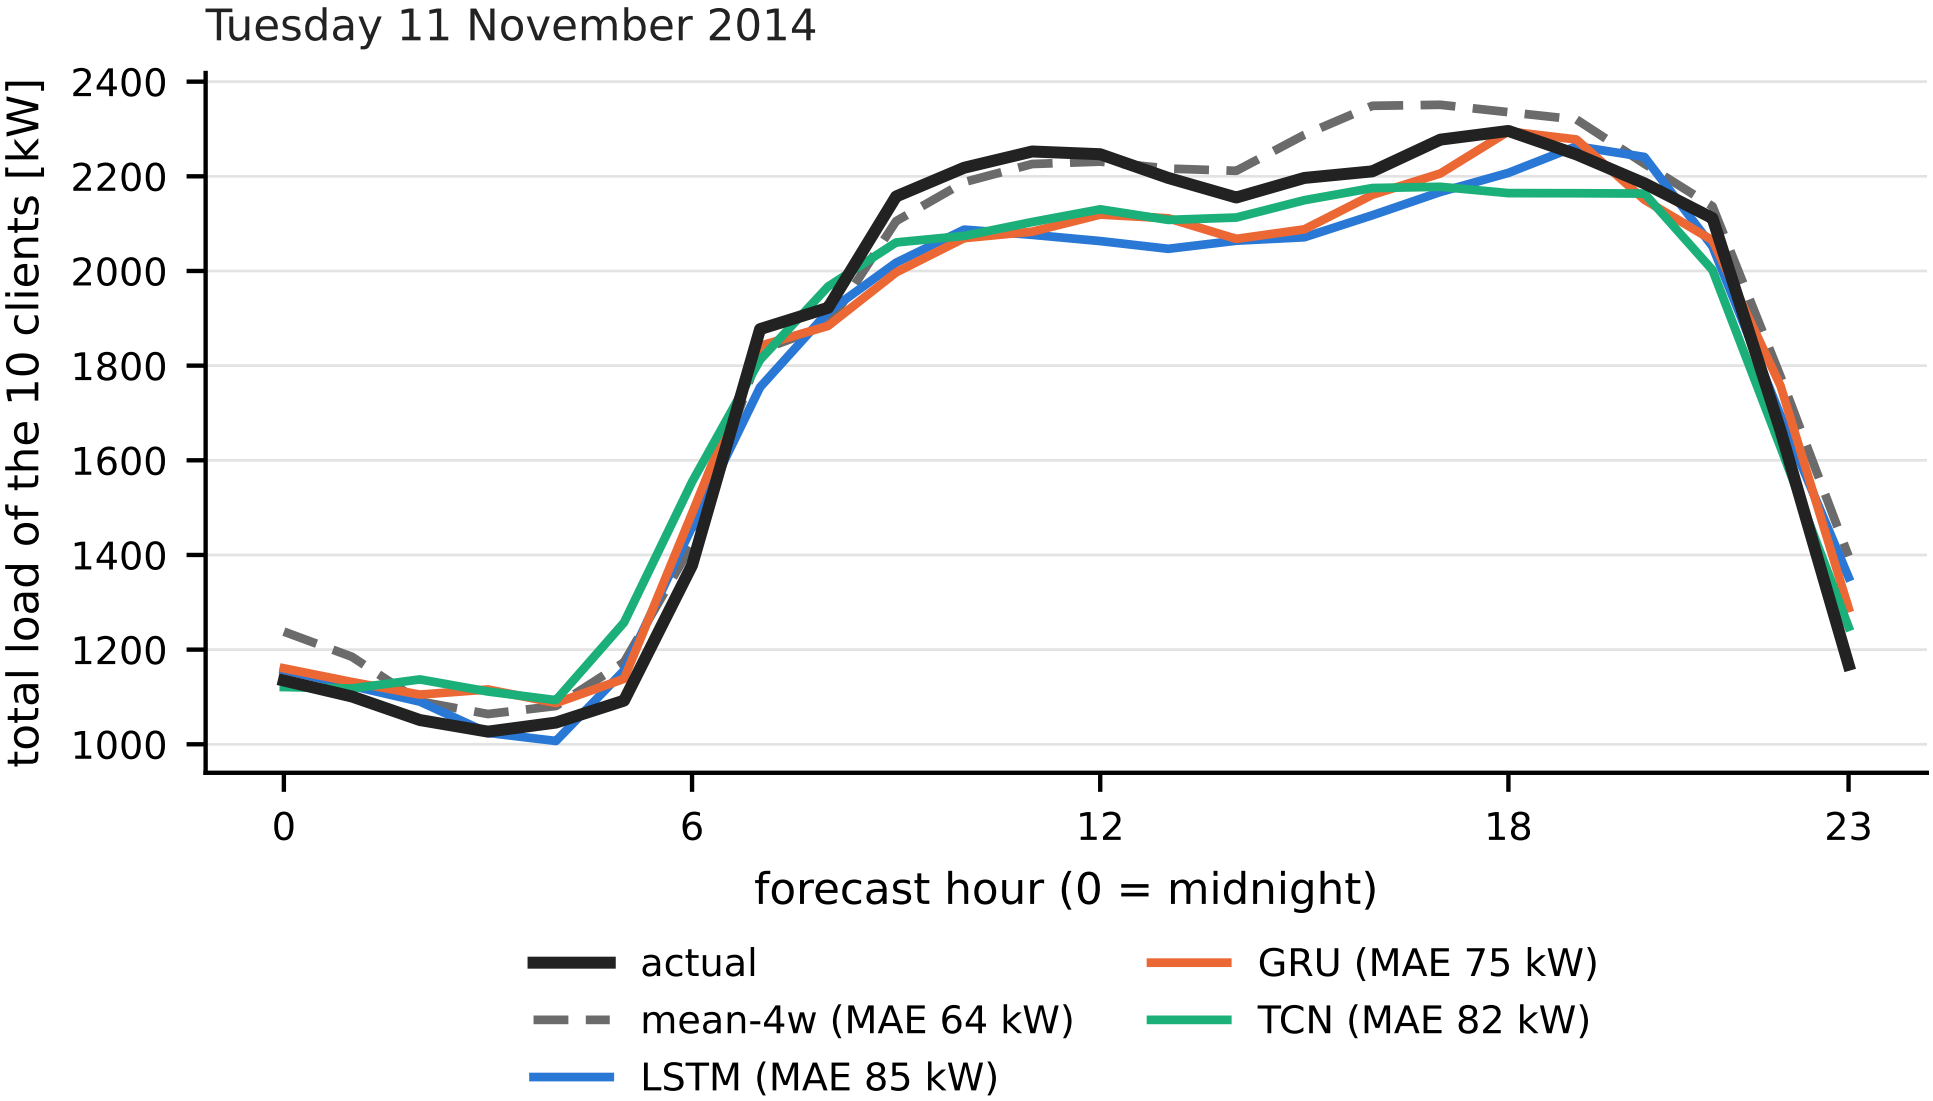
Tuesday 11 November 2014
total load of the 10 clients [kW]
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
0
6
12
18
23
forecast hour (0 = midnight)
actual
mean-4w (MAE 64 kW)
LSTM (MAE 85 kW)
GRU (MAE 75 kW)
TCN (MAE 82 kW)