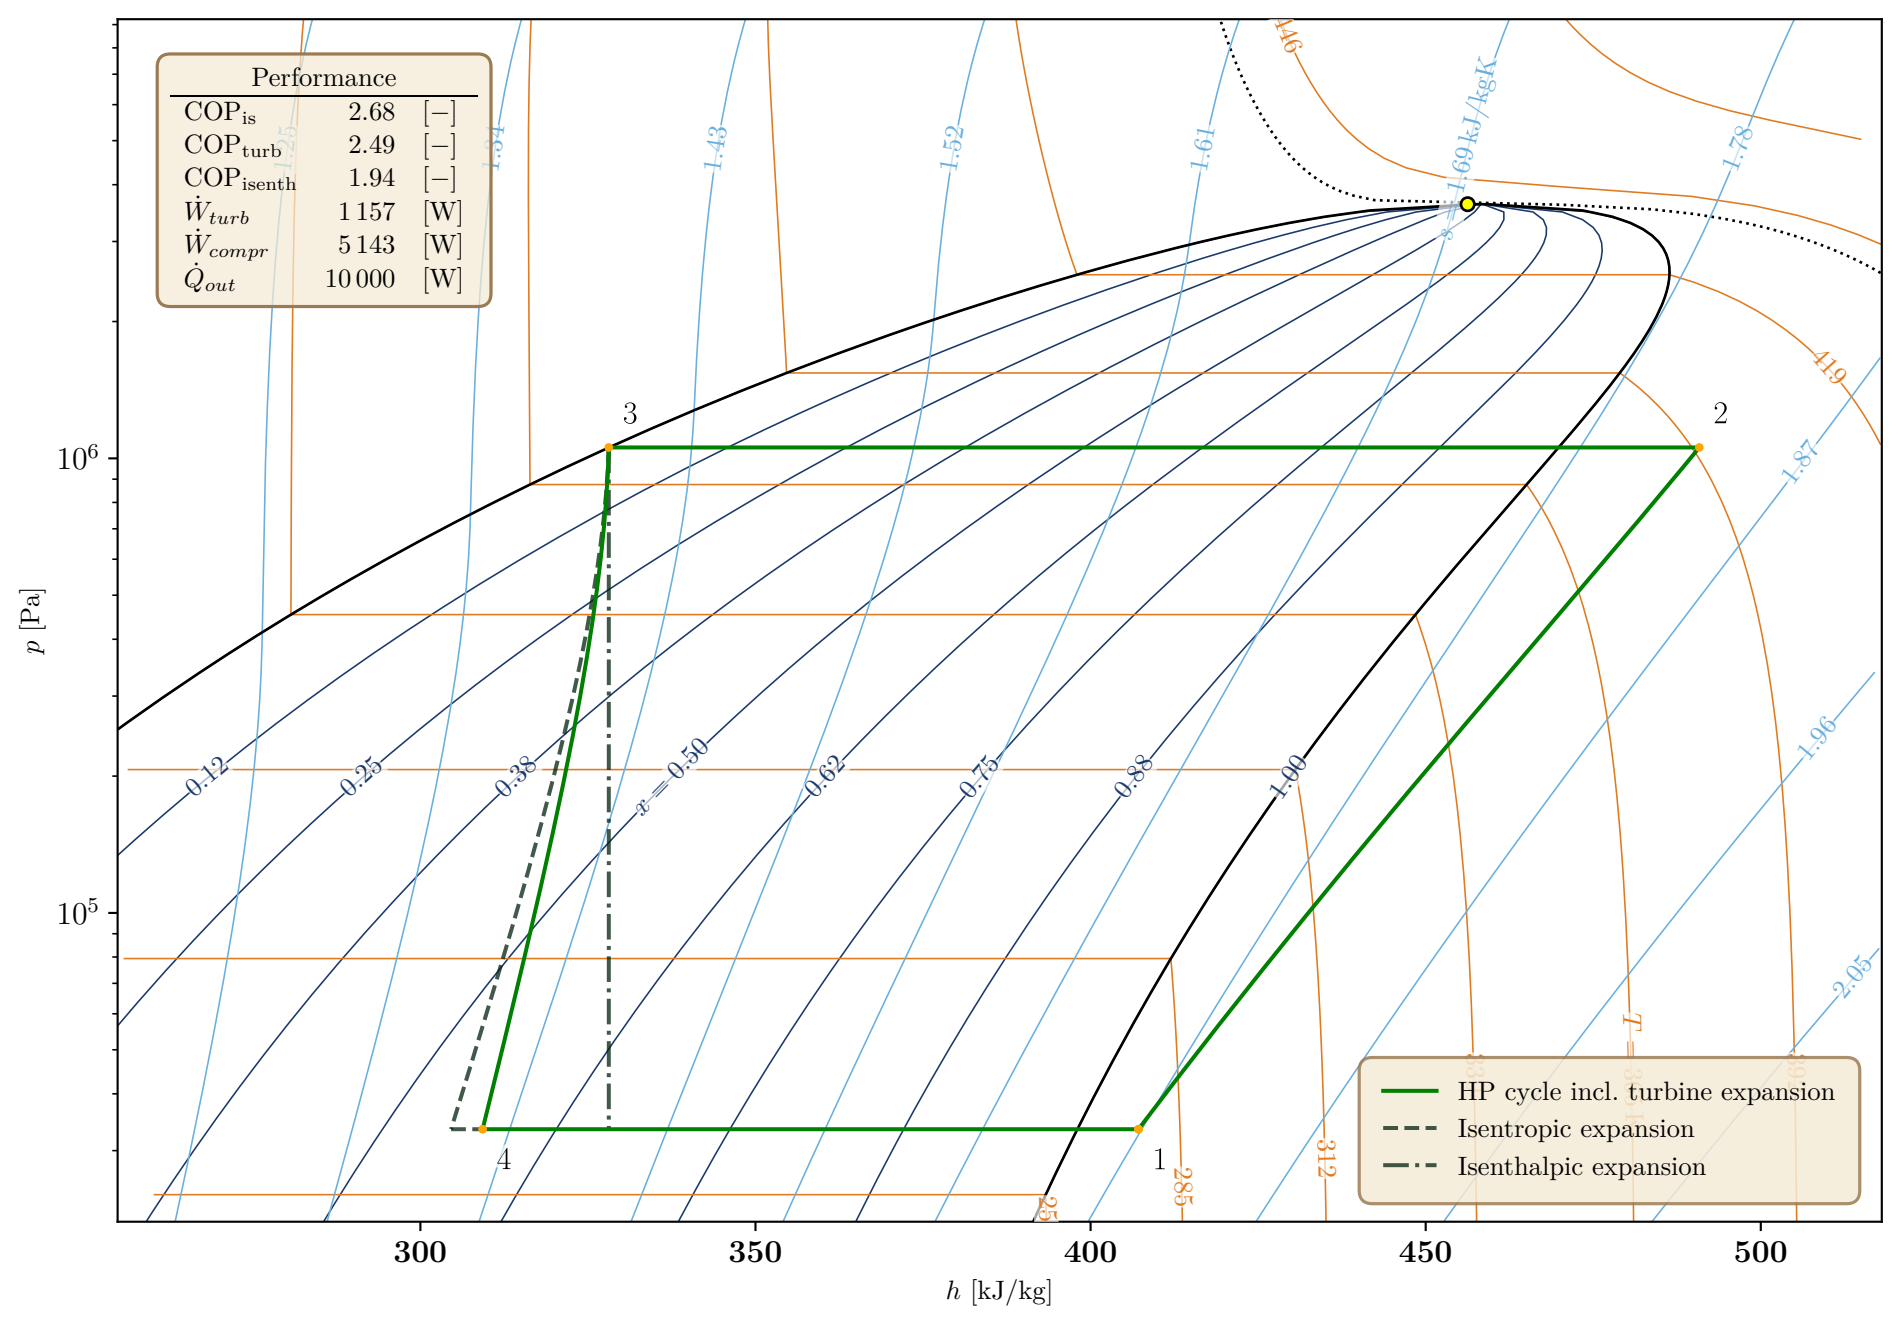

Performance
COP$_{is}$ 2.68 [−]
COP$_{turb}$ 2.49 [−]
COP$_{isenth}$ 1.94 [−]
$\dot{W}_{turb}$ 1 157 [W]
$\dot{W}_{compr}$ 5 143 [W]
$\dot{Q}_{out}$ 10 000 [W]
3
2
4
1
10^6
10^5
p [Pa]
300
350
400
450
500
h [kJ/kg]
$x = 0.50$
$s = 1.69$ kJ/kgK
$T = 312$
HP cycle incl. turbine expansion
Isentropic expansion
Isenthalpic expansion