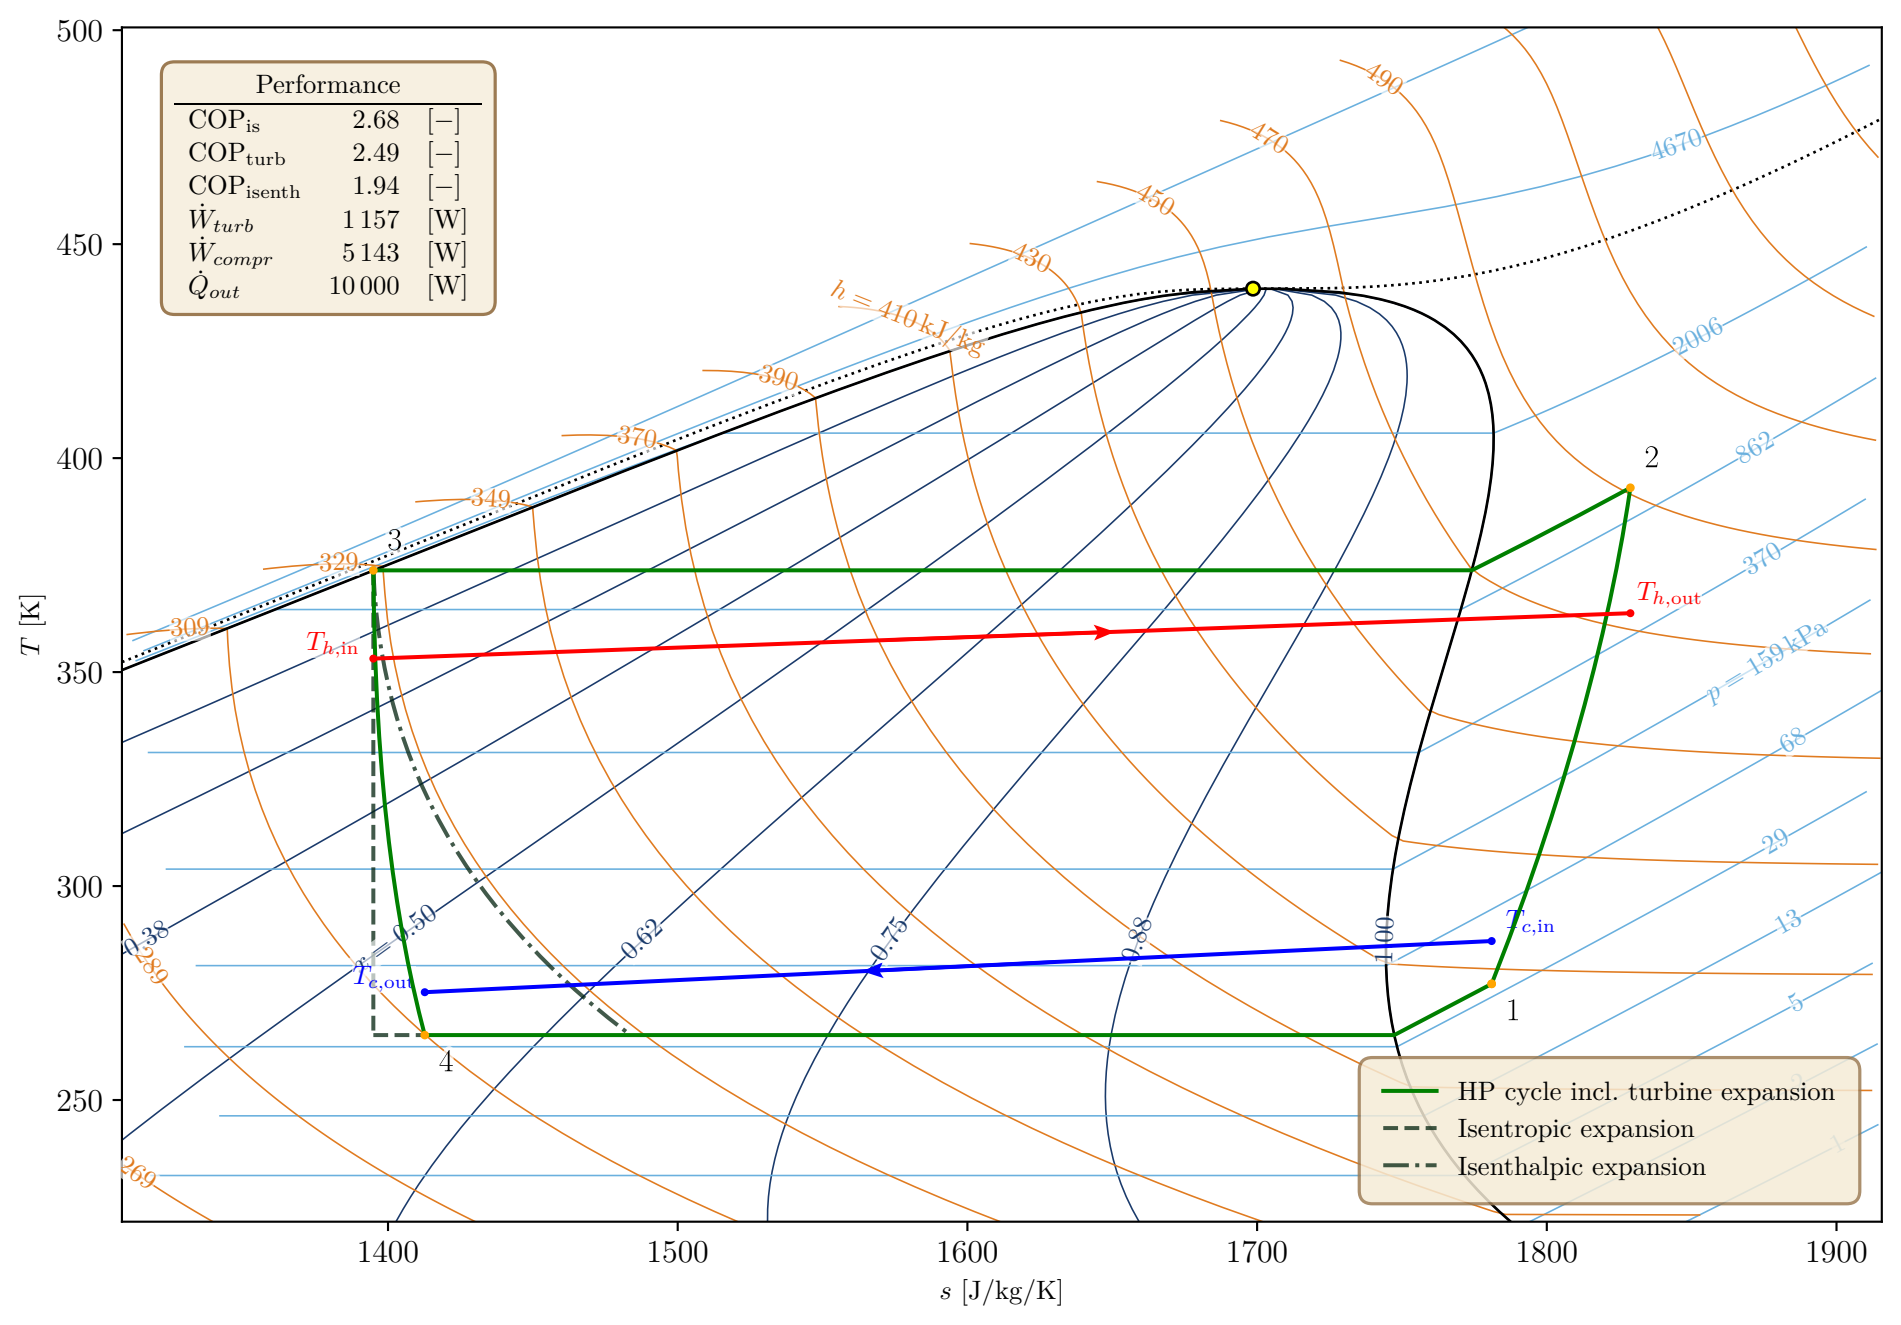

Performance
COP$_{is}$ 2.68 [–]
COP$_{turb}$ 2.49 [–]
COP$_{isenth}$ 1.94 [–]
$\dot{W}_{turb}$ 1 157 [W]
$\dot{W}_{compr}$ 5 143 [W]
$\dot{Q}_{out}$ 10 000 [W]
T [K]
s [J/kg/K]
$h = 410$ kJ/kg
$p = 159$ kPa
$T_{h,\mathrm{in}}$
$T_{h,\mathrm{out}}$
$T_{c,\mathrm{in}}$
$T_{c,\mathrm{out}}$
$x = 0.50$
1
2
3
4
HP cycle incl. turbine expansion
Isentropic expansion
Isenthalpic expansion