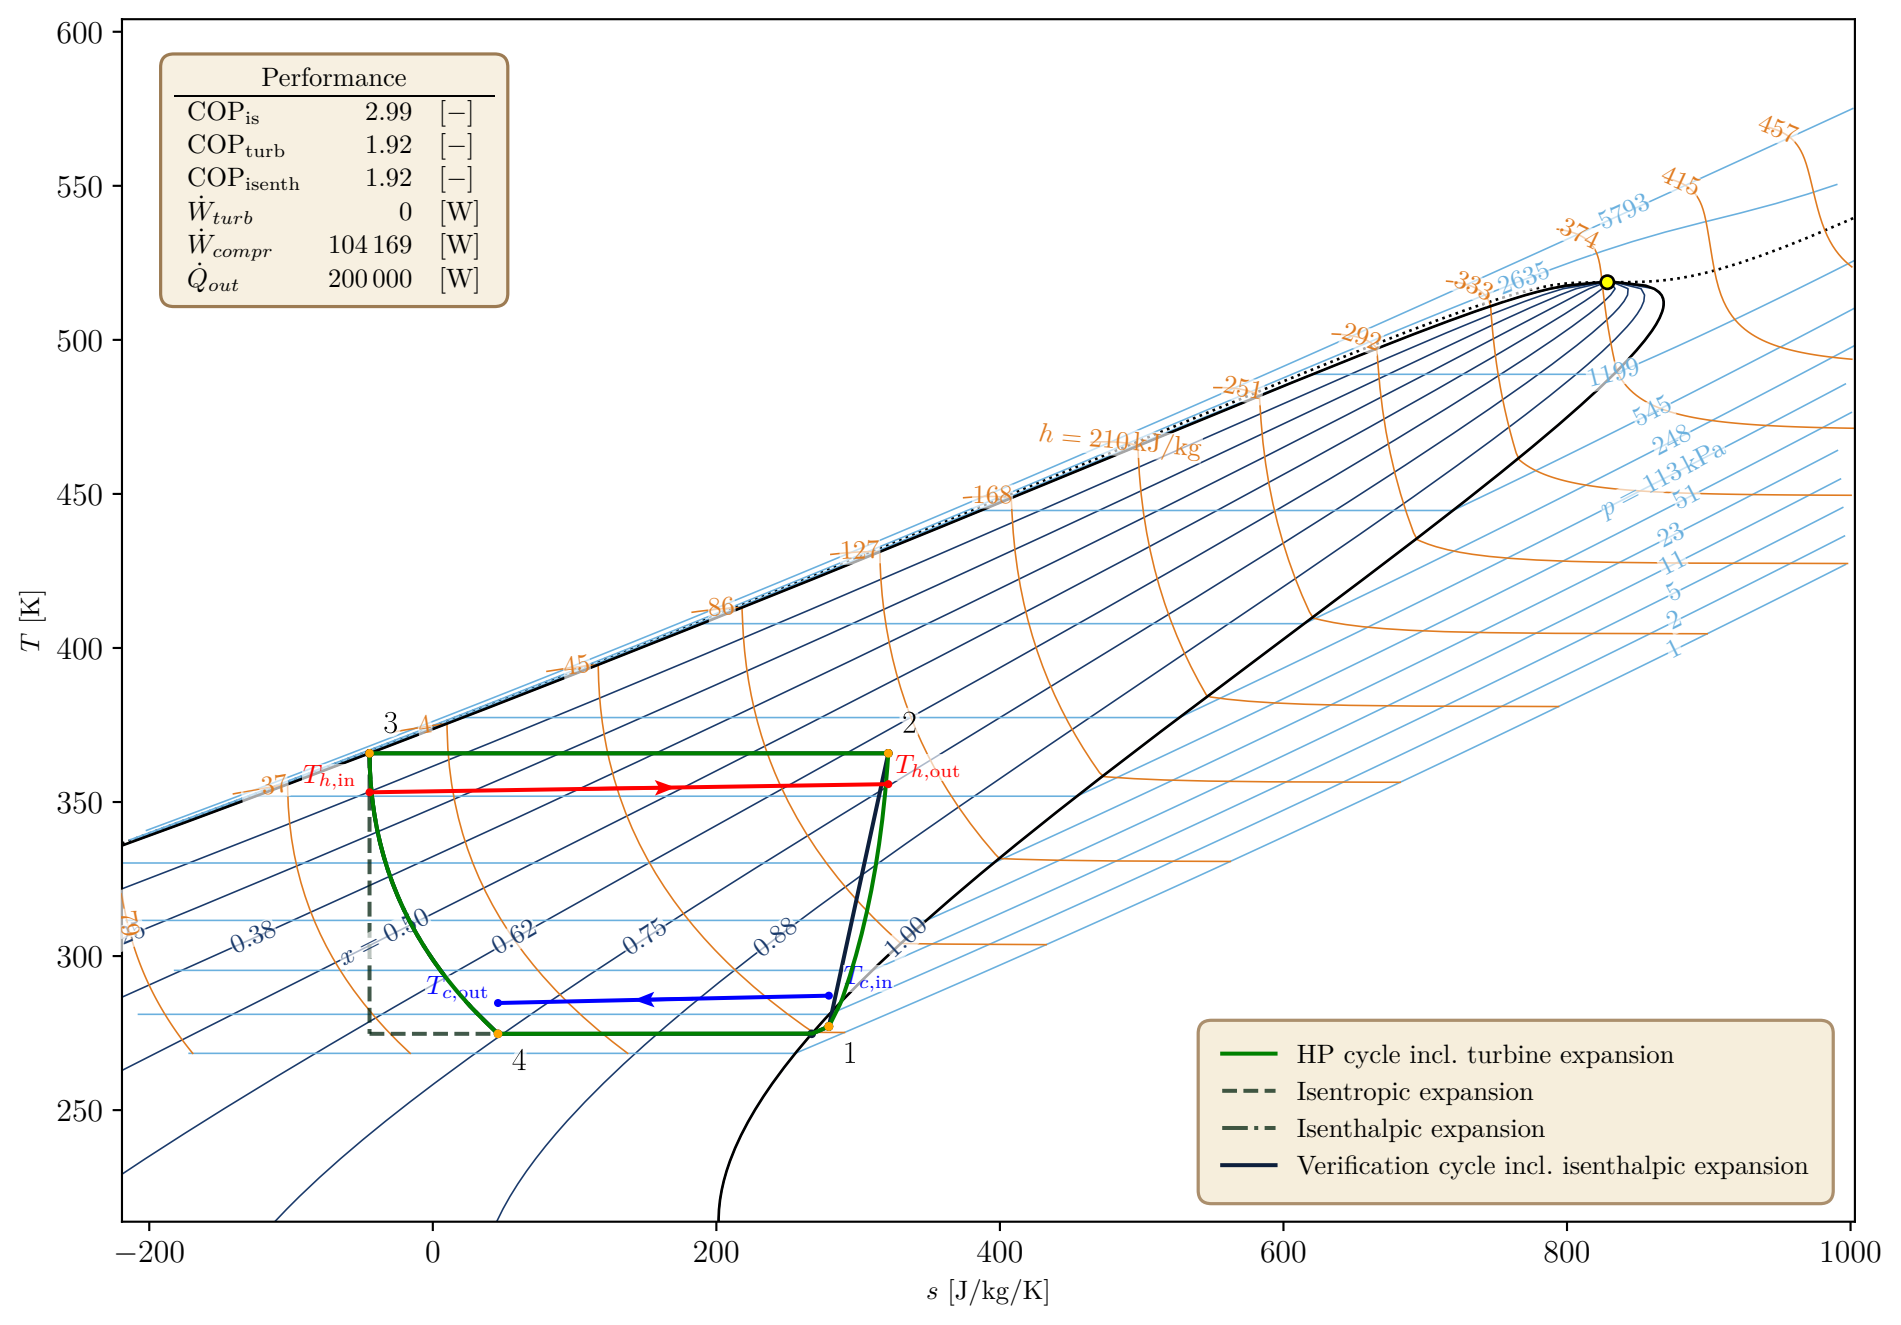

Performance
COP_is 2.99 [−]
COP_turb 1.92 [−]
COP_isenth 1.92 [−]
Ẇ_turb 0 [W]
Ẇ_compr 104 169 [W]
Q̇_out 200 000 [W]
T [K]
s [J/kg/K]
h = 210 kJ/kg
p = 113 kPa
T_h,in
T_h,out
T_c,out
T_c,in
x = 0.50
1
2
3
4
HP cycle incl. turbine expansion
Isentropic expansion
Isenthalpic expansion
Verification cycle incl. isenthalpic expansion