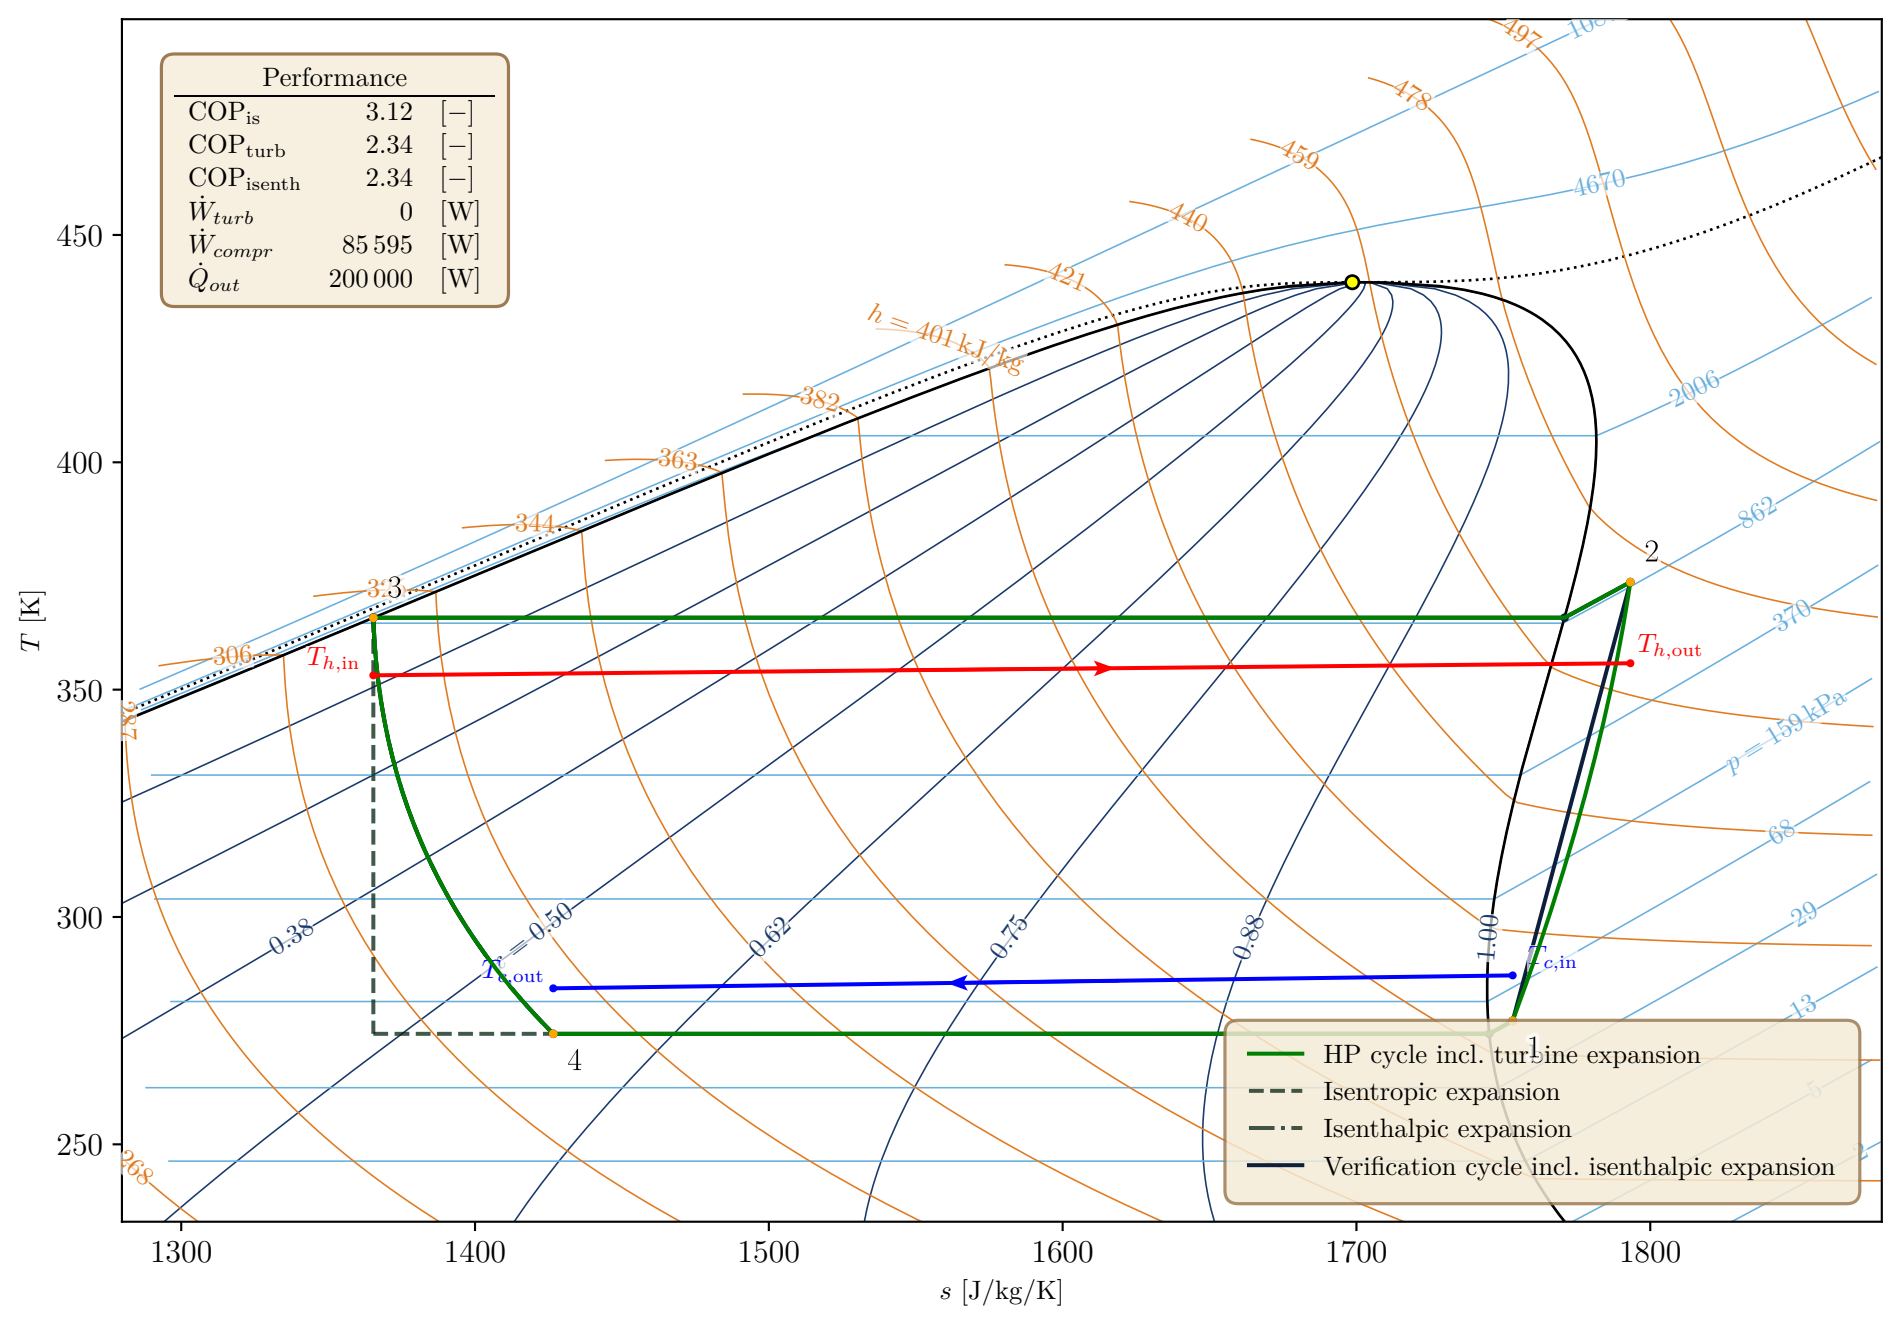

Performance
COP_is 3.12 [–]
COP_turb 2.34 [–]
COP_isenth 2.34 [–]
Ẇ_turb 0 [W]
Ẇ_compr 85 595 [W]
Q̇_out 200 000 [W]
T [K]
s [J/kg/K]
h = 401 kJ/kg
p = 159 kPa
T_h,in
T_h,out
T_c,out
T_c,in
1
2
3
4
HP cycle incl. turbine expansion
Isentropic expansion
Isenthalpic expansion
Verification cycle incl. isenthalpic expansion