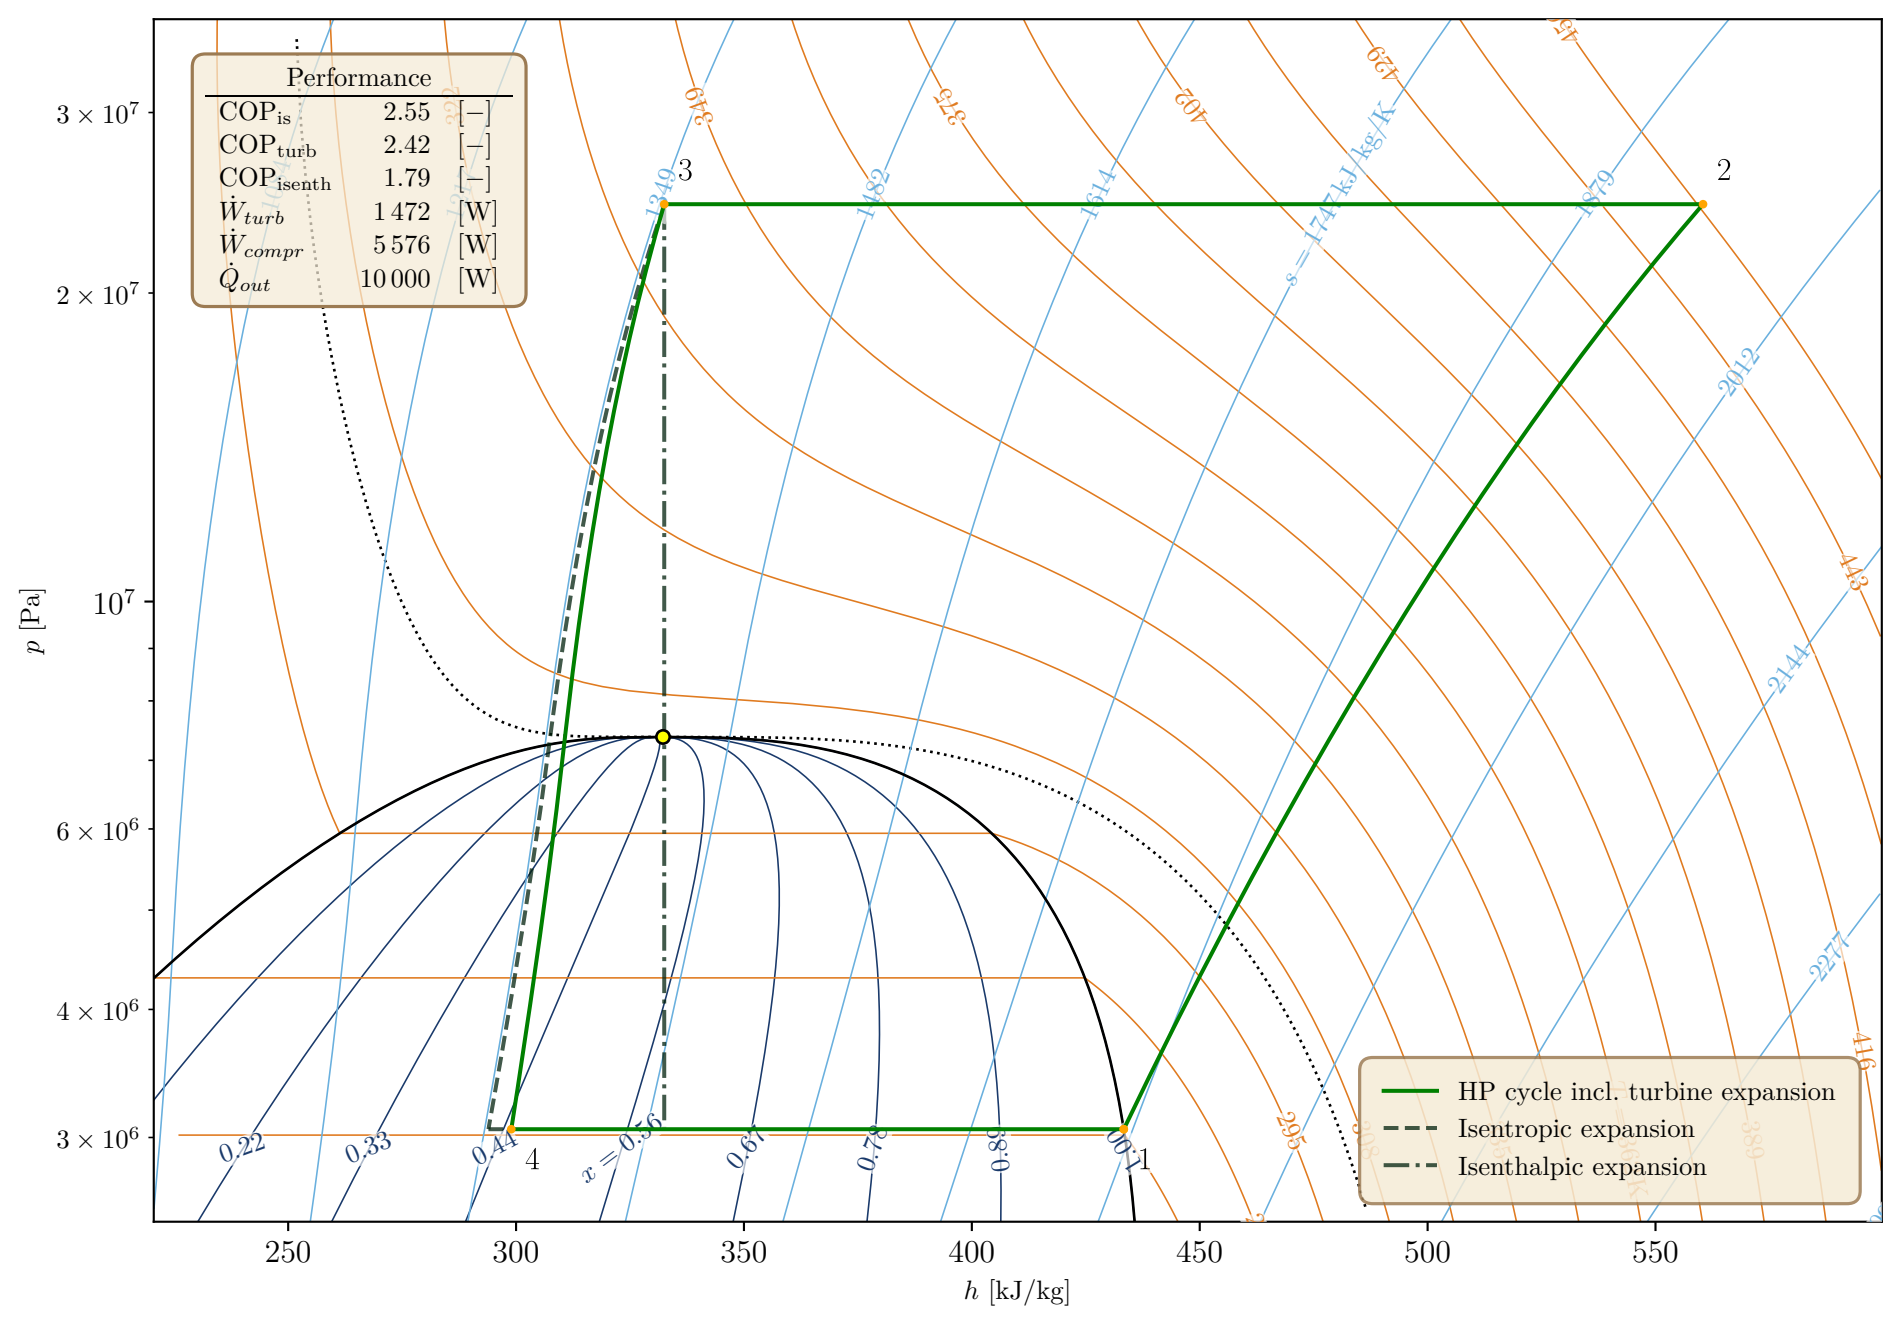

Performance
COP_is 2.55 [–]
COP_turb 2.42 [–]
COP_isenth 1.79 [–]
$\dot{W}_{turb}$ 1 472 [W]
$\dot{W}_{compr}$ 5 576 [W]
$\dot{Q}_{out}$ 10 000 [W]
HP cycle incl. turbine expansion
Isentropic expansion
Isenthalpic expansion
1
2
3
4
$x = 0.56$
$s = 1747$ kJ/kg/K
p [Pa]
h [kJ/kg]