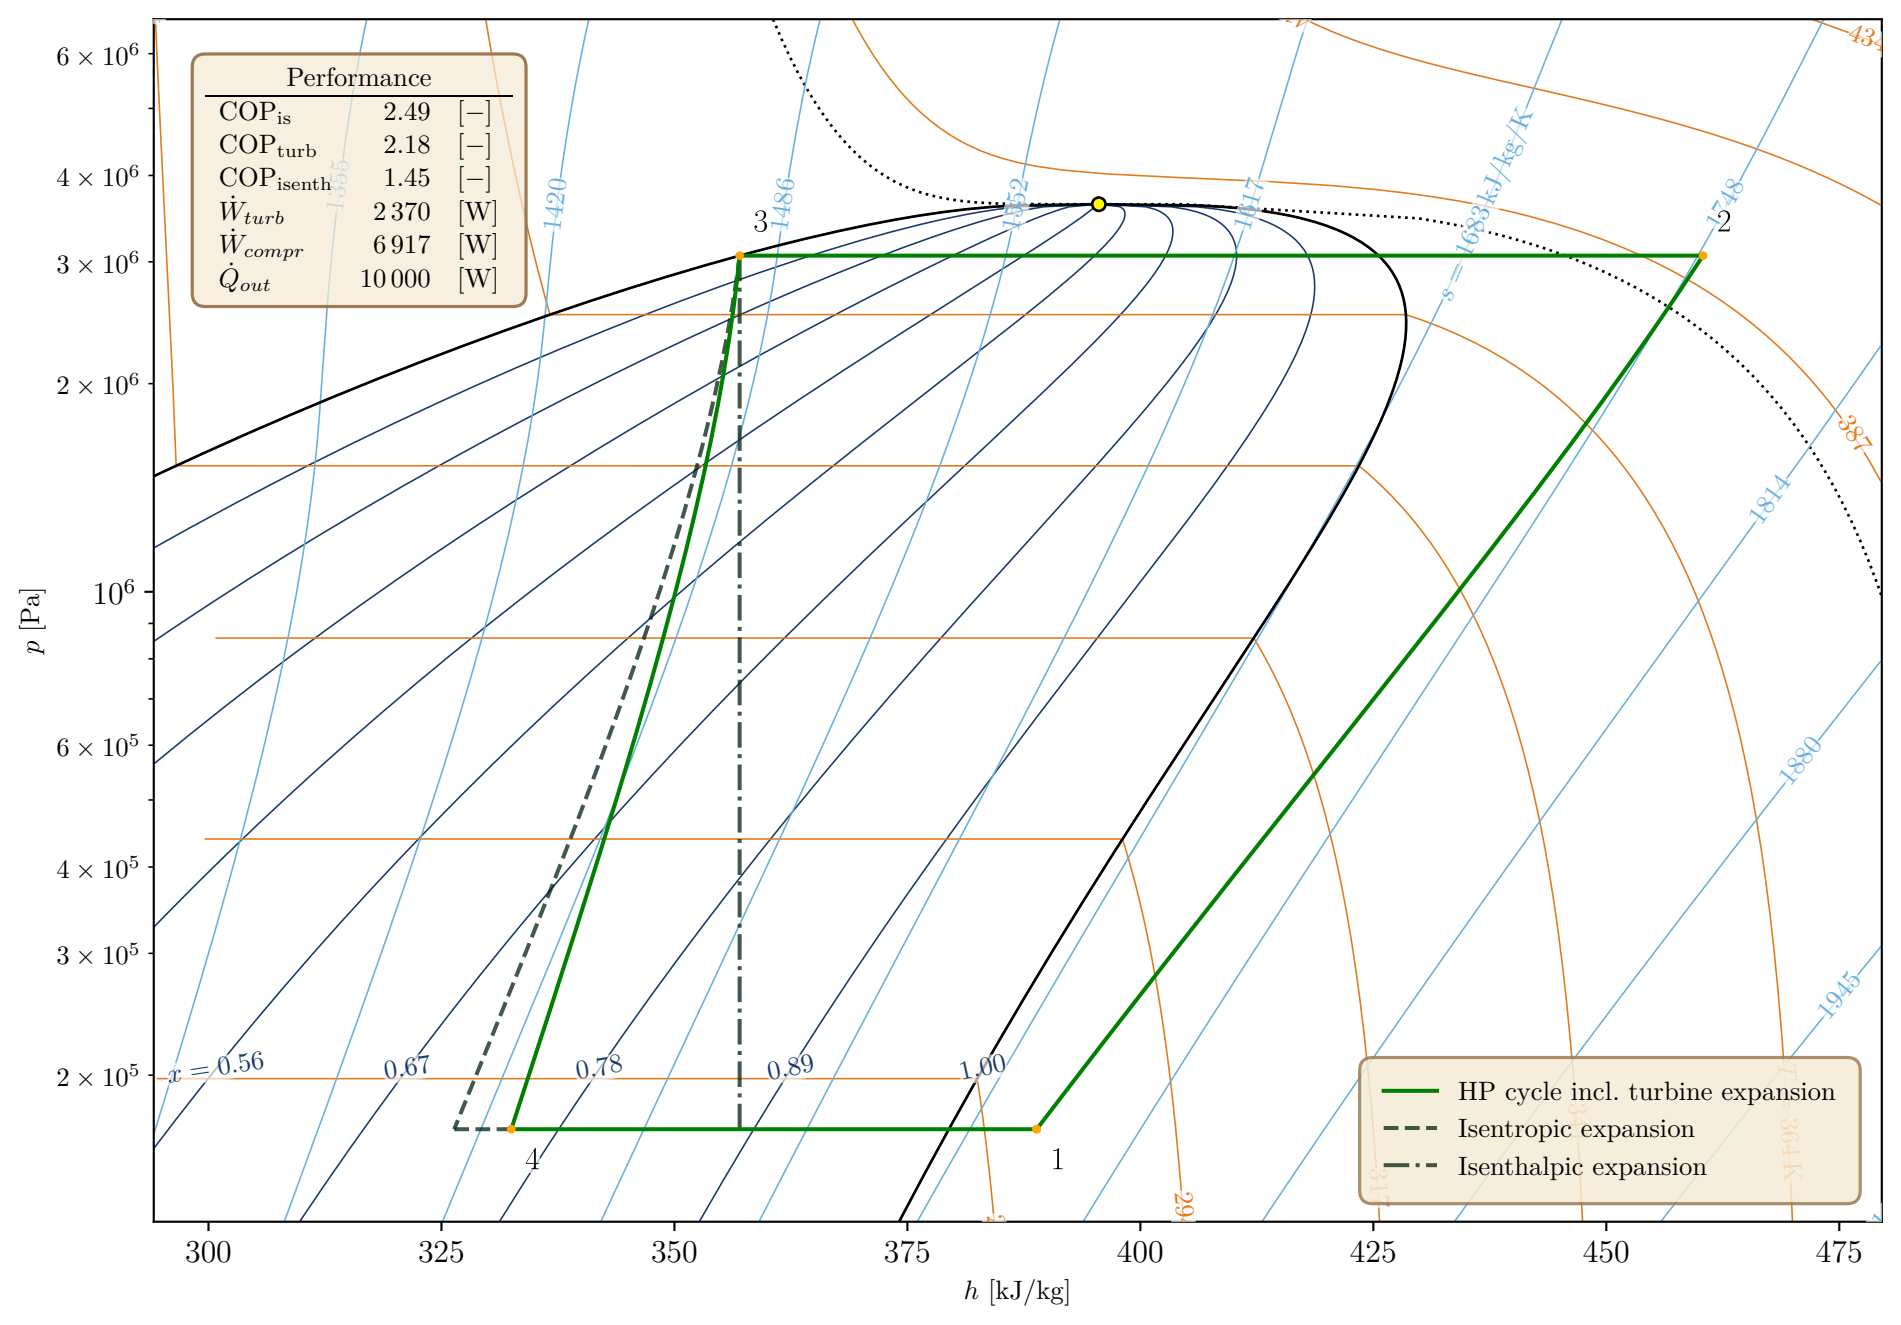

Performance
COP$_{is}$ 2.49 [–]
COP$_{turb}$ 2.18 [–]
COP$_{isenth}$ 1.45 [–]
$\dot{W}_{turb}$ 2 370 [W]
$\dot{W}_{compr}$ 6 917 [W]
$\dot{Q}_{out}$ 10 000 [W]
3
2
4
1
$x = 0.56$
0.67
0.78
0.89
1.00
$s = 1683$ kJ/kg/K
HP cycle incl. turbine expansion
Isentropic expansion
Isenthalpic expansion
p [Pa]
h [kJ/kg]