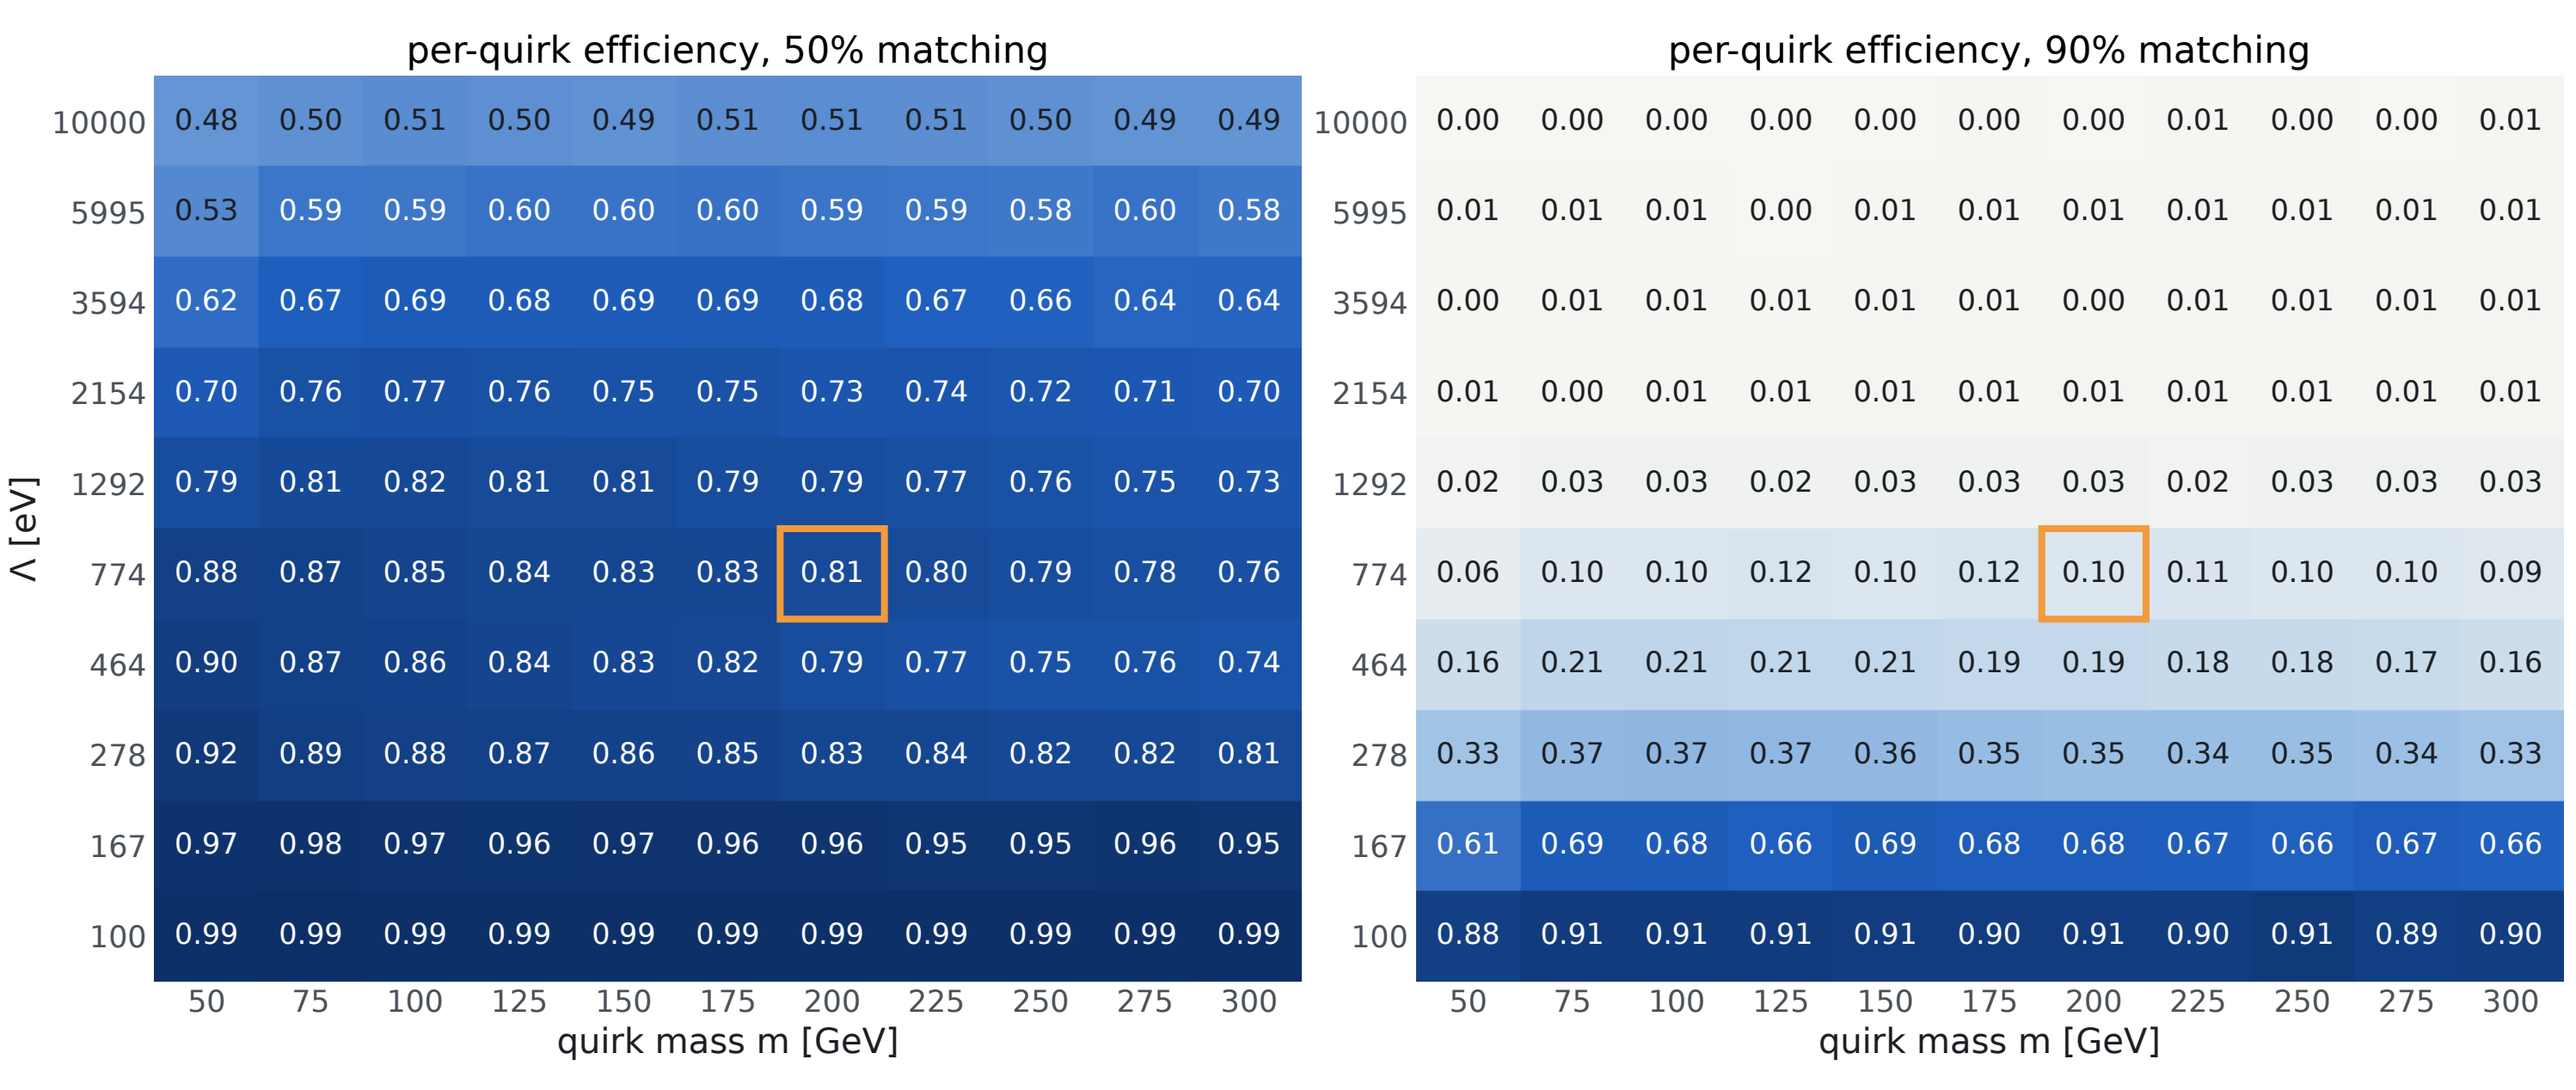
per-quirk efficiency, 50% matching
Λ [eV]
10000 0.48 0.50 0.51 0.50 0.49 0.51 0.51 0.51 0.50 0.49 0.49
5995 0.53 0.59 0.59 0.60 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.60 0.58
3594 0.62 0.67 0.69 0.68 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66 0.64 0.64
2154 0.70 0.76 0.77 0.76 0.75 0.75 0.73 0.74 0.72 0.71 0.70
1292 0.79 0.81 0.82 0.81 0.81 0.79 0.79 0.77 0.76 0.75 0.73
774 0.88 0.87 0.85 0.84 0.83 0.83 0.81 0.80 0.79 0.78 0.76
464 0.90 0.87 0.86 0.84 0.83 0.82 0.79 0.77 0.75 0.76 0.74
278 0.92 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.83 0.84 0.82 0.82 0.81
167 0.97 0.98 0.97 0.96 0.97 0.96 0.96 0.95 0.95 0.96 0.95
100 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
quirk mass m [GeV]
per-quirk efficiency, 90% matching
10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
5995 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
3594 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
2154 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1292 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03
774 0.06 0.10 0.10 0.12 0.10 0.12 0.10 0.11 0.10 0.10 0.09
464 0.16 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16
278 0.33 0.37 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.34 0.35 0.34 0.33
167 0.61 0.69 0.68 0.66 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66 0.67 0.66
100 0.88 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.91 0.90 0.91 0.89 0.90
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
quirk mass m [GeV]