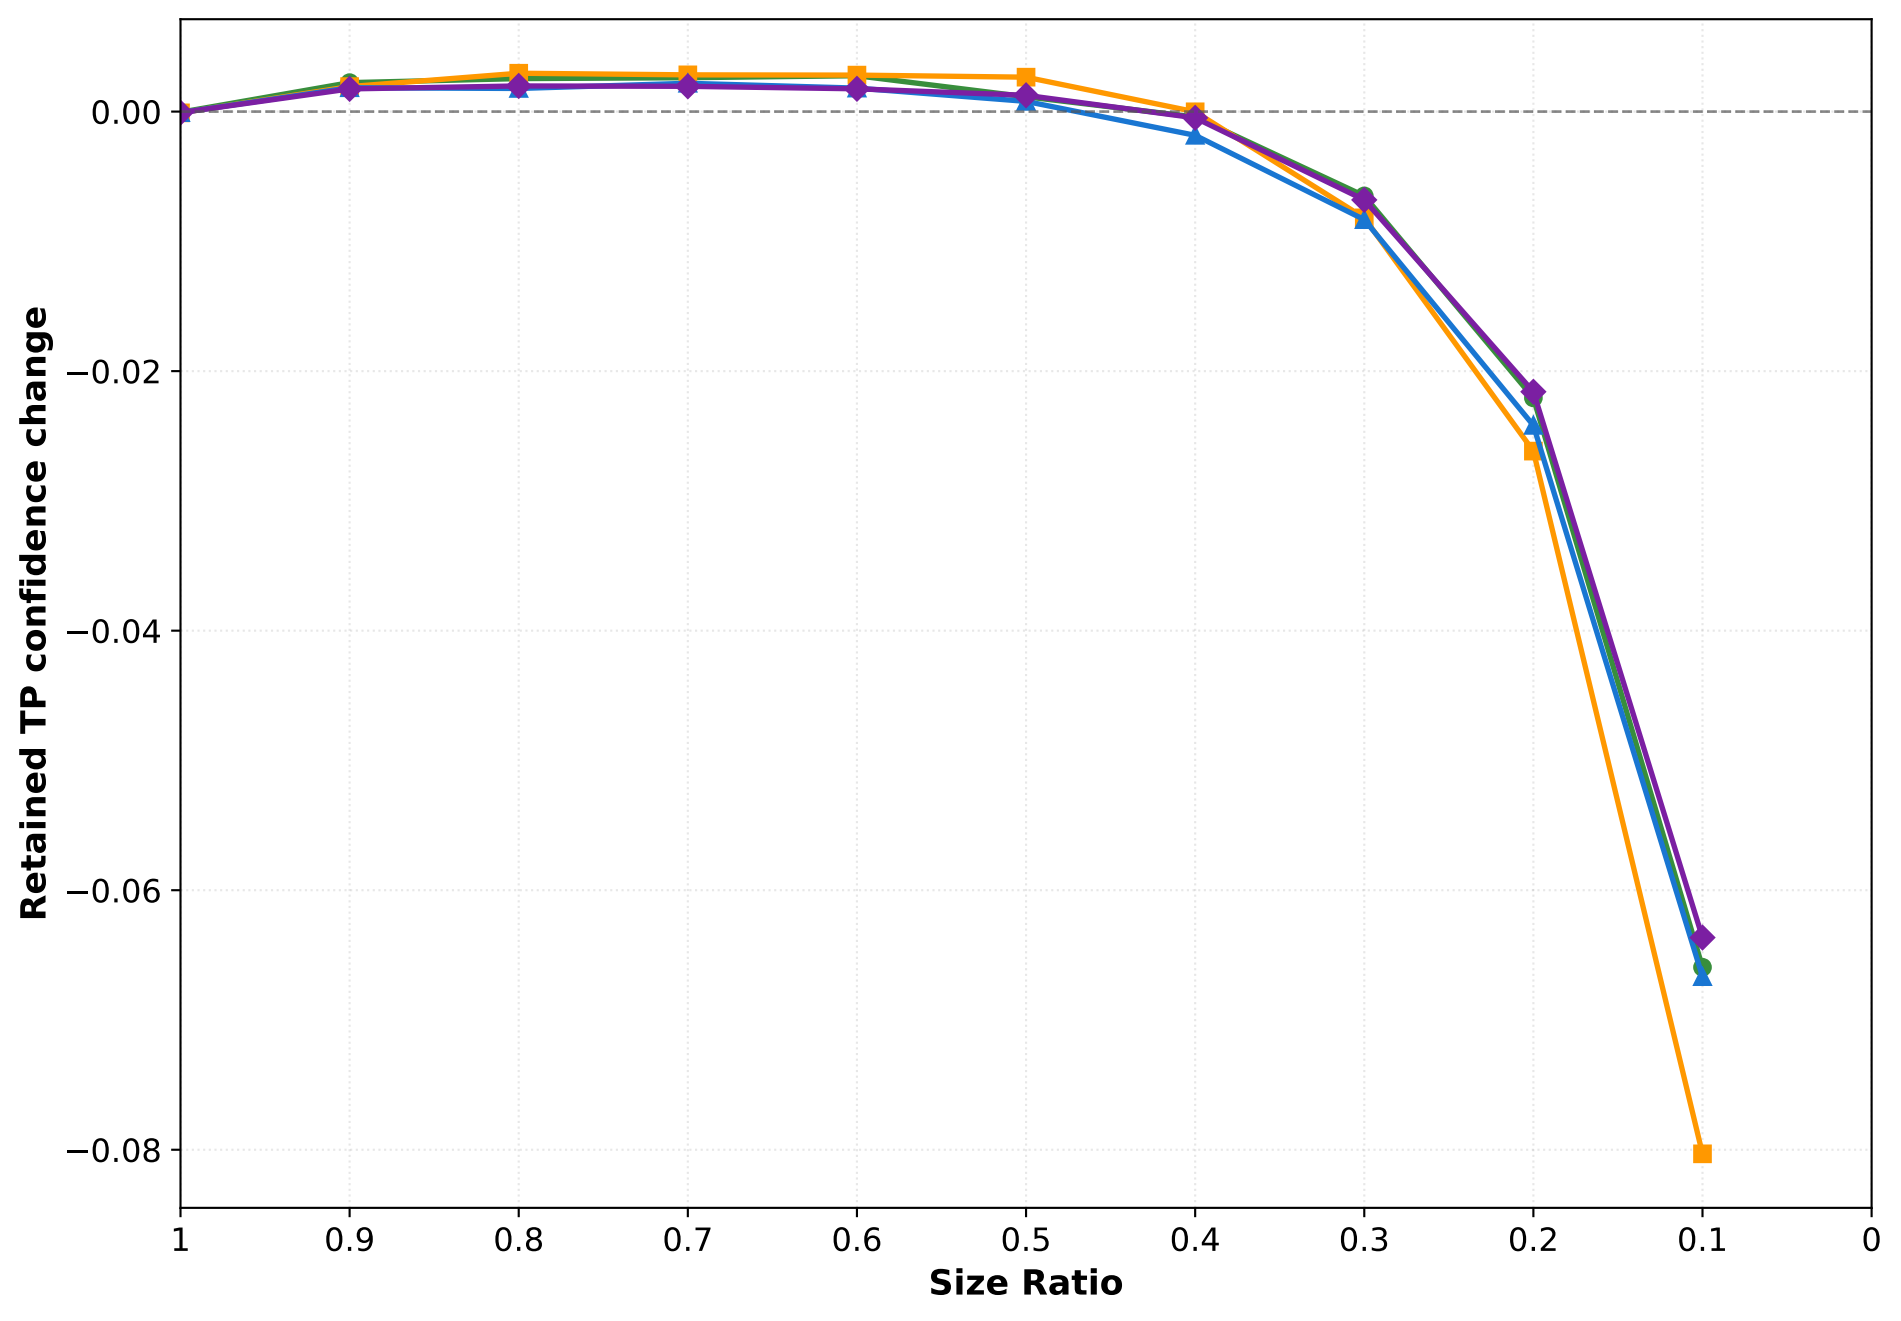
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
Retained TP confidence change
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Size Ratio