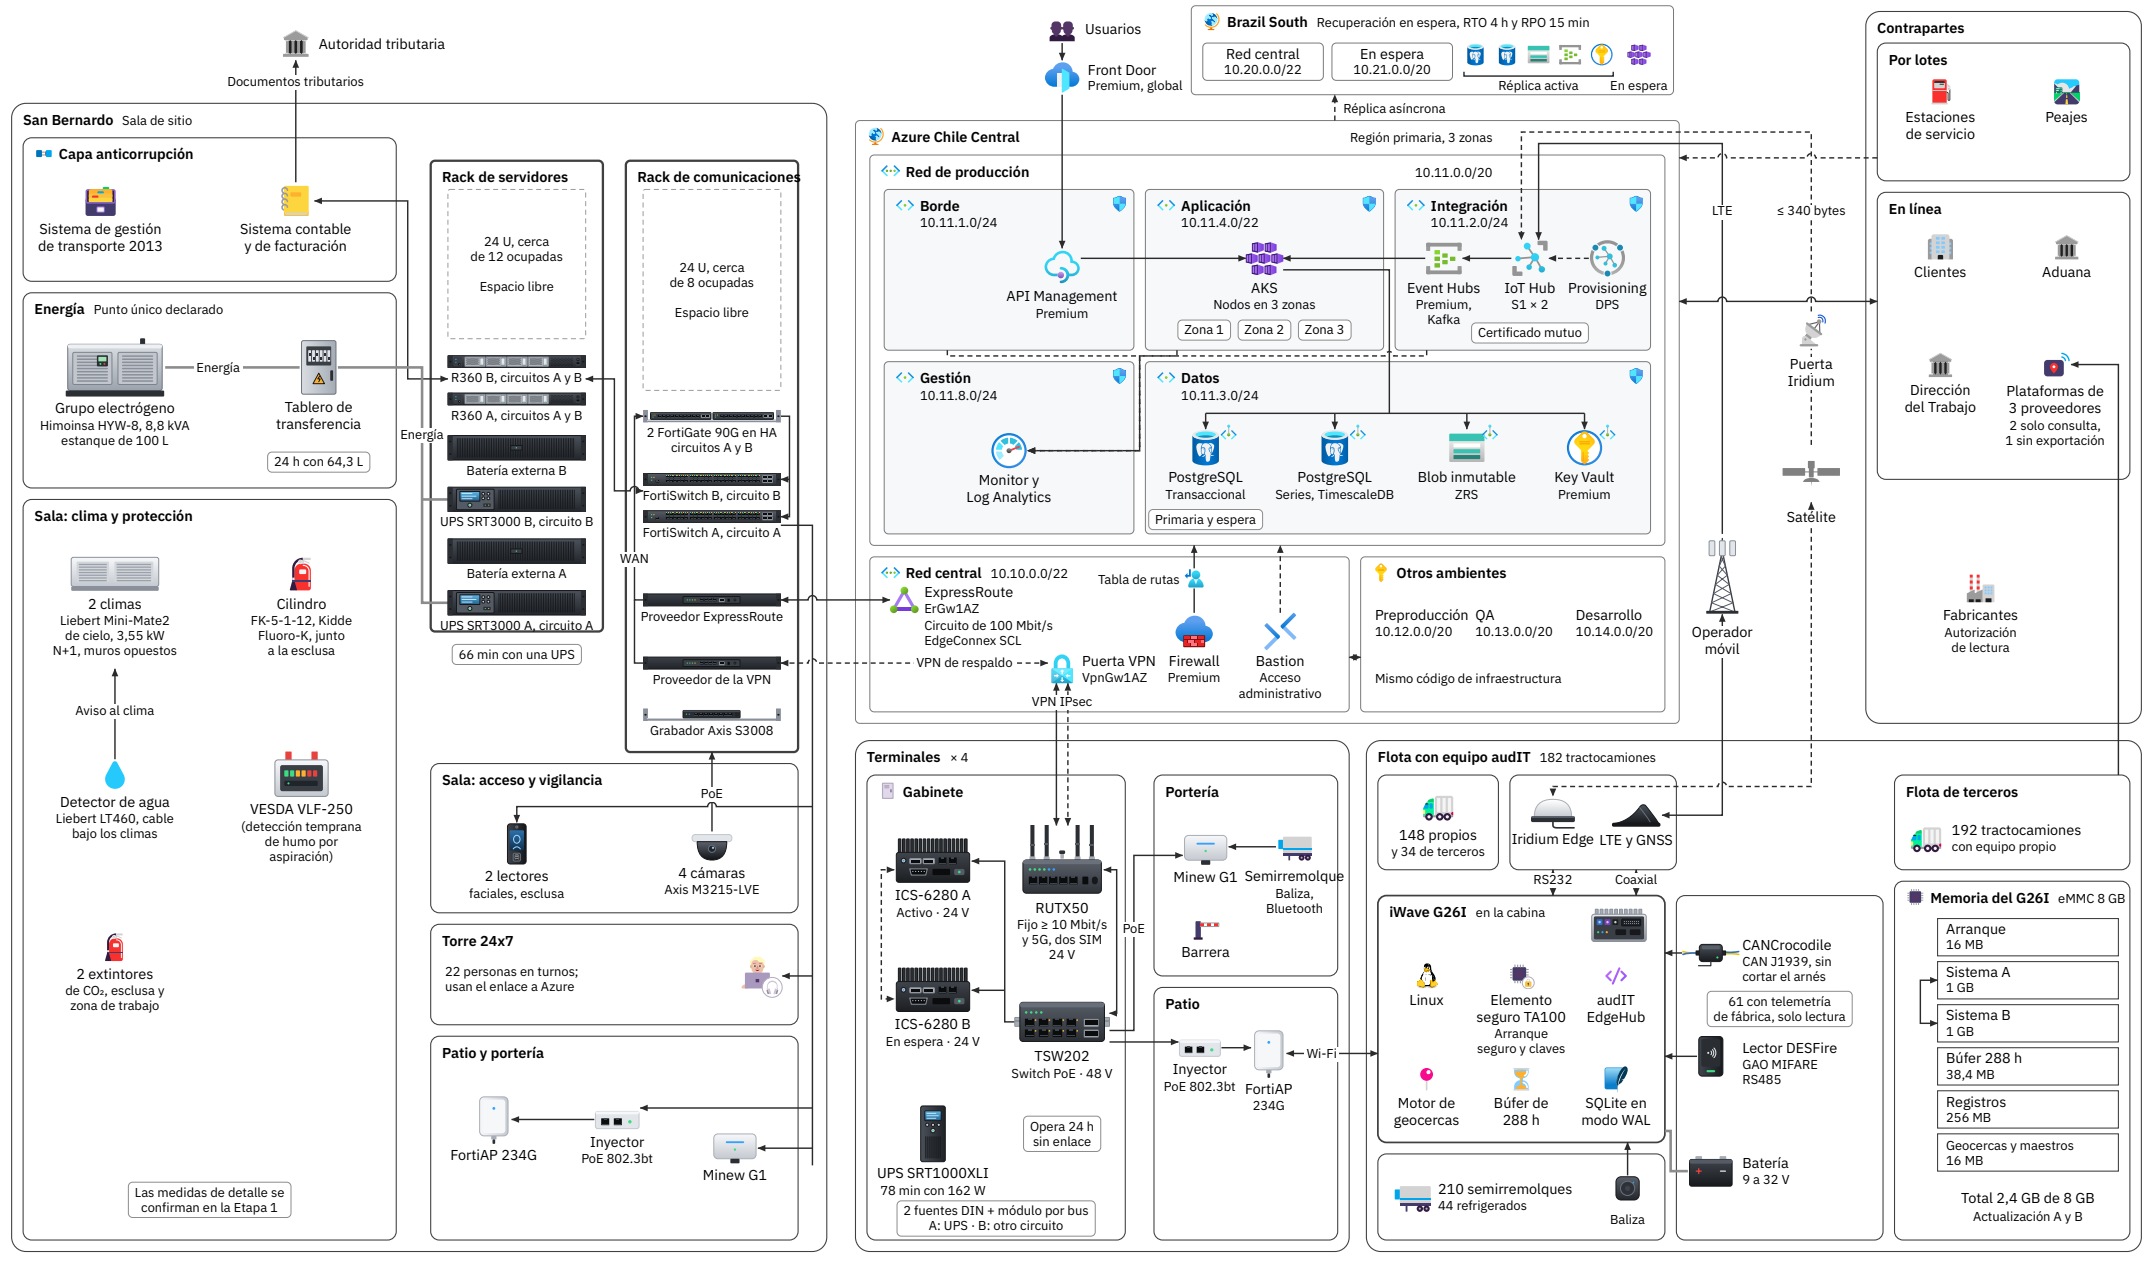

Autoridad tributaria
Documentos tributarios
San Bernardo Sala de sitio
Capa anticorrupción
Sistema de gestión de transporte 2013
Sistema contable y de facturación
Energía Punto único declarado
Grupo electrógeno
Himoinsa HYW-8, 8,8 kVA
estanque de 100 L
Energía
Tablero de transferencia
24 h con 64,3 L
Energía
Sala: clima y protección
2 climas
Liebert Mini-Mate2
de cielo, 3,55 kW
N+1, muros opuestos
Cilindro
FK-5-1-12, Kidde
Fluoro-K, junto
a la esclusa
Aviso al clima
Detector de agua
Liebert LT460, cable
bajo los climas
VESDA VLF-250
(detección temprana
de humo por
aspiración)
2 extintores
de CO₂, esclusa y
zona de trabajo
Las medidas de detalle se confirman en la Etapa 1
Rack de servidores
24 U, cerca
de 12 ocupadas
Espacio libre
R360 B, circuitos A y B
R360 A, circuitos A y B
Batería externa B
UPS SRT3000 B, circuito B
Batería externa A
UPS SRT3000 A, circuito A
66 min con una UPS
Rack de comunicaciones
24 U, cerca
de 8 ocupadas
Espacio libre
2 FortiGate 90G en HA
circuitos A y B
FortiSwitch B, circuito B
FortiSwitch A, circuito A
WAN
Proveedor ExpressRoute
Proveedor de la VPN
Grabador Axis S3008
PoE
Sala: acceso y vigilancia
2 lectores
faciales, esclusa
4 cámaras
Axis M3215-LVE
Torre 24x7
22 personas en turnos;
usan el enlace a Azure
Patio y portería
FortiAP 234G
Inyector
PoE 802.3bt
Minew G1
Usuarios
Front Door
Premium, global
Brazil South Recuperación en espera, RTO 4 h y RPO 15 min
Red central
10.20.0.0/22
En espera
10.21.0.0/20
Réplica activa
En espera
Réplica asíncrona
Azure Chile Central
Región primaria, 3 zonas
Red de producción
10.11.0.0/20
Borde
10.11.1.0/24
API Management
Premium
Aplicación
10.11.4.0/22
AKS
Nodos en 3 zonas
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Integración
10.11.2.0/24
Event Hubs
Premium, Kafka
IoT Hub
S1 × 2
Provisioning
DPS
Certificado mutuo
Gestión
10.11.8.0/24
Monitor y
Log Analytics
Datos
10.11.3.0/24
PostgreSQL
Transaccional
PostgreSQL
Series, TimescaleDB
Blob inmutable
ZRS
Key Vault
Premium
Primaria y espera
Red central 10.10.0.0/22
ExpressRoute
ErGw1AZ
Circuito de 100 Mbit/s
EdgeConnex SCL
VPN de respaldo
Tabla de rutas
Puerta VPN
VpnGw1AZ
VPN IPsec
Firewall
Premium
Bastion
Acceso
administrativo
Otros ambientes
Preproducción
10.12.0.0/20
QA
10.13.0.0/20
Desarrollo
10.14.0.0/20
Mismo código de infraestructura
LTE
≤ 340 bytes
Puerta
Iridium
Satélite
Operador
móvil
Contrapartes
Por lotes
Estaciones
de servicio
Peajes
En línea
Clientes
Aduana
Dirección
del Trabajo
Plataformas de
3 proveedores
2 solo consulta,
1 sin exportación
Fabricantes
Autorización
de lectura
Terminales × 4
Gabinete
ICS-6280 A
Activo · 24 V
RUTX50
Fijo ≥ 10 Mbit/s
y 5G, dos SIM
24 V
ICS-6280 B
En espera · 24 V
TSW202
Switch PoE · 48 V
PoE
UPS SRT1000XLI
78 min con 162 W
Opera 24 h
sin enlace
2 fuentes DIN + módulo por bus
A: UPS · B: otro circuito
Portería
Minew G1
Semirremolque
Baliza,
Bluetooth
Barrera
Patio
Inyector
PoE 802.3bt
Wi-Fi
FortiAP
234G
Flota con equipo audIT 182 tractocamiones
148 propios
y 34 de terceros
Iridium Edge
LTE y GNSS
RS232
Coaxial
iWave G26I en la cabina
Linux
Elemento
seguro TA100
Arranque
seguro y claves
audIT
EdgeHub
Motor de
geocercas
Búfer de
288 h
SQLite en
modo WAL
CANCrocodile
CAN J1939, sin
cortar el arnés
61 con telemetría
de fábrica, solo lectura
Lector DESFire
GAO MIFARE
RS485
Batería
9 a 32 V
210 semirremolques
44 refrigerados
Baliza
Flota de terceros
192 tractocamiones
con equipo propio
Memoria del G26I eMMC 8 GB
Arranque
16 MB
Sistema A
1 GB
Sistema B
1 GB
Búfer 288 h
38,4 MB
Registros
256 MB
Geocercas y maestros
16 MB
Total 2,4 GB de 8 GB
Actualización A y B