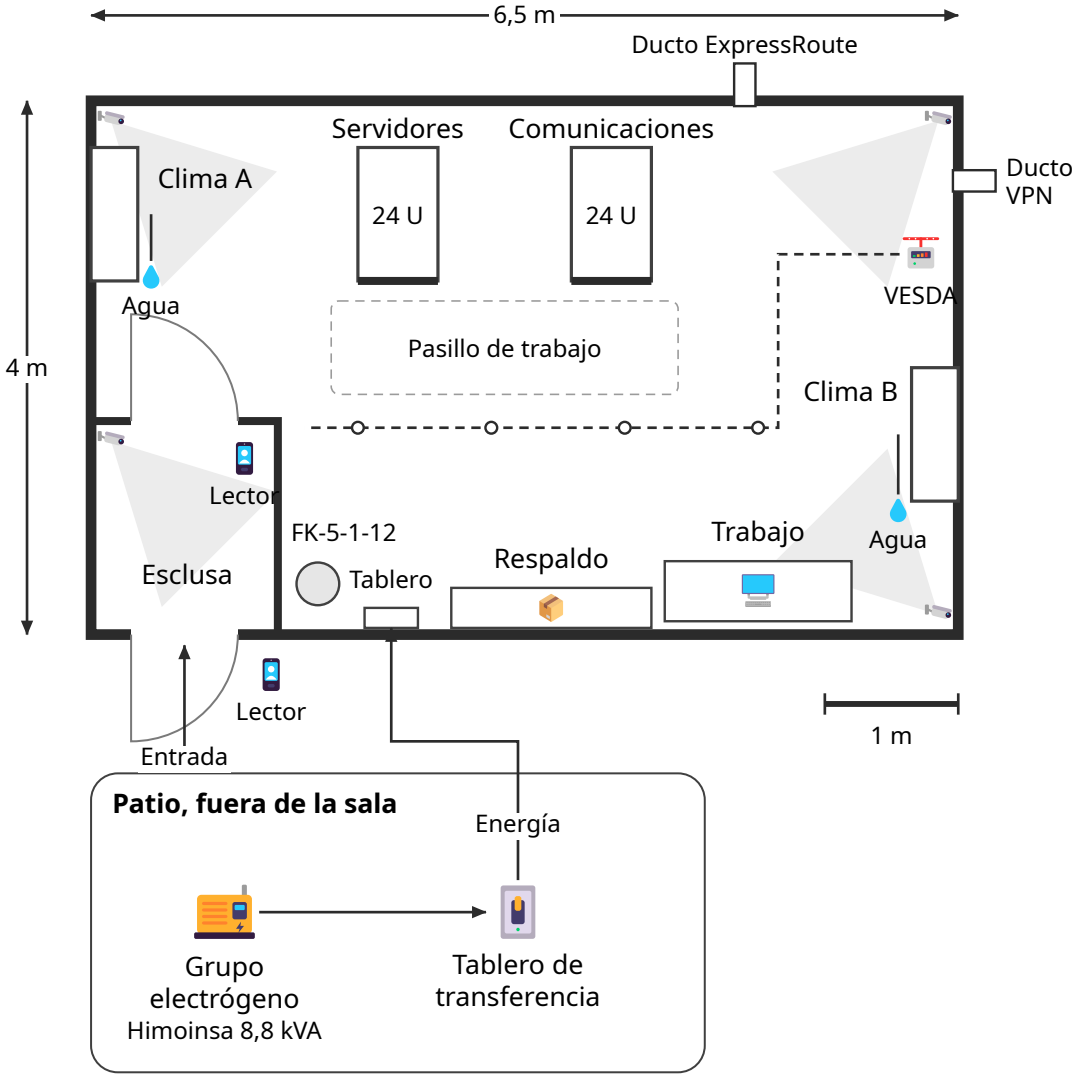
6,5 m
Ducto ExpressRoute
4 m
Servidores
Comunicaciones
Clima A
24 U
24 U
Ducto VPN
Agua
VESDA
Pasillo de trabajo
Clima B
Lector
FK-5-1-12
Trabajo
Agua
Esclusa
Tablero
Respaldo
Lector
1 m
Entrada
Patio, fuera de la sala
Energía
Grupo electrógeno
Himoinsa 8,8 kVA
Tablero de transferencia