



ÖNORM

B 1600

Ausgabe 2017-04-01

Barrierefreies Bauen Planungsgrundlagen

Accessible built environment — Design principles

Constructions sans obstacles — Principes de planification

VERWENDUNG AUSSCHLIESSLICH
FÜR UNTERRICHTSZWECKE

Medieninhaber und Hersteller

Austrian Standards Institute
Österreichisches Normungsinstitut
Heinestraße 38, 1020 Wien

Copyright © Austrian Standards Institute 2017

Alle Rechte vorbehalten Nachdruck oder
Vervielfältigung, Ausnahme auf oder in sonstige Medien
oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!
E-Mail: publishing@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at/nutzungsrechte

Verkauf von in- und ausländischen Normen und
Regelwerken durch
Austrian Standards plus GmbH
Heinestraße 38, 1020 Wien
E-Mail: sales@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at
Webshop: www.austrian-standards.at/webshop
Tel.: +43 1 213 00-300
Fax: +43 1 213 00-818

ICS 91.010.30

Ersatz für ÖNORM B 1600:2013-10

Zuständig Komitee 011
Hochbau Allgemeines

Inhalt

Seite

Vorwort	4
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen.....	5
3 Außenanlagen – Erschließung von Gebäuden	6
3.1 Allgemeines.....	6
3.2 Gehsteige und Gehwege	6
3.2.1 Breite.....	6
3.2.2 Markierung von Hindernissen	6
3.2.3 Höhe des Bewegungsraumes.....	6
3.2.4 Längsgefälle.....	7
3.2.5 Quergefälle.....	7
3.2.6 Seitliche Abgrenzung.....	7
3.3 Vertikale Verbindungswege (Treppen, Rampen)	7
3.3.1 Stufen und Schwellen.....	7
3.3.2 Treppen.....	7
3.3.3 Rampen	7
4	
Barrierefreie Stellplätze für Personenkraftwagen (PKW)	9
4.1 Anzahl.....	9
4.2 Ausführung.....	10
4.2.1 Lage und Ausführung.....	10
4.2.2 Anordnung.....	10
4.2.3 Breite.....	10
4.2.4 Gefälle	10
4.2.5 Markierung und Kennzeichnung.....	11
4.2.6 Einfahrtstore und Schranken.....	11
4.3 Ein- und Ausstiegsplätze für Kleinbusse	11
5 Gebäude.....	11
5.1 Eingänge und Türen.....	11
5.1.1 Eingänge	11
5.1.2 Nutzbare Durchgangslichte.....	11
5.1.3 Türschwellen, Türanschlüge	12
5.1.4 Anfahrbereich.....	12
5.1.5 Türen.....	13
5.1.6 Karuselltüren und Drehkreuze	14
5.1.7 Automatische Türen	14
5.1.8 Glastüren und Glasflächen in allgemein zugänglichen Bereichen.....	14
5.2 Horizontale Verbindungswege (Gänge, Flure) und Vorräume	17
5.2.1 Breite.....	17
5.2.2 Durchgangshöhe	17
5.2.3 Ausführung.....	18
5.3 Vertikale Verbindungswege (Treppen, Rampen, Personenaufzüge)	18
5.3.1 Treppen.....	18
5.3.2 Rampen	20
5.3.3 Personenaufzüge.....	20
5.3.4 Vertikale Plattformaufzüge und Plattformaufzüge mit geneigter Fahrbahn	21
5.4 Flucht- und Rettungswege	22
5.5 Sanitärräume	22
5.5.1 Anordnung von barrierefreien WC-Räumen.....	22
5.5.2 Bauliche Anforderungen an barrierefreie WC-Räume	22
5.5.3 Barrierefreier WC-Raum – Mindestraumgrößen	23
5.6 Allgemein zugängliche Nutzräume in Wohnbauten	24
5.7 Freibereiche (Balkon, Terrasse, Loggia u. dgl.)	24

5.8	Anordnung von Rollstuhlplätzen in Kultur-, Freizeit-, Sport- und Versammlungsstätten.....	24
5.9	Umkleidekabinen, Duschen und Bäder	25
5.10	Garagen	26
6	Anpassbarer Wohnbau und Arbeitsstätten	26
6.1	Anpassbarer Wohnbau	26
6.2	Anpassbare Arbeitsstätten	27
7	Auswahl von Materialien	28
7.1	Allgemeines	28
7.2	Bodenbeläge im Freien.....	28
7.3	Bodenbeläge in Gebäuden	28
7.4	Gitterroste, Bodengitter u. dgl.....	28
7.5	Schmutzabstreifer	28
8	Einrichtung und Ausstattung	28
8.1	Bedienungselemente.....	28
8.1.1	Bedienungselemente, ausgenommen Personenaufzüge	28
8.1.2	Schließsystem mit Eurokey	29
8.1.3	Ausstattung von Fernsprechstellen	29
8.1.4	Automaten	29
8.2	Orientierungssysteme und Beleuchtung	30
8.2.1	Kontrastierende Kennzeichnung	30
8.2.2	Das 2-Sinne-Prinzip	31
8.2.3	Orientierungselemente	31
8.2.4	Taktils und visuelles Orientierungssystem	32
8.2.5	Anforderungen an Alarmsysteme.....	32
8.3	Möblierung	33
8.3.1	Ausführung der Informations- und Servicestellen.....	33
8.3.2	Garderobenschränke, Schließfachanlagen und Umkleidekabinen.....	33
8.3.3	Unterfahrbarkeit	33
8.3.4	Ausführung von Durchgangsbreiten zwischen Möblierungen.....	34
8.4	Barrierefreie Sanitärräume	34
8.4.1	WC-Sitz	34
8.4.2	Waschtisch.....	35
8.4.3	Handwaschbecken.....	35
8.4.4	Armaturen.....	35
8.4.5	Ausstattungsgegenstände	36
8.4.6	Dusche	36
8.4.7	Badewanne	36
8.4.8	Halte- und Stützgriffe.....	36
8.4.9	Notrufeinrichtungen.....	39
8.4.10	Raumentlüftung.....	39
8.4.11	Wickeltisch im Sanitärraum.....	39
8.5	Ruhe- und Sanitätsräume.....	40
9	Kennzeichnung.....	40
Anhang A (normativ)	Erhöhter Standard von Sanitärräumen.....	42
Anhang B (normativ)	Erleichterungen bei bestehenden Baulichkeiten	44
Anhang C (normativ)	Interpolation der Anfahrbereiche von Türen	48
Anhang D (normativ)	Planungshinweise	49
Literaturhinweise	54	

Vorwort

Aufgrund eines Antrags der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland (LAIK-WNB), welcher in der Folge durch das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) und die Magistratsdirektion der Stadt Wien (Geschäftsbereich Bauten und Technik, Stadtbaudirektion) unterstützt wurde, wurde ein Normprojekt zur Änderung der ÖNORM B 1600:2013, Abschnitt 5.1.5 „Türen“ und Anhang D „Prüfanordnung für die Messung der Bedienkräfte von Türen vor Ort“ umgesetzt.

Die vorliegende Ausgabe ersetzt die Ausgabe ÖNORM B 1600:2013, die technisch und redaktionell überarbeitet wurde. Sie ist die konsolidierte Neuauflage, in die die in einem formellen Verfahren zur Stellungnahme durch die Öffentlichkeit beschlossene Änderung ÖNORM B 1600:2016/A eingearbeitet ist. Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend angeführt, wobei diese Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

Abschnitt 2 „Normative Verweisungen“	Die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.
Abschnitt 5.1.5 „Türen“	Die Absätze 1, 2 und 3 wurden geändert.
Anhang D „Prüfanordnung für die Messung der Bedienkräfte von Türen vor Ort“	Es erfolgte eine ersatzlose Streichung des gesamten Anhanges D.
Literaturhinweise	Die Literaturhinweise wurden aktualisiert.

Die vorliegende ÖNORM legt Standards für die barrierefreie Gestaltung der gebauten Umwelt fest und gibt Planungshinweise für die Umsetzung. Es liegt im Verantwortungsbereich des Anwenders (zB Bauherr, Auftraggeber) bzw. des Gesetzgebers festzulegen, wann und in welchem Umfang diese ÖNORM anzuwenden ist.

Bereits 1995 hat die Europäische Kommission eine „Entschließung zu den Menschenrechten behinderter Menschen“ des Rates verabschiedet, die fordert: „Die Staaten sollten Aktionsprogramme einleiten, um die natürliche Umgebung zugänglich zu machen.“ Weiters sollten von den europäischen Mitgliedsstaaten auch so genannte Anti-Diskriminierungsklauseln bei der Revision von Gesetzen und Verträgen aufgenommen werden, um allen Menschen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten die gebaute Umwelt zugänglich zu machen.

Im August 1997 wurde daher der Artikel 7, Absatz 1 in die österreichische Bundesverfassung neu aufgenommen: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.“

Im Jahre 2001 hat der Europarat in der Resolution ResAP(2001) die Einbeziehung der Planungsgrundsätze des „Universal Design for All“ in alle Ausbildungsbereiche des Bauwesens gefordert: „Ziel ist es, die Planungsgrundsätze für „Universal Design“ in die Studienpläne der Architekten, Ingenieure und Stadtplaner sowie auch in das Ausbildungsprogramm aller Berufe des Bauwesens aufzunehmen, da architektonische Barrieren und Hindernisse viele Menschen mit Behinderungen von der Teilnahme am Gemeinschaftsleben vollkommen ausschließen.“

Weiters bestehen seitens der Europäischen Kommission die Mandate (M/283, M/292, M/293) betreffend die Brauchbarkeit und sichere Benutzbarkeit von Produkten für Menschen mit speziellen Bedürfnissen wie ältere Menschen, Kinder, Menschen mit Behinderungen u. dgl. Diese Mandate sollten im nationalen und europäischen Normenwerk durch die berufenen Fachgremien Berücksichtigung finden.

Am 30. März 2007 unterzeichnete Österreich die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Sie trat am 3. Mai 2008 völkerrechtlich in Kraft. Österreich ist diesem Übereinkommen beigetreten und hat es 2008 ratifiziert. Der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen kann entnommen werden, „dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein gültig und unteilbar sind“) und dass Menschen mit Behinderungen „der volle Genuss dieser Rechte und Frei-

heiten ohne Diskriminierung garantiert werden muss“¹⁾. Damit sind neue Herausforderungen für entsprechende Änderungen und Anpassungen der österreichischen Baugesetze und -ordnungen gegeben, wie sie teilweise auch schon in der OIB-Richtlinie 4 „Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit“ enthalten sind.

Die in dieser ÖNORM beschriebenen Planungsgrundsätze umfassen bauliche Maßnahmen, Einrichtungen und Ausstattungen sowie Kennzeichnungen, die notwendig sind, um die unterschiedlichen physischen Möglichkeiten von Menschen berücksichtigen zu können.

Die angeführten Maßnahmen ermöglichen behinderten Menschen und vorübergehend bewegungs- oder sinnesbehinderten Menschen die sichere Nutzung von Gebäuden und Anlagen weitgehend ohne fremde Hilfe. Sie können auch Gipsverbandträgern, Schwangeren, Menschen mit Kinderwagen oder Lasten, sowie Kindern und älteren Menschen die Benützung von Gebäuden und Anlagen erleichtern.

Die Einhaltung der Bestimmungen erleichtert auch bei unvorhergesehener Behinderung und im Alter einen Verbleib in der gewohnten Umgebung, bei gegebenenfalls nur geringfügigen Adaptierungen.

Planungsgrundsätze für spezielle Baulichkeiten sind in den Normen

- ÖNORM B 1601, Barrierefreie Gesundheitseinrichtungen, assistive Wohn- und Arbeitsstätten – Planungsgrundlagen
 - ÖNORM B 1602, Barrierefreie Bildungseinrichtungen – Planungsgrundlagen
 - ÖNORM B 1603, Barrierefreie Tourismus- und Freizeiteinrichtungen – Planungsgrundlagen
- enthalten.

Geschlechtsbezogene Aussagen in dieser ÖNORM sind auf Grund der Gleichstellung für beiderlei Geschlecht aufzufassen bzw. auszulegen.

1 Anwendungsbereich

Die Bestimmungen der vorliegenden ÖNORM sind anzuwenden, um barrierefreie Bauten und Anlagen zu errichten.

Der erhöhte Standard von Sanitärräumen ist in [Anhang A](#) beschrieben.

Erleichterungen für bestehende Baulichkeiten sind in [Anhang B](#) enthalten.

Die in dieser ÖNORM angegebenen Maße gelten als Fertigmaße.

Wenn Werte dieser ÖNORM jenen internationaler Regelwerke für Verkehrsanlagen widersprechen, dann sind für die Mindestanforderungen jene heranzuziehen, die durch EU-Recht gefordert sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

ÖNORM A 3011-3, *Graphische Symbole für die Öffentlichkeitsinformation – Symbole 53 bis 76*

ÖNORM A 3012, *Visuelle Leitsysteme für die Öffentlichkeitsinformation – Orientierung mit Hilfe von Richtungspfeilen, graphischen Symbolen, Text, Licht und Farbe*

ÖNORM B 5371, *Treppen, Geländer und Brüstungen in Gebäuden und von Außenanlagen – Abmessungen*

1) BGBl. III Nr. 155/2008

ÖNORM EN 81-70, *Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Besondere Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge – Teil 70: Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließlich Personen mit Behinderungen*

ÖNORM EN 12182, *Technische Hilfen für behinderte Menschen – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren*

ÖNORM EN 12464-1, *Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen*

ÖNORM EN 12464-2, *Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 2: Arbeitsplätze im Freien*

ÖNORM V 2102-1, *Technische Hilfen für sehbehinderte und blinde Menschen – Taktile Bodeninformationen – Teil 1: Für Wege in Baulichkeiten und im öffentlichen Raum bei Fahrgeschwindigkeiten bis max. 80 km/h*

ÖNORM V 2105, *Technische Hilfen für sehbehinderte und blinde Menschen – Tastbare Beschriftungen und Informationssysteme*

ÖNORM Z 1261, *Begehbare Oberflächen Messung des Gleitreibungskoeffizienten in Gebäuden und im Freien von Arbeitsstätten*

ÖVE/ÖNORM EN 60118-4, *Akustik – Hörgeräte – Teil 4: Induktionsschleifen für Hörgeräte – Magnetische Feldstärke (IEC 60118-4:2006)*

ÖVE EN 60849, *Tonsysteme für Notrufzwecke*

3 Außenanlagen – Erschließung von Gebäuden

3.1 Allgemeines

Gefahrenstellen wie Stufen- und Rampenverschneidungen und Böschungen mit Absturzgefahr sind gemäß Kontraststufe I ($K \geq 50$ gemäß [Tabelle 1](#)) zu markieren und abzusichern.

3.2 Gehsteige und Gehwege

3.2.1 Breite

Die nutzbare Breite (Durchgangslichte) von Gehsteigen bzw. Gehwegen muss mindestens 150 cm betragen. Hindernisse, wie Poller, Abfallkörbe, Fahnenmasten u. a. m., müssen so angeordnet werden, dass die Durchgangslichte von 90 cm nicht unterschritten wird und Richtungsänderungen über 45° in der Wegführung vermieden werden.

Auf eine Länge von maximal 100 cm darf die Durchgangslichte aufgrund von Vorsprüngen durch Vitrinen, Automaten, Bauteile u. dgl. bis auf 120 cm verringert werden.

3.2.2 Markierung von Hindernissen

Hindernisse sind grundsätzlich kontrastierend zur Umgebung auszuführen, ansonsten muss eine farblich kontrastierende Kennzeichnung von Hindernissen nach Kontraststufe I ($K \geq 50$ gemäß [Tabelle 1](#)) 10 cm hoch sein. Bei höheren Hindernissen ist dies im Bereich von 80 cm bis 100 cm, bzw. gegebenenfalls zusätzlich im Bereich von 150 cm bis 160 cm über Geländeoberkante auszuführen.

3.2.3 Höhe des Bewegungsraumes

Die lichte Höhe des Bewegungsraumes unter Verkehrszeichen, Steckschildern u. Ä. muss mindestens 220 cm betragen.

Freitragende Treppen, Rampen, Rolltreppen und andere Konstruktionselemente, die mehr als 15 cm auskragende Elemente aufweisen und Vorsprünge, die weiter als 15 cm in den Gehbereich (zB Postkästen, Hausbrieffach-Anlagen) ragen, sind bis zu einer Höhe von 210 cm gegen das Unterlaufen abzusichern.

3.2.4 Längsgefälle

Gehsteige mit einem Längsgefälle von mehr als 6 % müssen eine ausreichend rutschhemmende Oberfläche gemäß 7.2 aufweisen.

3.2.5 Quergefälle

Das Quergefälle von Gehsteigen darf nicht mehr als 2 % (eine Maßtoleranz von + 10 % ist zulässig) betragen.

3.2.6 Seitliche Abgrenzung

Gehwege sind so auszuführen, dass zur Orientierung die seitliche Abgrenzung für blinde und sehbehinderte Menschen wahrnehmbar ist, zB mittels Rasenkantenstein, unterschiedlichen Oberflächen. Der Übergang zu angrenzenden Nutzungsbereichen (Spielplatz, Liegewiese u. Ä.) ist niveaugleich auszubilden.

3.3 Vertikale Verbindungswege (Treppen, Rampen)

3.3.1 Stufen und Schwellen

Stufen, insbesondere Einzelstufen, und Schwellen, sind im Verlauf von Gehwegen zu vermeiden.

3.3.2 Treppen

Treppen müssen zumindest an einer Seite mit einem Handlauf gemäß 5.3.1.3 ausgestattet werden. Ab einer nutzbaren Treppenlaufbreite von 120 cm Breite, gemessen zwischen den Handläufen, ist beidseitig ein Handlauf anzuordnen. Die Stufen sind gemäß 5.3.1.5 zu markieren.

3.3.3 Rampen

In direkter Verlängerung einer Rampe darf keine abwärts führende Treppe angeordnet sein.

3.3.3.1 Breite

Bei geradläufigen Rampen muss die lichte Durchgangsbreite zwischen den Handläufen mindestens 120 cm betragen. Bei Wendelrampen muss die lichte Durchgangsbreite mindestens 200 cm betragen.

3.3.3.2 Längsgefälle

Das Längsgefälle von Rampen darf 6 % nicht überschreiten. Rampen ab einem Längsgefälle von mehr als 4 % sind in Abständen von höchstens 10 m durch horizontale Zwischenpodeste von mindestens 120 cm Länge zu unterbrechen. Zur Entwässerung darf das Längsgefälle der Zwischenpodeste maximal 2 % (eine Maßtoleranz von + 10 % ist zulässig) betragen.

3.3.3.3 Quergefälle

Rampen dürfen kein Quergefälle aufweisen.

3.3.3.4 Horizontale Bewegungsflächen

Am Anfang und Ende von Rampen müssen horizontale Bewegungsflächen von mindestens 150 cm Länge vorhanden sein. Rampen vor Türen müssen Anfahrbereiche gemäß 5.1.4 aufweisen (gemäß Bild 4).


3.3.3.5 Richtungsänderungen

Rampen mit mehr als 45° Richtungsänderung müssen durch horizontale Zwischenpodeste unterbrochen werden (gemäß Bild 1). Der Durchmesser der Bewegungsfläche des Zwischenpodestes muss mindestens 150 cm betragen.


3.3.3.6 Handläufe und Radabweiser

Rampen mit einem Rampengefälle von mehr als 4 % bis maximal 6 % sind in ihrer gesamten Länge beidseitig mit je einem Handlauf gemäß 5.3.1.3 auszustatten. Handläufe sind an den Enden der Rampe mindestens 30 cm waagrecht weiterzuführen. Frei in den Raum ragende Handlaufenden dürfen nur mit einer Rundung entweder nach unten oder seitlich weitergeführt werden.


Maße in cm

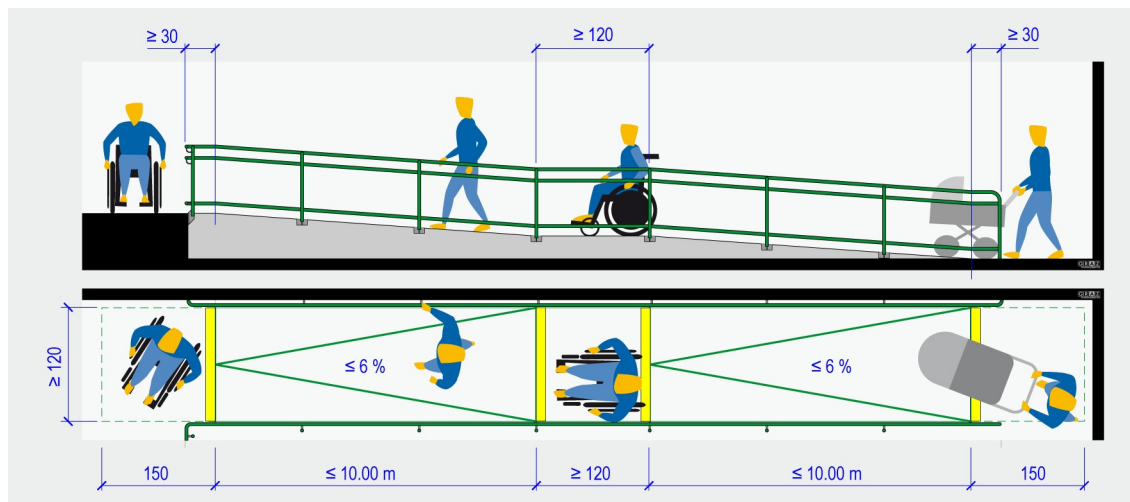


a) Geradläufige Rampe mit horizontalen Bewegungsflächen am Anfang und Ende der Rampe sowie mit Zwischenpodest

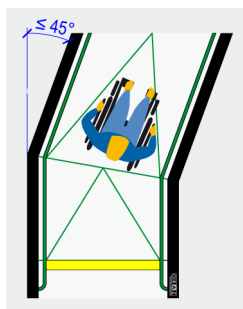

b) Rampe mit Richtungsänderung $\leq 45^\circ$

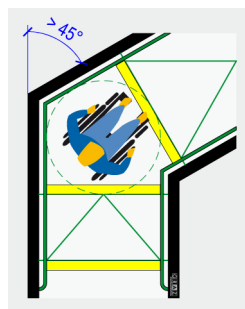

c) Rampe mit Richtungsänderung $> 45^\circ$

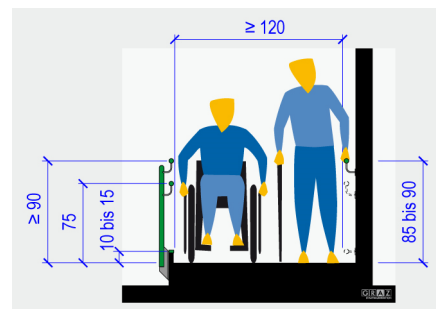

d) Handläufe und Rad-Abweiser

Bild 1 — Beispiele für Rampen, geradläufig und mit Richtungsänderung

Rampen, welche ein Rampengefälle von mehr als 4 % bis maximal 6 % aufweisen, sind über die gesamte Länge mit einem Radabweiser auszuführen, der mindestens 10 cm über die Rampenoberfläche hinausragt. Im Bereich von flächigen seitlichen Umwehrungen (Wand u. dgl.) dürfen diese entfallen.

Liegt das an die Rampe angrenzende Niveau tiefer als 50 cm, muss eine Absturzsicherung angebracht werden.

Bei Rampen zur Überwindung von Gehsteigkanten und Einzelstufen dürfen Handlauf und Radabweiser entfallen. Wenn sich dadurch seitlich ein Höhenunterschied zum umgebenden Niveau ergibt, muss eine 10 cm breite Markierung nach Kontraststufe I ($K \geq 50$ gemäß [Tabelle 1](#)) erfolgen.

ANMERKUNG Radabweiser erfüllen die Funktion von Tastleisten für Menschen mit Sehbehinderungen.

3.3.3.7 Oberfläche

Rampen müssen eine ausreichend rutschhemmende Oberfläche im Sinne der ÖNORM Z 1261 aufweisen.

3.3.3.8 Markierung

Rampen mit einem Gefälle von mehr als 4 % bis maximal 6 % sind in der gesamten Rampenbreite an beiden Enden mindestens 10 cm breit, gemäß Kontraststufe I ($K \geq 50$ gemäß [Tabelle 1](#)) farblich kontrastierend zu markieren (gemäß [Bild 2](#)) oder die gesamte Rampeoberfläche ist in Kontraststufe II ($K \geq 30$ gemäß [Tabelle 1](#)) auszuführen.

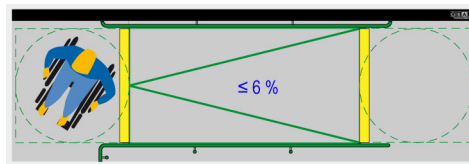


Bild 2 — Rampenmarkierung durch Markierungsstreifen ($K \geq 50$ gemäß [Tabelle 1](#))

4 Barrierefreie Stellplätze für Personenkraftwagen (PKW)

4.1 Anzahl

Werden PKW-Stellplätze oder Garagen mit mehr als 5 Stellplätzen geschaffen, sollte für die ersten 20 Stellplätze mindestens ein Stellplatz, für weitere je 20 angefangene Stellplätze ein weiterer Stellplatz für den Personenkraftwagen einer Person mit Behinderung vorhanden sein.

Bei Versammlungs-, Kultur- und Sportstätten, in denen der Besuch entgeltlich oder zeitbezogen stattfindet, sollten bis zu einer Besucheranzahl von 1000 mindestens 2 pro angefangener 100, darüber mindestens 1 je angefangener 100, jedoch mindestens 2 Stellplätze für Personenkraftwagen von Menschen mit Behinderung vorhanden sein.

Im Nahbereich von öffentlichen Garagen sollte zumindest ein barrierefreier Stellplatz im Freibereich gemäß [4.2.2](#) vorhanden sein; dieser ist auf die Mindestanzahl der Garagenstellplätze anrechenbar.

Maße in cm

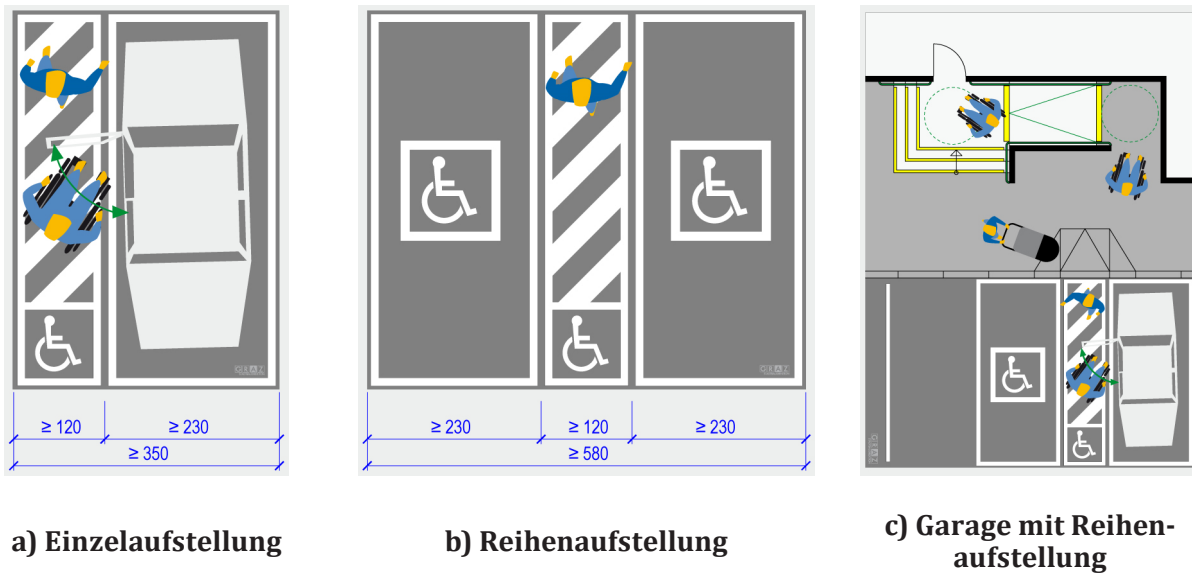


Bild 3 — Beispiele von Stellplätzen für den PKW einer Person mit Behinderung: Einzel- und Reihenaufstellung

4.2 Ausführung

4.2.1 Lage und Ausführung

Der ausgewiesene Stellplatz muss in der Nähe des barrierefreien Einganges (idealerweise der Haupteingang) oder eines barrierefreien Personenaufzuges angeordnet werden.

Die Oberfläche ist gemäß 7.2 auszuführen. Die Verwendung von Rasensteinen ist nicht zulässig.

ANMERKUNG Der Gehsteig sollte vom barrierefreien Stellplatz auf kürzestem Wege stufenlos erreichbar sein. Stellplätze sowie der Zugang zum Gebäude sollten überdacht ausgebildet sein.

4.2.2 Anordnung

Grundsätzlich sind barrierefreie Stellplätze schräg oder rechtwinkelig zum Fahrstreifen bzw. zur Fahrbahn anzuordnen.

Wenn Stellflächen parallel zum Fahrstreifen oder zur Fahrbahn angeordnet sind, müssen sie eine Länge von mindestens 650 cm aufweisen. An einer Stelle zum angrenzenden Gehweg ist eine Absenkung auf Straßenniveau von mindestens 120 cm Breite erforderlich.

4.2.3 Breite

Die Breite des barrierefreien Stellplatzes schräg oder rechtwinkelig muss mindestens 350 cm betragen (230 cm Stellplatzbreite plus 120 cm freie Fläche zum Ein- und Aussteigen). Bei zwei nebeneinander angeordneten, barrierefreien PKW-Stellplätzen reicht eine dazwischenliegende, gemeinsame freie Fläche zum Ein- und Aussteigen von 120 cm (gemäß Bild 3).

4.2.4 Gefälle

Stellplätze sind möglichst horizontal anzulegen. Das Gefälle des Stellplatzes darf 3 % nicht überschreiten.

4.2.5 Markierung und Kennzeichnung

Im Freien ist der barrierefreie Stellplatz mit dem Bildzeichen „Rollstuhlfahrer“ gemäß ÖNORM A 3011-3 auf einer Tafel und auf dem Boden gut sichtbar zu kennzeichnen.

In Garagen ist dieser Stellplatz an der Wand oder über Kopf und auf dem Boden mit dem Bildzeichen „Rollstuhlfahrer“ gemäß ÖNORM A 3011-3 gut sichtbar zu kennzeichnen.

Die Begrenzung von barrierefreien PKW-Stellplätzen muss farblich kontrastierend ausgeführt sein.

Bei einer gemeinsamen Aussteigefläche gemäß 4.2.3 ist diese in ihrer gesamten Breite mit einer deutlichen Schraffur mit einem Kontrast der Kontraststufe I ($K \geq 50$ gemäß Tabelle 1) zu markieren.

4.2.6 Einfahrtstore und Schranken

Einfahrtstore und Schranken müssen automatisch öffnend und auch vom Rollstuhl bzw. vom Auto aus bedienbar sein (zB Schlüsselsäule, Fernbedienung).

Schranken, die unmittelbar parallel zu Gehsteigen und Gehwegen verlaufen, sind durch Maßnahmen (zB Leitstreifen, Gehänge bis zu einer Höhe von 25 cm bis 30 cm über Grund) gegen das Unterlaufen mit dem Blindenstock abzusichern.

Wenn bei einer Einfahrt in eine Parkgarage eine Anzeige über freie Stellplätze vorhanden ist, sollte die aktuell zur Verfügung stehende Anzahl der barrierefreien PKW-Stellplätze gesondert mittels Rollstuhlsymbol dargestellt werden.

4.3 Ein- und Ausstiegsplätze für Kleinbusse

Sind Stellplätze für Kleinbusse zur Beförderung von Menschen mit Behinderungen vorgesehen, so sind für die Ein- und Ausstiegshilfen (Personenaufzüge und Rampen) die erforderlichen Bewegungsflächen seitlich und hinter dem Fahrzeug einzuplanen.

5 Gebäude

5.1 Eingänge und Türen

5.1.1 Eingänge

Der Haupteingang sowie ein Personenaufzug des Gebäudes müssen barrierefrei erreichbar sein.

5.1.2 Nutzbare Durchgangslichte

Die nutzbare Durchgangslichte stellt die geringste lichte Breite der Türöffnung, die nach Einbau (Montage) des Türstockes bzw. der Zarge bei 90° geöffnetem Türblatt den freien Durchgang ohne Einengung ermöglicht, dar (Zarge bis Türblatt bzw. Türblatt bis Türblatt bei zweiflügeligen Türen bzw. Zarge bis Zarge). Türdrücker und Notausgangsbeschläge bleiben bei der Ermittlung der Breite der nutzbaren Durchgangslichte unberücksichtigt. Panikstangen führen zu einer Verringerung der Breite der nutzbaren Durchgangslichte um 10 cm je Türflügel. Die Breite der nutzbaren Durchgangslichte kann maximal die Stocklichtbreite erreichen.

Die nutzbare Durchgangshöhe stellt die geringste lichte Höhe der Türöffnung, die nach Einbau (Montage) des Türstockes bzw. der Zarge bei geöffnetem Türblatt den freien Durchgang ohne Einengung ermöglicht, dar. Bei einem durchgehenden Fußboden entspricht die Durchgangslichte-Höhe jener der Stocklichthöhe. Einbauten in der Höhe, wie zB Türanschlag, werden bei der Ermittlung der Durchgangslichte-Höhe nicht berücksichtigt (siehe ÖNORM B 5330-1).

Alle Türen müssen eine nutzbare Durchgangslichte von mindestens 80 cm aufweisen, bei zweiflügeligen Türen der Gehflügel.

Nichtautomatisierte Drehflügeltüren über 100 cm lichte Durchgangsbreite erfordern aufgrund der hohen Masse und der erschwerten Bedienbarkeit einen erhöhten Kraftaufwand beim Öffnen. Türen mit nutzbarer Durchgangslichte von mehr als 85 cm sollten an der Schließseite einen horizontalen Türzuziehgriff haben (Höhe 75 cm bis 100 cm).

Alle Zugänge zu Nutzungseinheiten (zB Haus-, Wohnungseingangstüren und Betriebseinheit) müssen eine nutzbare Durchgangslichte von mindestens 90 cm aufweisen.

5.1.3 Türschwellen, Türanschläge

Türschwellen und Niveauunterschiede sind zu vermeiden.

Erforderliche Türanschläge sowie Niveauunterschiede von Eingangstüren dürfen nicht größer als 2 cm sein und müssen gut überrollbar sein. Bei Türen, an die erhöhte Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz gestellt werden, darf der Türanschlag nicht größer als 3 cm sein.

5.1.4 Anfahrbereich

An beiden Seiten der Türen sind Anfahrbereiche anzuordnen.

Vor Drehflügeltüren muss in der Öffnungsfläche ein Anfahrbereich mit einem Mindestmaß von 200 cm Länge und 150 cm Breite vorgesehen werden (gleichwertige Lösungen sind in [Anhang C](#) dargestellt). Auf der anderen Seite der Türe ist ein Anfahrbereich mit einem Mindestmaß von 150 cm Länge und 120 cm Breite ausreichend. Der seitliche Abstand des Anfahrbereiches muss an der Türdrückerseite gemessen mindestens 50 cm betragen.







Bei Schiebetüren ist auf beiden Seiten ein Anfahrbereich mit einem Mindestmaß von 150 cm Länge und 120 cm Breite ausreichend.

Vor Hauseingangstüren ist die Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser sicherzustellen.

Diese Maße sind auch bei Windfängen, Schleusen, Vorräumen, Nebenräumen, Aufzügen u. dgl. einzuhalten.

In Wohngebäuden dürfen die Anfahrbereiche in der Öffnungsfläche vor Drehflügeltüren, mit Ausnahme vor Wohnungseingangstüren und Sanitärräumen, auf eine Mindestgröße von 150 cm × 120 cm reduziert werden.

Maße in cm

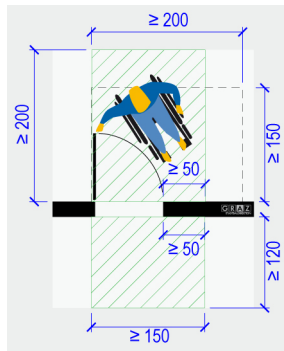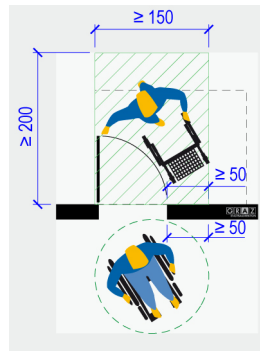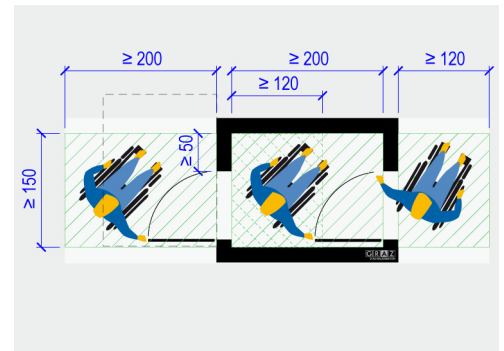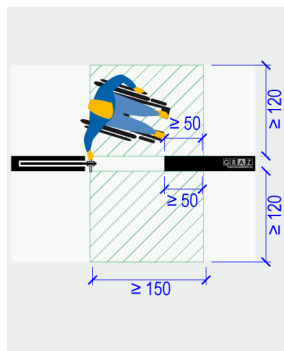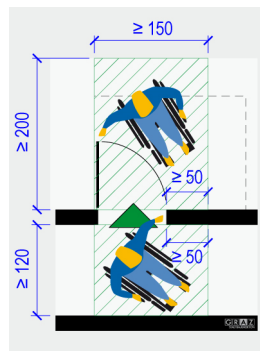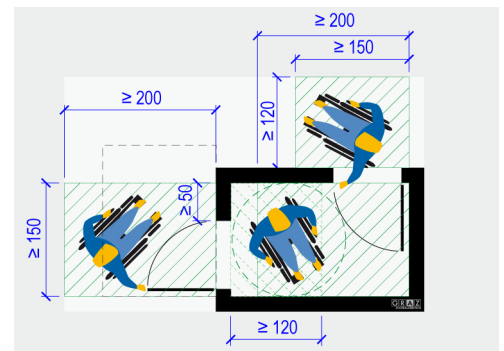**a) Anfahrflächen bei Drehflügeltüren****b) Anfahrflächen bei Hauptzugängen****c) Anfahrflächen vor und in Schleusen/Windfängen (Mindestgröße Schleuse)****d) Anfahrflächen bei Schiebetüren****e) Anfahrflächen bei Zugängen zu Wohnungen****f) Anfahrflächen vor und in Schleusen/Windfängen über Eck****Bild 4 — Beispiel für Anfahrbereiche vor Türen**

5.1.5 Türen

Türen mit und ohne Türschließer müssen im Regelbetrieb leicht bedienbar sein.

Der Regelbetrieb liegt auch dann vor, wenn während der Betriebszeiten des Gebäudes bei Türen mit Brandschutzanforderungen und Selbstschließfunktion die Selbstschließfunktion außer Funktion ist (Freilauftürschließer) oder diese Türen offen stehen (Brandfallsteuerung), wobei auf das Flucht- und Rettungskonzept gemäß 5.4 Rücksicht genommen werden muss.

Eine Türe ohne Türschließer ist im Regelbetrieb jedenfalls dann leicht bedienbar, wenn sie die Bedienkräfte und -momente der Klasse 3 nach ÖNORM EN 12217:2015, Tabelle 1 (zB 25 N zum Öffnen des Türblatts bei Drehtüren und Schiebetüren) nicht überschreitet.

ANMERKUNG Notausgangsverschlüsse nach ÖNORM EN 179 und Panikverschlüsse nach ÖNORM EN 1125 erlauben wesentlich höhere Freigabekräfte (Bedienkräfte der Beschläge) und sind von der ÖNORM EN 12217 ausgenommen. Daher sollten Panikverschlüsse nur wo unbedingt notwendig verwendet werden. Notausgangsverschlüsse werden in der Regel überall dort eingesetzt, wo kein Panikrisiko vorhanden ist. Erfahrungsgemäß sind die Freigabekräfte von Notausgangsverschlüssen nach ÖNORM EN 179 niedriger als die von Panikverschlüssen nach ÖNORM EN 1125. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, bei Notausgangsverschlüssen durch den Einsatz von längeren Türdrückern die Freigabekräfte zu reduzieren.

Selbstschließenrichtungen sind zu vermeiden und nur dann vorzusehen, wenn dies aus sicherheitstechnischen Gründen (zB Brandschutz) erforderlich ist. Der Einsatz von Türschließern mit sich verrin-

gerten Öffnungsmomenten reduziert die Bedienkräfte wesentlich (siehe CEN/TR 15894:2009, Abschnitt B.6.4.3.2 bzw. DIN SPEC 1104:2009, Abschnitt B.6.4.3.2).

ANMERKUNG 1 Wenn bei Türen aus betrieblichen oder organisatorischen Gründen (wie zB zur Vermeidung von Geruchsbelästigung bei Toiletten) Türschließer eingebaut werden, wird empfohlen die Bedienkräfte der Türen durch Verwendung von Türschließern der Türschließer-Größe 1 oder 2 nach ÖNORM EN 1154:2016 zu verringern.

Feuer- und Rauchschutztüren sowie Gebäudeeingangstüren im nicht öffentlichen Bereich sind im Regelbetrieb jedenfalls dann leicht bedienbar, wenn sie das Öffnungsmoment der Türschließer-Größe 3 nach ÖNORM EN 1154:2006 nicht überschreiten. Im Brandfall sind höhere Bedienkräfte und Öffnungsmomente zulässig.

Gebäudeeingangstüren für den barrierefreien Zugang in öffentlich zugänglichen Gebäuden sollten vorzugsweise automatisch zu öffnen und zu schließen sein.

ANMERKUNG 2 Durch eine taktile Kennzeichnung der Panikverschlüsse gemäß ÖNORM EN 1125 an der Schlossseite des Gehflügels ist auch für blinde und sehbehinderte Menschen leichter erkennbar, wo die geringste Bedienkraft zu erwarten ist.“

Pendeltüren müssen eine Feststellvorrichtung erhalten, die das Durchpendeln der Türen verhindert (siehe auch ÖNORM EN 1154).

Bei manuell bedienbaren Türen müssen Türgriffe in gut umfassbarer Größe und Form ausgeführt sein. Vorzugsweise sind Bügelgriffe zu verwenden. Drehgriffe, Knauf- und eingelassene Muschelgriffe sind unzulässig.

Bei Türen mit vertikalen Griffstangen sollte zusätzlich entweder ein Türdrücker oder ein waagrechter Griff ausgeführt sein.

Bei der Anordnung mehrerer Türen, die in den gleichen Bereich führen, ist obige Ausstattung für nur eine Tür ausreichend, der Umweg darf jedoch 20 m nicht überschreiten.

Sind taktile Leitlinien vorgesehen, müssen diese bei (automatisierten) zweiflügeligen Schiebetüren/Drehflügeltüren in die Mitte, bei einflügeligen Türen zur Öffnungsseite führen.

5.1.6 Karusselltüren und Drehkreuze

Karusselltüren und Drehkreuze müssen barrierefrei umgehbar bzw. umfahrbar sein.

5.1.7 Automatische Türen

Automatische Türen müssen sich frühzeitig öffnen und eine verzögerte Schließbewegung aufweisen. Impulsgeber müssen auch die Bewegungsfläche im Türbereich erfassen.

Automatische Drehflügeltüren sowie sensorgesteuerte Türen sind mit einem 40 cm tiefen, taktilen Aufmerksamkeitsfeld, 10 cm vor dem Schwenkbereich in Türbreite (gemäß ÖNORM V 2102-1) abzusichern. Das Hineinragen von automatischen Türen in Verkehrswege ist zu vermeiden.

5.1.8 Glastüren und Glasflächen in allgemein zugänglichen Bereichen

Um transparente Flächen wie Glasflächen, Glastüren, u. Ä. für alle Menschen optisch erkennbar zu machen und Aufprallunfälle zu vermeiden, sind diese kontrastierend zu markieren. Dabei sind die unterschiedlichen Licht- bzw. Beleuchtungsverhältnisse (zB Tag und Nacht, beidseitige Betrachtung) zu berücksichtigen.

Glastüren mit einer Rahmenbreite unter 20 cm sind kontrastierend zu markieren (siehe Bild 5). Beidseitig zugängliche vertikale Glasflächen sind ebenfalls kontrastierend zu markieren (siehe Bild 5a und Bild 5b); ausgenommen davon sind Glasflächen mit einem kontrastierenden Sockelbereich mit einer Mindesthöhe von 30 cm beginnend mit Gelände- bzw. Fußboden-Oberkante (siehe Bild 5c).

Diese Markierungen sind in Kontraststufe I ($K \geq 50$ gemäß [Tabelle 1](#)) kontrastierend zum Hintergrund mit einem hellen und einem dunklen, möglichst gleich großen Flächenanteil auszuführen. Die Sichtbarkeit der Markierung darf nicht durch Spiegelungen der Glasfläche oder der Markierung selbst reduziert werden (zB beidseitiges Bekleben). Die beste Wirkung wird in Farbkombination mit weiß erzielt.


Markierungen sind mindestens 6 cm hoch, jeweils mit zwei durchgehenden horizontalen Streifen beginnend bei 90 cm bzw. 150 cm Höhe, gemessen von der FBOK (Fußboden-Oberkante), auszuführen.

Alternativ dazu dürfen auch Symbole (zB geometrische Formen, Ziffern, Buchstaben) als kontrastierende Markierungen verwendet werden. In diesem Fall ist der Bereich zwischen 90 cm bis 130 cm zu gestalten. Die Abstände zwischen den markierten und nicht markierten Flächen dürfen maximal 5 cm in alle Richtungen betragen. Die Breite der Symbole muss zumindest dem nicht markierten Abstand entsprechen.


ANMERKUNG Die markierten und nicht markierten Flächen sollten annähernd flächengleich sein.

Bei Glastüren ist die Türöffnungsseite besonders zu kennzeichnen. Diese Kennzeichnung ist gegeben, wenn die Türdrückergarnitur bzw. vertikale Griffstange kontrastierend zum Hintergrund in Kontraststufe I ($K \geq 50$ gemäß [Tabelle 1](#)) ausgeführt ist. Ist kein geeigneter Türdrücker bzw. keine geeignete vertikale Griffstange vorhanden, ist eine Markierung vorzusehen. Diese Markierung kann zB als Diagonale eines Quadrats mit 50 cm Seitenlänge zur Türöffnungsseite führen.

Maße in cm

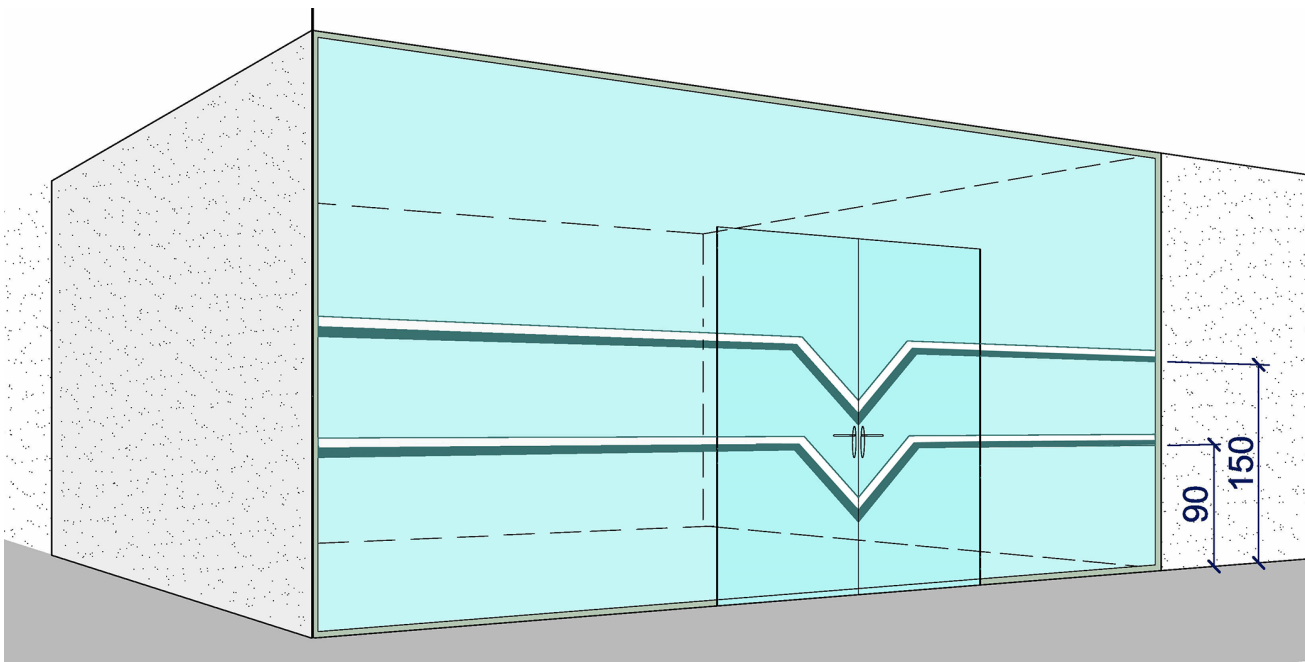

a) Beispiel Ganzglaswand mit Doppeltür

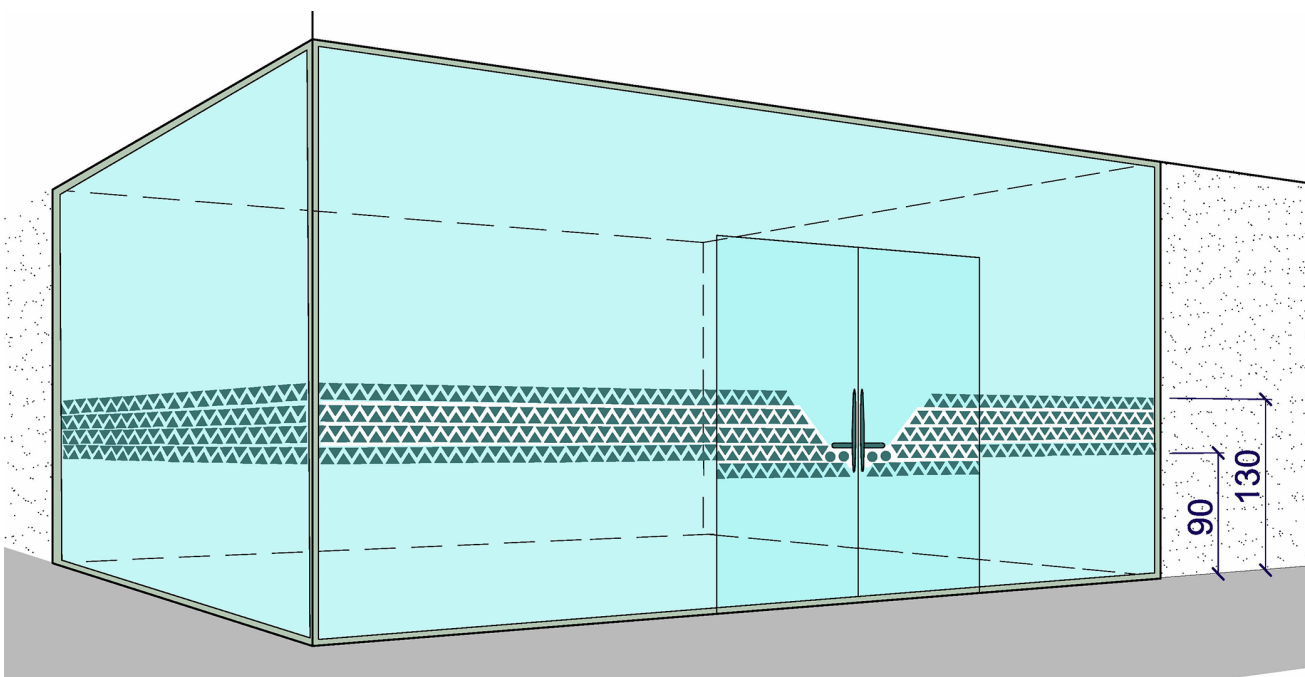

b) Beispiel Ganzglaswand mit Doppeltür



c) Beispiel Glaswand mit Sockelausbildung


Bild 5 — Beispiele für Glasmarkierungen

5.2 Horizontale Verbindungswege (Gänge, Flure) und Vorräume


5.2.1 Breite

Horizontale Verbindungswege und Vorräume müssen eine lichte Breite des Bewegungsraumes von mindestens 120 cm aufweisen. Die lichte Breite darf durch Einbauten und vorstehende Bauteile nicht eingeengt werden. Unberücksichtigt bleiben stellenweise Einengungen von maximal 10 cm auf eine Länge von maximal 100 cm (zB Pfeiler, Beschläge, Türen im geöffneten Zustand). Am Ende horizontaler Verbindungswege und bei Richtungsänderungen muss die Bewegungsfläche mindestens 150 cm Durchmesser aufweisen (gemäß Bild 6).


Maße in cm

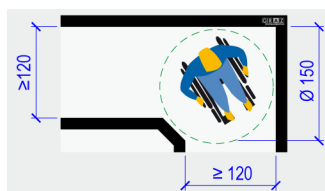

a) Bewegungsfläche bei Richtungsänderung

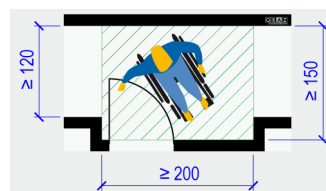

b) Gangverbreiterung für Anfahrfläche bei Türen

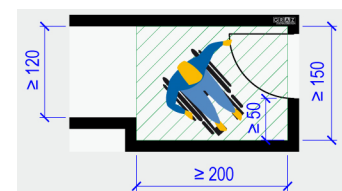

c) Gangverbreiterung bei Tür am Gangende

Bild 6 — Lichte Breite des Bewegungsraumes in Gängen

5.2.2 Durchgangshöhe

Horizontale Verbindungswege und Vorräume müssen eine lichte Durchgangshöhe von mindestens 210 cm aufweisen.

5.2.3 Ausführung

Horizontale Verbindungswege und Vorräume müssen grundsätzlich stufenlos ausgeführt werden. Unvermeidbare Niveauunterschiede müssen durch Rampen gemäß 3.3.3 oder durch Personenaufzüge ausgeglichen werden.

Freitragende Treppen, Rampen, Fahrtreppen, Fahrsteige, um mehr als 15 cm auskragende Elemente und andere Konstruktionselemente sind bis zu einer Höhe von 210 cm gegen das Unterlaufen abzusichern (zB durch Geländer, Pflanztröge, Mauern).

5.3 Vertikale Verbindungswege (Treppen, Rampen, Personenaufzüge)

5.3.1 Treppen

Die Gestaltung von Treppen in erforderlichen Verbindungswegen und Fluchtwegen hat als Haupttreppe nach ÖNORM B 5371 und den nachfolgenden Festlegungen zu erfolgen.

5.3.1.1 Breite

Haupttreppen müssen geradläufig sein und eine nutzbare Treppenlaufbreite von mindestens 120 cm, gemessen zwischen den beiden Handläufen, aufweisen.

5.3.1.2 Podeste

Bei der Planung des Podestes ist der Transport mit der Krankentrage (siehe Haupttrage in ÖNORM EN 1865-1) zu berücksichtigen und eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser (ohne Berücksichtigung des Handlaufes) einzuhalten.

Nach 20 Stufen ist ein Podest vorzusehen. Es wird empfohlen, nach 12 Stufen ein Zwischenpodest anzuordnen.

5.3.1.3 Handläufe

Haupttreppen mit einer nutzbaren Treppenlaufbreite ab 120 cm sind in ihrer ganzen Länge beidseitig mit je einem Handlauf in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm (Oberkante) auszustatten. Bei Anordnung des Handlaufes über 90 cm Höhe ist ein zweiter Handlauf in einer Höhe von 75 cm anzuordnen. Die Handläufe sind über die Zwischenpodeste fortzuführen.

Der Handlauf muss mit einem gerundeten Querschnitt ausgeführt sein. Die Kontur des gerundeten Querschnitts muss zwischen zwei konzentrischen Kreisen von 30 mm und 45 mm Durchmesser liegen und mit Krümmungsradien von mindestens 5 mm abgerundet sein. Der Wandabstand muss mindestens 4 cm betragen. Die Befestigung muss mindestens 8 cm, gemessen von der Oberkante des Handlaufes, vertikal nach unten geführt werden (gemäß Bild 7).

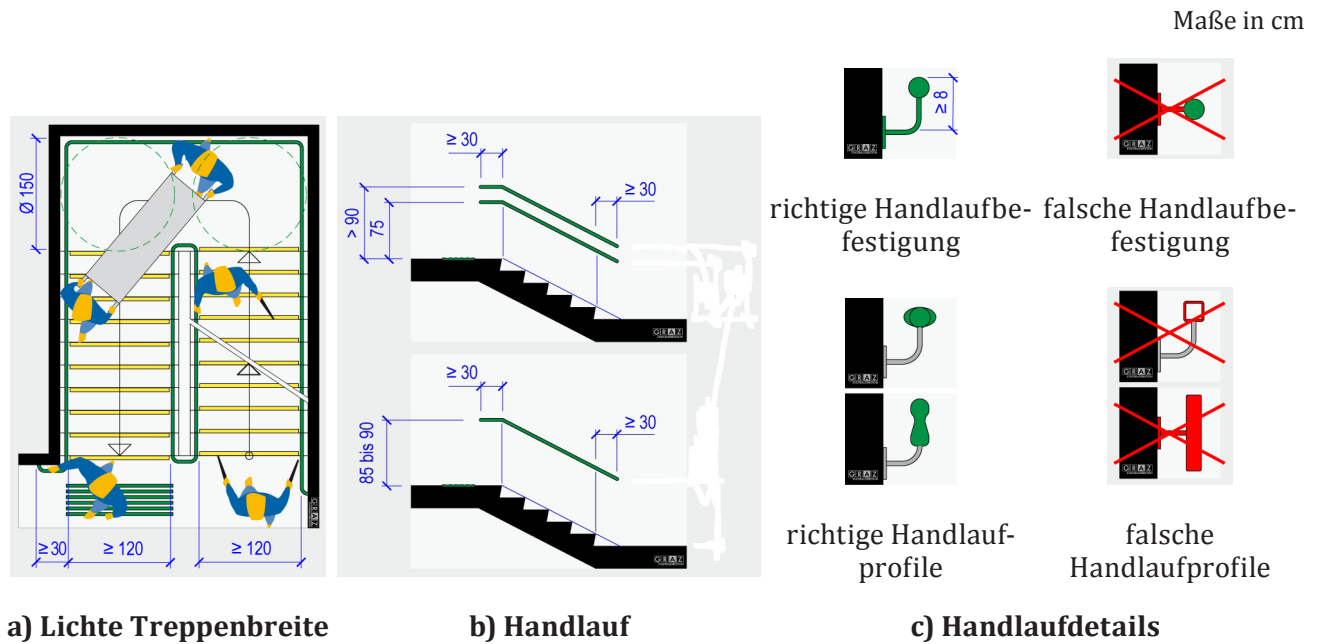


Bild 7 — Treppen – Handläufe

In Treppenhäusern ist im Verlauf von Fluchtwegen eine lichte Treppenlaufbreite von höchstens 240 cm zulässig. Bei breiteren Treppen im Verlauf von Fluchtwegen sind zusätzliche Handläufe zur Unterteilung der Treppenlaufbreite erforderlich. Diese zusätzlichen Handläufe sind beidseitig benutzbar auszuführen.

Die Enden der Handläufe müssen beim An- und Austritt mindestens 30 cm über die Stufenkante weitergeführt werden.

Frei in den Raum ragende Handlaufenden dürfen nur mit einer Rundung nach unten oder seitlich weitergeführt werden und sind gegen das Unterlaufen mit dem Blindenstock zu sichern.

Der Handlauf entlang des Treppenauges (Spindelraumes) ist durchlaufend auszuführen und darf nicht außerhalb des betretbaren Bereiches der Treppe liegen.

Handläufe sollten sich kontrastreich – entsprechend der Kontraststufe II ($K \geq 30$ gemäß [Tabelle 1](#)) – vom Hintergrund abheben. Taktile Handlaufinformationen sind bei Bedarf gemäß ÖNORM V 2105 anzubringen.

5.3.1.4 Stufen

Offene Plattenstufen und geschlossene Plattenstufen mit zurückgesetzten Setzstufen sind unzulässig. Eine nach hinten geneigte Setzfläche (maximal 3 cm Unterschneidung) ist zulässig.

Einzelstufen sind zu vermeiden.


Die Stufenhöhe sollte 16 cm nicht überschreiten und die Stufentiefe 30 cm nicht unterschreiten.

5.3.1.5 Markierung bei allgemein zugänglichen Bereichen in Baulichkeiten


Zumindest die An- und die Austrittsstufe eines Treppenlaufes müssen in der ganzen Treppenbreite an der Vorderkante der Trittstufe mindestens 5 cm breit markiert werden. Diese Markierung hat dem Kontrast der Kontraststufe I ($K \geq 50$ gemäß [Tabelle 1](#)) zu entsprechen. Bei Treppenanlagen, die aus maximal 5 Stufen bestehen, muss jede Tritt- und Setzstufe markiert werden.

Vor abwärts führenden Treppen muss in einem Abstand von 30 cm bis 40 cm vor der ersten Stufe ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld über die ganze Treppenbreite in einer Tiefe von mindestens 40 cm ausgeführt werden (gemäß [Bild 8](#)). Ausgenommen davon sind räumlich abgeschlossene Treppenhäuser.

Maße in cm

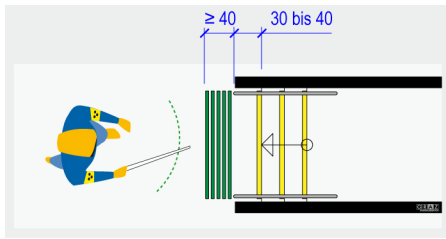

a) Vor gefährlichen Treppenabgängen

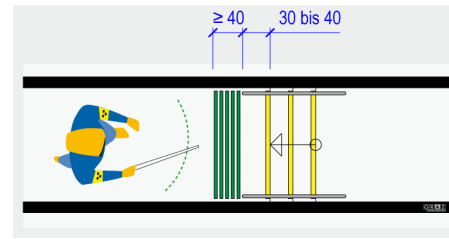

b) Vor Treppenabgängen im Gang

Bild 8 — Aufmerksamkeitsfeld

5.3.2 Rampen


Rampen in Gebäuden sind gemäß 3.3.3 auszuführen.

5.3.3 Personenaufzüge


5.3.3.1 Bauliche Anforderungen

Personenaufzüge müssen den nachstehenden Anforderungen entsprechen (gemäß Bild 9).


Maße in cm

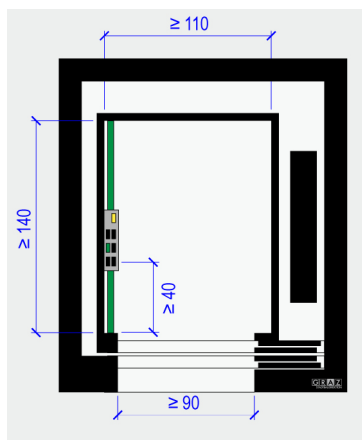


a) Mindestfahrkorbgröße

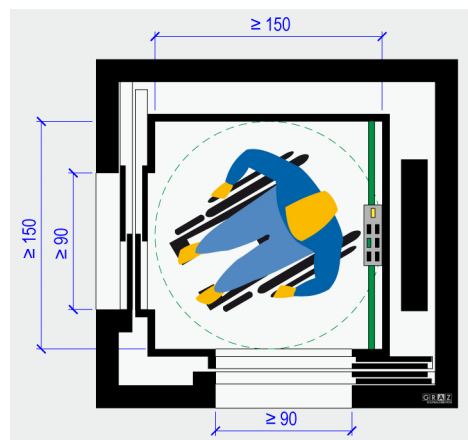


b) Fahrkorbgröße bei über Eck angeordneten Türen

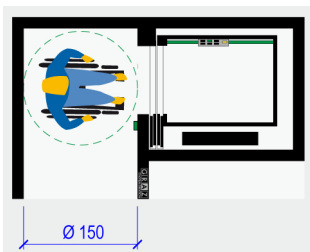

c) Bewegungsfläche vor dem Personenaufzug

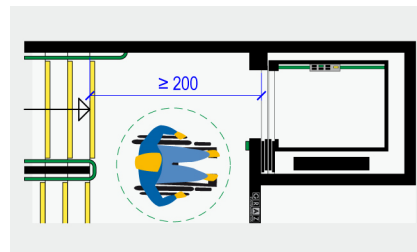

d) Mindestabstand zu abwärts führenden Treppen



e) Bedienhöhe

Bild 9 — Beispiele für Aufzugskabinen mit Bewegungsfläche vor dem Personenaufzug

5.3.3.1.1 Erreichbarkeit und Anordnung

Sind Personenaufzüge im Gebäude vorgesehen, müssen diese stufenlos erreichbar sein.

Personenaufzüge müssen die stufenlose Erreichbarkeit aller allgemein zugänglichen Aufenthalts- und Nutzräume (auch Sanitärräume) ermöglichen. Personenaufzüge dürfen nicht durch Fahrtreppen oder Fahrsteige ersetzt werden.

5.3.3.1.2 Fahrkorb-Abmessungen

Das Innere des Fahrkorbes muss eine Breite von mindestens 110 cm und eine Tiefe von mindestens 140 cm aufweisen. Bei diesen Abmessungen muss die Tür an der Schmalseite des Fahrkorbes angeordnet sein.

Für Personenaufzüge mit Übereckbeladung darf eine Bewegungsfläche im Fahrkorb mit einem Durchmesser von 150 cm nicht unterschritten bzw. nicht durch Einbauten bis 80 cm über FBOK wie zB mit einer Fußwehr eingeengt werden.

5.3.3.1.3 Zugänge – Türöffnungen – Türen

Die Fahrkorb- und Schachttüren sind als waagrecht bewegte, selbsttätig kraftbetätigte Schiebetüren mit einer nutzbaren Durchgangslichte von mindestens 90 cm auszuführen.

In unmittelbarer Nähe der Ruftaste des Personenaufzuges muss eine tastbare Bezeichnung des jeweiligen Geschoßes in einer Höhe von 90 cm bis 110 cm über FBOK in einer Zifferngröße von 15 mm bis 40 mm angebracht werden.

5.3.3.1.4 Bewegungsfläche vor den Schachttüren

Der freie Bereich vor den Schachttüren muss eine Tiefe von mindestens 150 cm aufweisen.

Grundsätzlich ist ein abwärts führender Treppenlauf gegenüber der Schachttüre zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, muss der Abstand zwischen Schachttüre und Treppe mindestens 200 cm betragen.

5.3.3.2 Technische Ausstattung und Gestaltung

Für die technische Ausstattung und Gestaltung von Personenaufzügen ist die ÖNORM EN 81-70 anzuwenden.

5.3.3.2.1 Kontrastierende Farbgestaltung der Aufzugstüren zur Umgebung

Bewegliche Türelemente und Türrahmen sind zur unmittelbaren Umgebung kontrastierend gemäß Kontraststufe II ($K \geq 30$ gemäß [Tabelle 1](#)) auszuführen.

5.3.3.2.2 Bedienungselemente

Für die Gestaltung der Bedienungselemente (Befehlsgeber) von Personenaufzügen ist die ÖNORM EN 81-70 anzuwenden.

Sensortaster oder Taster ohne definierten Druckpunkt sind unzulässig, wenn sie nicht die Anforderungen von ÖNORM EN 81-70:2005, Tabelle 2 erfüllen.

5.3.4 Vertikale Plattformaufzüge und Plattformaufzüge mit geneigter Fahrbahn

Vertikale Plattformaufzüge und Plattformaufzüge mit geneigter Fahrbahn dürfen nur bei Zu- und Umbauten, baulichen Änderungen sowie Adaptierungen bestehender Gebäude ausgeführt werden (gemäß [B.10](#)).

5.4 Flucht- und Rettungswege

Für die Flucht bzw. Rettung von Menschen mit Behinderungen ist ein Evakuierungskonzept in die Fluchtwegs- bzw. Brandschutzpläne einzuarbeiten. Dabei ist auch das 2-Sinne-Prinzip gemäß [8.2.2](#) anzuwenden.

Bei der Planung der baulichen und technischen Ausführung der Flucht- und Rettungswege sowie notwendiger Verbindungswege sind der Transport mit Krankentrage (Abmessungen: Länge: 1950 mm + 20 mm – 50 mm, Breite: 550 ± 20 mm und Höhe: maximal 300 mm von der Tragenaufnahme bis zur unbelasteten Liegefläche (siehe auch ÖNORM EN 1865-1)) sowie die eingeschränkte Mobilität bzw. Orientierungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen.

Grundsätzlich sind Rampen im Verlauf von Fluchtwegen gemäß [3.3.3](#) auszuführen. Sollten im Rahmen der Fluchtwegeplanung abwärts führende Rampen als Rettungswege (Benutzung in der Regel mit fremder Hilfe) zur Anwendung kommen, darf das Längsgefälle 10 % nicht überschreiten.

5.5 Sanitärräume

5.5.1 Anordnung von barrierefreien WC-Räumen

In allen Gebäuden, ausgenommen Wohnbauten bzw. Wohnbereiche, muss in jedem Geschöß, in dem Sanitäranlagen ausgeführt werden, ein barrierefreier WC-Raum vorhanden sein (geschlechtsneutral oder je einer für Damen und Herren).

Für Wohnbauten bzw. Wohnbereiche gelten die Regeln für den anpassbaren Wohnbau (gemäß [Abschnitt 6](#)).

5.5.2 Bauliche Anforderungen an barrierefreie WC-Räume

Bei der Bemessung der Standfestigkeit der Wände ist auf die Montage von Halte- und Stützgriffen Rücksicht zu nehmen.

5.5.2.1 Türen


Die Türen dürfen nicht nach innen aufgehen, müssen eine nutzbare Durchgangslichte von mindestens 80 cm haben, von innen versperrbar und im Notfall von außen entriegelbar sein. Auf ergonomische Bedienbarkeit des Türdrückers und der Verriegelung ist Rücksicht zu nehmen. Ein Drehknopf u. Ä. ist zur Verriegelung nicht geeignet.

Zur Verriegelung geeignet sind Drehgriffe mit mindestens 7 cm Länge. Wird der WC-Raum aus betriebstechnischen Gründen versperrt gehalten, sollte mittels eines Doppelzylindersystems die zusätzliche Ausstattung mit einem europaweit gültigen Schließsystem (Eurokey, siehe Techn. Info-Blatt Nr. 1[[35](#)]) vorgesehen werden.

5.5.2.2 Barrierefreier WC-Bereich – Anfahrtsmöglichkeiten

In barrierefreien WC-Bereichen müssen verschiedene Anfahrtsmöglichkeiten mit dem Rollstuhl zum WC-Sitz – zumindest jedoch eine seitliche, eine frontale und eine rechtwinkelige Anfahrt – sichergestellt sein (siehe [Bild 10](#)).

Maße in cm

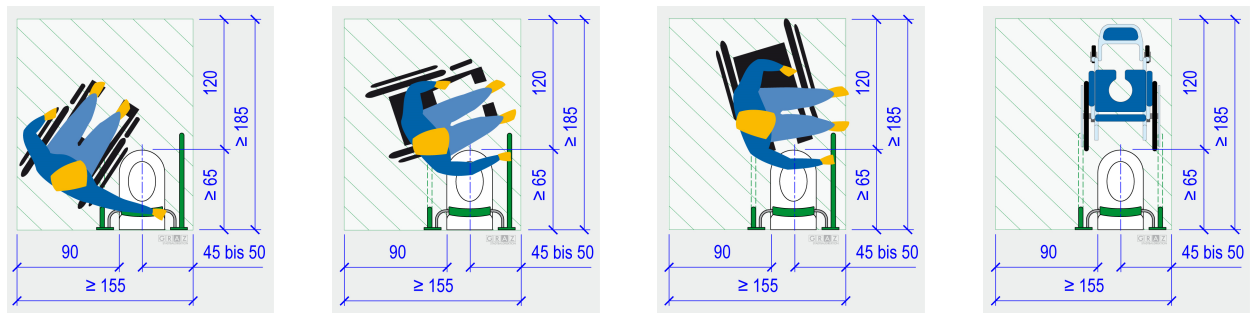

a) Seitliche Zufahrt b) Anfahrt im rechten Winkel c) Frontale Anfahrt d) Duschrollstuhl

Bild 10 — Beispiele für Anfahrmöglichkeiten und das Umsetzen vom Rollstuhl auf einen WC-Sitz


5.5.3 Barrierefreier WC-Raum – Mindestraumgrößen

Es werden folgende Anforderungen an einen barrierefreien WC-Raum gestellt:

- Im WC-Raum muss eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser sichergestellt sein.
- Das Handwaschbecken (gemäß 8.4.3) darf mit maximal 20 cm in die Bewegungsfläche hineinragen.
- Ein universell anfahrbarer WC-Sitz erfordert eine Raumbreite von mindestens 220 cm und eine Raumtiefe von mindestens 215 cm. Die Anordnung von WC-Schale, Haltegriffen und Handwaschbecken gemäß Bild 11a ist einzuhalten.

Ein universell anfahrbares WC sollte, vorzugsweise im Geschoß des Haupteinganges, vorhanden sein.

Maße in cm

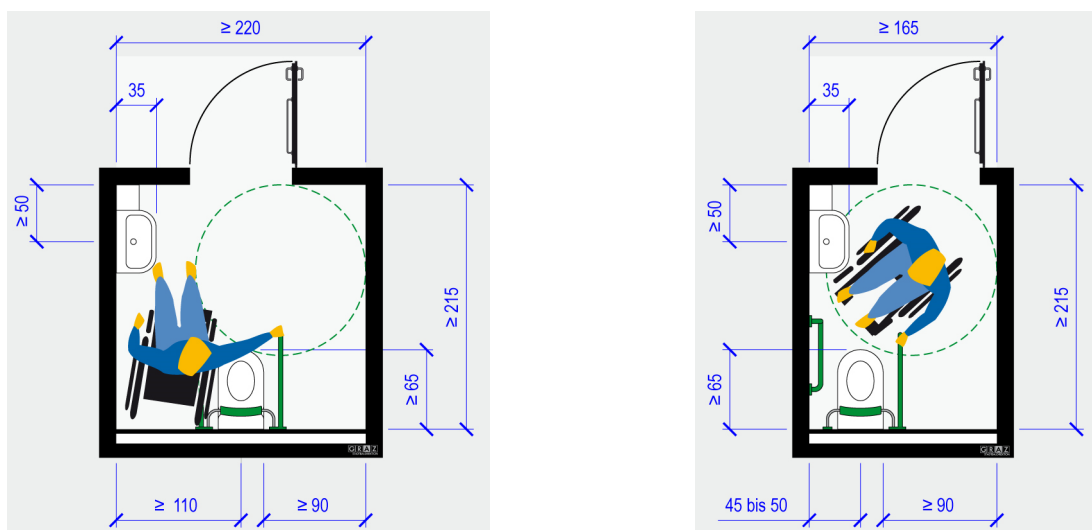

a) Universell anfahrbar

b) Einseitig anfahrbar

Bild 11 — Systemskizze für anfahrbare WC-Sitze

- Ein einseitig anfahrbarer WC-Sitz erfordert eine Raumbreite von mindestens 165 cm (bis 175 cm) bei einer Waschbeckentiefe von mindestens 35 cm (bis maximal 45 cm) und eine Raumtiefe von mindestens 215 cm. Die Anordnung von WC-Schale, Haltegriffen und Handwaschbecken gemäß

Bild 11b ist einzuhalten. Der Achsabstand für die Montage der WC-Schale bei einseitig anfahrbaren WCs muss 45 cm bis 50 cm betragen. Die Ausstattung mit Waschtisch über 45 cm Breite ist dem **Anhang A** zu entnehmen.

ANMERKUNG Beim Einbau eines einseitig anfahrbaren WCs pro Geschoß sollte die Anfahrrihtung zur WC-Schale in den Geschoßen abwechseln.

— Die Mittelachse des Waschbeckens zur angrenzenden Wandfläche muss mindestens 50 cm betragen.

Werden in WC-Räumen zusätzliche Elemente (zB fixer Wickeltisch, Möblierungen) angebracht, sind die Mindestabmessungen zu vergrößern, um die Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser sicherzustellen.

Ein Vorraum zum WC ist nicht erforderlich.

5.6 Allgemein zugängliche Nutzräume in Wohnbauten

Allgemein zugängliche Nutzräume außerhalb von Wohnungen (zB Gemeinschaftsräume, Kinderwagen-Abstellräume, Kinderspielräume, Saunaräume, Waschküchen, Kellerabteile, Müllräume u. dgl.) müssen stufenlos bzw. über Rampen, Personenaufzüge, vertikale Plattformaufzüge oder andere Aufstiegshilfen erreichbar sein.

Bei der Planung der Möblierung und der Abstellflächen für bewegliche Gegenstände (wie Müllcontainer, Kinderwagen, Fahrräder) ist in diesen Räumlichkeiten auf die erforderlichen Bewegungsflächen und lichten Durchgangsbreiten zu achten.

Türen von Abstellräumen und Kellerabteilen sollten nicht nach innen aufgehen.

5.7 Freibereiche (Balkon, Terrasse, Loggia u. dgl.)

Notwendige Türanschlätze sowie Niveauunterschiede bei Außentüren zu Freibereichen sollten unter 2 cm liegen, dürfen jedoch maximal 3 cm betragen (gemäß 5.1.3). Erforderlichenfalls sind Sonderkonstruktionen dafür vorzusehen.

Die freie Bewegungsfläche mit einem Durchmesser von 150 cm ist sicherzustellen.

5.8 Anordnung von Rollstuhlplätzen in Kultur-, Freizeit-, Sport- und Versammlungsstätten

Bei Baulichkeiten und Anlagen wie Kultur-, Freizeit-, Sport- und Versammlungsstätten u. dgl. müssen Rollstuhlplätze auf horizontaler, ebener Fläche und mit optimaler, freier Sicht aus einer Augenhöhe von 80 cm bis 180 cm vorgesehen werden. Für Rollstuhlplätze sind je Rollstuhl eine Mindestbreite von 100 cm und eine Mindestdtiefe von 120 cm freizuhalten. Für die Erschließung der Plätze ist eine Gangbreite von 120 cm freizuhalten und an einer Stelle die Bewegungsfläche für Rollstühle mit einem Durchmesser von 150 cm sicherzustellen (gemäß Bild 12).

ANMERKUNG Rollstuhlplätze in Kinos sollten vorzugsweise im mittleren oder hinteren Zuschauerbereich, bei allen übrigen Veranstaltungsstätten im vorderen Drittel, situiert werden.

Maße in cm

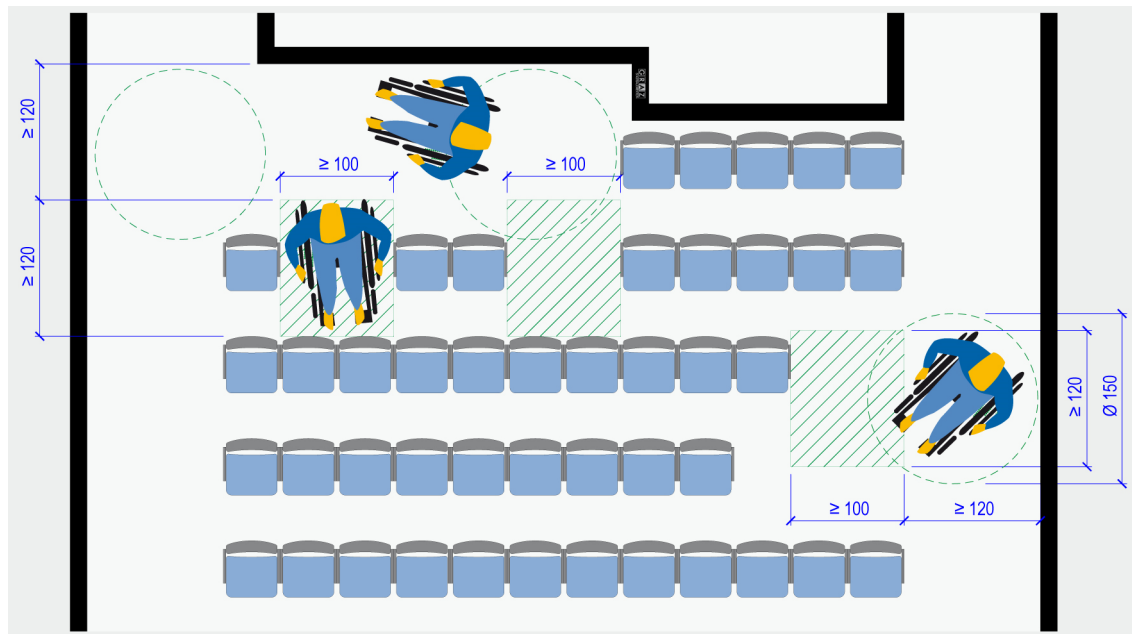


Bild 12 — Systemskizze für die Anordnung von Rollstuhlplätzen in Veranstaltungsräumen

Unmittelbar neben jedem Rollstuhlplatz muss ein Sitzplatz für eine allfällige Begleitperson vorhanden sein. Diese Rollstuhlplätze müssen in der Nähe eines barrierefrei erreichbaren Ausganges angeordnet sein.

Es müssen bis zu einem Fassungsvermögen von 1000 Besuchern mindestens 1 pro angefangener 100, darüber mindestens 1 je angefangener 200 vorhandener Besucherplätze, jedoch mindestens 2 Plätze als Rollstuhlplätze ausgebildet werden.

Für Menschen mit Gehbehinderungen müssen 3 Sitze pro 100 Sitze mit Fußfreiheit und Armstützen vorgesehen werden.

5.9 Umkleidekabinen, Duschen und Bäder

In Baulichkeiten wie Arbeitsstätten, Sport- und Freizeiteinrichtungen u. dgl. sind gemäß dem Nutzungszweck 2 % der Umkleideeinheiten, Duschen und Bäder, mindestens jedoch je einer dieser Räume barrierefrei auszuführen. Die Bewegungsfläche von 150 cm Durchmesser muss zusätzlich zur Fläche für allfällige Möblierungen und dem Platzbedarf für eine allfällige Begleitperson sichergestellt sein.

In Kaufhäusern muss pro Geschoß und Betriebseinheit mindestens eine Umkleidekabine barrierefrei ausgeführt sein (Tür nach außen aufschlagend und von außen entriegelbar; geschlechtsneutrale Anordnung).

Die Ausstattung und Einrichtung hat entsprechend 8.3.2 zu erfolgen.

Abhängig von ihren Bewegungsmöglichkeiten können sich manche Menschen mit Behinderungen nur liegend an- und auskleiden. Für diese Personengruppe ist im Umkleideraum oder in einem anderen Raum (zB Arzttraum) die Anordnung von Haltegriffen und eine unterfahrbare Liege (70 cm × 200 cm, Höhe 50 cm) bereitzustellen. In diesem Fall sollte die Mindestgröße der Umkleidekabine 220 cm × 200 cm betragen.

5.10 Garagen

In Garagen sind die Stellplätze für PKWs von Menschen mit Behinderungen in der Nähe jener Ausgänge zu situieren, die das barrierefreie Verlassen der Garage sicherstellen. Bei Verwendung von Kassenautomaten ist mindestens einer in diesem Bereich gemäß 8.3.3.1 auszuführen. Ist die Situierung dieser Stellplätze in unmittelbarer Nähe der barrierefreien Ausgänge nicht möglich, ist ein Hinweis in Richtung der kürzesten Verbindung zur barrierefreien Einrichtung (Ausgang, Personenaufzug, Kassenautomaten u. dgl.) anzubringen.

Wenn sämtliche Einrichtungen einer Garage entsprechend dieser ÖNORM ausgeführt und diese durch gehbehinderte Personen allgemein nutzbar (Kurzparkgaragen) sind, ist das Rollstuhlsymbol vor der Einfahrt sichtbar anzubringen.

Garageneinfahrten mit Schranken, die parallel zu Gehwegen verlaufen, sind durch Maßnahmen gegen das Unterlaufen mit dem Blindenstock abzusichern.

6 Anpassbarer Wohnbau und Arbeitsstätten

6.1 Anpassbarer Wohnbau

Anpassbarer Wohnbau bedeutet, dass zukünftig notwendige Änderungen in möglichst kurzer Zeit und kostengünstig nur mit geringfügigen Änderungen von Installationen, Technik, Dämmung oder Tragfähigkeit vorgenommen werden können.


Anpassbarer Wohnbau ermöglicht die barrierefreie Erschließung und Nutzung aller Wohnungen für alle Menschen in allen Lebensphasen. Bei der Planung tragender Elemente, Installationen und technischer Einrichtungen sind die Mindestanforderungen dieser ÖNORM anzuwenden. Besondere Beachtung sollte der Anordnung von Treppenhäusern zur nachträglichen Ausstattung mit Personenaufzügen gewidmet werden.

Voraussetzungen dafür sind:

- a) Erschließung und barrierefreie Zugänglichkeit der Haus- und aller Wohnungseingänge und aller dazugehörenden Nutzräume;
- b) innerhalb der Wohneinheiten ist der seitliche Abstand des Anfahrbereiches an der Türdrückerseite von 50 cm mindestens bei der Wohnungseingangstür, der Tür zum Sanitärraum nach durchgeführter Anpassung und der Tür zu einem Aufenthaltsraum (Schlafraum) einzuhalten bzw. nachweislich anpassbar herzustellen;
- c) barrierefreie Sanitärräume zB auch durch Zusammenlegung von Räumen (wie WC und Bad, Bad und Abstellraum, WC und Abstellraum), womit die erforderlichen Bewegungsflächen für die Benutzung mit Rollstühlen, Gehhilfen und Rollatoren geschaffen werden können;
- d) eine ausreichende tragfähige Unterkonstruktion bei den Wänden im Sanitärbereich für die Montage von Stützgriffen u. Ä;
- e) erreichbare Bedienungselemente in einer Höhe zwischen 40 cm und 110 cm über FBOK.

Wird für die Anpassbarkeit die Zusammenlegung von Räumen zu einem barrierefreien Sanitärraum eingeplant, sind ein durchgehendes Fußbodenniveau und die Feuchtraumeignung sicherzustellen.

Maße in cm

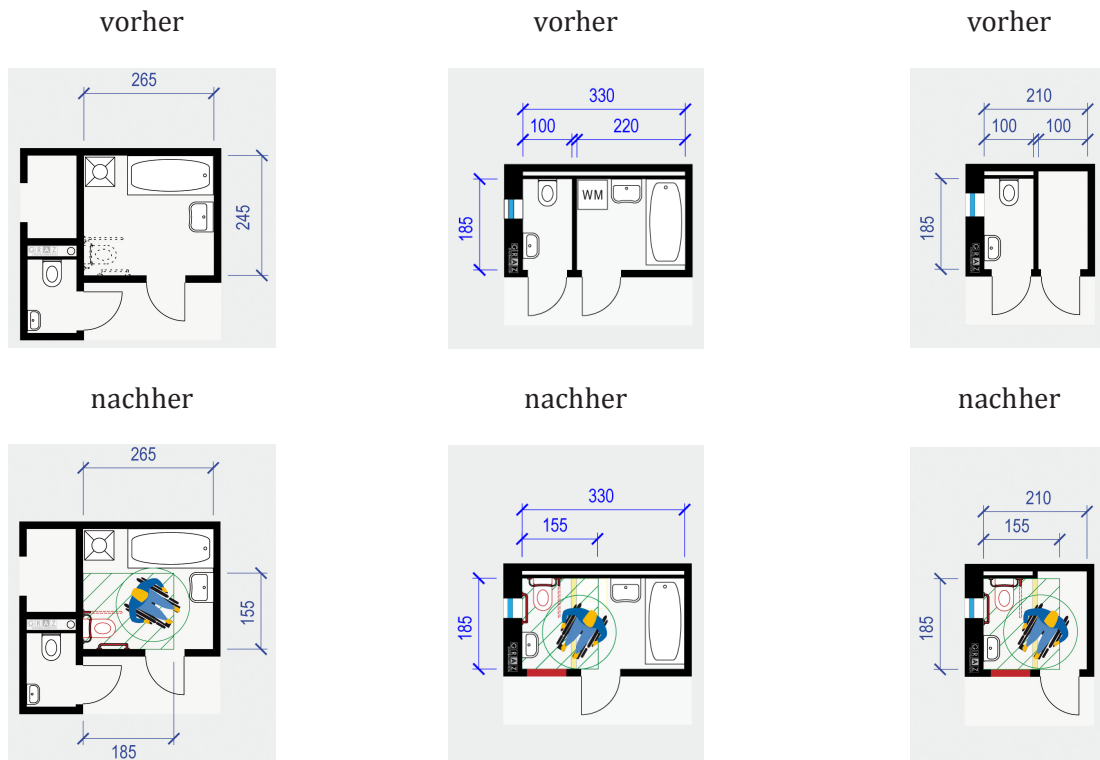

a) Zweiter WC-Anschluss

b) Trennwand WC/Bad

c) Trennwand WC/Abstellraum

Bild 13 — Beispiele Sanitärbereich für den anpassbaren Wohnbau

Neben der Anpassbarkeit von Sanitärräumen (siehe Bild 13) durch Entfernen von Trennwänden ist auch die vorsorgliche Installation eines zweiten WC-Anschlusses möglich (siehe Bild 13a). Dieser Anschluss muss eine Realisierung eines barrierefreien WCs mit den entsprechenden Anfahrbereichen und Bewegungsflächen ermöglichen.

Erstreckt sich eine Wohnung über mehrere Geschosse, sind für die Wohnungstreppe die Anforderungen der ÖNORM B 5371 ausreichend, wenn die Funktionen Wohnen, Schlafen, Kochen und die Sanitäreinrichtungen zumindest für eine Person in der barrierefrei zugänglichen Wohnebene im Sinne des „Anpassbaren Wohnbaus“ vorhanden sind. Anderenfalls sind die Wohnungstrecken so zu gestalten, dass sie mit einem Plattformaufzug mit geneigter Fahrbahn nachgerüstet werden können. Dafür muss die nutzbare Treppenlaufbreite mindestens 110 cm betragen, bei geradeläufigen Treppen darf diese auf 100 cm reduziert werden. Darüber hinaus müssen ausreichende Anfahr- und Bewegungsflächen mit einem Durchmesser von 150 cm jeweils vor der Auffahrt auf die Plattform vorhanden sein.

Sind die individuellen Bedürfnisse der Nutzer bekannt, wird empfohlen, in Absprache mit den Nutzern die ÖNORM B 1601 zu berücksichtigen.

6.2 Anpassbare Arbeitsstätten

Für Arbeitsstätten gelten sinngemäß die Anforderungen gemäß 6.1.

In den nach Arbeitsumfeld und Geschlecht zugeordneten Sanitäreinrichtungen sind zumindest anpassbare Sanitärräume, die ausschließlich den Arbeitnehmern zur Verfügung stehen, zu errichten. Barrierefreie Sanitärräume benötigen keinen Vorraum.

7 Auswahl von Materialien

7.1 Allgemeines

Die Auswahl von Materialien muss mit dem Orientierungssystem und Farb- und Materialkonzept gemäß 8.2 abgestimmt sein.

7.2 Bodenbeläge im Freien

Bodenbeläge im Freien müssen leicht und erschütterungsarm berollbar sein.

Beläge von Rampen sind rutschhemmend im Sinne der ÖNORM Z 1261 auszuführen.

Bei Pflasterungen und Bodenbelägen mit Fugen darf die Höhendifferenz zwischen Belagsoberfläche und Verfugung nicht mehr als 0,5 cm betragen.

7.3 Bodenbeläge in Gebäuden

Bodenbeläge müssen eine ausreichende Rutschhemmung im Sinne der ÖNORM Z 1261 aufweisen, rollstuhlgeeignet sein und dürfen sich nicht elektrostatisch aufladen. Spiegelungen und Blendungen sind zu vermeiden. Die Farbgestaltung von Bodenbelägen muss sich deutlich kontrastierend gemäß Kontraststufe II ($K \geq 30$ gemäß Tabelle 1) von angrenzenden Bauteilen abheben.

7.4 Gitterroste, Bodengitter u. dgl.

Die Öffnungen oder Rippenabstände von Gitterrosten, Bodengittern u. dgl. dürfen die Größe bei runder Ausführung von maximal 2 cm im Durchmesser oder bei eckiger Ausführung 4 cm² Öffnungslichte nicht überschreiten.

7.5 Schmutzabstreifer

Schmutzabstreifer müssen so beschaffen sein, dass sie das Lenkverhalten von Rollstühlen nicht beeinflussen und die Stolpergefahr minimiert ist.

8 Einrichtung und Ausstattung

8.1 Bedienungselemente

8.1.1 Bedienungselemente, ausgenommen Personenaufzüge

Bedienungselemente wie Schalter, Tastertableaus, Gegensprechanlagen, Steuer- und Regelungselemente, Hausbriefkästen, Postkästen u. dgl. sind in einer Höhe von 80 cm bis 110 cm über FBOK bedienbar auszuführen. Der seitliche Abstand von der angrenzenden Wand muss mindestens 50 cm aufweisen.

ANMERKUNG 1 Für Bedienungselemente wird eine Höhe von 80 cm bis 100 cm empfohlen. Um die Lesbarkeit der Beschriftung dieser Elemente zu verbessern, wird empfohlen diese aus der vertikalen Ebene um 30° bis 60° von der betrachtenden Person weg gekippt auszuführen.

Taster dürfen eine Maximalkraft von höchstens 5 N aufweisen. Der Schaltpunkt muss fühlbar sein; Sensortaster und Taster ohne definierten Druckpunkt sind unzulässig.

ANMERKUNG 2 Im Sinne einer leichten Bedienbarkeit sollten Taster mit einer Maximalkraft von 2,5 N eingesetzt werden.

Informationen bei Gegensprechanlagen müssen akustisch und optisch eindeutig angezeigt werden. Die optischen Signale müssen mindestens 30 Sekunden lang leuchten. Bei Gegensprechanlagen sind Sprachimpulse und Türöffnerimpulse der jeweiligen Gegenstelle durch ein optisches Signal anzuzeigen.

Alle angegebenen Maße für Einzelelemente sind auf die Mittelachse bezogen.

Taster von elektrischen Türöffnern müssen mindestens 50 cm außerhalb des Öffnungsbereiches der Türflügel angebracht sein und dürfen sich nicht in Mauernischen oder in Bereichen von Stufen befinden.

Die taktile Beschriftung von Bedienungselementen und Brailleschrift sind gemäß ÖNORM V 2105 auszuführen. Sind Bedienungselemente mit Symbolen versehen, müssen diese taktil ausgeführt werden. Taster sollten farblich kontrastierend gestaltet sein.

Die visuelle Beschriftung von Bedienungselementen sind gemäß ÖNORM A 3012, abgestimmt auf einen Visus $\leq 0,1$ auszuführen.

Bei Ziffernblöcken, die Zifferntasten wie bei einer Telefontastatur (Taste 1 links oben) anordnen, ist die Taste „5“ mit einem erhabenen Punkt zu kennzeichnen. Bei allen anderen Ziffernblöcken ist jede einzelne Zifferntaste taktil zu kennzeichnen.

Bei Sprechanlagen mit mehr als zehn Sprechstellen sind diese mit mindestens einer Telefontastatur, die sich taktil von der Umgebung abhebt, auszuführen.

Im Umkreis von 20 cm um sämtliche Bedienungselemente dürfen keine weiteren vorstehenden Elemente (wie Gitter, Aschenbecher u. Ä.) montiert werden.

Drehgriffe, Knauf- und eingelassene Muschelgriffe sind unzulässig.

8.1.2 Schließsystem mit Eurokey

Sind öffentlich zugängliche Einrichtungen, wie WC-Anlagen, Personenaufzüge, vertikale Plattformaufzüge und andere Aufstiegshilfen, Schrankenanlagen u. dgl. aus betriebstechnischen Gründen versperrt, müssen diese zusätzlich mit dem europaweit gültigen Schließsystem (Eurokey, siehe Techn. Info-Blatt Nr. 1[35]) ausgestattet werden.

8.1.3 Ausstattung von Fernsprechstellen

In allen Fernsprechstellen ist beim Ziffernblock die Taste „5“ mit einem erhabenen Punkt zu kennzeichnen.

Die barrierefreie Ausführung (wie Zugänglichkeit, Türbreiten, Bewegungsfläche, Unterfahrbarkeit) ist zu beachten. Der Weg vom Eingang bis zur Fernsprechstelle ist taktil zu kennzeichnen. Die barrierefreie Fernsprechstelle muss mit Induktion und Lautstärkeregler für Menschen mit Hörbehinderungen ausgestattet und als solche gekennzeichnet sein.

Sind Fernsprechstellen in einer Gruppe angeordnet oder sind mehrere Fernsprechstellen in einem Gebäudetrakt vorhanden, so ist jeweils mindestens eine davon barrierefrei auszuführen.

Fernsprechstellen, die für Menschen mit Hörbehinderungen und gehörlose Menschen zusätzlich mit Textübertragung dem Stand der Technik entsprechend ausgerüstet und jederzeit frei zugänglich (Benutzung eventuell mit Codekarte) sind, müssen für Menschen mit Sehbehinderungen mit mindestens 500 lx, gemessen auf der Bedienfläche, ausgeleuchtet sein.

Eine Sitzmöglichkeit (zB Klappsitz) sollte in der barrierefreien Fernsprechzelle für Menschen mit Gehbehinderungen vorgesehen werden.

8.1.4 Automaten

Die Bedienungselemente von mindestens einem Automaten jeder Funktion (Kartenautomaten, Infomaten, Bankomaten, Getränkeautomaten u. dgl.) müssen in einer Höhe von 80 cm bis 110 cm über FBOK angebracht und taktil gekennzeichnet sein. Bei Automaten mit Münzzahlung darf der Münzeinwurf nicht höher als 110 cm und die Wechselgeldentnahme nicht tiefer als 50 cm angeordnet sein.

8.2 Orientierungssysteme und Beleuchtung

Zur Optimierung der Orientierung und Nutzungssicherheit ist ein Farb- und Materialkonzept zu erstellen. Die Auswahl der Materialien hat in Zusammenhang mit der natürlichen Belichtung und der künstlichen Beleuchtung zu erfolgen.

Als Mindestanforderung für die Beleuchtungsstärken gelten die Werte gemäß ÖNORM EN 12464-1 und ÖNORM EN 12464-2. Diese gelten auch für vergleichbare Nutzungsbereiche. Für Arbeitsplätze von Menschen mit Sehbehinderungen ist eine regulierbare Zusatzbeleuchtung bis zur Verdopplung der in ÖNORM EN 12464-1 angegebenen Beleuchtungsstärken vorzusehen.

Physiologische und Reflexblendungen müssen vermieden werden. Kontrastierende und gemusterte Flächen sollten nicht zu visuellen Täuschungen führen.

In weitläufigen Baulichkeiten müssen Orientierungssysteme gemäß ÖNORM A 3012 abgestimmt auf einen Visus $\leq 0,1$ und taktile oder akustische Orientierungssysteme nach dem 2-Sinne-Prinzip vorgesehen werden.

8.2.1 Kontrastierende Kennzeichnung

Für Menschen mit Sehbehinderungen müssen farblich kontrastierende visuelle Informationen zur Sicherheit, Warnung, Führung, Orientierung und Beschriftung vorgesehen werden.

Die kontrastierende Kennzeichnung ist für die wesentlichen Bauteile und Ausstattungselemente (gemäß [Tabelle 1](#)) sowie für Fixmöblierungen mit dem Orientierungssystem abzustimmen.

ANMERKUNG 1 Helligkeits- und Farbkontraste von Gebäudeteilen und Sicherheitsmarkierungen unterstützen die Sicherheit und Orientierung von Personen bei natürlicher Belichtung und künstlicher Beleuchtung.

Für Warnung, Sicherheit und Beschriftung ist die Kontraststufe I mit einem Kontrast von $K \geq 50$ gemäß [Tabelle 1](#) zu berücksichtigen. Um die Orientierung und Führung zu unterstützen, ist die Kontraststufe II mit einem Kontrast von $K \geq 30$ gemäß [Tabelle 1](#) einzuhalten.

Wesentliche Raumelemente für das Farb- und Materialkonzept sind Boden/Wand, Türen/Türrahmen, Türdrücker, Ganzglastüren, Handläufe, Haltegriffe, Stufen, Rampen, Taster/Schalter. Boden, Wände und Türen müssen sich jeweils vom angrenzenden Bauteil kontrastierend abheben, zB helle Wand/dunkler Türrahmen, helles Türblatt/dunkle Wand, helle Wand/dunkler Boden.

Rot-Grün-Kombinationen dürfen nicht verwendet werden. Helle Schrift auf dunklem Grund ist bevorzugt zu verwenden.

ANMERKUNG 2 Die jeweiligen Kontraste können mittels Referenzfarbkarten nachgewiesen werden.

Bevorzugte Farbkombinationen für Beschriftungen und Symbole sind weiß auf schwarzem, gelb auf schwarzem, schwarz auf gelbem, weiß auf dunkelblauem und schwarz auf weißem Hintergrund. Bevorzugte Farbkombinationen für Stufenmarkierungen sind gelb auf dunklem Untergrund. Bevorzugte Farbkombinationen für Markierungen von Hindernissen (gemäß [3.2.2](#)) sind rot-weiß-rot oder schwarz-gelb-schwarz.

Der Kontrast muss entsprechend seiner Funktion die Mindestwerte gemäß [Tabelle 1](#) erfüllen.

Tabelle 1 — Funktionsabhängige Mindestwerte für den Helligkeitskontrast

Kontraststufe	Funktion	Kontrast K zwischen dem Lichtreflexionsgrad ^a LVR von zwei Oberflächen $K = LRV_1 - LRV_2$	Beispiele																												
I	Warnung, Sicherheit, Beschriftung: Potentielle Gefahren und Hindernisse (zB Stufen, Poller, Glas-flächen), Information (zB Beschilderung, Leitsystem)	$K \geq 50$	Kontraststufe I <table> <tr> <td>LRV_1</td><td>LRV_2</td><td>LRV_1</td><td>LRV_2</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>60</td><td>10</td><td>67</td><td>16</td></tr> <tr> <td colspan="2">$K = 50$</td><td colspan="2">$K = 51$</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>66</td><td>14</td><td>59</td><td>9</td></tr> <tr> <td colspan="2">$K = 52$</td><td colspan="2">$K = 50$</td></tr> </table>	LRV_1	LRV_2	LRV_1	LRV_2					60	10	67	16	$K = 50$		$K = 51$						66	14	59	9	$K = 52$		$K = 50$	
LRV_1	LRV_2	LRV_1	LRV_2																												
																															
60	10	67	16																												
$K = 50$		$K = 51$																													
																															
66	14	59	9																												
$K = 52$		$K = 50$																													
II	Orientierung, Führung: Große Oberflächen (zB Wände, Fußboden, Türen, Decke), Elemente und Bauteile, welche die Orientierung erleichtern (zB Handlauf, Schalter und Taster, Panikstangen, Türdrücker)	$K \geq 30$	Kontraststufe II <table> <tr> <td>LRV_1</td><td>LRV_2</td><td>LRV_1</td><td>LRV_2</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>60</td><td>22</td><td>67</td><td>29</td></tr> <tr> <td colspan="2">$K = 38$</td><td colspan="2">$K = 38$</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>66</td><td>33</td><td>59</td><td>22</td></tr> <tr> <td colspan="2">$K = 33$</td><td colspan="2">$K = 37$</td></tr> </table>	LRV_1	LRV_2	LRV_1	LRV_2					60	22	67	29	$K = 38$		$K = 38$						66	33	59	22	$K = 33$		$K = 37$	
LRV_1	LRV_2	LRV_1	LRV_2																												
																															
60	22	67	29																												
$K = 38$		$K = 38$																													
																															
66	33	59	22																												
$K = 33$		$K = 37$																													

^a Die Messung des LRV (Light Reflectance Value) erfolgt mittels Spectrophotometer. LRV -Werte zwischen 0 (schwarz) und 100 (weiß) werden von Herstellern von Farben und Oberflächenmaterialien ermittelt und zur Verfügung gestellt (zB RAL 7016 Anthrazitgrau entspricht LRV 8, RAL 9016 Verkehrsweiß entspricht LRV 87). LRV -Werte gelten für eine Mindestbeleuchtungsstärke von 100 Lux. Die LRV -Werte dürfen auch annähernd über den Grauwert einer Farbe bestimmt werden.

8.2.2 Das 2-Sinne-Prinzip

Informationen müssen für 2 einander ergänzende Sinne eindeutig und gut wahrnehmbar ausgegeben werden. Akustische Informationen müssen zusätzlich visuell angezeigt werden. Falls vorhanden, müssen gesprochene Informationen im Wesentlichen den visuellen Informationen entsprechen. Visuelle Informationen sind zusätzlich akustisch oder taktil anzubieten.

Sind akustische Informationen für Menschen mit Hörbehinderungen nicht eindeutig wahrnehmbar (zB Störschall, akustische Reflexionen), müssen entsprechende Vorkehrungen (induktive Höranlagen, Steckdose für Hörhilfsmittel u. dgl.) getroffen werden. Schrankensysteme mit Gegensprechanlage müssen mit Induktion ausgestattet sein.

Um Informationen für Menschen mit mehrfacher Sinnesbehinderung (zB Taubblindheit) zugänglich zu machen, sollte das Zwei-Sinne- auf das Drei-Sinne-Prinzip erweitert werden.

8.2.3 Orientierungselemente

Alle Orientierungselemente (Orientierungstafeln und -schilder, Hinweisschilder, Monitore, Raumbeschriftungen, Türschilder, Sitzplatzbeschriftungen u. dgl.) müssen gut ausgeleuchtet sein und dürfen nicht reflektieren.

Die Schriftgröße und die Höhe von Orientierungsschildern über der FBOK sind gemäß ÖNORM A 3012 zumindest bei einem Sehabstand von 50 cm mit 15 mm Schriftgröße auszuführen. Bei Orientierungsschildern an einer Wand ist ein Mindestabstand zwischen der Oberkante von Orientierungshinweisen und dem Fußboden von 2 m einzuhalten (gemäß ÖNORM A 3012).

Raumbeschriftungen und Kennzeichnungen, insbesondere bei WC- und Duschanlagen sowie Umkleidebereichen, vor Zimmertüren, bei Befehlsgebern für die Bedienung von Personenaufzügen und bei Geschoßbezeichnungen sind nach dem 2-Sinne-Prinzip auch taktil gemäß 8.2.4 auszuführen.

8.2.4 Taktils und visuelles Orientierungssystem

Taktile Orientierungssysteme sind gemäß ÖNORM V 2105, taktile Bodeninformationen-Leitsysteme gemäß ÖNORM V 2102-1 und visuelle Orientierungssysteme gemäß ÖNORM A 3012 sowie blendfrei auszuführen. Alle Elemente des Orientierungssystems sind kontrastierend gemäß 8.2.1 umzusetzen.

Vorhandene taktil avisierbare Orientierungshilfen, wie Mauern, Geländer, Handläufe, Rigolgitter u. a. müssen erforderlichenfalls im Zuge der durchgehenden Wegeführung (geschlossenes System) mit folgenden Elementen ergänzt werden:

- Taktile Bodeninformation: vom öffentlichen Gut bis zu einer, wenn vorhanden, ständig besetzten Stelle (zB Informationsstelle, Portier, Türklingel mit Gegensprechanlage im 2-Sinne-Prinzip).
- Ist eine ständig besetzte Stelle nicht vorhanden, endet das taktile Leitsystem am Haupteingang bei einer Türklingel mit Gegensprechanlage im 2-Sinne-Prinzip.
- Im Zuge der Planung ist die Notwendigkeit von zusätzlichen taktilen Auffanglinien bei WC-Anlagen im Zusammenhang mit den Hauptnutzungen des Gebäudes abzuklären.
- Handlauf: ein Teil des taktilen Informationssystems kann mit taktiler Beschriftung auf Handläufen erfolgen.
- Türbeschriftung: neben dem aktiven Bereich des Türdrückers an der Wand in einer Höhe von 140 cm bis 160 cm über FBOK; zumindest die Raumnummer oder die Raumbezeichnung muss in taktiler Normalschrift (keilförmig) kontrastierend mit einer Schriftgröße von 15 mm ausgeführt sein; zusätzlich darf die Türbeschriftung mit Braille-Schrift und mit taktil erkennbaren Piktogrammen ergänzt werden.

Bei Doppelflügeltüren ist die Beschriftung aus Sicherheitsgründen neben dem Stehflügel anzubringen.

Bei Sanitärräumen sind Türbeschriftungen immer jeweils für Damen-, Herren- und barrierefreie WC-Anlagen anzubringen.

Für die Orientierung in komplexen Anlagen können zusätzlich mobile Reliefkarten oder akustische Wegbeschreibungen den blinden und Menschen mit Sehbehinderungen dienen. Das ergänzende Material sollte an zentralen Informationsstellen, an Portierlogen bzw. auch im Internet zugänglich sein.

8.2.5 Anforderungen an Alarmsysteme

Alarmsysteme müssen nach dem 2-Sinne-Prinzip optische und akustische Signale auslösen.

Die optische Signalisierung darf mit der vorhandenen Lichtanlage gekoppelt werden (zB Impulsgenerator für eine Frequenz von etwa 0,5 Hz). Sprachdurchsagen sollten durch einen einleitenden Ton (Gong) angekündigt werden. Einer automatisierten Sprachausgabe digital erzeugter Texte ist der Vorzug zu geben.

Akustische Notfall-Warnsysteme sind gemäß ÖVE EN 60849 auszuführen.

Bei Flucht- und Rettungswegen sind vorzusehen:

- Ausstattung mit visuellen und akustischen Informationssystemen gemäß 8.2.2,

- Ausstattung mit geeigneten Bergetüchern,
- taktile Symbole an Handläufen, die die Fluchtrichtung angeben (gemäß [Bild 22](#)).

8.3 Möblierung

8.3.1 Ausführung der Informations- und Servicestellen

Bei mehreren Schaltern muss zumindest ein Schalter, wie Informations-, Kassen-, Fahrkarten-, Bankschalter, Bankomat u. dgl., barrierefrei zugänglich sein. Im Schalterbereich muss ein unterfahrbare Bereich von mindestens 80 cm Breite, 70 cm Höhe und 60 cm Tiefe mit einer Pulthöhe von maximal 85 cm vorhanden sein.

Für Menschen mit Hörbehinderungen, die Hörhilfen benutzen, sollten geeignete Vorkehrungen (induktive Höranlagen, Steckdose für Hörhilfsmittel u. dgl.) getroffen werden. Bei der Ausführung von induktiven Höranlagen ist die ÖVE/ÖNORM EN 60118-4 zu beachten. Die Kennzeichnung ist gemäß [Abschnitt 9](#) auszuführen. Die Bedienelemente sind gemäß [8.1.1](#) einzurichten. Taktile Bodeninformationen (gemäß ÖNORM V 2102-1) sollten ausgeführt werden.

8.3.2 Garderobenschränke, Schließfachanlagen und Umkleidekabinen

2 % der Garderobenschränke und Schließfächer, jedoch mindestens 2 Stück müssen mit Türen mit einem Öffnungswinkel von 180° ausgestattet und gemäß ÖNORM A 3011-3 für Rollstuhlfahrer gekennzeichnet sein. Deren untere Ablagefläche sollte eine Mindesthöhe von 40 cm aufweisen. Die Montagehöhe der Schließvorrichtung hat 80 cm bis 100 cm zu betragen.

Die Bewegungsfläche in den Umkleidekabinen muss mindestens 150 cm Durchmesser aufweisen. Kleiderstangen oder -haken in solchen Umkleidekabinen und/oder Garderobenschränken müssen in einer Höhe von 100 cm bis 120 cm über FBOK montiert sein.

Die Beschriftung von 2 % der Garderobenschränke und Schließfächer, jedoch mindestens 2 Stück sind taktil auszuführen.

In unmittelbarer Nähe der Umkleidekabinen muss zumindest ein Spiegel in der Höhe von 40 cm bis 180 cm über FBOK angebracht sein und eine Sitzgelegenheit mit einer Sitzhöhe zwischen 46 cm und 50 cm zur Verfügung stehen.

Zur besseren Erreichbarkeit können Kleiderstangen ausziehbar ausgeführt werden.


In Umkleidekabinen in Kaufhäusern muss eine stabile Sitzgelegenheit mit Armlehnen zur Verfügung stehen.

8.3.3 Unterfahrbarkeit


8.3.3.1 Unterfahrbarkeit von Automaten und Fernsprechstellen

Automaten müssen mindestens mit den Fußteilen eines Rollstuhles unterfahrbar sein (gemäß [Bild 14c](#)). Dabei ist ein lichter Freiraum von mindestens 80 cm in der Breite, mindestens 30 cm in der Höhe und mindestens 20 cm in der Tiefe einzuhalten.


Maße in cm



a) Tiefe und Höhe



b) Breite



c) Unterfahrbarkeit mit den Fußstützen – Bedienhöhe

Bild 14 — Unterfahrbarkeit mit dem Rollstuhl bzw. mit den Fußstützen

8.3.3.2 Unterfahrbarkeit und Greifbereich bei Möblierung

Für die Unterfahrbarkeit von Tischen, Infopoints u. dgl. ist ein lichter Freiraum von mindestens 80 cm Breite, 70 cm Höhe und 60 cm Tiefe einzuhalten (gemäß Bild 14a und Bild 14b). Eine Pulthöhe in diesem Bereich darf 85 cm nicht übersteigen.

8.3.4 Ausführung von Durchgangsbreiten zwischen Möblierungen

Die lichte Durchgangsbreite zwischen Möblierungen muss mindestens 90 cm betragen. Bei Richtungsänderungen ist eine Bewegungsfläche von 150 cm im Durchmesser sicherzustellen; diese darf im unterfahrbaren Bereich auf bis zu 120 cm reduziert werden. Eine Mindestdurchgangshöhe von 210 cm ist sicherzustellen.

Bei mehreren Durchgängen muss mindestens einer barrierefrei ausgeführt sein.

Die Durchgänge zwischen Regalen, Warenständern u. dgl. sollten eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 120 cm aufweisen.

8.4 Barrierefreie Sanitärräume

Bei der Grundrissplanung ist darauf zu achten, dass auch bei Anordnung mehrerer Ausstattungselemente in einem Raum die Bewegungsfläche und die Anfahrfläche neben dem WC (gemäß 5.5.2.2) sowie der Zugang zur Türe gesichert sind. Es ist zumindest ein Handwaschbecken im Verband mit einem WC einzuplanen.

Auf den „Erhöhten Standard“ bei Sanitärräumen gemäß Anhang A wird hingewiesen.

8.4.1 WC-Sitz

Die Vorderkante des WC-Sitzes muss von der anzufahrenden Rückwand einen Abstand von mindestens 65 cm haben. Für das seitliche und rechtwinkelige Anfahren (ein- oder beidseitig) ist eine Mindestfläche mit einem Abstand von 90 cm zwischen seitlicher Kante der Toilette und Wand und 120 cm vor der WC-Schale einzuhalten (gemäß Bild 10).

Die Sitzhöhe des WC-Sitzes muss mindestens 46 cm betragen, darf jedoch 48 cm nicht überschreiten.

Ab einer Sitztiefe von mehr als 55 cm ist ein WC-Sitz ohne Deckel aber mit Rückenlehne, möglichst wärmeisoliert, in einer Höhe von 60 cm bis 75 cm in der Breite des WC-Sitzes anzuordnen.

Die WC-Sitzbefestigung muss so stabil sein, dass mit einer an der Vorderkante der Sitzbrille seitlich angreifenden Kraft von 750 N die Sitzbrille um nicht mehr als 1 cm seitlich verschoben werden kann.

Empfohlen werden WC-Sitze mit durchgehender Befestigungsstange.

8.4.2 Waschtisch


Waschtische müssen auf mindestens 100 cm Breite anfahrbar und mindestens 70 cm Höhe unterfahrbar sein. Die Tiefe des Waschtisches muss mindestens 45 cm betragen (siehe Bild 15a). Der Waschtisch ist mit seiner Oberkante in einer Höhe von 80 cm bis 85 cm zu montieren (siehe Bild 15).

Werden Waschtische in WC-Räumen angeordnet, erfolgt die Anordnung gemäß Anhang A.


Raumbreite bzw. Raumanordnung sind in Bild 11 dargestellt.

Waschtische sind mit einem Unterputz- oder einem Flachaufputz-Siphon auszustatten.

Maße in cm

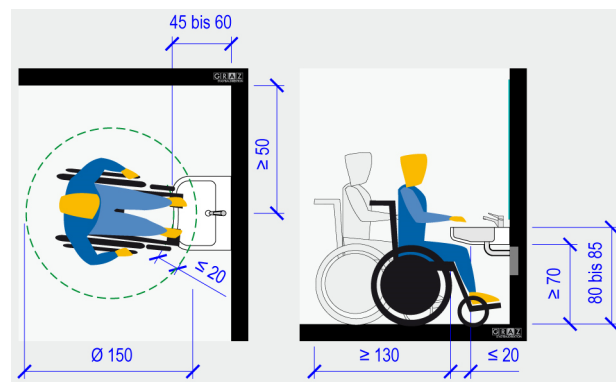

a) Waschtisch im Badezimmer

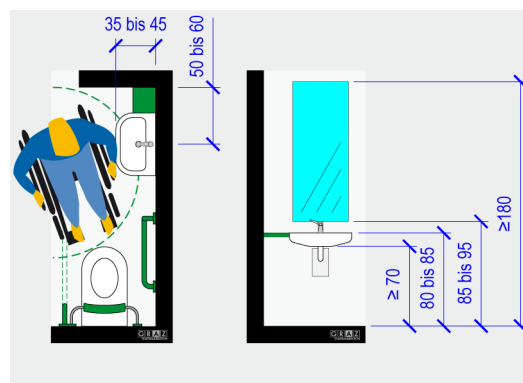

b) Handwaschbecken im einseitig anfahrbaren WC (Raumgröße 165 cm x 215 cm)

Bild 15 — Beispiel für die Unterfahrbarkeit und Bewegungsfläche mit Handwaschbecken bzw. Waschtisch

8.4.3 Handwaschbecken

Bei Verwendung von Handwaschbecken – nur mit diesem ist die Mindestraumbreite von 165 cm im WC erreichbar – haben diese eine Mindestdtiefe von 35 cm aufzuweisen (siehe Bild 15b). Ansonsten gelten die Anforderungen wie beim Waschtisch.

8.4.4 Armaturen

Sämtliche Armaturen (Wandarmaturen, Bedienelemente, Sensoren u. Ä.) müssen in einer Höhe der Bedienebene von 80 cm bis 110 cm montiert werden. Die Armaturen müssen in einem Abstand von 20 cm bis 35 cm von der Waschtisch-Vorderkante bedienbar sein.

Die WC-Spülerbetätigung muss mit einer Maximalkraft von höchstens 5 N bedienbar sein.

ANMERKUNG Es empfiehlt sich, vor allem bei Sportstätten, im WC auch einen barrierefreien Duschplatz mit einer Brausearmatur samt Brauseschlauch auszuführen.

8.4.5 Ausstattungsgegenstände

Sämtliche Ausstattungsgegenstände wie Ablageflächen, Papierhalter, Handtuchspender, Haartrockner, Seifenspender u. dgl. müssen so montiert werden, dass die Bedienebene zwischen 80 cm bis 110 cm liegt.

Mindestens zwei Kleiderhaken sind in einer Höhe von maximal 120 cm über FBOK zu montieren.

Die Montage des Spiegels hat so zu erfolgen, dass die Unterkante nicht höher als 95 cm über FBOK liegt. Die Oberkante des Spiegels muss in mindestens 180 cm Höhe liegen.

8.4.6 Dusche

Der Duschplatz muss eine Grundfläche von mindestens 150 cm x 150 cm bzw. 130 cm x 180 cm aufweisen und von zwei Seiten über Eck anfahrbar sein.

Der Duschplatz darf keine Stufen oder Schwellen aufweisen und muss uneingeschränkt befahrbar sein. Der Boden muss im Sinne der ÖNORM Z 1261 ausreichend rutschhemmend ausgeführt werden.

Die Montagehöhe des Duschsitzes hat 46 cm bis 48 cm zu betragen. Die Sitztiefe muss mindestens 40 cm, die Sitzbreite mindestens 40 cm betragen. Der Achsabstand aus der Ecke gemessen muss zwischen 45 cm und 50 cm betragen.

Allfällige Duschplatzabtrennungen müssen flexibel (zB Vorhang) oder wegklappbar sein und dürfen die Bewegungsfläche nicht einschränken.

Der Duschplatz muss mit einer auf einem Gestänge verstellbaren Schlauchbrause in einem Bereich von 75 cm bis mindestens 150 cm über FBOK und einem Seifenhalter ausgestattet werden.

8.4.7 Badewanne

An der Einstiegsseite der Badewanne ist eine Höhe von 50 cm bis 55 cm einzuhalten.

ANMERKUNG Die Badewanne sollte eine Bodenfreiheit von mindestens 15 cm aufweisen, damit sie mit einem bodenbezogenen Lifter unterfahrbar ist.

8.4.8 Halte- und Stützgriffe

Grundsätzlich muss die Ausführung der Unterkonstruktion in Verbindung mit dem Befestigungssystem von Stütz- und Haltegriffen so erfolgen, dass die Belastbarkeit von mindestens 1 kN, jeweils am Ende des Griffes gemessen, erreicht wird.

Die Halte- und Stützgriffe sollten nach Kontraststufe II ($K \geq 30$ gemäß [Tabelle 1](#)) so gestaltet sein, dass sie in der Umgebung visuell gut erkennbar sind.

Der Durchmesser der Griffe muss zwischen 3 cm und 4 cm betragen; dies gilt sinngemäß für ovale Querschnitte.

Das Prüfverfahren ist in ÖNORM EN 12182:2012, Abschnitt 16 festgelegt.

8.4.8.1 Griffe im WC


An jeder Seite des WC-Sitzes muss ein waagrechter Haltegriff montiert werden. Der horizontale Abstand zwischen den Griffen muss zwischen 65 cm und 75 cm betragen. Die Höhe der Oberkante des waagrechten Haltegriffs muss mindestens 75 cm betragen, darf jedoch bei zweireihigen Haltegriffen 85 cm nicht überschreiten. Die Griffe müssen die Vorderkante der WC-Schale zwischen 15 cm und 25 cm überragen.

Bei einseitig anfahrbaren WC-Schalen muss zusätzlich zum waagrechten Haltegriff an der Wand der nicht anzufahrenden Seite des WC ein lotrechter Haltegriff oder ein vorne abgewinkelter Haltegriff bis zu einer Höhe von mindestens 150 cm montiert werden; anschließend daran ist in Richtung Ecke der waagrechte Haltegriff mit einer Länge von mindestens 50 cm anzuordnen. In begründeten baulichen Ausnahmefällen darf anstelle dieser Griffkombination an dieser Seite der WC-Schale auch ein Stützklappgriff montiert werden.


Stützklappgriffe müssen mit einer Hand leicht bedienbar sein. Die Haltegriffe dürfen hochgeklappt bis maximal 20 cm in den Raum ragen. Bei universell anfahrbaren WC-Sitzen müssen die hochklappbaren Stützgriffe an beiden Seiten vorgesehen werden und mit je einem Toilettenpapierhalter an den Haltegriffen im Greifbereich des Sitzenden ausgestattet sein.

Eine Darstellung der Bemaßungen ist Bild 16 zu entnehmen.

Maße in cm

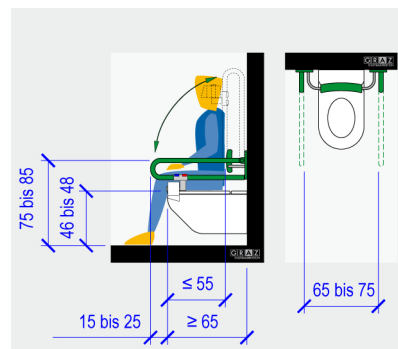

a) Stützklappgriffe

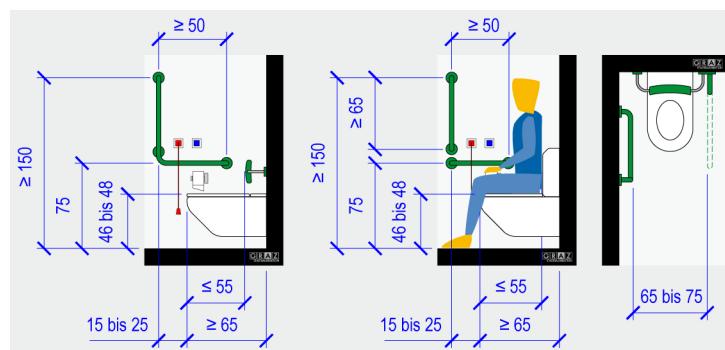

b) Wandseitiger Winkelgriff oder zwei Bügelgriffe

Bild 16 — Beispiele für Halte- und Stützgriffe im WC

8.4.8.2 Griffe im Duschbereich

Der Duschplatz muss mit Halte- und Stützgriffen ausgestattet werden.

Der lotrechte Haltegriff muss in einem Abstand von 70 cm bis 85 cm von der Ecke bis zu einer Höhe von mindestens 150 cm reichen. Dieser Haltegriff kann auch die Funktion der Brausehaltestange erfüllen.

Anschließend an diesen Haltegriff ist in Richtung Ecke ein waagrechter Haltegriff mit einer Länge von mindestens 50 cm anzuordnen. An der zweiten Wandseite ist aus der Ecke heraus gemessen ein waagrechter Haltegriff mit einer Länge von mindestens 90 cm zu montieren. Dieser kann für Einhängesitze verwendet werden.

Die Höhe der Oberkante der waagrechten Haltegriffe muss mindestens 75 cm betragen und darf 85 cm nicht überschreiten.


Bei fix montierten Duschsitzen kann der waagrechte Haltegriff an der Montagewand im Bereich des Sitzes entfallen.

Anstelle des waagrechten Haltegriffs an der zweiten Wandseite besteht auch die Möglichkeit, einen Stützklappgriff in einem horizontalen Abstand von 65 cm bis 75 cm zwischen den Griffen an der Rückwand zu montieren. Die Länge des Stützklappgriffes muss 70 cm bis 85 cm betragen.

Es sollte ein Spritzschutz (zB Duschvorhang) zumindest bis zur Haltegriffhöhe vorgesehen werden.

Eine Darstellung der Bemaßungen ist [Bild 17](#) zu entnehmen.

Maße in cm

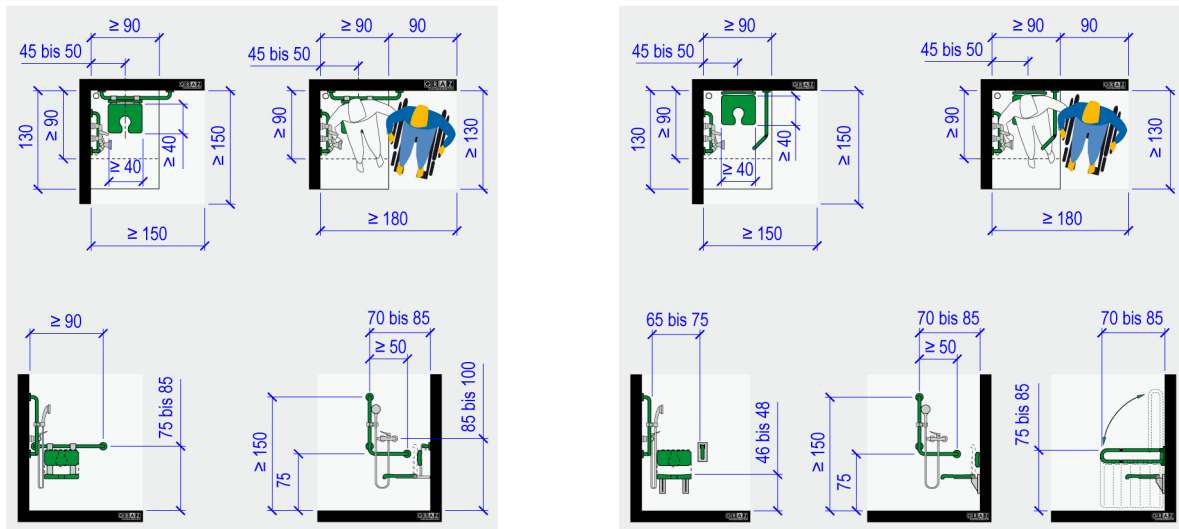

a) Duschräum mit Einhäng-Duschsitz

b) Duschräum mit an die Wand montierten Duschsitz

Bild 17 — Beispiel für Duschräum, Platzbedarf sowie Halte- und Stützgriffe

8.4.8.3 Griffe im Badewannenbereich

Der Bereich der Badewanne muss mit waagrechten und lotrechten Halte- und Stützgriffen ausgestattet werden. An der Längsseite der Wanne muss ein lotrechter Haltegriff in 70 cm bis 85 cm Abstand, vom Wannenrand gemessen, bis zu einer Höhe von mindestens 150 cm angebracht sein.

Der waagrechte Griff ist in einer Höhe von 15 cm bis 25 cm über dem Wannenrand mit einer Länge von mindestens 50 cm in Richtung Ecke anzuordnen und sollte auf der anderen Seite bis zur Außenkante der Badewanne reichen.

Für den Ein- und Ausstieg ist an der Schmalseite der Wanne ein lotrechter Haltegriff bündig mit dem Wannenrand bis zu einer Höhe von mindestens 150 cm reichend zu montieren.

Eine Darstellung der Bemaßungen ist [Bild 18](#) zu entnehmen.

Maße in cm

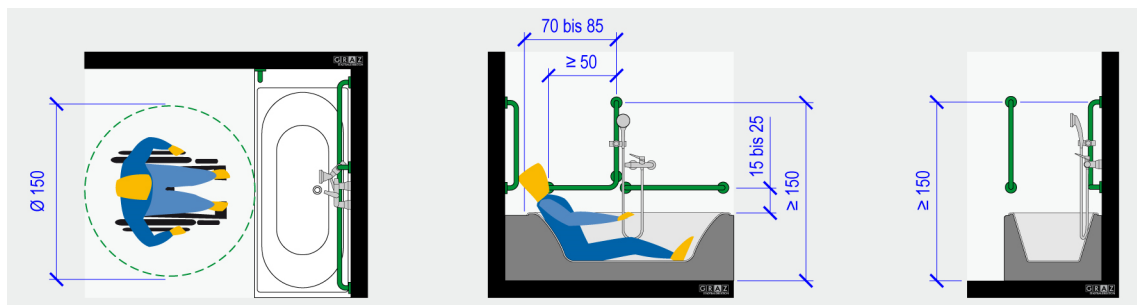


Bild 18 — Beispiel für Badewanne, Platzbedarf und Halte- und Stützgriffe

8.4.9 Notrufeinrichtungen

In öffentlich zugänglichen Gebäuden und Arbeitsstätten muss das barrierefreie WC mit einer Notrufanlage ausgestattet sein. Der Notruf muss vom WC aus sitzend und vom Boden aus in einer Höhe von maximal 35 cm ausgelöst werden können. Taster sollten taktil mit Notruf (zB SOS) beschriftet werden.

Empfohlen wird die Betätigung des Notrufs mit Schnurzugschalter. Ist im Gebäude nicht ständig eine Person erreichbar, muss der Notruf über voreingestellte Telefonleitungen erfolgen.

8.4.10 Raumentlüftung

Ist im Sanitärraum keine mechanische Entlüftung vorhanden, muss ein barrierefrei bedienbares Fenster vorhanden sein.

8.4.11 Wickeltisch im Sanitärraum

Wird im barrierefreien Sanitärraum ein Wickeltisch angeordnet, sind die zusätzlichen Raumerfordernisse zu berücksichtigen (siehe Bild 19).

Maße in cm

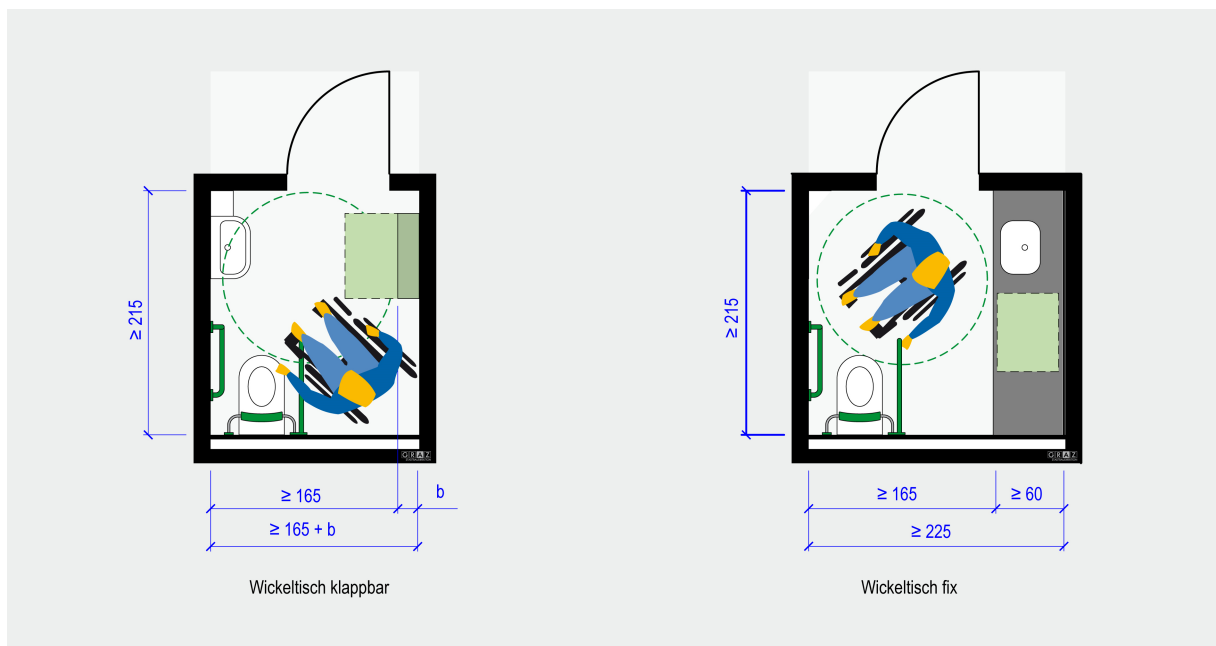


Bild 19 — Beispiele Sanitärraum mit Wickeltisch

8.5 Ruhe- und Sanitätsräume

Ein Ruhe- und Sanitätsraum muss mindestens mit

- einem Waschtisch mit Kalt- und Warmwasseranschluss,
- einer Notrufanlage und
- einer Liege mit Abmessungen von mindestens 90 cm × 200 cm (Höhe 46 cm)
 - mit einer Bodenfreiheit von mindestens 15 cm, damit sie mit einem bodenbezogenen Lifter unterfahrbar ist,

ausgestattet sein.

Die Bewegungsfläche vor der Liege muss mindestens 150 cm Durchmesser aufweisen.

9 Kennzeichnung

Barrierefreie Anlagen und Einrichtungen in allgemein zugänglichen Bereichen müssen durch die Bildzeichen „Rollstuhlbenützer“, „Gehbehinderter“ bzw. „Hörbehinderter“ gemäß ÖNORM A 3011-3 gekennzeichnet werden. Für die Kennzeichnung von induktiven Höranlagen ist das Bildzeichen gemäß [Bild 20](#), für die Kennzeichnung von Einrichtungen für Menschen mit Hörbehinderungen ist das Bildzeichen gemäß [Bild 21](#) zu verwenden. Spezielle Einrichtungen für blinde Menschen und mit Euroschließsystem (siehe Techn. Info-Blatt Nr. 1[[35](#)]) versehene Räume sind taktil mit tastbarer Normalschrift (13 mm bis 15 mm Höhe) zu kennzeichnen (auch gemäß ÖNORM V 2105). Ergänzend sollte die Beschriftung auch in Braille-Schrift erfolgen.



Bild 20 — Bildzeichen für induktive Höranlagen

Dieses Piktogramm kennzeichnet induktive Höranlagen, die der ÖVE/ÖNORM EN 60118-4 entsprechen. Induktive Höranlagen, die der ÖVE/ÖNORM EN 60118-4 nicht entsprechen, dürfen nicht mit diesem Piktogramm gekennzeichnet werden.



Bild 21 — Bildzeichen für Einrichtungen für Menschen mit Hörbehinderungen

Das Piktogramm in [Bild 21](#) kennzeichnet Einrichtungen (ausgenommen induktive Höranlagen), die im besonderen Maße die Bedürfnisse von Menschen mit Hörbehinderungen berücksichtigen; es ist auch Symbol für die Schwerhörigkeit an sich.

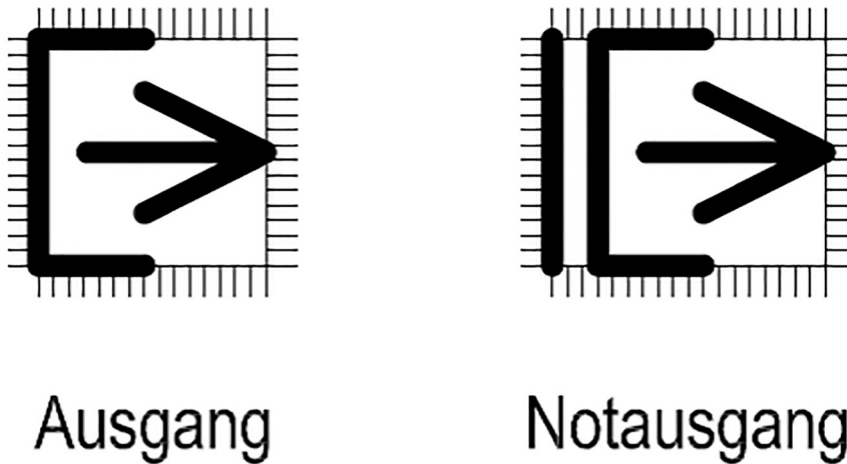


Bild 22 — Tastbares Symbol für den Fluchtweg

Der Zugang bzw. die Zufahrt zu barrierefreien Anlagen und Einrichtungen muss mit Hinweisen (Wegweisern) versehen sein.

Insbesondere müssen folgende Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen gekennzeichnet werden:

- PKW-Stellplätze (Parkplätze, Garagen),
- Rollstuhlplätze und barrierefreie Sitzplätze.

Folgende Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sind im 2-Sinne-Prinzip zu kennzeichnen:

- stufenlose Zugänge und Eingänge zu Gebäuden, vor allem dann, wenn sie nicht mit dem Haupteingang ident sind,
- Personenaufzüge, sofern nicht alle barrierefrei sind, weiters vertikale Plattformaufzüge und ähnliche Aufstiegshilfen,
- öffentlich zugängliche Sanitärräume,
- Fußgängerübergänge in zweiter Ebene,
- Fernsprechstellen und Notrufeinrichtungen,
- Umkleidekabinen,
- Einstiege in Schwimmbecken bzw. mechanische Einstiegshilfen,
- Durchgänge, Passagen,
- Kassen, Schalter, Theken und Pulte,
- zu den oben genannten Einrichtungen führende Wege,
- induktive Höranlagen (vor Ort).

Anhang A (normativ)

Erhöhter Standard von Sanitärräumen

A.1 Allgemeines

Die nachfolgenden Anforderungen beschreiben die Voraussetzungen, die erforderlich sind, um einen erhöhten Standard zu erreichen, der über den des Abschnitts 3, des Abschnitts 4 und des Abschnitts 5 hinausgeht und somit eine zusätzliche Verbesserung für die Nutzer darstellt.

A.2 WC-Räume

Um einen erhöhten Standard zu erreichen, ist die Raumgröße für ein einseitig anfahrbares WC in Hinblick auf die Ausstattung mit mindestens 185 cm × 215 cm auszuführen.

Zusätzlich zur Mindestausstattung ist in jedem Fall ein Waschtisch mit einer Tiefe von mindestens 45 cm, eine daneben befindliche Ablage, ein WC mit automatischer Duscheinrichtung (Dusch-WC) und Ersatz-WC-Rollenhalter anzubringen.

Bei Ausstattung des WC-Raumes mit einem unterfahrbaren Waschtisch mit einer Tiefe von mindestens 45 cm und maximal 55 cm ist eine Raumbreite von mindestens 185 cm erforderlich. Bei diesem einseitig anfahrbaren WC (gemäß Bild A.1) ist deshalb der Abstand zwischen Wand und Mittelachse der WC-Schale auf mindestens 75 cm zu vergrößern. Auf beiden Seiten der WC-Schale ist jeweils ein mit einer Hand bedienbarer klapp- und drehbarer Stützgriff mit einer Mindestlänge von 85 cm zu montieren. Dadurch wird die Assistenz durch eine Hilfsperson wesentlich erleichtert.

Maße in cm

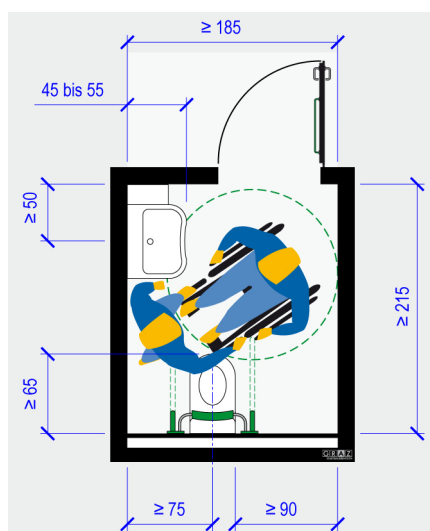


Bild A.1 — Einseitig anfahrbares WC – erhöhter Standard

Bei starrer Montage der Wickelauflage (Wickeltisch mindestens 70 cm × 70 cm) muss die Raumgröße 235 cm × 215 cm betragen. Bei einer klappbaren Ausführung ist die eingeklappte Tiefe zur Mindestraumbreite hinzuzufügen.

Die Vorderkante des Waschtisches und die diesem zugewandte Außenseite der WC-Schale dürfen einander nicht überragen (gemäß Bild A.1).

Die Ersatz-WC-Rollen sind entweder am Haltegriff oder im vorderen Drittel der WC-Schale zu platzieren.

Die Bedienungsanleitung des Dusch-WCs ist leicht verständlich und gut sichtbar beim Gerät anzubringen. Die Betätigung der automatischen Dusche ist gegen unbeabsichtigtes Auslösen zu sichern.

A.3 Bäder

Um einen erhöhten Standard zu erreichen, ist die Raumgröße in Hinblick auf die Ausstattung mit mindestens 295 cm × 220 cm auszuführen.

Zusätzlich zur Mindestausstattung ist im Badezimmer jedenfalls ein Duschplatz einzurichten. Die Mindestabmessungen des Duschsitzes betragen 50 cm × 50 cm.

Die Badewanne muss mit dem Lifter bis zu einer Mindesthöhe von 15 cm unterfahren werden können.

Zusätzlich zur Mindestausstattung sind 2 getrennte Waschtische in unterschiedlichen Höhen – oder einer davon höhenverstellbar von 75 cm bis 100 cm – und eine daneben befindliche Ablage vorzusehen.

Weiters sind ein höhenverstellbarer unterfahrbarer Haartrockner und eine Notruftaste anzubringen.

ANMERKUNG Die wechselweise Anordnung von Sanitäreinheiten (Badezimmern) mit einer befahrbaren Dusche oder mit einer geeigneten Badewanne ist bei größeren Beherbergungsbetrieben, Heimen u. dgl. ab 2 barrierefreien Einheiten sinnvoll.

Anhang B (normativ)

Erleichterungen bei bestehenden Baulichkeiten

B.1 Allgemeines

Bei baulichen Änderungen wie Zu- und Umbauten bzw. Adaptierungen sind Abweichungen von dieser ÖNORM in begründeten Fällen zulässig.

Die nachfolgenden Anforderungen beschreiben einen eingeschränkten Standard unter erschwerten Bedingungen. Dadurch wird allerdings die barrierefreie Nutzung zB für Personen, die auf die Benutzung eines Elektro-Rollstuhles angewiesen sind, wesentlich eingeschränkt.

B.2 Historische Pflasterungen

Bei Kleinstein- oder Kopfsteinpflasterungen sind zumindest leicht berollbare Gehstreifen (zB großflächige Plattenbeläge in Gehrichtung fugenlos verlegt, Asphaltbelag) mit einer Mindestbreite von 120 cm anzuordnen.

ANMERKUNG Im Zuge einer Neugestaltung historischer Pflasterungen sollte ein taktiler Bodenleitsystem mit realisiert werden.

B.3 Rampen im Freien

Sind aus technischen Gründen Rampen mit 6 % Längsgefälle nicht ausführbar, dürfen diese mit einem Längsgefälle bis maximal 10 % ausgeführt werden.

Die lichte Durchgangsbreite der Rampen zwischen den Handläufen gemessen darf auf 100 cm reduziert werden, wenn die Rampenlänge nicht mehr als 200 cm beträgt.

Bei Um- oder Zubauten bzw. Adaptierungen sind aus technischen oder räumlichen Gründen an beiden Enden von Rampen reduzierte horizontale Bewegungsflächen von mindestens 120 cm Länge zulässig. Das Weiterführen der Handläufe darf entfallen.

B.4 PKW-Stellplätze für Menschen mit Behinderungen

Werden Parkflächen, Einstellplätze oder Garagen mit mehr als 5 Stellplätzen geschaffen, sollte für die ersten 30 Stellplätze mindestens ein barrierefreier Stellplatz, für weitere je 30 angefangene Stellplätze ein weiterer barrierefreier Stellplatz bereitgestellt werden.

B.5 Eingänge und Türen

Bei bestehenden Gebäuden, deren barrierefreie Erschließung des Haupteinganges nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, darf alternativ ein barrierefreier Nebeneingang geschaffen werden. Eine entsprechende Kennzeichnung gemäß [Abschnitt 9](#) ist erforderlich.

B.5.1 Doppelflügeltüren

Bei Doppelflügeltüren in historischen Gebäuden, deren Gehflügel schmaler als 80 cm breit sind, sollten vorzugsweise beide Türflügel automatisiert werden oder zumindest die Verriegelung des Stehflügels beidseitig mit einem Türgriff bedienbar sein.

B.6 Rampen in Gebäuden

Sind aus technischen Gründen bei Um- oder Zubauten Rampen mit einem Gefälle von maximal 6 % nicht ausführbar, dürfen diese mit einem Längsgefälle bis maximal 10 % ausgeführt werden. Die Gesamtlänge dieser Rampe darf jedoch 10 m nicht überschreiten.

Bei Um- oder Zubauten bzw. Adaptierungen sind aus technischen oder räumlichen Gründen an beiden Enden von Rampen, reduzierte horizontale Bewegungsflächen von mindestens 120 cm Länge zulässig (gemäß Bild B.1). Das Weiterführen der Handläufe darf entfallen.

Die lichte Durchgangsbreite der Rampen zwischen den Handläufen gemessen darf auf 100 cm reduziert werden, wenn die Rampenlänge nicht mehr als 200 cm beträgt.

Bei Rampen ab einem Gefälle von mehr als 6 % müssen an beiden Enden der Rampe farblich kontrastierende, taktile Aufmerksamkeitsfelder nach Kontraststufe II ($K \geq 30$ gemäß Tabelle 1) gemäß ÖNORM V 2102-1 ausgeführt werden.

Eine Rampe, die zum Eingang führt und in Türachse verläuft, darf im Türbereich auf 80 cm lichte Durchgangsbreite reduziert werden, wenn der zu überwindende Höhenunterschied nicht mehr als 20 cm beträgt. In diesem Fall kann auf Handläufe und Radabweiser verzichtet werden. Wenn sich dadurch seitlich ein Höhenunterschied zum umgebenden Niveau ergibt, muss eine 10 cm breite Markierung nach Kontraststufe I ($K \geq 50$ gemäß Tabelle 1) erfolgen. Auf eine horizontale Bewegungsfläche kann verzichtet werden, wenn die Eingangstür als automatische Tür ausgeführt wird.

Maße in cm

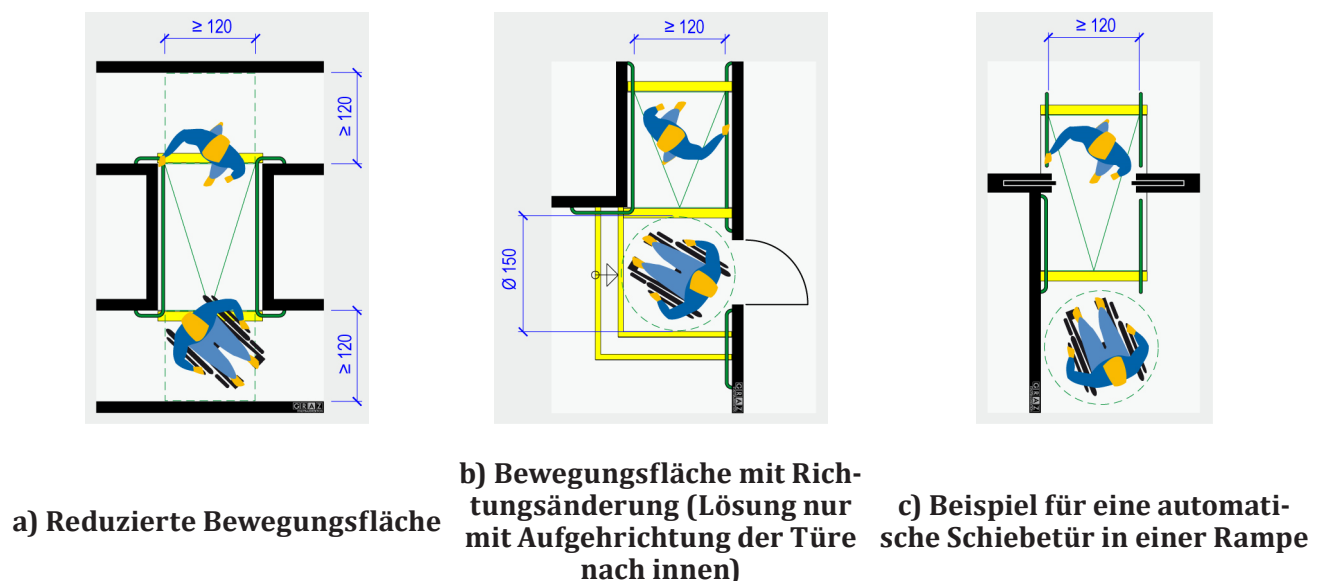


Bild B.1 — Rampen in Gebäuden – Erleichterungen im Bestand

Bei Wendelrampen muss die lichte Durchgangsbreite mindestens 150 cm betragen.

B.7 Lichte Durchgangsbreite

Im Bereich von Gängen und Treppen darf die lichte Durchgangsbreite bei der Adaptierung von Gebäuden durch Plattformaufzüge mit geneigter Fahrbahn und Treppenlifte mit einem Sitz im nicht betriebsbereiten Zustand (Parkstellung) um maximal 30 cm eingeengt werden.

B.8 Einzelstufen


Sind Einzelstufen nicht vermeidbar, so sind diese gemäß 5.3.1 auszuführen.

B.9 Personenaufzüge


Bei Aufzugsgruppen ist mindestens ein Personenaufzug gemäß 5.3.3 auszuführen.

Bei Personenaufzügen, die nicht das Kabineninnenmaß 110 cm x 140 cm erreichen, darf das Kabineninnenmaß abweichend auf 100 cm x 125 cm (gemäß Bild B.2a) reduziert werden. Bei dieser Lösung muss der Zugang auf der Kabinenschmalseite mindestens 80 cm und auf der Kabinenlängsseite mindestens 110 cm (gemäß Bild B.2b) aufweisen. Diese Lösung schränkt jedoch den Nutzerkreis ein.

Maße in cm

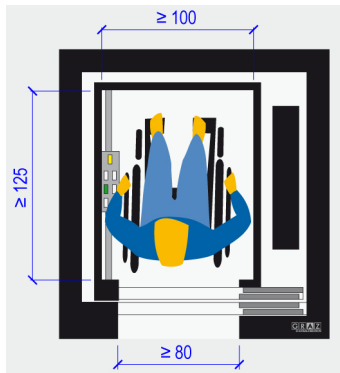

a) Fahrkorbgröße reduziert – Tür an der Schmalseite

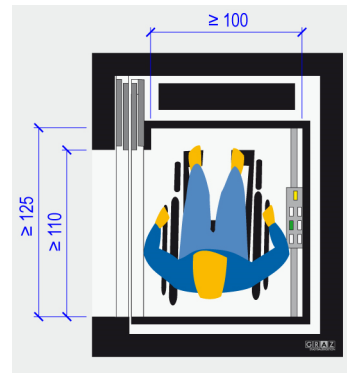

b) Fahrkorbgröße reduziert – Tür an der Längsseite

Bild B.2 — Personenaufzüge – Erleichterungen im Bestand

B.10 Vertikale Plattformaufzüge und Plattformaufzüge mit geneigter Fahrbahn

Vertikale Plattformaufzüge und Plattformaufzüge mit geneigter Fahrbahn (Treppenschrägaufzüge) schränken den Benutzerkreis ein, da sie hinsichtlich Nutzung und Bedienbarkeit keinen gleichwertigen Ersatz für Aufzugsanlagen darstellen.

Für allgemein zugängliche Bereiche muss die Plattformgröße bei vertikalen Plattformaufzügen mindestens 110 cm x 140 cm und bei Treppenschrägaufzügen mit klappbarer Plattform mindestens 80 cm x 100 cm betragen.

Die Nennlast für vertikale Plattformaufzüge ist auf 385 kg und für Treppenschrägaufzüge auf mindestens 300 kg auszulegen (ausgenommen bei privater Verwendung).

Im Bereich von Gängen und Treppen darf die lichte Durchgangsbreite bei der Adaptierung von Gebäuden durch Treppenlifte im nicht betriebsbereiten Zustand (Parkstellung) um maximal 30 cm eingeengt werden.

Es müssen ausreichende Anfahr- und Bewegungsflächen mit einem Durchmesser von 150 cm jeweils vor der Auffahrt auf die Plattform vorhanden sein.

B.11 Anordnung von barrierefreien WC-Räumen

Besteht aufgrund der räumlich beengten Verhältnisse keine andere Möglichkeit, so ist der barrierefreie WC-Raum dem Damen-WC zuzuordnen.

B.12 Beherbergungsbetriebe und Heime

Bei Beherbergungsbetrieben und Heimen ist zumindest eine barrierefreie Unterkunftseinheit je 60 angefangenen Gästebetten auszuführen; mindestens jedoch eine barrierefreie Unterkunftseinheit je 30 Unterkunftseinheiten.

Anhang C (normativ)

Interpolation der Anfahrbereiche von Türen

Wird vom Anfahrbereich $200\text{ cm} \times 150\text{ cm}$ (gemäß 5.1.4) abgewichen, darf die im Bild C.1 dargestellte Methode zur Interpolation der Anfahrbereiche von Türen herangezogen werden. Dabei darf zwischen einem Rechteck von $120\text{ cm} \times 250\text{ cm}$ und $200\text{ cm} \times 150\text{ cm}$, unter Einhaltung der Fläche von mindestens 3 m^2 , interpoliert werden.

Maße in cm

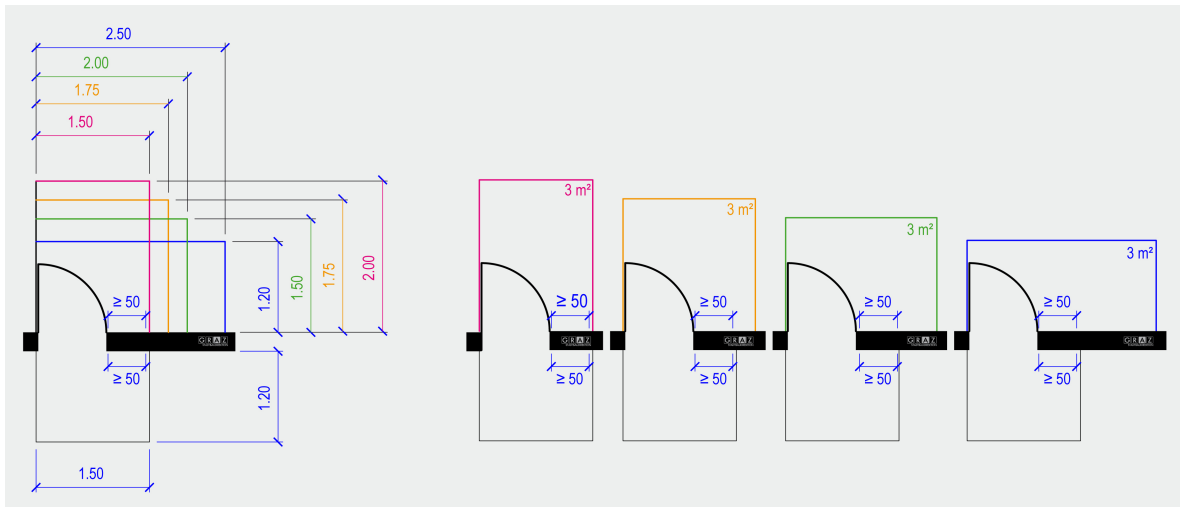


Bild C.1 — Interpolation der Anfahrbereiche von Türen

Anhang D **(normativ)**

Planungshinweise

D.1 Betroffene Personengruppen

D.1.1 Menschen mit Mobilitätsbehinderungen

Die vorliegende ÖNORM versteht unter Menschen mit Mobilitätsbehinderungen insbesondere:

- a) Menschen mit Gehbehinderungen: Personen, die sehr langsam gehen oder ein hinkendes Gangbild haben, Personen mit Gehhilfen, wie Stock, Krücken u. dgl.,
- b) Menschen mit Greifschwierigkeiten: Menschen mit einer Hand, Menschen mit einem Arm, Menschen mit eingeschränkter Fingerfunktion, Menschen mit Muskelerkrankungen, Menschen mit rheumatischen Beschwerden u. dgl.,
- c) kleinwüchsige Menschen: Menschen mit geringer Körpergröße und/oder verkürzten Extremitäten u. dgl.,
- d) Menschen, die darauf angewiesen sind, einen mechanischen Rollstuhl zu benutzen: Benützer von muskelkraftbetriebenen Rollstühlen (Selbstfahrer) oder Menschen, die darauf angewiesen sind, von einer Assistenzperson im Rollstuhl geschoben zu werden,
- e) Menschen, die darauf angewiesen sind, einen elektrischen Rollstuhl zu benutzen: Benutzer von elektrischen Rollstühlen oder von sonstigen elektrischen Kleinstfahrzeugen (Selbstfahrer) mit möglicherweise eingeschränktem Greifbereich, verringerter Sitz- und Augenhöhe, geringerer Muskelkraft, fehlenden Extremitäten, Verkrümmung der Wirbelsäule und damit veränderter Sitz- oder Liegeposition.

D.1.2 Menschen mit Sinnesbehinderungen

Die vorliegende ÖNORM versteht unter Menschen mit Sinnesbehinderungen insbesondere:

- f) Menschen mit Sehbehinderungen: Personen mit zB eingeschränktem Sehfeld, herabgesetzter Sehschärfe, Farbenblindheit, Nachtblindheit,
- g) blinde Menschen: Personen, die keine oder kaum visuelle Informationen empfangen können,
- h) Menschen mit Hörbehinderungen: Personen, die akustische Informationen nur eingeschränkt verstehen können, (Menschen mit Hörbehinderungen bedienen sich der Lautsprache),
- i) gehörlose Menschen: Personen, die keine oder kaum akustische Informationen empfangen können (gehörlose Personen bedienen sich der Gebärdensprache und/oder des Lippenlesens).

D.1.3 Menschen mit intellektuellen Behinderungen

Menschen, für die eine einfache Sprache ohne zusammengesetzte Hauptworte und ohne Fremdworte notwendig ist, um Informationen zu verstehen. Menschen mit intellektuellen Behinderungen sind auf ein leicht verständliches Orientierungssystem angewiesen.

D.2 Planungsgrundsätze

D.2.1 Menschen mit Gehbehinderungen

Menschen mit Gehbehinderungen benötigen größere Durchgangsbreiten: Menschen mit Stock 70 cm, Menschen mit Krücken 90 cm (bei Türen und Durchgängen genügen jedoch 80 cm), Menschen mit Rollator, Gehgestell u. dgl. 80 cm, Mehrpunkt-Gehstöcken u. dgl. 100 cm. Die Greifhöhe im Stehen beträgt maximal 160 cm. Die Sitzhöhen sollten 45 cm bis 50 cm betragen. Rückenlehnen und Armstützen sind erforderlich.

D.2.2 Menschen mit Arm- oder Handbehinderungen

Menschen mit Arm- oder Handbehinderung haben häufig eine eingeschränkte Greifhöhe, im Stehen 85 cm bis 120 cm, im Sitzen 70 cm bis 100 cm.

D.2.3 Kleinwüchsige Menschen

Für kleinwüchsige Menschen können spezifische Maße erforderlich sein, zB eingeschränkte Greifhöhe von maximal 100 cm und durchschnittliche Augenhöhe von 85 cm. Auf die leichte Bedienbarkeit aller Elemente ist zu achten.

D.2.4 Menschen, die darauf angewiesen sind, einen Rollstuhl zu benutzen

Rollstuhlbenutzer sind für ihre Fortbewegung zeitweise oder ständig auf einen Rollstuhl angewiesen.

Als Standardmaß eines mechanisch betriebenen Rollstuhls weist die ISO 7176-5 eine Breite von 70 cm und eine Länge von 120 cm und jenes eines elektrisch betriebenen Rollstuhls eine Breite von 70 cm und eine Länge von 130 cm auf.

Die Sitzhöhe von Rollstühlen beträgt 50 cm bis 55 cm, die Höhe von Armstützen 60 cm bis 76 cm, die Höhe der Schiebegriffe 80 cm bis 95 cm.

Es wird eine Fahrbreite von 90 cm bis 100 cm benötigt. Bei Türen ist jedoch eine Durchfahrtsbreite von 80 cm ausreichend.

Der Aktionsradius (Greifradius) – von der Körpermitte des Rollstuhlfahrers aus – beträgt nach der Seite von 45 cm bis 70 cm, nach vorne von 35 cm bis 60 cm.

Die Bewegungsfläche für den Rollstuhl ist die mindesterforderliche Fläche zum Reversieren des Rollstuhls. Diese hat einen Durchmesser von mindestens 150 cm. Elektrorollstühle benötigen je nach Ausführung einen größeren Wendekreis.

Die Greifhöhe vom Rollstuhl aus liegt in Abhängigkeit von Körpergröße und Art der Behinderung zwischen 40 cm und 120 cm. Die eingeschränkte Greifhöhe liegt zwischen 70 cm und 100 cm. Die optimale Höhe von Bedienungselementen liegt bei 85 cm.

Die Kraft zum Greifen kann bei Menschen, die darauf angewiesen sind einen Rollstuhl zu benutzen, durch fehlende Muskelfunktionen, Verkürzungen oder Verformungen der Finger oder durch das Tragen von Prothesen eingeschränkt sein. Der Kraftaufwand für Bedienungselemente liegt in direkter normaler Richtung unter 2 N, wenn eine Bedienhöhe von 85 cm (Höhe der Joystick-Steuerung des Rollstuhls etwa 75 cm) eingehalten wird.

Die Augenhöhe eines Rollstuhlbenutzers liegt im Durchschnitt zwischen 100 cm und 120 cm.

Die Kniehöhe eines Rollstuhlbenutzers liegt im Durchschnitt bei 65 cm bis 70 cm.

Die Mindesthöhe für die Unterfahrbarkeit mit den Knien eines Rollstuhlbenutzers ohne Armstützen beträgt 70 cm. Ist der Rollstuhl mit Armstützen ausgestattet, sind mindestens 76 cm lichte Höhe erforderlich. Die Breite für die Unterfahrbarkeit muss mindestens 80 cm betragen.

D.2.5 Menschen mit Sehbehinderungen

Es existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Sehbehinderungen. Dabei sind im Wesentlichen

- die Sehkraft oder Sehschärfe,
- das Kontrastsehen,
- das Helligkeitssehen und die Blendungsresistenz,
- das Gesichtsfeld,
- das Farbsehen,
- das räumliche Sehen,
- das Bewegungssehen sowie
- die Fähigkeit Objekte zu fixieren bzw. zu fokussieren

einzeln oder in Kombination eingeschränkt.

Im Gegensatz zu blinden Menschen, nützen Menschen mit Sehbehinderungen den Sehsinn als primären Sinn zur Aufnahme von Informationen.

D.2.6 Blinde Menschen

Für blinde Menschen sind Informationen und die Avisierung von Situationsänderungen, zB Hindernisse, taktil (mit Händen, Füßen oder Blindenstock wahrnehmbar) und/oder akustisch zu vermitteln.

Beschriftungen sind vorzugsweise in taktiler Normalschrift und ergänzend in Braille-Schrift vorzunehmen.

Bei taktilen Beschriftungen bzw. Symbolen werden die erhabenen Zeichen der Schwarzschrift bzw. der Braille-Schrift mit der Fingerspitze ertastet.

Die Brailleschrift ist die Schreib- und Leseschrift blinder und stark sehbehinderter Menschen. Dabei können im Raster von drei Zeilen und zwei Spalten („Sechser“ eines Spielwürfels) 0 bis 6 Punkte gesetzt werden. Mit den so entstehenden 64 Punktkombinationen werden Buchstaben, Zahlen und weitere Schriftzeichen gebildet, wobei für manche Zeichen mehrere Punktkombinationen nebeneinander gestellt werden müssen.

D.2.7 Menschen mit Hörbehinderungen

Für Menschen mit Hörbehinderungen müssen akustische Informationen unverzerrt übertragen und durch induktive Höranlagen ergänzt werden. Eine visuelle Umsetzung der Informationen (ruhende oder laufende Leuchtschriftanzeige, Bildschirm, Schriftdolmetsch-Einsatz u. dgl.) ist hilfreich. Eine ausreichende Beleuchtung für das Absehen (Ablesen) von den Lippen ist vorzusehen.

D.2.8 Gehörlose Menschen

Für gehörlose Menschen müssen akustische Informationen visuell umgesetzt werden (ruhende oder laufende Leuchtschriftanzeige, Bildschirm u. dgl.). Eine simultane Übersetzung in Gebärdensprache ist hilfreich. Eine ausreichende Beleuchtung für die Erkennung der Gebärdensprache sowie für das Absehen (Ablesen) von den Lippen ist vorzusehen.

D.3 Darstellung der Planungsgrundsätze

Maße in cm

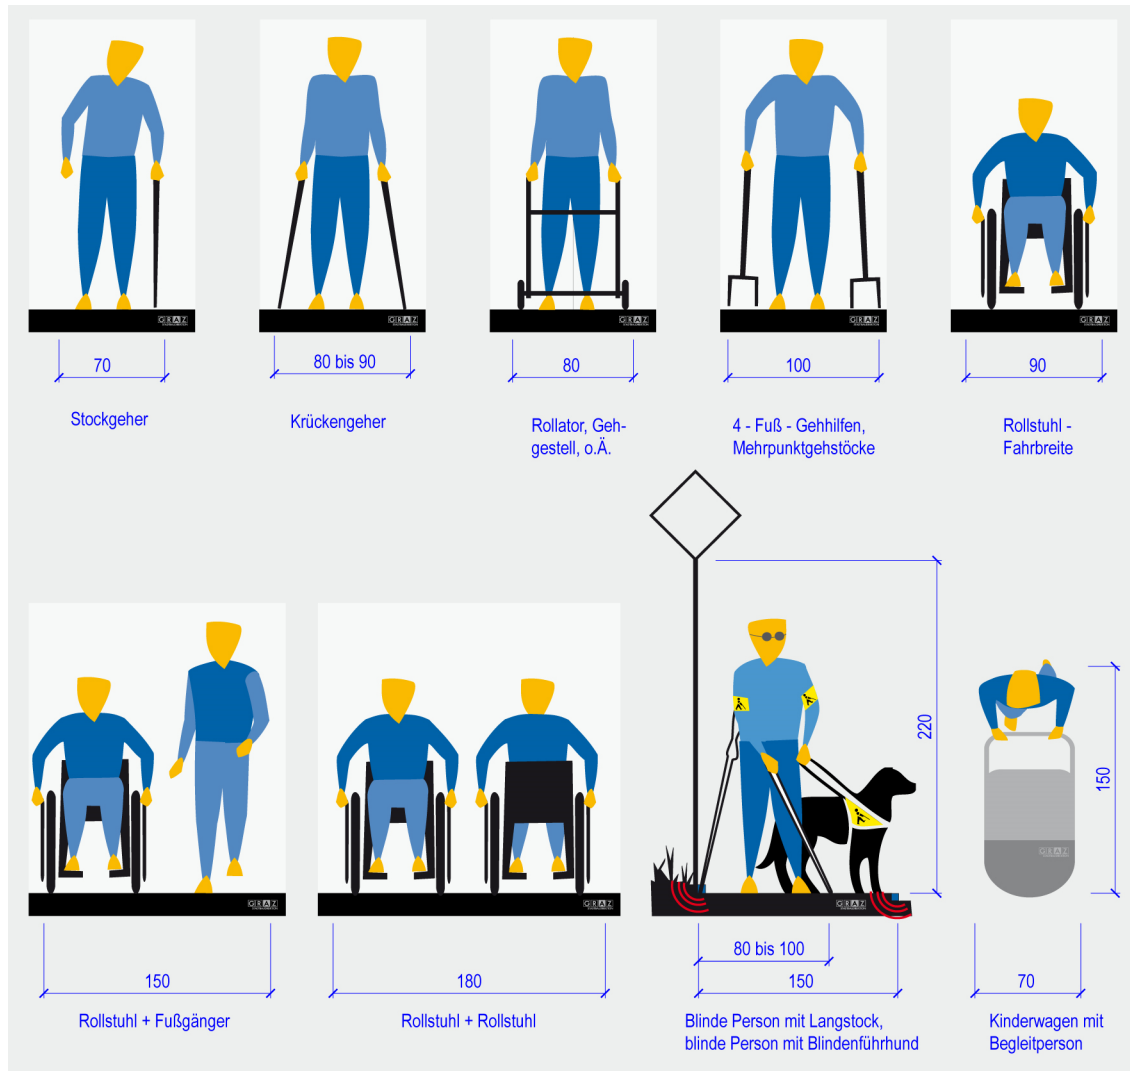


Bild D.1 — Platzbedarf von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen

Maße in cm

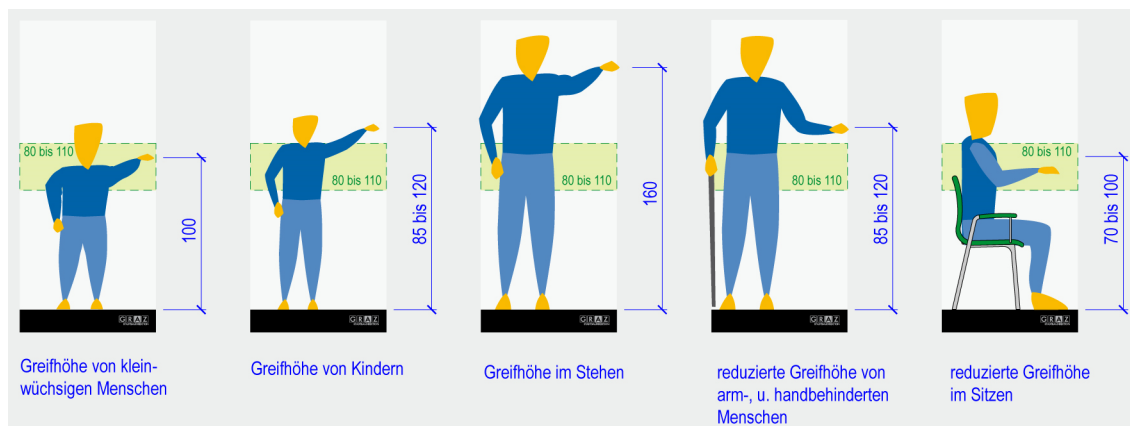
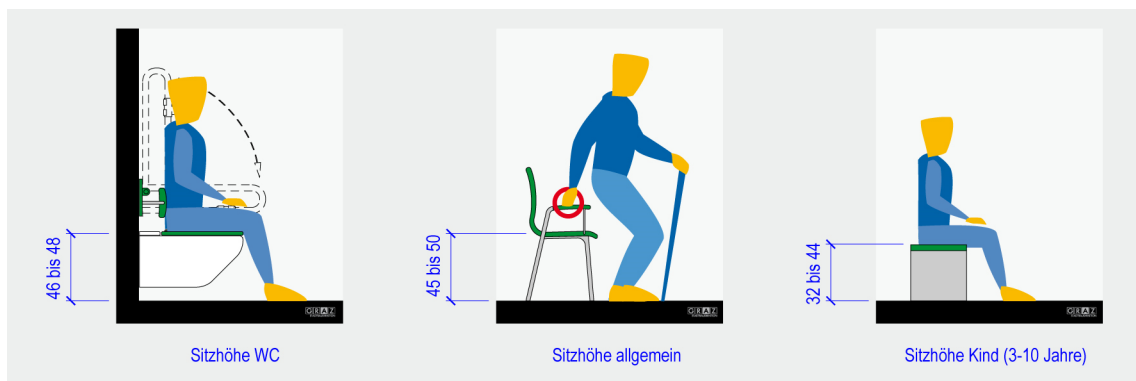
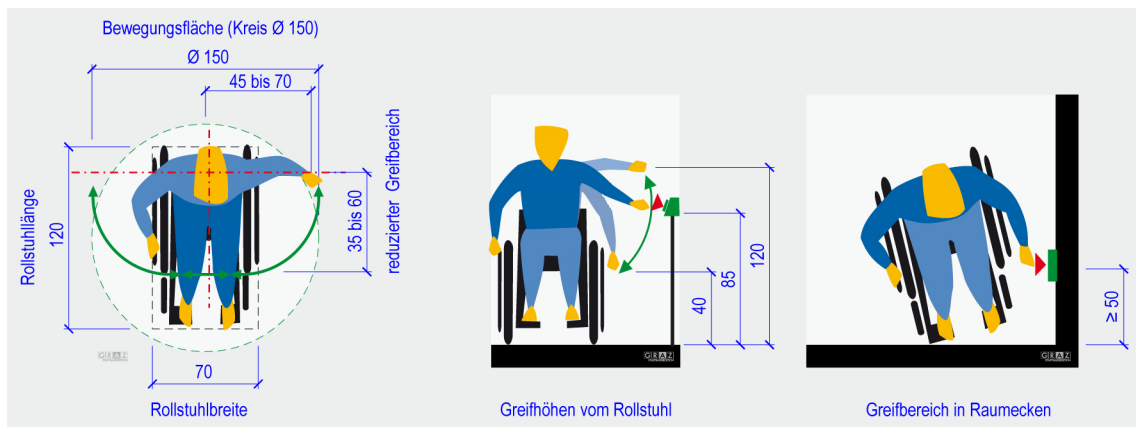


Bild D.2 — Greifhöhen

Maße in cm

**Bild D.3 — Sitzhöhen**

Maße in cm

**Bild D.4 — Rollstuhlmaße und Platzbedarf und Abstand von Bedienungselementen**

Literaturhinweise

- [1] ÖNORM B 1601, *Barrierefreie Gesundheitseinrichtungen, assistive Wohn- und Arbeitsstätten – Planungsgrundlagen*
- [2] ÖNORM B 1602, *Barrierefreie Bildungseinrichtungen – Planungsgrundlagen*
- [3] ÖNORM B 1603, *Barrierefreie Tourismus- und Freizeiteinrichtungen – Planungsgrundlagen*
- [4] ÖNORM B 2214, *Pflasterarbeiten – Werkvertragsnorm*
- [5] ÖNORM B 3691, *Planung und Ausführung von Dachabdichtungen*
- [6] ÖNORM B 5330-1, *Innentüren – Teil 1: Allgemeine Maße*
- [7] ÖNORM B 8115-3, *Schallschutz und Raumakustik im Hochbau – Teil 3: Raumakustik*
- [8] ÖNORM DIN 18202, *Toleranzen im Hochbau – Bauwerke*
- [9] ÖNORM EN 81-40, *Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Spezielle Aufzüge für den Personen- und Gütertransport – Teil 40: Treppenschrägaufzüge und Plattformaufzüge mit geneigter Fahrbahn für Personen mit Behinderung*
- [10] ÖNORM EN 81-41, *Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Spezielle Aufzüge für den Personen- und Gütertransport – Teil 41: Vertikale Plattformaufzüge bestimmt für Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit*
- [11] ÖNORM EN 81-72, *Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Besondere Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge – Teil 72: Feuerwehraufzüge*
- [12] ÖNORM EN 115-1, *Sicherheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen – Teil 1: Konstruktion und Einbau*
- [13] ÖNORM EN 115-2, *Sicherheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen – Teil 2: Regeln für die Erhöhung der Sicherheit bestehender Fahrtreppen und Fahrsteige*
- [14] ÖNORM EN 1154, *Schlösser und Baubeschläge – Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf – Anforderungen und Prüfverfahren*
- [15] ÖNORM EN 1865-1, *Krankentransportmittel im Krankenkraftwagen – Teil 1: Allgemeine Krankentragesysteme und Krankentransportmittel*
- [16] ÖNORM EN 12046-1, *Bedienungskräfte – Prüfverfahren – Teil 1: Fenster*
- [17] ÖNORM EN 12046-2, *Bedienungskräfte – Prüfverfahren – Teil 2: Türen*
- [18] ÖNORM EN 12217, *Türen – Bedienungskräfte – Anforderungen und Klassifizierung*
- [19] ÖNORM EN ISO 10535, *Lifter zum Transport von behinderten Menschen – Anforderungen und Prüfverfahren (ISO 10535:2006)*
- [20] ÖNORM V 2104, *Technische Hilfen für sehbehinderte, blinde und mobilitätsbehinderte Menschen – Bau-stellen- und Gefahrenbereichsabsicherungen*
- [21] ISO 4190-1, *Lift (Elevator) installation — Part 1: Class I, II, III and VI lifts*
- [22] ISO 7176-5, *Wheelchairs — Part 5: Determination of dimensions, mass and manoeuvring space*
- [23] ISO 21542, *Building construction — Accessibility and usability of the built environment*
- [24] DIN 18040-1, *Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude*
- [25] DIN 18040-2, *Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen*

- [26] DIN SPEC 1104, *Schlösser und Baubeschläge – Türbeschläge zur Nutzung durch Kinder, ältere und behinderte Personen in privaten und öffentlichen Gebäuden – Ein Leitfaden für Planer; Deutsche Fassung CEN/TR 15894:2009*
- [27] CEN/TR 15894, *Building hardware - Door fittings for use by children, elderly and disabled people in domestic and public buildings - A guide for specifiers*
- [28] BGBl. Nr. 1/1930, *Österreichisches Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)*, idgF
- [29] BGBl. I Nr. 82/2005, *Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG)*, idgF
- [30] BGBl. III Nr. 155/2008, *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*, idgF
- [31] OIB-Richtlinie 4, *Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit* (<https://www.oib.or.at>)
- [32] RVS 02.03.12, *Behindertengerechte Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) (Juni 2001)*
- [33] RVS 02.02.36, *Alltagsgerechter barrierefreier Straßenraum (September 2010)*
- [34] SIA 500, *Hindernisfreie Bauten*
- [35] Techn. Info-Blatt Nr. 1, *Barrierefreies Gestalten, Öffentliche WC-Anlagen; herausgegeben vom Netzwerk der österreichischen Beratungsstellen für barrierefreies Planen und Bauen, Bezug bei Österreichische ARGE Rehabilitation, Stubenring 2/1/4, 1010 Wien oder siehe <http://www.oear.or.at/>*
- [36] Techn. Info-Blatt Nr. 2, *Barrierefreies Gestalten, Aufzüge; herausgegeben vom Netzwerk der österreichischen Beratungsstellen für barrierefreies Planen und Bauen, Bezug bei Österreichische ARGE Rehabilitation, Stubenring 2/1/4, 1010 Wien oder siehe <http://www.oear.or.at/>*
- [37] Techn. Info-Blatt Nr. 3, *Barrierefreies Gestalten, Schrägaufzüge und Hebebühnen; herausgegeben vom Netzwerk der österreichischen Beratungsstellen für barrierefreies Planen und Bauen, Bezug bei Österreichische ARGE Rehabilitation, Stubenring 2/1/4, 1010 Wien oder siehe <http://www.oear.or.at/>*
- [38] Techn. Info-Blatt Nr. 4, *Barrierefreies Gestalten, Spielplatz für Alle; herausgegeben vom Netzwerk der österreichischen Beratungsstellen für barrierefreies Planen und Bauen, Bezug bei Österreichische ARGE Rehabilitation, Stubenring 2/1/4, 1010 Wien oder siehe <http://www.oear.or.at/>*
- [39] TRVB A 150, *Feuerwehraufzüge, Ergänzende Bestimmungen zur ÖNORM EN 81-72: 2003 – Feuerwehraufzüge, erhältlich bei Österr. Bundesfeuerwehrverband, 1050 Wien, Siebenbrunnengasse 21/3*
- [40] CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES.
- [41] Europäische Union: *Entschließung zu den Menschenrechten behinderter Menschen, Amtsblatt C 17 vom 22. Januar 1996*
- [42] ResAP(2001), *Resolution on the introduction of the principals of universal design into the curricula of all occupations working on the built environment, Council of Europe, Committee of Ministers, 2001 (742nd meeting of the ministers deputies)*
- [43] 2008/164/EG – L 64/2008, *Entscheidung der Kommission vom 21. Dezember 2007 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität bezüglich „eingeschränkt mobiler Personen“ im konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystem und im transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystem*

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR NORM-ANWENDER

Normen sind Regeln

Normen werden im Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt. Sie legen Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren, wie die Einhaltung dieser Anforderungen überprüft wird. Von Ihrem Wesen her sind Normen Empfehlungen. Ihre Anwendung ist somit freiwillig, aber naheliegend, denn Normen dokumentieren den aktuellen Stand der Technik: das, was in einem bestimmten Fachgebiet „Standard“ ist. Dafür bürgen das hohe Fachwissen und die Erfahrung der Expertinnen und Experten in den zuständigen Komitees auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sowie die Kompetenz von Austrian Standards Institute / Österreichisches Normungsinstitut und seiner Komitee-Manager.

Aktualität des Normenwerks

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee laufend auf Aktualität überprüft und bei Bedarf überarbeitet und dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Für den Anwender von Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die neuesten Ausgaben der Normen seines Fachgebiets zu haben, um sicherzustellen, dass seine Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen den Markterfordernissen entsprechen.

Wissen um Veränderungen

Änderungen in den Normenwerken informiert zu sein und um stets Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, bietet die **Austrian Standards plus GmbH** den Norm-Anwendern zahlreiche und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. Das reicht von klassischen Fachgebiets-Abonnements bis hin zu innovativen kundenspezifischen Online-Lösungen und Update-Services. Die Austrian Standards plus GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Austrian Standards Institute.

Internationale und ausländische Normen & Regelwerke

Über Austrian Standards plus Publishing können auch Internationale Normen (ISO) sowie Normen und Regelwerke aus allen Ländern der Welt bezogen werden – ein besonders wichtiger Service für die exportorientierte Wirtschaft. Ebenso sind Dokumente anderer österreichischer Regelsetzer bei Austrian Standards plus Publishing erhältlich.

Weiterbildung zu Normen

Austrian Standards bietet Ihnen verschiedene Weiterbildungsformate – von Workshops und Seminaren bis hin zu Lehrgängen. Experten, die zum Großteil selbst an der Entwicklung der Normen mitwirken, vermitteln Ihnen Informationen und Know-how aus erster Hand.

Normkonformität

Um die Einhaltung von Normen objektiv nachweisen zu können, bietet Ihnen Austrian Standards die Möglichkeit der Zertifizierung von Produkten, Dienstleistungen und Personen auf Normkonformität.

Kontakt

Customer Service

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-818

E-Mail: sales@austrian-standards.at

Austrian Standards

Heinestraße 38 | 1020 Vienna

Austria

www.austrian-standards.at

ISO 9001:2008 certified by SQS