



Barrierefreie Gesundheitseinrichtungen, assistive Wohn- und Arbeitsstätten

Planungsgrundlagen

Accessible healthcare facilities, assistive housing and workplaces – Design principles

Etablissements de santé sans obstacles, habitations et lieux de travail assistifs
— Principes de planification

VERWENDUNG AUSSCHLIESSLICH
FÜR UNTERRICHTSZWECKE

Medieninhaber und Hersteller

Austrian Standards Institute/
Österreichisches Normungsinstitut
Heinestraße 38, 1020 Wien

Copyright © Austrian Standards Institute 2013

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!
E-Mail: publishing@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at/nutzungsrechte

Verkauf von in- und ausländischen Normen und Regelwerken durch
Austrian Standards plus GmbH
Heinestraße 38, 1020 Wien
E-Mail: sales@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at
Webshop: www.austrian-standards.at/webshop
Tel.: +43 1 213 00-300
Fax: +43 1 213 00-818

ICS 91.010.30

Ersatz für ÖNORM B 1601:2003-12

zuständig Komitee 011
Hochbau Allgemeines

Inhalt

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	4
3 Außenanlagen – Erschließung von Gebäuden	4
3.1 Allgemeines	4
3.2 Gehsteige und Gehwege	4
3.3 Rampen	5
4 Barrierefreie Stellplätze für Personenkraftwagen (PKW)	5
4.1 Anzahl	5
4.2 Ausführung	5
4.3 Überdachte Gebäudevorfahrt bzw. Ausstiegsstellen	6
5 Gebäude	6
5.1 Eingänge und Türen	6
5.2 Horizontale Verbindungswege (Gänge, Flure) und Vorräume	6
5.3 Vertikale Verbindungswege (Treppen, Rampen, Aufzüge)	7
5.4 Sanitärräume	8
5.5 Flucht- und Rettungswege	9
5.6 Aufenthaltsräume, Küchen sowie vergleichbare Einrichtungen	9
6 Einrichtung und Ausstattung	11
6.1 Bedienungselemente	11
6.2 Orientierungssysteme	11
6.3 Alarm- und Informationssysteme	12
6.4 Fernsprechstellen	12
6.5 Sanitärraumausstattung	12
6.6 Therapie- und Schwimmbecken	13
6.7 Heizung	14
6.8 Möblierung	15
Anhang A (normativ)	16
Anhang B (normativ) Erleichterungen bei Umbauten von bestehenden Baulichkeiten	18
Anhang C (normativ) Anforderungen nach Kategorien der Einrichtung	19
Literaturhinweise	21

Vorwort

Die vorliegende ÖNORM ersetzt die Ausgabe ÖNORM B 1601:2003, die technisch überarbeitet wurde. Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend angeführt, wobei diese Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Im Zuge der Überarbeitung der ÖNORMEN B 1600, B 1602, B 1603 ergaben sich notwendige Adaptierungen aus Erfahrungen in der Praxis auch für vorliegende ÖNORM. Die wesentlichen Änderungen beziehen sich auf die Themenbereiche

- Zuordnung der Anforderungen nach Kategorien von Einrichtungen,
- Flucht- und Rettungswege,
- Orientierungssysteme und
- Therapie- und Schwimmbecken.

Die vorliegende ÖNORM legt Standards für die Gestaltung von barrierefreien Gesundheitseinrichtungen, assistiven Wohn- und Arbeitsstätten fest und gibt Planungshinweise für die Umsetzung. Es liegt im Verantwortungsbereich des Anwenders (zB Bauherr, Auftraggeber) bzw. des Gesetzgebers festzulegen, wann und in welchem Umfang diese Norm anzuwenden ist.

Das Ziel dieser ÖNORM ist die Schaffung von baulichen Grundvoraussetzungen für ein weitgehend selbstbestimmtes und von Fremdhilfe unabhängiges Leben von Menschen mit Behinderungen oder alten Menschen, um die Notwendigkeit von Assistenzleistungen zu minimieren.

Geschlechtsbezogene Aussagen in dieser ÖNORM sind auf Grund der Gleichstellung für beiderlei Geschlecht aufzufassen bzw. auszulegen.

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende ÖNORM ist gemeinsam mit der ÖNORM B 1600 anzuwenden und beschreibt Maßnahmen, die über die Anforderungen der ÖNORM B 1600 hinausgehen. Dies gilt vor allem für Gebäude und Einrichtungen mit speziellen Nutzungen und einem erhöhten Anteil von Menschen mit Behinderungen oder alten Menschen.

Diese werden auf Grund der Verweildauer und der organisatorischen Personalstruktur in folgende 4 Kategorien von Einrichtungen unterteilt:

- A.) Ordinationen und Gesundheitspraxen: wie Arztpraxen, Gruppenpraxen, Therapieeinrichtungen u. Ä.,
- B.) Assistives Wohnen und Arbeiten: wie Wohngemeinschaften, Betreutes Wohnen, integrative Betriebe, Arbeitsstätten u. Ä.,
- C.) Spezielle Wohneinrichtungen: wie Seniorenwohnhäuser, Tagesheimstätten, Alten- und Pflegeheime u. Ä.,
- D.) Gesundheitseinrichtungen: wie Spitäler, Ambulatorien und Rehabilitationseinrichtungen.

Bei der Planung der baulichen Gestaltung, der Einrichtung, der Ausstattung als auch der Hilfsmittel sind die individuellen Anforderungen der betroffenen Personengruppen und späteren Nutzer zu berücksichtigen.

Die in dieser ÖNORM angegebenen Maße in cm gelten als Fertigmaße.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden

ÖNORM B 1600, *Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen*

ÖNORM EN 81-70, *Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Besondere Anwendungen für Personen- und Lastenaufzüge – Teil 70: Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen einschließlich Personen mit Behinderungen (konsolidierte Fassung)*

ÖNORM V 2105, *Technische Hilfen für sehbehinderte und blinde Menschen – Tastbare Beschriftungen und Informationssysteme*

3 Außenanlagen – Erschließung von Gebäuden

3.1 Allgemeines

Für Einrichtungen der Kategorien A.) und B.) gelten die Mindestanforderungen der ÖNORM B 1600.

Die in 3.2 und 3.3 angeführten Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien C.) und D.).

3.2 Gehsteige und Gehwege

3.2.1 Breite

Gehsteige und Gehwege müssen eine nutzbare Breite von mindestens 180 cm aufweisen.

3.2.2 Längsgefälle

Die Hauptwege sind nach Möglichkeit horizontal ohne Längsneigungen zu erschließen. Notwendige Längsgefälle bei Gehsteigen und Gehwegen sollten 4 % nicht übersteigen und dürfen nicht mehr als 6 % betragen.

Gehwege mit einem Längsgefälle von mehr als 4 % sind zumindest einseitig mit einem Handlauf auszustatten.

Ist ein Längsgefälle vorhanden, darf kein Quergefälle ausgeführt werden.

Diese sind mit einer ausreichend rutschhemmenden Oberfläche gemäß ÖNORM B 1600:2013, Abschnitt 7.2 und mit Zwischenpodesten analog zu Rampen gemäß ÖNORM B 1600:2013, Abschnitt 3.3.2 auszustatten.

3.2.3 Stufen

Stufen in Wegen, ohne Umgehungsmöglichkeit durch Rampen, sind unzulässig.

3.2.4 Sitzmöglichkeiten

An Gehwegen müssen in Abständen von maximal 100 m Sitzmöglichkeiten außerhalb des Gehbereiches (zB in Form von Buchten) angeordnet werden. Rückenlehnen und Armstützen sind erforderlich. Dabei ist Platz für die Aufstellung von Rollstühlen, Rollatoren, Kinderwägen u. dgl. einzuplanen.

Die Sitzhöhe hat zwischen 45 cm bis 50 cm zu betragen.

3.3 Rampen

3.3.1 Breite

Rampen müssen geradläufig sein und eine lichte Durchgangsbreite zwischen den Handläufen von mindestens 180 cm aufweisen.

3.3.2 Zusätzliche Treppen bei Rampen

Rampen sind durch nahe liegende Treppen zu ergänzen, welche vor dem Betreten der Rampen erkennbar sein müssen.

4 Barrierefreie Stellplätze für Personenkraftwagen (PKW)

4.1 Anzahl

Bei Einrichtungen der Kategorien B.), C.) und D.) ist gegebenenfalls auf den erhöhten Bedarf von Stellplätzen Rücksicht zu nehmen.

4.2 Ausführung

Folgende Anforderungen gelten für die Einrichtungen der Kategorien C.) und D.):

Stellplätze sind möglichst horizontal in der Nähe des Haupteinganges anzulegen. Das Längsgefälle von Stellplätzen darf höchstens 3 % und das Quergefälle höchstens 1 % betragen.

Bei überdachten Stellplätzen im Außenbereich ist eine lichte Höhe des Bewegungsraumes sowohl für die Stellplätze als auch für die Zufahrt zu diesen von mindestens 300 cm einzuhalten. Es wird empfohlen, die Stellplätze sowie den Zugang von diesen zum Gebäude überdeckt auszubilden.

In der Nähe des barrierefreien Gebäudeeingangs muss eine 350 cm x 950 cm große Haltefläche angeordnet werden. Seitlich und hinter dieser Haltefläche ist eine zusätzliche Bewegungsfläche (für ausklappbare Rampen oder fahrzeuggebundene Einstiegshilfen) von 150 cm freizuhalten (gemäß Bild 1).

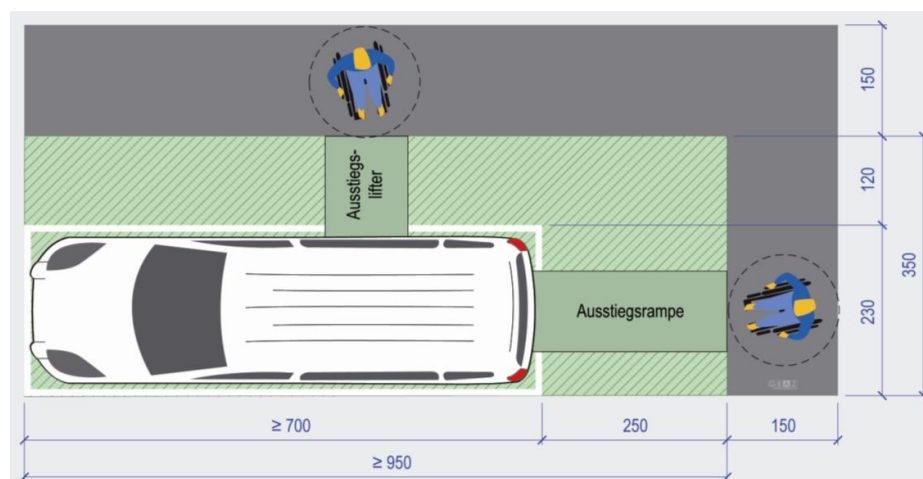


Bild 1 — Haltefläche (Maße in cm)

4.3 Überdachte Gebäudevorfahrt bzw. Ausstiegsstellen

Folgende Anforderungen gelten für die Einrichtungen der Kategorien C.) und D.):

Einrichtungen, die häufig für Krankentransporte oder Fahrtendienste für Menschen mit Behinderungen (zB Krankenanstalten, Pflege- und Wohnheime) benutzt werden, sind in der Nähe des barrierefreien Gebäudeeinganges mit einer überdachten Haltefläche und einem überdachten Zugang für das Aus- und Einsteigen auszubilden.

Seitlich und hinter dieser Haltefläche sollte eine zusätzliche Bewegungsfläche (für ausklappbare Rampen oder fahrzeuggebundene Einstiegshilfen) von 150 cm freigehalten werden.

5 Gebäude

5.1 Eingänge und Türen

5.1.1 Nutzbare Durchgangslichte

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien B.), C.) und D.):

Der Gehflügel von nicht motorisch unterstützten Drehtüren darf die nutzbare Durchgangslichte von 95 cm nicht überschreiten.

Zum Bettentransport (zB Pflegebett) ist eine nutzbare Durchgangslichte von Türen von mindestens 120 cm erforderlich. Diese Türen sind zweiflügelig mit Geh- und Stehflügel auszuführen.

5.1.2 Horizontaler Türzuziehgriff

Folgende Anforderungen gelten für alle Einrichtungen der Kategorien A.), B.), C.) und D.):

Türen mit einer nutzbaren Durchgangslichte von mehr als 85 cm müssen an der Schließseite einen horizontalen Handgriff in der Mitte des Türblattes aufweisen (Höhe 75 cm bis 100 cm). Befinden sich seitlich der Tür Handläufe, sind diese mit horizontalen Handgriffen in gleicher Höhe anzubringen.

5.2 Horizontale Verbindungswege (Gänge, Flure) und Vorräume

Folgende Anforderungen gelten für die Einrichtungen der Kategorien C.) und D.):

Horizontale Verbindungswege müssen, sofern keine Ausweichmöglichkeiten in Sichtweite (in höchstens 10 m Abstand) vorgesehen werden, eine lichte Breite von mindestens 180 cm aufweisen. Sind Ausweichmöglichkeiten vorgesehen (mindestens 180 cm x 180 cm) darf die lichte Breite des horizontalen Verbindungsweges auf 150 cm verringert werden.

Handläufe müssen beidseitig in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm angeordnet werden.

Handläufe im Verlauf von horizontalen Verbindungswegen sind im Sinne der ÖNORM B 1600:2013, Abschnitt 5.3.1.3 auszuführen.

Für den Bettentransport sind bei Richtungsänderungen Rangierflächen mit 250 cm Durchmesser sicherzustellen.

5.3 Vertikale Verbindungswege (Treppen, Rampen, Aufzüge)

5.3.1 Treppen

5.3.1.1 Handläufe

Folgende Anforderungen gelten für alle Einrichtungen der Kategorien A.), B.), C.) und D.):

Handläufe müssen sich kontrastreich entsprechend der Kontraststufe II ($K \geq 30$; gemäß ÖNORM B 1600:2013, Tabelle 1) vom Hintergrund abheben.

Bei Einrichtungen der Kategorien C.) und D.) sind Treppen mit taktilen Informationen an Handläufen zu kennzeichnen. Es wird empfohlen, die Enden der Handläufe beim An- und Austritt von Treppen an die Handläufe horizontaler Verbindungswege anzubinden.

5.3.1.2 Absturzsicherung bei abwärtsführenden Treppen bei Einrichtungen der Kategorie C.)

Um die Absturzgefahr zu vermeiden, sind Treppenanlagen am sinnvollsten in abgeschlossenen Treppenhäusern anzuordnen. Außerhalb von abgeschlossenen Treppenhäusern ist bei abwärtsführenden Treppen eine Absturzsicherung (zB in Form von Push-Gates) vorzusehen.

5.3.1.3 Markierungen bei abwärtsführenden Treppen bei Einrichtungen der Kategorie D.)

Vor abwärtsführenden Treppen muss in einem Abstand von 40 cm bis 70 cm vor der ersten Stufe ein taktiler Aufmerksamkeitsfeld über die ganze Treppenbreite in einer Tiefe von mindestens 40 cm ausgeführt werden. Ausgenommen davon sind räumlich abgeschlossene Treppenhäuser.

5.3.1.4 Stufen

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien C.) und D.):

Die Stufenhöhe darf 16 cm nicht überschreiten und die Stufentiefe darf 30 cm nicht unterschreiten.

5.3.1.5 Podeste

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien C.) und D.):

Nach maximal 12 Stufen ist ein Podest anzuordnen.

5.3.2 Rampen

Rampen in Gebäuden sind gemäß 3.3 auszuführen.

5.3.3 Bewegungsfläche vor den Schachttüren von Aufzügen

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien C.) und D.):

Der freie Bereich vor den Schachttüren muss eine Tiefe von mindestens 180 cm aufweisen und ist für einen Bettentransport dementsprechend zu vergrößern (gemäß 5.2).

5.4 Sanitärräume

5.4.1 WC-Raum

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien C.) und D.):

Es ist zumindest ein WC-Raum mit universell anfahrbarem WC-Sitz im Geschoß des Haupteinganges anzuordnen.

Je Organisationseinheit (zB Pflegestation, Krankenstation) ist zumindest ein barrierefreier WC-Raum auszuführen.

Bei der Planung der baulichen Gestaltung sind der Assistenz- und Unterstützungsbedarf sowie die individuellen Anforderungen zu berücksichtigen.

In Wohngemeinschaften, Alten- und Pflegeheimen sollte auf beiden Seiten der WC-Schale Platz für die Assistenzperson berücksichtigt werden.

In Wohnbereichen sollte der WC-Sitz höhenverstellbar vorgesehen werden.

5.4.2 Badezimmer

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorie B.):

Das Badezimmer muss mit einem Waschtisch ausgestattet sein.

Für die Raumgröße sollte sowohl der Platzbedarf für die Nutzung mit Dusche als auch mit Badewanne vorgesehen werden (siehe Beispiel in [Bild 2](#)). Werden innerhalb einer Nutzungseinheit mehrere Badezimmer barrierefrei ausgestattet, sollten sowohl ein Badezimmer mit barrierefreier Dusche wie auch eines mit barrierefreier Badewanne angeordnet werden. Bezüglich der Möglichkeit des erhöhten Standards im Badezimmer wird auf die ÖNORM B 1600:2013, Anhang A verwiesen.

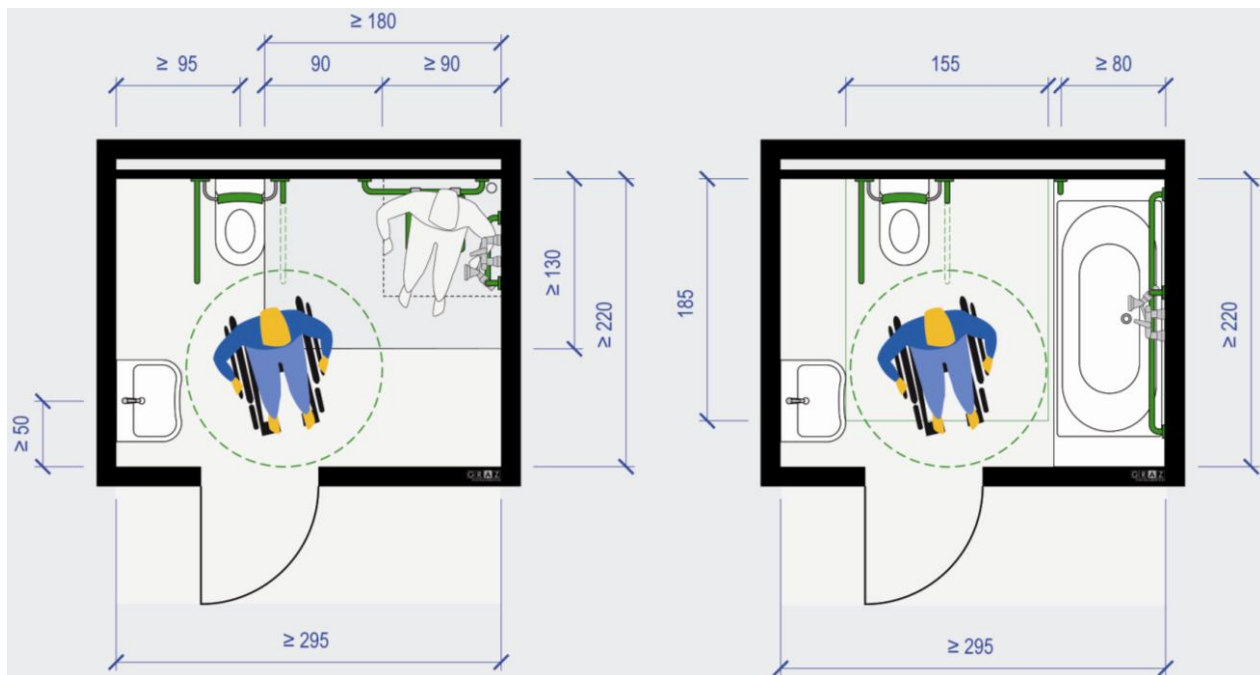


Bild 2 — Beispiel für Sanitärräume (Maße in cm)

5.4.3 Pflegebad

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien C.) und D.):

Ein Pflegebad muss mit einem Waschtisch und einem barrierefreien WC-Sitz ausgestattet sein. Für die Größe des Pflegebades ist zu berücksichtigen, dass eine freistehende, von mindestens 3 Seiten zugängliche Pflegewanne aufgestellt wird. Der Platzbedarf der Wanne hat mindestens 100 cm x 250 cm zu betragen. An den freien Seiten ist für Assistenzpersonen ein Platzbedarf von mindestens 90 cm erforderlich, an der vom Rollstuhl anzufahrenden Seite ist eine Bewegungsfläche von 150 cm Durchmesser vorzusehen.

Ergänzend ist das Pflegebad mit einem bodenebenen Duschplatz auszustatten.

Das Pflegebad ist mit einer Hebebadewanne und Einstiegshilfe (zB Patientenlifter) auszustatten. Der Notruf muss von Wanne und WC aus sitzend erreichbar sein. Die Tür zum Pflegebad ist mit einer Notentriegelung auszuführen.

ANMERKUNG Für die Erleichterung der Pflege kann der Duschplatz zusätzlich mit einer höhenverstellbaren Dusch- und Pflegeliege ausgestattet werden.

5.4.4 Abstellflächen für mobile Transporteinheiten

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien C.) und D.):

In diesen Einrichtungen sind für mobile Transporteinheiten (zB Wäsche-, Schmutzwäsche-, Medikamenten-, Verbandswagen) Abstellplätze einzuplanen, die die Bewegungsflächen nicht einschränken dürfen.

5.5 Flucht- und Rettungswege

Zum Nachweis von gesicherten Flucht- und Rettungswegen für Einrichtungen der Kategorien C.) und D.) sollten Räumungs- und Simulationsmodelle für die Flucht- und Rettungsmaßnahmen herangezogen werden. Möglichkeiten von gesicherten Flucht- und Rettungswegen sind zB:

- Aufzüge, baulich und technisch ausgeführt wie Feuerwehraufzüge,
- Aufzugsanlagen und Aufstiegshilfen mit unabhängiger Stromquelle (Notstromversorgung oder Anschlussmöglichkeit für mobile Notstromversorgung),
- Dislozierung der Personen in andere Brandabschnitte, welche über einen eigenen Verbindungsweg ins Freie verfügen,
- sichere Verweilbereiche, welche über einen eigenen Verbindungsweg bis auf Geländeniveau verfügen (Anordnungsbeispiele siehe [Anhang A](#)).

5.6 Aufenthaltsräume, Küchen sowie vergleichbare Einrichtungen

5.6.1 Allgemeines

Folgende Anforderung gelten für Einrichtungen der Kategorien B.), C.) und D.):

Bei der Planung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen ist eine Bewegungsfläche von 150 cm Durchmesser sicherzustellen sowie eine Unterfahrbarkeit im Sockelbereich von mindestens 30 cm Höhe und 20 cm Tiefe zu berücksichtigen. Diese Unterfahrbarkeit darf jedoch nicht in die Berechnung der Bewegungsfläche einbezogen werden.

In jeder Wohneinheit ist je Bewohner eine Abstellfläche für einen Rollstuhl in einem Ausmaß von jeweils mindestens 70 cm x 120 cm einzuplanen. Diese Abstellfläche(n) darf (dürfen) nicht als Nische ausgebildet werden.

5.6.2 Schlaf- und Wohnräume

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien B.), C.) und D.):

Für die Größe dieser Bereiche sind die Planungsgrundsätze gemäß ÖNORM B 1600:2013, Anhang C heranzuziehen. Sicherzustellen ist folgendes Platzangebot für:

- selbständiges Umsetzen vom Rollstuhl auf Bett oder Ruhesessel,
- notwendige Hilfsmittel (zB Hebe- und Transporteinrichtungen),
- unterstützende Tätigkeiten von Pflege- und Assistenzpersonen,
- Aufstellung von Pflegebetten (Mindestmaß 110 cm x 220 cm).

Notwendige Bewegungsflächen in Schlafräumen können Bild 3 entnommen werden.

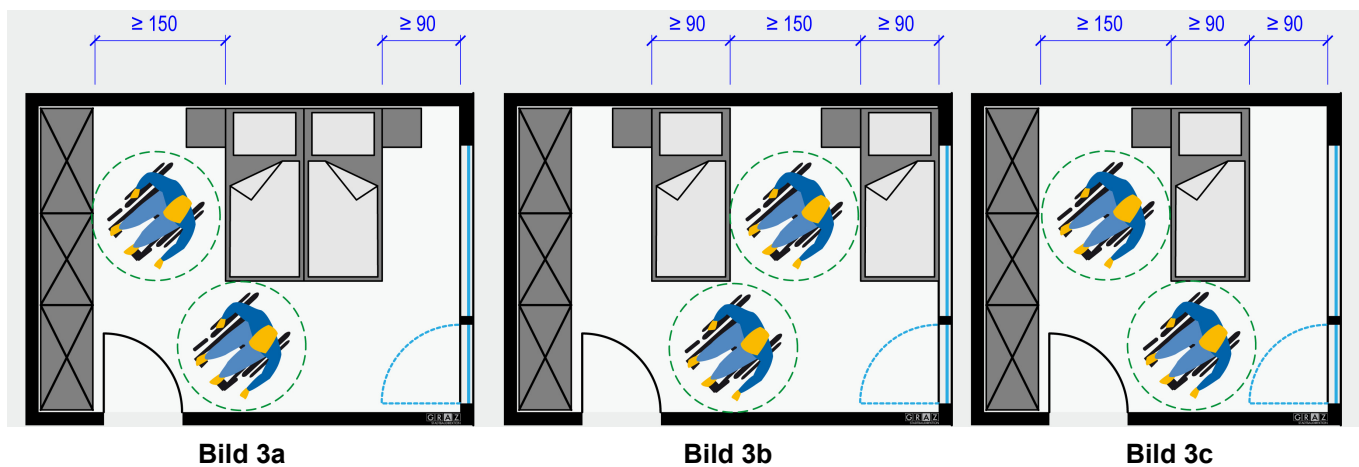


Bild 3 — Schlafräume (Maße in cm)

Mindestens von einem Aufenthaltsraum und/oder Schlafräum muss der Ausblick ins Freie ermöglicht werden, zB durch Fenster mit einer Parapethöhe von höchstens 60 cm oder durch Fenstertüren.

Der Weg vom Bett zum WC sollte möglichst kurz sein, um das Sturzrisiko zu verringern.

5.6.3 Abstellbereich

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien B.) und C.):

Pro Wohneinheit oder Nutzungseinheit ist mindestens ein Abstellbereich (zB Abstellraum) mit einer Bewegungsfläche vorzusehen. Der Abstellraum oder -bereich muss eine Fläche von mindestens 4 m² aufweisen. Die Tür darf nicht nach innen aufschlagen.

5.6.4 Rollstuhl-Abstellplatz

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien B.) und C.):

Rollstuhl-Abstellplätze sind entsprechend der Nutzung und je nach Anzahl der Personen in ausreichender Anzahl für mechanische, elektrische und spezielle Rollstühle vorzusehen. Im Zugangsbereich muss ein eigener Rollstuhl-Abstellplatz oder -raum für Elektrorollstühle, Reserverollstühle u. dgl. mit Belüftung vorgesehen werden. Ein entsprechender Anschluss für das Ladegerät bzw. zum Aufladen der E-Rollstühle ist auszuführen.

5.6.5 Abstellplatz für Hilfsmittel

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorie D.):

Abstellplätze sind für Hilfsmittel entsprechend dem Bedarf der Organisationseinheit (zB Pflegestation, Krankenstation, Rehababteilung) auszuführen. Je nach Anzahl der Personen muss ausreichend Platz für mechanische und elektrische Rollstühle, Duschrollstühle, Rollatoren, Gehhilfen, Elektroscooter, Reserverollstühle, Personenlifter u. dgl. vorgesehen werden. Entsprechende Anschlüsse zum Aufladen sind sicherzustellen.

6 Einrichtung und Ausstattung

6.1 Bedienungselemente

Folgende Anforderungen gelten für alle Einrichtungen der Kategorien C.) und D.):

Bedienungselemente wie Schalter, Tastertableaus, Gegensprechanlagen, Steuer- und Regelungselemente, Hausbriefkästen, Postkästen u. dgl. sind in einer Höhe von 80 cm bis 100 cm über Fußboden-Oberkante (FBOK) in Wohnbereichen bedienbar auszuführen.

6.2 Orientierungssysteme

Hinsichtlich der allgemeinen Ausführung des taktilen Orientierungssystems wird auf ÖNORM B 1600:2013, Abschnitt 8.2.4 verwiesen.

6.2.1 Anforderungen an Einrichtungen der Kategorie A.)

Der Weg von öffentlichem Gut bzw. Gebäudezugang bis zur Eingangstür der Einrichtung muss taktil erkennbar sein. Dies hat durch ein geschlossenes taktilen Leitsystem zu erfolgen. Taktile Türbeschriftungen sind an der Hauseingangstür und Eingangstür zur Einrichtung und an den WC-Anlagen anzubringen.

6.2.2 Anforderungen an Einrichtungen der Kategorie B.)

Ein taktilen Leitsystem muss bei Einrichtungen, die speziell für Menschen mit Sehbehinderungen und blinden Menschen errichtet werden, ausgeführt sein. In allen anderen Fällen muss es im Bedarfsfall nachrüstbar sein.

6.2.3 Anforderungen an Einrichtungen der Kategorie C.)

Die Zugänge im Freien von öffentlichem Gut und ins Gebäude bis zur Informations- und Servicestelle (zB Rezeption) sowie die Anbindung an die vertikalen Verbindungswege (zB Aufzug, Treppe) sind mit taktilen und kontrastierenden Leitsystemen beginnend mit einer Auffanglinie auf öffentlichem Gut auszustatten. Bei mehreren Wohngruppen ist lediglich die Hauptinformationsstelle (Stützpunkt) der Einrichtung an das taktilen Leitsystem anzubinden.

Türen von Aufenthaltsräumen und allgemeinen Nutzungsbereichen oder deren Zugänge sind taktil und kontrastierend zu beschriften.

6.2.4 Anforderungen an Einrichtungen der Kategorie D.)

Die Zugänge im Freien vom öffentlichen Gut und ins Gebäude bis zur Informations- und Servicestelle (zB Rezeption) sowie die Anbindung an die vertikalen Verbindungswege (zB Aufzug, Treppe) sind mit taktilen und kontrastierenden Leitsystemen beginnend mit einer Auffanglinie auf öffentlichem Gut auszustatten.

Für die Orientierung sind an wesentlichen Entscheidungspunkten – zB Abzweigungen und Türen zu allgemein zugänglichen Bereichen, Abteilungen, Stationen, Sanitärräumen und bei Stockwerksangaben – Informationen im 2-Sinne-Prinzip auszuführen.

6.3 Alarm- und Informationssysteme

Folgende Anforderungen gelten für alle Einrichtungen der Kategorien A.), B.), C.) und D.):

Sprachdurchsagen sind durch einen einleitenden Ton (Gong) anzukündigen. Die Sprachverständlichkeit von Durchsagen und Informationen muss an mindestens 80 % der beschallten Fläche – bei durchschnittlichem Umgebungslärmpegel gemessen nach STI (Speech Transmission Index) – größer als 0,65 sein.

Für die Alarmierung von Personen mit Hörbehinderungen müssen im Schlafbereich optische Signale oder die Möglichkeit zum Anschluss von Vibrationskissen vorgesehen werden.

6.4 Fernsprechstellen

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien C.) und D.):

Bei einer Fernsprechstelle ist eine Sitzmöglichkeit (zumindest in Form eines Klappsitzes) zu montieren.

6.5 Sanitärraumausstattung

6.5.1 WC-Sitz

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien C.) und D.):

Die Spülerbetätigung muss direkt am Klappgriff oder bei einseitig anfahrbarer WC-Schale an der Wand im Bereich des Winkelgriffes angeordnet werden.

Bei Verwendung von berührungslos gesteuerten Spülautomatiken ist darauf zu achten, dass die Spülung erst zeitverzögert auslöst, wenn der Bereich der WC-Schale vollständig verlassen wurde. In diesem Fall ist eine zusätzliche manuelle Auslösefunktion sicherzustellen.

In unmittelbarer Nähe zum WC-Sitz sollte eine Handbrause mit Bodenablauf für Pflege- und Reinigungszwecke eingebaut sein.

6.5.2 Badewanne

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien B.), C.) und D.):

Badewannen sind mindestens 15 cm über FBOK mit einem bodenbezogenen Lifter unterfahrbar auszuführen.

6.5.3 Besondere Ausführungsmerkmale

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien A.), B.), C.) und D.):

6.5.3.1 Halte- und Stützgriffe

Je nach Erfordernis sind zusätzlich zu den Anforderungen der ÖNORM B 1600 zur Erhöhung der Sicherheit Halte- und Stützgriffe anzubringen.

Bei einseitig anfahrbaren WC-Sitzen sollte für Menschen mit Behinderungen, die nicht stehen können, ein zusätzlicher Klappgriff quer zum WC-Sitz mit einer Länge von 85 cm angebracht werden. Der Achsabstand gemessen von Vorderkante WC-Sitz bis zu diesem Klappgriff sollte 30 cm bis 40 cm betragen, die Oberkante sollte 60 cm bis 70 cm über dem fertigen Fußboden liegen.

ANMERKUNG 1 Bei Waschtischen können anstelle der Handtuchbügel kombiniert nutzbare Stützgriffe beidseitig montiert werden.

6.5.3.2 Bedienbarkeit der Armaturen

Es sind Einhand-Mischbatterien oder berührungslose Mischbatterien zu verwenden. Die Armatur muss so ausgeführt sein, dass sie auch von Personen mit beeinträchtigtem Finger- oder Faustschluss benutzbar ist.

6.6 Therapie- und Schwimmbecken

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien C.) und D.):

6.6.1 Beckenrand

An den allgemein zugänglichen Beckenrändern ist eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 180 cm sicherzustellen.

Der Beckenrand muss gemäß ÖNORM B 1600:2013, Tabelle 1, Kontraststufe I ($K \geq 50$) in einer Breite von mindestens 15 cm horizontal markiert sein. Die Kontraste können durch entsprechende Farbgestaltung zwischen Verfliesung und Beckenrost (zB durch farbige Gestaltung des Beckenrostes) erreicht werden.

Ist die Wasseroberfläche niveaugleich mit dem Fußboden, ist in einem Abstand von 30 cm bis 40 cm vor dem Beckenrand ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld über die gesamte Länge in einer Tiefe von mindestens 40 cm auszuführen.

Weiters sollte im Becken der Bereich der Wasserlinie mindestens 10 cm breit mit einem Farbkontrast gemäß ÖNORM B 1600:2013, Tabelle 1, Kontraststufe II ($K \geq 30$) gekennzeichnet sein.

6.6.2 Beckeneinstiege

Bei Therapie- und Schwimmbecken sind Treppen und mechanische oder elektrohydraulische Einstiegshilfen sowie eine weitere bauliche Vorkehrung (zB Rampe oder Sitzstufe) vorzusehen.

6.6.2.1 Bauliche Vorkehrungen

6.6.2.1.1 Treppen

Bei Treppen in das Becken darf die Stufenhöhe 16 cm nicht überschreiten. Die Stufentiefe muss mindestens 30 cm betragen. Jede Stufe ist in der Treppenbreite an der Vorderkante der Trittstufe mindestens 5 cm breit kontrastierend zu markieren. Die Markierung hat der ÖNORM B 1600:2013, Tabelle 1, Kontraststufe I ($K \geq 50$) zu entsprechen.

Handläufe sind gemäß ÖNORM B 1600:2013, Abschnitt 5.3.1.3 auszuführen.


Bei Treppen zum Ein- und Aussteigen von Einzelpersonen darf die lichte Durchgangsbreite zwischen den Handläufen auf bis zu 60 cm verringert werden.

ANMERKUNG Für Menschen mit Gehbehinderungen bietet eine lichte Durchgangsbreite zwischen den Handläufen von 60 cm bis 70 cm eine nutzungssichere Einstiegsvariante.

6.6.2.1.2 Einstieg über den Beckenrand

Die Wassertiefe im Einstiegsbereich des Beckens muss zwischen 85 cm und 130 cm liegen. Die Beckenoberkante im Einstiegsbereich hat gegenüber dem anliegenden Fußboden eine Höhe von 45 cm bis 50 cm aufzuweisen. Der Beckenrand im Bereich des Einstieges muss mindestens 40 cm breit sein. Der Wasserspiegel darf maximal 15 cm unter der Oberkante des Beckenrandes liegen. Auf dem Beckenrand im Einstiegsbereich ist eine Sitzauflage mit Haltegriff anzubringen (gemäß Bild 4).

Sitzstufen müssen eine lichte Breite von 60 cm und eine Tiefe von mindestens 30 cm aufweisen. Der Austritt der Sitzstufen ist maximal 50 cm über dem Fußbodenniveau auszuführen. Der Antritt ist unter dem Wasserspiegel zu situieren. Die Sitzstufe ist mit einem beidseitigen Handlauf in einer Höhe von 20 cm zu versehen. Dieser darf das Überwechseln vom Rollstuhl auf die Sitzstufe nicht beeinträchtigen.

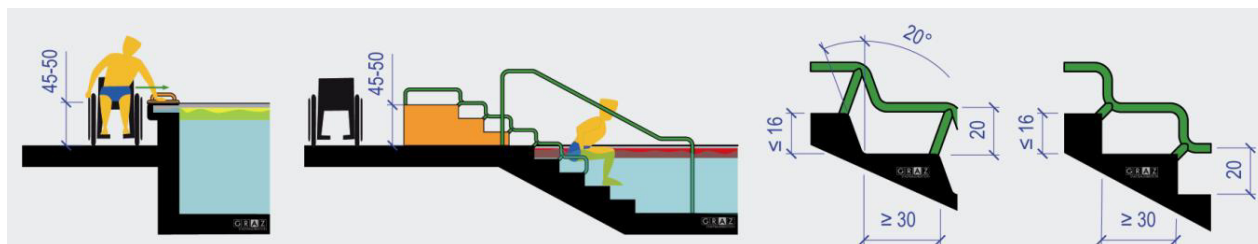

**Bild 4a —
Erhöhter Beckenrand**

Bild 4b — Sitzstufen

Bild 4c — Sitzstufenprofile

Bild 4 — Bauliche Vorkehrungen als Einstiegshilfen (Maße in cm)

6.6.2.2 Einstiegshilfen

Mechanische oder elektrohydraulische Einstiegshilfen (gemäß Bild 5) müssen an mindestens einer Seite des Sitzes oder der Liege einen Anfahrbereich von mindestens 90 cm x 130 cm aufweisen. Der Einstieg muss über diesen Anfahrbereich möglich sein. Weiters muss eine Bewegungsfläche mit Durchmesser von 150 cm im Einstiegsbereich sichergestellt sein.

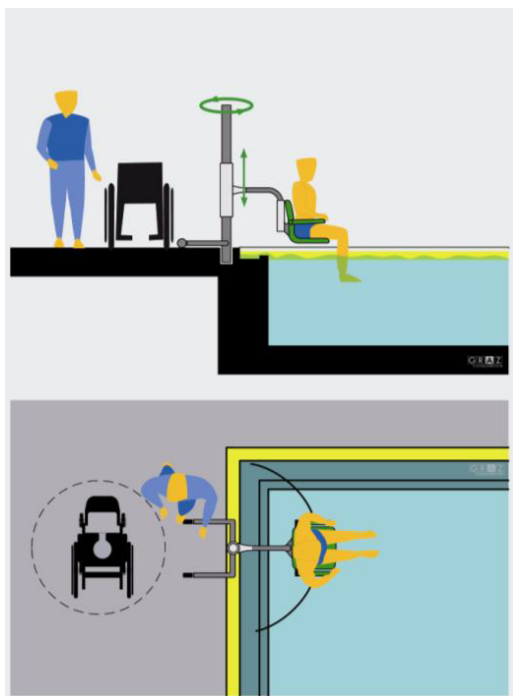


Bild 5a — Schwimmbadhebelift

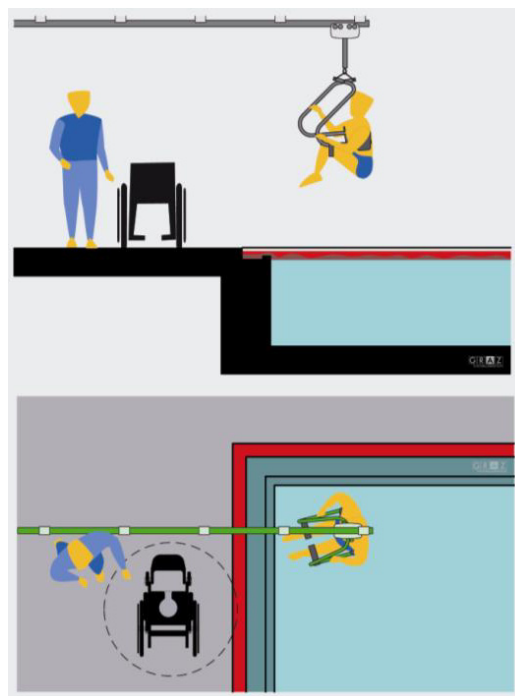


Bild 5b — Deckenschienenlifter

Bild 5 — Mechanische und elektrohydraulische Einstiegshilfen

6.7 Heizung

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien B.), C.) und D.):

Die Möglichkeit der ganzjährigen Beheizung muss sichergestellt sein.

Die Aufenthalts- und Sanitärräume sind mit Einzelraumregelung auszustatten.

Automatische Stellantriebe sind bei Anordnung mehrerer Heizkörper gegenüber der Einzelsteuerung vorzuziehen.

6.8 Möblierung

6.8.1 Teppiche

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien A.), B.), C.) und D.):

Hochflorige oder weiche Teppiche und Bürstenmatten mit kippenden Borsten dürfen nicht verwendet werden. Lose verlegte Teppiche müssen auf deren Untergrund rutschsicher verlegt werden.

6.8.2 Technische Ausstattung im Schlaf- und Wohnbereich

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien B.), C.) und D.):

Pflegebetten müssen mit dem Patientenlifter unterfahrbar sein und mindestens 90 cm x 200 cm Liegefläche, zumindest eine Höhe von 45 cm bis 50 cm und eine barrierefreie und leicht verständliche Bedieneinheit aufweisen.

Insbesondere sind bei Kabel- oder Funkfernbedienungen die Eindeutigkeit und Tastbarkeit der Druckpunkte zu beachten.

Falls vorhanden, sind Gegensprechanlage (eventuell mit Monitor vom Haus-/Wohnungseingang), Türöffner, Notruf, Telefon, Fensteröffner, Sonnenschutz u. dgl. barrierefrei bedienbar auszustatten.

Im Schlafraum sollte die Bedienung vom Bett aus erfolgen können.

Sowohl im Schlaf- als auch im Wohnbereich sollten ein TV-Antennenanschluss und ein Internetzugang vorgesehen werden.

6.8.3 Küche

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien B.) und C.):

Bei der Gestaltung und Ausstattung von Küchen sind die individuellen Bedürfnisse der Nutzer zu beachten (zB Bewegungsfläche, automatische Abschaltung, sonstige Sicherheitsvorkehrungen).

Bei der Auswahl von technischen Einrichtungsgegenständen (zB Backrohr, Herd, Geschirrspüler) ist für Menschen mit Sehbehinderungen und blinden Menschen auf die einfache Bedienbarkeit zB mit direkter Funktionsauswahl zu achten.

Im Bereich der Unterschränke ist für die Unterfahrbarkeit der Arbeitsfläche zumindest ein Bereich in einer Breite von 100 cm, einer Höhe von 70 cm und einer Tiefe von 60 cm freizuhalten.

ANMERKUNG Die Unterfahrbarkeit ist besonders bei der Kochfläche, einem Teil der Arbeitsfläche und der Abtropffläche des Spülbeckens sinnvoll.

Arbeitssteckdosen sind in der Bedienhöhe von 85 cm bis 100 cm mit einem seitlichen Abstand von der angrenzenden Wand von mindestens 50 cm anzuordnen.

6.8.4 Medizinisch technische Ausstattungen

Folgende Anforderungen gelten für Einrichtungen der Kategorien A.), C.) und D.):

Mindestens ein Untersuchungsgerät jeder Funktion (zB Röntgeneinrichtungen) zur Untersuchung an den Patienten muss barrierefrei nutzbar sein. Diese Geräte sind so einzurichten, dass die Untersuchungseinheit sowohl für stehende als auch für sitzende Personen in der Höhe nutzbar ist. Bei Untersuchungsgeräten für liegende Positionen sind diese so einzurichten, dass auch vom Rollstuhl aus übergewechselt werden kann. Sind Geräte mit Bestuhlung für den Patienten ausgestattet, sind diese so einzurichten, dass sie auch ohne diese Bestuhlung benutzbar sind.

Anhang A (normativ)

Sichere Verweilbereiche im Verlauf von Fluchtwegen

Bei der Ausführung sicherer Verweilbereiche gelten folgende Anforderungen:

- Der Zugang muss barrierefrei sein,
- die Stellfläche für eine Person im Rollstuhl mindestens 90 cm x 120 cm, ab 2 Stellplätzen mindestens 80 cm x 120 cm pro Stellplatz,
- Kommunikationsmöglichkeit zumindest gemäß ÖNORM EN 81-70:2005, Abschnitt 5.4.4.3,
- Bedienungselemente wie Druckknopfmelder, Sprechstellen u. dgl. sind gemäß ÖNORM B 1600:2013, Abschnitt 8.1 auszuführen,
- Notbeleuchtung,
- Brandrauchentlüftung,
- taktile Standortangabe gemäß ÖNORM V 2105,
- Kennzeichnung/Beschriftung des sicheren Verweilbereiches (siehe Bild A.2),
- Platz für Rettungsmittel (zB Bergetuch, Krankentrage, Fluchtfiltermaske) für die Evakuierung von Menschen mit Behinderungen.

Bild A.1 stellt Beispiele für die Anordnung sicherer Verweilbereiche dar.

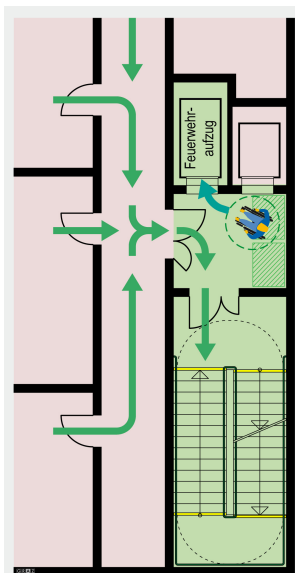


Bild A.1a —
Sicherer Verweilbereich
zwischen Feuerwehraufzug und
Fluchttreppenhaus

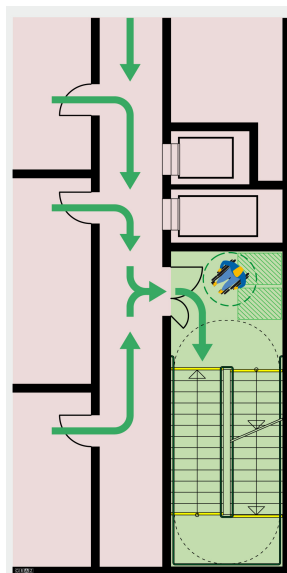


Bild A.1b —
Sicherer Verweilbereich im
ausreichend großen Flucht-
treppenhaus

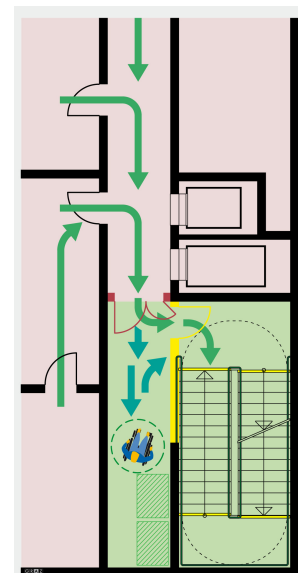


Bild A.1c —
Erweiterung des Fluchttreppen-
hauses mit einem sicheren
Verweilbereich

Bild A.1 — Sichere Verweilbereiche



**Bild A.2 — Piktogramm „Sicherer Verweilbereich“
(ISO 7010:2011/FDAM 115 „Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered
safety signs – Amendment 115: E024: Evacuation temporary refuge“)**

Anhang B (normativ)

Erleichterungen bei Umbauten von bestehenden Baulichkeiten

Bei baulichen Änderungen wie Zu- und Umbauten bzw. Adaptierungen sind Abweichungen von dieser ÖNORM in begründeten Fällen zulässig.

Bei Gebäuden und Einrichtungen der Kategorie A.) dürfen die Erleichterungen gemäß ÖNORM B 1600:2013, Anhang B herangezogen werden.

Für Gebäude und Einrichtungen der Kategorien B.), C.) und D.) sind zumindest die Anforderungen der ÖNORM B 1600 anzuwenden.

Anhang C (normativ)

Anforderungen nach Kategorien der Einrichtung

In der folgenden [Tabelle C.1](#) sind die einzelnen Anforderungen folgenden Kategorien der Einrichtungen zugeordnet:

- A.) Ordinationen und Gesundheitspraxen: wie Arztpraxen, Gruppenpraxen, Therapieeinrichtungen u. Ä.,
- B.) Assistives Wohnen und Arbeiten: wie Wohngemeinschaften, Betreutes Wohnen, integrative Betriebe, Arbeitsstätten u. Ä.,
- C.) Spezielle Wohneinrichtungen: wie Seniorenwohnhäuser, Tagesheimstätten, Alten- und Pflegeheime u. Ä.,
- D.) Gesundheitseinrichtungen: wie Spitäler, Ambulatorien und Rehabilitationseinrichtungen.

**Tabelle C.1 — Zuordnung der Anforderungen nach Kategorien von Einrichtungen
(fortgesetzt)**

Abschnitt	A.)	B.)	C.)	D.)
3.2			X	X
3.3			X	X
4.1		X	X	X
4.2			X	X
4.3			X	X
5.1.1		X	X	X
5.1.2	X	X	X	X
5.2			X	X
5.3.1.1	X	X	X	X
5.3.1.2			X	
5.3.1.3				X
5.3.1.4			X	X
5.3.1.5			X	X
5.3.3			X	X
5.4.1			X	X
5.4.2		X		
5.4.3			X	X
5.4.4			X	X
5.6.1		X	X	X
5.6.2		X	X	X
5.6.3		X	X	
5.6.4		X	X	
5.6.5				X
6.1			X	X
6.2.1	X			
6.2.2		X		
6.2.3			X	
6.2.4				X
6.3	X	X	X	X

**Tabelle C.1 — Zuordnung der Anforderungen nach Kategorien von Einrichtungen
(fortgesetzt)**

Abschnitt	A.)	B.)	C.)	D.)
6.4			X	X
6.5.1			X	X
6.5.2		X	X	X
6.5.3	X	X	X	X
6.6			X	X
6.7		X	X	X
6.8.1	X	X	X	X
6.8.2		X	X	X
6.8.3		X	X	
6.8.4	X		X	X

Literaturhinweise

ÖNORM A 3012, *Visuelle Leitsysteme für die Öffentlichkeitsinformation – Orientierung mit Hilfe von Richtungspfeilen, graphischen Symbolen, Text, Licht und Farbe*

ÖNORM EN 81-1, *Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Teil 1: Elektrisch betriebene Personen- und Lastenaufzüge*

ÖNORM EN 81-2, *Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen – Teil 2: Hydraulisch betriebene Personen- und Lastenaufzüge*

ÖNORM EN 115-1, *Sicherheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen – Teil 1: Konstruktion und Einbau*

ÖNORM EN 115-2, *Sicherheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen – Teil 2: Regeln für die Erhöhung der Sicherheit bestehender Fahrtreppen und Fahrsteige*

ÖNORM EN ISO 7010, *Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Registrierte Sicherheitszeichen (ISO 7010:2011)*

ÖNORM V 2102-1, *Technische Hilfen für sehbehinderte und blinde Menschen – Taktile Bodeninformationen – Teil 1: Für Wege in Baulichkeiten und im öffentlichen Raum bei Fahrgeschwindigkeiten bis max. 80 km/h*

ÖNORM Z 1003¹⁾, *Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Fluchtweg-Kennzeichnung und Fluchtweg-Leitsysteme*

ÖVE EN 60849, *Tonsysteme für Notrufzwecke*

ISO 7010:2011/FDAM 115²⁾, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs – Amendment 115: E024: Evacuation temporary refuge*

ISO 21542, *Building construction – Accessibility and usability of the built environment*

DIN 18040-1, *Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude*

DIN 18040-2, *Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen*

SIA 500, *Hindernisfreie Bauten*

¹⁾ in Planung

²⁾ in Vorbereitung

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR NORM-ANWENDER

Normen sind Regeln

Normen werden im Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt. Sie legen Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren, wie die Einhaltung dieser Anforderungen überprüft wird. Von Ihrem Wesen her sind Normen Empfehlungen. Ihre Anwendung ist somit freiwillig, aber naheliegend, denn Normen dokumentieren den aktuellen Stand der Technik: das, was in einem bestimmten Fachgebiet „Standard“ ist. Dafür bürgen das hohe Fachwissen und die Erfahrung der Expertinnen und Experten in den zuständigen Komitees auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sowie die Kompetenz von Austrian Standards Institute / Österreichisches Normungsinstitut und seiner Komitee-Manager.

Aktualität des Normenwerks

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee laufend auf Aktualität überprüft und bei Bedarf überarbeitet und dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Für den Anwender von Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die neuesten Ausgaben der Normen seines Fachgebiets zu haben, um sicherzustellen, dass seine Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen den Markterfordernissen entsprechen.

Wissen um Veränderungen

Änderungen in den Normenwerken informiert zu sein und um stets Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, bietet die **Austrian Standards plus GmbH** den Norm-Anwendern zahlreiche und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. Das reicht von klassischen Fachgebiets-Abonnements bis hin zu innovativen kundenspezifischen Online-Lösungen und Update-Services. Die Austrian Standards plus GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Austrian Standards Institute.

Internationale und ausländische Normen & Regelwerke

Über Austrian Standards plus Publishing können auch Internationale Normen (ISO) sowie Normen und Regelwerke aus allen Ländern der Welt bezogen werden – ein besonders wichtiger Service für die exportorientierte Wirtschaft. Ebenso sind Dokumente anderer österreichischer Regelsetzer bei Austrian Standards plus Publishing erhältlich.

Weiterbildung zu Normen

Austrian Standards bietet Ihnen verschiedene Weiterbildungsformate – von Workshops und Seminaren bis hin zu Lehrgängen. Experten, die zum Großteil selbst an der Entwicklung der Normen mitwirken, vermitteln Ihnen Informationen und Know-how aus erster Hand.

Normkonformität

Um die Einhaltung von Normen objektiv nachweisen zu können, bietet Ihnen Austrian Standards die Möglichkeit der Zertifizierung von Produkten, Dienstleistungen und Personen auf Normkonformität.

Kontakt

Customer Service

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-818

E-Mail: sales@austrian-standards.at

Austrian Standards

Heinestraße 38

1020 Wien

www.austrian-standards.at

ISO 9001:2008 certified by SQS