


ELEKTRİK TESİSLERİNDE KORUMA 2.YIL İÇİ ÖDEVİ


TESLİM TARİHİ : 3 Nisan 2019

ÖDEV_2-a

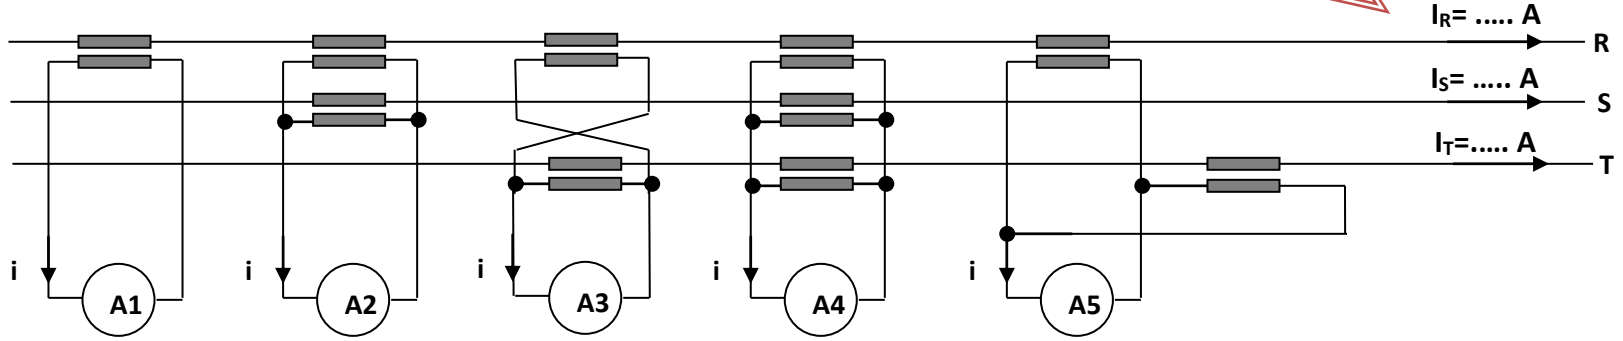

- Sistem dengeli 3 Fazlı olup, Amperetrelerin anma akımları 5 A dir. Uygun **Akım Trafolarını** seçerek her bir ampermetrenin göstereceği değeri hesaplayınız.

ÖDEV_2-b

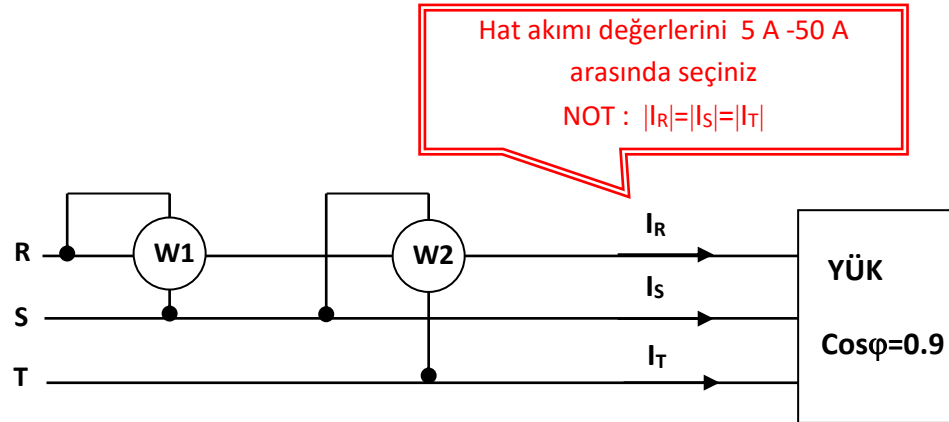

- Sistem dengeli 3 Fazlı ve Faz arası Gerilim değeri 380 Volttur, **hat akımlarının** değerlerini seçerek Her bir Wattmetrenin göstereceği güç değerini değeri hesaplayınız, yorumlayınız.