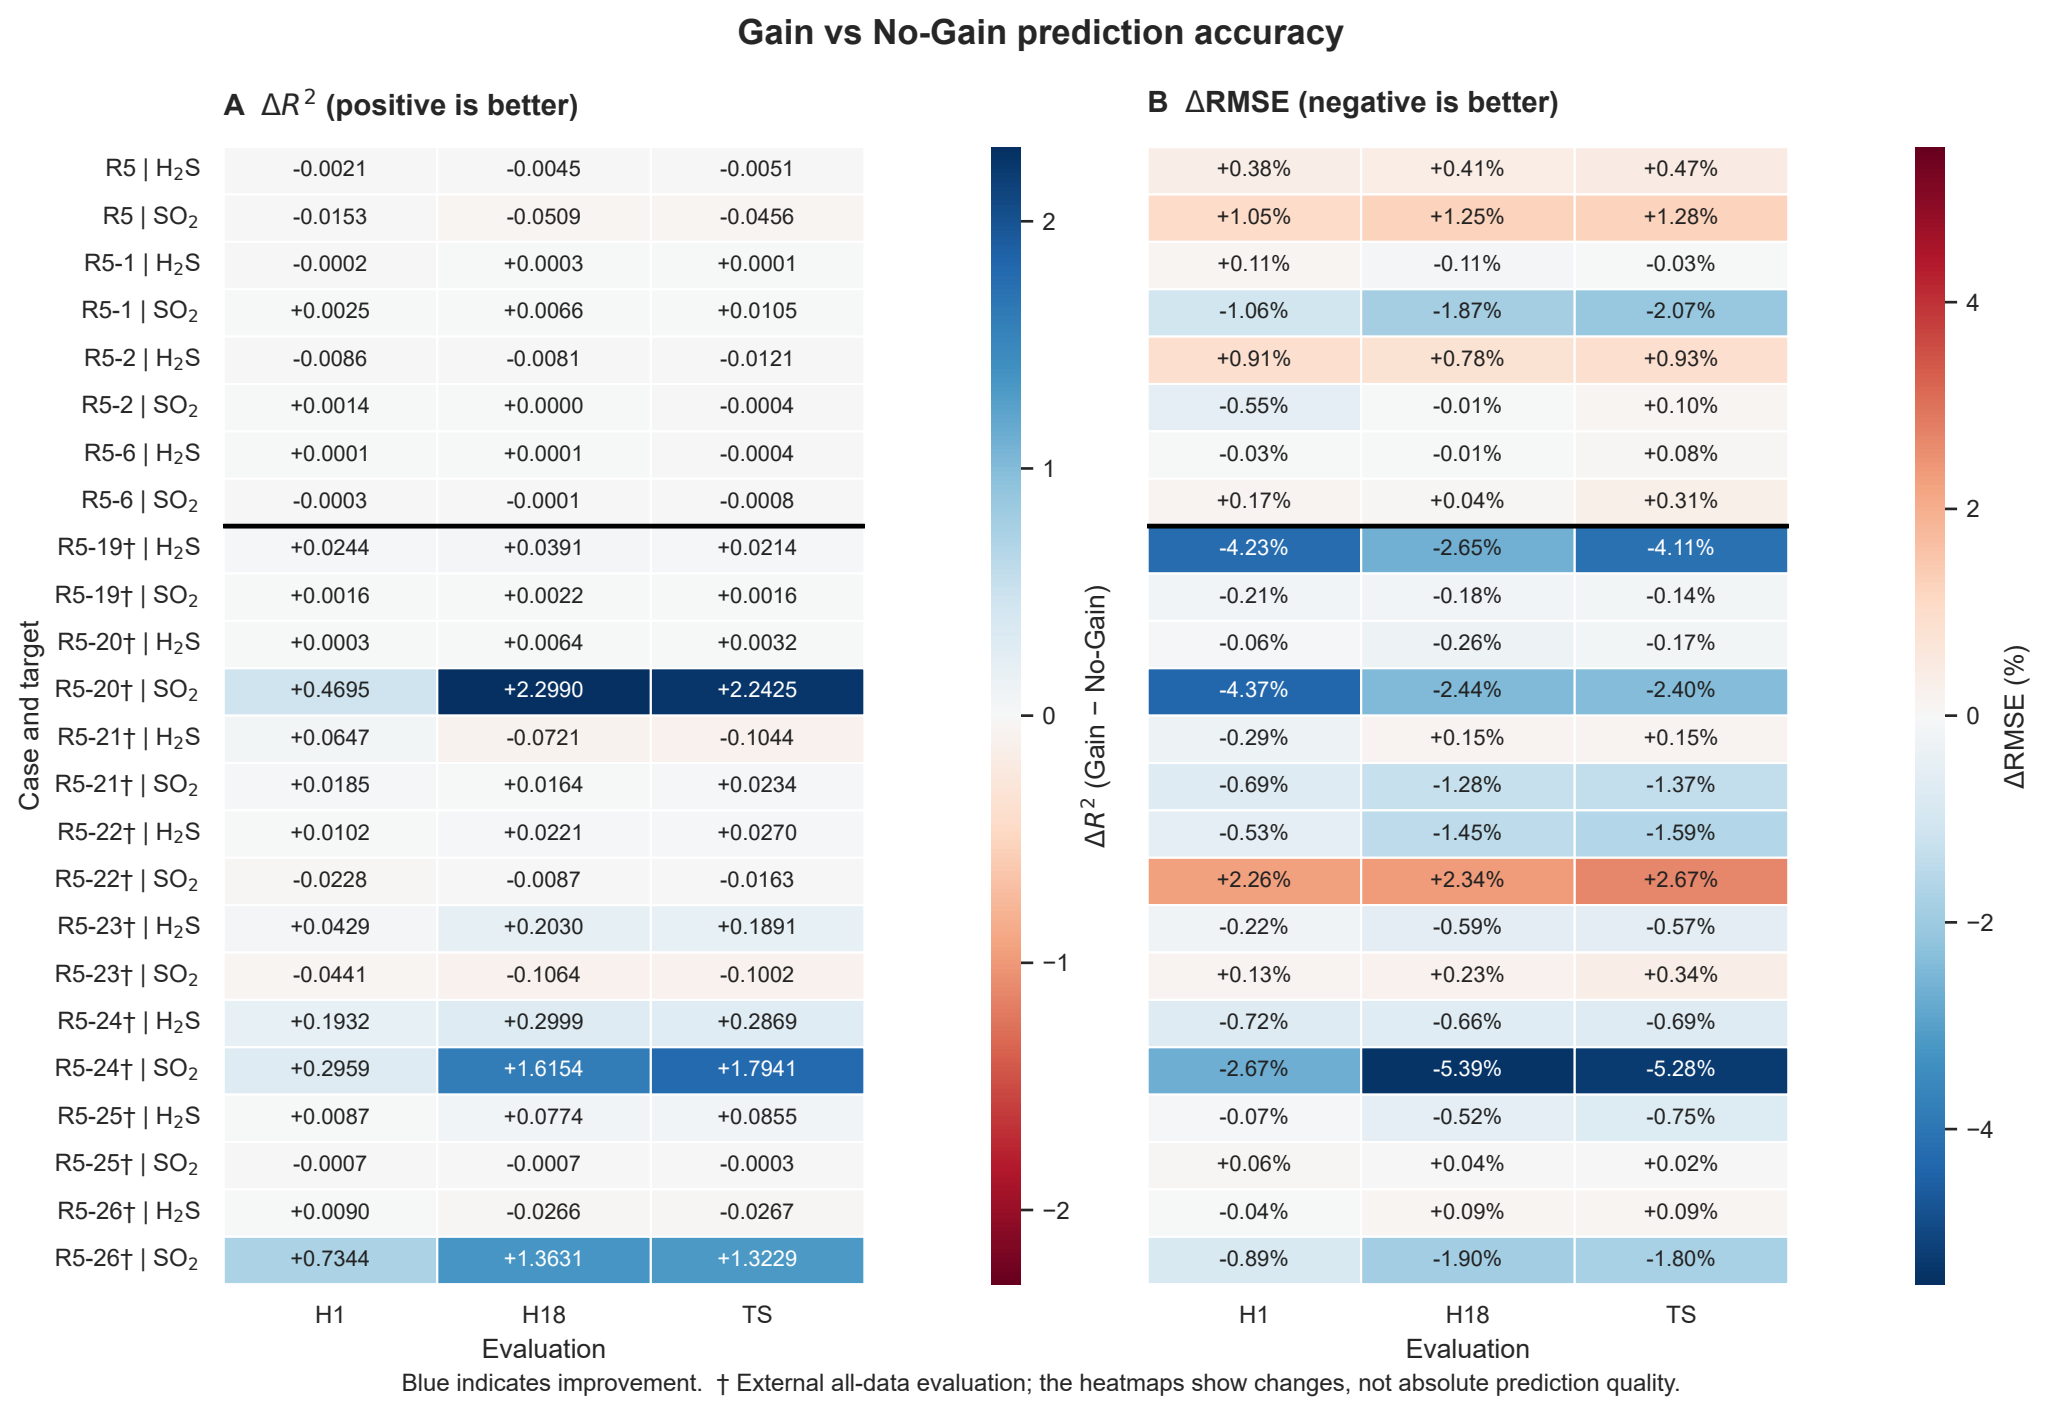

Gain vs No-Gain prediction accuracy
A ΔR² (positive is better)
B ΔRMSE (negative is better)
Case and target
R5 | H2S
R5 | SO2
R5-1 | H2S
R5-1 | SO2
R5-2 | H2S
R5-2 | SO2
R5-6 | H2S
R5-6 | SO2
R5-19† | H2S
R5-19† | SO2
R5-20† | H2S
R5-20† | SO2
R5-21† | H2S
R5-21† | SO2
R5-22† | H2S
R5-22† | SO2
R5-23† | H2S
R5-23† | SO2
R5-24† | H2S
R5-24† | SO2
R5-25† | H2S
R5-25† | SO2
R5-26† | H2S
R5-26† | SO2
-0.0021 -0.0045 -0.0051
-0.0153 -0.0509 -0.0456
-0.0002 +0.0003 +0.0001
+0.0025 +0.0066 +0.0105
-0.0086 -0.0081 -0.0121
+0.0014 +0.0000 -0.0004
+0.0001 +0.0001 -0.0004
-0.0003 -0.0001 -0.0008
+0.0244 +0.0391 +0.0214
+0.0016 +0.0022 +0.0016
+0.0003 +0.0064 +0.0032
+0.4695 +2.2990 +2.2425
+0.0647 -0.0721 -0.1044
+0.0185 +0.0164 +0.0234
+0.0102 +0.0221 +0.0270
-0.0228 -0.0087 -0.0163
+0.0429 +0.2030 +0.1891
-0.0441 -0.1064 -0.1002
+0.1932 +0.2999 +0.2869
+0.2959 +1.6154 +1.7941
+0.0087 +0.0774 +0.0855
-0.0007 -0.0007 -0.0003
+0.0090 -0.0266 -0.0267
+0.7344 +1.3631 +1.3229
H1 H18 TS
Evaluation
ΔR² (Gain − No-Gain)
2 1 0 −1 −2
+0.38% +0.41% +0.47%
+1.05% +1.25% +1.28%
+0.11% -0.11% -0.03%
-1.06% -1.87% -2.07%
+0.91% +0.78% +0.93%
-0.55% -0.01% +0.10%
-0.03% -0.01% +0.08%
+0.17% +0.04% +0.31%
-4.23% -2.65% -4.11%
-0.21% -0.18% -0.14%
-0.06% -0.26% -0.17%
-4.37% -2.44% -2.40%
-0.29% +0.15% +0.15%
-0.69% -1.28% -1.37%
-0.53% -1.45% -1.59%
+2.26% +2.34% +2.67%
-0.22% -0.59% -0.57%
+0.13% +0.23% +0.34%
-0.72% -0.66% -0.69%
-2.67% -5.39% -5.28%
-0.07% -0.52% -0.75%
+0.06% +0.04% +0.02%
-0.04% +0.09% +0.09%
-0.89% -1.90% -1.80%
H1 H18 TS
Evaluation
ΔRMSE (%)
4 2 0 −2 −4
Blue indicates improvement. † External all-data evaluation; the heatmaps show changes, not absolute prediction quality.