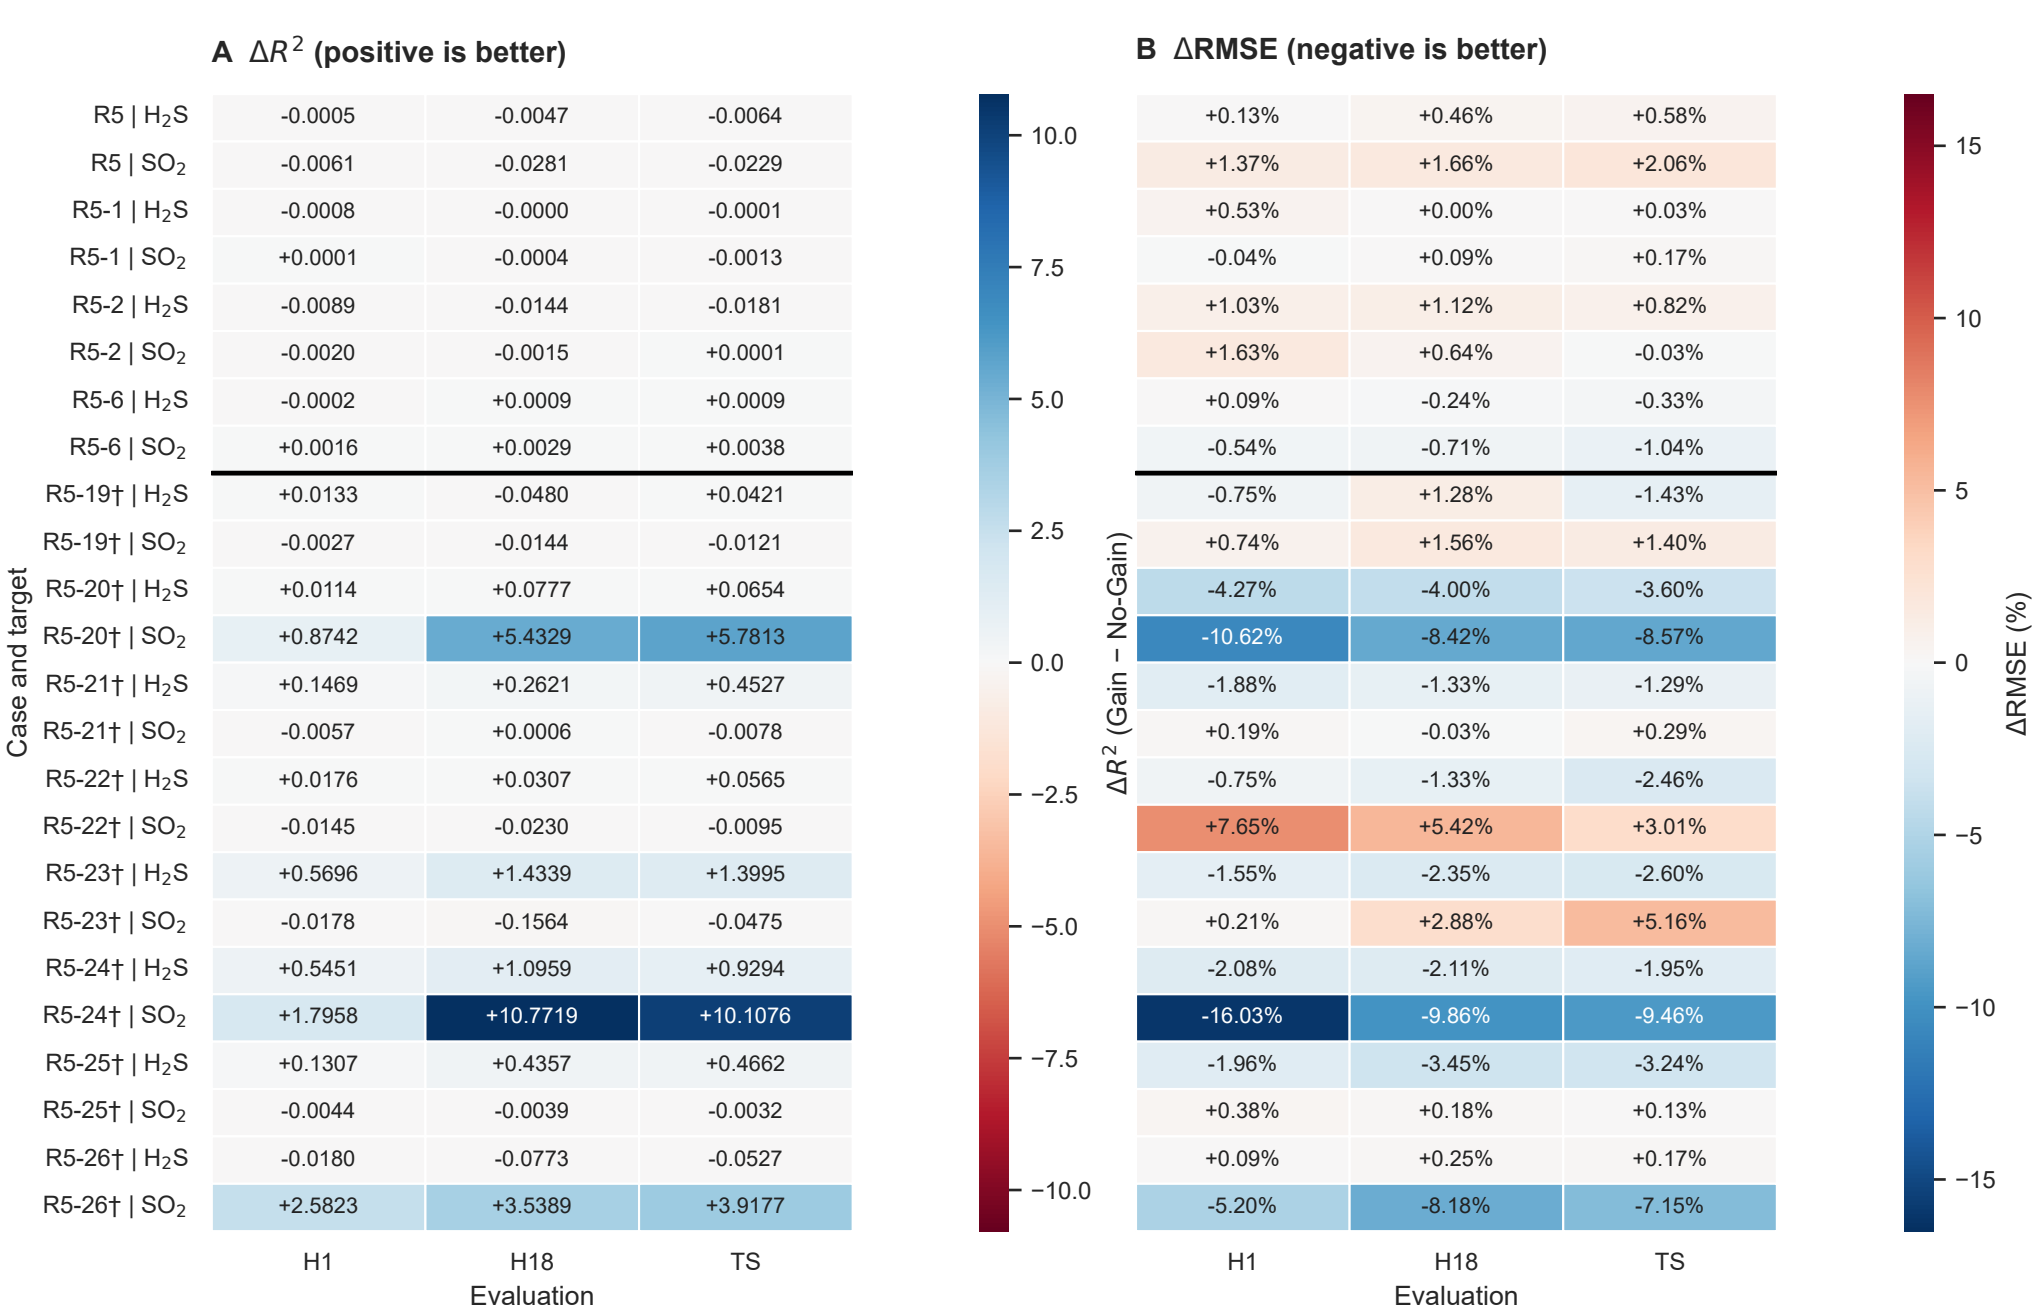

Gain vs No-Gain prediction accuracy
A ΔR² (positive is better)
B ΔRMSE (negative is better)
Case and target
R5 | H2S
R5 | SO2
R5-1 | H2S
R5-1 | SO2
R5-2 | H2S
R5-2 | SO2
R5-6 | H2S
R5-6 | SO2
R5-19† | H2S
R5-19† | SO2
R5-20† | H2S
R5-20† | SO2
R5-21† | H2S
R5-21† | SO2
R5-22† | H2S
R5-22† | SO2
R5-23† | H2S
R5-23† | SO2
R5-24† | H2S
R5-24† | SO2
R5-25† | H2S
R5-25† | SO2
R5-26† | H2S
R5-26† | SO2
-0.0005 -0.0047 -0.0064
-0.0061 -0.0281 -0.0229
-0.0008 -0.0000 -0.0001
+0.0001 -0.0004 -0.0013
-0.0089 -0.0144 -0.0181
-0.0020 -0.0015 +0.0001
-0.0002 +0.0009 +0.0009
+0.0016 +0.0029 +0.0038
+0.0133 -0.0480 +0.0421
-0.0027 -0.0144 -0.0121
+0.0114 +0.0777 +0.0654
+0.8742 +5.4329 +5.7813
+0.1469 +0.2621 +0.4527
-0.0057 +0.0006 -0.0078
+0.0176 +0.0307 +0.0565
-0.0145 -0.0230 -0.0095
+0.5696 +1.4339 +1.3995
-0.0178 -0.1564 -0.0475
+0.5451 +1.0959 +0.9294
+1.7958 +10.7719 +10.1076
+0.1307 +0.4357 +0.4662
-0.0044 -0.0039 -0.0032
-0.0180 -0.0773 -0.0527
+2.5823 +3.5389 +3.9177
H1
H18
TS
Evaluation
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
ΔR² (Gain − No-Gain)
+0.13% +0.46% +0.58%
+1.37% +1.66% +2.06%
+0.53% +0.00% +0.03%
-0.04% +0.09% +0.17%
+1.03% +1.12% +0.82%
+1.63% +0.64% -0.03%
+0.09% -0.24% -0.33%
-0.54% -0.71% -1.04%
-0.75% +1.28% -1.43%
+0.74% +1.56% +1.40%
-4.27% -4.00% -3.60%
-10.62% -8.42% -8.57%
-1.88% -1.33% -1.29%
+0.19% -0.03% +0.29%
-0.75% -1.33% -2.46%
+7.65% +5.42% +3.01%
-1.55% -2.35% -2.60%
+0.21% +2.88% +5.16%
-2.08% -2.11% -1.95%
-16.03% -9.86% -9.46%
-1.96% -3.45% -3.24%
+0.38% +0.18% +0.13%
+0.09% +0.25% +0.17%
-5.20% -8.18% -7.15%
H1
H18
TS
Evaluation
15
10
5
0
−5
−10
−15
ΔRMSE (%)
Blue indicates improvement. † External all-data evaluation; the heatmaps show changes, not absolute prediction quality.