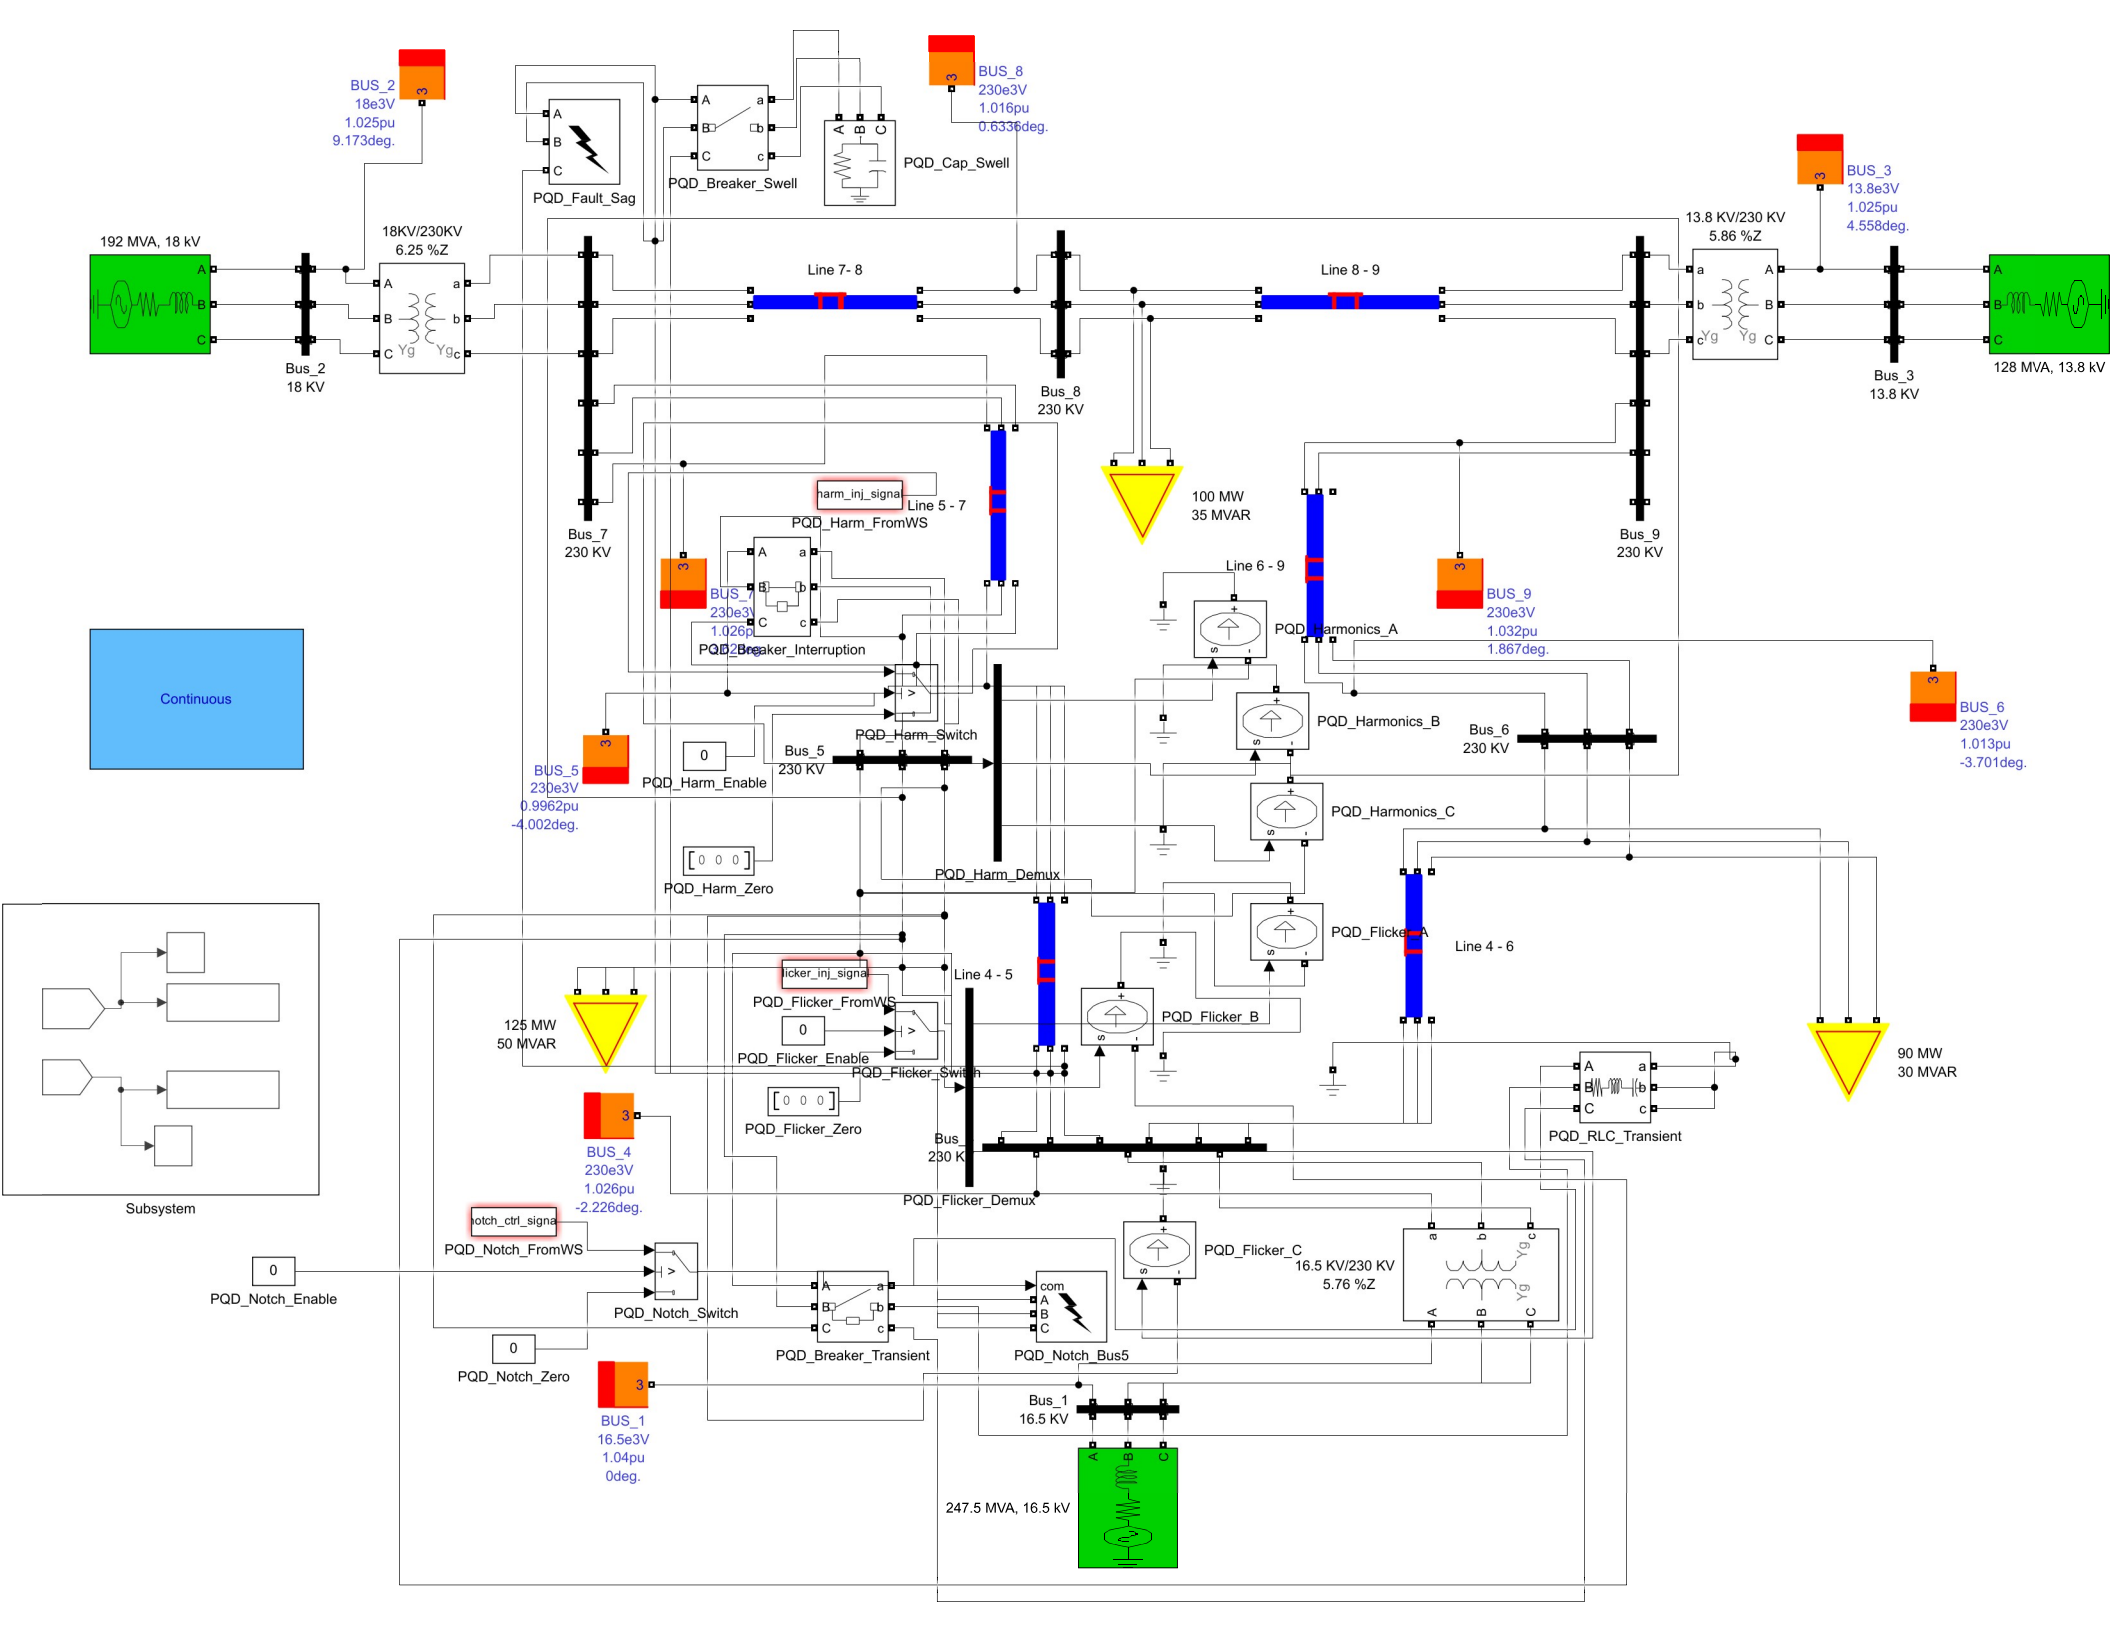

BUS_2
18e3V
1.025pu
9.173deg.
PQD_Fault_Sag
PQD_Breaker_Swell
PQD_Cap_Swell
BUS_8
230e3V
1.016pu
0.6336deg.
BUS_3
13.8e3V
1.025pu
4.558deg.
192 MVA, 18 kV
18KV/230KV
6.25 %Z
Line 7- 8
Line 8 - 9
13.8 KV/230 KV
5.86 %Z
Bus_2
18 KV
Bus_8
230 KV
Bus_3
13.8 KV
128 MVA, 13.8 kV
Bus_7
230 KV
harm_inj_signal
PQD_Harm_FromWS
Line 5 - 7
100 MW
35 MVAR
Bus_9
230 KV
Line 6 - 9
BUS_7
230e3V
1.026pu
PQD_Breaker_Interruption
PQD_Harmonics_A
BUS_9
230e3V
1.032pu
1.867deg.
Continuous
PQD_Harmonics_B
Bus_6
230 KV
BUS_6
230e3V
1.013pu
-3.701deg.
PQD_Harm_Switch
Bus_5
230 KV
BUS_5
230e3V
0.9962pu
-4.002deg.
PQD_Harm_Enable
PQD_Harmonics_C
PQD_Harm_Zero
PQD_Harm_Demux
PQD_Flicker_A
Line 4 - 6
flicker_inj_signal
Line 4 - 5
PQD_Flicker_FromWS
125 MW
50 MVAR
PQD_Flicker_B
90 MW
30 MVAR
PQD_Flicker_Enable
PQD_Flicker_Switch
PQD_RLC_Transient
PQD_Flicker_Zero
BUS_4
230e3V
1.026pu
-2.226deg.
Bus_4
230 KV
PQD_Flicker_Demux
Subsystem
notch_ctrl_signal
PQD_Notch_FromWS
PQD_Flicker_C
16.5 KV/230 KV
5.76 %Z
PQD_Notch_Enable
PQD_Notch_Switch
PQD_Breaker_Transient
PQD_Notch_Bus5
PQD_Notch_Zero
Bus_1
16.5 KV
BUS_1
16.5e3V
1.04pu
0deg.
247.5 MVA, 16.5 kV