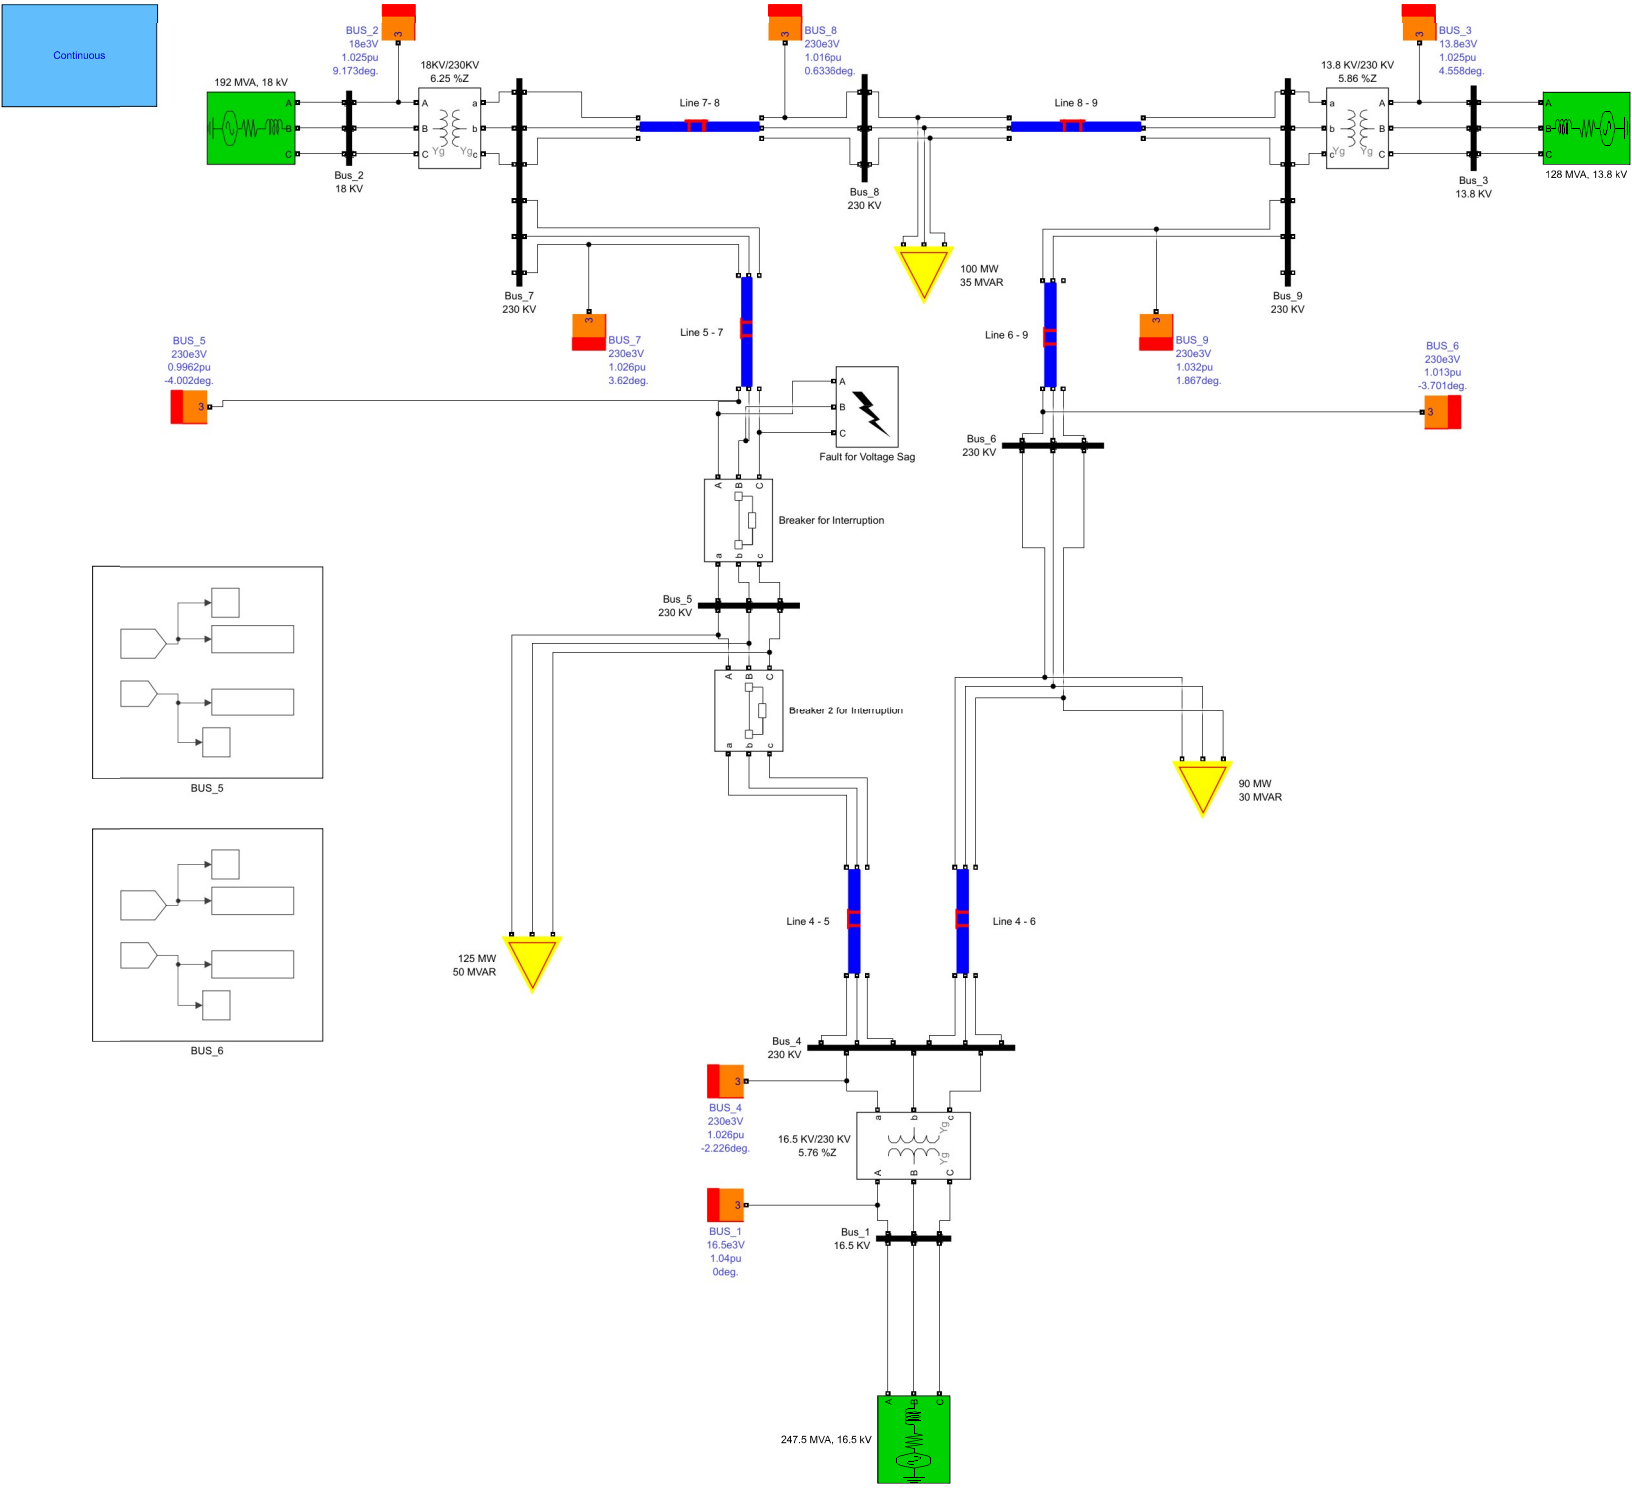

Continuous
BUS_2
18e3V
1.025pu
9.173deg.
192 MVA, 18 kV
18KV/230KV
6.25 %Z
Bus_2
18 KV
Line 7- 8
BUS_8
230e3V
1.016pu
0.6336deg.
Bus_8
230 KV
Line 8 - 9
13.8 KV/230 KV
5.86 %Z
BUS_3
13.8e3V
1.025pu
4.558deg.
Bus_3
13.8 KV
128 MVA, 13.8 kV
Bus_7
230 KV
BUS_7
230e3V
1.026pu
3.62deg.
100 MW
35 MVAR
Bus_9
230 KV
BUS_5
230e3V
0.9962pu
-4.002deg.
Line 5 - 7
Line 6 - 9
BUS_9
230e3V
1.032pu
1.867deg.
BUS_6
230e3V
1.013pu
-3.701deg.
Fault for Voltage Sag
Bus_6
230 KV
Breaker for Interruption
Bus_5
230 KV
Breaker 2 for Interruption
90 MW
30 MVAR
BUS_5
BUS_6
125 MW
50 MVAR
Line 4 - 5
Line 4 - 6
Bus_4
230 KV
BUS_4
230e3V
1.026pu
-2.226deg.
16.5 KV/230 KV
5.76 %Z
BUS_1
16.5e3V
1.04pu
0deg.
Bus_1
16.5 KV
247.5 MVA, 16.5 kV