

ENERJİ PORTFÖY YÖNETİMİ

Kojenerasyon ve trijenerasyon santrallerinin tasarrufu, üretimi ve EAO / SPO takibi

GES Üretim

Verimlilik



Son güncelleme
22.09.2026 11:07:22

Açık

Koyu

Garanti değeri ve operasyonel veriler örnektir

Enerji verimliliği · toplam tasarruf 2026, 1 Ocak – 21 Eylül · tüm portföy



Elektrik tasarrufu
60.176 MWh

Eylül 1 – 21: **4.636** MWh



Buhar tasarrufu
84.918 ton

Eylül 1 – 21: **6.233** ton



Doğalgaz tasarrufu
3.929.694 Sm³

Eylül 1 – 21: **293.502** Sm³




Kurulu güç
11,51 MW

6 santral · 4 trijenerasyon, 2 kojenerasyon

Elektrik: iç tüketim düşülmüş net üretim. Buhar: atık ısıdan üretilen buhar (0,68 MWh/ton). Doğalgaz: aynı enerjinin ayrı üretimine göre (şebeke %52,5, kazan %90, elektrikli chiller COP 5, 9,59 kWh/Sm³).

Portföy haritası

Renk, seçili dönemin EAO ve SPO değerini tek garanti değeriyle karşılaştırır; sınırda, garantinin en fazla 1 puan altıdır. Bir ile tıklayın; üretim karşılaştırması o ile odaklanır.

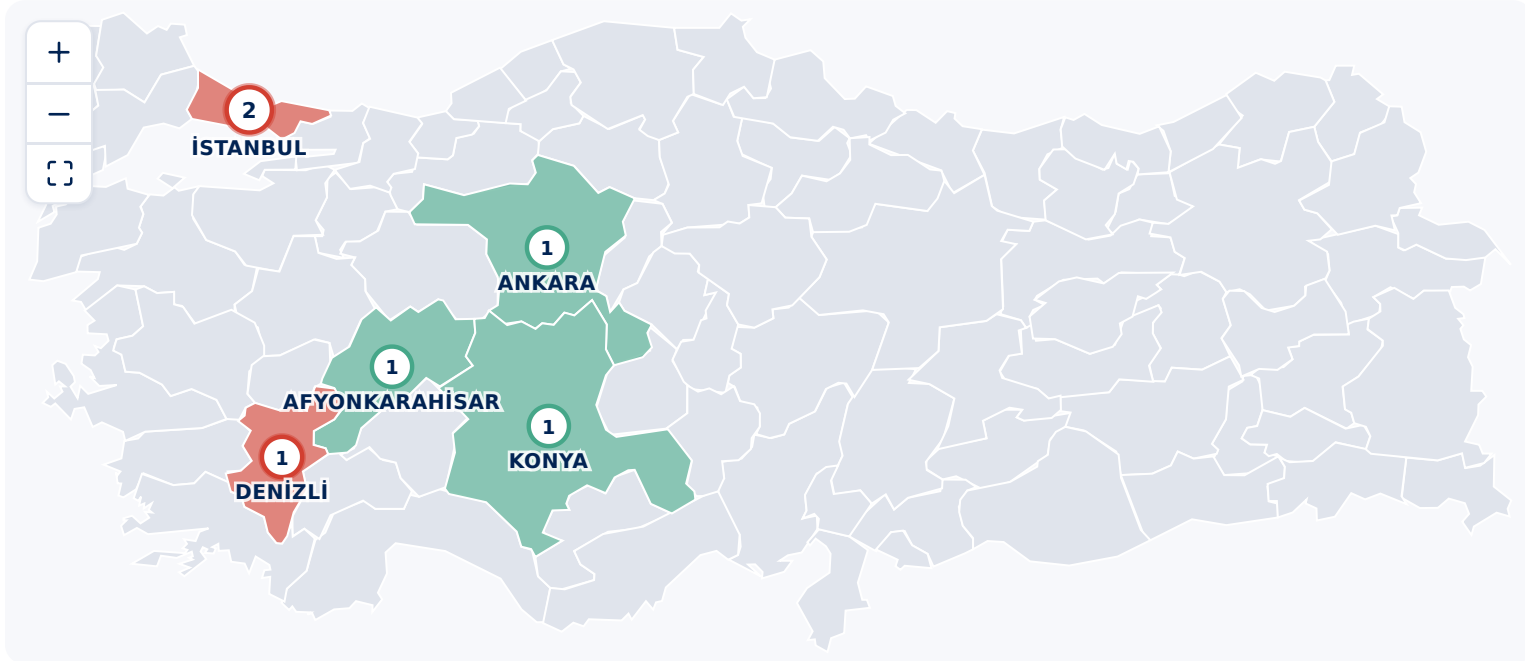

● Garanti üstü ● Sınırda ● Garanti altı

Dönem: Eylül 1 – 21 · garanti EAO %95,0, SPO %80,0

Tüm portföy · Eylül 1 – 21

● Tekstil Fabrikası	Denizli, Trijenerasyon, 3,35 MW	EAO %86,9 · SPO %76,9 · 1.299 MWh
● Alışveriş Merkezi	İstanbul, Trijenerasyon, 1,56 MW	EAO %91,3 · SPO %79,9 · 628 MWh
● Üniversite Kampüsü	İstanbul, Trijenerasyon, 2,00 MW	EAO %96,6 · SPO %83,7 · 844 MWh
● Şehir Hastanesi	Ankara, Trijenerasyon, 2,40 MW	EAO %97,0 · SPO %88,2 · 1.067 MWh
● Termal Otel	Afyonkarahisar, Kojenerasyon, 1,20 MW	EAO %99,4 · SPO %85,3 · 516 MWh
● Gıda Tesisi	Konya, Kojenerasyon, 1,00 MW	EAO %99,8 · SPO %83,8 · 422 MWh

Üretim karşılaştırma

Günlük elektrik üretimi (MWh). 22 – 30 Eylül soluk çubukları son 5 günün gidişatına göre tahmindir.

Ay

Yıl

Tüm portföy

1 – 21 Eylül

Gerçekleşen

4.775 MWh

1 – 21 Ağustos'a göre

–2,9%

Beklenen

4.911 MWh

Gerçekleşme oranı %97

Sapma

–135 MWh

–2,8%

EAO

%93,7

Garanti %95,0

–1,3 puan

SPO

%82,3

Garanti %80,0

+2,3 puan

■ Gerçekleşen ■ Tahmin — Ağustos - - Beklenen

300

200

100

0

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

EAO: Emre Amadelik Oranı, çalışma saatinin dönem saatine oranı. SPO: elektrik üretiminin, kurulu gücün dönem boyunca tam yükte üreteceği enerjiye oranı. İkisi de kurulu güçle ağırlıklıdır ve yalnızca seçili dönemi kapsar (kümülatif değildir).