ScienceX

系統用蓄電池の月報 2026 年 10 月

サイエンスエックス株式会社　発行 2026 年 11 月 1 日

電気の値段は、使う時間によって変わります。その差を使って働くのが「系統用蓄電池」（送電網につないで、電気をためて出し入れする大きな電池）です。この月報は、公表されている数字と当社の記録から、今月の動きを図でお伝えします。

1. 今月の動き 3 つ

卸電気とは、電力会社や小売会社が売り買いする電気のことです。その値段は、日本卸電力取引所（JEPX）の「スポット市場」（前日に翌日の電気を売り買いする市場）で決まります。

- 10 月の卸電気の平均価格は、東京 27.02 円/kWh（前年同月 13.06 円/kWh・差 13.96 円）、九州 15.07 円/kWh（前年同月 10.74 円/kWh・差 4.34 円）でした。
- 1 日のなかで平均がいちばん安いのは東京・九州とも 12 時 00 分台（東京 19.03 円、九州 4.94 円）、高いのは東京 16 時 30 分台の 37.11 円、九州 17 時 30 分台の 24.74 円でした。
- 東京の蓄電所 1 か所の試算では、月あたりの目安は電気の値差 278 万円（10 月分）、調整力市場の三次調整力② 131 万円（9 月分）、容量市場 252 万円（実需給 2029 年度の価格）です。

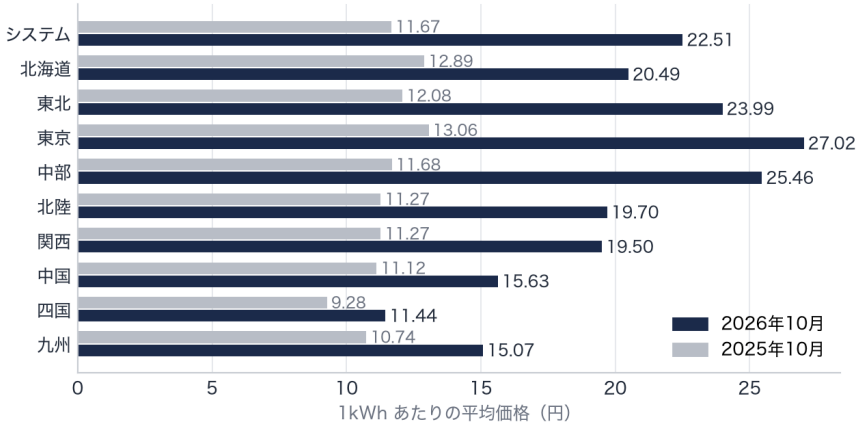


図 1　卸電気の平均価格（円/kWh）。紺が 2026 年 10 月、灰が前年同月

出典: 日本卸電力取引所（JEPX）公表のスポット市場の取引結果。30 分ごとの価格の単純平均。当社集計。

2. 電気の値段は、1 日のなかでこう動く

電気の値段は 30 分ごとに変わります。図は、月の同じ時刻の価格を平均した 1 日の形です。安い時間に電気をため、高い時間に出せば、その差額が蓄電池の収入になります。

時間帯別の平均は、東京が 12 時 00 分台の 19.03 円から 16 時 30 分台の 37.11 円まで、九州が 12 時 00 分台の 4.94 円から 17 時 30 分台の 24.74 円までの幅でした。

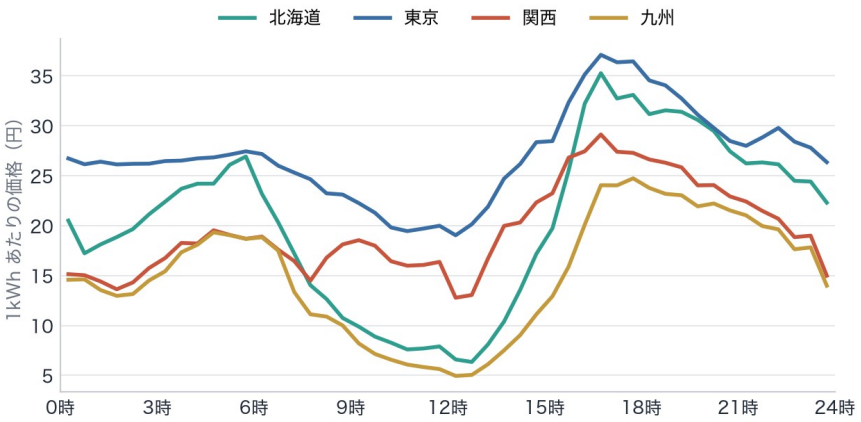


図 2　1 日の価格の山と谷（2026 年 10 月 の平均・円/kWh）

出典: JEPX スポット市場。当社集計。

3. 高低差は、毎日ある

1 日のなかの最高値と最安値の差を、日ごとに並べました。差が大きい日ほど、蓄電池が値差で稼げる余地が大きくなります。

日ごとの最高と最安の差の月平均は、北海道 36.50 円、関西 24.05 円、九州 23.15 円、東京 21.87 円でした。0.01 円のコマは九州で 91 回、東京で 16 回ありました。

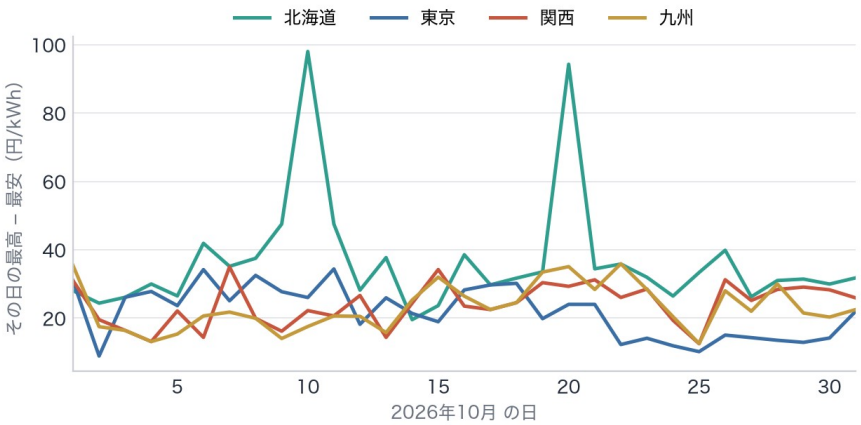


図 3　日ごとの価格の高低差（その日の最高値 − 最安値・円/kWh）

出典: JEPX スポット市場。当社集計。

4. 蓄電所の３つの稼ぎ口

蓄電所の収入は、大きく３つあります。電気の値差（卸電力市場）、調整力市場（電気の余りや不足を直す「力」を売り買いする市場）、容量市場（将来の電気の供給力をあらかじめ買う市場）です。容量市場では、発電所や蓄電所が kW あたりの固定の収入を得ます。

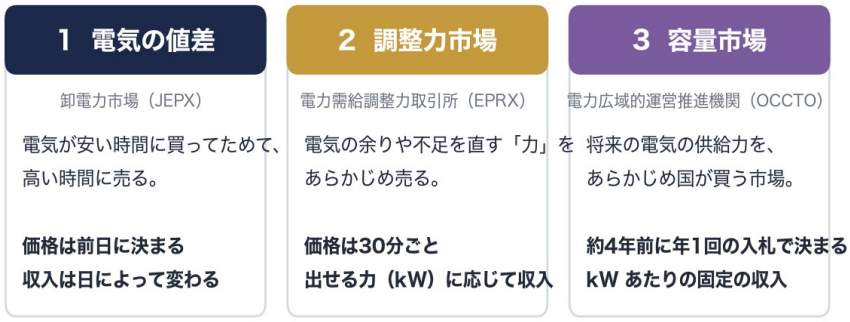


図４　蓄電所の３つの稼ぎ口

出典: 日本卸電力取引所（JEPX）・電力需給調整力取引所（EPRX）・電力広域的運営推進機関（OCCTO）の制度。

5. 蓄電池は、どのくらい稼ぐのか（試算）

出力 2MW・容量 8MWh の蓄電所 1 か所の月あたりの目安です。電気の売買は、その日いちばん安い 4 時間分で充電し、いちばん高い 4 時間分で放電する想定です。調整力市場は三次調整力②に 2MW を出し続けた場合、容量市場は約定価格に 2,000kW を掛けて 12 で割った額です。どれも目安の試算で、実際の収益を示すものでも保証するものでもありません（前提は最終ページ）。金の棒の調整力市場は 9 月分（9 月 1 日〜29 日）で、紺の棒の 10 月 とは月が違います。

蓄電所 1 か所の試算では、東京は値差 278 万円（10 月）・三次調整力② 131 万円（9 月）・容量市場 252 万円（月あたり）、九州は同 368 万円・493 万円・252 万円です。

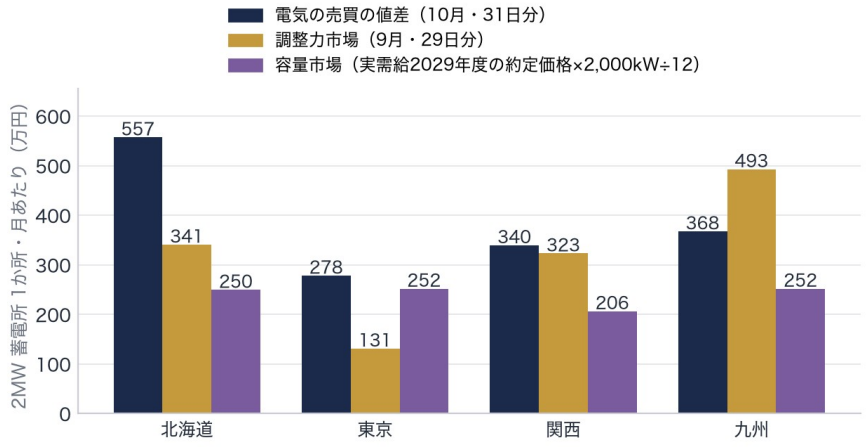


図５　2MW・8MWh の蓄電所 1 か所の収益の目安（試算・万円/月）

出典: JEPX スポット市場、EPRX 速報値、OCCTO 公表の約定価格をもとにした当社の試算。前提は最終ページ。

6. 調整力市場でも、蓄電池が使われている

調整力市場の商品は、番号が小さいほど素早い反応を求められます。図は、落札された量のうち蓄電池が占める割合です。2026 年 10 月分の公表値はまだ集計に入っていないため、全商品がそろう直近の 2026 年 9 月分（速報値）で示します。

2026 年 9 月（速報値）の落札量のうち蓄電池の割合は、一次調整力 27.9%、複合商品 10.4%、二次調整力① 1.8%、三次調整力② 0.8%でした。

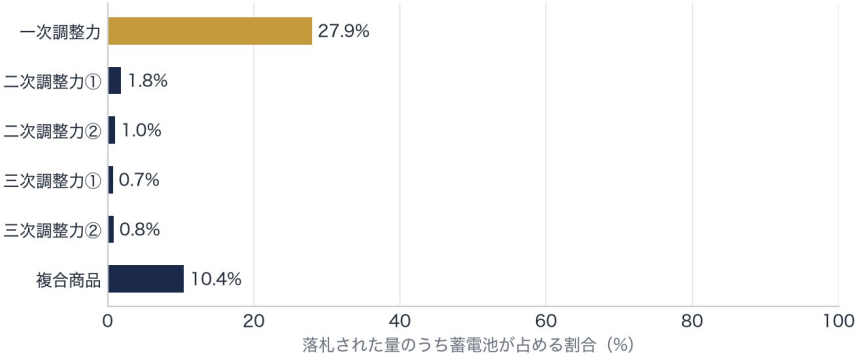


図 6　調整力市場で蓄電池が占める割合（%）

出典: 電力需給調整力取引所（EPRX）公表の取引結果（速報値）の電源種別別。当社集計。

7. 容量市場は、将来の供給力を買う市場

容量市場は、4 年先の電気の供給力を年 1 回の入札で買う市場で、価格は kW あたり・1 年の円で決まります。左の図は、これまでのメインオークションの約定価格です。右の図は、長期脱炭素電源オークション（蓄電池・揚水などの新設を支える別の入札）で約定した蓄電池・揚水の容量です。年に 1 回の公表なので、毎月は変わりません。最新は実需給 2029 年度（2026 年 1 月公表）です。

年 1 回公表の最新値です。容量市場の東京は実需給 2025 年度 3,495 円/kW、2029 年度 15,111 円/kW、長期脱炭素電源の蓄電池・揚水は 2025 年度応札でリチウムイオン 81.9 万 kW・リチウム以外 88.6 万 kW です。

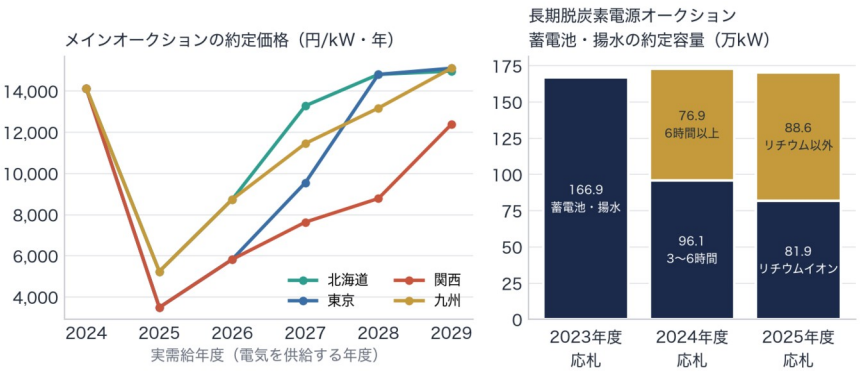


図 7　容量市場の約定価格（左・円/kW）と、長期脱炭素電源オークションの蓄電池・揚水の約定容量（右・万 kW）

出典: 電力広域的運営推進機関（OCCTO）公表の約定結果・容量確保契約の資料（出所は最終ページ）。公表のまま。

8. 蓄電所の案件は、どこに増えているか

当社の棚 DealRoom2（買い手向けに蓄電所の案件を載せるサイト）に、今月新しく載せた案件を、送配電会社の管区別に数えました。市場全体の件数ではなく、当社が扱った案件の数字です。権利渡しは土地と電力の権利を渡す売り方、完成渡しは設備ができた状態で渡す売り方です。

10 月の新着は 77 件・309.1 MW で、管区別では東京 33 件・99.8 MW、東北 8 件・73.4 MW、中部 11 件・69.9 MW でした。

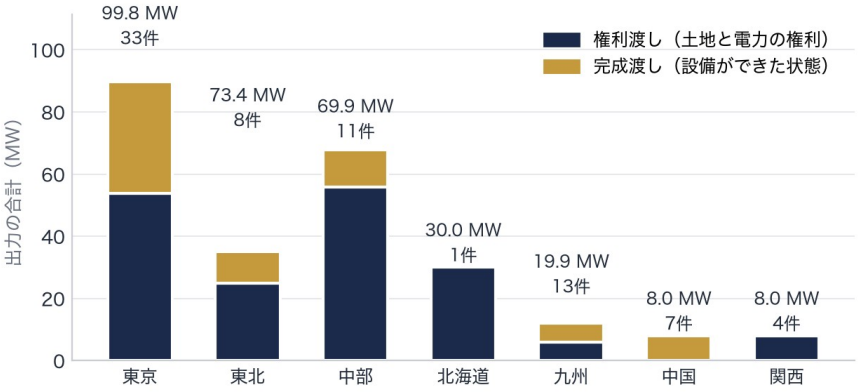


図 8　2026 年 10 月 に当社の棚へ載せた案件の出力（MW）

出典: 当社の DealRoom2 の記録（案件の所在地は管区までで、価格・当事者は載せない）。

9. 系統につなぐのに、何か月・いくらかかるか

接続検討とは、送配電会社に「この場所につなげるか、工事にいくらかかるか」を調べてもらう手続きです。負担金は、つなぐ工事のうち申込む側が負担する費用です。当社が受け取った回答書を管区別に集計しました。5 件未満の管区は載せていません。

2026 年 10 月 19 日時点の中央値は、東京が工期 8.0 か月・負担金 3.16 百万円、九州が 14.0 か月・22.20 百万円、東北が 42.0 か月・127.60 百万円です。

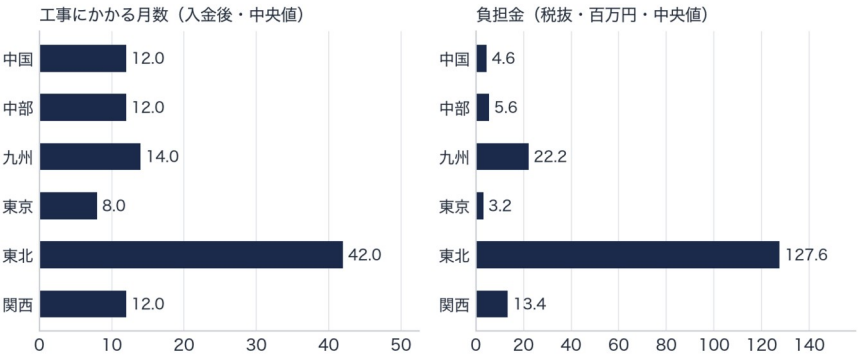


図 9　接続検討の回答の管区別の中央値（左: 工事にかかる月数、右: 負担金・税抜）

出典: 当社が受け取った一般送配電事業者の接続検討回答書（2026 年 10 月 19 日 時点）の集計。

ScienceX

10. 試算の前提と用語

・試算は、公表された価格と下の前提から当社が計算した目安です。実際の収益を示すものでも、保証するものでもありません。

・蓄電所: 出力 2MW・容量 8MWh・往復効率 85%・放電深度 95%。充放電とも最大 2MW。

・電気の売買: その日の 30 分コマのうち、価格の安い 8 コマで充電、高い 8 コマで放電。充電量は容量×放電深度、放電量はその 85%。コマの順序や充電残量の制約、市場に自分の売買が及ぼす影響、手数料・税・系統の費用は見ていません。

・調整力市場: 三次調整力②に毎コマ 2MW を出し、そのコマの電源のあるエリアの平均落札価格（円/kW・30 分）で落札できた場合の合計。落札のないコマは 0。実際は競争で落札できないコマがあり、調整力を出すと売買に使えない時間があるため、実際より多めに出る前提です。

・容量市場: メインオークションの最新（実需給 2029 年度）の約定価格（エリアプライス・円/kW・年）× 定格出力 2000kW ÷ 12。収入が入るのはその実需給年度です。供給力としての評価の係数・経過措置の控除・実効性テストやアセスメントによる減額は見ていません。長期脱炭素電源オークションの収入は含みません。

・対象の月: 電気の売買は 10 月（31 日分）、調整力市場は 9 月（9 月 1 日〜29 日）。調整力市場の 2026 年 10 月分の公表値が集計に入るまで、月が異なります。

・数字は出典の表示のまま載せ、複数の月を合計したり、年に換算したりはしていません（容量市場の月あたりは、年の約定価格を 12 で割ったものです）。

・平均価格は 30 分コマの単純平均（取引量による重みなし）。日中は 8〜16 時、夕方は 16〜20 時のコマ。

出典（OCCTO・容量市場の約定結果）: 実需給 2024 年度

https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2020/files/youryou_kentoukai_27_05.pdf／実需給 2025 年度

https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2021/files/youryou_kentoukai_35_03_1.pdf／実需給 2026 年度

https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2022/files/youryou_kentoukai_43_03.pdf／実需給 2027 年度

https://www.occto.or.jp/market-board/market/oshirase/2023/files/240124_mainauction_youryouyakujokekka_kouhyou_jitsujukyu2027.pdf／実需給 2028 年度

https://www.occto.or.jp/market-board/market/oshirase/2024/files/250129_mainauction_youryouyakujokekka_kouhyou_jitsujukyu2028.pdf／実需給 2029 年度

https://www.occto.or.jp/assets/news/capacity-market/260120_mainauction_youryouyakujokekka_kouhyou_jitsujukyu2029.pdf

出典（OCCTO・長期脱炭素電源オークション）: 2023 年度応札

https://www.occto.or.jp/assets/260605_auction_keiyakujyoukyou_kouhyou.pdf／2024 年度応札

https://www.occto.or.jp/market-board/market/jitsujukyukanren/files/longauction_keiyakukekka_2024.pdf／2025 年度応札 https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/jitsujukyukanren/yoryokakuhokeiyaku/longauction_keiyakukekka_2025.pdf

ScienceX

・容量市場の約定結果は、実需給年度ごとに別の年に公表されています（2024 年度分は 2020 年、2029 年度分は 2026 年 1 月）。長期脱炭素電源オークションの蓄電池の件数は、公表の集計表に載っていないため示していません。

出典: 日本卸電力取引所 JEPX スポット市場の取引結果／電力需給調整力取引所 EPRX の取引結果（速報値）／電力広域的運営推進機関（OCCTO）の容量市場メインオークション約定結果と長期脱炭素電源オークションの容量確保契約の資料／当社が受け取った接続検討回答書の集計／当社 DealRoom2 の記録。

用語: 系統＝電力会社の送電網。系統連系＝送電網につなぐこと。MW＝電力の大きさ（1MW＝1,000kW）。MWh＝ためられる電気の量。円/kWh＝電気 1kWh あたりの値段。

サイエンスエックス株式会社　https://www.scix.co.jp　お問い合わせ s@scix.co.jp

ニュースレター「系統用蓄電池の一次データ」：
https://www.linkedin.com/newsletters/7521830530569445376/

図表や数値は、出典を明記すればお使いいただけます（引用ガイド https://www.scix.co.jp/press）。