ScienceX

系統用蓄電池の月報 2026 年 10 月

サイエンスエックス株式会社　発行 2026 年 11 月 1 日

電気の値段は、使う時間によって変わります。その差を使って働くのが「系統用蓄電池」（送電網につないで、電気をためて出し入れする大きな電池）です。この月報は、公表されている数字と当社の記録から、今月の動きを図でお伝えします。

1. 2026 年 10 月、2MW・8MWh の蓄電所 1 か所はいくら稼いだか（管区別・試算）

10 月の収入の目安は、多い順に中部 1,043 万円、北海道 807 万円、九州 745 万円です。いちばん少ないのは東京の 530 万円です。

管区	電気の売買（値差・10 月）	調整力市場（三次調整力②・9 月）	容量市場（月あたり）	収入の目安（万円/月）	足したもの
北海道	557	341	250	807	容量＋値差
東北	458	170	252	710	容量＋値差
東京	278	131	252	530	容量＋値差
中部	347	837	206	1,043	容量＋調整力
北陸	349	147	206	555	容量＋値差
関西	340	323	206	546	容量＋値差
中国	358	90	206	564	容量＋値差
四国	336	68	206	542	容量＋値差
九州	368	493	252	745	容量＋調整力

© Science X Inc. ・ https://www.scix.co.jp

単位はどれも万円/月です。四捨五入しているので、表の数字を足すと収入の目安と 1 万円ずれることがあります。どの数字をどう掛けたかは 6 節の表に載せました。

出力 2MW・容量 8MWh の蓄電所を 1 か所持っていたら、2026 年 10 月にいくらの収入になったかを、9 つの管区ごとに試算しました。収入の目安は、容量市場の分に、電気の売買（値差）と調整力市場のうち多い方を足した額です。値差と調整力は同じ 2MW を取り合うので、両方は足しません。アグリゲーターの手数料・保守・税などの費用は引いていない、収入の目安です。実際の収益を示すものでも、保証するものでもありません。調整力市場は 9 月分（9 月 1 日〜29 日）の数字で、落札のあったコマで毎回落札できた前提なので、実際より多めに出ます（6 節）。容量市場は、いま建てる蓄電所が入る最新のオークション（実需給 2029 年度）の約定価格を 12 か月で割った額です。

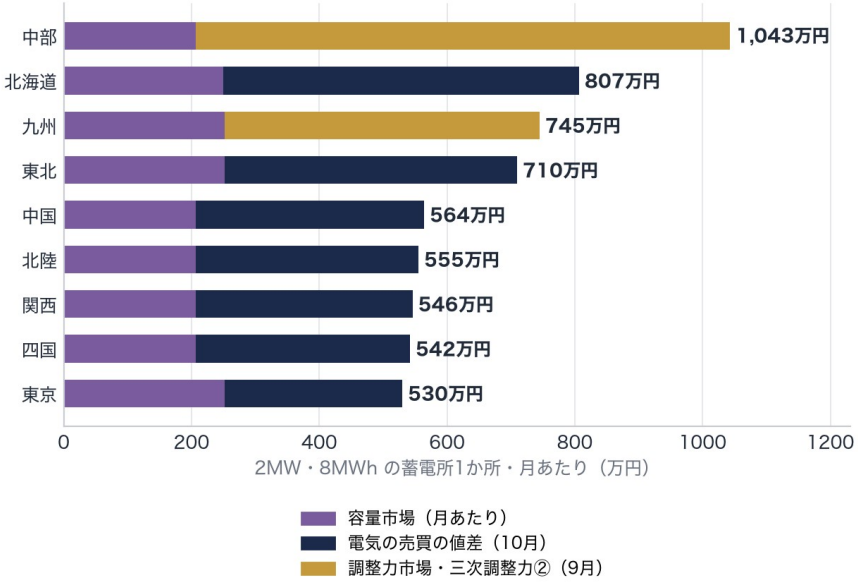


図 1　2MW・8MWh の蓄電所 1 か所の 2026 年 10 月 の収入の目安（管区別・試算・万円/月）

出典: JEPX スポット市場、EPRX 速報値、OCCTO 公表の約定価格をもとにした当社の試算。掛け算は 6 節、前提は最終ページ。

2. 今月の動き３つ

卸電気とは、電力会社や小売会社が売り買いする電気のことです。その値段は、日本卸電力取引所（JEPX）の「スポット市場」（前日に翌日の電気を売り買いする市場）で決まります。

・10 月の卸電気の平均価格は、東京 27.02 円/kWh（前年同月 13.06 円/kWh・差 13.96 円）、九州 15.07 円/kWh（前年同月 10.74 円/kWh・差 4.34 円）でした。

・1 日のなかで平均がいちばん安いのは東京・九州とも 12 時 00 分台（東京 19.03 円、九州 4.94 円）、高いのは東京 16 時 30 分台の 37.11 円、九州 17 時 30 分台の 24.74 円でした。

・東京の蓄電所 1 か所の試算では、月あたりの目安は電気の値差 278 万円（10 月分）、調整力市場の三次調整力② 131 万円（9 月分）、容量市場 252 万円（実需給 2029 年度の価格）です。

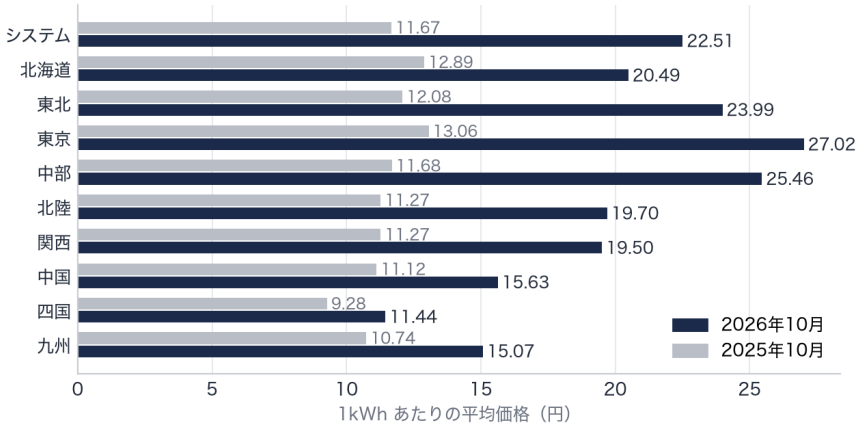


図２　卸電気の平均価格（円/kWh）。紺が 2026 年 10 月、灰が前年同月

出典: 日本卸電力取引所（JEPX）公表のスポット市場の取引結果。30 分ごとの価格の単純平均。当社集計。

3. 電気の値段は、1 日のなかでこう動く

電気の値段は 30 分ごとに変わります。図は、月の同じ時刻の価格を平均した 1 日の形です。安い時間に電気をため、高い時間に出せば、その差額が蓄電池の収入になります。

時間帯別の平均は、東京が 12 時 00 分台の 19.03 円から 16 時 30 分台の 37.11 円まで、九州が 12 時 00 分台の 4.94 円から 17 時 30 分台の 24.74 円までの幅でした。

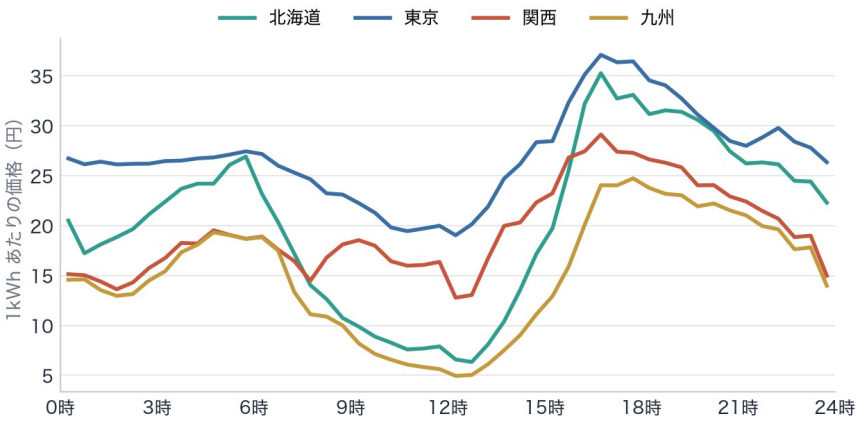


図 3　1 日の価格の山と谷（2026 年 10 月 の平均・円/kWh）

出典: JEPX スポット市場。当社集計。

4. 高低差は、毎日ある

1 日のなかの最高値と最安値の差を、日ごとに並べました。差が大きい日ほど、蓄電池が値差で稼げる余地が大きくなります。

日ごとの最高と最安の差の月平均は、北海道 36.50 円、関西 24.05 円、九州 23.15 円、東京 21.87 円でした。0.01 円のコマは九州で 91 回、東京で 16 回ありました。

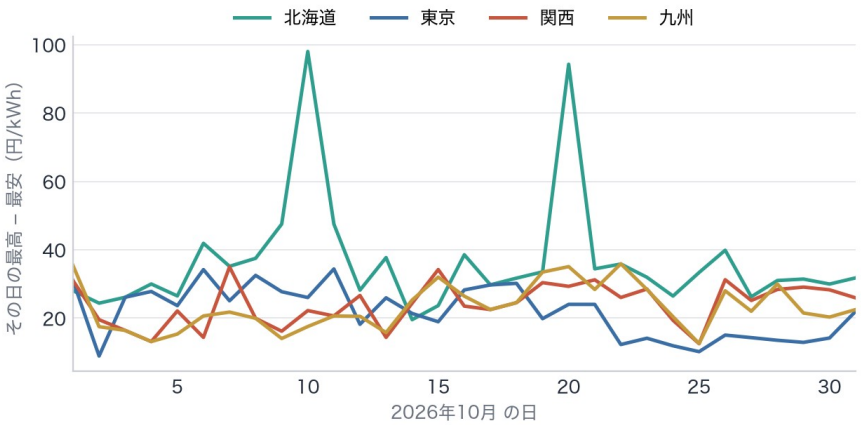


図 4　日ごとの価格の高低差（その日の最高値 − 最安値・円/kWh）

出典: JEPX スポット市場。当社集計。

5. 蓄電所の３つの稼ぎ口

蓄電所の収入は、大きく３つあります。電気の値差（卸電力市場）、調整力市場（電気の余りや不足を直す「力」を売り買いする市場）、容量市場（将来の電気の供給力をあらかじめ買う市場）です。容量市場では、発電所や蓄電所が kW あたりの固定の収入を得ます。

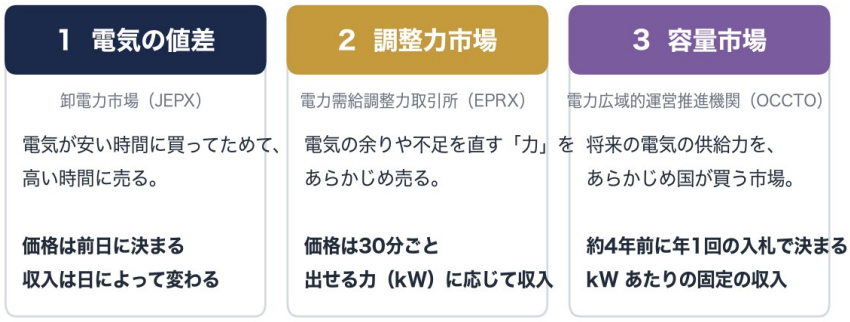


図５　蓄電所の３つの稼ぎ口

出典: 日本卸電力取引所（JEPX）・電力需給調整力取引所（EPRX）・電力広域的運営推進機関（OCCTO）の制度。

6. 蓄電池は、どのくらい稼ぐのか（試算）

出力 2MW・容量 8MWh の蓄電所 1 か所の月あたりの目安です。電気の売買は、その日いちばん安い 4 時間分で充電し、いちばん高い 4 時間分で放電する想定です。調整力市場は三次調整力②に 2MW を出し続けた場合、容量市場は約定価格に 2,000kW を掛けて 12 で割った額です。どれも目安の試算で、実際の収益を示すものでも保証するものでもありません（前提は最終ページ）。金の棒の調整力市場は 9 月分（9 月 1 日〜29 日）で、紺の棒の 10 月 とは月が違います。

蓄電所 1 か所の試算では、東京は値差 278 万円（10 月）・三次調整力② 131 万円（9 月）・容量市場 252 万円（月あたり）、九州は同 368 万円・493 万円・252 万円です。

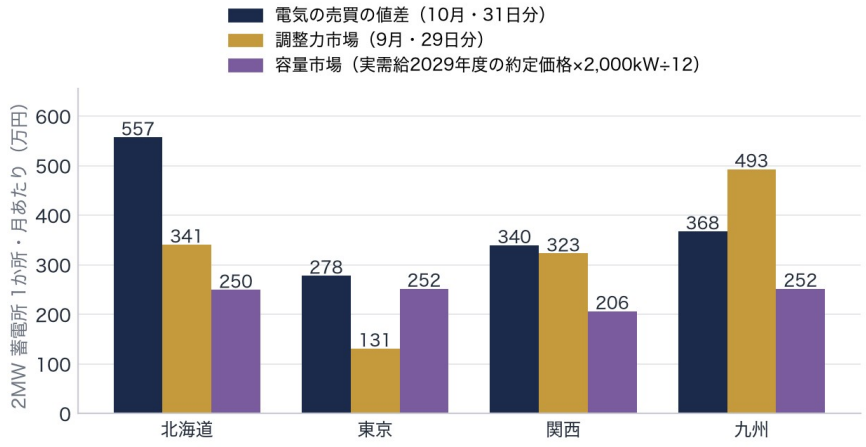


図６　2MW・8MWh の蓄電所 1 か所の収益の目安（試算・万円/月）

出典: JEPX スポット市場、EPRX 速報値、OCCTO 公表の約定価格をもとにした当社の試算。前提は最終ページ。

図１と図６の数字は、次の掛け算でできています。

・１日に買ってためる量: 容量 8,000kWh × 放電深度 95% ＝ 7,600kWh。その日いちばん安い８コマ（4 時間）で買います。

・１日に売る量: 7,600kWh × 往復効率 85% ＝ 6,460kWh。その日いちばん高い８コマ（4 時間）で売ります。

・① 安い８コマの平均価格（円/kWh・10 月の日ごとの平均）、② 高い８コマの平均価格（円/kWh）。

・③ １日の値差の収支 ＝ 6,460kWh × ② − 7,600kWh × ①（円）。④ 電気の売買 ＝ ③ × 31 日（万円/月）。

・⑤ 三次調整力②の平均落札価格（円/kW・30 分・９月）、⑥ 落札のあったコマの数（29 日 × 48 コマ ＝ 1,392 コマのうち）。⑦ 調整力市場 ＝ 2,000kW × ⑤ × ⑥（万円/月）。

・⑧ 容量市場の約定価格（円/kW・年・実需給 2029 年度）。⑨ 容量市場 ＝ 2,000kW × ⑧ ÷ 12（万円/月）。

・⑩ 収入の目安 ＝ ⑨ ＋（④と⑦の多い方）（万円/月）。

管区	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
北海道	6.80	35.82	179,732	557.17	1.963	868	340.78	14,972	249.53	806.70
東北	10.64	35.38	147,683	457.82	4.389	194	170.31	15,111	251.85	709.67
東京	18.41	35.55	89,726	278.15	1.004	653	131.09	15,111	251.85	530.00
中部	14.74	34.65	111,835	346.69	8.317	503	836.70	12,388	206.47	1,043.16
北陸	9.98	29.16	112,518	348.81	6.263	117	146.56	12,388	206.47	555.27
関西	9.95	28.67	109,537	339.56	5.017	322	323.11	12,388	206.47	546.03
中国	6.03	24.96	115,389	357.71	1.179	382	90.06	12,388	206.47	564.17
四国	2.92	20.19	108,227	335.50	0.384	885	67.91	12,388	206.47	541.97
九州	5.38	24.68	118,552	367.51	4.450	554	493.03	15,112	251.87	744.89

© Science X Inc. ・ https://www.scix.co.jp

表の途中の数字は端数を丸めて載せているので、電卓で掛け合わせると１円単位では合わないことがあります。電気の売買と調整力市場は同じ 2MW を使うので、両方を同時に満額で取ることはできません。そのため収入の目安では、多い方だけを容量市場に足しています。

調整力市場の試算は、落札のあったコマで毎回、平均落札価格で落札できた前提です。三次調整力②は９月、応札のうち落札されたのは全国で 26.9%でした（11 節の表）。実際に落札できる量は、これより少なくなります。

7. 調整力市場でも、蓄電池が使われている

調整力市場の商品は、番号が小さいほど素早い反応を求められます。図は、落札された量のうち蓄電池が占める割合です。2026 年 10 月分の公表値はまだ集計に入っていないため、全商品がそろう直近の 2026 年９月分（速報値）で示します。

2026 年９月（速報値）の落札量のうち蓄電池の割合は、一次調整力 27.9%、複合商品 10.4%、二次調整力① 1.8%、三次調整力② 0.8%でした。

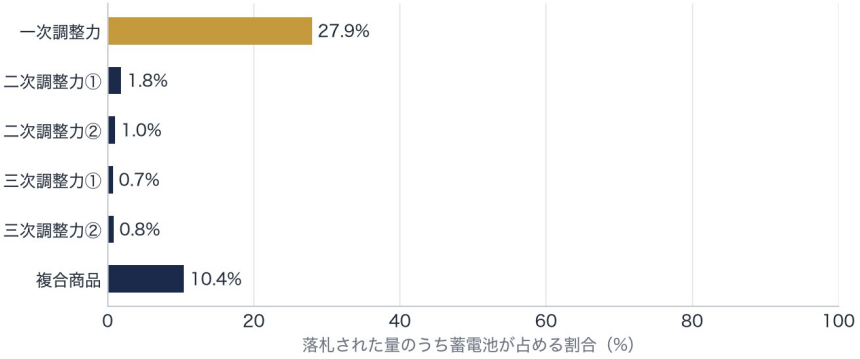


図７　調整力市場で蓄電池が占める割合（%）

出典: 電力需給調整力取引所（EPRX）公表の取引結果（速報値）の電源種別別。当社集計。

8. 容量市場は、将来の供給力を買う市場

容量市場は、4 年先の電気の供給力を年 1 回の入札で買う市場で、価格は kW あたり・1 年の円で決まります。左の図は、これまでのメインオークションの約定価格です。右の図は、長期脱炭素電源オークション（蓄電池・揚水などの新設を支える別の入札）で約定した蓄電池・揚水の容量です。年に 1 回の公表なので、毎月は変わりません。最新は実需給 2029 年度（2026 年 1 月公表）です。

年 1 回公表の最新値です。容量市場の東京は実需給 2025 年度 3,495 円/kW、2029 年度 15,111 円/kW、長期脱炭素電源の蓄電池・揚水は 2025 年度応札でリチウムイオン 81.9 万 kW・リチウム以外 88.6 万 kW です。

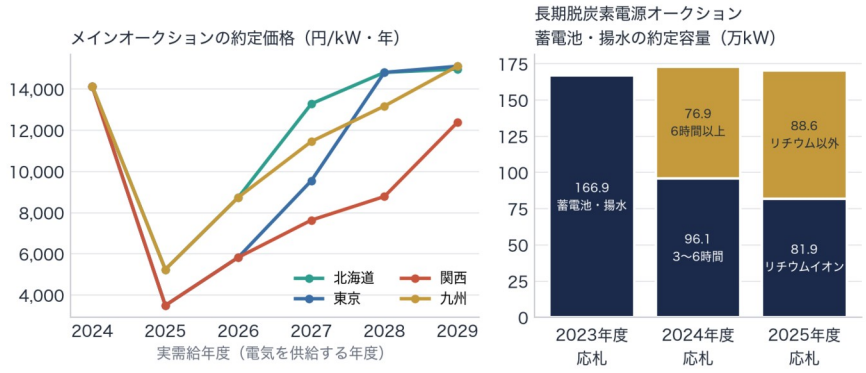


図 8　容量市場の約定価格（左・円/kW）と、長期脱炭素電源オークションの蓄電池・揚水の約定容量（右・万 kW）

出典: 電力広域的運営推進機関（OCCTO）公表の約定結果・容量確保契約の資料（出所は最終ページ）。公表のまま。

9. 蓄電所の案件は、どこに増えているか

当社の棚 DealRoom2（買い手向けに蓄電所の案件を載せるサイト）に、今月新しく載せた案件を、送配電会社の管区別に数えました。市場全体の件数ではなく、当社が扱った案件の数字です。権利渡しは土地と電力の権利を渡す売り方、完成渡しは設備ができた状態で渡す売り方です。

10 月の新着は 77 件・309.1 MW で、管区別では東京 33 件・99.8 MW、東北 8 件・73.4 MW、中部 11 件・69.9 MW でした。

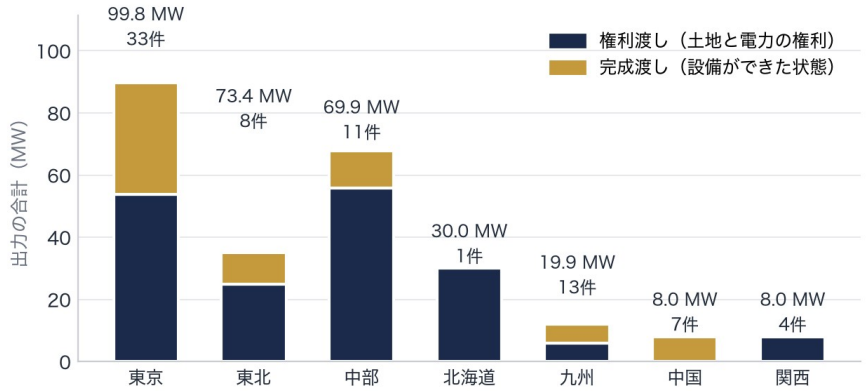


図 9　2026 年 10 月 に当社の棚へ載せた案件の出力（MW）

出典: 当社の DealRoom2 の記録（案件の所在地は管区までで、価格・当事者は載せない）。

© Science X Inc. ・ https://www.scix.co.jp

10. 系統につなぐのに、何か月・いくらかかるか

接続検討とは、送配電会社に「この場所につなげるか、工事にいくらかかるか」を調べてもらう手続きです。負担金は、つなぐ工事のうち申込む側が負担する費用です。当社が受け取った回答書のうち、高圧（6,600V の配電線につなぐもの）の分だけを管区別に集計しました。特別高圧は含めていません。5 件未満の管区は載せていません。

2026 年 10 月 19 日時点の高圧の中央値は、東京が工期 8.0 か月・負担金 3.02 百万円、九州が 12.5 か月・12.50 百万円、東北が 17.0 か月・32.35 百万円です。

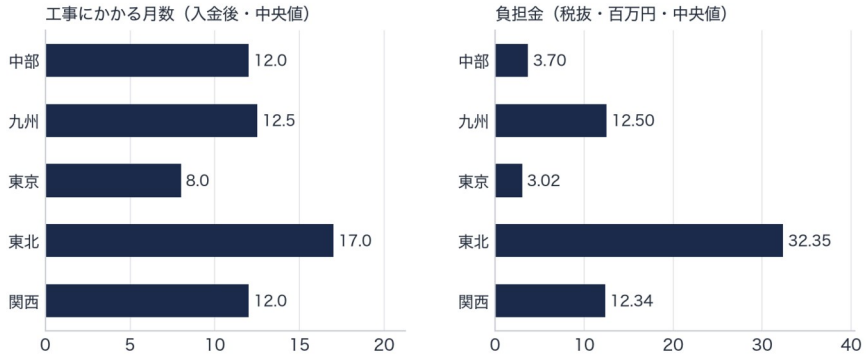


図 10　接続検討の回答（高圧）の管区別の中央値（左: 工事にかかる月数、右: 負担金・税抜）

出典: 当社が受け取った一般送配電事業者の接続検討回答書のうち高圧の分（2026 年 10 月 19 日 時点）の集計。

11. 市場の数字（資料にそのまま使える表）

本文の図の元になった数字を、資料に使えるよう表にしました。電気の卸市場（JEPX）、需給調整市場の商品ごとの数字（応札倍率・約定率・価格・蓄電池の割合）、容量市場の約定価格です。

JEPX スポット市場（2026 年 10 月・エリア別・円/kWh）

エリア	月平均	前年同月	日中（8〜16 時）	夕方（16〜20 時）	日内の高低差（月平均）	最高	30 円以上のコマ	0.01 円のコマ
システム	22.51	11.67	16.02	31.06	25.16	47.88	220	39
北海道	20.49	12.89	11.31	32.25	36.50	105.00	303	67
東北	23.99	12.08	15.78	34.19	28.92	50.01	437	95
東京	27.02	13.06	23.12	34.69	21.87	50.01	466	16
中部	25.46	11.68	20.38	33.55	24.42	46.45	387	24
北陸	19.70	11.27	18.29	26.92	24.23	46.45	218	24
関西	19.50	11.27	18.22	26.76	24.05	46.45	215	29
中国	15.63	11.12	9.86	23.10	23.07	44.79	63	79
四国	11.44	9.28	7.50	16.61	21.12	37.51	23	146
九州	15.07	10.74	8.31	23.10	23.15	44.79	53	91

取引量（2026 年 10 月・31 日分の合計）：約定総量 30,319 百万 kWh（前年同月 22,279 百万 kWh）、売り入札量 45,218 百万 kWh、買い入札量 38,191 百万 kWh。

出典: 日本卸電力取引所（JEPX）公表のスポット市場の取引結果。価格は 30 分コマの単純平均。当社集計。

需給調整市場（2026 年 9 月・速報値・全国）

商品	募集量（MW）	応札量（MW）	落札量（MW）	応札倍率（応札÷募集）	約定率（落札÷応札）	平均落札価格（円/kW・30分）	蓄電池の割合
一次調整力	1,388.7	1,710.0	1,337.3	123.1%	78.2%	3.43	27.9%
一次調整力（オフライン）	497.8	418.4	265.7	84.0%	63.5%	5.79	—
二次調整力①	962.6	1,996.2	1,102.3	207.4%	55.2%	2.49	1.8%
二次調整力②	983.1	3,709.3	2,163.2	377.3%	58.3%	2.51	1.0%
三次調整力①	2,498.5	5,895.9	3,021.0	236.0%	51.2%	2.28	0.7%
三次調整力②	376.3	1,371.7	368.9	364.5%	26.9%	2.22	0.8%
複合商品	3,383.8	6,641.4	3,623.5	196.3%	54.6%	2.64	10.4%

量は 30 分コマあたりの平均です。応札倍率が 100%未満の商品は、募集に対して応札が足りていません。約定率は、応札した量のうち落札された量の割合です。平均落札価格は、落札量で重みを付けた平均です。

出典: 電力需給調整力取引所（EPRX）公表の取引結果（速報値）と電源種別別の取引結果。当社集計。

容量市場メインオークションのエリアプライス（円/kW・年）

実需給年度	北海道	東北	東京	中部	北陸	関西	中国	四国	九州
2024 年度	14,137	14,137	14,137	14,137	14,137	14,137	14,137	14,137	14,137
2025 年度	5,242	3,495	3,495	3,495	3,495	3,495	3,495	3,495	5,242
2026 年度	8,749	5,833	5,834	5,832	5,832	5,832	5,832	5,832	8,748
2027 年度	13,287	9,044	9,555	7,823	7,638	7,638	7,638	7,638	11,457
2028 年度	14,812	14,812	14,812	10,280	8,785	8,785	8,785	8,785	13,177
2029 年度	14,972	15,111	15,111	12,388	12,388	12,388	12,388	12,388	15,112

長期脱炭素電源オークションの蓄電池・揚水の約定容量（万 kW）

応札年度	区分	約定容量（万 kW）
2023 年度応札	蓄電池・揚水	166.9
2024 年度応札	3〜6 時間	96.1
2024 年度応札	6 時間以上	76.9
2025 年度応札	リチウムイオン	81.9
2025 年度応札	リチウム以外	88.6

出典: 電力広域的運営推進機関（OCCTO）公表の約定結果・容量確保契約の資料（出所は最終ページ）。公表のまま。

12. 試算の前提と用語

・試算は、公表された価格と下の前提から当社が計算した目安です。実際の収益を示すものでも、保証するものでもありません。

・蓄電所: 出力 2MW・容量 8MWh・往復効率 85%・放電深度 95%。充放電とも最大 2MW。

・電気の売買: その日の 30 分コマのうち、価格の安い 8 コマで充電、高い 8 コマで放電。充電量は容量×放電深度、放電量はその 85%。コマの順序や充電残量の制約、市場に自分の売買が及ぼす影響、手数料・税・系統の費用は見ていません。

・調整力市場: 三次調整力②に毎コマ 2MW を出し、そのコマの電源のあるエリアの平均落札価格（円/kW・30 分）で落札できた場合の合計。落札のないコマは 0。実際は競争で落札できないコマがあり、調整力を出すと売買に使えない時間があるため、実際より多めに出る前提です。

・容量市場: メインオークションの最新（実需給 2029 年度）の約定価格（エリアプライス・円/kW・年）× 定格出力 2000kW ÷ 12。収入が入るのはその実需給年度です。供給力としての評価の係数・経過措置の控除・実効性テストやアセスメントによる減額は見ていません。長期脱炭素電源オークションの収入は含みません。

・対象の月: 電気の売買は 10 月（31 日分）、調整力市場は 9 月（9 月 1 日〜29 日）。調整力市場の 2026 年 10 月分の公表値が集計に入るまで、月が異なります。

・数字は出典の表示のまま載せ、複数の月を合計したり、年に換算したりはしていません（容量市場の月あたりは、年の約定価格を 12 で割ったものです）。

・平均価格は 30 分コマの単純平均（取引量による重みなし）。日中は 8〜16 時、夕方は 16〜20 時のコマ。

出典（OCCTO・容量市場の約定結果）: 実需給 2024 年度

https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2020/files/youryou_kentoukai_27_05.pdf／実需給 2025 年度

https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2021/files/youryou_kentoukai_35_03_1.pdf／実需給 2026 年度

https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2022/files/youryou_kentoukai_43_03.pdf／実需給 2027 年度

https://www.occto.or.jp/market-board/market/oshirase/2023/files/240124_mainauction_youryouyakujokekka_kouhyou_jitsujukyu2027.pdf／実需給 2028 年度

https://www.occto.or.jp/market-board/market/oshirase/2024/files/250129_mainauction_youryouyakujokekka_kouhyou_jitsujukyu2028.pdf／実需給 2029 年度

https://www.occto.or.jp/assets/news/capacity-market/260120_mainauction_youryouyakujokekka_kouhyou_jitsujukyu2029.pdf

出典（OCCTO・長期脱炭素電源オークション）: 2023 年度応札

https://www.occto.or.jp/assets/260605_auction_keiyakujyoukyou_kouhyou.pdf／2024 年度応札

https://www.occto.or.jp/market-board/market/jitsujukyukanren/files/longauction_keiyakukekka_2024.pdf／2025 年度応札 https://www.occto.or.jp/assets/various/capacity-market/jitsujukyukanren/yoryokakuhokeiyaku/longauction_keiyakukekka_2025.pdf

ScienceX

・容量市場の約定結果は、実需給年度ごとに別の年に公表されています（2024 年度分は 2020 年、2029 年度分は 2026 年 1 月）。長期脱炭素電源オークションの蓄電池の件数は、公表の集計表に載っていないため示していません。

出典: 日本卸電力取引所 JEPX スポット市場の取引結果／電力需給調整力取引所 EPRX の取引結果（速報値）／電力広域的運営推進機関（OCCTO）の容量市場メインオークション約定結果と長期脱炭素電源オークションの容量確保契約の資料／当社が受け取った接続検討回答書の集計／当社 DealRoom2 の記録。

用語: 系統＝電力会社の送電網。系統連系＝送電網につなぐこと。MW＝電力の大きさ（1MW＝1,000kW）。MWh＝ためられる電気の量。円/kWh＝電気 1kWh あたりの値段。

サイエンスエックス株式会社　https://www.scix.co.jp　お問い合わせ s@scix.co.jp

ニュースレター「系統用蓄電池の一次データ」：
https://www.linkedin.com/newsletters/7521830530569445376/

図表や数値は、出典を明記すればお使いいただけます（引用ガイド https://www.scix.co.jp/press）。