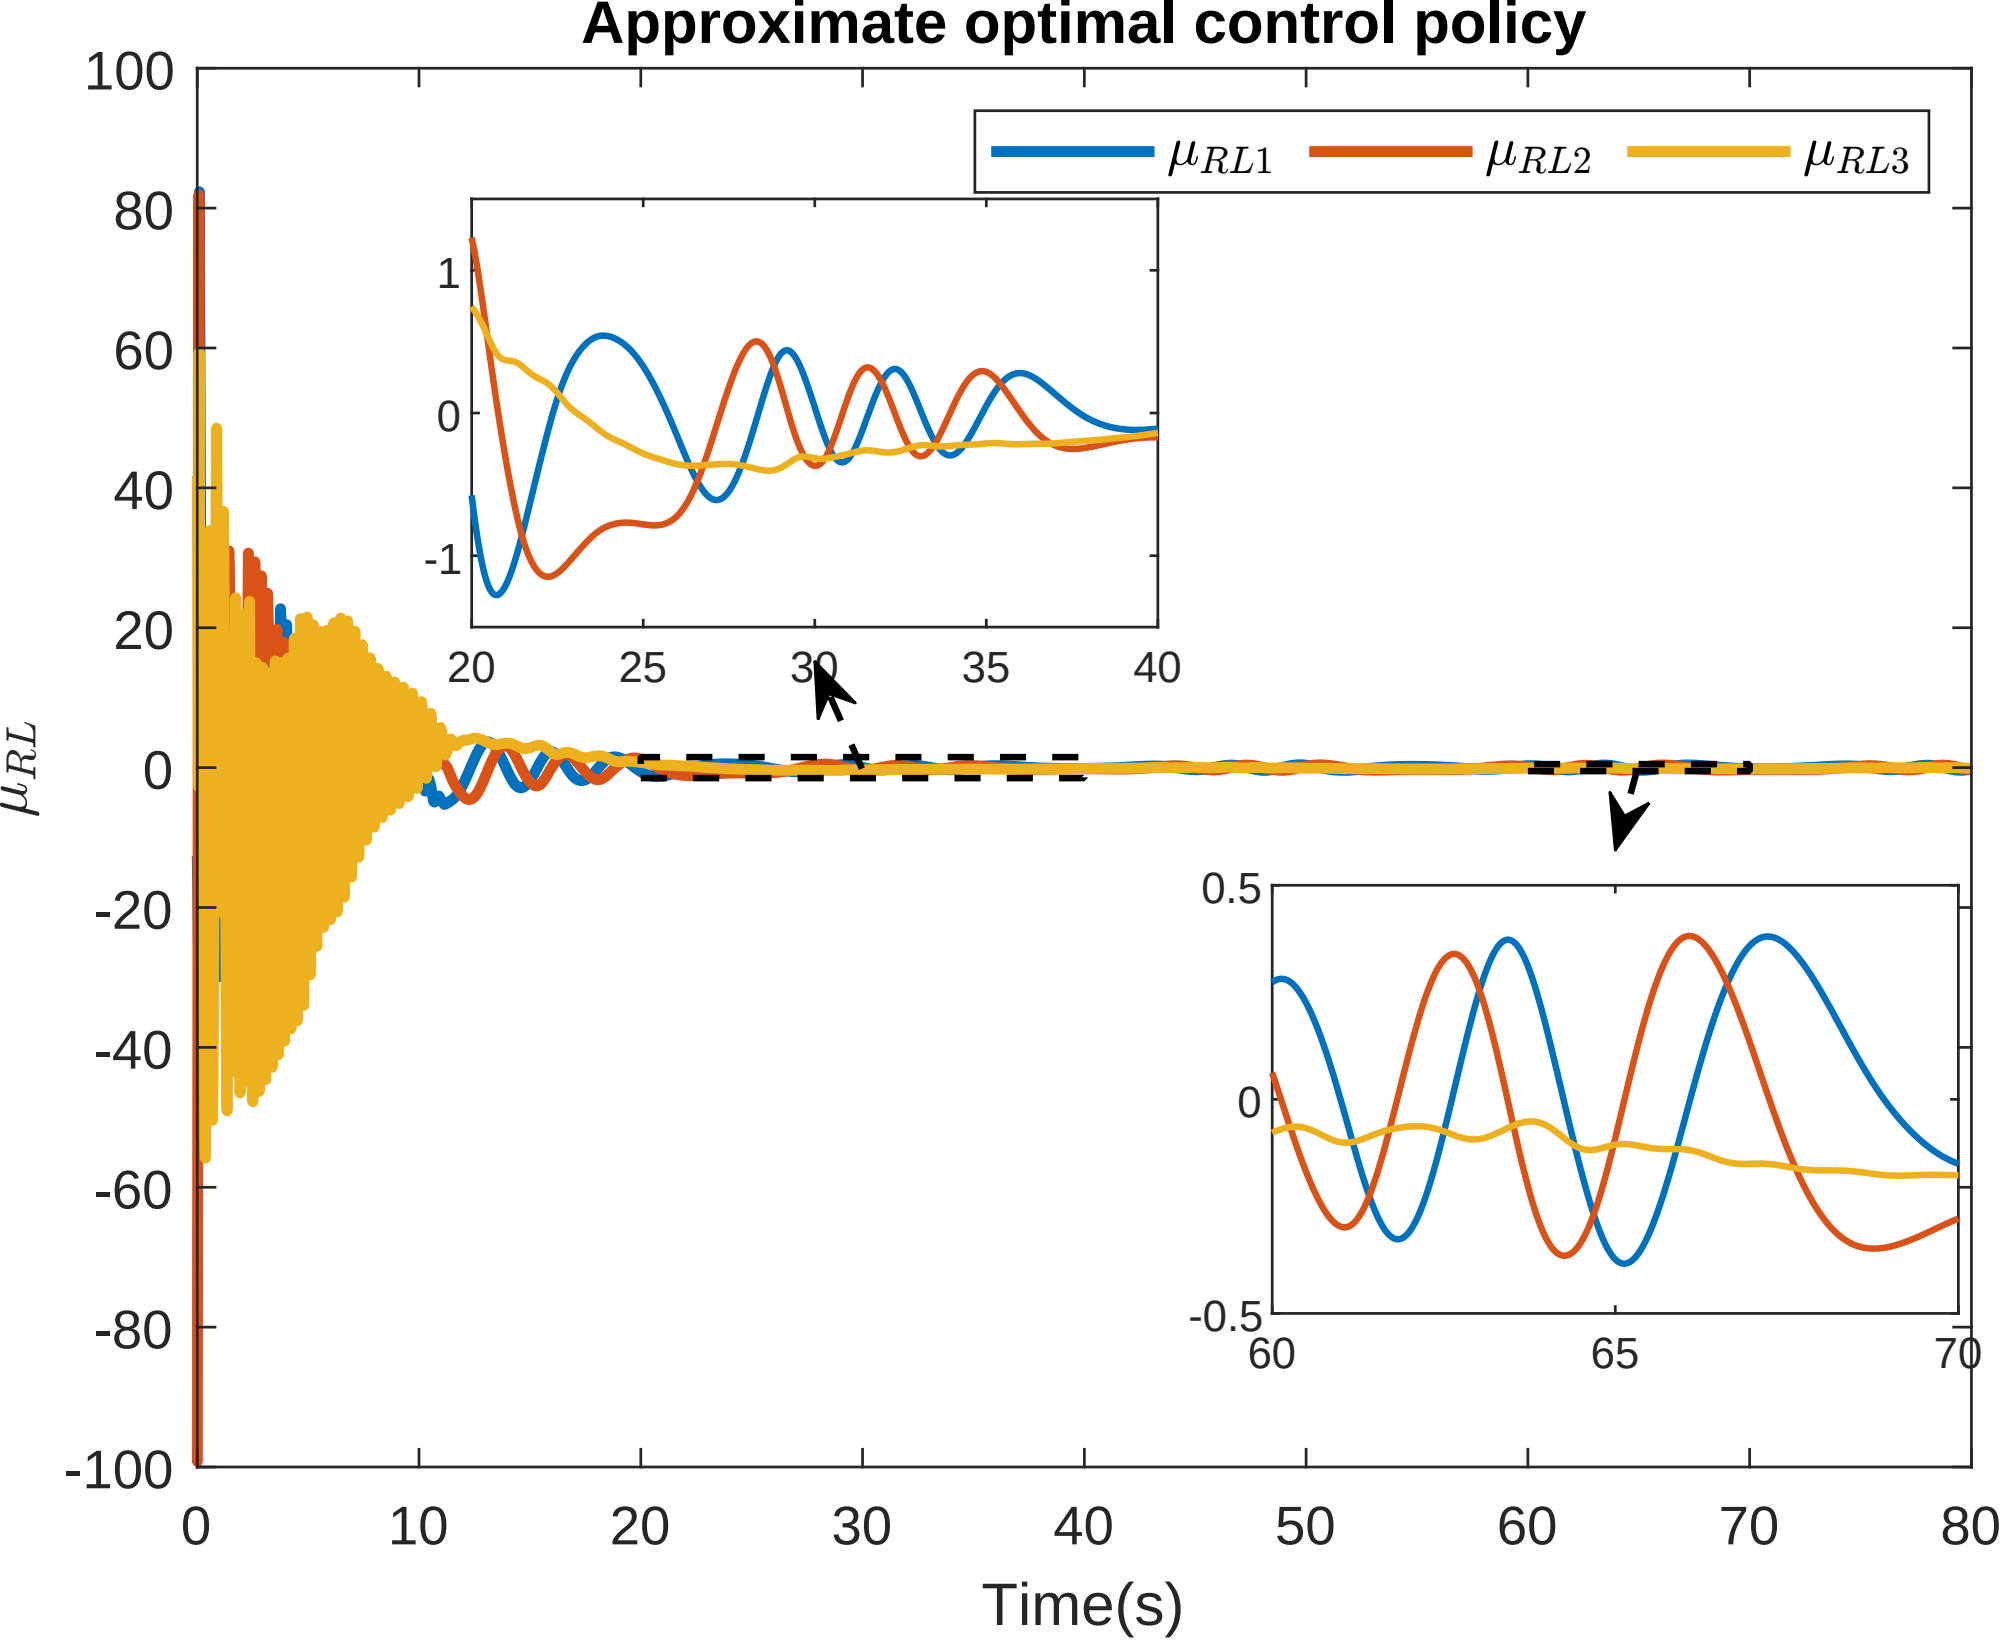

Approximate optimal control policy
μ_{RL1}
μ_{RL2}
μ_{RL3}
μ_{RL}
Time(s)
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1
0
-1
20
25
30
35
40
0.5
0
-0.5
60
65
70