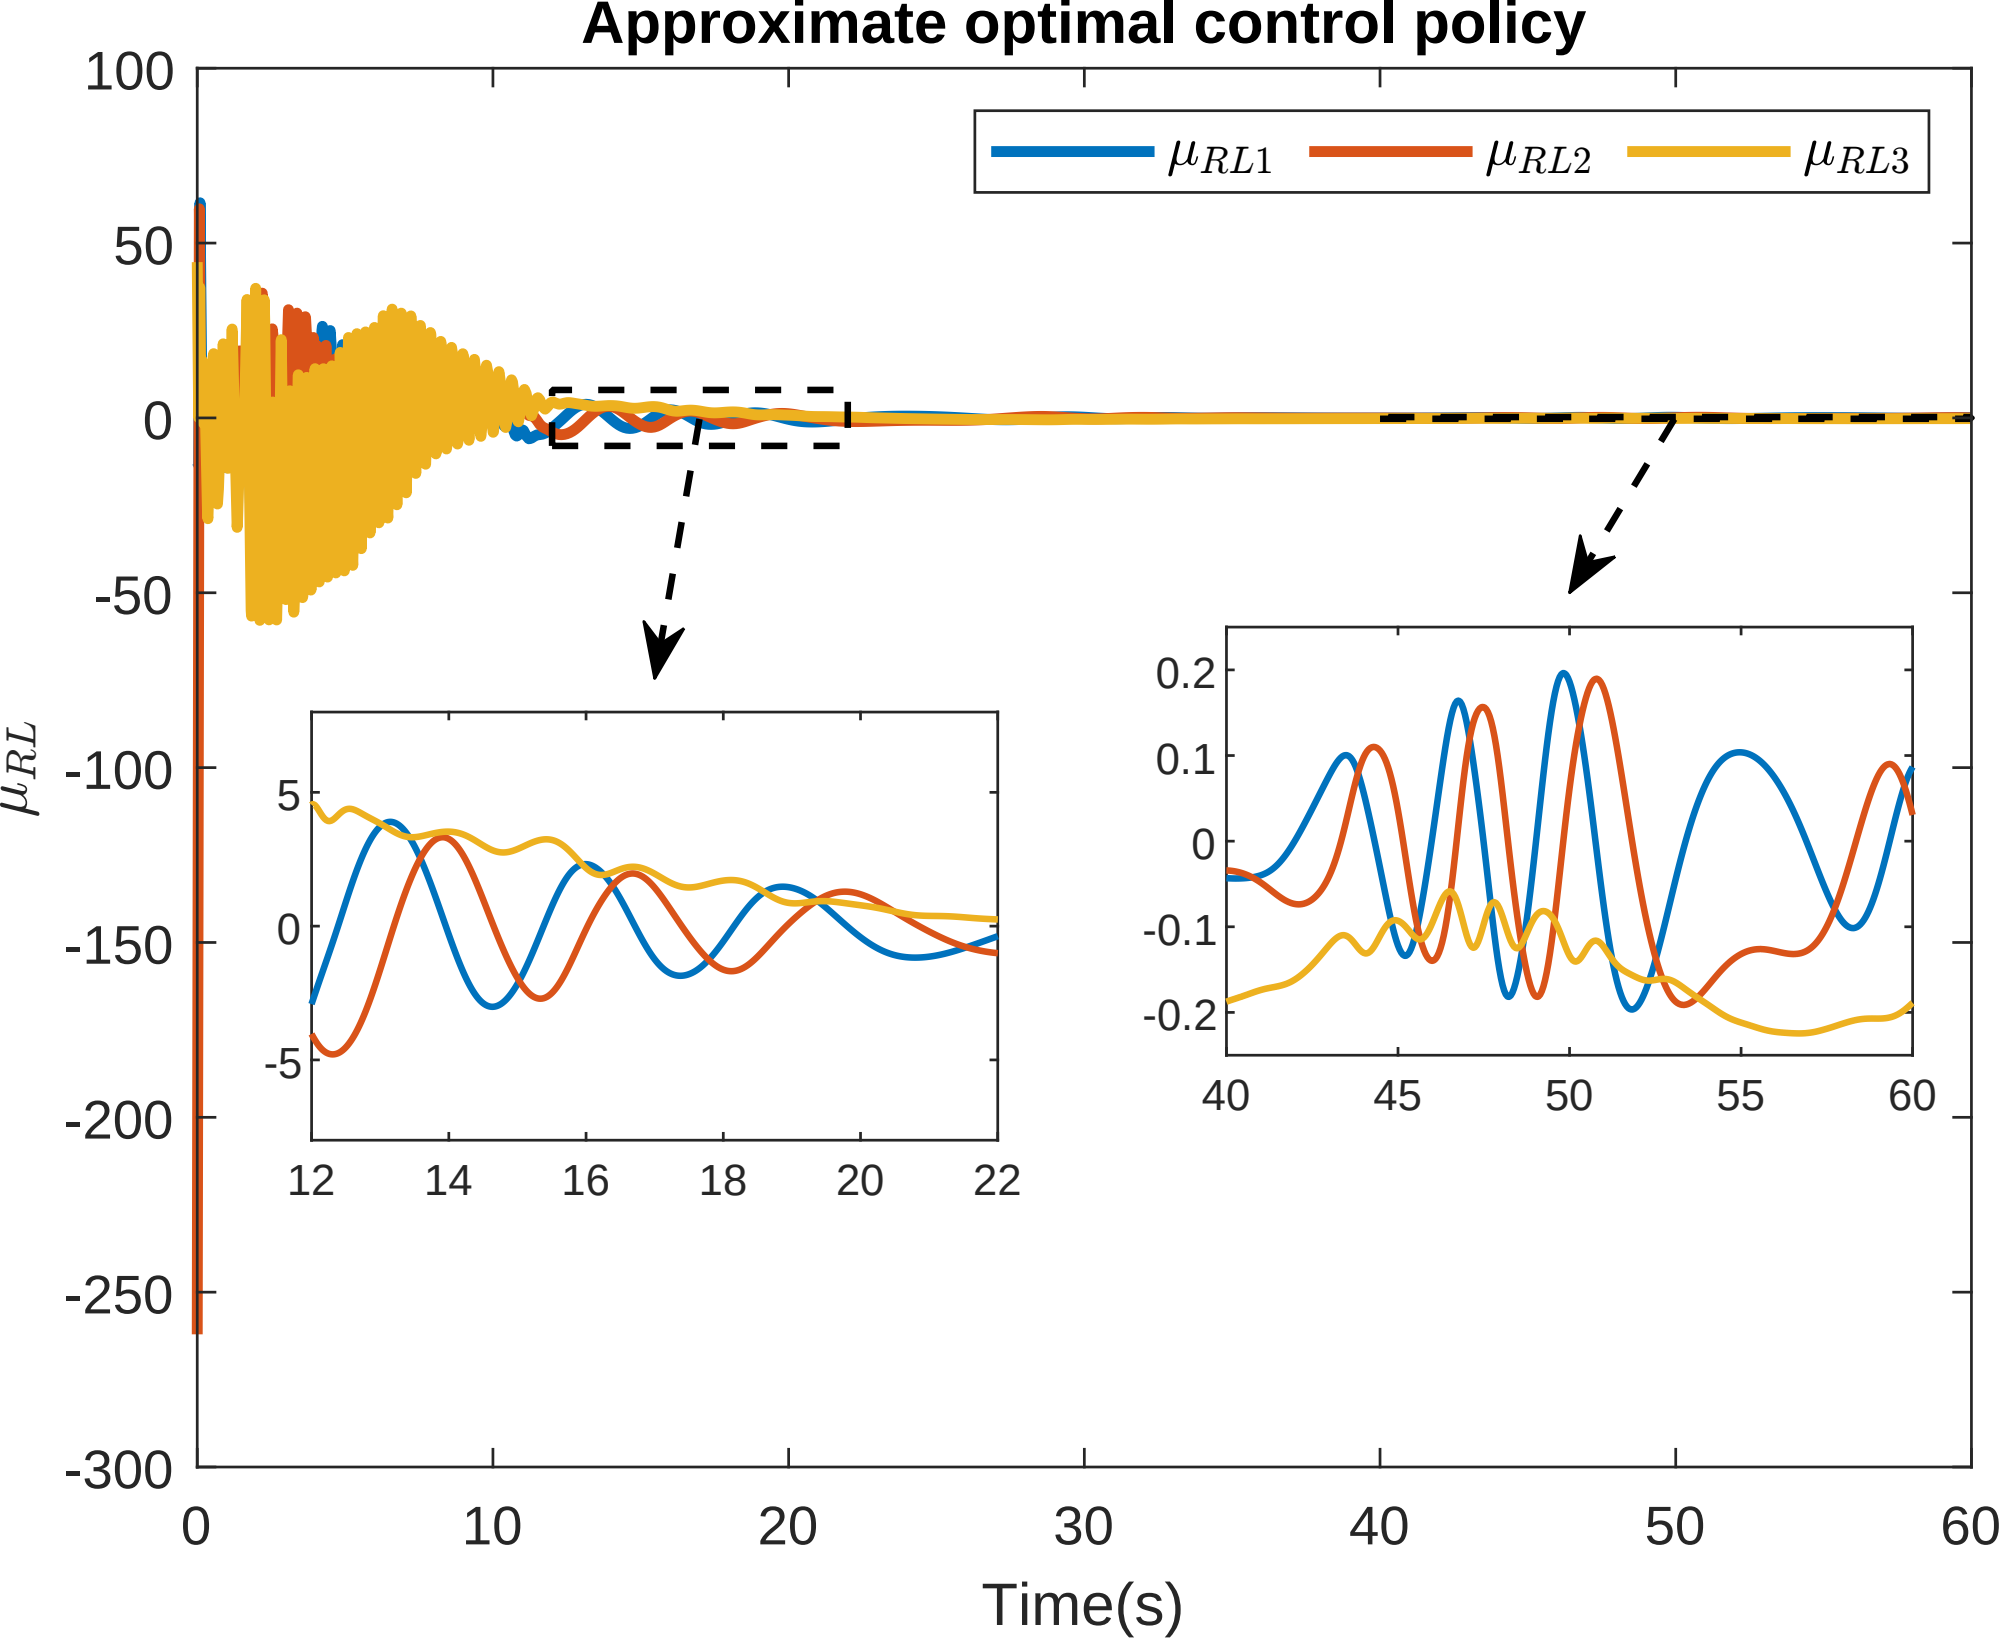

Approximate optimal control policy
μ_{RL1}
μ_{RL2}
μ_{RL3}
μ_{RL}
Time(s)
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
0
10
20
30
40
50
60
5
0
-5
12
14
16
18
20
22
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
40
45
50
55
60