



Нулевой этаж

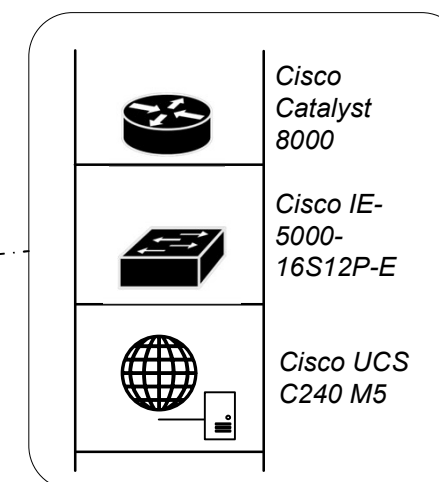

Условные обозначения:

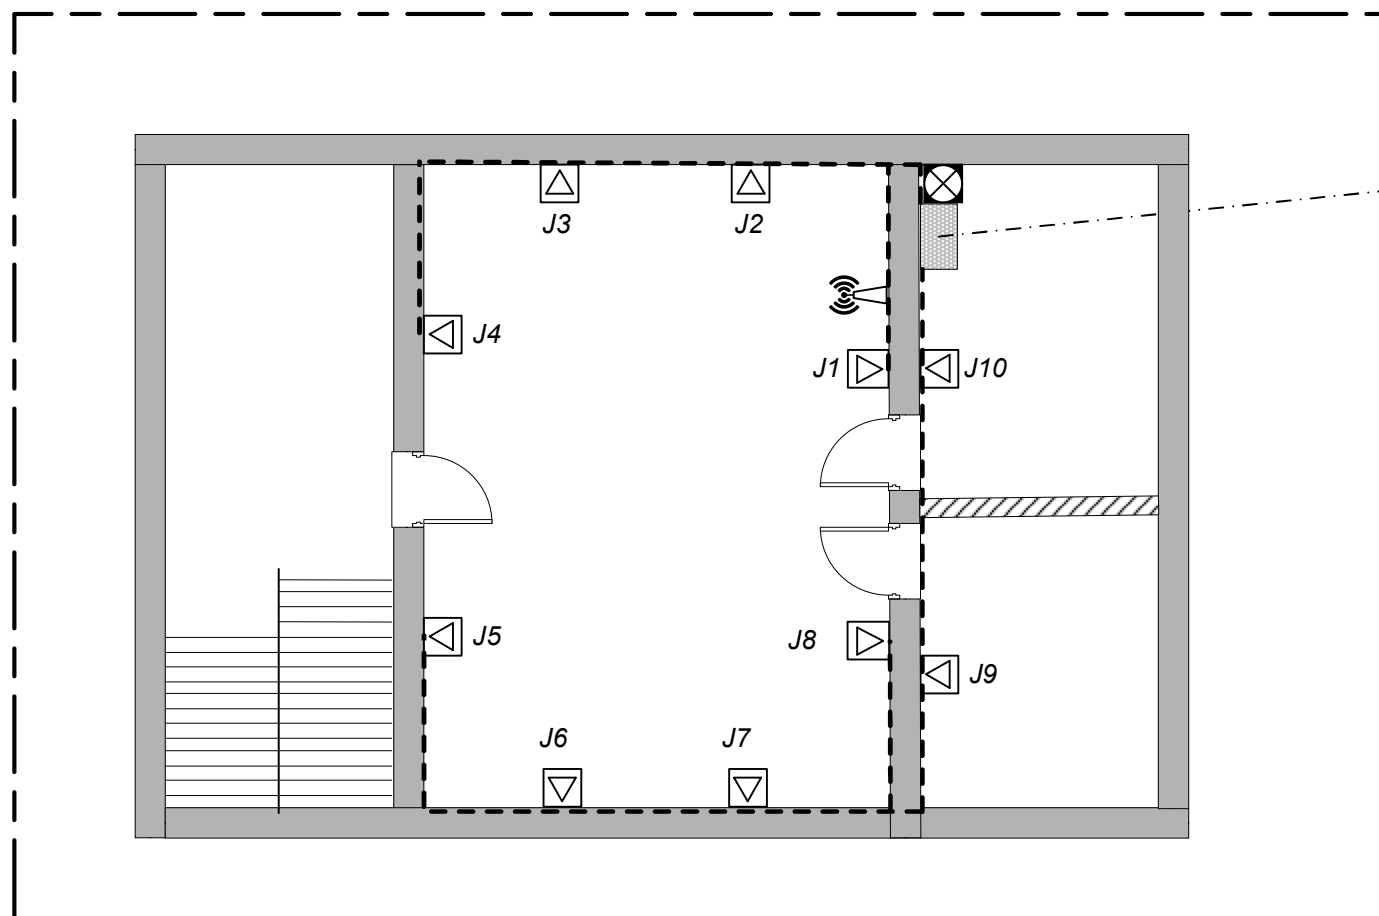

Коммутатор

Комментарий



Маршрутизатор

Витая пара F/UTP cat. 6a PTFE



Web-Сервер

Информационная розетка Legrand
0 774 10



Спуск к кабельной шахте

*Шкаф телекоммуникационный настенный
Cisco 19-inch Rack Mount Cabinet*

Точка доступа Cisco Catalyst 9115AXI

Технические рекомендации

1. Витая пара F/UTP cat. 6a PTFE в кабель-канале прокладываются вдоль стены на расстоянии 50 см от потолка.
2. Информационные розетки устанавливаются на расстоянии 50 см от пола в близости к оконечным устройствам.
3. Телекоммуникационные шкафы устанавливаются на расстоянии 150 см от пола.
4. Беспроводная точка доступа закрепляется на стене на высоте 50 см от потолка. В месте монтажа необходимо просверлить 2 отверстия для кронштейна.
5. Сервер стоечного типа устанавливается в телекоммуникационный шкаф.

					ГУИР.400201.110 СЗ				
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Локальная компьютерная сеть. План здания	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Кипятков					у			1:100
Пров.	Глецевич					Лист 1		Листов 1	
						ЭВМ, гр. 150501			