
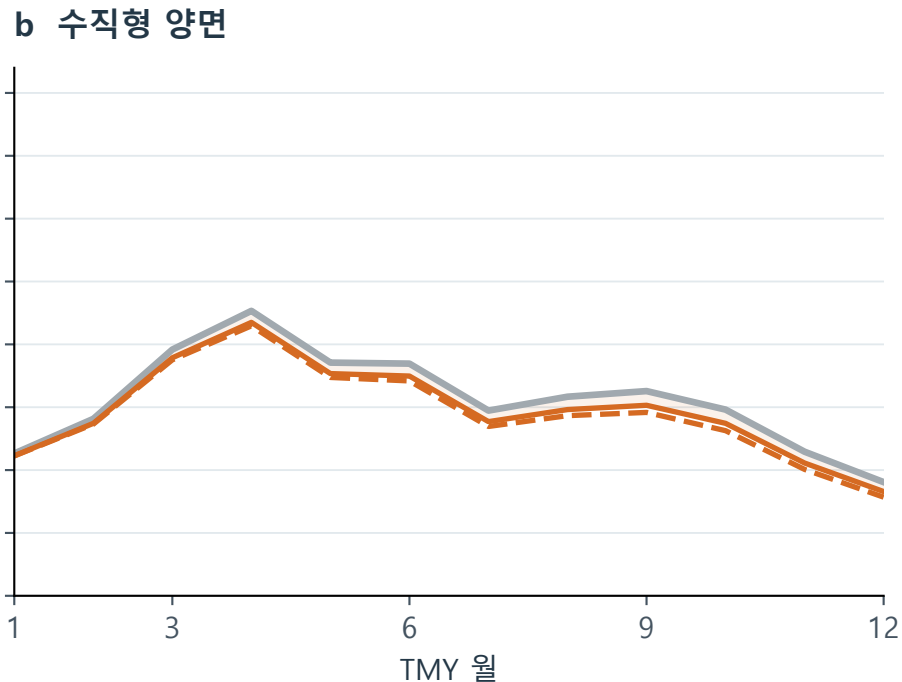


계절 변화와 먼지 손실을 나누어 본 월별 발전량

같은 기상·같은 설비의 청결 상태와 비교 | 경사형 단면 $\varphi=0$ · 수직형 양면 $\varphi=0.8$

— 먼지 없는 기준 — 비만 맞고 청소 안 함 - - - 비도 청소도 없음

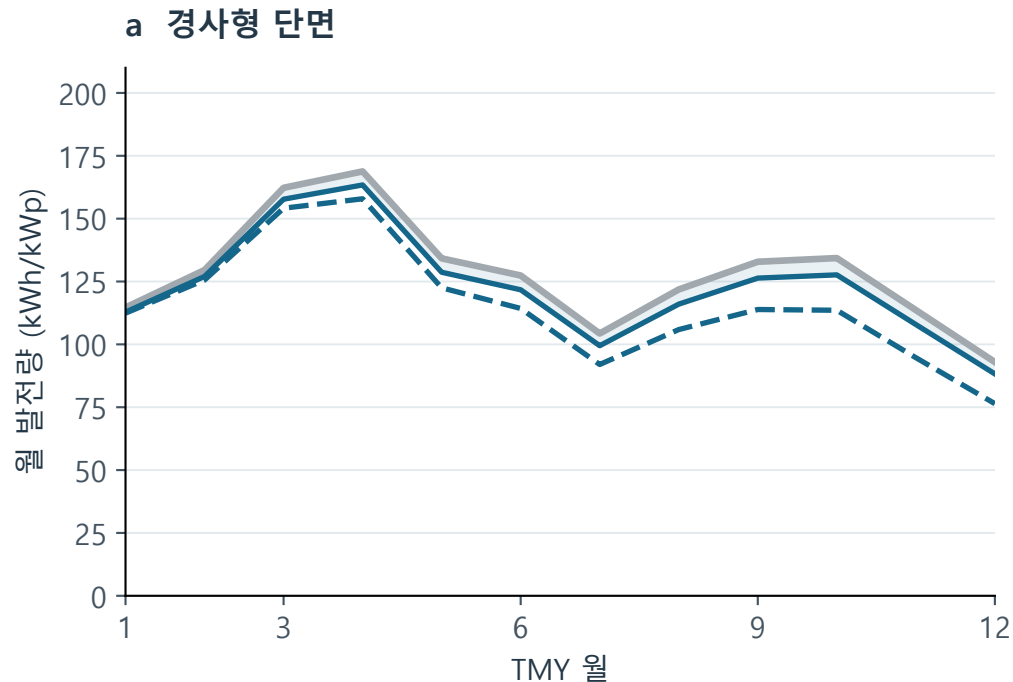

서울 대표 기상년의 일사·기온으로 계산한 AC 발전량. 두 패널의 설치 용량을 1 kWp로 맞췄습니다.

오염 후에도 날씨가 좋아지면 발전량은 늘 수 있습니다. 먼지의 영향은 같은 달의 청결 기준과의 차이입니다.