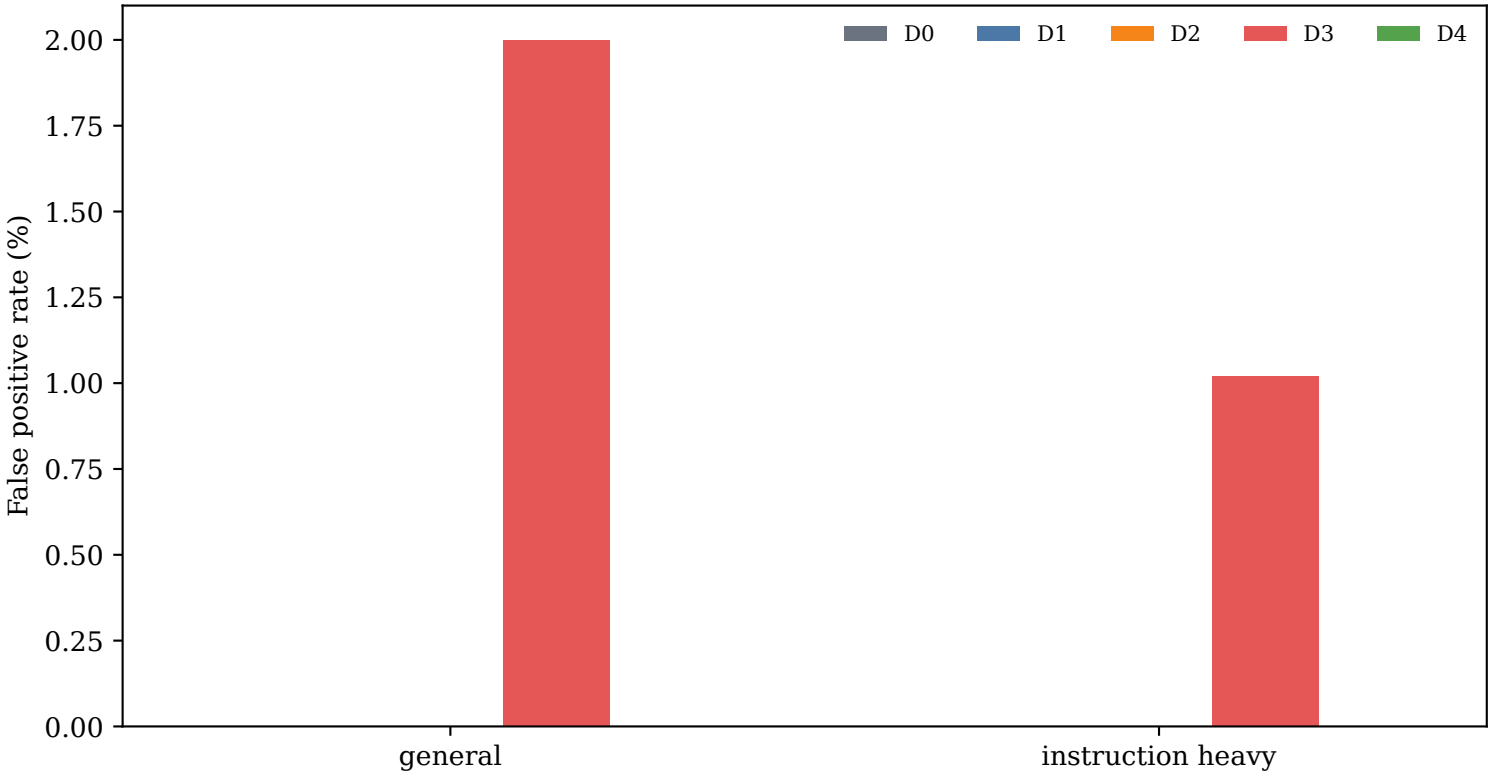
False positive rate by benign input group
D0
D1
D2
D3
D4
False positive rate (%)
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
general
instruction heavy