


ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА НА ОТМ. 0,000
FINISH OF 1ST FLOOR PREMISES AT LEVEL 0,000

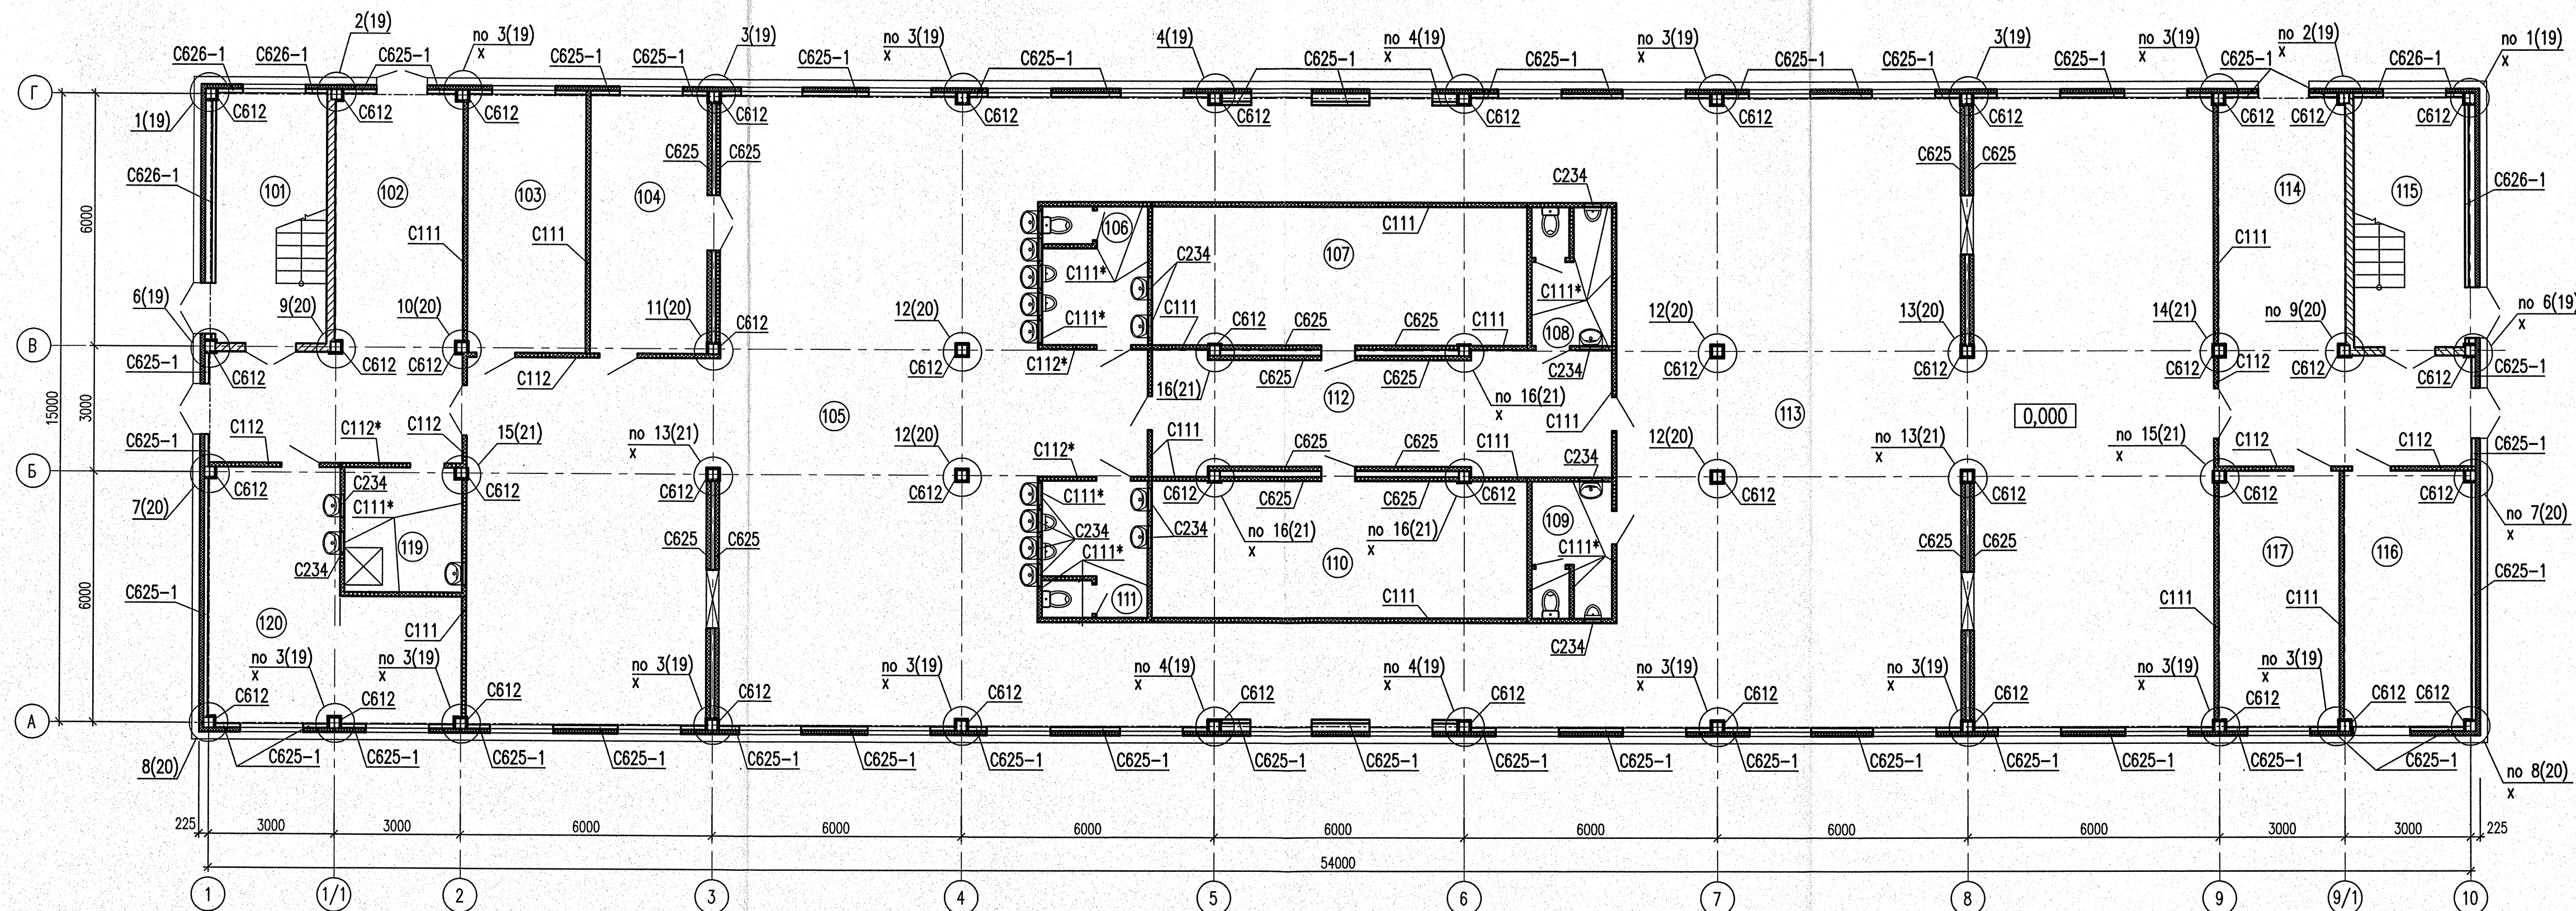


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
LEGEND

- Кладка из газобетонных блоков D600 B10 на ц.п. растворе М75, армированная сеткой Ø4Bp1-шаг 50х50мм через два ряда по высоте
Setting of gas-concrete blocks D600 B10 on cement-sand mortar M75, reinforced with net D 4Bp1-mesh 50x50 mm in two rows by height
- Стена из сэндвич-панелей толщиной 100 мм
Wall of sandwich panels 100 mm thick
- Гипсокартонные перегородки
Gypsum plaster partitions
- Облицовка наружных стен гипсокартонными листами
Siding of outside walls with gypsum wallboards

- 1 Данный лист смотреть совместно с листами 18, 19, 20, 21.
2 Облицовку стен выполнять по серии 1.073.9-2.00 выпуск 1 по типу С625 и С626, без утеплителя.
3 Все перегородки выполнять из гипсокартона (ГКЛ и ГКЛВ) толщиной 12,5 мм. Утеплитель URSA GEO П15 толщиной 50 мм.
4 На 2-ом этаже выполнить кабины санузлов аналогично кабинам санузлов на 1-ом этаже. Перегородки в санузлах и в помещении уборщицы выполнить из влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ) толщиной 12,5 мм.
5 Стены помещений санузлов и в помещении уборщицы (на всех этажах), на высоту 2,2 м выложить керамической плиткой.
6 В комнате приема пищи (на всех этажах), над умывальниками выполнить фартук из керамической плитки (S=0,3 м²).
7 Расход материалов на С234 для крепления навесного оборудования:
- универсальная траверса (ГКЛ) 6=23 мм (600х300) - 4,86 м²;
- стальной винт 5.30.01 ГОСТ 11650-80* - 54 шт/0,23 кг;
- винт 5.30.01 ГОСТ 10620-80* - 54 шт/0,19 кг.

ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 2-ГО ЭТАЖА НА ОТМ. +3,300
FINISH OF 2ND FLOOR PREMISES AT LEVEL +3.300

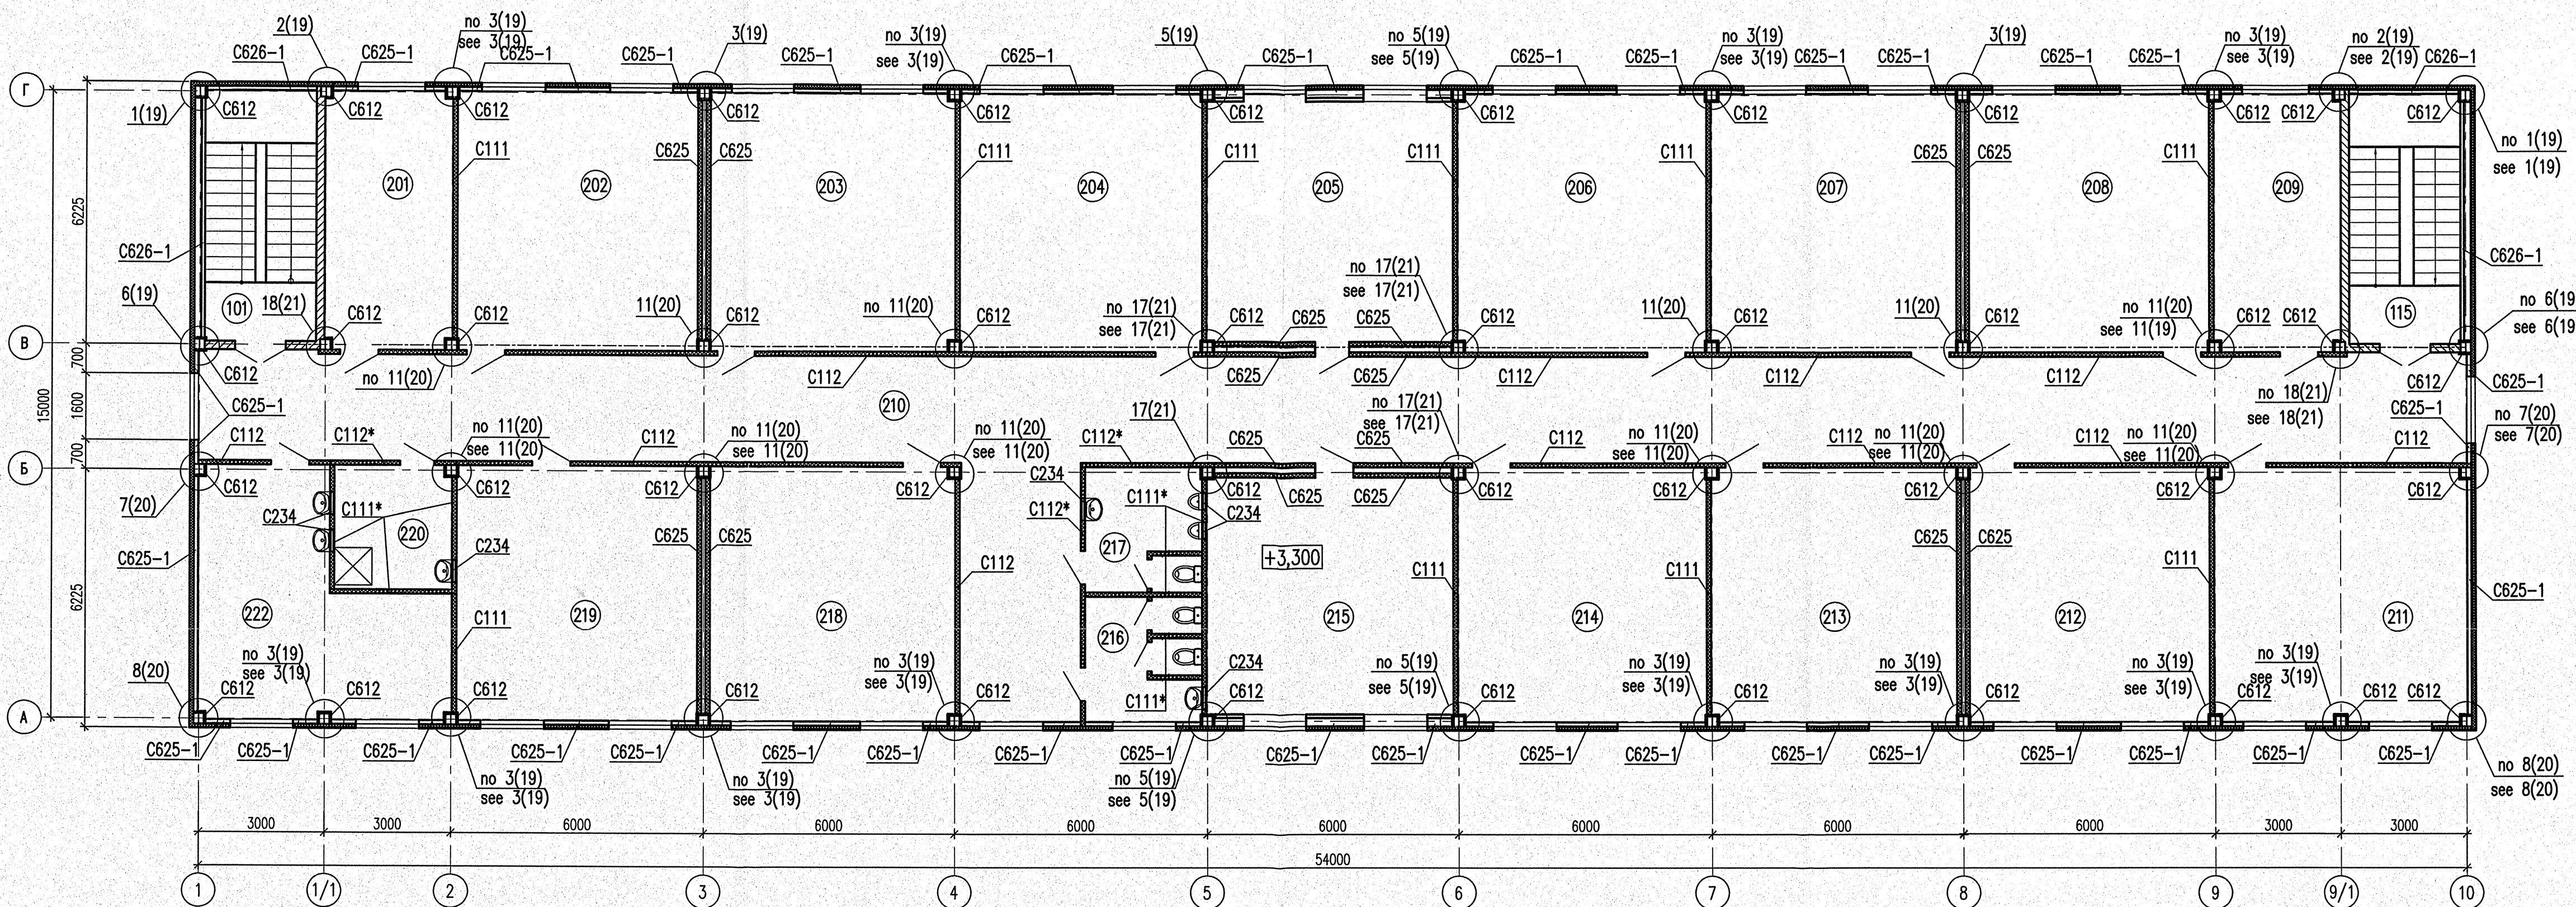

- 1 This sheet to be reviewed jointly with sheet 18, 19, 20, 21.
2 Wall lining shall be made acc. to series 1.073.9-2.00 issue 1 type S625 and S626, without thermal insulation.
3 All partitions to be made of gypsum wallboard (GKL and GKLW) 12.5 mm thick. Thermal insulation URSA GEO P15 50 mm thick.
4 In the 2nd floor WC cabins to be made similar to WC cabins in the 1st floor. Partitions in WCs and janitor room to be made of damp-proof gypsum wallboards (GKLW) 12.5 mm thick.
5 Walls in WCs and janitor room (in all floors) to be tiled 2.2 m high.
6 In the meal room (in all floors) above wash stands a tile apron to be made (S=0.3 m²).
7 Consumption of materials for S234 for fixing detachable equipment:
- universal traverse (GKL) 6=23 mm (600x300) - 4.86 m²;
- steel screw 5.30.01 GOST 11650-80* - 54 pcs./0.23 kg;
- screw 5.30.01 GOST 10620-80* - 54 pcs./0.19 kg.

АО "НИАЭП"
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Изм. № 5.9.01142

Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия АО "НИАЭП"
This drawing is not to be reproduced or transferred to other organizations or private persons without approval of the JSC NIAEP

258-13-0006.4-AS		
АЭС "РУПНП" СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ БАЗА ROOPPUR NPP CONSTRUCTION AND ERECTION BASE		
Складское хозяйство. Инженерно-бытовой корпус Storage facilities Engineering and personnel facility building	Станция	Лист
	Phase	Sheet
Отделка помещений первого и второго этажей на отметках 0,000 и +3,300	W	17
	JSC "Institute "Orgenergostroy"	

Вс	Изм.	Кор.	Лист	И. гок	Дата
Rev.	Q	Y	Sheet	Doc. No	Date