


# 20M 도로 (서운-안성간 도로)

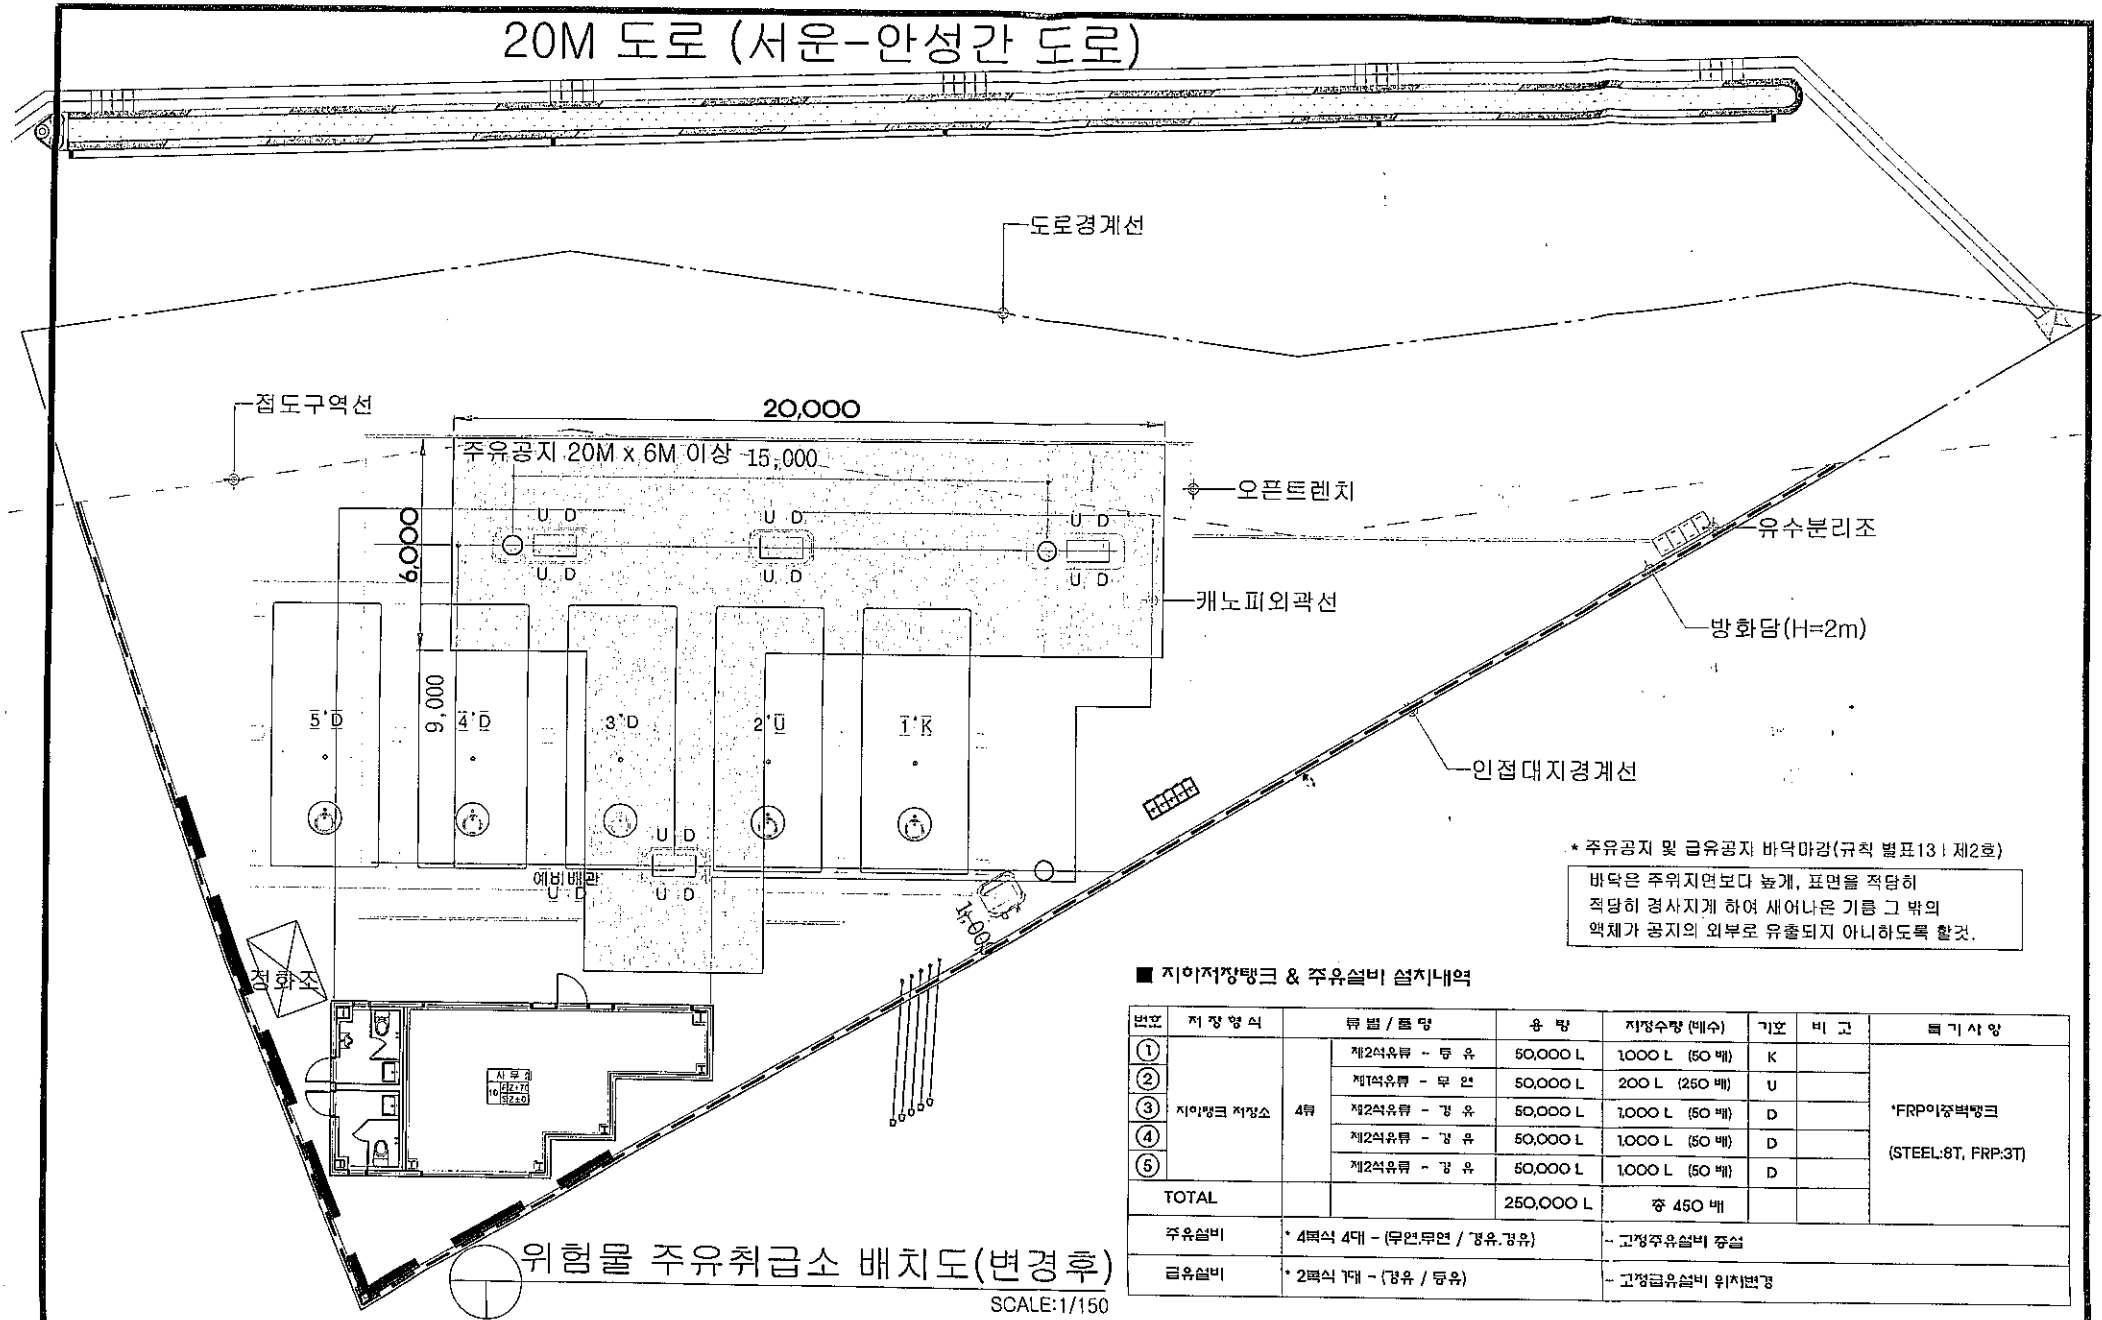

\* 주유공지 및 급유공지 바닥마감(규칙 별표13 제2호)

바닥은 주위지면보다 높게, 표면을 적당히  
적당히 경사지게 하여 새어나온 기름 그 밖의  
액체가 공지의 외부로 유출되지 아니하도록 할것.

## ■ 지하저장탱크 & 주유설비 설치내역

번호	저장 형식	류 별 / 용 량	용 량	저장수량 (배수)	기호	비 고	특 기 사 항
①	지하탱크 저장소	4류	제2석유류 - 동 유	50,000 L	1000 L (50 배)	K	*FRP이중벽탱크  (STEEL:8T, FRP:3T)
②			제1석유류 - 무 연	50,000 L	200 L (250 배)	U	
③			제2석유류 - 경 유	50,000 L	1,000 L (50 배)	D	
④			제2석유류 - 경 유	50,000 L	1,000 L (50 배)	D	
⑤			제2석유류 - 경 유	50,000 L	1,000 L (50 배)	D	
TOTAL			250,000 L	중 450 배			
주유설비		* 4폭식 4대 - (무연무연 / 경유, 경유)			고정주유설비 증설		
급유설비		* 2폭식 1대 - (경유 / 동유)			고정급유설비 위치변경		

공사명  
송정리 주유소 신축공사

(주) 유원  
주력 공사로 남측 325  
Tel 043-877-3013, Fax 043-883-4042  
e-mail : yuwan@naver.com

도면명

배치도(변경후)

도면번호  
2016. 04.

작성

검토

승인

2016. 04.

2016. 04.

2016. 04.

2016. 04.

2016. 04.

2016. 04.

2016. 04.

2016. 04.

2016. 04.

2016. 04.

2016. 04.

2016. 04.

2016. 04.

2016. 04.