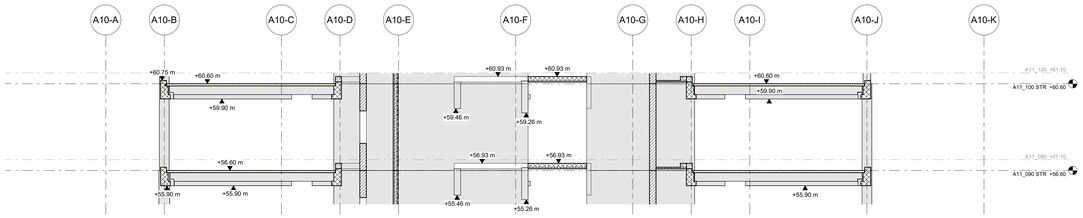

A11.100.1
1 : 100

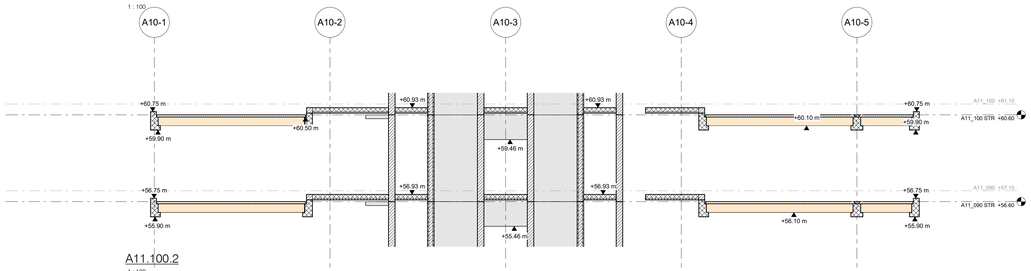

A11.100.2
1 : 100

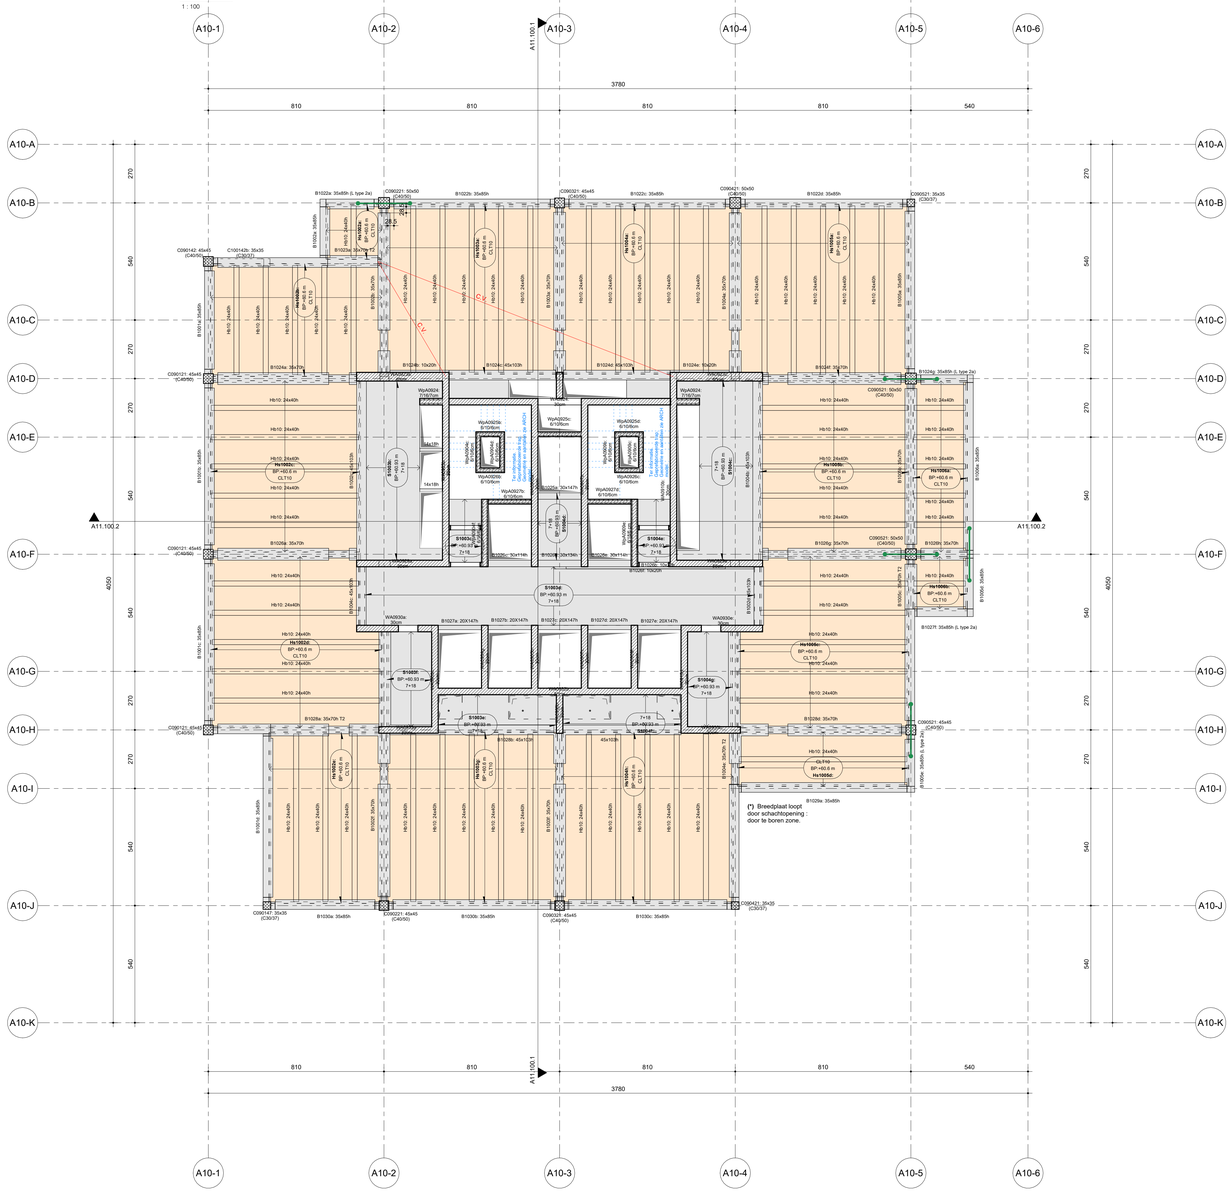

P100 - Afdek90
1 : 100

TEKENCONVENTIE

Norm ISO 128-40:2015 - Type B



NAAMGEVING VAN STRUCTURELE ELEMENTEN

P:	PAAL	W:	WAND
Pk:	PAALKOP	C:	KOLOM
Fb:	FUNDERINGSBALK	B:	BALK
Z:	ZOOL	S:	VLOERPLAAT
Vp:	VALSE PUT	L:	LINTEEL/ LATEI
		M:	METSELWERKMUUR (dragend)

VLOERPLAAT SCHACHT

LEGENDE MATERIALEN

- TER PLAATSE GESTORT BETON (gesneden)
- TER PLAATSE GESTORT BETON (aanzicht) Bovenaanzicht: dikte volgens aangrenzende vedleping.
- GEPREFABRICEERD BETON (gesneden)
- GEPREFABRICEERD BETON (aanzicht) Bovenaanzicht: dikte volgens aangrenzende vedleping.
- BOVENLIGGENDE BETONSTRUCTUUR
- HOUTEN STRUCTUUR
- METSELWERKMUUR UIT KALKZANDSTEEN (dragend)
- DRAGEND METSELWERK
- BOVENLIGGEND METSELWERKSTRUCTUUR (dragend)
- NIET-DRAGEND METSELWERK Alleen te tekenen indien reeds zint het plan in begrijpen.

20	24	20	15+5/7	6+14	80+6/8	16+4+4	20
Grondplaat 20cm	Geprefabriceerd element 24cm	Ter plaatse gestorte plaat 20cm	Welfsels 15cm +min 5cm TPGB met 2cm tegenpeil	Breedtevloerplaat 6cm + 14cm TPGB	TT elementplaat 80cm + min 6cm TPGB met 2cm tegenpeil	Houten constructieve 16cm + 4cm TPGB	Staal-betonplaat 20cm

ELEMENTEN IN TER PLAATSE GESTORT BETON:

	Omgevingsklasse	Sterkteklasse
Palen	EA1	C30/37
Secanspalen	EA1	C30/37
Paalkoppen	EE1	C30/37
Funderingszolen	EE1	C30/37
Funderingsplaat en grondvloerplaat	EE3	C25/30
Vloerplaten	EI	C30/37
Druklaag op welfsels (ondergrond)	EI / EE4	C30/37
Druklaag op breedplaten	EI	C30/37
Wanden (opspitsing intervesteren)	EI / EE3	C30/37
Wanden (grondwerend en ondergronds)	EE2	C30/37
Wanden (kern)	EI	C30/37
Kolommen (boven- en ondergronds	EI / EE2	C30/37
Balken boven- en ondergronds	EI / EE2	C30/37
Consoles	EI	C30/37

GEPREFABRICEERDE BETONNEN ELEMENTEN:

	Omgevingsklasse	Sterkteklasse
Kolommen en ondergrondse kolommen	EI / EE4	C40/95
Balken en ondergrondse balken	EI / EE4	C45/50
Welfsels	EI / EE4	C55/67
Breedtplaten	EI	C30/37
Trappen	EI	C30/37

MECHANISCHE BEVESTIGING:

	Boutklasse
Klassieke bouten	8.8
Voorgespannen bouten	10.9

ELEMENTEN IN STAAL:

	Staalkwaliteit	Corrosiviteitscategorie en duurzaamheidscategorie	Corrosiebeschermig	Brandbeschermig
In beton gestort profielen	S235 JR	C1 / I1	/	/
Staalprofielen (binnen)	S235 JR	C1 / I1	Afwerkingsverf	Opschuimende verf (R60) / gipsplaat (R60/120)
Staalprofielen (buiten)	S235 J2	C3 / I1	Afwerkingsverf	Opschuimende verf (R60) / gipsplaat (R60/120)

VOORBEELD : B XYYYz: a x bh



B ELEMENT
A PREFIX
X VERDIEPING
YY NUMMER
z SEGMENT

a dikte
b hoogte

PEILEN & OPENINGEN



Openingen: BP en OP zie plansicht
Doorsneren: OP zie aanzichten

NOTA:

- De afmetingen dienen door de architect en de aannemer gecontroleerd en goedgekeurd te worden ;
- De openingen voor technische doorsneren zijn steeds indicatief. Voor het opstellen van de wapeningsplannen moeten de definitieve de afmetingen en inplanting van deze openingen door de aannemers gegeven en goedgekeurd worden in coordinatie met de uitvoerders van de technieken ;
- De openingen, uitsparingen, enz., moeten op de bekistings- en wapeningsplannen voorzien worden ;
- De aannemer voorziet waterkeringsplaten tussen elke 2 stortfasen ondergronds ;
- De aannemer bepaalt het bovenpeil van de opleggronsles rekening houdende
met tegenpeil van de welfsels of andere geprefabriceerde elementen.
- De stabiliteitsplannen werden opgesteld op basis van de architectuur plannen en modellen beschikbaar op 21/10/2024.

BRANDVEILIGHEID

- Tenzij anders vermeld beantwoordt de brandweerstand van de structurele elementen aan het Koninklijk Besluit voor de preventie van brand :
  - ~~voor lage gebouwen: R60 voor alle structurele elementen behalve het dak; R30 voor de structurele element van het dak ;~~
  - voor middelhoge gebouwen: R120 voor alle structurele elementen onder het evacuatieniveau; R60 voor alle structurele elementen boven het evacuatieniveau ;
  - voor hoge gebouwen: R120 voor alle structurele elementen.

Continuity

INDEX	DATUM	BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGINGEN	ONT.	ENG.
1.1	26/06/2025	Opmerkingen BBT - Gecoördineerd plan	CNN	BOL
1.0	18/06/2025	Opmerkingen BBT+MCW	CNN	BOL
0.2	28/04/2025	Opmerkingen BBT+MCW	CNN	BOL
0.1	28/03/2025	Eerste verzending - ter coördinatie	CNN	BOL

PROJECT :

T&T Lake Side

Site de Tour & Taxis, Av. du Port 88, 1000 Bruxelles

SITUATIE PLAN :

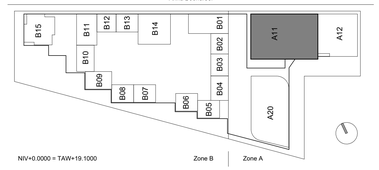

INGENIEUR STABILITEIT :
NEY & PARTNERS s.a. Terhulpensesteenweg, 181 B - 1170 - Brussel tel : +32 2 643 21 90 info@ney.partners

OPDRACHTGEVER :
NEXTENSA Picardstraat 11, B505 B - 1000 - Brussel tel : +32 2 882 10 00 info@nextensa.eu

ARCHITECT :
BUREAU BOUWTECHNIEK Michel de Braeystraat 8 B - 2000 - Antwerpen tel : +32 3 231 53 95 info@b-b.be

INGENIEUR TECHNIEKEN :
CES Straat xxx B - xxxx - yyyy tel : +32 x xxx xx xx info@xxx

HOOFDAANNEMER :
MCW Straat xxx B - xxxx - yyyy tel : +32 x xxx xx xx info@xxx

VERZENDER :
NEY +PARTNERS

PLAN TITEL
Bekistingsplan
ZONE A - GEBOUW A11
P.100_Afdek090

FORMAAT
A0 (841x1188)

FASE **DO**

EERSTE RELEASEDATUM : **28/03/2025**
DATUM LAATSTE HERZIENING : **26/06/2025**

PROJECT	SUBPROJECT	ORIGINATOR	ROLE	SYSTEM	LEVEL	TYPE	NUMBER	INDEX
LSA -	A11 -	NEY -	ST -	FOR -	090 -	CP -	3200 -	1.1