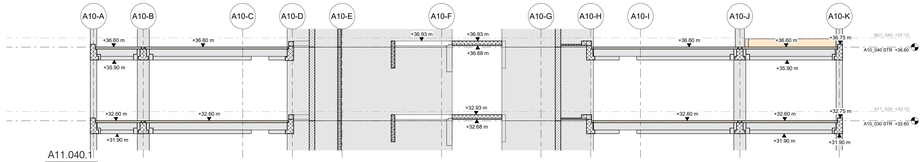

A11.040.1

1 : 100

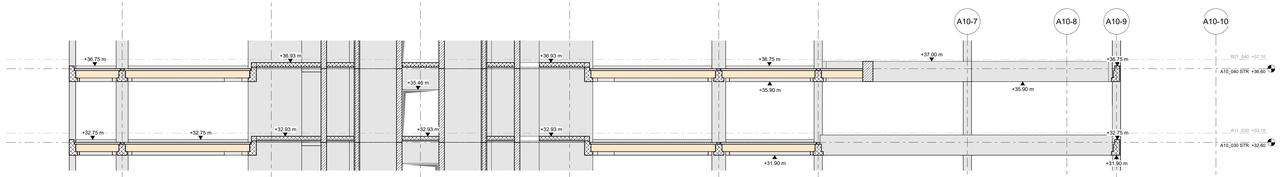

A11.040.2

1 : 100

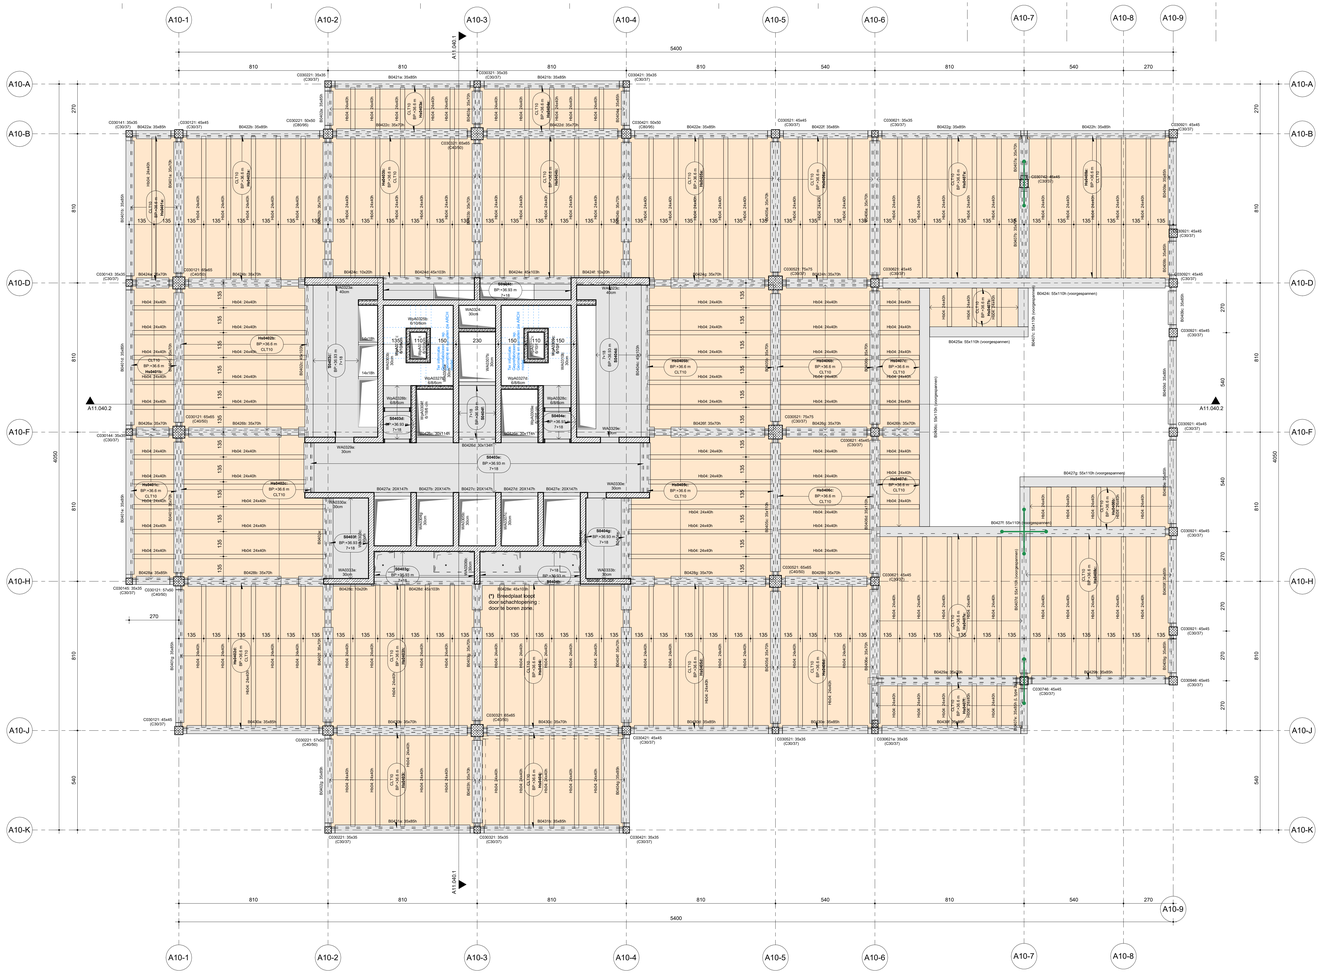

P040 - Afdek030

1 : 100

TEKENCONVENTIE

Norm ISO 128-40:2016 - Type B



NAAMGEVING VAN STRUCTURELE ELEMENTEN

P:	PAAL	W:	WAND
Pk:	PAALKOP	C:	KOLOM
Fb:	FUNDERINGSBALK	B:	BALK
Z:	ZOOL	V:	VLOERPLAAT
Vp:	VALSE PUT	L:	LINTEL (LATEI)
		M:	METSELWERKMUUR (dragend)

VLOERPLAAT SCHACHT

LEGENDE MATERIALEN

- TER PLAATSE GESTORT BETON (gewoneden)
- TER PLAATSE GESTORT BETON (aanzicht)
  Buiteaanzicht: dikke volgens aangeronende verklaring.
- GEPREFABRICEERD BETON (gewoneden)
- GEPREFABRICEERD BETON (aanzicht)
  Buiteaanzicht: dikke volgens aangeronende verklaring.
- BOVENLIGGENDE BETONSTRUCTUUR
- HOUTEN STRUCTUUR
- METSELWERKMUUR UIT KALKZANDSTEEN (dragend)
- DRAGEND METSELWERK
- BOVENLIGGEND METSELWERKSTRUCTUUR (dragend)
- NIET-DRAGEND METSELWERK
  Aktief te maken indien nodig om het plan te hoeprpen.

20	24	h 20	h 15+5/7	h 6+14	h 80+6/8	h 116+4	h 20
Grondplaat 20cm	Geprefabriceerd element 24cm	Ter plaatse gestorte plaat 20cm	Welfsteis 15cm = min 5cm TPGB met 2cm tegenpeil	Breedkoolplaat 6cm + 14cm TPGB	TT stamenplaat 80cm = min 6cm TPGB met 2cm tegenpeil	Holsten constructiedeker 16cm = 4cm TPGB	Staal-betonplaat 20cm

ELEMENTEN IN TER PLAATSE GESTORT BETON:

	Omgevingsklasse	Sterkteklasse
Palen	EA1	C30/37
Funderingspalen	EA1	C30/37
Paalkoppen	EA1	C30/37
Funderingszolen	EE1	C30/37
Funderingsplaat en grondvloerplaat	EE3	C25/30
Vloerplaten	EE	C30/37
Drukwig op welfsteis (ondergronds)	EE / EA	C30/37
Drukwig op breedkoolplaten	EE	C30/37
Drukwig op TT stamenplaten (ondergronds)	EE / EE3	C30/37
Wanden (gronderand en ondergronds)	EE2	C30/37
Wanden (binn)	EI	C20/37
Kolommen boven- en ondergronds	EE / EE2	C30/37
Balken boven- en ondergronds	EE / EE2	C30/37
Consoles	EE	C30/37

GEPREFABRICEERDE BETONNEN ELEMENTEN:

	Omgevingsklasse	Sterkteklasse
Kolommen en ondergronddse kolommen	EE / EE4	C40/46
Balken en ondergronddse balken	EE / EE4	C40/50
Welfsteis	EE / EE4	C50/47
Breedkoolen	EE	C30/37
Trappen	EE	C30/37

MECHANISCHE BEVESTIGING:

	Bouttrasse
Klassieke boulen	8.8
Voorgespannen boulen	10.9

ELEMENTEN IN STAAL:

	Staalkwaliteit	Corrosiebestendigheid en duurzaamheidseisen	Corrosiebeschermingen	Brandbeschermingen
In beton gestort profielen	S235 JR	C1 / I1		
Staalprofielen (binnen)	S235 JR	C1 / I1	Afwerkingsverf	Opschuimende verf (R60) / gipsplaat (R90/120)
Staalprofielen (buiten)	S235 J2	C3 / I1	Afwerkingsverf	Opschuimende verf (R60) / gipsplaat (R90/120)

VOORBEELD : B AYYYz: a x bh

- B ELEMENT
- A PREFIX
- X VERDIEPING
- YY NUMMER
- z SEGMENT

- a dikte
- b hoogte

Intern

PEILEN & OPENINGEN

Openingen: BP en OP (ie planzicht)
Doorvoeren: OP (ie aanzichten

BP: x.xxm

OP: x.xxm

Doorvoeren

OP: x.xxm

Balken

OP: x.xxm

NOTA

- De afmetingen dienen door de architect en de aannemer gecontroleerd en goedgekeurd te worden ;
- De openingen voor technische doorvoeren zijn steeds indicatief. Voor het opstellen van de wapeningsplannen moeten de definitieve de afmetingen en inplanting van deze openingen door de aannemers gegeven en goedgekeurd worden in coordinatie met de uitvoerders van de technieken ;
- De aansluitingen van de technieken op de hoofdleidingen moeten door de aannemers voorzien worden ;
- De aannemer voziet waterkeringsgaten tussen elke 2 stortfasen ondergronds ;
- De aannemer bepaalt het bovenpeil van de opkegconnecties rekening houdende
met tegenpeil van de welfsteis of andere geprefabriceerde elementen ;
- De stabiliteitsplannen werden opgesteld op basis van de architectuur plannen en modellen beschikbaar op 21/10/2024 .

BRANDVEILIGHEID:

- Tenzij anders vermeld beantwoordt de brandweerstand van de structurele elementen aan het Koninklijk Besluit voor de preventie van brand :
  - voor lage gebouwen: R60 voor alle structurele elementen behalve het dak; R90 voor de structurele element van het dak ;
  - voor middelhoge gebouwen: R120 voor alle structurele elementen onder het evacuatieniveau; R60 voor alle structurele elementen boven het evacuatieniveau ;
  - voor hoge gebouwen: R120 voor alle structurele elementen.

Continuity

INDEX	DATUM	BESCHRIJVING VAN DE WIJZIGINGEN	ONT.	ENG.
1.1	26/06/2025	Opmerkingen BBT - Gecoördineerd plan	CNN	BOL
1.0	18/06/2025	Opmerkingen BBT+MCW	CNN	BOL
0.3	28/04/2025	Update coordinatie MCW	CNN	BOL
0.2	28/03/2025	Update coordinatie kolommen	MRH	BOL
0.1	27/02/2025	Eerste verzending - ter coördinatie	CNN	BOL

PROJECT :

T&T Lake Side

Site de Tour & Taxis, Av. du Port 88, 1000 Bruxelles

SITUATIE PLAN :

Anna Bochdreef

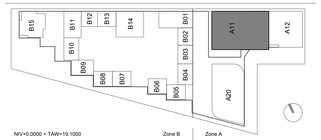

INGENIEUR STABILITEIT :
NEY & PARTNERS s.a. Terhulpensesteenweg, 181 B - 1170 - Brussel tel : +32 2 643 21 90 info@ney.partners

OPDRACHTGEVER :
NEXTENSA Picardstraat 11, B505 B - 1000 - Brussel tel : +32 2 882 10 00 info@nextensa.eu

ARCHITECT :
BUREAU BOUWTECHNIEK Michel de Braeystraat 8 B - 2000 - Antwerpen tel : +32 3 231 53 95 info@b-b.be

INGENIEUR TECHNIEKEN :
CES Straat xxx B - xxxx - yyyy tel : +32 x xxx xx xx info@xxx

HOOFDAANNEMER :
MCW Straat xxx B - xxxx - yyyy tel : +32 x xxx xx xx info@xxx

VERZENDER :
NEY *PARTNERS

PLAN TITEL

Bekistingsplan
ZONE A - GEBOUW A11
P.040_Afdek030

FORMAAT	FASE	EERSTE RELEASEDATUM :	28/03/2025
A0 (841x1188)	**DO**	DATUM LAATSTE HERZIENING :	26/06/2025

PROJECT	SUBPROJECT	ORIGINATOR	ROLE	SYSTEM	LEVEL	TYPE	NUMMER	INDEX
LSA -	A11 -	NEY -	ST -	FDR -	040 -	CP -	3140 -	1.1